รายงานฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ	โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ที่ตั้งโครงการ	ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

การมอบอำนาจ

☐ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้.....
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

☑ เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดทำโดย
บริษัท ซีคอท จำกัด

พฤษภาคม 2556

EGCO
GROUP

รายงานฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ	โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ที่ตั้งโครงการ	ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

การมอบอำนาจ

☐ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้.....
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

☑ เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดทำโดย
บริษัท ซีคอท จำกัด
พฤษภาคม 2556

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ	โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ที่ตั้งโครงการ	112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
	จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย

บริษัท ซีคอท จำกัด

แบบ สวล. ๔

ใบอนุญาต

เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตที่ ๑๓/๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกใบอนุญาตฉบับนี้ ให้แก่ บริษัท ซีคอท จำกัด เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีเงื่อนไข

(๒) .....

(๓) .....

(๔) .....

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
129-131 RIMKLONGPRAPA ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL : +66(0) 2910-5021-6 FAX : +66(0) 2910-5020 Website : secot.co.th E-mail : envserv@secot.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

2 พฤษภาคม 2556

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยคณะผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้ชำนาญการ	ลายมือชื่อ
นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม	.....

เจ้าหน้าที่	ลายมือชื่อ
นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์	.....
นางสาวดาริกา เพ็ญรัตน์	.....
นางสาวมณีวรรณ เกตะวันดี	.....

(นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม)
กรรมการผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็น % ของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
นายธรรรัช เกรียงไกรคุณ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	- รายละเอียดโครงการ/อากาศ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การประเมินอันตรายร้ายแรง	131 ถนนเริ่มคลองประปา แขวงบางขื่อ เขตบางขื่อ กทม. 10800	15	
นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	- ผู้จัดการโครงการ/รายละเอียดโครงการ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การประเมินอันตรายร้ายแรง	207/3-4 ถนนเจ้าคำรพ ป้อมปราบฯ กทม. 10100	15	
นายศักดา อัมลชชนะวงศ์ วท.บ. (ฟิสิกส์)	- คุณภาพอากาศเสียง	91/1188 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230	5	
ดร.นพกร จงวิสาล Ph.D. (Industrial Hygiene and Toxicology) M.S. (Industrial Hygiene) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	57 ซอยอาสูน 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900	5	
วท.สราวุธ สุธรรมาสา M.Sc. (Occupational Health and Safety) วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)	- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	57/75 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	5	
นายออมสิน อดิจิต วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)	- คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำผิวดินเค็ม/น้ำ/การแพร่กระจายอุณหภูมิของน้ำ/การประมง/ป่าไม้	52/40 ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900	10	
ดร.ปราโมทย์ โสชิตกุล Ph.D. (Marine Science Program) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)	- การแพร่กระจายอุณหภูมิของน้ำ	135/85 อาคาร 4 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม. 10110	5	
นายวิเชียร คงทอง วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)	- นิเวศสัตว์ป่า	601/258 หมู่บ้านพูนผลนิเวศน์ หมู่ 7 ตำบลลูกแก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130	3	

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนของงานคิดเป็น % ของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
ดร.พุทธชาติ จุฬสาคร Ph.D. (Extension Education) วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) วท.บ. (โรคพืช)	- การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน/เศรษฐกิจ-สังคม	3/81 หมู่บ้านชินเขต ซอย 1/21 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210	5	
นางสาวดาริกา เพิ่มรัตน์ วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	- รายละเอียดโครงการ/สาธารณสุข/การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ/มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	93/561 หมู่ที่ 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	12	
นางสาวอรัญญา มาลา วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	- เสียง/การประเมินคันตรายร้ายแรง	46 หมู่ 4 ตำบลหนองไข่ว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110	5	
นางสาวสุภัทรา ทองบริบูรณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	- การใช้ประโยชน์ของมนุษย์/เศรษฐกิจ-สังคม	1679/61 ถ.เพชรไพร แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10600	5	
นางสาวมณีวรรณ เกตะวันดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	- สาธารณสุข/การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	142 หมู่ 7 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดหนอง 42100	5	
นางสาวธนาภาส์ เตื่องสูงเนิน ผม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่ง-แวดล้อม)	- การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน/เศรษฐกิจ-สังคม	23 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	5	

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

<u>เหตุผลในการเสนอรายงานฯ</u>

(✓) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการ <u>โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป</u>

( ) เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง_____ เมื่อวันที่_____ (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

( ) จัดทำรายงานฯ ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

( ) อื่นๆ (ระบุ) _____

วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้างจัดทำรายงาน 27 ธันวาคม พ.ศ.2554

<u>การขออนุญาตโครงการ</u>

(✓) รายงานฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ประเภทที่/ข้อที่/ลำดับที่ 88

( ) รายงานฯ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

( ) โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

( ) อื่นๆ (ระบุ)_____

<u>สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)</u>

( ) ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

( ) กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

(✓) ยังไม่ได้ก่อสร้าง

( ) เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (แนบรูปถ่าย/พร้อมวันที่)

( ) ทดลองเดินเครื่องแล้ว

( ) เปิดดำเนินโครงการแล้ว

สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก 2-1	ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม
ภาคผนวก 2-2	เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material Safety Data Sheet : MADS)
ภาคผนวก 2-3	แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 2-4	ตำแหน่งติดตั้ง และจำนวนตามชนิดของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 3-1	ข้อมูลกระแสน้ำคลองขนอม
ภาคผนวก 4-1	จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 4-2	ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 4-3	สไลด์ประกอบการบรรยาย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 4-4 แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ภาคผนวก 4-5 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ภาคผนวก 4-6 หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ และอุปกรณ์
สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ภาคผนวก 4-7 การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ภาคผนวก 4-8 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ของหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 4-9	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 และ 8 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555
ภาคผนวก 4-10	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ 7 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555
ภาคผนวก 4-11	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด กลุ่มย่อยตำบลขนอม วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555
ภาคผนวก 4-12	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด กลุ่มย่อยตำบลควนทอง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555
ภาคผนวก 4-13	ผลการตอบแบบประเมิน การจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 4-14	สำเนาหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล)
ภาคผนวก 4-15	ผลการตอบแบบสอบถาม ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ภาคผนวก 4-16	จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 4-17	ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 4-18	สไลด์ประกอบการบรรยาย ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 4-19	การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 4-20	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 4-21	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ภาคผนวก 4-22	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555
ภาคผนวก 4-23	ผลการตอบแบบประเมิน การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 5-1	ผลการประเมินระดับเสียงรบกวน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ภาคผนวก 5-2	แบบแปลนเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ภาคผนวก

ภาคผนวก 2-1

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม

ด่วนที่สุด

ที่ วว 0804/13593

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับที่ 48116
วันที่ 28 กย. 2538

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2538

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจนอม ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. สำเนาหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ.61300/32356 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2538
2. สำเนาหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ.61300/36946 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2538

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจนอม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจนอม ตั้งอยู่ที่ ตำบลท้องเนียน อำเภอจนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งรายงานฯจัดทำโดย บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาประกอบการขอรับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจนอม เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2538 วันที่ 23 สิงหาคม 2538 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานฯ โดย กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยึดถือปฏิบัติ

2./ดังรายละเอียด....

ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานฯจึงให้ กฝผ. จัดทำรายงานฯฉบับสมบูรณ์ โดยผนวกรายละเอียดส่วนชี้แจงเพิ่มเติม และมาตรการฯที่คณะกรรมการกำหนด เพิ่มเติมไว้ด้วย และส่งให้สำนักงานฯ เพื่อใช้เป็นรายงานฉบับอ้างอิงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันทัด สมชีวิตา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792
โทรสาร. 2785469

สิ่งแนบ กฟผ. รับที่ 48116 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2538

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนอม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนอม ดังรายละเอียดในตารางสรุปแนบท้าย

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติม โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงสำรองชนิดน้ำมันเตา กำหนดให้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และกำหนดให้ใช้น้ำมันเตาที่มีองค์ประกอบซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก

3. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

4. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องเสนอรายงานสรุป การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

6. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ชนิดเชื้อเพลิง และ/หรือ มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 5-1

สรุปมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ		
1.1 คุณภาพอากาศ - TSP - SO_2 - NO_2 - PM-10	- ปล่องของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 และปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จะระบายก๊าซเสีย ซึ่งเมื่อเดินเครื่องด้วยน้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซล จะเกิดมลสารหลักคือ TSP, SO_2, NO_2 และเมื่อเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ จะเกิดมลสารหลักคือ NO_2 และนอกจากนี้ยังปล่อยฝุ่นละอองที่มีขนาด 10 ไมโครกรัม หรือต่ำกว่าออกมาด้วย	- เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในโรงไฟฟ้าขนอม - ควบคุมก๊าซ NO_x โดยการสเปรย์น้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ เพื่อลดอุณหภูมิการเผาไหม้ลง - กรณีที่จำเป็นต้องเดินเครื่องจักรด้วยน้ำมัน โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และ 2 จะเลือกใช้น้ำมันเตาที่มีปริมาณกำมะถันเจือปนอยู่ไม่เกินร้อยละ 2 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะใช้น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเจือปนอยู่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซ่อมแซมเครื่องจักรและทดสอบเครื่องจักร
1.2 เสียงดัง	- บริเวณ Main Steam Drum และ Steam Line มีวาล์วระบายไอน้ำ อุปกรณ์ 2 ชนิดนี้อยู่นอกห้องคลุมกั้นเสียง จึงอาจเกิดเสียงดังออกไปภายนอกได้ - บริเวณมอเตอร์ ปั๊มน้ำต่าง ๆ	- ติดตั้ง Silencer ลดเสียงดังไว้แล้ว ทั้งในโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม - สร้างห้องคลุมเครื่องจักร และมีป้ายแสดงบริเวณที่มีเสียงดัง - เตรียมอุปกรณ์ Ear plugs และ Ear Muffs ให้พนักงานสวมใส่เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 80 dBA

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 แหล่งน้ำผิวดิน		
1) ปริมาณน้ำ	- อาจเกิดผลกระทบต่อปริมาณน้ำในคลองท่าดก และคลองบ้านกลางในช่วงฤดูแล้ง	- สร้างบ่อสำรองน้ำริมคลองบ้านกลาง ความจุ 336,000 ลบ.ม. สำรองน้ำใช้ให้โรงไฟฟ้าขนอมได้ 3 เดือน ในช่วงฤดูแล้ง - สร้างบ่อสำรองน้ำในโรงไฟฟ้า 2 บ่อ ความจุรวม 37,000 ลบ.ม. สำรองน้ำให้โรงไฟฟ้าใช้ได้ 10 วัน - สูบน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งปริมาณน้ำในคลองทั้งสองมากพอมาเก็บกักไว้ในบ่อสำรองน้ำริมคลองบ้านกลางและในโรงไฟฟ้า - งดสูบน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้น้ำจากบ่อกักเก็บน้ำแทน
2) คุณภาพน้ำ	- น้ำเสียที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำผิวดิน	- มีระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงไฟฟ้า คือ ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย และระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า คือ บ่อปรับสภาพน้ำ และบ่อ Oil Separator
1.4 น้ำทะเล	- น้ำหล่อเย็นที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ 3 องศาเซลเซียส ในระยะ 250 เมตรจากจุดปล่อย	- รางระบายน้ำหล่อเย็นได้สร้างให้ยื่นลงทะเล 62 เมตร เพื่อให้เกิดการผสมกันระหว่างน้ำหล่อเย็นกับน้ำทะเลในระดับลึก ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าน้ำทะเลที่ระดับผิวน้ำ อุณหภูมิน้ำเมื่อผสมกันแล้วจึงสูงขึ้นไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส ในระยะห่าง 250 เมตรจากจุดปล่อย - รางระบายน้ำหล่อเย็นที่สร้างขึ้น เป็นรางระบายเปิดความยาว 1,200 เมตร เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นลดลงก่อนระบายลงสู่ทะเล - ยกเลิกใช้รางระบายน้ำเดิมที่อยู่ใกล้ปากคลองขนอม ซึ่งมิได้สร้างให้ยื่นลงไปในทะเลและเป็นรางที่มีความยาวเพียง 800 เมตร

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ดินและคุณภาพดิน	- การมีโรงไฟฟ้าทำให้สูญเสียพื้นที่ดิน 450 ไร่ - บริเวณฝังกลบมีพื้นที่ 15 ไร่ อาจปนเปื้อนจากกากของเสียจากโรงไฟฟ้า	- พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าขนอมเป็นบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อดินไม่เหมาะสม ผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจึงไม่มากนัก - ได้ขุดหลุมขนาด 8x12 เมตร ลึก 4 เมตร เพื่อฝังกลบ เมื่อหลุมเต็มจะขุดหลุมใหม่ต่อไป โดยกลบและปลูกหญ้าคลุมดินให้เรียบร้อย - บริเวณฝังกลบได้ล้อมรั้วและมีป้ายห้ามเข้าชัดเจน เพื่อป้องกันบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ		
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ	- น้ำหล่อเย็นที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าอาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของแพลงค์ตอน	- มาตรการลดผลกระทบกล่าวไว้ในหัวข้อ 1.4 น้ำทะเล
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.1 การคมนาคม	- ปริมาณจราจรของโรงไฟฟ้า มีผลกระทบน้อยมากต่อเส้นทางคมนาคมภายนอก - อาจเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรืออุบัติเหตุจากยานพาหนะในโรงไฟฟ้า	- ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมภายนอกโรงไฟฟ้ายังสามารถรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นได้อีก โดยไม่เกิดปัญหาจราจรแต่อย่างไร - จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอด้านหน้าอาคารสำนักงาน บ้านพัก อาคารส่วนผลิต และบริเวณแนวถนนในจุดที่เหมาะสม ได้มีการขีดเส้นบอกบริเวณจอดรถ บริเวณห้ามจอด และมีป้ายบังคับต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามจอด ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น - มียามรักษาการณ์คอยบันทึกจำนวนยานพาหนะที่เข้าออกจากโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- มีการตรวจตราดูแลการจอดรถในโรงไฟฟ้าทุกวัน และเมื่อพบปัญหาจะมีการดำเนินงานแก้ไขที่เหมาะสม
	- การจราจรทางเรือในคลองขนอม	- ติดตั้งไฟส่องสว่าง อำนวยความสะดวกให้แก่เรือประมง เรือท่องเที่ยว และเรืออื่น ๆ ที่ผ่านเข้าออกบริเวณคลองขนอม
		- ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติที่ส่งโดยระบบท่อมายังโรงไฟฟ้าจึงลดจำนวนเที่ยวการบรรทุกน้ำมันลงไปเป็นอันมาก
3.2 ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	- อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคของชุมชน ได้แก่ ระบบประปา ระบบการกำจัดมูลฝอย	- สร้างระบบประปาใช้เองในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังบริการน้ำประปาจำนวนหนึ่งให้แก่ เรือของทหารเรือ หรือหน่วยงานราชการที่เข้ามาขอบริการอีกด้วย
		- การกำจัดมูลฝอยได้ว่าจ้างเอกชนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ และเอกชนก็ได้นำมูลฝอยนั้นไปทิ้งในบริเวณที่เป็นของเอกชนเอง จึงไม่กระทบต่อระบบการเก็บขนมูลฝอยของชุมชนแต่อย่างใด
		- การกำจัด Resin ที่เสื่อมสภาพได้ฝังไว้ในบริเวณ Landfill ของโรงไฟฟ้า ส่วนน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุเสนอให้นำไปผสมน้ำมันเตาทีละน้อย ๆ ในขณะเดินเครื่องด้วยน้ำมันเตาในช่วงที่ลมพัดออกสู่ทะเล
4. คุณภาพชีวิต		
4.1 เศรษฐกิจสังคม	- มีผลกระทบด้านบวกเป็นส่วนใหญ่	- รับสมัครคนในท้องถิ่นเข้าทำงานในโรงไฟฟ้าในตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ และความรู้ความชำนาญ
		- มีการประสานงานร่วมมือ และร่วมประชุมกับหน่วยงาน หรือองค์กรสำคัญต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สมาคมประมง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ได้ทราบผลการดำเนินงานแก้ไขต่าง ๆ ที่โรงไฟฟ้าได้ปฏิบัติ และแนวนโยบายใหม่ ๆ ที่จะนำมาปฏิบัติ

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบถึง รายละเอียดการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และวิธีการแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น
4.2 สาธารณสุข	- อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่รอบ ๆ โรงไฟฟ้าจากการระบายของเสีย ทั้งทางอากาศและทางน้ำ	- มีการลดผลกระทบต่าง ๆ ดังกล่าวในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้ว
	- อาจเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้พนักงานสวมใส่อย่างเพียงพอ ได้แก่ Ear Plugs Ear Muff หน้ากากนิรภัย หมวก ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ และมีการอบรมให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานและการสวมใส่อุปกรณ์อย่างถูกต้องเป็นประจำ - จัดอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องสัมผัสสารเคมีคือ บริเวณโรงผลิตน้ำบริสุทธิ์ - จัดทำป้ายเตือน สำหรับบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกำลังทำงานมีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอกรด-ด่าง - จัดทำป้ายเตือนอันตราย และวิธีการปฏิบัติการแก้ไขไว้ในบริเวณเติมสารคลอรีน ซึ่งอยู่ในโรงสูบน้ำหล่อเย็น - ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินและจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ และมีการจัดเขตล้อมเชือก บริเวณซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ในบางขณะที่ทำการซ่อมแซม - จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ถังเคมีดับเพลิงชนิดโฟม น้ำดับเพลิง รถดับเพลิง และมีระบบ Fire Alarm

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดกิจกรรมเสริมและอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น แผนฝึกอบรมความปลอดภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนส่งเสริมสุขภาพอนามัย แผนกิจกรรม 5 ส. และมีการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน แผนระงับอัคคีภัย ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการส่งพนักงานไปดูงานและฝึกซ้อมดับเพลิงที่ บริษัท ยูโนแคล จ.สงขลา - มีการตรวจร่างกายพนักงานก่อนเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานให้พนักงานทุก ๆ คน ปีละ 1 ครั้ง โดยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด
4.3 การท่องเที่ยว	- ผลกระทบมีน้อยมาก	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพักผ่อน - สร้างศาลาจำหน่าย เครื่องดื่ม และให้เช่าอุปกรณ์ - จัดบริเวณที่จอดรถให้เป็นระเบียบ - วางมาตรการรักษาความสะอาดชายหาด - วางมาตรการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกของผู้มาใช้ประโยชน์

ตารางที่ 6-1

สรุปแผนการดำเนินงานแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สถานที่/บุคคล	มาตรการ/พารามิเตอร์	ความถี่/ระยะเวลา	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ปี)
1. ทรัพยากรทางกายภาพ				
1.1 คุณภาพอากาศ	- ปล่องควันของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 และปล่องควันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	- อุณหภูมิภายในปล่อง, TSP, SO_2, NO_2 และ Flow ของอากาศในปล่อง	- 2 ครั้ง/ปี โดยทั้งในสภาวะการดำเนินงานตามปกติและในกรณีที่เกิดภาวะผิดปกติ	- 150,000
	- ภายนอกโรงไฟฟ้า 4 จุด ดังแสดงในรูปที่ 6.2-1 คือ วัดเจดีย์หลวง ที่ว่าการอำเภอขนอม โรงเรียนบ้านท่าม่วง และแฟลตพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม	- TSP, NO_2, SO_2 (เฉลี่ย 24 ชม.) - NO_2 (เฉลี่ย 1 ชม.) - Particulate Matter ขนาด 10 ไมโครเมตร (PM-10) - ความเร็วและทิศทางลม	- 2 ครั้ง/ปี (ตรวจวัดครั้งละ 3 วัน) ในช่วงเดือน ธค.-กพ. และในช่วงเดือน มิย.-สค.	- 200,000
1.2 เสียงดัง	- บริเวณแหล่งกำเนิดเสียงในโรงไฟฟ้า ได้แก่ บริเวณทำการผลิต บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ บริเวณมอเตอร์และปั๊มสูบต่าง ๆ และบริเวณห้องควบคุม	- Leq (5 นาที)	- ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วันติดต่อกัน	- 50,000
	- บริเวณบ้านพักพนักงานของโรงไฟฟ้าขนอม	- Leq (5 นาที)	- ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วันติดต่อกัน	
	- บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ	- Leq (24 ชั่วโมง)	- ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วันติดต่อกัน	

ตารางที่ 6-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สถานที่/บุคคล	มาตรการ/พารามิเตอร์	ความถี่/ระยะเวลา	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ปี)
1.3 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน	- บ่อเก็บน้ำริมคลองบ้านกลาง - คลองท่าตกและคลองบ้านกลาง	- ปริมาณความจุใช้งานของบ่อเก็บน้ำ - ตรวจวัดปริมาณน้ำท่ารายวัน	- ปีละ 1 ครั้ง - ทุกวันตลอดปี	- 50,000
1.4 คุณภาพน้ำ				
1) น้ำเสียจากโรงไฟฟ้า	- บริเวณรางระบายน้ำหล่อเย็น	- pH, อุณหภูมิ และ Conductivity Hg Pb Cr Zn และ Residue Cl_2	- เดือนละ 1 ครั้ง	- 450,000
	- น้ำเสียที่ระบายออกจากบ่อปรับสภาพ (Neutralizing Pit)	- pH, อุณหภูมิ SS DS Oil & Grease Conductivity และ Hg, Pb, Cr, Zn	- เดือนละ 1 ครั้ง	
	- น้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัยที่ผ่านระบบบำบัดแล้ว	- pH, SS DS Oil & Grease Nitrogen BOD Sulfide และ Settleable Matter	- เดือนละ 1 ครั้ง	
2) น้ำผิวดิน/น้ำทะเล				
- น้ำผิวดิน	- คลองบ้านกลางและคลองท่าตก	- pH Conductivity และ Turbidity	- เดือนละ 1 ครั้ง	
	- คลองขนอม 3 สถานี (รูปที่ 6.3-1) • หน้าท่าเทียบเรือ • หน้าโรงสูบน้ำ • สะพานข้ามคลองขนอม	- Temp. pH ความโปร่งใส DO ไนเตรท ฟอสเฟต Coliform Bacteria Hg Pb Cr Zn และ Residue Cl_2	- ปีละ 2 ครั้ง (ในฤดูแล้งและฤดูฝน) ในช่วงน้ำลง	
- น้ำทะเล	- อ่าวขนอม 2 สถานี (รูปที่ 6.3-1) • ห่างจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 1 กม. • ห่างจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 ม.	- Temp. pH ความโปร่งใส DO ไนเตรท ฟอสเฟต Coliform Bacteria Hg Pb Cr Zn และ Residue Cl_2	- ปีละ 2 ครั้ง (ในฤดูแล้งและฤดูฝน) ในช่วงน้ำลง	

ตารางที่ 6-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สถานที่/บุคคล	มาตรการ/พารามิเตอร์	ความถี่/ระยะเวลา	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ปี)
	- บริเวณอ่าวขนอมอย่างน้อย 10 จุด ให้ครอบคลุมภายในรัศมี 500 เมตร จากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น	- การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	- ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงน้ำลง	- 50,000
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ				
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ	- จำนวน 5 สถานี บริเวณอ่าวขนอม และคลองขนอม แสดงดังรูปที่ 6.3-1	- แพลงค์ตอนและสัตว์หน้าดิน	- ปีละ 2 ครั้ง คือ ในฤดูแล้ง (เดือน กพ.-มีค.) และฤดูฝน (เดือน กย.-ตค.)	- 100,000
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การคมนาคม	- ป้อมยามรักษาการณ์	- บันทึกปริมาณยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกจากโรงไฟฟ้า	- ตลอด 24 ชม.	---
	- พนักงานรักษาความปลอดภัย	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุและสาเหตุ	- ทุกวัน	
	- เส้นทางจราจรในโรงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพการจราจรในโรงไฟฟ้า	- ทุกวัน	
	- บริเวณท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมัน	- บันทึกจำนวนเที่ยวของเรือที่เข้าเทียบท่าและอุบัติเหตุ หรือสาเหตุที่เกิดขึ้น	- ทุกครั้งที่เรือเทียบท่า	

ตารางที่ 6-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	สถานที่/บุคคล	มาตรการ/พารามิเตอร์	ความถี่/ระยะเวลา	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท/ปี)
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สาธารณสุข	- พนักงานโรงไฟฟ้าขนอมทุกคน	- ตรวจสอบสุขภาพอนามัยทั่วไป ความสามารถในการมองเห็น การรับฟังเสียง ประสิทธิภาพการทำงานของปอด	- ก่อนการเข้าทำงานและระหว่างการทำงาน ทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง	---
	- ในโรงไฟฟ้าแผนกต่าง ๆ	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุและสาเหตุที่เกิดขึ้น	- ทุกวัน	---
4.2 เศรษฐกิจสังคม	- ประชากรโดยรอบโรงไฟฟ้าในรัศมี 10 กม. (รูปที่ 6.5-1)	- สำรวจทัศนคติของกลุ่มประชากรที่มีต่อโรงไฟฟ้าจำนวน 160 ตัวอย่าง	- สำรวจ 3 ครั้ง คือ หลังจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเปิดดำเนินงานได้ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี	- ครั้งละ 100,000
4.3 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	- โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	- บันทึกสถิติผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม วัตถุประสงค์ และประเด็นความสนใจในโรงไฟฟ้า	- ตลอดปี	- 50,000

ที่ ทส 1009/ 7412

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

20 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ที่ บฟข.00/050 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
2. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ฉบับข้อมูลเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีดอท จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความรายละเอียดดังที่แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาคำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ

2/ ผู้ชำนาญการ ...

ผู้ชำนาญการและจัดทำรายงานผลรวบรวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับราชการต่อไป สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ พงษธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2271-4231
โทรสาร 0-2278-5469

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548

เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับควบคุม ติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขนอมทุกหน่วยผลิต พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ

2. ในกรณีบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการออกแบบก่อสร้างดำเนินการ บริษัทฯ จะต้องนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

3. บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

4. หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วและหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5. หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากที่นำเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะต้องเสนอรายงานแสดงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

6. หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ บริษัทฯต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าขนอม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าขนอม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ปัจจุบันบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนอม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2538 และโรงไฟฟ้าขนอมได้จัดทำและนำส่งรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ในปี พ.ศ.2546 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม โดยจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 440 MW โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2547 โดยมาตรการของโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม เป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรการเดิมของโรงไฟฟ้าขนอม สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ได้นำมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ของโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2547 ดังกล่าวข้างต้น มาปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรการสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 ที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ ดังนั้น ภายหลังโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งหมายถึง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นและสามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ ของโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 เป็นมาตรการของโรงไฟฟ้าขนอม และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน ต่อไป

ทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Action Plan) เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะต้องยึดปฏิบัติมีทั้งสิ้น 9 แผน ดังนี้

(1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
(2) แผนปฏิบัติการด้านเสียง
(3) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำ
(4) แผนปฏิบัติการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
(5) แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย
(8) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(9) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม

5.1 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ

5.1.1 หลักการและเหตุผล

การดำเนินการของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า และพนักงานที่ทำงานในโครงการ โดยผลกระทบในระยะก่อสร้าง จะเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ การขนส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และยานพาหนะต่างๆ ที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงได้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศระยะก่อสร้าง ส่วนระยะดำเนินการนั้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าชนอมมีการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศระบายออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ฝุ่นละออง (PM) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) โดยสภาพปัจจุบันจากการตรวจวัดค่าความเข้มข้นในบรรยากาศของสารมลพิษตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ฝุ่นละออง (PM) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ที่บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 5 สถานี พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าชนอม ที่ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน หน่วยที่ 1 และ 2 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 675 MW เมื่อมีโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชนอม ระยะที่ 2 โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้งสองหน่วยเดิม จะเป็นผลทำให้อัตราการระบายสารมลพิษโดยรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการระบายสารมลพิษกับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าชนอมในปัจจุบัน พบว่า ภายหลังจากมีโครงการฯ (การดำเนินการจะประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 675 MW และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 และ 2) กรณีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) จะลดลงจาก 345.28 กรัมต่อวินาที เหลือเพียง 311.86 กรัมต่อวินาที ในขณะที่ฝุ่นละออง จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 6.88 กรัมต่อวินาที เป็น 22.4 กรัมต่อวินาที แต่หากเปรียบเทียบกับอัตราการระบายสารมลพิษกรณีที่หยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 หรือ 2 แล้วเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเดินหน่วยใดหน่วยหนึ่งแทน พบว่า อัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) จะลดลงจากปัจจุบัน 345.28 กรัมต่อวินาที เหลือ 327.69 กรัมต่อวินาที และฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 6.88 กรัมต่อวินาที เป็น 14.62 กรัมต่อวินาที สำหรับกรณีใช้เชื้อเพลิงสำรองน้ำมันดีเซล เมื่อเปรียบเทียบอัตราการระบายของการดำเนินการของโรงไฟฟ้าในปัจจุบันกับภายหลังจากมีโครงการฯ พบว่า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) จะเพิ่มขึ้นจาก 324.0 กรัมต่อวินาที เป็น 385.48 กรัมต่อวินาที ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) จะลดลงจาก 674.58 กรัมต่อวินาที เหลือเพียง 309.6 กรัมต่อวินาที ในขณะที่ฝุ่นละออง จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 17.93 กรัมต่อวินาที เป็น 46.4 กรัมต่อวินาที แต่หากเปรียบเทียบกับอัตราการระบายสารมลพิษกรณีที่หยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 หรือ 2 แล้วเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเดินหน่วยใดหน่วยหนึ่งแทน พบว่า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) จะเพิ่มขึ้นจาก 324.0 กรัมต่อวินาที เป็น 352.66 กรัมต่อวินาที ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) จะลดลงจาก 674.58 กรัมต่อวินาที เหลือเพียง 485.82 กรัมต่อวินาที ในขณะที่ฝุ่นละออง จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 17.93 กรัมต่อวินาที เป็น 32.0 กรัมต่อวินาที จากนั้นทางโครงการฯ ได้นำอัตราการระบายสารมลพิษในกรณีต่างๆ มาประเมินผลกระทบโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ผลการประเมินพบว่า กรณีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ค่าความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ในการดำเนินการปัจจุบันมีค่าเป็น 1,531 5.8 และ 0.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และภายหลังจากมีโครงการฯ จะมีค่าเป็น 843 13.1 และ 1.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ แต่หากเป็นกรณีที่หยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 หรือ 2 แล้วเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเดินหน่วยใดหน่วยหนึ่งแทน ค่าความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี จะมีค่าเป็น 1,088 8.7 และ 1.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ สำหรับกรณีใช้เชื้อเพลิงสำรองน้ำมันดีเซล ค่าความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี และค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์สูงสุดในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ในการดำเนินการปัจจุบันมีค่าเป็น 1,700 19.1 2.3 6,519 720 และ 86.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ภายหลังจากมี

โครงการฯ มีค่าเป็น 849 20.9 1.9 1,188 213 และ 22.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ แต่หากเป็นกรณีที่หยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 หรือ 2 แล้วเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเดิมหน่วยใดหน่วยหนึ่งแทน จะมีค่าเป็น 1,013 16.4 1.9 3,434 462 และ 54.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เมื่อนำค่าความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้จากการประเมินโดยแบบจำลองดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) พบว่า มีค่าเกินมาตรฐาน แต่ค่าที่เกินมาตรฐานจะพบอยู่บริเวณยอดเขาไชยสนเท่านั้น ส่วนที่บริเวณชุมชน แนวโน้มของผลกระทบของค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ได้จากการประเมินโดยแบบจำลอง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกกรณี นอกจากนี้หากเปรียบเทียบผลการประเมินจะเห็นว่า ภายหลังจากมีโครงการฯ ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่พบจะต่ำกว่าการดำเนินการของโรงไฟฟ้าชนอมในปัจจุบัน แต่เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าฯ ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศระยะดำเนินการ

5.1.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง จากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชนอม ระยะที่ 2 ในระยะก่อสร้างโครงการ และจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าชนอมในระยะดำเนินการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

(2) เพื่อควบคุมค่าอัตราการระบายสารมลพิษ ที่ระบายจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้า ให้เป็นไปตามอัตราการระบายจากการศึกษา ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชนอม ระยะที่ 2

(3) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

(4) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.1.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) พื้นที่บริเวณก่อสร้างที่มียานพาหนะ และการทำงานที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง จะต้องมีการฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

(2) ถนนภายในโครงการ ซึ่งไม่ได้ลาดยางหรือเทคอนกรีต จะต้องมีการฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ระยะดำเนินการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 675 MW

(1) ควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยใช้ระบบ Water Injection ฉีดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้เครื่องกังหันก๊าซ เพื่อลดอุณหภูมิการเผาไหม้

(2) กรณีจำเป็นต้องเดินเครื่องจักรด้วยน้ำมัน จะใช้น้ำมันดีเซลที่มีการกำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ซึ่งมีปริมาณกำมะถันเจือปนไม่เกินร้อยละ 0.5 และสามารถใช้ได้นานประมาณ 3 วัน

(3) ควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษต่อปล่อง ดังนี้

กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ

- NO_x 45.8 กรัมต่อวินาที (200 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 0.85 กรัมต่อวินาที (60 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล

- NO_x 47.2 กรัมต่อวินาที (200 ppm ที่ 7% O_2)
- SO_2 66.71 กรัมต่อวินาที (950 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 1.8 กรัมต่อวินาที (240 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2

(1) กำหนดลักษณะของปล่องระบายอากาศของ HRSG สูง 35 เมตร

(2) กรณีจำเป็นต้องเดินเครื่องจักรด้วยน้ำมัน จะใช้น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเจือ

ปนไม่เกินร้อยละ 0.05 และควบคุมการระบาย NO_x โดยการฉีดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ เพื่อลดอุณหภูมิเผาไหม้ลง

(3) ควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษต่อปล่อง ดังนี้

กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ

- NO_x 64.33 กรัมต่อวินาที (108 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 9.5 กรัมต่อวินาที (30 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล

- NO_x 96.34 กรัมต่อวินาที (160 ppm ที่ 7% O_2)
- SO_2 21.38 กรัมต่อวินาที (25 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 19.6 กรัมต่อวินาที (60 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

(4) ติดตั้งระบบ Dry Low NO_x Burner เพื่อควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

(5) ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System ; CEMS) ที่ปล่องระบายอากาศ เพื่อตรวจวัดและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมควบคุมมลพิษและ/หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในการควบคุมแหล่งระบายอากาศจากโรงไฟฟ้า โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ NO_x และ O_2

(6) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ต้องหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงประจำปี และ/หรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ชั่วคราว บริษัทฯ จะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 75 MW หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 แทน เพื่อป้องกันการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า โดยจะควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษ ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 75 MW หน่วยที่ 1

กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ

- NO_x 80.16 กรัมต่อวินาที (200 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 1.72 กรัมต่อวินาที (60 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

กรณีเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันแก๊สโซลีนไม่เกินร้อยละ 2)

- NO_x 65.52 กรัมต่อวินาที (200 ppm ที่ 7% O_2)
- SO_2 197.62 กรัมต่อวินาที (950 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 5.2 กรัมต่อวินาที (240 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 75 MW หน่วยที่ 2

กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ

- NO_x 80.92 กรัมต่อวินาที (200 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 1.76 กรัมต่อวินาที (60 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

กรณีเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันแก๊สโซลีนไม่เกินร้อยละ 2)

- NO_x 69.68 กรัมต่อวินาที (200 ppm ที่ 7% O_2)
- SO_2 210.14 กรัมต่อวินาที (950 ppm ที่ 7% O_2)
- PM 5.53 กรัมต่อวินาที (240 mg/Nm^3 ที่ 7% O_2)

5.1.3.2 **แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ**

ระยะดำเนินการ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

: ดัชนีคุณภาพ
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)

: สถานที่ (5 แห่ง)
- วัดเจดีย์หลวง
- โรงเรียนบ้านท่าม่วง
- ที่ว่าการอำเภอชนอม
- บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าชนอม
- อาคาร MMA ภายในโรงไฟฟ้า

(ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 1)

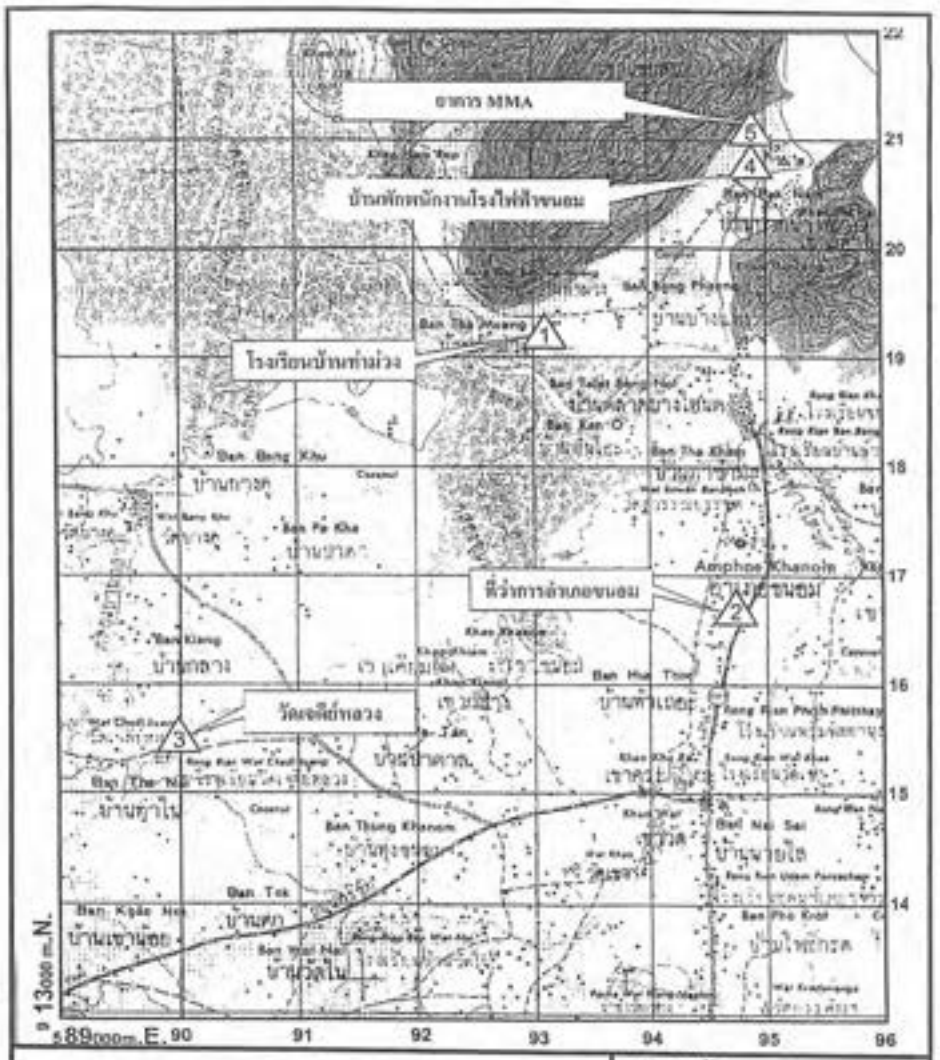

รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างอากาศบริเวณโรงไฟฟ้าขนอม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

: ดัชนีคุณภาพ - ความเร็วและทิศทางลม

: ฉถานที่ - บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม

: ระยะเวลา/ความถี่ - 2 ครั้งต่อปี ในฤดูมรสุมและวันตกเฉียงใต้ และมรสุมและวันออกเฉียงเหนือ แต่ละครั้งเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน

: วิธีการวิเคราะห์ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) : High Volume/Gravimetric Method
- ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) : Size Selective/Gravimetric Method
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) : UV Fluorescence Method
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : Chemiluminescence Method
- ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/Anodized Aluminum Vane

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและรับรองโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 600,000 บาท

คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้า

การตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (CEMS)

: ดัชนีคุณภาพ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซออกซิเจน

: ฉถานที่ - ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 จำนวน 1 ปล่อง
- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 จำนวน 1 ปล่อง

: ระยะเวลา/ความถี่ - ตลอดเวลาสำหรับระบบ CEMS

: วิธีการตรวจวัด - ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544

หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้อง (Audit/RATA/RAA) ของระบบ CEMS ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ US.EPA. หรือตามที่ส่วนราชการกำหนด ปีละ 2 ครั้ง

การตรวจสอบเป็นครั้งคราว

: ดัชนีคุณภาพ - กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกซิเจน (O_2) และอัตราการไหลของอากาศ

- กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกซิเจน (O_2) และอัตราการไหลของอากาศ

: สถานที่ - ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 675 MW จำนวน 4 ปล่อง

- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 จำนวน 1 ปล่อง

- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 จำนวน 1 ปล่อง

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

: วิธีการวิเคราะห์ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) : US. EPA Method 7/7E

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) : US. EPA Method 6/6C หรือ US.EPA Method 8

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: รายละเอียด - จะต้องเสนอผลพร้อมรายละเอียดของปริมาณ ชนิดของเชื้อเพลิง กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง ขณะทำการตรวจวัด

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ 10,000 บาทต่อปล่อง

- กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล 20,000 บาทต่อปล่อง

5.1.4 **ผู้รับผิดชอบ**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

5.1.5 **การประเมินผล**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.2 แผนปฏิบัติการด้านเสียง

5.2.1 หลักการและเหตุผล

ในช่วงระยะก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 แหล่งกำเนิดเสียง คือ เสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่เกิดจากการตอกเสาเข็ม ซึ่งมีระดับเสียงสูงสุดประมาณ 101 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห่างจากเครื่องจักรประมาณ 50 ฟุต นอกจากนี้ยังเกิดจากการขนส่งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมีโอกาสก่อให้เกิดเสียงดัง โดยที่ระดับความดังของเสียงของเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละประเภท มีระดับความดังของเสียงสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 76-101 เดซิเบล(เอ) ส่วนในระยะดำเนินการ กำหนดให้ระดับเสียงที่ระยะห่างจากเครื่องจักร 1 เมตร เท่ากับ 85 เดซิเบล(เอ) พบว่า ในระยะก่อสร้าง ที่บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ ซึ่งห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 500 เมตร จะได้รับผลกระทบของระดับเสียงประมาณ 65-70 เดซิเบล(เอ) และที่บริเวณชุมชนบ้านบางแพง ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 700 เมตร จะได้รับผลกระทบของระดับเสียงประมาณ 60 เดซิเบล(เอ) โดยระดับความดังของเสียง จะลดลงตามระยะทางที่ห่างจากบริเวณก่อสร้างของโครงการ ส่วนในระยะดำเนินการ พบว่า ระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงไฟฟ้า ประมาณ 55 เดซิเบล(เอ) ขณะที่ระยะทางไกลออกไปประมาณ 1,000 และ 1,500 เมตร ระดับเสียงจะลดลงเป็น 45 และ 40 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณบ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม และบริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 50.0-58.5 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลจากการประเมิน พบว่า ระดับเสียงจากการประเมินต่ำกว่าระดับเสียงของชุมชนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ และระดับเสียงรบกวนในระยะดำเนินการ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.2-2.9 เดซิเบล(เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ดังนั้น การดำเนินการของโรงไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านเสียงในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

5.2.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านเสียง ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง และงานตอกเสาเข็ม ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

(2) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านเสียง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโครงการในระยะดำเนินการ ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.2.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) กำหนดให้งานที่ก่อให้เกิดเสียงดังปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหู สำหรับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 80 เดซิเบล(เอ)

ระยะดำเนินการ

(1) ในการติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีเสียงดังของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการลดเสียง เช่น Silencer ที่บริเวณทางเข้า-ออก ของอากาศบริเวณ Gas Turbine หรือสร้างห้องคลุมเครื่องจักรที่บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ

(2) จัดให้มีการตรวจเช็คและตรวจสอบประสิทธิภาพของ Silencer เป็นประจำ

(3) สร้างห้องคลุมเครื่องจักรเพื่อลดเสียงบริเวณอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น บริเวณท่อไอน้ำ มอเตอร์ปั๊มน้ำ ห้องเผาไหม้ บริเวณ Boiler และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ

5.2.3.2 แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

: ดัชนีคุณภาพ - Leq(24), Ldn และ L_{90}

: สถานที่ - พื้นที่โรงไฟฟ้า

- บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ

: ระยะเวลา/ความถี่ - อย่างน้อย 1 ครั้งๆ ละ3 วันต่อเนื่อง

: วิธีการวิเคราะห์ - Integrated Sound Level Measurement

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ค่า L_{90} ให้นำมาประเมินระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 15,000 บาท

ระยะดำเนินการ

: ดัชนีคุณภาพ - Leq(24), Ldn และ L_{90}

: สถานที่ - บริเวณบ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม

- บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ

(ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 2)

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง

: วิธีการวิเคราะห์ - Integrated Sound Level Measurement

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ค่า L_{90} ให้นำมาประเมินระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 15,000 บาท

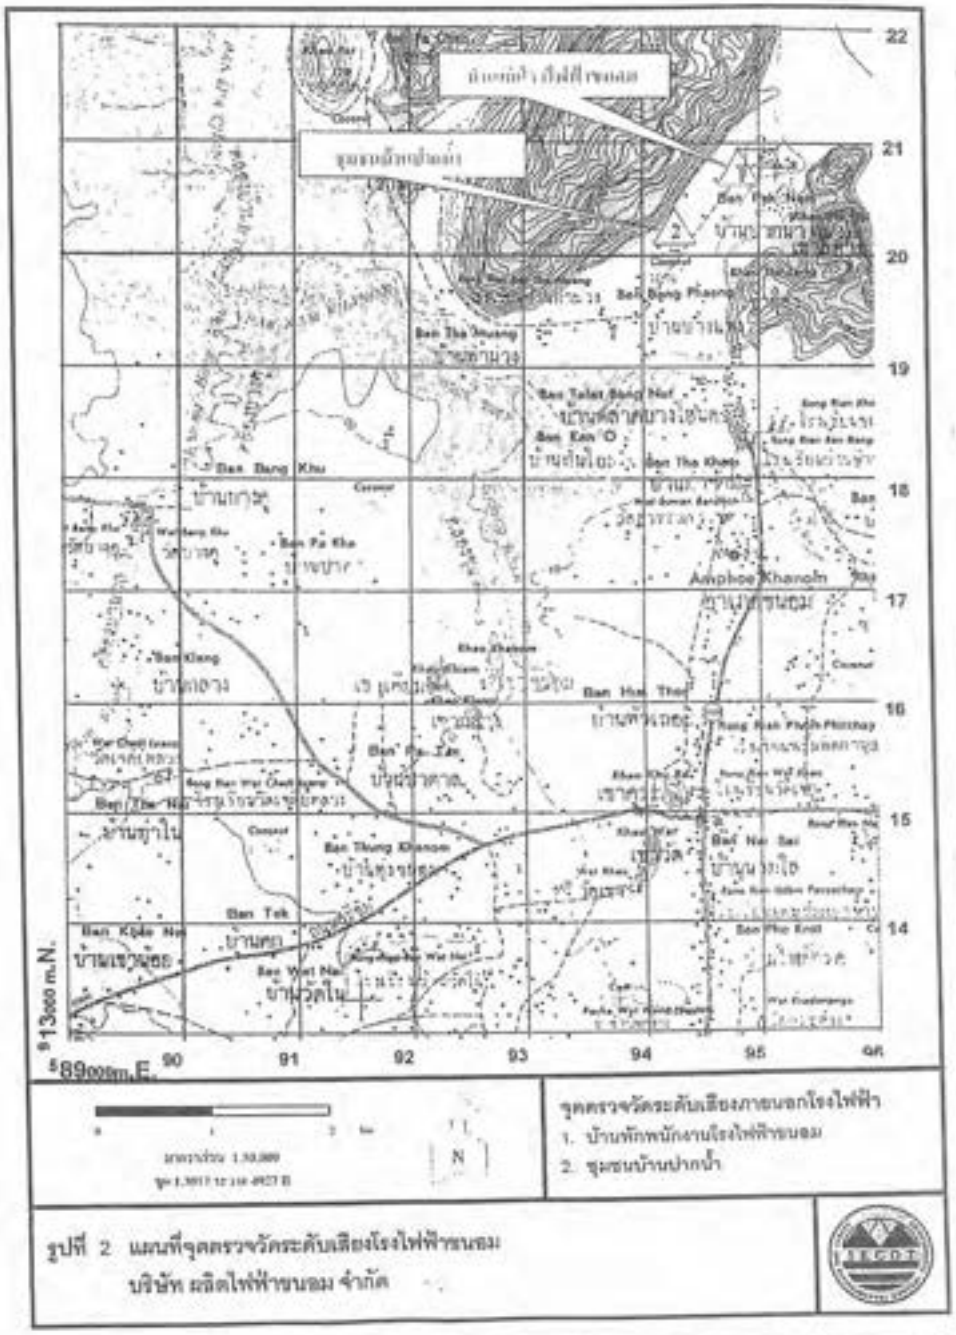

รูปที่ 2 แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียงโรงไฟฟ้าขนอม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

5.2.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

5.2.5 การประเมินผล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำ

5.3.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงไฟฟ้าขนอมมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน คือ คลองบ้านกลางและคลองท่าดก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า และมีการใช้น้ำหล่อเย็นจากคลองขนอม เพื่อระบายความร้อนจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ดังนั้น โรงไฟฟ้าขนอมจึงจะทำการบำบัดน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้า ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง ซึ่งได้แก่ คลองขนอม และทะเลอ่าวขนอม กิจกรรมของโรงไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและทะเล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้าง ซึ่งมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภค ของคนงานก่อสร้าง และน้ำฝนที่อาจจะชะหาตะกอนดินจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนระยะดำเนินการ น้ำทิ้งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ได้แก่ น้ำทิ้งจากการอุปโภค-บริโภค ของพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งระบายลงสู่คลองขนอม ประมาณ 344 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตและน้ำทิ้งหล่อเย็น ซึ่งระบายลงสู่ทะเล รวมประมาณ 1,927,151 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้ำทิ้งหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบันใช้ระบบ Once-through สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 จะติดตั้งระบบ Cooling Tower เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของน้ำก่อนระบายทิ้ง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากน้ำทิ้งของโครงการ อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

ดังนั้น ทางโรงไฟฟ้าขนอมจึงได้กำหนดมาตรการ ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ต่อคุณภาพแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ของชุมชน และเพื่อทำการควบคุมให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ก่อนที่จะระบายลงสู่คลองขนอมและทะเลต่อไป

5.3.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากโรงไฟฟ้าขนอม ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)

(2) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ ต่อแหล่งน้ำและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ ตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3.3 **พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน**

5.3.3.1 **แผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ**

ระยะก่อสร้าง

(1) ห้องน้ำห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง ต้องสร้างห่างจากคลองชนอมและทะเลอย่างชนอมอย่างน้อย 30 เมตร และเมื่อปล่อยกากอะไนห้องน้ำห้องส้วมของคนงานเต็ม ต้องให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ นำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

(2) ช่วงที่มีการขุดดิน ปรับถมดิน ต้องสร้างคันดินหรือวางกระสอบทรายป้องกันดินตะกอนถูกฝนชะพาลงแหล่งน้ำผิวดิน

(3) ขุดลอกตะกอนจากท่อระบายน้ำในโครงการ บริเวณโดยรอบเขตก่อสร้างทุกเดือน เพื่อดักเศษดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างไปกำจัด โดยการปรับถมในที่ว่างของโรงไฟฟ้า

ระยะดำเนินการ

ปริมาณน้ำ

(1) สูบน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ำในคลองบ้านกลางและคลองท่าตกมากพอ มาเก็บกักไว้ในบ่อลำรองน้ำริมคลองบ้านกลางและบ่อลำรองน้ำภายในโรงไฟฟ้า

(2) งดสูบน้ำจากคลองบ้านกลางและคลองท่าตกในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้น้ำจากบ่อลำรองน้ำริมคลองบ้านกลางและบ่อลำรองน้ำภายในโรงไฟฟ้าแทน

คุณภาพน้ำ

(1) น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและบ้านพัก ดำเนินการระบายลงบ่อเกรอะ ถังกรองไร้อากาศ เพื่อบำบัดแล้วระบายลงสู่คลองชนอมต่อไป

(2) น้ำทิ้งจากการล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ จากการล้างพื้น จากการล้างถังกรองทราย ให้ผ่านบ่อดักน้ำมัน (Oil/Water Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ ก่อนระบายไปรวบรวมที่

บ่อพักน้ำ (Holding Pond)

(3) น้ำทิ้งจากระบบผลิตน้ำปราศจากประจุ นำมาปรับสภาพน้ำทิ้งที่บ่อปรับสภาพน้ำ (Neutralization Basin) ก่อนระบายไปรวบรวมที่บ่อพักน้ำ (Holding Pond)

(4) สร้างบ่อพักน้ำ (Holding Pond) ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำ

(5) ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอย บริเวณรางระบายน้ำฝนก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำเพื่อลงคลองชนอม พร้อมทั้งจัดให้มีถังใส่มูลฝอย และมีพนักงานคอยดูแลกำจัดมูลฝอย เป็นประจำทุกสัปดาห์

(6) ควบคุมและตรวจสอบปริมาณน้ำทิ้งหล่อเย็น ภายหลังการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต ให้ไม่เกิน 1,925,597 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยตรวจสอบกำลังการสูบน้ำของปั๊มสูบน้ำเข้า ณ จุดสูบน้ำเข้าในคลองชนอม และให้ระบายน้ำทิ้งหล่อเย็นลงสู่รางระบายน้ำของโรงไฟฟ้าชนอมปัจจุบัน ซึ่งเป็นรางระบายน้ำแบบเปิด ความยาว 1,200 เมตร และยื่นลงไปในทะเล 62 เมตร

(7) ติดตั้ง Helper Cooling Tower เพื่อลดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ปล่อยทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 และติดตั้ง Cooling Tower สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2

(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลระบบ Helper Cooling Tower และ Cooling Tower ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

(9) รางระบายน้ำหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ที่จะสร้างเพิ่มเติมเพื่อไปเชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม ให้สร้างเป็นรางเปิดและพื้นรางให้สร้างลักษณะเป็นผิวหยาบ ซึ่งก่อให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน หรือสร้างเป็นลักษณะขั้นบันได เพื่อเพิ่มอัตราการลดอุณหภูมิ

(10) ติดตั้งเครื่องอ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ บริเวณปลายรางระบายน้ำหล่อเย็นก่อนลงสู่ทะเล เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกมีแนวโน้มสูงเกิน 39.5 องศา-เซลเซียส จากค่าที่อ่านได้จากเครื่องบันทึกอัตโนมัติ โรงไฟฟ้าจะต้องทำการ

ลดกำลังการผลิตลง หรือดำเนินการอื่น ใดเพื่อควบคุมให้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกมีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

5.3.3.2 แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

คุณภาพน้ำทิ้ง

: ดัชนีคุณภาพ
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- บีโอดี (BOD_5)

: สถานที่
- ท่อระบายน้ำที่รับน้ำทิ้งจากพื้นที่ก่อสร้าง

: ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจวัดในช่วงเริ่มก่อสร้าง 1 ครั้ง และต่อไปทุก 2 เดือน จนแล้วเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

: วิธีการวิเคราะห์
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) : Dried at 103-105 °C
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method
- บีโอดี (BOD_5) : 5-Day BOD Test/Azide Modification Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
- 1,000 บาท

คุณภาพน้ำผิวดิน

: ดัชนีคุณภาพ
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- บีโอดี (BOD_5)

: สถานที่
- บริเวณต้นน้ำจุดระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้าง (ละพานข้ามคลองชนอม)
- จุดปล่อยน้ำทิ้งจากการก่อสร้างลงคลองชนอม
- บริเวณปลายน้ำจุดระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้าง

: ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจวัดก่อนก่อสร้าง 1 ครั้ง และต่อไปทุก 2 เดือน พร้อมกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากพื้นที่ก่อสร้าง

: วิธีการวิเคราะห์
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) : Dried at 103-105 °C
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method
- บีโอดี (BOD_5) : 5-Day BOD Test/Azide Modification Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
- 3,000 บาท

ระยะดำเนินการ

ปริมาณน้ำ/ระดับน้ำ ของแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเล

แหล่งน้ำผิวดิน

: ดัชนีคุณภาพ
- ตรวจวัดปริมาณความจุใช้งานของบ่อเก็บน้ำ

: สถานที่
- บ่อเก็บน้ำริมคลองบ้านกลาง

: ระยะเวลา/ความถี่
- ปีละ 2 ครั้ง ในฤดูแล้งและฤดูฝน

: ดัชนีคุณภาพ
- รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำจากคลองบ้านกลางและคลองท่าตก สำหรับกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชนอม

: สถานที่
- คลองบ้านกลางและคลองท่าตก

: ระยะเวลา/ความถี่
- เดือนละ 1 ครั้ง

: ดัชนีคุณภาพ - กระแสน้ำ
- ระดับน้ำ
- ปริมาณน้ำท่า

: สถานที่ - ในคลองขนอมบริเวณจุดสูบน้ำหล่อเย็น

: ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจวัดเมื่อเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 เดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 12 เดือน จากนั้นจึงตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นข้อมูลในการนำไปใช้ควบคุมการใช้น้ำหล่อเย็น ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งน้ำทะเล (อ่าวขนอม)

: ดัชนีคุณภาพ - กระแสน้ำ
- ระดับน้ำ

: สถานที่ - ที่ระยะทาง 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น ตรวจวัดกระแสน้ำ และระดับน้ำ ที่จุดกึ่งกลางความลึกของน้ำ
- ที่ระยะทาง 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น ตรวจวัดกระแสน้ำ และระดับน้ำ ที่จุดกึ่งกลางความลึกของน้ำ
- ที่ระยะทาง 250 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น ตรวจวัดกระแสน้ำ และระดับน้ำ ที่จุดกึ่งกลางความลึกของน้ำ

: ระยะเวลา/ความถี่ - ตรวจวัดเมื่อเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 เดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 12 เดือน จากนั้นจึงตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นข้อมูลในการนำไปใช้ควบคุมการใช้น้ำหล่อเย็น ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คุณภาพน้ำทิ้ง

น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและบ้านพักที่ผ่านระบบบำบัดแล้ว

: ดัชนีคุณภาพ - อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity)
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
- ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- บีโอดี (BOD_5)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- ไนโตรเจน (Nitrogen)

: สถานที่ - น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและบ้านพัก หลังผ่านระบบบำบัดแล้ว
(ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 3)

: ระยะเวลา/ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง

: วิธีการวิเคราะห์ - อุณหภูมิ (Temperature) : Certified Thermometer
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : Electrometric Method
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) : Laboratory Method
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) : Dried at 103-105 °C
- ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) : Dried at 103-105 °C หรือ 108 °C
- บีโอดี (BOD_5) : 5-Day BOD Test/Azide Modification Method

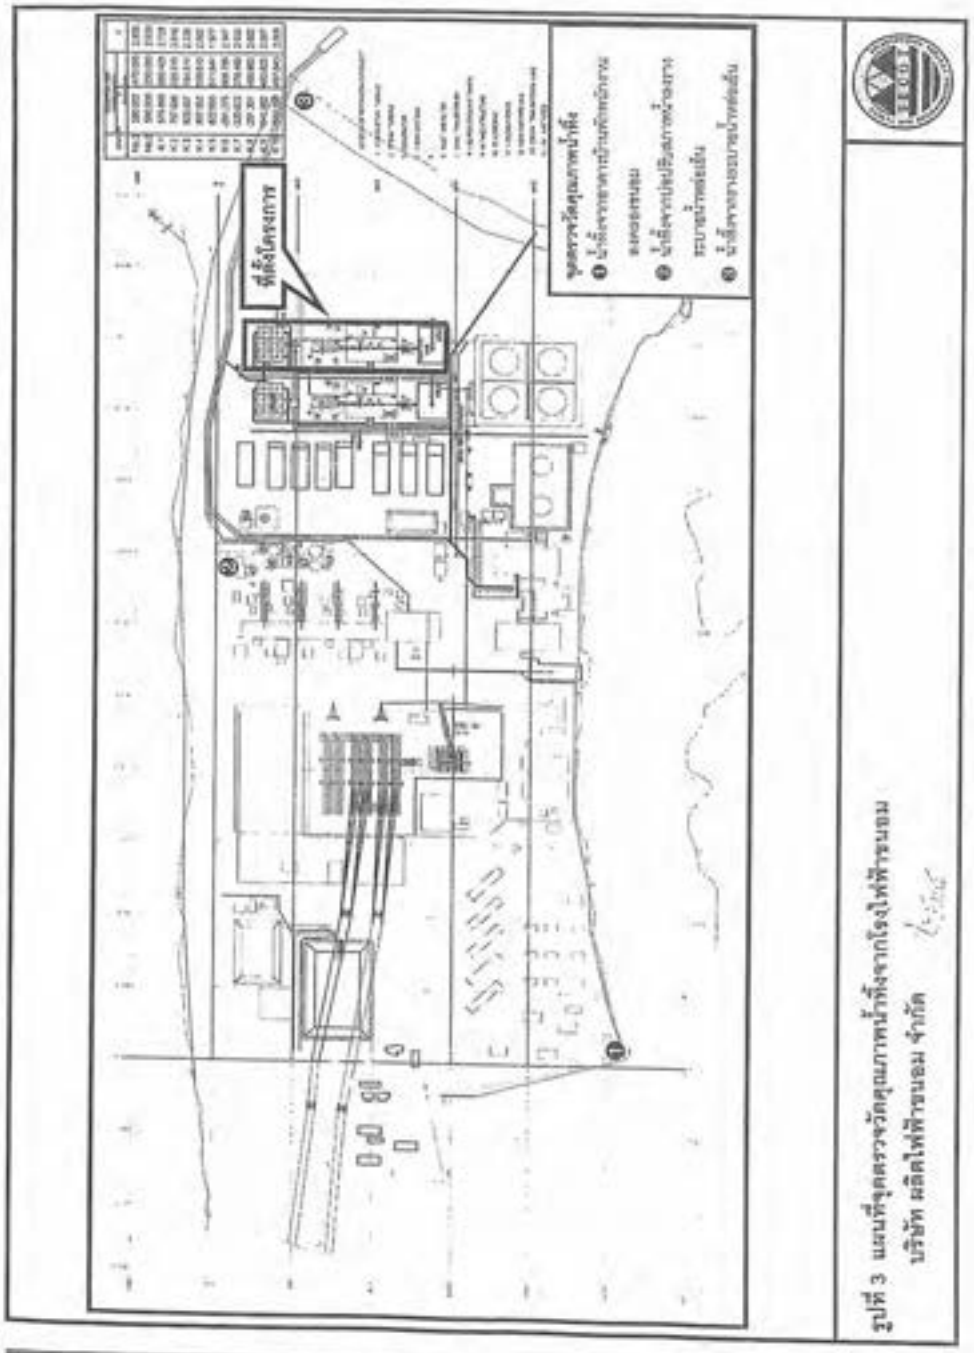

รูปที่ 3 แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าขนอม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

- ซัลไฟด์ (Sulfide) : Iodometric Method
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method
- ไนโตรเจน (Nitrogen) : Macro Kjeldahl Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 5,000 บาท (เฉพาะค่าวิเคราะห์)

น้ำทิ้งที่ระบายออกจากบ่อปรับสภาพ (Neutralization Basin)

: ดัชนีคุณภาพ
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity)
- โลหะหนัก ได้แก่ Hg Pb Cr และ Zn

: สถานที่ - บ่อปรับสภาพ (Neutralization Basin) (ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 3)

: ระยะเวลา/ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง

: วิธีการวิเคราะห์
- อุณหภูมิ (Temperature) : Certified Thermometer
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : Electrometric Method
- ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) : Dried at 103-105 °C หรือ 108 °C
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) : Dried at 103-105 °C

- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) : Laboratory Method
- Hg : Cold-vapour Technique/AAS Method
- Pb : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Cr : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Zn : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 3,500 บาท (เฉพาะค่าวิเคราะห์)

น้ำทิ้งในรางระบายน้ำหล่อเย็น

การตรวจวัดต่อเนื่อง

: ตัวนีคุณภาพ
- อุณหภูมิ
- อัตราการไหล

: สถานที่ - บริเวณปลายรางระบายน้ำหล่อเย็นก่อนลงสู่ทะเล

: ระยะเวลา/ความถี่ - ต่อเนื่องตลอดเวลา

: วิธีการตรวจวัด
- อุณหภูมิ โดยเครื่องอ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ
- อัตราการไหล โดยการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อคำนวณหาอัตราการไหล แบบอัตโนมัติต่อเนื่อง

: ค่าใช้จ่าย - 400,000 บาท

การตรวจวัดเป็นครั้งคราว

: ตัวนีคุณภาพ
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity)
- Residue Cl_2

- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- โลหะหนัก ได้แก่ Hg Pb Cr และ Zn

: สถานที่ - บริเวณปลายรางระบายน้ำหล่อเย็น (ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 3)

: ระยะเวลา/ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง

: วิธีการวิเคราะห์
- อุณหภูมิ (Temperature) : Certified Thermometer
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : Electrometric Method
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) : Laboratory Method
- Residue Cl_2 : DPD Colorimetric Method
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method
- Hg : Cold-vapour Technique/AAS Method
- Pb : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Cr : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Zn : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 3,500 บาท (เฉพาะค่าวิเคราะห์)

คุณภาพน้ำผิวดิน

คลองบ้านกลางและคลองท่าตก

: ตัวนีคุณภาพ
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity)
- ความขุ่น (Turbidity)

: สถานที่ - บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบ้านกลาง

- บริเวณสถานีสูบน้ำคลองท่าตก

: ระยะเวลา/ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง

: วิธีการวิเคราะห์ - อุณหภูมิ (Temperature) : Certified Thermometer

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : Electrometric Method
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) : Laboratory Method
- ความขุ่น (Turbidity) : Nephelometric Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 1,500 บาท (เฉพาะค่าวิเคราะห์)

คลองชนอม

: ดัชนีคุณภาพ - อุณหภูมิ (Temperature)

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity)
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)
- Residue Cl_2
- แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria)
- ไนเตรท (Nitrate)
- ฟอสเฟต (Phosphate)
- โลหะหนัก ได้แก่ Hg, Pb, Cr และ Zn

: สถานที่ - คลองชนอม 5 สถานี คือ

- หน้าท่าเทียบเรือ
- หน้าโรงสูบน้ำ
- สะพานข้ามคลองชนอม
- จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองชนอม 1 กิโลเมตร

- จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองชนอม 2 กิโลเมตร

(ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 4)

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 4 ครั้ง (ฤดูภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน)

: วิธีการวิเคราะห์ - อุณหภูมิ (Temperature) : Certified Thermometer

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : Electrometric Method
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) : Laboratory Method
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) : Azide Modification Method/Membrane Electrode Method
- Residue Cl_2 : DPD Colorimetric Method
- แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) : Multiple Tube Fermentation Technique
- ไนเตรท (Nitrate) : Cadmium Reduction Method
- ฟอสเฟต (Phosphate) : Ascorbic Acid Method
- Hg : Cold-vapour Technique/AAS Method
- Pb : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Cr : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Zn : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 12,000 บาท (เฉพาะค่าวิเคราะห์)

คุณภาพน้ำทะเล

: ดัชนีคุณภาพ - อุณหภูมิ

: สถานที่ - บริเวณปากท่อระบายน้ำในทะเล ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 62 เมตร ที่ระดับความลึกประมาณ 2 เมตร จากผิวน้ำ

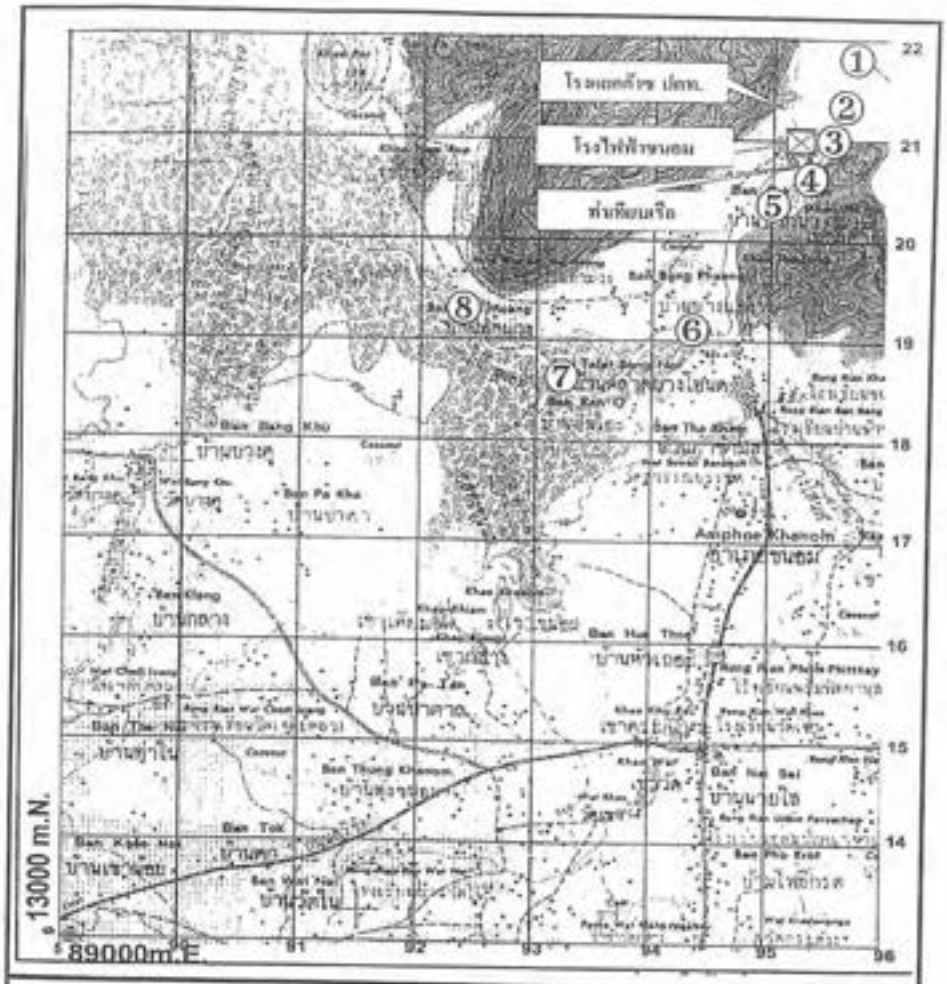

0 1 2 km

มาตราส่วน 1:35,000

ระบบพิกัด UTM Zone 47 N Datum WGS 84

N

จุดตรวจวัด

1. ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 1 กม.
2. ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 ม.
3. ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 250 ม.
4. หน้าท่าเทียบเรือของโรงไฟฟ้า
5. หน้าสถานีสูบน้ำ
6. บริเวณสะพานข้ามคลองขนอม
7. จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองขนอม 1 กม.
8. จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองขนอม 2 กม.

รูปที่ 4 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (4-8) น้ำทะเล (1-3) และนิเวศวิทยาทางน้ำ (1-8) บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

: ระยะเวลา/ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 5,000 บาท

: ดัชนีคุณภาพ
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)
- ความโปร่งใส (Transparency)
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity)
- ไนเตรท (Nitrate)
- ฟอสเฟต (Phosphate)
- Residue Cl_2
- แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria)
- โลหะหนัก ได้แก่ Hg, Pb, Cr และ Zn

: สถานที่ - บริเวณอ่าวขนอม จำนวน 3 สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 คือ บริเวณอ่าวขนอมห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 1 กิโลเมตร

สถานีที่ 2 คือ บริเวณอ่าวขนอมห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 เมตร

สถานีที่ 3 คือ บริเวณอ่าวขนอมห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 250 เมตร

(ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 4)

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงน้ำลง

: วิธีการวิเคราะห์
- อุณหภูมิ (Temperature) : Certified Thermometer
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : Electrometric Method
- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) : Azide Modification Method/Membrane Electrode Method

- ความโปร่งใส (Transparency) : Secchi Dise Diameter 30 centimetres
- สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) : Laboratory Method
- ไนเตรท (Nitrate) : Cadmium Reduction Method
- ฟอสเฟส (Phosphate) : Ascorbic Acid Method
- Residue Cl_2 : DPD Colorimetric Method
- แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) : Multiple Tube Fermentation Technique
- Hg : Cold-vapour Technique/AAS Method
- Pb : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Cr : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method
- Zn : Direct Aspiration/Electrothermal/AAS Method

หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 12,000 บาท (เฉพาะค่าวิเคราะห์)

: ดัชนีคุณภาพ - การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

: สถานที่ - บริเวณอ่าวขนอมอย่างน้อย 10 จุด ให้ครอบคลุมภายในรัศมี 250-1,000 เมตร จากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงน้ำลง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 50,000 บาท

5.3.4 **ผู้รับผิดชอบ**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

5.3.5 **การประเมินผล**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.4 แผนปฏิบัติการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

5.4.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ทางด้านทิศเหนือติดกับเขาไชยสน และทิศใต้ติดกับเขาผีหาย โดยสภาพป่าไม้ที่พบบริเวณเขาไชยสนเป็นลักษณะป่าดิบชื้น ส่วนบริเวณเขาผีหายมีสภาพป่าเป็นป่าเขาหินปูน จึงมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ และจากการสำรวจสภาพปัจจุบันของการดำเนินการโรงไฟฟ้าขนอม พบว่า ไม่มีกิจกรรมที่รบกวนพื้นที่ป่าไม้ โดยสภาพป่าไม้จากการสำรวจยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณเขาไชยสน ส่วนการสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณดังกล่าว ไม่พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ แต่พบสัตว์ป่าจำพวกนก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น กระรอกท้องแดง กระแตธรรมดา ซึ่งสัตว์เหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายจากบริเวณที่ถูกรบกวนได้ และเมื่อสภาพการรบกวนสิ้นสุดลง ก็สามารถเคลื่อนย้ายกลับมาได้ และเมื่อพิจารณาผลการประเมินผลกระทบด้านอากาศและเสียงของโรงไฟฟ้า พบว่า ระดับของสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าในระยะดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารมลพิษทางอากาศ ซึ่งได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พบที่บริเวณยอดเขาไชยสน โดยมีค่าเท่ากับ 843 และ 849 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ได้จากการประเมินกรณีแหล่งกำเนิดปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 1,531 และ 1,700 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จะเห็นว่า มีค่าต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า และยังมีค่าต่ำกว่าระดับความเข้มข้นที่จะมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำหรับระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จากการประเมินพบว่า มีค่าใกล้เคียงกับระดับเสียงของชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าขนอมได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินการของโครงการ

5.4.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการล่าสัตว์หรือตัดไม้ของคนงาน ต่อจำนวนสัตว์ป่า และต้นไม้ในป่าชายเลนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ในระยะก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ

ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2

(2) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการล่าสัตว์ และตัดต้นไม้ ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ในระยะดำเนินการ

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.4.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) ติดป้ายประกาศห้ามคนงานก่อสร้างล่าสัตว์หรือตัดไม้ ทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอม และป่าสงวนที่อยู่ใกล้เคียง และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแล

(2) ต้นไม้ในบริเวณก่อสร้างโครงการ ถ้าจำเป็นต้องตัดออกให้ทางโครงการปลูกต้นไม้ทดแทน หรืออาจใช้วิธีขนย้ายไปปลูกในที่ว่างบริเวณอื่นๆ

ระยะดำเนินการ

(1) ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยราชการท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า ตามโอกาสอันสมควร กิจกรรมดังกล่าว เช่น การปลูกต้นไม้ในเมืองเขตเทศบาลตำบลขนอม การส่งเสริม รณรงค์ ไม่จับหรือล่าสัตว์ป่า ไม่ตัดต้นไม้ในป่าสงวน ป่าชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า การไม่บุกรุกป่าไม้ การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ในบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น

(2) ห้ามและควบคุมพนักงานโรงไฟฟ้าและครอบครัว ไม่ให้ล่าหรือจับสัตว์ป่าในพื้นที่โรงไฟฟ้าและโดยรอบโรงไฟฟ้า

5.4.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

5.4.5 การประเมินผล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.5 แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

5.5.1 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมของโรงไฟฟ้าขนอม ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ ได้แก่ การสูบน้ำจากคลองขนอมขึ้นมาใช้เพื่อการหล่อเย็น โดยปัจจุบันมีการสูบน้ำในปริมาณ 1,926,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และภายหลังจากมีโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 ปริมาณการสูบน้ำจะเท่าเดิม เนื่องจากโครงการฯ จะใช้น้ำที่ปล่อยทิ้งจาก Helper Cooling Tower ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 นำมาหมุนเวียนใช้ใหม่เป็นน้ำหล่อเย็นสำหรับโครงการ นอกจากการสูบน้ำของโรงไฟฟ้าที่อาจจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้ว การระบายน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าลงสู่แหล่งรองรับ ก็อาจจะส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งรองรับ 2 แหล่ง คือ คลองขนอม และทะเล เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่คลองขนอมจะมีปริมาณเท่าเดิม คือ 344 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจากจำนวนพนักงานเท่าเดิม ส่วนน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่ทะเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำทิ้งที่ผ่านการใช้งานเพื่อการหล่อเย็น จะมีปริมาณลดลง เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกก่อนมีโครงการ คือ 1,926,262 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะลดลงเป็น 1,925,597 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับอุณหภูมิของน้ำทิ้งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนั้น เป็นน้ำทิ้งหล่อเย็นที่ระบายลงสู่ทะเล โดยโรงไฟฟ้าจะควบคุมอุณหภูมิของน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่ทะเล ไม่ให้เกิน 40 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการศึกษาและสำรวจสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ ซึ่งได้แก่ คลองขนอม และในทะเล พบว่า ในคลองขนอมบริเวณต้นน้ำ บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้า และบริเวณท้ายน้ำ พบแพลงก์ตอนพืช คือ Skeletonema costatum แพลงก์ตอนสัตว์ คือ Protozoa ในสกุล *Tintinnopsis* สัตว์หน้าดิน คือ Amphipod ในสกุล Grammarus สภาพนิเวศวิทยาในคลองขนอมที่พบมีความแตกต่างกันของจำนวนชนิดและค่าความชุกชุม ของแต่ละสถานี ส่วนในทะเล พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คือ ไดอะตอมในสกุล *Cyclotella* และ *Lauderia* แพลงก์ตอนสัตว์ พบชนิดเด่นคือ *Tintinnopsis* และสัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ กุ้งตะกาด จากสภาพนิเวศของแหล่งน้ำดังกล่าวในปัจจุบัน แม้ว่าโรงไฟฟ้าจะได้ควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ำทิ้งไม่ให้เกินจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินการของ

โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชนอมจึงได้กำหนดมาตรการไว้ในแผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

5.5.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากตะกอนของเสีย และน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ และการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงไฟฟ้า ในระยะก่อสร้างและก่อสร้าง

(2) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้า และการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงไฟฟ้า ในระยะดำเนินการ

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.5.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.5.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

ห้ามคนงานก่อสร้างจับสัตว์น้ำในคลองชนอมและทะเล บริเวณรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการอบรม ติดป้ายเตือน และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

ระยะดำเนินการ

เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณคลองชนอมและท่าวชนอม กับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเป็นระยะตามโอกาสอันสมควร กิจกรรมดังกล่าวเช่น การเก็บขยะตามคลองชนอมและชายทะเลท่าวชนอม การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่สาธารณะริมคลองชนอม พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม (ป่าชายเลน) และบริเวณหน้าบ้านผู้อาศัยริมคลองชนอมและคลองสาขา การปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำท้องถิ่นลงคลองชนอม โดยอาจจะขอความร่วมมือกับทางประมงจังหวัดในการจัดหาซื้อพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ โดยใช้งบประมาณจากทางโรงไฟฟ้า เป็นต้น

5.5.3.2 แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะดำเนินการ

: ดัชนีคุณภาพ - ชนิด ความสม่ำเสมอ และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ปลา ลูกปลา วัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน

: สถานที่ - บริเวณท่าวชนอมและคลองชนอม จำนวน 8 สถานี ได้แก่

- บริเวณท่าวชนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 1 กิโลเมตร
- บริเวณท่าวชนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 เมตร
- บริเวณท่าวชนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 250 เมตร
- หน้าท่าเทียบเรือ
- หน้าโรงสูบน้ำ
- สะพานข้ามคลองชนอม
- จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองชนอม 1 กิโลเมตร
- จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองชนอม 2 กิโลเมตร

(ตำแหน่งตรวจวัดดังแสดงในรูปที่ 4)

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน

: วิธีการเก็บตัวอย่าง - แพลงก์ตอนพืช : เก็บด้วยถุงแพลงก์ตอน ขนาดตาของถุงประมาณ 20-60 ไมครอน เก็บโดยลากถุงตามแนวดิ่ง

- แพลงก์ตอนสัตว์ : เก็บด้วยถุงแพลงก์ตอน ขนาดตาของถุงประมาณ 100-200 ไมครอน เก็บโดยลากถุงตามแนวดิ่ง
- ไข่ปลาและลูกปลา เก็บด้วยถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 30 ไมครอน
- สัตว์หน้าดิน : ใช้เครื่องเก็บดินตะกอนท้องทะเล Petersen Grab

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของลูกปลา วิเคราะห์รวมทุกชนิด โดยชนิดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์แยกออกจากตัวอย่างทุกชนิด

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 65,000 บาท

: ดัชนีคุณภาพ - สำรวจทรัพยากรประมง โดยสัมภาษณ์ชุมชนประมงใกล้เคียงโครงการ ในด้านผลผลิตประมง ชนิดของเครื่องมือประมง แรงงานประมง อัตราการจับต่อเครื่องมือต่อวันต่อคน และชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้

: สถานที่ปริเวณ - ชุมชนประมงใกล้เคียงโครงการในเขตเทศบาลตำบลชนอม และตำบลท้องเนียน แต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 10 ราย

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 25,000 บาท

5.5.4 **ผู้รับผิดชอบ**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด

5.5.5 **การประเมินผล**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.6 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง

5.6.1 หลักการและเหตุผล

ผลจากการประมาณปริมาณการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4014 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่เข้าสู่โรงไฟฟ้า และเปรียบเทียบปริมาณการจราจรเป็น Passenger Car Unit (PCU) พบว่า ปริมาณการจราจรบนเส้นทางดังกล่าวในปี พ.ศ.2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,677 คันต่อวัน ปริมาณการจราจรต่อชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 237 คัน และมีค่า V/C Ratio ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงขีดความสามารถในการรองรับยานพาหนะ เท่ากับ 0.059 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 โดยที่สภาพการจราจรดังกล่าว ยังคงมีความคล่องตัว แสดงให้เห็นว่าทางหลวงหมายเลข 4014 ยังมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับปริมาณการจราจรได้อีก และจากการคาดการณ์ปริมาณยานพาหนะที่จะเพิ่มขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชนอม ระยะที่ 2 ประมาณ 60 คันต่อวัน และในระยะดำเนินการประมาณ 60 คันต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่า V/C Ratio จะพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดังนั้น ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนเส้นทางดังกล่าวในระดับที่ต่ำ

แต่อย่างไรก็ตาม ทางโรงไฟฟ้าชนอมได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้า ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

5.6.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากยานพาหนะที่ทำการขนส่งวัตถุ และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง ต่อการคมนาคมขนส่งของส่วนรวม ในระยะก่อสร้างโครงการ

(2) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากยานพาหนะที่ขัญจรในโรงไฟฟ้า ต่อสภาพการจราจรในพื้นที่โรงไฟฟ้า และภายนอก ในระยะดำเนินการ

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.6.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.6.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

กำหนดให้รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกในช่วงก่อสร้าง เพื่อขนอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ให้มีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการหกหล่นของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น และเมื่อเข้ามาในบริเวณเขตก่อสร้าง ควรกำหนดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระยะดำเนินโครงการ

เนื่องจากการคมนาคมขนส่งในช่วงระยะดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อชุมชนภายนอก แต่การคมนาคมภายในโรงไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นทางโรงไฟฟ้าชนอมจะยึดมาตรการในการลดผลกระทบที่ได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

(1) การจำกัดยานพาหนะที่จะเข้าไปบริเวณกระบวนการผลิต และจำกัดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(2) ยานพาหนะที่จำเป็นต้องเข้าไปในบริเวณกระบวนการผลิต ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟจากท่อไอเสีย

(3) กำหนดกฎระเบียบการคมนาคมของรถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

(4) จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน บ้านพัก อาคารส่วนผลิต และบริเวณแนวถนนในจุดที่เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

(5) ให้มียามรักษาการณ์บันทึกจำนวนยานพาหนะที่เข้า-ออกจากโรงไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการคมนาคมทางน้ำ ให้มีการบันทึกจำนวนเที่ยวของเรือที่เข้าเทียบท่าและอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น

5.6.3.2 แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

บันทึกปริมาณยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า และบันทึกจำนวนเที่ยวเรือที่เข้าเทียบท่าเรือขนส่งน้ำมันทุกครั้งที่เรือเทียบท่า

5.6.4 ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด

5.6.5 การประเมินผล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.7 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย

5.7.1 หลักการและเหตุผล

กากของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าในระยะก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากคนงาน ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อวัน ทางโรงไฟฟ้าจะจัดหาถังเก็บรวบรวม และจัดจ้างให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการเข้ามารับไปกำจัดต่อไป ส่วนเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าจะทำการคัดแยกขยะ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จะขายให้กับผู้รับซื้อ ส่วนขยะประเภทเศษอาหารหรือเศษกระดาษที่ไม่ได้คัดแยก จะเหมาจ้างให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการนำไปกำจัด สำหรับกากของเสียจากกระบวนการผลิตในระยะดำเนินการ แบ่งเป็น ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ขยะทั่วไป ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากอาคารสำนักงานและบ้านพัก มีปริมาณ 300 กิโลกรัมต่อวัน และมีมูลฝอยจากโรงสูบน้ำหล่อเย็นอีก 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะว่าจ้างให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการรับไปกำจัด โดยวิธีการฝังกลบในบริเวณที่เป็นของเอกชนเองหรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ ส่วนขยะอันตราย ได้แก่ เซรั่มที่เสื่อมสภาพ ปริมาณ 730 ลิตรต่อปี และน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ปริมาณ 18.8 ตันต่อปี รวมถึงขยะที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ในปริมาณ 138 ตันต่อปี โรงไฟฟ้าได้ว่าจ้างให้บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) หรือเอกชนอื่นกำจัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) จากการจัดการกากของเสียดังกล่าวในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าขนอมได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสียที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

5.7.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากกากของเสียของคนงาน และเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะขั้นตอนและก่อสร้าง

(2) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากเศษวัสดุ และมูลฝอยจากอาคารสำนักงานต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน ในระยะดำเนินการ

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.7.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.7.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) จัดตั้งถังขนาด 200 ลิตร สำหรับรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กระจายทั่วบริเวณก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดในเงื่อนไขการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกำจัดมูลฝอย โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกต่อแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่โครงการ

(2) ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ทิ้งมูลฝอยในถังรองรับ และให้มีการเก็บขนไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมูลฝอยถูกฝนหรือลมพาไปตกในแหล่งน้ำ

(3) เศษวัสดุก่อสร้างที่เป็นจำพวกไม้ พลาสติก เศษโลหะ ให้เก็บกวาดเป็นประจำและจัดพื้นที่รวบรวมไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง การจัดพื้นที่รวบรวมเศษวัสดุ เพื่อป้องกันเศษวัสดุพวกไม้ พลาสติก และอื่นๆ ถูกน้ำฝนชะพาลงแหล่งน้ำ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะดำเนินการ

(1) ขยะทั่วไปให้จัดหาการขนถ่ายขยะมูลฝอยไว้ภายในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า และทำการแยกประเภทและจัดเก็บขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมปริมาณขยะให้น้อยลง และนำขยะมูลฝอยบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ โดยว่าจ้างเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการให้เข้ามาเก็บขนขยะจากโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นขยะทั่วไปจากอาคารสำนักงาน บ้านพักและโรงสูบน้ำ ไปฝังกลบในบริเวณที่เป็นของเอกชนเอง

(2) กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำใช้ (Sludge) ซึ่งเป็นกากที่ไม่เป็นพิษ นำไปฝังกลบในบ่อฝังกลบภายในโรงไฟฟ้า (Landfill Site)

(3) ขยะที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ได้ว่าจ้างให้บริษัท บริหารและ

พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) หรือเอกชนอื่นกำจัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายอุทธี กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

(4) เรซิ่นที่เสื่อมสภาพ และน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุแล้ว ได้ว่าจ้างให้บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) หรือเอกชนอื่นกำจัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายอุทธี กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) พร้อมทั้งเสนอเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้นำเรซิ่น และน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุออกจากโรงงาน การขนส่งและเอกสารการรับกำจัดจากบริษัทที่รับกำจัด

5.7.4 **ระยะเวลาดำเนินการ**

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และตลอดระยะดำเนินการ

5.7.5 **ผู้รับผิดชอบ**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

5.7.6 **การประเมินผล**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.8 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5.8.1 หลักการและเหตุผล

สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เสียง ความร้อน และสารเคมี แหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญของโรงไฟฟ้า ได้แก่ Combustion Gas Turbine, Steam Turbine, HRSG และ Cooling Tower โดยทางโรงไฟฟ้าได้มีการควบคุมระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ โดยการเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือปิดกั้นเสียง ติดตั้ง Silencers บริเวณ Steam vent เพื่อช่วยลดระดับความดังของเสียง และให้พนักงานทำงานภายในห้องควบคุม (Control Room) โดยเมื่อต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ซึ่งโรงไฟฟ้าได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ สำหรับแหล่งกำเนิดความร้อนของโรงไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ Steam Turbine, Combustion Gas Turbine และ HRSG ทางโรงไฟฟ้าได้จัดให้มีระบบฉนวนป้องกันความร้อน และการปิดคลุมที่แหล่งกำเนิดความร้อน ส่วนสารเคมีนั้น การดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้าจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีค่อนข้างน้อย แต่พนักงานอาจต้องสัมผัสกับสารเคมีซึ่งเป็นอันตราย จากกระบวนการผลิตน้ำประปาและน้ำปราศจากประจุไฟ ทางโรงไฟฟ้าจึงได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ต้องทำงานสัมผัสกับสารเคมี และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในโรงไฟฟ้า พร้อมจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี จากมาตรการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะพบว่า ผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จากสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงไฟฟ้า อยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากสภาพในการทำงานต่อพนักงาน เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

5.8.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ในระยะก่อสร้าง

(2) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ในระยะดำเนินการ

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.8.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.8.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) ฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยแก่คนงานก่อนที่จะปฏิบัติงาน

(2) กำหนดให้ผู้รับเหมาแต่ละรายมีผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

(3) กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับเหมานำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(4) ติดป้ายเตือนเขตอันตรายห้ามเข้าสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และกำหนดเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน

(5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่นละออง ที่ครอบหู หรือปลั๊กอุดหู หมวกนิรภัย ถุงมือ หรือรองเท้านิรภัย ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ

(6) จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่ถูกต้องและเพียงพอแก่คนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำและห้องส้วม

(7) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาล

(8) ในกรณีที่ใช้ผู้ว่าจ้างรับงานเหมาช่วงระยะการก่อสร้าง ให้กำหนดมาตรการเหล่านี้ในสัญญาว่าจ้าง

ระยะดำเนินการ

แผนป้องกันด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) เสียงดัง

ถึงแม้ว่าระดับความดังของเสียงในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ตามที่กำหนดไว้ของโรงไฟฟ้าขนอม คือ 85 เดซิเบล(เอ) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งกำหนดตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (เสียง) ก็ตาม แต่มีปัจจัยซึ่งต้องพิจารณาเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว คือ การสึกหรอที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในระยะยาว และอาจส่งผลให้ระดับความดังของเสียงสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามคุณลักษณะของโครงการได้ ถ้าขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ดังนั้น โรงไฟฟ้าชนอมจึงมีมาตรการลดผลกระทบสำหรับเสียงดัง คือ

- จัดทำแผนการซ่อมบำรุง (Preventive maintenance) สำหรับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- ในบริเวณที่มีเสียงดัง ควรติดป้ายเตือนเพื่อให้พนักงานสวมปลั๊กอุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ตามความเหมาะสม และมีการอบรมให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน และการสวมใส่อุปกรณ์อย่างถูกต้องเป็นประจำ
- ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง Silencer บริเวณ Steam Vent
- กำหนดเขตพื้นที่เสียงดัง เช่น บริเวณ Boiler บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และบุคคลที่จะเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าว ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) เป็นต้น

(2) ความร้อน

ถึงแม้ว่าจากการประเมินความร้อนที่เกิดขึ้นตามลักษณะของโรงไฟฟ้า ลักษณะของงาน และระยะเวลาการสัมผัสกับความร้อนของพนักงาน พบว่า จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานก็ตาม แต่โรงไฟฟ้าชนอมได้จัดให้มีมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในขณะดำเนินการ คือ ระบบฉนวนป้องกันความร้อน (Insulation) ฉากป้องกันความร้อน (Screens) รวมทั้งการปิดคลุม (Enclosures) ที่แหล่งกำเนิดความร้อนตามลักษณะของหน่วยการผลิต

(3) อัคคีภัย

โรงไฟฟ้าชนอม จะใช้นโยบายและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นอย่างดี มาตรการลดผลกระทบจากอัคคีภัยของโรงไฟฟ้าชนอม มีดังนี้

- มีการประสานแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยตรงโดยทำงานเต็มเวลา
- จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ ถังเคมีดับเพลิงชนิดโฟม น้ำดับเพลิง รถดับเพลิง และมีระบบ Fire Alarm
- มีการตรวจเช็คประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซไวไฟ (Flammable gas detector) ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เช่น บริเวณชุดเชื่อมต่อ หน้าแปลน ข้อต่อ รวมถึงในกระบวนการผลิตซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลได้ และอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่อกับสัญญาณจุกเงิน ซึ่งควบคุมได้จากศูนย์ควบคุมกลาง (Central control panel)
- จัดอุปกรณ์ชำระล้างจุกเงินไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องสัมผัสสารเคมี
- จัดทำป้ายเตือน สำหรับบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกำลังทำงานมีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอกรด-ด่าง
- ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดิน จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และมีการจัดเขตล้อมเขตบริเวณซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในบางขณะที่ทำการซ่อมแซม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

โรงไฟฟ้าชนอมได้กำหนดให้มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงไฟฟ้า เพื่อระงับอุบัติภัยต่างๆ ประกอบด้วย แผนหลัก 3 แผน คือ

(1) แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

(2) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

(3) แผนฟื้นฟูอุบัติภัย

รายละเอียดของแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด และแผนฉุกเฉินย่อยสำหรับอาคารหน่วยงานต่างๆ ของโรงไฟฟ้าชนอม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละอาคาร ตลอดจนแผนผังแสดงการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และกำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน ซึ่งโรงไฟฟ้าชนอมได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังแสดงในเอกสารแนบ 1

5.8.3.2 แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

เสียงในการทำงาน

: ดัชนีคุณภาพ - Leq

: สถานที่ - บริเวณที่มีอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง
- บริเวณภายนอกอาคารโรงไฟฟ้า
- ภายในอาคารโรงไฟฟ้า ได้แก่ ห้องควบคุม

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 4 ครั้ง

: วิธีการวิเคราะห์ - Integrated Sound Level Measurement
หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 10,000 บาท

: ดัชนีคุณภาพ - Noise Contour

: สถานที่ - บริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง

: ระยะเวลา/ความถี่ - ทุกๆ 3 ปี

: วิธีการวิเคราะห์ - Integrated Sound Level Measurement
หรือใช้วิธีการที่กำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 50,000 บาท

ความร้อน

: ดัชนีคุณภาพ - WBGT

: สถานที่ - บริเวณที่เป็นแหล่งความร้อน

: ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 4 ครั้ง

: วิธีการวิเคราะห์ - WBGT Method
หรือใช้วิธีการกำหนดและ/หรือเห็นชอบ โดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 5,000 บาท

สุขภาพ

การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานแรกเข้า

: ดัชนีคุณภาพ - ตรวจร่างกายโดยแพทย์
- ตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
- ตรวจหาสารเสพติดให้โทษ
- ตรวจโรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการ
- ตรวจวัณโรคในระยะอันตราย
- ตรวจโรคเท้าช้าง
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่เป็นโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน
- การตรวจสุขภาพพิเศษ โดยพิจารณาจากงานที่ทำในหน่วยงานเดิม และงานที่ต้องเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

: ระยะเวลา/ความถี่ - แรกรับเข้าทำงาน

ดัชนีคุณภาพ - รายการตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานประจำของบริษัทฯ แบ่งเป็น

การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 36 ปี

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์
- ตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
- ตรวจนับเม็ดเลือด
- ตรวจหาระดับไขมันคลอเรสเตอรอล
- ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
- ตรวจปัสสาวะ
- ตรวจอุจจาระ
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์
- ตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
- ตรวจนับเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจหาระดับกรดยูริค
- ตรวจหาระดับไขมันคลอเรสเตอรอล
- ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
- ตรวจหาระดับ เอช ดี แอล คลอเรสเตอรอล
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
- ตรวจปัสสาวะ
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

การตรวจสุขภาพพิเศษ ได้แก่

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สำหรับพนักงานในสายงานปฏิบัติการทั้งหมด และผู้ที่สัมผัสเสียงดัง
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด สำหรับพนักงานในสายงานปฏิบัติการทั้งหมด และผู้ที่สัมผัสฝุ่นละออง และ Insulation
- ตรวจโลหะหนักในเลือด สำหรับพนักงานในสายงานปฏิบัติการทั้งหมด ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานเชื่อมโลหะ งานบัดกรี งานทาสี เป็นต้น
- ตรวจการมองเห็น สำหรับพนักงานทุกคน

ระยะเวลา/ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง

ด้านข้อมูล

บันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย และหรือการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุ โดยรวบรวมรายละเอียดทุกครั้ง และทุกระดับความรุนแรงเป็นประจำทุกวัน

5.8.4 **ผู้รับผิดชอบ**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

5.8.5 **การประเมินผล**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

5.9 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม

5.9.1 หลักการและเหตุผล

การดำเนินการในระยะก่อสร้าง ของโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชนอม ระยะที่ 2 และระยะดำเนินการของโรงไฟฟ้าชนอม อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งผลดีและผลเสีย ต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้ามีผลดีเกิดขึ้นต่อชุมชน และลดผลกระทบด้านลบให้เหลือน้อยที่สุด ทางโรงไฟฟ้าชนอมจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยกำหนดแผนปฏิบัติการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชนอม ระยะที่ 2 ประชาชนบางส่วนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้ายังมีความวิตกกังวลในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่อยู่ ดังนั้น โรงไฟฟ้าชนอมจึงจะทำความเข้าใจและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ทางโรงไฟฟ้าชนอมจะจัดให้มีการสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ทุกๆ 3 ปี หลังจากที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่แล้ว

5.9.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการมีการก่อสร้างโครงการต่อชุมชน ในระยะก่อสร้าง

(2) เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อชุมชน

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการ และควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

5.9.3 พื้นที่เป้าหมาย/การดำเนินงาน

5.9.3.1 แผนป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการฯ

(2) การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โรงไฟฟ้าชนอม ได้ทราบถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ ประสิทธิภาพในการควบคุมภาวะมลพิษ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินการของโครงการ เพื่อให้คลายความวิตกกังวลด้านจิตใจในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภาวะมลพิษ การระเบิด อัคคีภัย อุบัติเหตุต่างๆ และสุขภาพอนามัย

ระยะดำเนินการ

(1) ดำเนินโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชน ในโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชนอม ระยะที่ 2 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2

(2) รับบุคลากรและแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานในโรงไฟฟ้า ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่น อันจะเป็นการทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น

(3) มีการประสานงานร่วมมือ และร่วมประชุมกับหน่วยงานหรือองค์กรสำคัญต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น สมาคมประมง และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ทราบผลการดำเนินงานแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่โรงไฟฟ้าชนอมได้ปฏิบัติ และแนวนโยบายใหม่ๆ ที่จะนำมาปฏิบัติ

(4) เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชนอม เมื่อเริ่มดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้าใจการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชนอมดียิ่งขึ้น

(5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์ และทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้า

(6) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการ และโรงไฟฟ้าชนอมเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือจัดฝึกอบรมร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม

(7) เข้าร่วมจัดและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

(8) จัดและดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านให้ยั่งยืน

(9) เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนในโอกาสอันควร เช่น งานประเพณีท้องถิ่น หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงวัด หรือกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนยอมรับว่าโรงไฟฟ้าชนอมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

(10) จัดทำเอกสารเผยแพร่โดยรวบรวมรายละเอียดของโรงไฟฟ้าชนอม และระบบป้องกันภาวะมลพิษในลักษณะที่อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีแก่โรงไฟฟ้าชนอม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ ทางโรงไฟฟ้าชนอมได้จัดให้มีแผนตรวจสอบ และแก้ไขปัญหากรณีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

(1) รับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชนอม

(2) จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนบริษัทฯ หน่วยราชการในพื้นที่และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และดำเนินการตรวจสอบมาตรการของโรงไฟฟ้าชนอมตามที่ถูกกำหนด เพื่อหาสาเหตุ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

(3) หามาตรการแก้ไขในกรณีที่พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าจริง และชี้แจงถึงมาตรการป้องกันแก้ไขและควบคุมมลพิษของโรงไฟฟ้าชนอมที่ดำเนินการ

(4) ถ้าพบว่าปัญหาดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากโรงไฟฟ้าชนอม ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้ร้องเรียน

(5) ดำเนินการติดตามตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

(6) สรุปการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

5.9.3.2 **แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ**

ระยะดำเนินการ

: ดัชนีคุณภาพ - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของประชากร และความคิดเห็นต่อโรงไฟฟ้าชนอม

: สถานที่บริเวณ - ประชากรโดยรอบโรงไฟฟ้าชนอม ในรัศมี 5-10 กิโลเมตร

: ระยะเวลา/ความถี่ - ทุกๆ 3 ปี

: ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - 100,000 บาท

5.9.4 **ผู้รับผิดชอบ**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด

5.9.5 **การประเมินผล**

บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

เอกสารแนบ 1

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

โรงไฟฟ้าขนอม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

1.1 ขอบเขต

เอกสารนี้จะอธิบายถึงแผนการป้องกันและระงับเหตุอุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นใน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม 1,2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนอม 3 โรงงาน คลังพัสดุ อาคารที่ทำการ และบ้านพักที่อยู่อาศัย ภายในบริษัทอีสไฟฟ้าขนอม จำกัด ประกอบด้วยแผนหลัก 3 แผน คือ

1. แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับเหตุอุกเฉิน,
2. แผนปฏิบัติการอุกเฉิน, และ
3. แผนที่นสู่ชุมชนิสัย

โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ในการป้องกันและระงับเหตุอุกเฉิน โดยครอบคลุมถึงอุกเฉินกรณี ไฟไหม้ ,สารเคมีหกรั่วไหล,การระเบิด,ภัยธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว,น้ำท่วม,ฟ้าผ่าเป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนป้องกันระงับเหตุอุกเฉินสำหรับโรงไฟฟ้าขนอม มีจุดประสงค์ดังนี้

1.2.1 มีแผนการปฏิบัติเป็นขั้นตอน ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุอุกเฉินที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันการขยายตัวและลุกลามของเหตุอุกเฉิน จึงช่วยลดความเสียหายแก่บุคคล, ทรัพย์สิน,และสิ่งแวดล้อมได้

1.2.2 ใช้เป็นแนวทางเตรียมพร้อม การฝึกอบรม, ฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุอุกเฉินซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

1.2.3 ใช้เป็นแนวทางในการร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือและกู้ภัย

1.3 ขอบเขตผู้ใช้

กำหนดให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยจัดทำเอกสารระบบนี้แจกจ่ายถึงบุคคลต่างๆดังระบุในบันทึกการแจกจ่ายขั้นต้น และให้มีระบบยืนรับไว้เป็นหลักฐาน โดยส่วนควบคุมความปลอดภัยจะเป็นผู้เก็บหลักฐานไว้

1.4 ขอบแก้ไข,ปรับปรุง

1.4.1 กำหนดให้มีการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับเหตุอุกเฉินปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องและเมื่อมีรายการใดที่แก้ไขให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยสำนานแจกจ่ายให้ผู้ครอบครองแผน บันทึกการแก้ไขไว้ในแบบบันทึกการแก้ไข

1.4.2 ให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยดำเนินการจัดการประชุมระหว่างผู้ครอบครองเอกสาร เพื่อทบทวนและอธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปีละครั้ง

2. ลักษณะกิจการ สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าขนอมตั้งอยู่บนเนื้อที่ 250 ไร่ บริเวณแหลมน้ำขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ใกล้ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ห่างจากที่ว่าการอำเภอขนอมไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 824 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 80 ของความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดทางภาคใต้ของประเทศไทย

โรงไฟฟ้าขนอมประกอบด้วยโรงไฟฟ้าซึ่งแยกตามลักษณะและวิธีการผลิต ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

2.1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (THERMAL POWER PLANT)

โรงไฟฟ้าขนอม เครื่องที่ 1 (POWER PLANT BARGE 1) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพักพิงที่ก่อสร้าง บนเรือท้องแบน โครงสร้างเหล็กหนียวเชื่อม ขนาดกว้างวัดกว้าง 36 เมตร ยาว 82.5 เมตร และสูง 10 เมตร กำหนดแบ่งออกเป็น 2 ชั้น เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 75,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยนับจากชั้นล่างสุดเป็นชั้นที่หนึ่ง เรื่อยขึ้นมา ได้ออกแบบไว้เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่สำคัญไว้ดังนี้

ชั้นที่หนึ่ง (ระดับท้องเรือ) ใช้เป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า เก็บน้ำมันที่ใช้งานกับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง โรงงานและโรงซ่อมของโรงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล โรงกรองน้ำ โรงทำน้ำจืด ตัวกรองแลนเซอร์

ชั้นที่สอง ซึ่งสูงจากชั้นที่หนึ่งประมาณ 10 เมตร ใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ทำน้ำหล่อเย็นน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ปล่องควันของโรงไฟฟ้าซึ่งมีความสูงจากจากระดับพื้นชั้นสองขึ้นไปอีกประมาณ 40 เมตร

โรงไฟฟ้าขนอมแห่งนี้ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ ติดตั้ง ทดสอบเดินเครื่อง และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524

โรงไฟฟ้าขนอม เครื่องที่ 2 (POWER PLANT BARGE 2) เป็นโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเรือเหล็กท้องแบน ขนาดกว้าง*ยาว*สูง = 36*82.5*10 เมตร ชั้นล่างใช้เก็บน้ำ MAKE UP , น้ำมัน และ CONDENSER ชั้นบนติดตั้ง BOILER , TURBINE-GENERATOR TRANSFORMER และ STACK ขนาดสูง 40 เมตร มีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาด 75,000 กิโลวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ ทำการทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเดินเครื่องจนเรียบร้อย จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2532

2.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (COMBINED CYCLE POWER PLANT)

โรงไฟฟ้าขนอม 3 ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่อง ไดแบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส 4 เครื่องและระบบกังหันไอน้ำ จำนวน1 เครื่อง รวมกำลังผลิต 674,000 กิโลวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส ขนาด 112,000 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง

2.2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ขนาด 226,000 กิโลวัตต์ ใช้ความร้อนจากไอเสียของเครื่องกังหันแก๊สทั้ง 4 ชุด ซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 550 องศาเซลเซียส จากเครื่องกังหันแก๊ส จะถูกนำมาผลิตไอน้ำก่อนปล่อยออก สู่บรรยากาศ ไอน้ำที่ได้จะมีความดันและอุณหภูมิสูงพอที่จะไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สที่ผลิตเครื่องอยู่

3. แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย

3.1 ให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดการแผนฉุกเฉินขึ้นภายในโรงไฟฟ้าขนอม เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน พัฒนาแผนฉุกเฉิน และฝึกอบรมทบทวน ปรับปรุง แก้ไข อย่างต่อเนื่อง ตามความจำเป็นของบท/ช. และดำเนินการใช้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3.2 ให้ส่วนผลิตพลังความร้อน 1-5 รับผิดชอบแผนป้องกัน และเตรียมพร้อมระงับเหตุฉุกเฉิน ภายในโรงไฟฟ้าขนอม 1, ขนอม 2 และให้ส่วนผลิตเครื่องพลังความร้อนร่วม 1-5 รับผิดชอบแผนป้องกัน และเตรียมพร้อม ระงับเหตุฉุกเฉินภายในโรงไฟฟ้าขนอม 3 ดังนี้

3.2.1 กำหนดและชบวนพื้นที่อันตราย ได้แก่ แหล่งที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อน แหล่งชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด แหล่งของเสียที่ติดไฟได้ง่าย ทุกเดือน มกราคม ของทุกปี โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง

3.2.2 สำรวจตรวจตรา ให้มีช่องทางผ่านไปสู่ทางออกหรือห้องบันไดฉุกเฉิน ซึ่งมีความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางในช่องทางผ่านดังกล่าว เดือนละหนึ่งครั้ง

3.2.3 สำรวจ ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีจำนวนเพียงพอกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอยู่ในที่ที่สังเกตได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เดือนละหนึ่งครั้ง (KN1 ตามแบบฟอร์ม....111-FM-931,932,933,934,935,936,012,019,310-FM011.

KN2 ตามแบบฟอร์ม,...112-FM291,292,293,294,295,296,297,297-2,297-3,298,310-FM-011

KN3 ตามแบบฟอร์ม....150-FM-701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711)

3.2.4 ให้ดูแล ตรวจสอบ และทดสอบ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อัปเดทอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยให้โรงไฟฟ้าขนอม 3 ดำเนินการในวันเสาร์ เวลา 10.00 น. และให้โรงไฟฟ้าขนอม 1 ดำเนินการในวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.โดยดำเนินการดังนี้

1. ตอนโทรดูม ประกาศให้พนักงานทราบผ่านเสียงตามสาย 3 ครั้ง ดังนี้
   - "ประกาศ ประกาศ จะทำการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ครั้งที่ 1"
   - "ประกาศ ประกาศ จะทำการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ครั้งที่ 2 "
   - "ประกาศ ประกาศ จะทำการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ครั้งที่ 3 "
2. เปิดสัญญาณเสียงไซเรน ผ่านเสียงตามสาย โดยเปิด 30 วินาที หยุด 10 วินาที, เปิด -ปิด 3 ครั้ง และให้หัวหน้าชุดรปภ.พวนสอบการได้ยินเสียงสัญญาณกับรปภประจำป้อมต่างๆและทำรายงานแยก สคล.

3.2.5 สำรวจ ตรวจสอบ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้มีกำลังส่องสว่างเพียงพอที่จะอพยพผู้ปฏิบัติงานจากจุดที่ห่างจุดไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย และมีการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวทุกๆสามเดือน ในเดือน มกราคม,เมษายน,กรกฎาคมและตุลาคม ของทุกปี

3.2.6 สำรวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เช่นเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศติดตัว ที่ล้างตาและฝักบัว ค้อนทุบกระจกหนีไฟ เปลหามและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆที่กำหนดตามอุบัติภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะได้รับ และทดสอบสภาพการทำงานทุกๆสามเดือน ในเดือน มกราคม,เมษายน,กรกฎาคมและตุลาคม ของทุกปี

3.2.7 สำรวจ ตรวจสอบ แร้งให้ผู้เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะที่เป็นโลหะและนำออกจากพื้นที่ที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งดูแลให้มีการทำความสะอาดมิให้มีการสะสมเกรือกลิ้งของของเสียที่ติดไฟง่ายไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ฉุกไหม้ได้ต้อง ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดทันที

3.2.8 สำรวจ ตรวจสอบ ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือ สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ไม่น้อยกว่าตะอะหนึ่งครั้ง

3.2.9 กำหนดและจัดระดับความสำคัญของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ หรือข้อมูล หรือระบบวิธีการเคลื่อนย้ายหรือป้องกันสิ่งดังกล่าว ปีละหนึ่งครั้งในเดือนเมษายน

3.2.10 กำหนดและทบทวน รายงาน แหล่งควบคุมพลังงาน ขั้นตอนปฏิบัติในการหยุดเดินเครื่องของแหล่งควบคุมหลัก ปีละหนึ่งครั้งในเดือนมกราคม และกำหนดสัญลักษณ์สี และแผ่นป้ายที่วาล์วควบคุมหลัก พร้อมตรวจสอบสภาพการทำงานของวาล์วควบคุมหลัก ตามวาระที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

3.3 กำหนดให้ฝ่ายบำรุงรักษา รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับโรงไฟฟ้า คลังพัสดุ ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนพื้นที่อันตราย ได้แก่ แหล่งที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด แหล่งของเสียที่ติดไฟได้ง่าย ทุกเดือนมกราคมของทุกปี โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง

2. สำรวจ/ตรวจตรา ให้มีช่องทางไปสู่ทางออก ซึ่งมีความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางในช่องทางดังกล่าว เดือนละ 1 ครั้ง

3. สำรวจ ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีจำนวนเพียงพอกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์ม...310-EM-009,011.

3.3.2 ป้องกันและแก้ไขแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อนดังนี้

1. ป้องกันมิให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด

2. ป้องกันอัคคีภัยจากเครื่องยนต์หรือปล่องไฟ เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าควันกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้

3. ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแผ่รังสี การนำหรือการพาความร้อน จากแหล่งกำเนิดความร้อนสูง ไปสู่วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น จัดทำฉนวนหุ้มหรือปิดกั้น

4. ป้องกันอัคคีภัยจากการทำงานที่เกิดจากการเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักร เครื่องมือที่เกิดประกายไฟ หรือความร้อนสูงที่อาจจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ เช่น การตรวจบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามวาระ ใช้ในยามจำเป็นให้เข้าทำงานที่ต้องการใช้ความร้อนในสถานที่ที่มีสารไวไฟ

5. ดำเนินการต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ำมัน เชื้อเพลิง สารเคมีหรือของเหลวไวไฟ เพื่อป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด และตรวจสอบสภาพการใช้งาน

3.3.3 จัดเก็บและขนย้ายวัตถุไวไฟ อังก๊าซ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด

3.3.4 ตรวจสอบและทดสอบระบบตรวจจับเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมระบบสัญญาณเตือนภัยตามวาระอย่างสม่ำเสมอ

3.3.5 กำหนดสัญลักษณ์สีและแผ่นป้ายที่วาล์วควบคุมหลัก สวิตช์ และแหล่งควบคุมการเปิด-ปิด พลังงานชนิดต่างๆ พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถูกต้อง ปีละหนึ่งครั้งในเดือนมกราคม

3.4 ให้ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการและรับผิดชอบดังต่อไปนี้

3.4.1 สำรวจ จัดเก็บข้อมูลของสารเคมีอันตรายที่มีใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงาน โดยแบ่งออกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การจำแนกสารเคมีอันตราย (CHEMICAL CLASSIFICATION)
- ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (PHYSICAL AND CHEMICAL DATA)
- ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด (FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA)
- ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ (HEALTH HAZARD DATA)
- มาตรการด้านความปลอดภัย (SAFETY MEASURES)
- ข้อปฏิบัติที่สำคัญ (SPECIAL INTRUCTION) ได้แก่

1. การขนย้ายและการจัดเก็บ (HANDLING AND STORING)
2. การป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (CORROSIVENESS)
3. การป้องกันการรั่วและหก (SPILL AND LEAK PROCEDVRES)
4. การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสารเคมี (*DISPOSAL METHODS*)
5. การใช้สารดับเพลิง (*EXTINGUISHING MEDIAS*)

พร้อมทั้งมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3.4.2 สำรวจและตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บสารเคมี สถานที่ทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ให้อยู่ในมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด

3.5 ให้พนักงานบริษัท อีสท์ไฟร์ท จำกัด ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

3.5.1 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ตามที่บริษัทหรือกฎหมายกำหนด

3.5.2 ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

3.5.3 สำรวจ สอดส่อง ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน

3.5.4 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่กำหนด

3.5.5 ต้องดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของตนให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟหรือก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้ต้องทำความสะอาดทันที

3.6 ให้วิศวกรอาวุโส รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับอาคารที่ทำการและบ้านพักที่อยู่อาศัย ดังนี้

3.6.1 กำหนดและทบทวนพื้นที่อันตราย ได้แก่ แหล่งที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด แหล่งของเสียที่ติดไฟได้ง่าย ทุกเดือน มกราคม ของทุกปี โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง

3.6.2 สำรวจ/ตรวจตรา ให้มีช่องทางผ่านไปสู่ทางออกหรือโถงบันไดฉุกเฉิน ซึ่งมีความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางในช่องทางผ่านดังกล่าว เดือนละหนึ่งครั้ง

3.6.3 สำรวจ ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีจำนวนเพียงพอกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เดือนละหนึ่งครั้ง

3.7 ให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยดำเนินการและรับผิดชอบบทหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.7.1 สำรวจ ดูแล ตรวจสอบรถดับเพลิง รถพยาบาล อุปกรณ์ประจำรถ สายดับเพลิง หัวฉีด เครื่องมือในการปฐมพยาบาล ให้เพียงพอตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี ที่พร้อมใช้งาน เดือนละหนึ่งครั้ง

3.7.2 ให้ดำเนินการทบทวน ฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การของความร่วมมือกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

3.7.3 ควบคุมดูแล การตรวจตรา มิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม

3.7.4 จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ตามให้ตามความเหมาะสม

3.7.5 ดำเนินการจัดให้มีการประชุม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข แผนฉุกเฉินของคณะทำงานพัฒนาและจัดการแผนฉุกเฉินตามความจำเป็น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์

3.7.6 ดำเนินการสำเนารายการปรับปรุง แก้ไข แผนฉุกเฉินให้ผู้ครอบครองเอกสารแผนฉุกเฉินตรวจภายใน 15 วัน ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไข

3.7.7 ดำเนินการประชุมผู้ครอบครองเอกสารแผนฉุกเฉิน เพื่อทบทวนและอธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุง แก้ไข แผนฉุกเฉิน ปีละหนึ่งครั้ง ในเดือนมีนาคม

3.7.8 ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด

3.7.9 จัดทำรายงานผลของการฝึกซ้อมตามแบบที่ทางราชการกำหนด ยื่นตามพนักงานเจ้าหน้าที่สาย ในสามสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

3.7.10 ประสานงานด้าน SAFETY ในงาน PLAN OUTAGE ของโรงไฟฟ้า

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

เพื่อความพร้อมในการตอบสนอง และระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ บริษัทผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด ให้สามารถปฏิบัติการตอบได้ต่อภูมิภัยที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำแผนตอบสนองและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยกำหนดโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ เพื่อทำให้แผนการตอบสนองและระงับเหตุฉุกเฉินนี้ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและป้องกันมิให้ขยายตัวหรือลุกลามของภูมิภัย บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น และลดอันตรายในระหว่างการปฏิบัติการระงับเหตุ โดยกำหนดโครงสร้าง ขั้นตอน วิธีการ การปฏิบัติการ และการจัดบุคลากรรองรับแผนงานดังกล่าว

แผนการดำเนินงาน

1. กำหนดแผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
2. กำหนดแผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน
3. กำหนดแผนการอพยพ หนีภัย และค้นหา
4. กำหนดแผนการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต
5. กำหนดแผนการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน
6. กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ ในการแถลงข่าว
7. กำหนดขั้นตอนในการสำรวจ ประเมินผล และการยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน

1.แผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

1.1 ผู้พบเห็นเหตุการณ์ แจ้งหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้เคียง และ

1.1.1 แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ติดต่อกลอนโทรอรูมขนอม3

- ❖ โทรศัพท์ โทร 191 หรือกลอนโทรอรูมขนอม 3 โทร 2140, 2141, 2142
- ❖ วิทยุ ช่อง 3 รหัสเรียกขาน กลอน-โทรอ-รูม-ขนอม-3

1.1.2 รายละเอียดที่แจ้ง

- ❖ ชื่อของผู้แจ้ง
- ❖ อัตราและของการเกิดเหตุฉุกเฉิน ลักษณะ ประเภท ชนิดของการลุกไหม้
- ❖ สถานที่เกิดเหตุ
- ❖ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่
- ❖ มีอุปกรณ์ระไรเสียหาย หรือกำลังเสียหายหรือไม่

ในกรณีแจ้งเหตุที่กลอนโทรอ-รูม-ขนอม- 3 ไม่ได้ ให้แจ้ง กลอนโทรอ-รูม-ขนอม-1 โทร 2110,2111 หรือวิทยุช่อง 1

1.1.3 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ เข้าทำการระงับเหตุ หรือเข้าไปทำการดับเหตุโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ห่อน้ำดับเพลิง หรืออุปกรณ์ที่หาได้ ถ้าแน่ใจว่าสามารถดับไฟและป้องกันการลุกลามของเพลิงได้โดยที่ไม่เป็นอันตราย

1.2 เจ้าหน้าที่ผลอนโทรอรูม ที่รับแจ้งเหตุ ให้ดำเนินการดังนี้

1.2.1 โทรศัพท์แจ้งเหตุแก่ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย โทร 2020,2021 หรือทางวิทยุ ช่อง6 รหัสเรียกขาน สอ-ผอ-ภย หรือ สอ-ผอ-ภย-หนึ่ง-หนึ่ง

1.2.2 โทรศัพท์แจ้งเหตุที่ปิดนรักษาการณ์ที่2 โทร 2024 หรือทางวิทยุ ช่อง6 รหัสเรียกขาน รอ-ปอ-สอง

1.2.3 ให้แจ้งหัวหน้ากลับ ให้ไปไปประเมินสถานะการณ์ ณ.จุดเกิดเหตุ

1.3 ผู้จัดการส่วนดับเครื่อง ที่รับแจ้งเหตุจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ ให้ดำเนินการดังนี้

1.3.1 ตรวจสอบรายละเอียด ประเมินสถานการณ์

1.3.2 แจ้ง กลอน-โทรอ-รูม กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 3 ครั้ง ส่วนระบบเสียงตามสาย โดยเปิด 30 วินาที หยุด 10 วินาที, เปิด -ปิด 3 ครั้ง

1.3.3 ประกาศเสียงตามสาย 3 ครั้ง (PAGING)

1.4 ผู้จัดการส่วนดับเครื่องฯ ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย ที่รับรายงานเหตุ ให้รายงานเหตุต่อรองกรรมการผู้จัดการ รองปฏิบัติการ หรือผู้รักษาการทันที

2. แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ที่ตั้ง : ห้องควบคุมกลาง(CONTROL ROOM) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม3. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ห้องควบคุมกลาง (CONTROL ROOM) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม3.ได้ ให้ใช้ห้องควบคุมกลาง (CONTROL ROOM) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนอม1. เป็นที่ทำการสำรอง

อุปกรณ์ประจำศูนย์ :

- วิทยุสื่อสาร ช่อง 5
- โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
- ระบบเสียงตามสาย (PAGING)

เข้าหน้าที่ประจำศูนย์อุทกภัยและลำดับอาวุโสตาม ประกอบด้วย

1. รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการหรือผู้รักษาการณ์ เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัย
2. ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา เป็นผู้ช่วยศูนย์ปฏิบัติการ
3. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยศูนย์ปฏิบัติการ
4. ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ฉ.ที่ตั้งศูนย์ เป็นเจ้าหน้าที่สื่อสาร และรวบรวมข้อมูล
5. ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ที่เกิดเหตุอุทกภัย เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สื่อสาร และรวบรวมข้อมูล
6. ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสาน

ให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ฉ.ที่ตั้งศูนย์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัยชั่วคราว จนกว่าบุคคลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จะเดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติการ

ภาระกิจของศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัย

เป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการในการระงับเหตุอุทกภัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนในการระงับเหตุอุทกภัย เพื่อให้เกิดการณ์อุทกภัย กลับคืนสู่สภาวะปรกติโดยเร็วที่สุด และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

หน้าที่และลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัย

1. รับแจ้งเหตุอุทกภัย

2. ตรวจสอบรายละเอียดของข่าวแจ้งเหตุ ประเมินสถานการณ์ ตกลงใจเมื่อแจ้งเหตุ พร้อมประกาศเตือนตามสาย แจ้งประกาศสถานะอุทกภัย

3. ส่งหัวหน้าทีมอุทกภัย/หรือหัวหน้าทีมดับเพลิง*(FIRE LEADER)*/ไปยังจุดเกิดเหตุ

4. รับรายงานการประเมินสถานการณ์ของหัวหน้าทีมอุทกภัย/หรือหัวหน้าทีมดับเพลิง*(FIRE LEADER)*

5. สั่งตัดแยกระบบและควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็น

6. สั่งการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และช่วยชีวิต

7. สั่งการค้นหาการระงับเหตุ

8. สั่งการอพยพ เมื่อจำเป็น

9. สั่งการให้ส่วนบริการ ตั้งศูนย์พักอาศัยข่าว ฉ.ชั้น 2 อาคารอโมสร

10 ขอกำลังสนับสนุนจากกำลังสำรองภายใน

11. ขอกำลังสนับสนุนจากกำลังสำรองภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุอุทกภัยด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน

12. ยกเลิกสภาวะอุทกภัย เมื่อสามารถระงับเหตุอุทกภัยได้

13. สั่งการให้ส่วนควบคุมความปลอดภัย จัดทีมตรวจและป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ

14.สั่งการให้ทีมสำรวจและประเมินความเสียหาย ซึ่งมีผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล เป็นหัวหน้าทีม เข้าสำรวจและประเมินความเสียหาย ฉ.สถานที่เกิดเหตุ

15.สั่งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ฉ.ที่ตั้งศูนย์ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว

2.2 องค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัย

ศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัย ประกอบด้วยทีมต่างๆ ดังนี้

ก. ทีมอุทกภัย/หรือทีมดับเพลิง/มีหน้าที่เข้าระงับเหตุและควบคุมเหตุอุทกภัยหรือเข้าดับเพลิง, ควบคุมเพลิง ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ , ก๊าซรั่ว

ข. ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ มีหน้าที่ ควบคุม คัดแยกระบบอุปกรณ์ ในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อออกการสูญเสีย และทำหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการระงับเหตุและควบคุมเหตุอุทกภัยหรือดับเพลิงหรือสนับสนุนดับเพลิง ให้เพียงพอ

ค. ทีมอพยพและค้นหา มีหน้าที่ จัดวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อการอพยพพนักงานทั้งหมดหรือบางส่วน ที่อาจเป็นอันตราย ไปยังสถานที่ปลอดภัย ออกค้นหาพนักงานที่อาจตกค้างอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายเอกสารที่สำคัญออกจากที่เกิดเหตุ โดยให้ทุกหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบจน

ง. ทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต มีหน้าที่ดูแลและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง และเป็นที่ปรึกษาของทีมอพยพและค้นหา

จ. ทีมประสานงานและสนับสนุนภายนอก มีหน้าที่

- ปิดกั้นบริเวณประชาชน ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม หรือสถานที่เกิดเหตุ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทางราชการ ในการดูแลความสงบ ป้องกันการลักขโมย การโจรกรรม การก่อความวุ่นวาย รวมทั้งอุบัติการจราจร
- ต้อนรับสื่อมวลชนและจัดเตรียมการแถลงข่าว ตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ พร้อมดูแลให้สื่อมวลชนอยู่ในที่ปลอดภัย
- ต้อนรับประสานงานกับหน่วยราชการ และโรงงานข้างเคียงที่มาช่วยเหลือ
- จัดหา อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

2.3 ทีมอุทกภัยหรือดับเพลิง

มีหน้าที่ระงับเหตุและควบคุมเหตุอุทกภัยหรือระงับอัคคีภัย และป้องกันการลุกลามของเพลิง โดยรับคำสั่งและประสานงานกับศูนย์ ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนในอาคารที่เกิดเหตุ(ทำหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้นจนกว่าจะมีทีมอื่นๆ มาช่วย)ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนเดินเครื่องโรงที่เกิดเหตุ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยหรือนักเคมี(กรณีที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี) เป็นหัวหน้าทีม และพนักงานในอาคารที่เกิดเหตุ พนักงานเดินเครื่อง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นลูกทีม

หน้าที่ของทีมอุทกภัยหรือทีมดับเพลิง

ก่อนเกิดอุทกภัย

- ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในบริเวณที่รับผิดชอบ
- กำจัด ควบคุม ดูแล การรั่วไหล การสะสมของสาร ไวไฟ สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ในบริเวณที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาทำงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิด ชอบ

ระหว่างเกิดอุทกภัย

- เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุอุทกภัย และประกาศเสียงตามสาย ให้รีบไปที่จุดเกิดเหตุ ประเมิน สถาน การณ์
- รายงานสถานการณ์ให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัยทราบ
- ขอกำลัง ทีมอุทกภัย*OPERATOR*และขอการสนับสนุนอัคคีภัยระบบ อุปกรณ์
- ขอกำลังสนับสนุน ทีมอุทกภัยรปภ. / ในกรณีที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้มาพักอยู่ในอาคาร ให้ทีมอุทกภัยรปภ. ค้นหาการค้นหาและช่วยเหลือเบื้องต้น
- วางแผน ควบคุม อำนวยการ ในการแก้ไขและควบคุมเหตุอุทกภัย รวมทั้ง
  - วางแผน กำหนดเทคนิคและวิธีการแก้ไขและควบคุมเหตุอุทกภัยหรือวิธีการดับเพลิง
  - วางแผนกำหนดจุดล่อสายดับเพลิง
  - กำหนดกำลังทีมอุทกภัย,ทีมดับเพลิงแต่ละชุด

* ควบคุม สั่งการ พนักงานในทีมฉุกเฉิน,ทีมผจญเพลิง ให้เข้าปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย

-รายงานสถานการณ์ ให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นระยะๆ

ภายหลังภาวะฉุกเฉิน

-เข้าควบคุมรักษาการณ์ ป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ในสถานที่เกิดเหตุ จนกว่าส่วนควบคุมความปลอดภัยจัดเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมารักษาการแทน

- ตรวจสอบรายงานความเสียหาย และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

- ช่วยสำรวจความสูญเสียในสถานที่เกิดเหตุ

2.4 ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ

ทีมหลักประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนดับเครื่องโรงที่เกิดเหตุ วิศวกรอาวุโสเป็นหัวหน้าทีมและพนักงานดับเครื่อง พนักงานสังกัดวิศวกรอาวุโสเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการแก้ไขและควบคุมเหตุฉุกเฉิน หรือการระงับอัคคีภัยหรือสนับสนุนการผจญเพลิงให้ทันเหตุการณ์

ทีมสำรองประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า ผู้จัดการส่วนพัสดุเป็นหัวหน้าทีม และพนักงานส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า พนักงานส่วนพัสดุเป็นลูกทีม ทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการสั่งการควบคุม คัดแยกระบบอุปกรณ์ , ด้านเทคนิคและดูแลการทำงานของ FIRE WATER PUMP,VALVE ระบบน้ำดับเพลิง

หน้าที่ของหัวหน้าทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ

ก่อนภาวะฉุกเฉิน

-ตรวจสอบดูแลทดสอบแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและไฟแสงสว่างฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- กำหนดดูแล ตรวจสอบสัญลักษณ์และแผ่นป้ายที่ว่าด้วยควบคุมหลัก สวิทช์ และแหล่งควบคุมการ เปิด ปิดพลังงานอื่นๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ตรวจสอบสภาพการทำงานของวาล์วควบคุมหลักสวิทช์ และแหล่งควบคุมการเปิด-ปิด พลังงาน อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

ระหว่างภาวะฉุกเฉิน

- เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและประกาศเสียงตามสายให้รีบไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการส่วนดับเครื่องขณะที่ตั้งศูนย์ ให้ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จนกว่า ผู้บริหารระดับสูงกว่าดับทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติการ

- ทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการสั่งการควบคุม คัดแยกระบบอุปกรณ์และด้านเทคนิค

- ควบคุมสั่งการในการคัดแยกระบบอุปกรณ์

- ควบคุมและประสานงานระบบศูนย์น้ำดับเพลิง ให้มีน้ำใช้พอเพียงในการดับเพลิง

- รายงานสภาพการดำเนินงานต่างๆ ภายในทีมสนับสนุนการปฏิบัติการให้หัวหน้าศูนย์ทราบ

ภายหลังภาวะฉุกเฉิน

- ร่วมสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น

- ร่วมสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องจักร

- ร่วมดำเนินการวางแผนฟื้นฟูสถานะการณ์

- ร่วมสรุปรายงานการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

2.5 ทีมดับเพลิงและกู้ภัย

ทีมดับเพลิงและค้นหา ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกลเป็นหัวหน้าทีม ใครมีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกลบางส่วน ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อมและนักเคมี เป็นลูกทีม

มีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะเพื่อการดับเพลิงพนักงานทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจเป็นอันตรายไปยังส่วนที่ปลอดภัย ดับเพลิงและค้นหาพนักงานที่อาจตกค้างอยู่ในอาคารเกิดเหตุหรือเคลื่อนย้ายเอกสารที่สำคัญออกจากที่เกิดเหตุ โดยให้ทุกหน่วยงานมีสัญลักษณ์ที่ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน แบ่งเป็น

1. ทีม GAS TURBINE รับผิดชอบส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
2. ทีม BOILER รับผิดชอบส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน หน่วย-สอง
3. ทีม STEAM TURBINE รับผิดชอบส่วนที่เป็นที่อาคารพัสดุ , อาคารบำรุงรักษา
4. ทีม เคมีและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบส่วนที่เป็นออฟฟิศของอาคาร โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 3
5. ทีม อจช. รับผิดชอบอาคารที่ทำการ

หน้าที่ของหัวหน้าทีมดับเพลิงและกู้ภัย

ก่อนภาวะฉุกเฉิน

- ตรวจสอบดูแลเครื่องหมายสัญลักษณ์ช่องทางเดินสู่ทางออก อยู่ในสภาพสมบูรณ์มองเห็นได้ชัด เช่น
- ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีสิ่งของกีดขวางช่องทางสู่ทางออก

ระหว่างภาวะฉุกเฉิน

-เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและประกาศเสียงตามสายให้รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานติดต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านทางวิทยุ

- สั่งการจัดตั้งทีมดับเพลิงและค้นหา ตรวจสอบรายชื่อลูกทีม
- วางแผนแบ่งหน้าที่ภายในทีมดับเพลิงและค้นหา,และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ
- ตรวจสอบรายชื่อพนักงานอาจตกค้างภายในอาคารที่เกิดเหตุ
- เข้าค้นหาช่วยเหลือพนักงานที่ตกค้างและเคลื่อนย้ายเอกสารที่สำคัญ

ภายหลังภาวะฉุกเฉิน

- ร่วมรายงานความสูญเสีย และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

2.6 ทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

มีหน้าที่ดูแลและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง และเป็นที่ปรึกษาของทีมดับเพลิงค้นหา

ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนตรวจจ่าย เป็นหัวหน้าทีมและพนักงานประจำส่วนตรวจจ่าย, ส่วนรับจ่ายเงิน, ส่วนบัญชีและงบประมาณเป็นลูกทีม

หน้าที่ของหัวหน้าทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

ก่อนภาวะฉุกเฉิน

-ตรวจสอบดูแลเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่อุปกรณ์วัสดุปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มองเห็นได้ชัดเจน

-ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ ที่จำเป็นให้มีสภาพใช้งาน

ระหว่างสถานะฉุกเฉิน

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประกาศสั่งการมายังไปยังสถานที่เกิดเหตุ และรายงานผลต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินผ่านทางวิทยุ
- สั่งการจัดตั้งตำแหน่งที่ตั้ง และทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต
- แบ่งกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัย ตามระดับความสาหัสของการบาดเจ็บ ทำทะเบียนผู้บาดเจ็บ
- เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งสถานพยาบาลตามความจำเป็น

ภายหลังภาวะฉุกเฉิน

ร่วมรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน

2.7.ฝ่ายประสานงานและสนับสนุนภายนอก

ประกอบด้วยทีมย่อย 3 ทีมคือ

2.7.1 **ทีมตรวจตราและกันผู้มุงชม** มีผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดเป็นหัวหน้าทีม พนักงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวัด พนักงานประจำส่วนวางแผนบำรุงและรักษา,ประจำส่วนควบคุมประสิทธิภาพเป็นลูกทีม มีหน้าที่ปิดกั้นบริเวณประสานงาน ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม หรือสถานที่เกิดเหตุ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทางราชการในการดูแลความสงบ ป้องกันการลักขโมยโจรกรรมก่อความวุ่นวาย รวมทั้งการดูแลการจราจร

หน้าที่ของหัวหน้าทีมตรวจตราและกันผู้มุงชม

ก่อนภาวะฉุกเฉิน

- จัดตั้งทีมตรวจตราและกันผู้มุงชน พร้อมกำหนดมอบหมายหน้าที่
- ส่งทีมเข้าซักษาการณ์ป้อมรักษาการณ์ป้อมที่ 1, ป้อมรักษาการณ์ที่ 2 และจัดการจราจรสถานที่เกิดเหตุ

หลังภาวะฉุกเฉิน

- ร่วมสรุปรายงานการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

2.7.2 **ทีมส่งกำลังบำรุง**

ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนจัดซื้อเป็นหัวหน้าทีม พนักงานจัดซื้อเป็นลูกทีม
ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ร้องขอ

2.7.3 **ทีมประชาสัมพันธ์**

ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหัวหน้าทีมพนักงานประจำส่วนบริการ ส่วนงานบุคคลเป็นลูกทีม ทำหน้าที่

- จัดตั้งศูนย์แถลงข่าว จัดเตรียมการแถลงข่าว ตามที่หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสั่งการ
- ต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมทั้งดูแลให้สื่อมวลชน อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
- ต้อนรับประสานงาน กับหน่วยราชการ และหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือ

หมายเลขโทรศัพท์และรหัสเรียกขานวิทยุ ของผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	โทรศัพท์ ที่ทำงาน/บ้านพัก	ภายนอก
1	นาย ชาญกิจ เจียรพันธุ์	2222/2400	01-7379881
2	นาย มานะ วิทวัสกุล	2000/2401	01-7379883
3	นาย ฐานิทธิ์ กาลัญกุล	2300/2408	01-7379882
4	นายอำนาจ ทิพยศักดิ์	2100 /2403	01-7379880
5	นาย ไพโรจน์ บุญมาก	2233/2432	01-7379889
6	นาย ปัญญา วัฒนชิน	2010/2405	01-2733665
7	ห้องควบคุมเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 1	2110/2111	09-8749483
8	ห้องควบคุมเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 2	2120/2121	09-8749484
9	ห้องควบคุมเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3	2140/2141/191	09-8749482
10	นาย ชัยศักดิ์ เล็กสวด	2330/2412	01-7379884
11	นาย ธีรศักดิ์ ชูฤทธิ์	2350/2404	01-7379885
12	นาย วีระ เดชะสกุล	2360/2423	01-7379886
13	นายพนมวรรณ ทะกี่	2050/2411	01-73798.
14	นาย สถาพร รัตนสถบัติ	2070/2418	-
15	นาย ประสูร ยศดันดิ	2370/2478	-
16	นาย มาโนช อมรินิมิตร	2040/2453	01-7379888
17	นาย ไชยยา ประภัสสราภรณ์	2030/2440	077-214050
18	น่าย ณรงค์ มาทอง	2101/2473	
19	นาย อภิชาติ คุ้มอิ้น	2060/2418	077-223406
20	นาย สมพงษ์ ทองช่วงรัตน์	2080/2416	077-221186
21	นาย ไกรสอ ศิริวาลย์	2320/2414	09-8746739
22	นายไพบูลย์ รัตหน้า	2170/2410	-
23	นายเอกวิทย์ เพื่องไพบูลย์	2020/2407	09-7284312
22	นายรัตน์ชัย ไชยชวัช	2021/2441	01-8930681
23	ป้อมรักษาการณ์ ป้อมที่ 1	2023	-
24	ป้อมรักษาการณ์ ป้อมที่ 2	2024	-
25	ป้อมรักษาการณ์ บ้านพักรับรอง	2025	-

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ

ทีมควบคุมฉุกเฉิน

	ชื่อ	ที่ทำงาน	ที่บ้าน	สถานี
นายชาญชัย	เจียรพันธุ์	2222	01-7379881	โรงไฟฟ้าขนอม KN1, KN2, KN3
นายมานะ	วิทวัสกุล	2000	01-7379883	เทศบาลขนอม นศ.
นายฐานิพย์	ถาดัมกุล	2300	01-7379882	เทศบาลสิชล นศ.
นายสำนาจ	ทิพอัคคี	2100	01-7379880	เทศบาลท่าศาลา นศ.
นายไพโรจน์	บุญมาก	2233	01-7379889	เทศบาลนครศรีฯ
นายปัญญา	วัดนสิน	2010	01-2733665	เทศบาลคอนสัก
นายเลอวิทย์	เรืองไพบูลย์	2020	09-7284312	สฎ.
นายพนมวรรณ	คะกี	2050	01-7379887	ศูนย์ป้องกันและ
นายสงวร	ฐนิต	2111	2480	บรรเทาสาธารณ ภัยเขต 11
นายจีรวัฒน์	โกมล	2110	2480	เทศบาลเมือง สฎ.
นายบรรจง	จิมิอิก	2120	2409	
นายประสิทธิ์	นาคะสรรค์	2110	2475	
นายอารักษ์	ศรีสมัย	2110	2481	
นายสงวงศ์	รอดสม	2140	2406	
นายนันทชา	พันธุมะ	2140	2427	
นายสมจิตร	ชุมจันทร์	2140	2476	
นายรามรนทร์	บุญอภิพัฒน์	2140	2415	
นายวิชาญ	ศรีไพโรจน์	2140	2471	
นายวัลภัย	ไชยวัช	2021	01-8920681	

สถานีดับเพลิง

สถานี	โทรศัพท์	สถานี	โทรศัพท์
อ.สิชล	075-335503	อ.ขนอม	077-371443
อ.ท่าศาลา	075-330764 075-321609	อ.กาญจนดิษฐ์	077-379075
จ.นครศรีฯ	075-341030	จ.สุราษฎร์ธานี	077-272095

คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี

077-273670, 077-283980

โรงแยกก๊าซขนอม

075 - 528023 - 5 , FAX 075 - 529140

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล	จำนวนรถ	ระยะทาง	โทรศัพท์
ขนอม นศ.	2	5	075 - 529033 075 - 529507
สิชล นศ.	3	35	075 - 536336-113
ท่าศาลา นศ.	3	65	075 - 321133
นครินทร์ นศ.	2	100	075 - 312800-
มหาราช นศ.	4	110	075 - 343061
กาญจนดิษฐ์ สฎ.	2	50	077 - 244518- 077 - 255436
พังงิม สฎ.	2	70	077 - 285701-
ศรีวิชัย สฎ.	1	70	077 - 282520- 077282518
สุราษฎร์ธานี	3	70	077 - 272231
พุนพิน สฎ.	1	80	077-311385 ต่
กองทอบินที่ 7 สฎ.	2	100	077 - 286200 ต่อ 65472, 654

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

075 – 529173, 075 - 529179, FAX 075 - 528358 FAX 075 – 529173 ต่อ 20

แก้ไขครั้งที่ 4/2547(30/4/47)

แผนฉุกเฉินสำหรับอาคารที่ทำการ

1. ขอบเขต

เอกสารนี้ จะอธิบายถึงแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับอาคารที่ทำการ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบริเวณอาคารที่ทำการ ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีแผนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้เกิดเหตุฉุกเฉินน้อยที่สุด
2. ให้มีแนวทางการมีกิจกรรมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

3. ลักษณะองค์ประกอบของอาคารที่ทำการ

3.1 อาคารที่ทำการ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำขนอมทางด้านทิศตะวันออก เป็นสถานที่ทำงานของผู้บริหาร บัญชี การเงิน และเป็นห้องประชุมอาคารต้อนรับสำหรับ ผู้มาเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

3.2 อาคารที่ทำการ ประกอบด้วย

3.2.1 อาคารชั้นล่าง จัดเป็นห้องประชุมใหญ่ขนาดรู้ได้ประมาณ 150 คน

3.2.2 อาคารชั้นล่าง จัดเป็นห้องทำงาน รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ, ผู้จัดการส่วนบริการ, ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ, ผู้จัดการส่วนตรวจจ่าย, ผู้จัดการส่วนบัญชีและงบประมาณ, ผู้จัดการส่วนรับจ่ายเงิน และพนักงานประจำส่วนต่างๆ

3.2.3 อาคารชั้นบน จัดเป็นห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง

3.2.4 อาคารชั้นบน จัดเป็นห้องทำงาน กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, ผู้จัดการส่วนวางแผนบำรุงรักษา, ผู้จัดการส่วนควบคุมประสิทธิภาพ, ผู้จัดการส่วนงานบุคคล, ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย, วิศวกรอาวุโส และพนักงานประจำส่วนต่างๆ

3.3 อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย

3.3.1 หัวจ่ายน้ำดับเพลิงชนิดก่อยืน จำนวน 3 หัวจ่าย

3.3.2 ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดไร้แรงสะท้อน จำนวน 1 ชุด

3.3.3 ถังดับเพลิงแบบผูหิ้วเคลื่อนที่ได้ ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 6 ถัง

3.3.4 ระบบสัญญาณเตือนภัย (FIRE ALARM) จำนวน 1 ระบบ

3.4 ระบบการสื่อสาร

3.4.1 โทรศัพท์ภายใน อาคารที่ทำการ ประจำส่วนควบคุมความปลอดภัย 2020, 2021, 2022

3.4.2 วิทยุสื่อสาร ช่อง 6 จำนวน 2 เครื่อง นามเรียกขาน สอ คอ ภอ และ สอ คอ ภอ หนึ่ง หนึ่ง

แผนฉุกเฉินสำหรับท่าเรือน้ำมัน & คลังน้ำมัน

1. ขอบเขต

เอกสารนี้ จะอธิบายถึงแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับคลังน้ำมันและท่าเรือน้ำมัน ของบริษัท เอสโซ่ไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบริเวณท่าเรือน้ำมัน บฟข.

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีแผนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้เกิดเหตุฉุกเฉินน้อยที่สุด
2. ให้เป็นแนวทางการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

3. ลักษณะองค์ประกอบของท่าเรือน้ำมัน

ท่าเรือเป็นสถานที่สำหรับเทียบเรือและขนถ่ายน้ำมัน ส่วนคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นที่เก็บสำรองน้ำมันเพื่อให้ได้รับตามปริมาณที่เพียงพอและทันกับการใช้ของโรงไฟฟ้า

3.1 ท่าเรือ

สถานที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกของ บฟข. ติดฝั่งน้ำขนอม มีความกว้างหน้าท่า 46 เมตร ความลึกร่องน้ำประมาณ 6.5 เมตร ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถรองรับเรือระวางบรรทุกไม่เกิน 500 ตัน กรอส

3.2 ท่าเรือสำเลียงน้ำมัน

ท่อสำหรับสำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือผ่านท่าเรือสู่ถังเก็บน้ำมัน มีสัญญลักษณ์ ท่อน้ำมัน ดังนี้

3.2.1 ท่อน้ำมันดีเซล (LIGHT OIL) มีสีสัญญลักษณ์สีน้ำตาล

3.2.2 ท่อน้ำมันเตา (HEAVY OIL) มีลักษณะหุ้มด้วย INSTRULATION ทำด้วยสังกะสี

ซึ่งท่อน้ำมันแหล่านี้จะประกอบด้วยอุปกรณ์ร่วม เช่น วาล์ว หม้อกรอง และมิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

3.3 คลังเก็บน้ำมัน

หมายถึงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สำรองก่อนส่งไปใช้ในโรงไฟฟ้า ถังเก็บน้ำมันประกอบด้วย คันดอนกักโดยรอบ คลังเก็บน้ำมันประกอบด้วยถังน้ำมัน 7 ถัง ดังนี้

3.3.1 ถังเก็บน้ำมันดีเซล FOA-1, FOA-2, FOA-3 และ FOA-4 มีความจุถังน้ำมันถังละ 12 ล้านลิตร

3.3.2 ถังเก็บน้ำมันเตา T101 และ T102 มีความจุถังน้ำมันถังละ 8,500,000 ลิตร

3.3.3 ถังเก็บน้ำมันดีเซล T103 มีความจุถังน้ำมัน 500,000 ลิตร

3.4 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

3.4.1 หัวจ่ายน้ำดับเพลิงชนิดท่อยืน (FIRE HYDRANT) จำนวน 6 หัวจ่าย เรียกชื่อ "TF1-6"

3.4.2 ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิด GROUND MONITOR จำนวน 9 ชุด เรียกชื่อ "GM1-9"

3.4.3 ระบบน้ำพ่อยเย็นถัง (COOLING TANK SYSTEM) จำนวน 7 ชุด เรียกชื่อ "CT1-7"

3.4.4 ระบบโฟม (FOAM SYSTEM) จำนวน 2 ระบบ เรียกชื่อ FF-1, FF-2 ซึ่งมีน้ำยาโฟมในระบบ 6,000 ลิตร และ 2,000 ลิตร ตามลำดับ

3.4.5 ระบบสัญญาณเตือน (FIRE ALARM) จำนวน 1 ระบบ ติดตั้งที่ถังน้ำมัน FOA 1-4

3.4.6 ถังดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 30 LBS จำนวน 6 ถัง

3.4.7 เครื่องฉีดโฟมแบบเคลื่อนที่จากรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน

3.4.8 ระบบ HEAT DETECTOR จำนวน 1 ระบบ ติดตั้งที่ FOA 1-4

3.4.9 สายดับเพลิงขนาด ϕ 2 1/2 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 10 เส้น

3.4.10 ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดไร้แรงสะท้อนจำนวน 2 กระบอก

3.5 ระบบการสื่อสาร

3.5.1 โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 2027 จำนวน 1 หมายเลข ประจำป้อมรักษาการณ์ป้อม 3

3.5.2 วิทยุสื่อสาร ช่อง 6 จำนวน 1 เครื่อง ประจำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยป้อมที่ 3

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
	1. ก่อนภาวะฉุกเฉิน	
1.1	ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ ในทุกระบบบริเวณพื้นที่ อาคารที่ทำการ	สบก.
1.2	กำจัด ควบคุม ดูแล การสะสมของวัตถุไวไฟ สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ อาคารที่ทำการ	สบก.
1.3	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	สคภ.
1.4	ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณ อาคารที่ทำการ	สคภ.
1.5	ตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์ สัญญาณเตือนภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	สคภ.
	2. ระหว่างภาวะฉุกเฉิน	
	2.1 ขั้นที่ 1	
2.1.1	เมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าตอบโต้สถานการณ์ในทันที โดยใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เข้าทำการดับไฟ ซึ่งถังดับเพลิงจะอยู่บริเวณ อาคารที่ทำการ จำนวน 6 ถัง ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณอาคารชั้นล่าง 3 ถัง อาคารชั้นบน 3 ถัง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.2	ให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าชนอม 3 (สดค.-รร.X)	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.3	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และผู้จัดการส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชนอม 3 เดินทางไปประเมินความเสียหาย แล้วทำรายงานแจ้งรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สดค – รร. X
	2.2 ขั้นที่ 2	
2.2.1	เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามลักษณะของขั้นที่ 1 และไม่สามารถควบคุมเพลิงหรือควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีไว้ได้ เพลิงลุกไหม้หรือสารเคมีรั่วไหลภายใน อาคารที่ทำการ ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าชนอม 3 ประกาศภาวะฉุกเฉิน และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	สดค - รร.X
2.2.2	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมชนอม 3 (สดค.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าทำการระงับอัคคีภัย	สดค - รร.X
2.2.3	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทีมดับเพลิงนำรถดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง จำนวน 4 นาย ประจำรถดับเพลิง จำนวน 2 นาย ประจำ Fire Hydrant บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ จำนวน 2 นาย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.4	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำรถดับเพลิง จอดบริเวณสามแยกบุญถนพจุดรวมพล บริเวณอาคารที่ทำการ ซึ่งจะต้องห่างจากอาคารที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.5	ทีมสนับสนุนทีมผจญเพลิงสำรอง พร้อมลูกทีม นำรถน้ำดับเพลิง ไปจอดประจำรถน้ำดับเพลิง และจอด ณ. โรงจอดที่ตั้ง เพื่อให้การสนับสนุนทีมดับเพลิง รปภ.	วศ. ธารุไล
2.2.6	หัวหน้าทีมอพยพค้นหารายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุสื่อสารช่อง 5 ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL KNCC 3 พร้อมสั่งลูกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการ	สบค., สคล.
2.2.7	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL ROOM KNCC 3 โดยใช้วิทยุสื่อสารช่องที่ 5 พร้อมสั่งลูกทีมประจำรถพยาบาล โดยจอดรอให้ความช่วยเหลือ ณ. โรงจอดรถ	สพจ., สรจ., สบง.

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
2.2.8	ทีมด้านการจราจรและกันผู้งชน ป้อมรักษาการณ์ที่ 1 ป้อมรักษาการณ์ที่ 2 จุดเกิดเหตุ	สคป. สวบ. สยว.
2.2.9	ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการสำรอง รอคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือในการดับแยกระบบ	สบพ., สพค.
2.2.10	ทีมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว ต้อนรับสื่อมวลชน ณ. อโมสรชั้นบน	สบก., สงค.
2.2.11	ทีมส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ	สจช.
2.2.12	เหตุการณ์สงบ ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าชนอม 3 ประเมินความเสียหาย รายงานให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สดค - รร.X.
	2.3 ขั้นที่ 3	
2.3.1	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอกำลังสนับสนุน และน้ำยาโฟม เพื่อทำการช่วยเหลือในการดับเพลิง จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิน ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.2	ยกเลิก สภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.3	ตั้งการให้จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.4	ตั้งการให้ทีมสำรอง และประเมินความเสียหาย เข้าสำรวจความเสียหาย	สบก.
2.3.5	ตั้งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว	ศูนย์ปฏิบัติการ
	หมายเหตุ รถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ให้จอดรอการสนับสนุน บริเวณหน้าอาคารโยธา	

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคล รับผิดชอบ
	1. ก่อนภาวะฉุกเฉิน	
1.1	ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ ในทุกระบบบริเวณพื้นที่ TANK FARM และท่าเรือน้ำมัน	สคค – รร X
1.2	กำจัด ควบคุม ดูแล การรั่วไหล การสะสมของวัสดุไวไฟ สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ TANK FARM และท่าเรือน้ำมัน	สคค – รร X
1.3	ทดสอบอุปกรณ์ทุกระบบให้ใช้ได้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด	สคค – รร X
1.4	ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณ TANK FARM และท่าเรือน้ำมัน	เจ้าหน้าที่ รปภ.
	2. ระหว่างภาวะฉุกเฉิน	
	2.1 ขั้นที่ 1	
2.1.1	เมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าตอบโต้สถานการไหนทันที โดยใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เข้าทำการดับไฟ ซึ่งถังดับเพลิงจะอยู่บริเวณ อาคาร FOAM TANK จำนวน 4 ถัง และท่าเรือน้ำมัน จำนวน 3 ถัง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.2	ให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3 (สคค.-รร.X)	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.3	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และผู้จัดการส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 เดินทางไปประเมินความเสียหาย แล้วทำรายงานผลจังรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สคค – รร X
	2.2 ขั้นที่ 2	
2.2.1	เมื่อเกิดเหตุการณ์ลามลักษณะของขั้นที่ 1 และไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เพลิงลุกไหม้ภายในถังน้ำมัน ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าขนอม 3 ประกาศภาวะฉุกเฉิน แจ้งโรงไฟฟ้าขนอม1 กดสัญญาณฉุกเฉิน	สคค - รรX
2.2.2	ดูแลการตั้งจ่ายน้ำสเปรย์ของถังน้ำมันว่ามีการฉีดสเปรย์หรือไม่ หากไม่มีการฉีดให้ทำการ MANAUL DELUGE VALVE เพื่อสั่งฉีดน้ำสเปรย์หล่อเย็น ถังน้ำมันทุกถัง	สคค – รร X
2.2.3	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมขนอม3 (สคค.-รร.X) ทำการ OPERATED อุปกรณ์ชุดน้ำยาโฟม สั่งฉีดน้ำยาโฟมเข้าสู่ถังน้ำมันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้	สคค - รรX
2.2.4	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมขนอม3 (สคค.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง KNCC#3 ฉีดน้ำดับเพลิง จาก FIXMONITOR บริเวณถังน้ำมัน FOA จำนวน 6 จุด	สคค - รรX
2.2.5	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมขนอม3 (สคค.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำรถดับเพลิง และ MOBINE FOAM ไปยังที่จุดเกิดเหตุ โดยนำรถดับเพลิงจอดบริเวณลื่นยก SHOP1	สคภ.
2.2.6	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทีมดับเพลิง นำรถดับเพลิง และพนักงานดับเพลิง จำนวน 4 นาย ประจำรถดับเพลิง 2 นาย ประจำ FIRE HYDRANT บริเวณท่าเรือน้ำมัน จำนวน 2 นาย	เจ้าหน้าที่ รปภ.
2.2.7	ทีมสนับสนุนทีมผจญเพลิงสำรอง พร้อมลูกทีม นำรถน้ำดับเพลิง ไปจอดบริเวณด้านหน้า SHOP 2 เพื่อให้การสนับสนุนทีมดับเพลิง รปภ.	วศ. ยาวุโส
2.2.8	หัวหน้าทีมอพยพพลังสารองานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL KN-T1 พร้อมสั่งลูกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการ	สบค.
2.2.9	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL ROOM KN-T1 โดยใช้วิทยุสื่อสารช่องที่ 5 พร้อมสั่งลูกทีมนำรถพยาบาลไปจอดรอให้ความช่วยเหลือบริเวณลานแค้านข้างอาคาร ON-LAND	สคจ., สวจ., สบว.
2.2.10	ทีมด้านการจราจรและกันฝูงชน ป้อมรักษาการณ์ที่ 1 ป้อมรักษาการณ์ที่ 2 จุดเกิดเหตุ	สคป. สวป. สอว.
2.2.11	ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการสำรอง รอคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือในการอัดแยกระบบ	สบพ., สพค
2.2.12	ทีมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว สำหรับสื่อมวลชน ณ. อโมรชั้นบน	สบก., สลค.
2.2.13	ทีมส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ	สจช.
2.2.14	เหตุการณ์สงบ ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าขนอม 3 ประเมินความเสียหาย รายงานให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สคค - รรX
	2.3 ขั้นที่ 3	
2.3.1	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอกำลังสนับสนุน และน้ำยาโฟม เพื่อทำการช่วยเหลือในการดับเพลิง จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิน ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.2	ยกเลิก สภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.3	สั่งการให้จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.4	สั่งการให้ทีมสำรอง และประเมินความเสียหาย เข้าสำรวจความเสียหาย	ฝปร.
2.3.5	สั่งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว หมายเหตุ FOAM สำรอง ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ คลัง ปตท. สงขลา (074 – 331011-5) 9,000 ลิตร คลัง ปตท. สุราษฎร์ฯ (077 – 283978-9) 4,500 ลิตร โรงแยกก๊าซขนอม (075-528023-5) 2,000 + 12,000 ลิตร รวม 27,500 ลิตร	ศูนย์ปฏิบัติการ

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคล รับผิดชอบ
	1. ก่อนภาวะฉุกเฉิน	
1.1	ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ ในทุกระบบบริเวณพื้นที่ อาคารผลิตน้ำ DEMIN	สยค.-รร.X
1.2	กำจัด ควบคุม ดูแล การรั่วไหล การสะสมของวัตถุไวไฟ สารเคมี และวัตถุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ อาคารผลิตน้ำ DEMIN	สยค.-รร.X
1.3	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	สยค.-รร.X
1.4	ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ บริเวณ อาคารผลิตน้ำ DEMIN	สยค.-รร.X
1.5	ตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	สยค.-รร.X
	2. ระหว่างภาวะฉุกเฉิน	
	2.1 ขั้นที่ 1	
2.1.1	เมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าดับได้ด้วยถังดับเพลิงชนิดแห้งเคมีแห้ง เข้าทำการดับไฟ ซึ่งถังดับเพลิงจะอยู่บริเวณ อาคารผลิตน้ำ DEMIN จำนวน 3 ถัง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.2	ในกรณีที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์ พบสารเคมีรั่วไหล ต้องทำการสวมใส่ชุดเครื่องช่วยหายใจก่อนเข้าทำการระงับเหตุ	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.3	ให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้จัดการส่วนผลิตเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3 (สยค.-รร.X)	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.4	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และผู้จัดการส่วนผลิตเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 เดินทางไปประเมินความเสียหาย แล้วทำรายงานแจ้งรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สยค – รร. X
	2.2 ขั้นที่ 2	
2.2.1	เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามลักษณะของขั้นที่ 1 และไม่สามารถควบคุมเพลิงหรือควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีไว้ได้ เพลิงลุกไหม้หรือสารเคมีรั่วไหลภายใน อาคารผลิตน้ำ DEMIN ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าขนอม 3 ประกาศภาวะฉุกเฉิน และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	สยค - รร.X
2.2.2	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมขนอม 3 (สยค.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง KNCC 3 ฉีดน้ำดับเพลิงจาก Fix Monitor ที่ติดตั้งบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำสำรองน้ำ DEMIN และนำ SPARY ม่านน้ำ ทำการ SPARY น้ำ ระหว่างถังสารเคมี และอาคารผลิตน้ำ DEMIN เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุลุกลามไปถึงสารเคมี	สยค - รร.X
2.2.3	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน 3 (สยค.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำรถดับเพลิงและ MOBINE FOAM ไปยัง ที่จุดเกิดเหตุ โดยนำรถดับเพลิงเส้นทางอ้อมทางถนนเส้นทางไปสู่ชายทะเลและไปจอดบริเวณประตูทางเข้า-ออก บริเวณอาคารผลิตน้ำ DEMIN	สยค - รร.X
2.2.4	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทีมดับเพลิงนำรถดับเพลิงพร้อม MOBINE FOAM จอด บริเวณประตูทางเข้า-ออก ทางทิศตะวันตก ของอาคารผลิตน้ำ DEMIN ซึ่งจะต้องห่างจากอาคารผลิตน้ำ DEMIN ไม่น้อยกว่า 30 เมตร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.5	ทีมสนับสนุนทีมผจญเพลิงสำรอง พร้อมลูกทีม นำรถน้ำดับเพลิง ไปจอดบริเวณริมถนนประตูทางเข้า-ออก ทางทิศตะวันตกของอาคารผลิตน้ำ DEMIN ซึ่งอยู่ห่างจากรถดับเพลิงประมาณ 20 เมตร	รศ. อารุโส

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคล รับผิดชอบ
2.2.6	หัวหน้าทีมแพทย์ฉุกเฉินรายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุสื่อสารช่อง 5 ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL KNCC 3 พร้อมลั่งลูกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการ	สปก., สพล.
2.2.7	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL ROOM KNCC 3 โดยใช้วิทยุสื่อสารช่องที่ 5 พร้อมลั่งลูกทีมนำรถพยาบาลไปจอดรอให้ความช่วยเหลือบริเวณจุดรวมพลของโรงไฟฟ้าขนอม 3	สพจ., สรจ., สปอ.
2.2.8	ทีมด้านการจราจรและกันผู้งชน ป้อมรักษาการณ์ที่ 1 ป้อมรักษาการณ์ที่ 2 จุดเกิดเหตุ	สพป. สรป. สอร.
2.2.9	ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการสำรอง รอคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือในการตัดแยกระบบ	สบห., สพค.
2.2.10	ทีมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว ด้อนรับสื่อมวลชน ณ. สโมสรชั้นบน	สบก., สงค.
2.2.11	ทีมส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ	สจช.
2.2.12	เหตุการณ์สงบ ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าขนอม 3 ประเมินความเสียหาย รายงานให้วองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สยค - รร.X
	2.3 ขั้นที่ 3	
2.3.1	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอกำลังสนับสนุน และน้ำยาโฟม เพื่อทำการช่วยเหลือไม่การดับเพลิง จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิน ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.2	ยกเลิก สภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.3	สั่งการให้จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.4	สั่งการให้ทีมสำรอง และประเมินความเสียหาย เข้าสำรวจความเสียหาย	สปร.
2.3.5	สั่งการให้ผู้จัดการส่วนผลิตเครื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว หมายเหตุ รถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ให้ใช้ถนนเส้นทางไปชายทะเล และจอดรอให้ความช่วยเหลือบริเวณด้านนอกรั้ว	ศูนย์ปฏิบัติการ

แผนฉุกเฉินสำหรับอาคารผลิตน้ำ DEMIN

1. ขอบเขต

เอกสารนี้ จะอธิบายถึงแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับอาคารผลิตน้ำ DEMIN ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบริเวณอาคารผลิตน้ำ DEMIN ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีแผนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้เกิดเหตุฉุกเฉินน้อยที่สุด
2. ให้เป็นแนวทางการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

3. ลักษณะองค์ประกอบของอาคารผลิตน้ำ DEMIN

3.1 อาคารผลิตน้ำ DEMIN เป็นสถานที่สำหรับผลิตและเก็บสำรองน้ำ DEMIN ของโรงไฟฟ้า เพื่อไว้ป้อนน้ำ DEMIN เข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และจัดเก็บให้มีปริมาณสำรองที่เพียงพอทันต่อความต้องการของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

3.2 สถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้านหลังอาคารพัสดุ ซึ่งมีส่วนประกอบของระบบน้ำ DEMIN ดังนี้

- 3.2.1 อาคารผลิตน้ำ DEMIN จำนวน 1 อาคาร
- 3.2.2 ถังเก็บสารเคมีสำหรับการผลิตน้ำ DEMIN จำนวน 2 ถัง
- 3.2.3 ถังเก็บน้ำสำรองน้ำ DEMIN จำนวน 2 ถัง
- 3.2.4 อาคารทายทิ้งตะกอนที่มากับน้ำ จำนวน 1 อาคาร

3.3 อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย

- 3.3.1 หัวจ่ายน้ำดับเพลิงชนิดท่อยืน จำนวน 2 หัวจ่าย
- 3.3.2 ปืนฉีดน้ำชนิด Ground Monitor จำนวน 1 ชุด
- 3.3.3 ถังดับเพลิงแบบหูหิ้วเคลื่อนที่ได้ ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง
- 3.3.4 ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 1 ชุด

3.4 ระบบการสื่อสาร

- 3.4.1 โทรศัพท์ภายใน อาคารผลิตน้ำ DEMIN 2167 ติดตั้งอยู่ภายในอาคารผลิตน้ำ DEMIN
- 3.4.2 วิทยุสื่อสาร ช่อง 3 จำนวน 1 เครื่อง

แผนฉุกเฉินสำหรับคลังสารเคมี

1. ขอบเขต

เอกสารนี้ จะอธิบายถึงแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับคลังสารเคมี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบริเวณคลังสารเคมี ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีแผนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้เกิดเหตุฉุกเฉินน้อยที่สุด
2. ให้เป็นแนวทางการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

3. ลักษณะองค์ประกอบของคลังสารเคมี

3.1 คลังสารเคมี เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ของโรงไฟฟ้า เพื่อสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้า และจัดเก็บให้มีปริมาณสำรองที่เพียงพอทันต่อความต้องการของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

3.2 สถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้านหลังอาคารพัสดุ A ซึ่งแบ่งเป็น สองส่วนดังนี้

3.2.1 คลังเก็บสารเคมี จำนวน 1 อาคาร ที่มีการจัดเก็บสารเคมีดังต่อไปนี้

- 3.2.1.1 น้ำยาล้าง Compressor
- 3.2.1.2 ไฮดราซีน
- 3.2.1.3 แอมโมเนีย
- 3.2.1.4 ไตรโซเดียม ฟอสเฟต
- 3.2.1.5 เกลือล้างเรซิ่น
- 3.2.1.6 โซเดียมไบเตรต
- 3.2.1.7 คลอรีนเม็ด
- 3.2.1.8 โพลีเมอร์มง
- 3.2.1.9 โซเดียมซัลไฟต์

3.2.2 คลังน้ำมันหล่อลื่น

- 3.2.2.1 ก๊าซอาร์กอน
- 3.2.2.2 ก๊าซอะเซทิลีน
- 3.2.2.3 ก๊าซออกซิเจน
- 3.2.2.4 ก๊าซ SF_6
- 3.2.2.5 น้ำยาเอว์
- 3.2.2.6 น้ำหล่อลื่น
- 3.2.2.7 น้ำมันไฮโดรลิก
- 3.2.2.8 น้ำยา Flush line ระบบน้ำมัน
- 3.2.2.9 ทรายพ่น
- 3.2.2.10 Insulation

3.3 อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย

- 3.3.1 หัวจ่ายน้ำดับเพลิงชนิดท่อยืน จำนวน 1 หัวจ่าย
- 3.3.2 ถังดับเพลิงแบบหูหิ้วเคลื่อนที่ได้ ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 4 ถัง
- 3.3.3 อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 1 ชุด

3.4 ระบบการสื่อสาร

3.4.1 โทรศัพท์ภายใน 2371 ติดตั้งอยู่ภายในคลัง B

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
	1. ก่อนภาวะฉุกเฉิน	
1.1	พัฒตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ ในทุกระบบบริเวณพื้นที่ คลังสารเคมี	สพล.
1.2	กำจัด ควบคุม ดูแล การรั่วไหล การสะสมของวัตถุไวไฟ สารเคมี และวัตถุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่คลังสารเคมี	สพล.
1.3	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพที่ทำงาน	สพล.
1.4	ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณ คลังสารเคมี	สพล.
1.5	ตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	สพล.
	2. ระหว่างภาวะฉุกเฉิน	
	2.1 ขั้นที่ 1	
2.1.1	เมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าตอบโต้สถานการณ์ในทันที โดยใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เข้าทำการดับไฟ ซึ่งถังดับเพลิงจะอยู่บริเวณ คลังสารเคมี จำนวน 3 ถัง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.2	ในกรณีที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์ พบสารเคมีรั่วไหล ต้องทำการสวมใส่ชุดเครื่องช่วยหายใจก่อนเข้าทำการระงับเหตุ	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.3	ให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3 (ผคค.-รร.X)	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.4	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และผู้จัดการส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 เดินทางไปประเมินความเสียหายร่วมกับ ผคค.แล้วทำรายงานแจ้งรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สพล.
	2.2 ขั้นที่ 2	
2.2.1	เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามลักษณะของขั้นที่ 1 และไม่สามารถควบคุมเพลิงหรือควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีไว้ได้ เพลิงลุกไหม้หรือสารเคมีรั่วไหลภายใน คลังสารเคมี ให้ส่วน เดินเครื่องพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าขนอม 3 ประกาศภาวะฉุกเฉิน และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	สพล.
2.2.2	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน 3 (ผคค.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำรถดับเพลิงและ MOBINE FOAM ไปยัง ที่จุดเกิดเหตุ โดยนำรถดับเพลิงไปจอดบนถนนระหว่างคลังพัสดุ A กับ Shop 3	ผคค-รร.x
2.2.3	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทีมดับเพลิงนำรถดับเพลิงพร้อม MOBINE FOAM จอดไปจอดบนถนนระหว่างคลังพัสดุ A กับ Shop 3 ซึ่งจะต้องห่างจากคลังสารเคมี ไม่น้อยกว่า 30 เมตร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.4	ทีมสนับสนุนทีมผจญเพลิงสำรอง พร้อมลูกทีม นำรถน้ำดับเพลิง ไปจอดบริเวณหลัง Shop 1 ซึ่งอยู่ห่างจากรถดับเพลิงประมาณ 20 เมตร	วศ. อารุโส

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
2.2.5	หัวหน้าทีมอาวุโสหรือพนักงานรายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุสื่อสารช่อง 5 ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL KNCC 3 พร้อมสั่งลูกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการ	สบค., สผล.
2.2.6	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL ROOM KNCC 3 โดยใช้วิทยุสื่อสารช่องที่ 5 พร้อมสั่งลูกทีมนำรถพยาบาลไปจอดรอให้ความช่วยเหลือบริเวณจุดรวมพลของโรงไฟฟ้าขนอม 3	สพร., สวช., สบง
2.2.7	ทีมด้านการจราจรและรักษาผู้บาดเจ็บ	
	ป้อมรักษาการณ์ที่ 1	สคป.
	ป้อมรักษาการณ์ที่ 2	สวบ.
	จุดเกิดเหตุ	สอว.
2.2.8	ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการสำรอง รอคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือในการอพยพระบบ	สบค., สผล.
2.2.9	ทีมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว ต้อนรับสื่อมวลชน ณ. ตโยสรชั้นบน	สบก., สงก.
2.2.10	ทีมส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ	สพร.
2.2.11	เพลุการณ์ลงบ ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าขนอม 3 ประเมินความเสียหาย รายงานให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	ผคค - รรX
	2.3 ขั้นที่ 3	
2.3.1	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอกำลังสนับสนุน และน้ำยาโฟม เพื่อทำการช่วยเหลือในการดับเพลิง จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิน ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.2	ยกเลิก สภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.3	สั่งการให้จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.4	สั่งการให้ทีมสำรอง และประเมินความเสียหาย เข้าสำรวจความเสียหาย	ฝบร.
2.3.5	สั่งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว	ศูนย์ปฏิบัติการ
	หมายเหตุ รถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ให้ใช้ถนนเส้นทางไปชายทะเล และขอครอบให้ความช่วยเหลือบริเวณด้านนอกรั้วตรงกับประตูทางออกฉุกเฉินขนอม	

แผนฉุกเฉินสำหรับคลังพัสดุ A, B, C และ D

1. ขอบเขต

เอกสารนี้ จะอธิบายถึงแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับคลังพัสดุ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบริเวณคลังพัสดุ A, B, C, D ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีแผนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้เกิดเหตุฉุกเฉินน้อยที่สุด
2. ให้เป็นแนวทางการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

3. ลักษณะองค์ประกอบของคลังพัสดุ

คลังพัสดุเป็นสถานที่สำหรับเก็บสำรองวัตถุอุปกรณ์และอะไหล่ (Spare Part) ของโรงไฟฟ้า เพื่อไว้ใช้ในการซ่อมเปลี่ยน อะไหล่ (Spare Part) ของโรงไฟฟ้า ให้มีปริมาณที่เพียงพอ และทันกับการใช้งานของโรงไฟฟ้า

3.1 คลังพัสดุ มีสถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีคลังพัสดุ จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารคลังพัสดุ A, B, C และ D

3.2 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

3.2.1 หัวจ่ายน้ำดับเพลิงชนิดท่อยืน (Fire Hydrant) จำนวน 5 หัวจ่าย เรียกชื่อ WF-1-5

3.2.2 ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดไร้แรงสะท้อน จำนวน 3 กระบอก

3.2.3 ระบบสัญญาณเตือน (Fire Alarm) จำนวน 4 ระบบ ติดตั้งที่คลังพัสดุ A, B, C และ D

3.2.4 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง ติดตั้งคลังละ 1 ถัง ได้แก่ คลังพัสดุ A, B,C และD

3.2.5 สายดับเพลิงขนาด ϕ 2 1/2 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 15 เส้น และขนาดความยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น

3.3 ระบบการสื่อสาร

3.3.1 โทรศัพท์ภายใน คลังพัสดุ A หมายเลข 2371 คลังพัสดุ B หมายเลข 2372 คลังพัสดุ C หมายเลข 2373 คลังพัสดุ D หมายเลข 2374

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคล รับผิดชอบ
	1. ก่อนภาวะฉุกเฉิน	
1.1	ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ ในทุกระบบบริเวณพื้นที่ คลังพัสดุ	สพด.
1.2	กำจัด ควบคุม ดูแล การรั่วไหล การสะสมของวัตถุไวไฟ สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ คลังพัสดุ	สพด.
1.3	ทดสอบอุปกรณ์ในระบบเตือนภัย (Fire Alarm) ให้ได้ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	สคภ.
1.4	ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ บริเวณ คลังพัสดุ	สพด.
	2. ระหว่างภาวะฉุกเฉิน	
	2.1 ขั้นที่ 1	
2.1.1	เมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าดับไฟได้ทันทีด้วยถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เข้าทำการดับไฟ ซึ่งถังดับเพลิงจะอยู่บริเวณ อาคาร พัสดุ คลังละ 1 ถัง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.2	ให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3 (สพด-รรX)	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.3	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และผู้จัดการส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 เดินทางไปประเมินความเสียหาย แล้วทำรายงานแจ้งรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สพด – รร X
	2.2 ขั้นที่ 2	
2.2.1	เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามลักษณะของขั้นที่ 1 และไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เพลิงลุกไหม้ภายใน คลังพัสดุ A, B, C และ D ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าขนอม 3 ประกาศภาวะฉุกเฉิน และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	สพด - รรX
2.2.2	ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมขนอม 3 (สพด.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าทำการระงับอัคคีภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.3	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทีมดับเพลิง นำรถดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง จำนวน 4 นาย ประจำรถดับเพลิง 2 นาย ประจำ Fire Hydrant บริเวณหน้าอาคารจุดที่เกิดเหตุ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.4	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำรถดับเพลิงจอดบริเวณหน้าอาคารที่เกิดเหตุ ซึ่งจะต้องห่างจากอาคารที่เกิดเหตุ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.5	ทีมสนับสนุนทีมผจญเพลิงสำรอง พร้อมลูกทีม นำรถน้ำดับเพลิง ไปจอดบริเวณด้านหน้า SHOP 1 เพื่อให้การสนับสนุนทีมดับเพลิง รปภ.	รค. อารุโส
2.2.6	หัวหน้าทีมอพยพค้นหารายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุสื่อสารช่อง 5 ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL KNCC 3 พร้อมสั่งลูกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการ	สบค., สคล.
2.2.7	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL ROOM KNCC 3 โดยใช้วิทยุสื่อสารช่องที่ 5 พร้อมสั่งลูกทีมนำรถพยาบาลไปจอดรอให้ความช่วยเหลือบริเวณถนนสี่แยกข้าง SHOP 1	สพจ., สรจ., สบง.
2.2.8	ทีมด้านการจราจรและกันฝูงชน	
	ป้อมรักษาการณ์ที่ 1	สคป.
	ป้อมรักษาการณ์ที่ 2	สรบ.
	จุดเกิดเหตุ	สอว.

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคล รับผิดชอบ
2.2.9	ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการสำรอง รอคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือในการอัดแยกระบบ	สบค., สพด.
2.2.10	ทีมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว ด้อนรับสื่อมวลชน ณ. อโมสรชั้นบน	สบก., สลค.
2.2.11	ทีมส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ	สพข.
2.2.12	เหตุการณ์สงบ ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าขนอม 3 ประเมินความเสียหาย รายงานให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สพด - รรX
	2.3 ขั้นที่ 3	
2.3.1	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอกำลังสนับสนุน และน้ำยาโฟม เพื่อทำการช่วยเหลือในการดับเพลิง จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิน ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.2	ยกเลิก สภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.3	สั่งการให้จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.4	สั่งการให้ทีมสำรอง และประเมินความเสียหาย เข้าสำรวจความเสียหาย	สบร.
2.3.5	สั่งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว หมายเหตุ รอดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ให้ใช้ประตูบริเวณ Tank Farm KNCC 3	ศูนย์ปฏิบัติการ

แผนฉุกเฉินย่อยสารเคมีรั่วไหล ณ จุดสำรองสารเคมี โรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3

1. ขอบเขต

เอกสารนี้ จะอธิบายถึงแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับจุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบริเวณจุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3 ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีแผนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้เกิดเหตุฉุกเฉินน้อยที่สุด
2. ให้เป็นแนวทางการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

3. ลักษณะองค์ประกอบของจุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3

จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3 เป็นสถานที่สำหรับสำรองสารเคมี ของโรงไฟฟ้า ที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

3.1 สถานที่ตั้งจุดสำรองสารเคมีสำหรับโรงไฟฟ้าขนอม 1 ตั้งอยู่บริเวณชั้น Turbine Floor ทางทิศเหนือของ Turbine ประกอบด้วยสารเคมี ดังต่อไปนี้

3.1.1 Hydrazine เป็นของเหลว มีพิษ เก็บในภาชนะถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 20-30 ลิตร

3.1.2 แอมโมเนีย เป็นของเหลวกัดกร่อน เก็บในภาชนะถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 20-30 ลิตร

3.1.3 ไตรโซเดียมฟอสเฟต เป็นผงสีขาว อันตรายทั่วไป

3.1.4 โซเดียมไนไตรต์ เป็นผงสีเหลืองอำพัน เป็นสารกัดกร่อนเล็กน้อย

3.2 สถานที่ตั้งจุดสำรองสารเคมีสำหรับโรงไฟฟ้าขนอม 2 ตั้งอยู่บริเวณชั้น Turbine Floor ทางทิศเหนือของ Turbine ประกอบด้วยสารเคมี ดังต่อไปนี้

3.2.1 Hydrazine เป็นของเหลว มีพิษ เก็บในภาชนะถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 20-30 ลิตร

3.2.2 แอมโมเนีย เป็นของเหลวกัดกร่อน เก็บในภาชนะถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 20-30 ลิตร

3.2.3 ไตรโซเดียมฟอสเฟต เป็นผงสีขาว อันตรายทั่วไป

3.2.4 โซเดียมไนไตรต์ เป็นผงสีเหลืองอำพัน เป็นสารกัดกร่อนเล็กน้อย

3.3 สถานที่ตั้งจุดสำรองสารเคมีสำหรับโรงไฟฟ้าขนอม 3 ตั้งอยู่บริเวณชั้น Buttum Floor ใกล้ห้อง Lab ของ สคล. ประกอบด้วยสารเคมี ดังต่อไปนี้Hydrazine เป็นของเหลว มีพิษ เก็บในภาชนะถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 20-30 ลิตร

3.3.1 แอมโมเนีย เป็นของเหลวกัดกร่อน เก็บในภาชนะถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 20-30 ลิตร

3.3.2 ไตรโซเดียมฟอสเฟต เป็นผงสีขาว อันตรายทั่วไป

3.3.3 โซเดียมไนไตรต์ เป็นผงสีเหลืองอำพัน เป็นสารกัดกร่อนเล็กน้อย

3.4 อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย

3.4.1 หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของโรงไฟฟ้าขนอม 3 จัดเก็บอยู่ที่ห้อง LAB ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม

3.4.2 หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2 จัดเก็บอยู่ที่ห้องพักพนักงาน (LUNCH ROOM)

3.4.3 วัสดุดูดซับสารเคมี เก็บอยู่ที่ห้องเก็บของส่วนควบคุมความปลอดภัยขนอม 3

3.4.4 อุปกรณ์เก็บกวาดสารเคมีรั่วซึมผง เก็บอยู่ที่ห้องเก็บของส่วนควบคุมความปลอดภัยขนอม 3

3.5 ระบบการสื่อสาร

3.5.1 โทรศัพท์ภายใน ห้อง LAB ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม (2172)

3.5.2 โทรศัพท์ภายใน ห้อง CONTROL ROOM ขนอม 1 (2110) วิทยุสื่อสารช่อง 1

3.5.3 โทรศัพท์ภายใน ห้อง CONTROL ROOM ขนอม 2 (2120) วิทยุสื่อสารช่อง 2

3.5.4 โทรศัพท์ภายใน ห้อง CONTROL ROOM ขนอม 3 (2140) วิทยุสื่อสารช่อง 3

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
	1. ก่อนภาวะฉุกเฉิน	
1.1	ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ ในทุกระบบบริเวณพื้นที่ จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3	สคล.
1.2	กำจัด ควบคุม ดูแล การรั่วไหล การสะสมของวัสดุไวไฟ สารเคมี และวัตถุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3	สคล.
1.3	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	สคล.
1.4	ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณ จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3	สคล.-รร.X สคค.-ร.X
	2. ระหว่างภาวะฉุกเฉิน	
	2.1 ขั้นที่ 1	
2.1.1	เมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าดับไฟด้วยถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เข้าทำการดับไฟ ซึ่งถังดับเพลิงจะอยู่บริเวณจุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3 จำนวน 3 ถัง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.2	ในกรณีที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์ พบสารเคมีรั่วไหล ต้องพยายามควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี ไม่ให้เป็นอันตรายต่อคน ,เครื่องจักร ,สิ่งแวดล้อม ,โดยก่อนการเข้าไปดำเนินการต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันคือ ถุงมือ ,ยาง ,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ , โดยอุปกรณ์ป้องกันจัดเก็บอยู่ที่จัดเก็บอยู่ที่ CONTROL ROOM โรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.3	ให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3 (สคค.-รร.X)	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.4	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และผู้จัดการส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3 ร่วมกับส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปประเมินความเสียหาย แล้วทำรายงานแจ้งรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สคค – รร.X สคค.-ร.X
	2.2 ขั้นที่ 2	
2.2.1	เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามลักษณะของขั้นที่ 1 และไม่สามารถควบคุมเพลิงหรือควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีไว้ได้ เพลิงลุกไหม้หรือสารเคมีรั่วไหลภายใน จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3 ให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าขนอม 3 หรือส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 1 ประกาศภาวะฉุกเฉิน และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	สคค.-รร.X สคค.-ร.X

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
2.2.2	ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าขนอม 3 ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 1 (สคค.-ร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง โรงไฟฟ้าขนอม 1 ฉีดน้ำดับเพลิงจาก Fire Hydrant ที่ติดตั้งบริเวณใกล้จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 3	สคค - ร. X
2.2.3	ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าขนอม 2 ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 1 (สคค.-ร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง ขนอม 1 ฉีดน้ำดับเพลิงจาก Fire Hydrant ที่ติดตั้งบริเวณใกล้จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 2	สคค - ร.X
2.2.4	ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าขนอม 1 ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 (สคค.-รร.X) สั่งการให้ทีมดับเพลิง ขนอม 3 ฉีดน้ำดับเพลิงจาก Fire Hydrant ที่ติดตั้งบริเวณใกล้จุดสำรองสารเคมีของโรงไฟฟ้าขนอม 1	สคค - รร.X
2.2.5	ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 1, 2, 3 (สคค.-รร.X, สคค.-ร.X)) สั่งการให้ทีมดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำรถดับเพลิงและ MOBINE FOAM ไปยังที่จุดเกิดเหตุ โดยนำรถดับเพลิงไปจอดบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าที่เกิดเหตุ	สคค - รร. X สคค.-ร.X
2.2.6	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทีมดับเพลิงนำรถดับเพลิงพร้อม MOBINE FOAM นำรถไปจอด โดยห่างจากจุดที่เกิดเหตุ ในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.7	นำรถน้ำดับเพลิงไปจอดห่างจากรถดับเพลิง ในระยะ 30 เมตร	วศ. อาวุโส
2.2.8	หัวหน้าทีมอพยพค้นหารายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุสื่อสารช่อง 5 ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL KNCC 3 หรือ CONTROL ROOM KN 1 พร้อมสั่งลูกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการ	สบค., สคล.
2.2.9	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งตั้ง ณ. CONTROL ROOM KNCC 3 หรือ CONTROL ROOM KN 1 โดยใช้วิทยุสื่อสารช่องที่ 5 พร้อมสั่งลูกทีมนำรถพยาบาลไปจอดรอให้ความช่วยเหลืออยู่ในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุไม่น้อยกว่า 100 เมตร	สพจ., สรจ., สบง.
2.2.10	ทีมด้านการจราจรและกันฝูงชน ป้อมรักษาการณ์ที่ 1 ป้อมรักษาการณ์ที่ 2 จุดเกิดเหตุ	สพป. สวบ. สอว.
2.2.11	ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการสำรอง รอคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือในการ ตัดแยกระบบ	สบพ., สพต.
2.2.12	ทีมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว ต้อนรับสื่อมวลชน ณ. สโมสรชั้นบน	สบก., สงก.

2.2.13	ทีมส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ	สจช.
2.2.14	เหตุการณ์สงบ ให้ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 และส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 1 ร่วมกับ ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสียหายรายงานให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สดด - รวX สดค.-ร.X สดล.
	2.3 ขั้นที่ 3	
2.3.1	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอกำลังสนับสนุน และน้ำยาโฟม เพื่อทำการช่วยเหลือในการดับเพลิง จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉิน ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.2	ยกเลิก สภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.3	สั่งการให้จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.4	สั่งการให้ทีมสำรอง และประเมินความเสียหาย เข้าสำรวจความเสียหาย	ฝบร.
2.3.5	สั่งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการ ผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว **หมายเหตุ** รถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ให้จอดรอคำสั่งบริเวณอาคารที่ทำการโยธา	ศูนย์ปฏิบัติการ

แผนฉุกเฉินย่อยสำหรับอาคารเก็บขยะ

1. ขอบเขต

เอกสารนี้ จะอธิบายถึงแผนระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับอาคารเก็บขยะ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบริเวณอาคารเก็บขยะ ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีแผนการปฏิบัติ เป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้เกิดเหตุฉุกเฉินน้อยที่สุด
2. ให้เป็นแนวทางการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน

3. ลักษณะองค์ประกอบของอาคารเก็บขยะ

อาคารเก็บขยะ เป็นสถานที่สำหรับคัดแยกจำแนกขยะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

3.1 สถานที่ตั้งอาคารเก็บขยะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือติดกับคลังพัสดุ คลัง D ซึ่งมีขยะชนิดต่างๆ ดังนี้

- 3.1.1 ขยะปนเปื้อนสารเคมี
- 3.1.2 ขยะของแข็งที่เป็นพิษ
- 3.1.3 ขยะของเหลวปนเปื้อนสารเคมี

3.2 อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย

- 3.2.1 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 2 ถัง
- 3.2.2 ท่อน้ำดับเพลิง (Fire Hydrazine) ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 1 หัวจ่าย ติดตั้งหน้าอาคาร
- 3.2.3 สายดับเพลิงขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 5 เส้น
- 3.2.4 ปืนฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดไร้แรงสะท้อน จำนวน 1 กระบอก

3.3 ระบบการสื่อสาร

- ไม่มีระบบสื่อสาร เนื่องจากอยู่ติดกับคลัง D หมายเลขโทรศัพท์ 2374

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
	1. ก่อนภาวะฉุกเฉิน	
1.1	ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ ในทุกระบบบริเวณพื้นที่ อาคารเก็บขยะ	สพด.
1.2	กำจัด ควบคุม ดูแล การรั่วไหล การสะสมของวัสดุไวไฟ สารเคมี และวัสดุอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ อาคารเก็บขยะ	สพด.
1.3	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	สพด.
1.4	ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การเข้ามาปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่บริเวณ อาคารเก็บขยะ	สพด.
	2. ระหว่างภาวะฉุกเฉิน	
	2.1 ขั้นที่ 1	
2.1.1	เมื่อพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าดอบโต้สถานการณ์ในทันที โดยใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เข้าทำการดับไฟ ซึ่งถังดับเพลิงจะอยู่บริเวณ อาคารเก็บขยะ จำนวน 2 ถัง	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.2	ให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3 (สดค.-รร.X)	ผู้พบเห็นเหตุการณ์
2.1.3	ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และผู้จัดการส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 ร่วมกับส่วนพัสดุ เดินทางไปประเมินความเสียหาย แล้วทำรายงานแจ้งรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สดค – รร.X สพด.
	2.2 ขั้นที่ 2	
2.2.1	เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามลักษณะของขั้นที่ 1 และไม่สามารถควบคุมเพลิง อาคารเก็บขยะ ให้ส่วนเดินเครื่องหลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าขนอม 3 ประกาศภาวะฉุกเฉิน และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	สดค.-รร.X
2.2.2	ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 (สดค.-รร.X,) สั่งการให้ทีมดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 นาย นำรถดับเพลิงและ MOBINE FOAM ไปยัง ที่จุดเกิดเหตุ โดยนำรถดับเพลิงไปจอดบริเวณหน้าอาคารพัสดุ กลัง D	สดค - รร. X
2.2.3	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทีมดับเพลิงนำรถดับเพลิงพร้อม MOBINE FOAM นำรถไปจอด โดยห่างจากจุดที่เกิดเหตุ ในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อม เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง จำนวน 2 นาย ประจำ Fire Hydrant จำนวน 2 นาย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.2.4	นำรถน้ำดับเพลิงไปจอดห่างจากรถดับเพลิง ในระยะ 30 เมตร	วศ. อาวุโส

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	หน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ
2.2.5	หัวหน้าทีมอพยพค้นหารายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุสื่อสารช่อง 5 ชื่องั้น ณ. CONTROL KNCC 3 พร้อมสั่งลูกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการ	สบท., สพด.
2.2.6	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิต รายงานตัวต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ชื่องั้น ณ. CONTROL ROOM KNCC 3 โดยใช้วิทยุสื่อสารช่องที่ 5 พร้อมสั่งลูกทีมนำรถพยาบาลไปจอดรอให้ความช่วยเหลือที่หน้าพัสดุคลัง B	สดจ., สรจ., สบง.
2.2.7	ทีมด้านการจราจรและกันฝูงชน ป้อมรักษาการณ์ที่ 1 ป้อมรักษาการณ์ที่ 2 จุดเกิดเหตุ	สคป. สวบ. สอว.
2.2.8	ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการสำรอง รอคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือในการอัดฉีดยกระบบ	สบฟ., สพด.
2.2.9	ทีมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว ด้อนรับสื่อมวลชน ณ. อโมสร ชั้นบน	สบท., สงก.
2.2.10	ทีมส่งกำลังบำรุง ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ฯ ร้องขอ	สจร.
2.2.11	เหตุการณ์สงบ ให้ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม 3 ร่วมกับ ส่วนพัสดุ ประเมินความเสียหายรายงานให้ รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการทราบ	สดค - รรX สพด.
	2.3 ขั้นที่ 3	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.1	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ขอกำลังสนับสนุน รถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.2	ยกเลิก สภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.3	สั่งการให้จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ	ฝบร.
2.3.4	สั่งการให้ทีมสำรอง และประเมินความเสียหาย เข้าสำรวจความเสียหาย	ศูนย์ปฏิบัติการ
2.3.5	สั่งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว	
	<u>หมายเหตุ</u> รถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ให้จอดรอคำสั่งบริเวณถนนนอกรั้วทางไปชายทะเล	

แผนผังการประสานงานกรณีเกิดอัคคีภัย
ทีมสนับสนุนปฏิบัติการแผน ABC

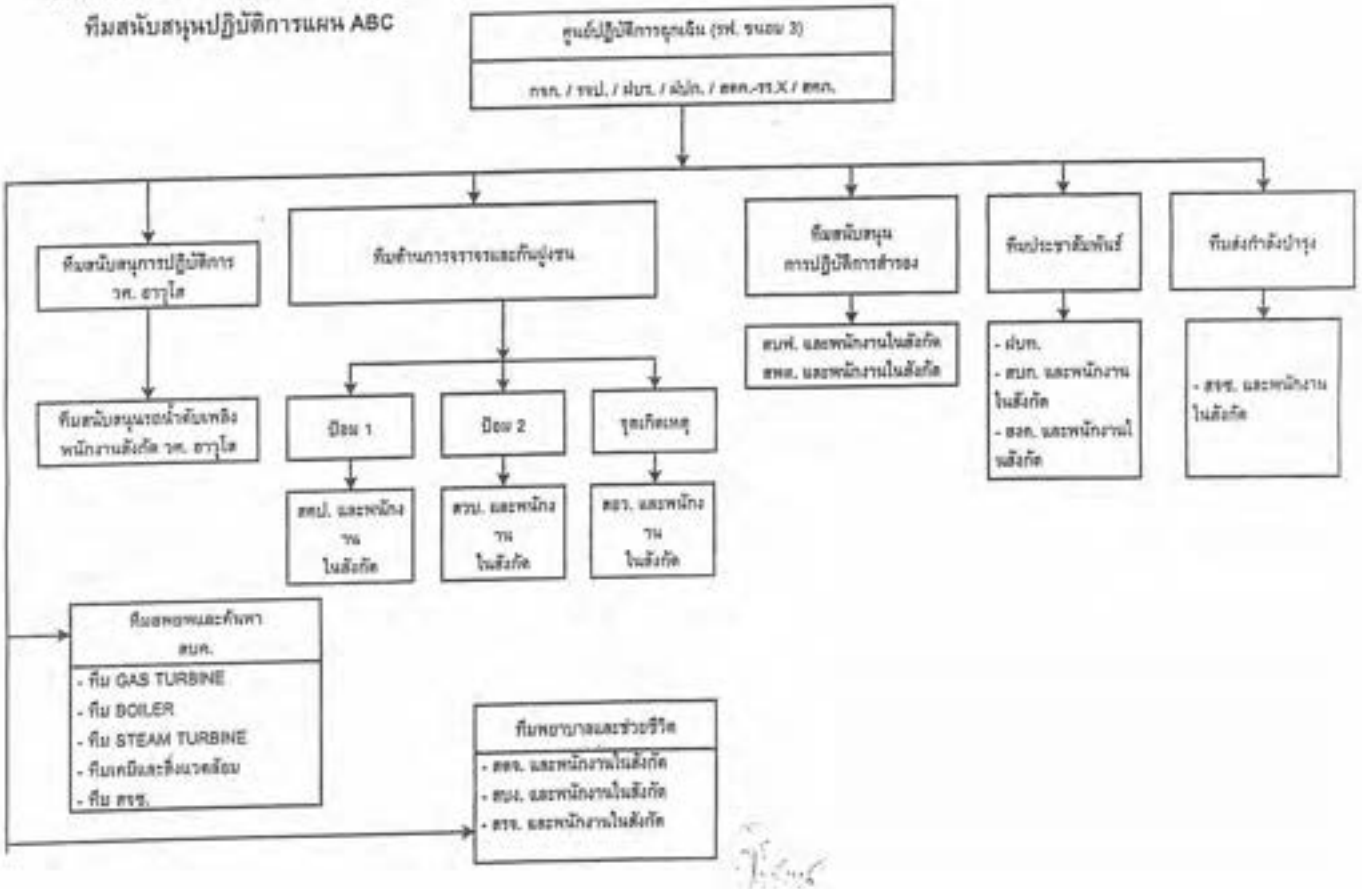

แผนผังการประสานงานกรณีเกิดอัคคีภัย ที่
โรงไฟฟ้าขนอม 1,2 (แผน B)

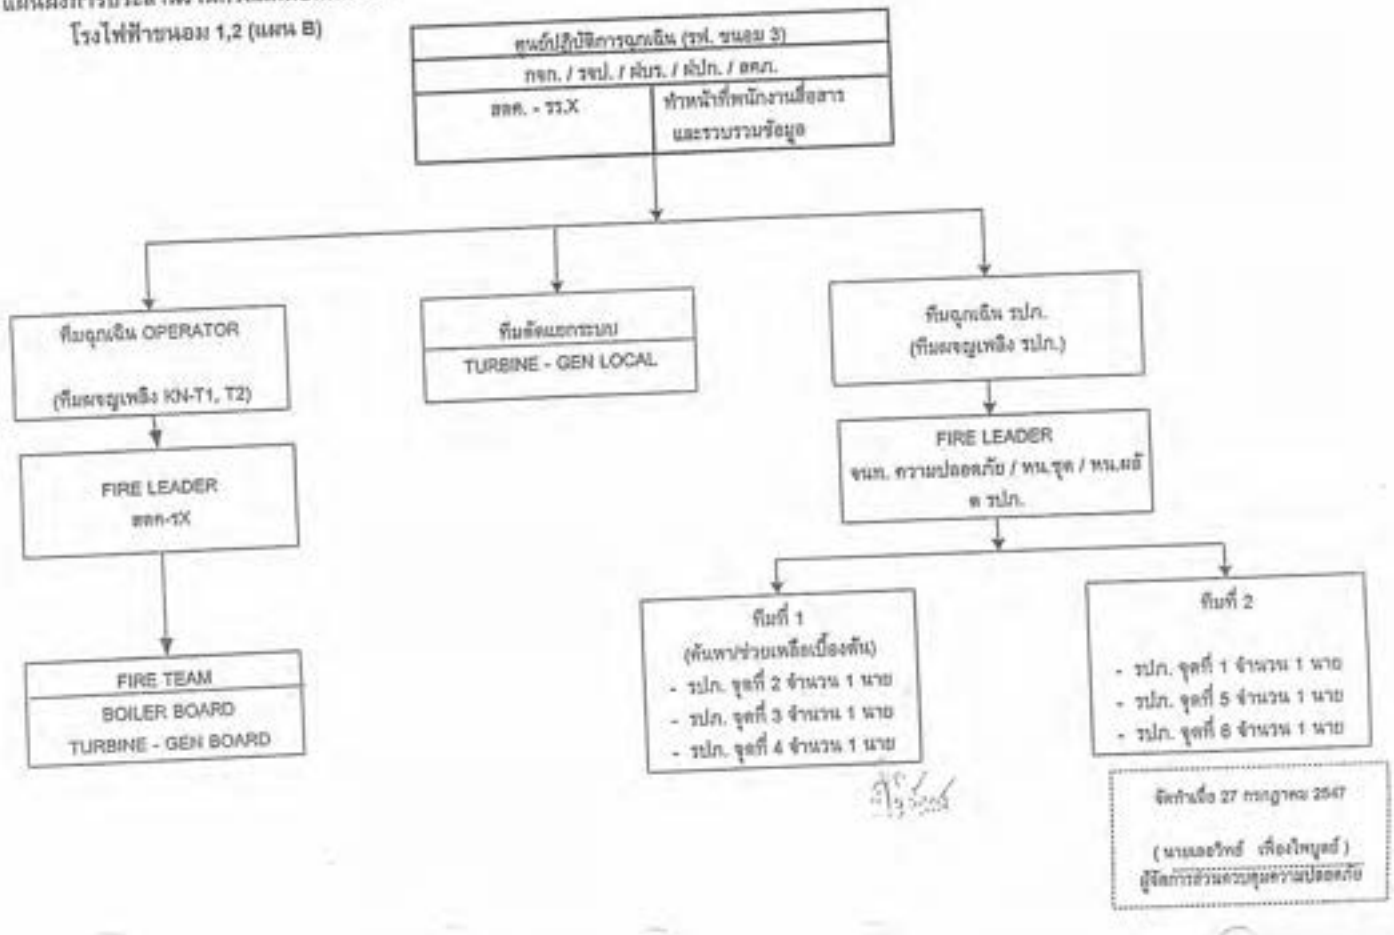

จัดทำเมื่อ 27 กรกฎาคม 2547

(นายเลอวิทย์ เพื่องไพบูลย์)
ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย

แผนผังการประสานงานกรณีเกิดอัคคีภัย ที่
โรงไฟฟ้าขนอม 3 (แผน A)

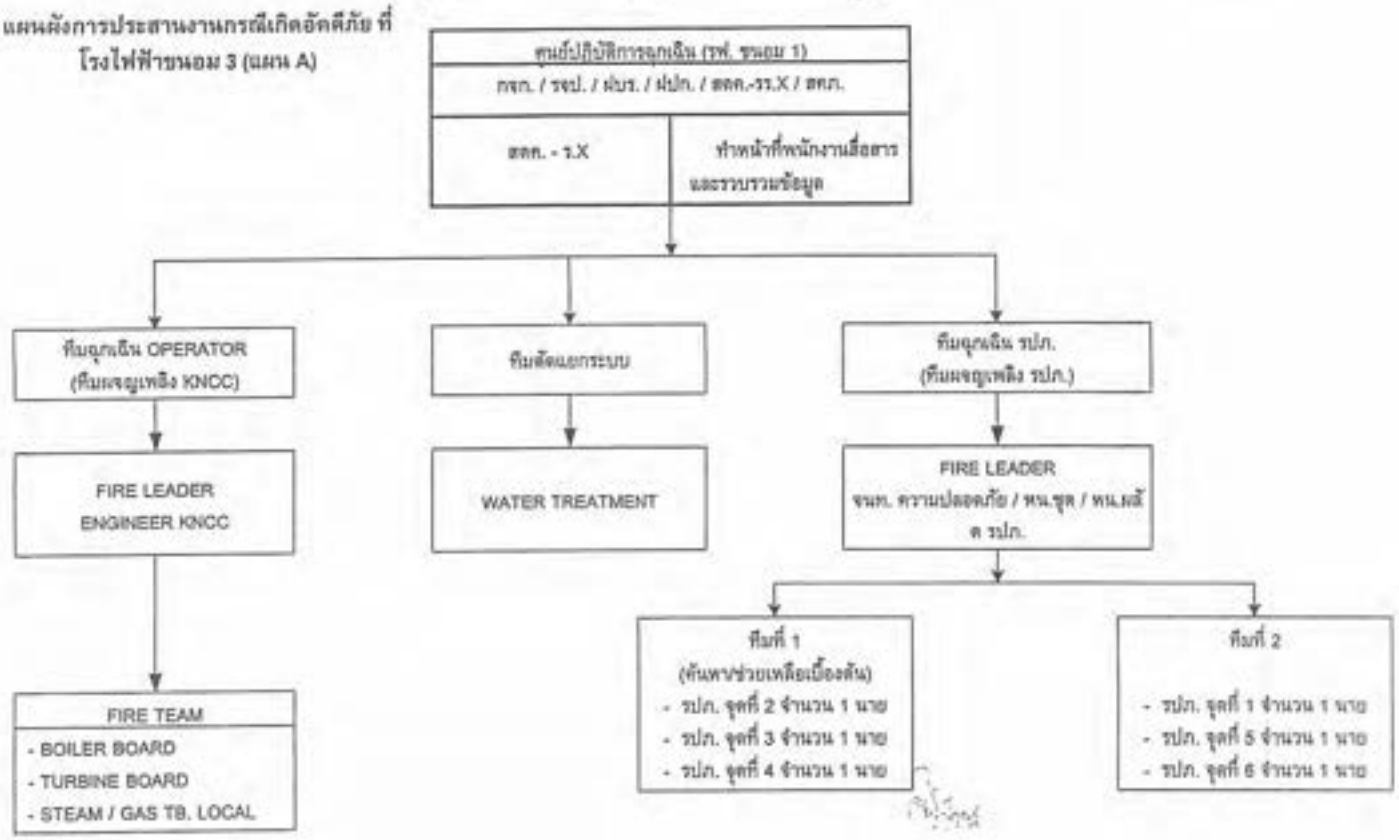

แผนผังการประสานงานกรณีเกิดอัคคีภัย ที่
อาคารที่ทำการ, โรงงาน, พัสดุ, บ้านพัก
(แผน C)

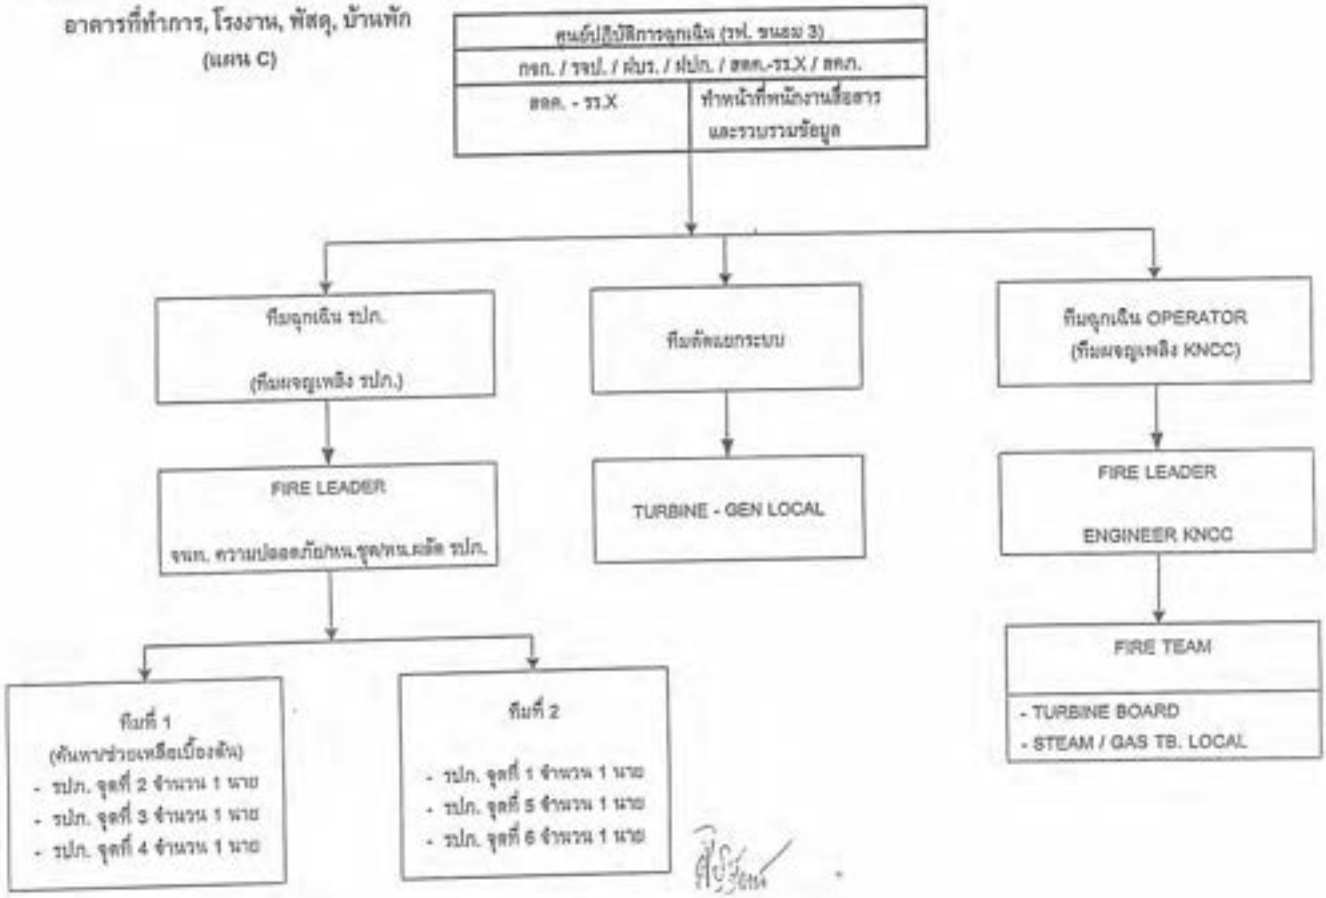

เอกสารแนบ 2

โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชน

ในโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED

โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจ
แก่ชุมชนในโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2

หลักการและเหตุผล

การกำหนดโครงการต่างๆ ในปัจจุบันนอกจากจะต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านการลงทุน ทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางด้านชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเช่นกัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) นอกจากมีหน้าที่จัดการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือแล้ว ยังให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในชุมชนและสังคมรอบข้าง ในรูปของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐ เอกชน และชุมชนจัดขึ้น การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ในรูปของการให้ทุนการศึกษา การบริจาคสิ่งของที่จำเป็น การให้ความรู้ทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ อีกมาก ทั้งนี้ในแต่ละปีทางบริษัทได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชนและโดยการตระหนักว่านี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทำควบคู่กันไป

นอกเหนือจากดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมานั้น การริเริ่มโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนทุกๆ ด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเข้าใจไม่ตรงกัน สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะนั่นคือความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำความรู้ สร้างความเข้าใจในโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอมระยะที่ 2 แก่ชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจรับรู้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล และเกิดความผูกพันต่อแหล่งพลังงานในท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านพลังงานในท้องถิ่น

ขอบเขตของโครงการ

1. พื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ คือ
   - 1.1 อำเภอขนอม
   - 1.2 อำเภอใกล้เคียง คือ อำเภอลิชล อำเภอท่าศาลา และอำเภอคอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
   - 1.3 อำเภออื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
   - 2.1 ผู้นำชุมชนและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. อาจารย์ ตลอดจนหัวหน้ากลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน
   - 2.2 ชุมชนและกลุ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงจากโครงการฯ
   - 2.3 กลุ่มเยาวชน
   - 2.4 ประชาชนทั่วไปที่มีความเข้าใจต่อโครงการในทางไม่ถูกต้อง

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน 2548 – 1 มกราคม 2551 (3 ปี 7 เดือน)

กิจกรรมของโครงการ

1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
   - 1.1 ร่วมพัฒนาสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ประจำทุกเดือน
   - 1.2 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่โรงเรียน
   - 1.3 กิจกรรมมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน งานชักพระ และงานประจำปี
2. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจผู้นำชุมชน
   - 2.1 ทัศนศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า

2.2 จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้

3. กิจกรรมสร้างความเข้าใจ 3 ภาคี (บพช. ชุมชน และหน่วยราชการ)

3.1 จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานให้ความรู้และนำไปเผยแพร่แก่ชุมชน

3.2 จัดกิจกรรมร่วมระหว่าง 3 ภาคี

4. กิจกรรมปลูกฝังและเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน

4.1 การนำเยาวชนเยี่ยมชมกิจการ

4.2 การจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.3 การจัดโครงการสื่อสัมพันธ์แก่เยาวชน

5. กิจกรรมเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

5.1 การเผยแพร่ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น

5.2 การสื่อข่าวสารผ่านทางผู้นำชุมชน

5.3 การจัดบอร์ดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ

กลยุทธ์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

1. การรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย
2. การเรียนรู้และการนำเสนอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. การสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยรวม
4. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับในกิจกรรมต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สร้างแนวความคิดร่วมต่อโครงการขยายกำลังการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. สร้างความแข็งแกร่งด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. เป็นการนำข้อเสนอแนะจากโครงการความคิดเห็นของชุมชนต่อผลการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยรวม มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

(Guideline for the Preparation of Environmental Monitoring Reports of Industrial Projects and Industrial Estates or Similar Projects)

โดย สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548)

ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการอุตสาหกรรม และโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี (ทุก 6 เดือน) ให้นำเสนอข้อมูลอย่างน้อยที่สุด (Minimum Information Required) ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1) ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน

ในหัวข้อนี้ ให้โครงการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ (1) ชื่อและประเภทโครงการ (2) เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ (3) สถานที่ตั้งโครงการ (4) ช่วง เดือน ปี ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (เดือน.....พ.ศ. .....ถึง เดือน.....พ.ศ.....) (5) ช่วงเวลาก่อสร้างหรือช่วงดำเนินการ (Construction or Operation Period) (6) วันที่ เดือน ปี ของหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบและเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) (7) วันที่ เดือน ปี ที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor Report) ฉบับสุดท้าย และ (8) ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับปัจจุบัน (ระบุบริษัทที่ปรึกษาหรือเจ้าของโครงการ)

2) รายละเอียดโครงการโดยสรุป

ในหัวข้อนี้ ให้โครงการนำเสนอข้อมูล เช่น (1) แผนที่ตั้งโครงการโดยละเอียดซึ่งสามารถชี้ปงบอกเส้นทางคมนาคมไปยังที่ตั้งโครงการได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งแสดงพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งชุมชนสำคัญและแหล่งน้ำสาธารณะ (2) แผนภาพแสดงรายละเอียดโครงการ (Layout) เช่น ที่ตั้งหน่วยผลิตที่สำคัญและหน่วยบำบัดหรือกำจัดมลพิษ การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการและแนวกันชน (Zoning และ Buffer Zone ในกรณีโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม) พื้นที่สีเขียวและจุดระบายน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วลงสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (3) ขนาดพื้นที่โครงการ (4) สภาพการดำเนินงานโครงการในช่วงที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ เช่น กำลังการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และจำนวนและประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว เป็นต้น (5) การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ เช่น กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ เชื้อเพลิงที่ใช้ วิธีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษด้านอากาศ น้ำ และกากของเสีย การจัดเก็บและขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย จำนวนพนักงาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบเสริมการผลิต และระบบบำบัดมลพิษส่วนกลาง (ในกรณีโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม) เป็นต้น (6) ประวัติการตั้งโครงการและการขยายโครงการ เช่น ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้งหรือขยายโครงการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น หน่วยการผลิตและหน่วยบำบัดหรือกำจัดมลพิษที่สำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นและพื้นที่ที่ขยาย เป็นต้น และ (7) รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ โดยเฉพาะที่อาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ มีผลกระทบต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงระบบบำบัดมลพิษ และเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิง เป็นต้น พร้อมทั้งให้ระบุขั้นตอนหรือความก้าวหน้าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นต้น

3) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1) ให้นำเสนอข้อมูลลงในตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในหน้า 7) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถานภาพโครงการ ประเภทผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง (หรือไม่ได้ปฏิบัติ) ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) ทั้งนี้ภายใต้หัวข้อปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขนั้น ให้นำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม ขั้นตอนการหาสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการแก้ไข/บรรเทาปัญหา ที่เกิดขึ้นและการป้องกันในอนาคต (Corrective and Preventive Actions) วิธีการติดตามผล ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละขั้นตอน กำหนดการแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ

3.2) กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น ให้โครงการระบุเดือนและปีที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3.3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งมีผลกระทบต่อมาตรการที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ให้โครงการนำเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.4) ในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ โครงการควรแสดงแผนภาพหรือภาพถ่าย ประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่โครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3.5) ให้โครงการระบุมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการริเริ่มเพิ่มเติมขึ้นจากที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้นำเสนอข้อมูลลงในตารางสรุปผลการติดตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในหน้า 8 ถึง 23) ซึ่งประกอบด้วย (1) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (2) ตารางผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose (3) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง (4) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (5) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (6) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (7) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล (8) ตารางผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน (9) ตารางผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ (10) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (11) ตารางผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ (12) ตารางผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ (13) ตารางผลรวมของการตรวจสุขภาพพนักงาน (14) ตารางสรุปอุบัติเหตุ (15) ตารางสรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมการหาสาเหตุและแผนการแก้ไข (หมายเหตุ : สำหรับกรณีโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับนิคมอุตสาหกรรมให้เลือกใช้เฉพาะตารางที่เกี่ยวข้อง (applicable)

4.1) ให้เสนอแผนที่ที่ชัดเจนของสถานที่หรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในกรณีมีสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ ต้องระบุสถานที่ใหม่ให้ชัดเจนพร้อมอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่ง ควรใช้แผนภาพ และ/หรือ ภาพถ่ายจุดตรวจวัดประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (มาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม คือ 1 : 50,000)

4.2) ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Samples) ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการหรือเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยราชการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ฉลากกำกับตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บตัวอย่าง (รวมทั้งจุดเก็บตัวอย่าง เช่น ระดับความลึกจากผิวน้ำทะเล เป็นต้น) วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง (Preservation) และจำนวนตัวอย่าง (Sample Size) เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเสนอภาพถ่ายขณะเก็บตัวอย่างประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งให้ระบุสภาพแวดล้อมในขณะเก็บตัวอย่าง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลต่อไป ทั้งนี้ ผู้เก็บตัวอย่างจะต้องมีความรู้โดยจบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างหรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานราชการ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง

4.3) ในการรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เสนอหลักฐานแสดงการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามหลักวิชาการทุกประเด็น โดยเสนอข้อมูล เช่น ผู้เก็บตัวอย่าง ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง ผู้ควบคุมคุณภาพและรายงานผล วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analytical Laboratory) จากหน่วยราชการ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องแสดงประเภทตัวนี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ห้องปฏิบัติการนั้นได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจวิเคราะห์ และกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Analytical Procedure & Analytical Methods) ตามวิธีมาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนด เป็นต้น อนึ่งในการรายงานผลการวิเคราะห์ หากพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not-Detectable) ให้โครงการระบุ Detection Limit ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ด้วย

4.4) ในการวิเคราะห์ผลการติดตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้โครงการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบได้กำหนดเกณฑ์ไว้ให้โครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ดังกล่าว (เช่น ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดเกณฑ์ Emission Loading ของ TSP ที่ระบายออกจากปล่องโรงงานไว้เข้มงวดกว่าค่ามาตรฐาน เป็นต้น) สำหรับกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศใช้ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โครงการอาจนำเสนอผลการตรวจวัดโดยการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานหรือค่าอ้างอิงของต่างประเทศ อนึ่ง ในการวิเคราะห์ผลโครงการต้องวิเคราะห์โดยพิจารณาแนวโน้ม (trend) ผลการตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากในการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร ย้อนหลังเป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ปี พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหา ในกรณีพบว่ามีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีค่าสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

4.5) ในกรณีที่ตรวจพบว่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผลการตรวจสุขภาพพนักงานพบความผิดปกติเป็นจำนวนมาก โครงการต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ระบุการแก้ไขปัญหา หรือเสนอแผนปฏิบัติการในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา โดยให้มีรายละเอียดดังกล่าวแล้วในหัวข้อ 3.1 ในหน้า 2 ของเอกสารนี้

4.6) ในการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานกำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยให้ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างโดยตรง ไม่ให้เก็บตัวอย่างใส่ถุง แล้วนำมาฉีดเข้าเครื่องมือวิเคราะห์ภายหลัง เนื่องจากตัวอย่างมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี และควรนำเครื่องมือตรวจวัดไปทำการตรวจวัด ณ สถานที่ที่ทำการตรวจวัดโดยตรง อนึ่ง ในรายงานผลการตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศดังกล่าว ให้แสดงข้อมูลการตรวจวัดทุกชั่วโมง พร้อมทั้งแสดงค่าสูงสุด

4.7) ในกรณีรายงานผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems ; CEMs) ให้รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ร้อยละ 7

และรายงานค่าเฉลี่ยทุก ๆ 1 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่การรายงานผลการตรวจวัดต้องมีข้อมูลเกินกว่าร้อยละ 80 ของช่วงเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน (0.00 น. - 24.00 น.) หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ทำให้ไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ หรือมีข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 80 ในวันนั้น ๆ ให้รายงานสาเหตุและการแก้ไขปัญหา ในการรายงานผลการตรวจวัด CEMs ควรส่งข้อมูลผลการตรวจประเมินอุปกรณ์ (Audit Report) หรือข้อมูล Re-Audit เพื่อประกอบการพิจารณาผลการตรวจวัดและข้อมูล CEMs ขอให้รายงานทุก 1 ชม. โดยใส่ข้อมูลในแผ่น CD และเสนอให้ สผ. พิจารณาพร้อมรายงาน

4.8) กรณีนิคมอุตสาหกรรม (หรือเขตประกอบการหรือสวนอุตสาหกรรม) ขอให้แสดงสถานภาพการดำเนินงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ด้วยว่ามีรายชื่อโรงงานอะไรบ้าง สถานภาพเป็นอย่างไร มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และขอให้รวบรวมสรุปผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ (ล่าสุด) ภายในนิคมฯ ระบุไว้ในรายงานด้วย เพื่อจะได้พิจารณาภาพรวมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ในภาพรวมต่อไป

5) อื่น ๆ

5.1) ขอให้โครงการจัดส่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ทำการตรวจวัด ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วให้จัดส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2278-5489 ก่อน และจัดส่งต้นฉบับมาภายหลัง

5.2) ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (รอบ 6 เดือน) ให้มีบุคคลที่สาม(Third Party) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ/ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บุคคลที่สามต้องเป็นผู้วิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณา (โครงการไม่ควรตรวจสอบ/ตรวจวัดและจัดทำรายงานเองเนื่องจากเป็น Conflic of interest)

5.3) ในการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่งตามกำหนดที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้ระบุกำหนดการส่งไว้ชัดเจนในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยเจ้าของโครงการต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานพิจารณา ดังนี้ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ภายในเดือนกรกฎาคม และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ภายในเดือนมกราคมในปีถัดไป ทั้งนี้ รายงานต้องประกอบด้วย ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน และให้ส่งรายงานครั้งละอย่างน้อย 2 ตำเนา พร้อม CD หรือ diskette 1 ชุด โดยมีรายละเอียดตรงกับที่เสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และมีข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้ เช่น .pdf file เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ของ

สำนักงานและประกอบการติดตามตรวจสอบต่อไป (โครงการต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานภายในเดือนกรกฎาคมและมกราคม หากเกินกำหนดถือว่าผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนด)

5.4) โครงการควรพิจารณาจัดให้มีบุคคลที่สาม (Third Party) ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (External Environmental Audit) ในภาพรวมของโครงการ ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโครงการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยควรตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ภายหลังดำเนินการไปแล้ว 3-5 ปี เป็นต้น พร้อมทั้งให้นำเสนอผลการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ ดังกล่าวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้วย

5.5) ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องรายงานตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบครั้งล่าสุดจากสำนักงาน ทั้งนี้ ให้ระบุว่ามาตรการเดิมมีรายละเอียดเป็นอย่างไร และในขณะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้ ให้ระบุมาตรการล่าสุดให้ชัดเจน

5.6) ในภาคผนวกของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ควรประกอบด้วย เอกสารข้างอิงต่าง ๆ อาทิ เช่น หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ รายละเอียดผลการตรวจสุขภาพพนักงาน แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

5.7) หากโครงการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสำนักงานฯ อาจจะต้องกำกับดูแล การดำเนินงานของโครงการเป็นพิเศษต่อไป

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือน..... พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....)

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด .....เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : .....

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด ..... ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : .....

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.): .....

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : .....

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : .....

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : ..... ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) :.....

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : .....

ช่วงเวลา*	ผลการตรวจวัด (ระบุค่าที่มีคุณภาพอากาศ)						
	วัน / เดือน/ปี	วัน / เดือน/ปี	วัน / เดือน/ปี	วัน / เดือน/ปี	วัน / เดือน/ปี	วัน / เดือน/ปี	วัน / เดือน/ปี
00.00 – 01.00 01.00 – 02.00 02.00 – 03.00 . . . 21.00 – 22.00 22.00 – 23.00 23.00 – 24.00							
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด							
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง							

ตรวจวัดรายชั่วโมง 24 ชั่วโมง : 00:00 น – 24 :00 น

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ตำแหน่งผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ. .....ถึงเดือน.....พ.ศ..... .....

☐ โครงการอุตสาหกรรม

สถานภาพโรงงาน : กำลังการผลิตสูงสุดในปัจจุบัน.....

กำลังการผลิตสูงสุดตามกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....

.....

การดำเนินงาน
- ☐ ยังคงกำลังการผลิตปกติ.....(ปริมาณ/ช่วงเวลา เช่น ตัน/ปี)
- ☐ ลดกำลังการผลิตลงเหลือ.....(ปริมาณ/ช่วงเวลา เช่น ตัน/ปี)
- ☐ หยุดกระบวนการผลิตในส่วน.....เนื่องจาก.....

ตั้งแต่ (ระบุเวลา) .....ถึง.....

☐ โครงการนิคมอุตสาหกรรม

ในกรณีโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม ให้ระบุสถานภาพโครงการ ดังนี้ :

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย.....

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ห้ามตั้ง.....

ร้อยละของการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย.....

หรือร้อยละของการใช้ประโยชน์พื้นที่.....

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข (ดูหมายเหตุ :)	เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ : ในกรณีพบปัญหา อุปสรรค ให้นำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาตามอธิบายไว้ในหัวข้อ 3.1

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ. .....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

สถานีตรวจวัด.....

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี.....

เวลา *	วัน/เดือน/ปี		วัน/เดือน/ปี		วัน/เดือน/ปี		วัน/เดือน/ปี	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง

หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ.....

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง.....เมตร/วินาที

แสดงข้อมูล Wind Rose .....

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง.....(ชื่อปล่อง).....

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ. .....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

วันที่ตรวจวัด.....

เวลาขณะเก็บตัวอย่าง.....

ข้อมูลกระบวนการผลิต

- อัตราการผลิต.....

ข้อมูลเชื้อเพลิง

- ชนิดของเชื้อเพลิง.....
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง.....

ข้อมูลลักษณะของปล่อง

- ความสูงของปล่อง.....เมตร ตำแหน่งพิกัด UTM.....
- เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด.....เมตร
- อุณหภูมิภายในปล่อง.....องศาเซลเซียส
- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง.....เมตร/วินาที
- ร้อยละของออกซิเจน.....
- ร้อยละของความชื้น.....

ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ค่าความเข้มข้น [1]		ค่ามาตรฐาน[2]	อัตราการระบายจริง (กรัม/วินาที)	เกณฑ์อัตราการระบาย (กรัม/วินาที) ตามกำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ฯ
		% Actual O_2 [3]	% O_2 ที่มาตรฐาน [3]			

11 / หมายเหตุ...

หมายเหตุ (1) ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

(2) ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด

(3) ค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ปรับตามค่ามาตรฐานที่กำหนด

(4) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ. .....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด.....

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี.....

ลำดับที่คุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด [1]						ค่าสูงสุด/ต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน [2]	เกณฑ์กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ฯ [3]
		วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี			

หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ. .....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

สถานีตรวจวัดและตำแหน่งพิกัด UTM	ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด [1]						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน [2]
			วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี		

หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ. .....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

สถานี/ตำแหน่งตรวจวัดและตำแหน่งพิกัด UTM	ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด [1]						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน [2]
			วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี		

หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ. .....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

สถานี/ตำแหน่งตรวจวัด และตำแหน่งพิกัด UTM	ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล	หน่วย	ผลการตรวจวัด (1)						ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน (2)
			วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือน/ปี		

หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ระดับความลึกจากผิวน้ำทะเล ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ช่วงเวลาระหว่างเดือน..... พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : .....

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : .....

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : .....

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : .....

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : .....

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): .....

วันที่ครวจรับรอง (Certified Date) : .....

เลขที่ผลการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : .....

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Equivalent Sound Pressure Level)(dB(A))	
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
00.00 – 01.00 01.00 – 02.00 02.00 – 03.00 . . . 21.00 - 22.00 22.00 – 23.00 23.00 – 24.00		
Leq<24>* Ldn Lmax **		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานสูงสุด		

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

** ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ช่วงเวลาระหว่างเดือน..... พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....

ตำแหน่งที่ตั้งของสถานีตรวจวัด : .....

ตำแหน่งที่ตั้ง UTM ของสถานี : .....

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : .....

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : .....

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : .....

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): .....

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : .....

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : .....

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Equivalent Sound Pressure Level)(dB(A))	
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
08.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 - 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00		
Leq<8>* Lmax **		
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานสูงสุด		

Remark : * ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

** ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง

ในกรณีที่จำเป็นในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้จัดทำ Noise Contour โครงการต้องแสดงผล พร้อมคำอธิบาย

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....)

วันเดือนปี	ตำแหน่งตรวจวัด	สัญนิคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน (1)

หมายเหตุ (1) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน..... พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....)

วันเดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะประเภทของงาน (1)	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)	ค่ามาตรฐาน (2)

หมายเหตุ (1) ระบุลักษณะประเภทของกิจกรรมการดำเนินงานในบริเวณตำแหน่งตรวจวัด เช่น งานซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น

(2) ระบุค่ามาตรฐานตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ

โครงการ..... ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน..... พ.ศ.....

วันเดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะประเภทของงาน (1)	ผลการตรวจวัด อุณหภูมิ (°C)	ค่ามาตรฐาน (2)

หมายเหตุ (1) ระบุลักษณะประเภทของกิจกรรมการดำเนินงานในบริเวณตำแหน่งตรวจวัด เช่น งานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

(2) ระบุค่ามาตรฐาน เช่น WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) เสนอแนะโดย ACGIH (American Conference of the Governmental Industrial Hygienists)

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์.....ลงนามผู้วิเคราะห์.....เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลรวมของการตรวจสุขภาพพนักงาน

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....

วันที่พนักงานเข้ารับการตรวจ.....

สถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจ.....

จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ.....

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ.....

จำนวนพนักงานที่ต้องพบแพทย์เพื่อหารือผลการตรวจ.....

รายการตรวจ (1)	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ (2)	ปกติ	ผิดปกติ (3)

หมายเหตุ (1) เช่น การตรวจประจำปี ปอด ไต ตับ เลือด และการตรวจพิเศษ เช่น สารเคมีในเลือด เป็นต้น

(2) ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือบริเวณพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบ

(3) ระบุเกณฑ์การพิจารณาว่าผิดปกติ และเอกสารอ้างอิงดังกล่าว

แนวทางการปฏิบัติภายหลังการพบอาการผิดปกติ.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....

เบอร์โทรศัพท์.....

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....

ประเภทของอุบัติเหตุ (1)	ความถี่ของอุบัติเหตุ (2)	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ (3)

หมายเหตุ (1) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุดงาน เป็นต้น

(2) จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา

(3) เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....

เบอร์โทรศัพท์.....

แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ.....

สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (1)	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนด	วันเดือนปี และความถี่ (2)	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	สาเหตุและการแก้ไข (3)

หมายเหตุ (1) รวมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกายภาพ ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(2) ความถี่ของการตรวจพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(3) ระบุสาเหตุ ขั้นตอนการแก้ไข และแผนปฏิบัติการแก้ไข (ดูหัวข้อ 3.1)

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....

เบอร์โทรศัพท์.....

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ตารางที่ 5-1

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ด้านคุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และจากยานพาหนะ	- ฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	
2. เสียงดัง	- เสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้าง งานตอกเสาเข็ม และการปรับพื้นที่	- กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องปฏิบัติงานเฉพาะเวลากลางวัน หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหู สำหรับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 80 เดซิเบล(เอ)	**ดัชนีตรวจวัด** - Leq (24) - Ldn - L_{90} **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า - บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ **ระยะเวลาและความถี่** - อย่างน้อย 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ต่อเนื่อง **หมายเหตุ** : ค่า L_{90} ให้นำมาประเมินระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน
3. คุณภาพน้ำ	- น้ำทิ้งเนื่องมาจากการก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล	- ช่วงที่มีการขุดดิน ปรับถมดิน ต้องสร้างคันดินหรือวางกระสอบทรายป้องกันดิน	**ดัชนีตรวจวัด** **คุณภาพน้ำทิ้ง**

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- น้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน	ตะกอนดูดฝนระหายลงสู่น้ำผิวดิน - ให้ขุดลอกตะกอนจากท่อระบายน้ำในโครงการบริเวณโดยรอบตลอดก่อสร้าง เพื่อดักเศษดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างไปกำจัดโดยปรับถมในที่ว่างของโรงไฟฟ้า - ห้องน้ำ ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง ต้องสร้างห่างจากคลองขนอมและทะเลอ่าวขนอมอย่างน้อย 30 เมตร และเมื่อปล่อยระยะในห้องน้ำ ห้องส้วมของคนงานเสีย ต้องให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	- ของแข็งแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - บีโอดี (BOD_5) **บริเวณที่ตรวจสอบ** - ท่อระบายน้ำที่รับน้ำทิ้งจากพื้นที่ก่อสร้าง **ระยะเวลาและความถี่** - 1 ครั้ง ในช่วงเริ่มก่อสร้างและต่อไปทุก 2 เดือน จนสิ้นสุดการก่อสร้าง **คุณภาพน้ำผิวดิน** - ของแข็งแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - บีโอดี (BOD_5) **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณคันน้ำจุดระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้าง (สะพานข้ามคลองขนอม) - จุดปล่อยน้ำทิ้งจากการก่อสร้างลงคลองขนอม - บริเวณปลายน้ำจุดระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้าง **ระยะเวลาและความถี่** - 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง และต่อไปทุก 2 เดือน พร้อมกันกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ป่าไม้และสัตว์ป่า	- อาจจะมีคนงานลักลอบล่าสัตว์ หรือตัดไม้ในพื้นที่ใกล้เคียง	- ติดป้ายประกาศห้ามคนงานล่าสัตว์หรือตัดไม้ และจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล - ต้นไม้ในบริเวณก่อสร้างโครงการถ้าจำเป็นต้องตัดออก ให้ทางโครงการปลูกต้นไม้ทดแทน หรืออาจใช้วิธีขนย้ายไปปลูกในที่ว่างบริเวณอื่นๆ	
5. ปริมาณแหล่งน้ำ	- คุณภาพน้ำผิวดินอาจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ หรือแพลงก์ตอน	- ห้ามคนงานก่อสร้างจับสัตว์น้ำในคลองชนอมและทะเลบริเวณโดยรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการอบรม ติดป้ายเตือน และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล	
6. การคมนาคมขนส่ง	- การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวมถึงเศษดิน - เศษวัสดุตกหล่นระหว่างเส้นทาง	- มีคลุมรถบรรทุกขนดิน หรืออุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิด - กำหนดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งในบริเวณเขตก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	
7. การจัดการกากของเสีย	- อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	- เศษวัสดุก่อสร้างที่เป็นพวกไม้ พลาสติก เศษโลหะ ให้เก็บกวาดเป็นประจำและจัดรวบรวมไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุพวกไม้ พลาสติกและอื่นๆ ถูกน้ำฝนชะพาลงแหล่งน้ำ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)		- ติดตั้งถังขนาด 200 ลิตร สำหรับรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดในเงื่อนไขการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกำจัด ขยะมูลฝอย โดยไม่ก่อให้เกิดความสกปรกต่อแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่โครงการ - ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ทิ้งมูลฝอยในถังรองรับ และให้มีการเก็บขนไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมูลฝอยถูกฝนหรือลมพาไปตกในแหล่งน้ำ	
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อันตรายจากกิจกรรมก่อสร้าง	- มีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยแก่คนงานก่อนที่จะปฏิบัติงาน - กำหนดให้ผู้รับเหมาแต่ละงาน มีผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย - กำหนดกฎระเบียบความปลอดภัย - ติดป้ายเตือนเขตอันตรายห้ามเข้า - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่นละออง ที่ครอบหู	

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- เสียงดังจากการตอกเสาเข็ม การปรับพื้นที่	หรือปลั๊กลุดหู หมวกนิรภัย อุปกรณ์ ของเท้านิรภัย ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ - จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่ถูกต้องและเพียงพอกับคนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาดห้องน้ำและห้องส้วม - จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ทำงานในช่วงเวลากลางวัน หลีกเลี่ยงการทำงานในเวลากลางคืน และคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
9. เศรษฐกิจ-สังคม	- อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- กำหนดให้ผู้รับเหมาใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงให้มากที่สุด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ ประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้น เพื่อคลายความวิตกกังวลด้านจิตใจ	

ตารางที่ 5-2

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ภายหลังโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ	- มีการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ออกสู่บรรยากาศ ผลจากการประเมินระดับของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษสูงสุด **จากโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2** **กรณีใช้เชื้อเพลิงหลัก (ก๊าซธรรมชาติ)** - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจน-ไดออกไซด์สูงสุด มีค่า 269 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณชุมชนเขา ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดน้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุดมีค่า 6.3 และ 0.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน **กรณีใช้เชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันดีเซล)** - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจน-	**โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 675 MW** - ควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยใช้ระบบ Water Injection ฉีดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้เครื่องกังหันก๊าซเพื่อลดอุณหภูมิการเผาไหม้ - กรณีจำเป็นต้องเดินเครื่องจักรด้วยน้ำมัน จะใช้น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเจือปนไม่เกินร้อยละ 0.5 - ควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษ ดังนี้ กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ NO_x < 45.8 g/sec (200 ppm ที่ 7%O_2) PM < 0.85 g/sec (60 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2) กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล NO_x < 47.2 g/sec (200 ppm ที่ 7%O_2) SO_2 < 66.71 g/sec (950 ppm ที่ 7%O_2) PM < 1.8 g/sec (240 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2)	**1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ** **ดัชนีตรวจวัด** - TSP - PM10 - SO_2 - NO_2 **บริเวณที่ตรวจสอบ** - วัดเจดีย์หลวง - โรงเรียนบ้านท่าม่วง - ที่ว่าการอำเภอขนอม - บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม - ฮาลาะ MMA ภายในโรงไฟฟ้า **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 7 วัน ติดต่อกัน ช่วงฤดูมรสุมและวันตกเรียงได้ และมรสุมละวันออกเรียงเหนือ

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โดยอกไซด์สูงสุด มีค่า 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดน้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุด มีค่าเป็น 93.2, 10 และ 0.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าเป็น 9.6 และ 0.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน **จากแหล่งกำเนิดปัจจุบัน** **กรณีใช้เชื้อเพลิงหลัก (ก๊าซธรรมชาติ)** - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุด มีค่าเป็น 1,531 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าน้อยกว่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าเป็น 5.8 และ 0.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน	**โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2** - กำหนดความสูงของปล่อง 35 เมตร - ควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษ ดังนี้ กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ NO_x < 64.33 g/sec (108 ppm ที่ 7%O_2) PM < 9.5 g/sec (30 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2) กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล NO_x < 98.34 g/sec (160 ppm ที่ 7%O_2) SO_2 < 21.38 g/sec (25 ppm ที่ 7%O_2) PM < 19.6 g/sec (60 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2) - ติดตั้งระบบ Dry Low NO_x Burner เพื่อควบคุมการระบาย NO_x - กรณีจำเป็นต้องเดินเครื่องจักรด้วยน้ำมันจะใช้น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.05 และควบคุมการระบาย NOx โดยการฉีดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อลดอุณหภูมิเปลวไฟ - ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ที่ปล่องระบายอากาศโดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้แก่ NO_x และ O_2	**ดัชนีตรวจวัด** - ความเร็วลมและทิศทางลม **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม **ระยะเวลาและความถี่** - ช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ **2. คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ** **2.1 การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (CEMS)** **ดัชนีตรวจวัด** - กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ ตรวจวัด NO_x และ O_2 - ตรวจความถูกต้อง (Audit/RATA/RAA) ของระบบ CEMS ปีละ 2 ครั้ง **บริเวณที่ตรวจสอบ** - ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 จำนวน 1 ปล่อง - ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 จำนวน 1

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	กรณีใช้เชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมัน) - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุด มีค่า 1,700 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 100-200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุด มีค่าเป็น 6,519 และ 720 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าประมาณ 500 และ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน สำหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี พบค่าสูงสุด 86.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าเป็น 19.1 และ 2.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน **จากโรงไฟฟ้าขนอมก่อนมีโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต ระยะที่ 2** **กรณีใช้เชื้อเพลิงหลัก (ก๊าซธรรมชาติ)**	- **ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 หรือหน่วยที่ 2 ต้องหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงประจำปี และ/หรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ชั่วคราว บริษัทฯ จะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเดิมแทน โดยควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษดังนี้** **โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 75 MW หน่วยที่ 1** กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ NO_x < 80.16 g/sec (200 ppm ที่ 7%O_2) PM < 1.72 g/sec (60 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2) กรณีเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันดีเซลกำมะถันไม่เกินร้อยละ 2) NO_x < 65.52 g/sec (200 ppm ที่ 7%O_2) SO_2 < 197.6 g/sec (950 ppm ที่ 7%O_2) PM < 5.2 g/sec (240 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2) **โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 75 MW หน่วยที่ 2**	ปล่อง **ระยะเวลาและความถี่** - ตลอดเวลา **2.2 การตรวจสอบเป็นครั้งคราว** **ดัชนีตรวจวัด** - กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ ตรวจวัด NO_x, O_2 และอัตราการไหลของอากาศ - กรณีเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล ตรวจวัด SO_2, NO_x, O_2 และอัตราการไหลของอากาศ **บริเวณที่ตรวจสอบ** - ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 675 MW และ ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1 และ 2 **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้ง

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศสูงสุดเป็น 693 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแหล่งกำเนิดเดิม และมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 50-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าเป็น 7.3 และ 0.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน **กรณีใช้เชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันดีเซล)** - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุด มีค่า 683 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแหล่งกำเนิดปัจจุบัน และมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 50-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สูงสุด มีค่า 1,188 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแหล่งกำเนิดปัจจุบัน และมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดน้อยกว่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน สำหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี มีค่าเป็น 211 และ 21.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน และมีค่าต่ำกว่าค่าที่พบกรณีจากแหล่งกำเนิดปัจจุบันมาก - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าเป็น 11.6 และ 1.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน **จากโรงไฟฟ้าขนอมภายหลังจากโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต ระยะที่ 2** **กรณีใช้เชื้อเพลิงหลัก (ก๊าซธรรมชาติ)** - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศสูงสุดเป็น 843 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแหล่งกำเนิดปัจจุบัน และมีค่า	กรณีเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ NO_x < 80.92 g/sec (200 ppm ที่ 7%O_2) PM < 1.76 g/sec (60 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2) กรณีเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันเตากำมะถันไม่เกินร้อยละ 2) NO_x < 69.68 g/sec (200 ppm ที่ 7%O_2) SO_2 < 210.14 g/sec (950 ppm ที่ 7%O_2) PM < 5.53 g/sec (240 mg/Nm^3 ที่ 7%O_2)	

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	สูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 50-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าเป็น 13.1 และ 1.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน **กรณีใช้เชื้อเพลิงสำรอง (น้ำมันดีเซล)** - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุด มีค่า 845 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแหล่งกำเนิดปัจจุบัน และมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 50-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สูงสุด มีค่า 1,188 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบบริเวณยอดเขา ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดจากแหล่งกำเนิดปัจจุบัน และมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณชุมชน พบค่าความเข้มข้นสูงสุดอยู่ใน		

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ช่วงระหว่าง 50-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน สำหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี มีค่าเป็น 213 และ 22.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน และมีค่าต่ำกว่าค่าที่พบกรณีจากแหล่งกำเนิดปัจจุบันมาก - ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ของฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าเป็น 20.9 และ 1.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐาน		
2. เสียง	- เสียงดังจากกระบวนการผลิต	- ติดตั้ง Silencer เพื่อลดเสียงในบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง และจัดให้มีการตรวจเช็คและตรวจสอบประสิทธิภาพ ของ Silencer เป็นประจำ - สร้างห้องควบคุมเครื่องจักรเพื่อลดเสียงบริเวณอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง	**ตัวชี้วัดตรวจวัด** - Leq (24) - Ldn - L_{90} **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณบ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. - บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง **หมายเหตุ** : ค่า L_{90} ให้นำมาประเมินระดับเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพน้ำ 3.1 ปริมาณน้ำระดับน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน	- การใช้น้ำของโรงไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในคลองบ้านกลางและคลองท่าตก	- สูบน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ำในคลองบ้านกลางและคลองท่าตกมากพอ นำเก็บกักไว้ในบ่อสำรองน้ำดิบคลองบ้านกลางและบ่อสำรองน้ำภายในโรงไฟฟ้า - งดสูบน้ำจากคลองบ้านกลาง และคลองท่าตกในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้น้ำจากบ่อสำรองน้ำดิบคลองบ้านกลาง และบ่อสำรองน้ำภายในโรงไฟฟ้าแทน	3.1 ปริมาณน้ำระดับน้ำของแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเล **แหล่งน้ำผิวดิน** **ดัชนีตรวจวัด** - ตรวจวัดปริมาณความจุใช้งานของบ่อเก็บน้ำ **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บ่อเก็บน้ำดิบคลองบ้านกลาง **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน
3.2 คุณภาพน้ำ	- น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและบ้านพัก	- ให้ระบายลงบ่อเกรอะ ถังกรองไร้อากาศ แล้วระบายลงสู่คลองขนอม	**ดัชนีตรวจวัด** - รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำจากคลองบ้านกลางและคลองท่าตก สำหรับกิจกรรมของโรงไฟฟ้าขนอม **บริเวณที่ตรวจสอบ** - คลองบ้านกลางและคลองท่าตก **ระยะเวลาและความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง
	- น้ำทิ้งจากการล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนน้ำมัน น้ำทิ้งจากการล้างพื้น การล้างถังกรองทราย	- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากสำนักงานเพื่อเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำ - มีบ่อดักน้ำมัน (Oil/Water Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ ก่อนระบายไปรวบรวมที่บ่อพักน้ำ (Holding Pond)	
	- น้ำทิ้งจากระบบผลิตน้ำปราศจากประจุ	- นำมาทำการปรับสภาพน้ำทิ้งที่บ่อปรับสภาพน้ำ (Neutralization Basin) ก่อนระบายไปรวบรวมที่บ่อพักน้ำ (Holding Pond)	

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- น้ำทิ้งรวมจากโรงไฟฟ้าก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำหล่อเย็น	- สร้างบ่อพักน้ำ (Holding Pond) เพื่อเป็นที่รวบรวมน้ำทิ้ง และพักน้ำทิ้งเพื่อลดอุณหภูมิ และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำหล่อเย็น	**ดัชนีตรวจวัด** - กระแสน้ำ, ระดับน้ำ, ปริมาณน้ำท่า **บริเวณที่ตรวจสอบ** - ในคลองขนอมบริเวณจุดสูบน้ำหล่อเย็น **ระยะเวลาและความถี่** - ตรวจวัดเมื่อเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 เดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 12 เดือน จากนั้นจึงตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง **แหล่งน้ำทะเล (อ่าวขนอม)** **ดัชนีตรวจวัด** - กระแสน้ำ, ระดับน้ำ **บริเวณที่ตรวจสอบ** - ที่ระยะทาง 1,000 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น ที่จุดกึ่งกลางความลึกของน้ำ - ที่ระยะทาง 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น ที่จุดกึ่งกลางความลึกของน้ำ - ที่ระยะทาง 250 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น ที่จุดกึ่งกลางความลึกของน้ำ 3.2 คุณภาพน้ำทิ้ง **น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและบ้านพัก**
	- น้ำฝนที่ระบายลงสู่คลองขนอม	- ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอย บริเวณรางระบายน้ำฝนก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำเพื่อลงคลองขนอม พร้อมทั้งจัดให้มีถังใส่มูลฝอยและมีพนักงาน คอยดูแลทำจัดมูลฝอยเป็นประจำทุกสัปดาห์	
	- น้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นที่ระบายลงสู่ทะเลอ่าวขนอม	- ควบคุมและตรวจสอบปริมาณน้ำทิ้งหล่อเย็นภายหลังการปรับปรุง และขยายกำลังการผลิตให้ไม่เกิน 1,925,597 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยตรวจสอบกำลังการสูบน้ำของปั๊มสูบน้ำเข้า ณ จุดสูบน้ำเข้าในคลองขนอม และให้ระบายน้ำทิ้งหล่อเย็นลงสู่รางระบายน้ำของโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน ซึ่งเป็นรางระบายน้ำแบบเปิดความยาว 1,200 เมตร และยื่นลงไปในทะเล 62 เมตร - ติดตั้ง Helper Cooling Tower เพื่อลดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ปล่อยทิ้งจาก โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 1	

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		- ติดตั้ง Cooling Tower เพื่อลดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ปล่อยทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่ 2 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล ระบบ Helper Cooling Tower และ Cooling Tower ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ - รางระบายน้ำหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 440 MW หน่วยที่จะสร้างเพิ่มเติมเพื่อไปเชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม ให้สร้างเป็นรางเปิดและพื้นรางให้สร้างลักษณะเป็นลิ่วหยาบเพื่อก่อให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน หรือสร้างเป็นลักษณะขั้นบันได เพื่อเพิ่มอัตราการลดอุณหภูมิ - ติดตั้งเครื่องอ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณปลายรางระบายน้ำหล่อเย็นก่อนลงสู่ทะเล เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องหากพบว่าอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกมีแนวโน้มสูงเกิน 39.5 องศาเซลเซียส จากค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่อง	**ดัชนีตรวจวัด** - อุณหภูมิ, pH, Conductivity, SS, TDS, BOD_5, Sulfide, Oil & Grease , Nitrogen **บริเวณที่ตรวจสอบ** - น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและบ้านพักที่ผ่านระบบบำบัดแล้ว **ระยะเวลาและความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง **น้ำทิ้งที่ระบายออกจากบ่อปรับสภาพ** **ดัชนีตรวจวัด** - อุณหภูมิ, pH, TDS, SS, Oil & Grease , Conductivity, Hg, Pb, Cr, Zn **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บ่อปรับสภาพ (Neutralization Basin) **ระยะเวลาและความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง **น้ำทิ้งในรางระบายน้ำหล่อเย็น** **การตรวจวัดต่อเนื่อง** **ดัชนีตรวจวัด**

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		บันทึกอัตโนมัติ โรงไฟฟ้าจะต้องดำเนินการลดกำลังการผลิตลงหรือดำเนินการชั่นใด เพื่อควบคุมให้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกมีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส	- อุณหภูมิ และอัตราการไหล **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณปลายรางระบายน้ำหล่อเย็นก่อนลงสู่ทะเล **ระยะเวลาและความถี่** - ต่อเนื่องตลอดเวลา **วิธีการตรวจวัด** - อุณหภูมิ โดยเครื่องอ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ - อัตราการไหล โดยการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อคำนวณหาอัตราการไหลแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง **การตรวจวัดเป็นครั้งคราว** **ดัชนีตรวจวัด** - อุณหภูมิ, pH, Conductivity, Residue Cl_2, Oil & Grease, Hg, Pb, Cr, Zn **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณปลายรางระบายน้ำหล่อเย็นก่อนลงสู่ทะเล

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ระยะเวลาและความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง 3.3 คุณภาพน้ำผิวดิน **คลองบ้านกลางและคลองท่าสก** **ดัชนีตรวจวัด** - อุณหภูมิ, pH, Conductivity, Turbidity **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบ้านกลาง - บริเวณสถานีสูบน้ำคลองท่าสก **ระยะเวลาและความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง **คลองชนอม** **ดัชนีตรวจวัด** - อุณหภูมิ, pH, Conductivity, DO, Residue Cl_2, Coliform Bacteria, ไนเตรท, ฟอสฟัส, Hg, Pb, Cr, Zn **บริเวณที่ตรวจสอบ** - หน้าท่าเทียบเรือ - หน้าโรงสูบน้ำ

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			- สะพานข้ามคลองชนอม - จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองชนอม 1 กิโลเมตร - จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองชนอม 2 กิโลเมตร **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 4 ครั้ง (ฤดูภาคพื้นฯ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) 3.4 คุณภาพน้ำทะเล **ดัชนีตรวจวัด** - อุณหภูมิ **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณปากท่อระบายน้ำในทะเล ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 62 เมตร ที่ระดับความลึกประมาณ 2 เมตร จากผิวน้ำ **ระยะเวลาและความถี่** - เดือนละ 1 ครั้ง **ดัชนีตรวจวัด** - อุณหภูมิ, pH, Conductivity, DO, ความโปร่งใส, Residue Cl_2, Coliform Bacteria, ไนเตรท, ฟอสฟัส, Hg, Pb, Cr, Zn

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			บริเวณที่ตรวจสอบ - ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 1 กิโลเมตร - ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 เมตร - ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 250 เมตร **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงน้ำลง **ด้านอุทกศาสตร์** - การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณชั่วขนอมอย่างน้อย 10 จุด ให้ครอบคลุมเกาะในรัศมี 250-1,000 เมตร จากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงน้ำลง
4. ป่าไม้และสัตว์ป่า	- การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศและเสียง อาจจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า	- ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยราชการท้องถิ่นในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าตามโอกาสอันสมควร - ห้ามและควบคุมพนักงานโรงไฟฟ้าและครอบครัว ไม่ให้ล่าหรือจับสัตว์ป่าในพื้นที่โรงไฟฟ้าและโดยรอบโรงไฟฟ้า	

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. นิเวศน์แหล่งน้ำ	- คุณภาพน้ำผิวดินอาจเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ	- จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณคลองขนอมและชั่วขนอมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เป็นระยะตามโอกาสอันสมควร	**ดัชนีตรวจวัด** - ชนิดและความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น Keyspecies ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และลูกปลา **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณชั่วขนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 1 กิโลเมตร - บริเวณชั่วขนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 เมตร - บริเวณชั่วขนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 250 เมตร - หน้าท่าเทียบเรือ - หน้าโรงสูบน้ำ - สะพานข้ามคลองขนอม - จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองขนอม 1 กิโลเมตร - จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองขนอม 2 กิโลเมตร **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ดัชนีตรวจวัด - สำรวจทรัพยากรประมงโดยการสัมภาษณ์ในหัวข้อผลผลิตประมง ชนิดของเครื่องมือประมง แรงงานประมง อัตราการจับต่อเครื่องมือต่อวันต่อคน ชนิดของสัตว์ที่จับได้ **บริเวณที่ตรวจสอบ** - ชุมชนประมงใกล้เคียงโครงการในเขตเทศบาลตำบลชนแดน และตำบลท้องเนียน แต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 10 ราย **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน **หมายเหตุ** : การวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ ในส่วนของลูกปลาวิเคราะห์รวมทุกชนิด โดยชนิดที่สำคัญทางเศรษฐกิจวิเคราะห์แยกออกจากค่ารวมทุกชนิด
6. การคมนาคมขนส่ง	- จำนวนยานพาหนะที่รบส่งวัตถุดิบ เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้า - ชุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้	- จำกัดจำนวนรถบรรทุกและยานพาหนะที่จะเข้าไปในโรงไฟฟ้า และจำกัดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - ยานพาหนะที่จำเป็นต้องเข้าไปในบริเวณ	**ดัชนีตรวจวัด** - บันทึกปริมาณยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกโรงไฟฟ้า **บริเวณที่ตรวจสอบ**

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- ชุบัติเหตุทางทะเล	กระบวนการผลิต ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟจากท่อไอเสีย - กำหนดกฎระเบียบการคมนาคมของรถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน บ้านพัก อาคารส่วนผลิต และบริเวณแวดวนในจุดที่ เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า - ให้มียามรักษาการณ์บันทึกจำนวนยานพาหนะที่เข้า-ออกจากโรงไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง - บันทึกจำนวนเที่ยวของเรือที่เข้าเทียบท่าและอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น	- ปิดมียามรักษาการณ์ **ระยะเวลาและความถี่** - ตลอด 24 ชั่วโมง **ดัชนีตรวจวัด** - บันทึกจำนวนเที่ยวของเรือที่เข้าเทียบท่าและอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมัน **ระยะเวลาและความถี่** - ทุกครั้งที่เรือเทียบท่า
7. การจัดการกากของเสีย	- การจัดการมูลฝอยของชุมชน	- ขยะทั่วไปให้จัดหาภาชนะใส่ขยะมูลฝอยแยกประเภทและการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมปริมาณขยะให้น้อยลง และนำขยะมูลฝอยบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ โดยว่าจ้างเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วย	

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- อาจเกิดการปนเปื้อนเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อม	รายการเข้ามาเก็บขนขยะจากโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นขยะทั่วไปจากอาคารสำนักงาน บ้านพักและโรงสูบน้ำไปฝังกลบในบริเวณที่เป็นของตนเอง - กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำใช้ (Sludge) นำไปฝังกลบในบ่อฝังกลบ ภายในโรงไฟฟ้า (Landfill Site) - ขยะที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ได้ว่าจ้าง ให้บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) หรือเอกชนอื่น กำจัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายอุทธี กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ห้ามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) - เศษ ที่เสื่อมสภาพ และน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุแล้ว ได้ว่าจ้างให้บริษัท บริหารและ	

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) หรือเอกชนอื่น กำจัดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายอุทธี กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ห้ามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้นำเศษ และน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุออกจากโรงงาน การขนส่งและเอกสารการรับกำจัดจากบริษัทที่รับกำจัด	
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- เสียงดังจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง เช่น บริเวณห้องแมกไนโม บริเวณ Boiler บริเวณมอเตอร์ปั๊มน้ำต่างๆ และบริเวณหอหล่อน้ำ	- จัดทำและปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุง (Preventive maintenance) - กำหนดเขตพื้นที่ที่มีเสียงดังและในบริเวณที่มีเสียงดัง ติดป้ายเตือนเพื่อให้พนักงานห้องสวมปลั๊กอุดหู (Ear plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs) ตามความเหมาะสมเมื่อเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าว และมีการอบรมให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน และการสวมใส่อุปกรณ์อย่างถูกต้องเป็นประจำ	**เสียงในการทำงาน** **ดัชนีตรวจวัด** - Leq **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณที่มีอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ได้แก่ บริเวณห้องแมกไนโม บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณมอเตอร์ และปั๊มต่างๆ - บริเวณภายนอกอาคารโรงไฟฟ้า

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- ผลกระทบต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากความร้อนของโรงไฟฟ้า - การปล่อยคลื่นภัยจากเชื้อเพลิงที่ใช้ คือ ก๊าซธรรมชาติ	- ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) - จัดให้มีระบบฉนวนป้องกันความร้อน (Insulation) ฉากป้องกันความร้อน (Screens) รวมทั้งการปิดคลุม (Enclosures) ที่แหล่งกำเนิดความร้อนตามลักษณะ ของหน่วยการผลิต - มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าชนอม และแผนฉุกเฉินย่อย สำหรับอาคารหน่วยงานต่าง ๆ และจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเป็นระยะๆ เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - มีการประสานแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงไฟฟ้า กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยตรงและทำงานเต็มเวลา - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ ถังเคมีดับเพลิงชนิดโฟม น้ำดับเพลิง	- บริเวณภายในอาคารโรงไฟฟ้า ได้แก่ ห้องควบคุม **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 4 ครั้ง **ดัชนีตรวจวัด** - Noise Contour **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง **ระยะเวลาและความถี่** - ทุก ๆ 3 ปี **สภาพความร้อนในการทำงาน** **ดัชนีตรวจวัด** - WBGT **บริเวณที่ตรวจสอบ** - บริเวณที่เป็นแหล่งความร้อน **ระยะเวลาและความถี่** - ปีละ 4 ครั้ง **ดัชนีตรวจวัด** - รายการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานแกรเข้า ● ตรวจร่างกายโดยแพทย์

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	- ความปลอดภัยของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน	รถดับเพลิง และมีระบบ Fire Alarm - ตรวจเช็คประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซไวไฟ (Flammable gas detector) และเชื่อมต่อกับสัญญาณหยุดเงิน ซึ่งควบคุมได้จากศูนย์ควบคุมกลาง (Central control panel) - จัดอุปกรณ์สำระล้างฉุกเฉินไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องสัมผัสสารเคมี - จัดทำป้ายเตือน สำหรับบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกำลังทำงานมีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอ กรด-ด่าง - ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง ทางเดินและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และมีการจัดสภาพแวดล้อมเรียบ บริเวณซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ในบางขณะที่ทำการซ่อมแซมให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และมีการจัดสภาพแวดล้อม	● ตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ● ตรวจหาสารสเตอรอยด์ในปัสสาวะ ● ตรวจโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการ ● ตรวจวัณโรคในระยะอันตราย ● ตรวจโรคเท้าช้าง ● ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ● ไม่เป็นโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน และจะเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพพิเศษ โดยพิจารณาจากงานที่ทำในหน่วยงานเดิม และงานที่พนักงานใหม่ต้องเข้ามารับผิดชอบในบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน - รายการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานประจำ (1) การตรวจสุขภาพทั่วไป (1.1) พนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 36 ปี ● ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ● ตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ● ตรวจนับเม็ดเลือด ● ตรวจหาระดับไขมันคลอเรสเตอรอล

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		เรือก บริเวณซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ในบางขณะที่ทำการซ่อมแซม - จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมความปลอดภัยในการทำงาน	• ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ • ตรวจปัสสาวะ • ตรวจอุจจาระ • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (1.2) พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ • ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดแบบอดอาหาร • ตรวจนับเม็ดเลือด • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด • ตรวจการทำงานของไต • ตรวจหาระดับกรดยูริค • ตรวจหาระดับไขมันคลอเรสเตอรอล • ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ • ตรวจหาระดับ เอช ดี แอล คลอเรสเตอรอล • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ • ตรวจปัสสาวะ • ตรวจอุจจาระ • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			• ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (2) การตรวจสุขภาพพิเศษ • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - พนักงานในสายงานปฏิบัติการทั้งหมด และผู้ที่สัมผัสเสียงดัง • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด - พนักงานในสายงานปฏิบัติการทั้งหมด และผู้ที่สัมผัสฝุ่นละออง และ Insulation • ตรวจโลหะหนักในเลือด - พนักงานในสายงานปฏิบัติการทั้งหมด ที่ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ งานบัดกรี งานทาสี เป็นต้น • ตรวจการมองเห็น - พนักงานทุกคน **บริเวณที่ตรวจสอบ** - พนักงานแรกเข้าทำงาน และพนักงานประจำ **ระยะเวลาและความถี่** - พนักงานแรกเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพเมื่อ

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ครั้งแรกเข้าทำงาน และพนักงานประจำ ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง **ดัชนีตรวจวัด** - บันทึกอุบัติ อุบัติเหตุและสาเหตุที่เกิดขึ้น **บริเวณที่ตรวจสอบ** - ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า **ระยะเวลาและความถี่** - ทุกครั้งและทุกระดับความรุนแรง
9. เศรษฐกิจ-สังคม	- อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- ดำเนินโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชน ในโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าขนอม ระยะที่ 2 - ให้โอกาสประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานในโรงไฟฟ้าขนอม - มีการประสานงานร่วมมือ และร่วมประชุมกับหน่วยงานหรือองค์กรสำคัญต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น สมาคมประมงและหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งจะให้ทราบผลการดำเนินงานแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่โรงไฟฟ้าขนอมได้ปฏิบัติ และแนวนโยบายใหม่ๆ ที่จะนำมาปฏิบัติ - เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน	**ดัชนีตรวจวัด** - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชากรและความคิดเห็นที่มีต่อโรงไฟฟ้าขนอม **บริเวณที่ตรวจสอบ** - โดยรอบโรงไฟฟ้าขนอม ในรัศมี 5-10 กิโลเมตร **ระยะเวลาและความถี่** - ทุก ๆ 3 ปี

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		- ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกโครงการ และโรงไฟฟ้าขนอม เป็นฝ่ายสนับสนุนหรือจัดฝึกอบรมร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม - เข้าร่วมจัดและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน - จัดและดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านให้ยั่งยืน - เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนในโอกาสอันควร เช่น งานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมทางสังคม - จัดทำแถลงการณ์แจกโดยรวบรวมรายละเอียดของโรงไฟฟ้าขนอมและระบบป้องกันการระบาดพิษ ในลักษณะที่อ่านแล้วจะสามารถเข้าใจได้ง่าย - รับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าขนอม - จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย	

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ผู้แทนบริษัทฯ หน่วยราชการในพื้นที่ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และดำเนินการตรวจสอบมาตรการของโรงไฟฟ้าชนอมตามที่ถูกกำหนดเพื่อหาสาเหตุ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น - หามาตรการแก้ไข ในกรณีที่พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชนอมจริง และชี้แจงถึงมาตรการป้องกัน แก้ไขและควบคุมผลพิษของโรงไฟฟ้าชนอมที่ดำเนินการ - หากพบว่าปัญหาดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากโรงไฟฟ้าชนอม ดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน - ดำเนินการติดตามตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง - สรุปการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	

ภาคผนวก 2-2

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์

(Material Safety Data Sheet : MSDS)

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี

1. ผลิตภัณฑ์เคมี และที่ตั้งบริษัทที่ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ เฟอริคคลอไรด์

ชื่อทางเคมี สารละลายเหล็ก (III) คลอไรด์

สารเคมี $FeCl_3$

รหัสของสารเคมี 7705-08-0

พิกัดศุลกากร ข้อมูลไม่เพียงพอ

เลขที่ผู้เสียภาษี ข้อมูลไม่เพียงพอ

ผู้ผลิต

บริษัทเอเชี่ยน พีวีเอส เคมีคัล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 85/1 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเทศไทย โทรศัพท์ (66) (038) 570705.570155 (สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์) โทรสาร (66) (038) 570-441

2. ส่วนประกอบและข้อมูลของสารเคมี

ส่วนประกอบ	รหัสสารเคมี	%โดยน้ำหนัก
เฟอริคคลอไรด์	7705-08-0	32-45
กรดเกลือ (ไฮโดรคลอริคแอซิด)	7647-01-0	<1.0
น้ำ	7732-18-5	คงที่

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย : เฟอริคคลอไรด์ กรดเกลือ (ไฮโดรคลอริคแอซิด)

จำนวนของสารเคมีที่มีผลต่อมนุษย์ (ในล้านส่วน .ppm)

สารเคมี	OSHA TLV	CCHI TLV	NIOSH
เฟอริคคลอไรด์	1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศเมตร .8 ชม. TWA		
(เทียบกับเกลือของเหล็กที่ถูกละลาย)			
ไฮโดรคลอริคแอซิด			
(เทียบกับไฮโดรเจนคลอไรด์ก๊าซ)	ไม่เกิน 5ppm	5ppm	100ppm
IDLH			

3. ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี

สารละลายสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นของกรดและเหล็กเล็กน้อย ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมไประเหยของสารเคมี เนื่องจากจะทำให้เกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจ อาจมีผลเสียและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อตับและไต ถ้าหากดื่มกินเข้าไป อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้อย่าพยายามทำให้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง สารละลายและไอของสารเคมีสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหารสารเคมีเข้าตาอาจมีผลทำให้ เกิดการสูญเสียทางด้านการมองถาวรได้ ถ้าหากไม่รีบล้างด้วยน้ำทันที

ข้อควรระวัง ขณะเกิดไฟไหม้สาเคมีอาจมีการปล่อยสารที่ทำให้ระคายเคืองและก๊าซที่เป็นพิษของไฮโดรเจนคลอไรด์ได้ควรเก็บอย่างมิดชิดและให้ห่างจากแหล่งน้ำ ดูรายละเอียดจากส่วนที่ 3,4,5 และ 6

ผลที่อาจเกิดกับสุขภาพ (ระยะสั้น และระยะยาว)

ทางด้านการหายใจ : การหายใจเอาไอระเหยของสารเคมีที่เข้มข้นเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจ

การกิน : การกลืนกินเข้าไปอาจมีผลรุนแรงต่อตับและไร ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

การสัมผัสโดยตรง : สารเคมีเฟอริคคลอไรด์เป็นสารที่ทำให้เกิดการระคายเคือง การสัมผัสโดยตรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนัง ไม่ควรให้สารเคมีเฟอริคคลอไรด์ถูกเนื้อเยื่อที่บอบบางบ่อย ๆ หรือเป็นเวลานาน ๆ เพราะอาจทำให้เกิดแผลพุพองได้ ซึ่งความรุนแรงของอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสจะขึ้นกับความเข้มข้นของสารเคมีและระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี

การสัมผัสกับดวงตา : ถ้าเกิดสารเคมีเข้าตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อดวงตาและอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ถ้าไม่ล้างออกโดยทันทีด้วยน้ำสะอาด

วิธีการรักษาที่ทำให้อาการร้ายแรงยิ่งขึ้น : ไม่มีข้อมูล

สารก่อมะเร็งตามมาตรฐานของ (NTP,IARC,OSHA) : ไม่มี

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กรณีสูดดมเข้าไป : นำผู้ป่วยออกมาสู่ที่มีอากาศปลอดโปร่งถ้าผู้ป่วยไม่หายใจให้ทำการผายปอดถ้าผู้ป่วยหายใจลำบากให้ออกซิเจนและรีบส่งแพทย์

การกินเข้าไป : ถ้ากลืนกินเข้าไปห้ามทำให้อาเจียรให้ผู้ป่วยดื่มนมหรือน้ำมาก ๆ นำส่งแพทย์โดยทันทีห้ามให้น้ำหรือสิ่งอื่นแก่ผู้ป่วยเกิดเด็ดขาด ในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ

สัมผัสโดยตรง : ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนออกซักล้างเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้ใหม่

5. .เกณฑ์การติดไฟ

คุณสมบัติของสารเกี่ยวกับการติดไฟ

ความสามารถในการติดไฟ : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นสารที่ติดไฟ

จุดวาบไฟ : ไม่เกิดการวาบไฟ

วิธีการทดสอบ : TCC

คุณสมบัติทางด้านออกซิไดร์ : ข้อมูลไม่เพียงพอ

ความสามารถในการติดไฟด้วยตนเอง : ไม่เกิดการติดไฟ

อุณหภูมิที่เกิดการติดไฟ : ไม่เกิดการติดไฟ

อัตราการติดไฟ (% โดยน้ำหนัก)

อัตราต่ำสุดในการติดไฟ : ไม่มี

สูงสุด : ไม่มี

สารเคมีที่ใช้ดับไฟ : ใช้น้ำฉีดพ่น,โฟร์ม,คาร์บอนไดออกไซด์หรือสารอื่น ๆที่เหมาะสมกับสภาพการเกิดไฟไหม้

อุปกรณ์ในการผจญเพลิง : ในขณะที่เกิดไฟลุกไหม้ควรสวมเครื่องช่วยหายใจตามมาตรฐาน MSHA / NIOSH (หรือเทียบเท่า) และ ใส่อุปกรณ์ป้องกันครบชุด กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ กั้นเป็นพื้นที่อันตรายห้ามบุคคลภายนอกเข้า การดับไฟควรที่จะอยู่เหนือลม,พยายามหลีกเลี่ยงการยืนในที่ต่ำขณะเกิดเพลิงไหม้ สารเคมีที่เป็นพิษของไฮโดรเจนคลอไรด์อาจถูกทำให้เกิดขึ้นจากการสลายตัวด้วยความร้อนขณะเกิดไฟไหม้พยายามทำให้ถึงเก็บสารเคมีมีอุณหภูมิต่ำ

อันตรายจากไฟและการระเบิด : ไม่มี

ความไวต่อการเสียดสีกับเครื่องจักรและการเกิดไฟฟ้าสถิต : ไม่มี

6. มาตราการณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุ

เก็บผลิตภัณฑ์ให้มิดชิดโดยป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำ,แหล่งน้ำ, ทำให้สารเคมีมีฤทธิ์เป็นกลางโดยใช้ปูนขาวหรือโซดาแอส หลีกเลี่ยงการเททิ้งลงสู่ท่อ ระบายน้ำซึ่งเชื่อมต่อไปสู่ทางน้ำ ถ้าเกิดมลภาวะทางน้ำอันเนื่องมาจากสารเคมี ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที

7. การจัดการและการเก็บรักษา

เก็บให้พ้นจากความร้อน, ต่างทุกชนิด และเก็บภาชนะบรรจุให้มิดชิด และเก็บในที่แห้งป้องกันภาชนะบรรจุจากการถูกกระแทก ใช้อุปกรณ์ (ปั๊ม,ท่อ....) ที่เหมาะสมกับสารเคมี เช่น โพลี่เอททิลลีน, โพลี่โพไพลีน, พีวีซี,เพฟรอน,ยาง, เอฟ่อาพี และไดคาเนี่ยม ดูรายละเอียดในส่วนที่ 10 สำหรับรายละเอียดของวัสดุที่สามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ได้และวัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกับโลหะต่าง ๆ ยกเว้น ไดคาเนี่ยมหลีกเลี่ยงการสูดดมควัน, ไอระเหยของสารเคมี หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีระวังอย่าให้เข้าตา หรือ โดนผิวหนัง ล้างส่วนที่เปื้อน สารเคมีออกให้หมดหลังจากเสร็จจากการจัดเก็บ,ขนถ่าย ดำเนินการตามเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของสาเคมี (MSDS) ติดป้ายเตือนไว้ที่ภาชนะบรรจุหลังจากที่สารเคมีถูกใช้หมดแล้วเพราะอาจยังคงเหลือสารเคมีตกค้างอยู่ หรืออาจมีไอระเหยเหลืออยู่

8. การป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี

ระบบระบายอากาศ : ระบบการระบายอากาศที่ดีจะช่วยควบคุมและลดอันตรายจากควันไอของสารเคมี

การป้องกันระบบการหายใจ : ใช้ NIOSH / MSHA เป็นมาตรฐานใช้เครื่องช่วยหายใจและหน้ากากตามความเหมาะสมโดยปรึกษากับผู้ผลิตเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ถุงมือป้องกัน : สวมใส่ถุงมือยากก่อนการใช้งาน

การป้องกันตา : ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี อย่าใช้คอนแทคเลนซ์

อุปกรณ์อื่น ๆ : ใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันสารเคมีถูกผิวหนัง ใส่หน้ากากและรองเท้ายากเพื่อป้องกันสารเคมีใช้ตู้ดูดควันที่ทนต่อการกัดของกรด ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขนถ่ายและการใช้งานสารเคมีควรจัดเตรียมที่ล้างตาและฝักบัดล้างในกรณีที่เกิดการสัมผัสกับสาร

การทำงาน / ทางด้านสุขภาพ : หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสาร และถุงมือเมื่อต้องการขนถ่าย

ข้อควรระวังอื่น ๆ : ไม่มี

9. คุณสมบัติทางด้านกายภาย และทางด้านเคมี

สี : น้ำตาลแดง

กลิ่น : กลิ่นกรด หรือเหล็กเล็กน้อย

สภาพทั่วไป : เป็นของเหลว

ความดันไป (REID) : น้อยมาก

ความถ่วงจำเพาะ (ก.พ) : 40% FeCl3= 1.432 (17.5 C) (น้ำ ก.พ.)

การละลายในน้ำ : ละลายได้หมด

pH : <2.0

จุดเดือด : 230 F หรือ 110 C

ความหนาแน่นของไประเย : ไม่มีข้อมูล (อากาศ = 1)

อัตราการระเหย : 1 (บิวทิว อาซิเดท =1)

จุดเยือกแข็ง : -58 F หรือ 50 C

ค่าการกระจายตัวของน้ำ / น้ำมัน : ไม่มีข้อมูล

ความหนืด : ไม่มีข้อมูล

% ของแข็ง : ไม่มีข้อมูล

% VOC : ไม่มีข้อมูล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับจุดวายไฟ (Flash Point) การติดไฟ, คุณสมบัติทางการออกซิไดซ์ การติดไฟด้วยตนเอง และคุณสมบัติการระเบิด อยู่ในส่วนที่ 5

10. ความคงตัว และการเกิดปฏิกิริยา

โดยทั่วไป : ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีความคงตัวและไม่เกิดอันตรายจากการโพลิเมไรด์เซชั่น

วัสดุที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานและสภาพที่ควรหลีกเลี่ยง

สารเคมีชนิดนี้มีความคงตัวถ้าใช้งานอย่างเหมาะสมสารเคมีชนิดนี้มีฤทธิ์เป็นกรดและมีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะอื่น ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุที่เป็นอัลคาไลด์สูง ๆ หรือโลหะอัลคาไลด์

อันตรายจากการสลายตัว : อาจปล่อยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ออกมาขณะสลายตัวที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

11. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ

ผลฉับพลัน : สามารถทำให้ตัวและ หรือไต วายอย่างเฉียบพลันถ้ากลืนเข้าไปและอาจทำให้ถึงตายได้ ดูส่วนที่ 3 สำหรับอันตรายที่มีต่อสุขภาพ

12. ข้อมูลทางนิเวศน์วิทยา

Fat Head Minnows LC.50>1000ppm : Daphnia Magna LC50>1000ppm

13. การพิจารณาวิธีการกำจัด

การขจัดสารเคมีที่รั่วไหล, สารเคมีที่เสีย, การทำให้เป็นกลาง, การปนเปื้อนในดินและในส่วนต่าง ๆ ขึ้นกับวิธีการควบคุมของแต่ละประเทศ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Department of Transportation : DOT)

กรมการขนส่งทางบก

ชื่อทางการขนส่ง : สารละลายเฟอริคคลอไรด์

ระดับความอันตราย : 8

เลขทะเบียน : UN2582

หมวดการบรรจุ : III

ป้ายฉลาก : ข้อมูลไม่เพียงพอ

การกัดกร่อน : ผิวหนัง

15. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ

ตามระเบียบของ U.S Federal

OSHA : (Occupational Safety and Health Administration)

ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นสารเคมีอันตรายตามการกำหนดของมาตรฐานการขนส่งสิ่งของอันตราย (29 CFR 1910 1200)

SARA TITLE III (Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986)

ส่วนที่ 311/312 อันตรายที่เกี่ยวกับทางด้านกายภาพ:

ผลเฉียบพลัน : มีผล

ผลระยะยาว : มีผล

การเกิดเพลิงไหม้ : ไม่มีผล

ความดัน : ไม่มีผล

การเกิดปฏิกิริยา : ไม่มีผล

ส่วนที่ 3/3 สารเคมีที่เป็นพิษ

ส่วนประกอบ	% โดยน้ำหนัก
กรดไฮโดรคลอริค	<3%

CERCLA/SUPERFUND (40 CFE 117,302)

ส่วนประกอบ	RD (ปริมาณที่สามารถกำหนดได้)
เฟอริคคลอไรด์(สารละลาย)	1000 ปอนด์
กรดไฮโดรคลอริก	5000 ปอนด์

RERA : (Resource Conservation Act)

ถ้ากำจัดสารเคมีในรูปของที่ทำการซื้อขาย (40.46% FeCl3) : ผลิตภัณฑ์นี้จะมีคุณสมบัติเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ภายใต้ข้อบังคับของ RCRA เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องตัดสินว่าควรจะกำจัดด้วยวิธีใด ในขณะที่การบรรทุกผลิตภัณฑ์นี้ควรบรรจุอยู่ในประเภทที่ 1 (Class 1) หรือไม่ก็ประเภท 2 (Class 2) : สารเคมีที่เป็นตัวทำลายโอโซน

การขนส่ง (DOT) :

โปรดดูในส่วนที่ 14

ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในพวกที่ก่อให้เกิดอันตรายตามมาตรฐานของ CPR และ MSDS นี้มีข้อมูลที่สำคัญทุกอย่างตามข้อบังคับของ CPR

16. ข้อมูลอื่น ๆ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้แทนอัตราความเป็นอันตราย ซึ่งถูกกำหนดสำหรับการส่งสารละลายเฟอริคคลอไรด์ (ดัชนีค่าความเป็นอันตราย 4=รุนแรงมาก, 3=เป็นอันตราย, 2=ปานกลาง, 1=เล็กน้อย, 0=แทนไม่มีผล

NFEA	HMIS
สุขภาพ ไม่มี	สุขภาพ 3
การติดไฟ ไม่มี	การติดไฟ 0
การเกิดปฏิกิริยา ไม่มี	การเกิดปฏิกิริยา 0

เอกสารทางด้านความปลอดภัยของสารเคมีฉบับนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่เมื่อ 16 ตุลาคม 2538

รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องได้บรรยายไว้แล้วเพื่อจะให้ได้ความรู้ที่มากที่สุดอย่างไรก็ตามทางบริษัทเอเชี่ยน พีวีเอส เคมีคัล จำกัด ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องของการใช้งานตามข้อมูลที่ทางบริษัทได้ให้ไว้ (สารเคมีทุกชนิดอาจมีอันตรายที่แฝงอยู่โดยที่เราไม่ทราบและจำเป็นที่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง) ถึงแม้ว่าอันตรายต่าง ๆ ได้ถูกชี้แจงไว้แล้วแต่ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีอันตรายอย่างอื่นอีกโปรดติดต่อไปยังบริษัทถ้าต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 25/8/2544

รหัส คพ. ที่: คพ/-

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Hypochlorous Acid, Calcium Salt

ชื่อเคมีทั่วไป : Calcium hypochlorite

ชื่อพ้องอื่นๆ : Losantin; Calcium hypochloride; BK Powder; Hy-Chlor; Lo-Bax; Chlorinated lime; Lime chloride; Chloride of lime; Calcium oxychloride; HTH; Mildew remover X-14; Perchloron; Pittchlor; Calcium hypochlorite, dry

สูตรโมเลกุล : $CaCl_2O_2$

สูตรโครงสร้าง : 

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1748,2208,2880

รหัส EC NO. : -

รหัส CAS NO. : 7778-54-3

รหัส RTECS : NH3485000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 231-908-7

ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : JT.Baker Inc.

เหล่งข้อมูลอื่นๆ : -

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- ใช้เป็นสารกำจัดแมลงในทางการเกษตร , ใช้ในการแยกโดยการหมุนเหวี่ยง สารฟอกขาว ฟอกสี เป็นสารเคมีที่ในห้องปฏิบัติการ (Latolatary)

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) : 850 (หนู) LC_{50} (มก./ม^3) : - / - ชั่วโมง (-)

IDLH(ppm) : - ADI(ppm) : - MAC(ppm) : -

PEL-TWA(ppm) : - PEL-STEL(ppm) : - PEL-C(ppm) : -

TLV-TWA(ppm) : - TLV-STEL(ppm) : - TLV-C(ppm) : -

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3

พรบ. กู้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : - ระยะสั้น - ทำสูงสุด - สารเคมีอันตราย : ☑

พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☑ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอาหารและยา

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ผง / ของแข็ง สี : ขาวหรือสีเหลืองอ่อน กลิ่น : กลิ่นคล้ายคลอรีน น.น.โมเลกุล : 142.98

จุดเดือด(^{0}ซ.) : - จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(^{0}ซ.) : 177 ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 2.35

ความหนืด(mPa.sec) : - ความดันไอ(มม.ปรอท) : - ที่ - ^{0}ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 6.9

ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ละลายได้ดี มาก ที่ - ^{0}ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : - ที่ - ^{0}ซ.

แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 5.85 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.17 ppm ที่ 25 ^{0}ซ.

ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :

- เมื่อสารนี้ละลายน้ำจะเกิดปฏิกิริยาและปล่อยก๊าซคลอรีนออกมา

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเอาสารเคมีนี้เข้าไปจะเกิดฤทธิ์กัดกร่อนทำลายเนื้อเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เกิดแผลไหม้ ไอ หายใจติดขัด กล่องเสียงอักเสบ กดแห้ง เจ็บคอ หายใจถี่รัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และอาจทำให้ถึงตายได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อหดเกร็งและเกิดอาการบวมน้ำของกล่องเสียง และหลอดลมใหญ่ ปอดอุดตันเนื่องจากสารเคมี ปอดบวม
สัมผัสทางผิวหนัง :	- สัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดอาการผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน และเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือกินเข้าไป จะก่อให้เกิดแผลไหม้บริเวณปาก ลำคอ และกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ อาเจียน และท้องร่วง
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตาสารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้มองไม่ชัด ตาแดง ปวดตาและเกิดแผลไหม้ของเนื้อเยื่อบุตา
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- สารนี้จัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 3 ตามบัญชีรายชื่อของ IARC - สัมผัสเรื้อรัง : เมื่อสัมผัสสารแคลเซียมไฮโปคลอไรต์อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดอาการไอเรื้อรัง และหายใจถี่รัวขึ้น

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้สามารถสลายตัวได้ง่ายเมื่อสัมผัสถูกอากาศ และจะสลายตัวอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับความร้อน และแสง แคดโดยตรงที่อุณหภูมิ 177 องศาเซลเซียส
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารอินทรีย์ สารประกอบไนโตรเจน และสารติดไฟได้
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ ความชื้น ฝุ่น แหล่งจุดติดไฟและสารที่เข้ากันไม่ได้
- สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : การสลายตัวจะทำให้เกิดออกซิเจน คลอรีน และคลอรีนมอนนอกไซด์ขึ้น
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น
- การเกิดปฏิกิริยา : สารนี้จะทำปฏิกิริยากับน้ำ และกรด จะให้ก๊าซคลอรีนออกมา เกิดสารประกอบที่ระเบิดได้กับแอมโมเนียและเอมีน

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดจุดติดไฟได้เอง(°ซ.) : - NFPA Code :

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : - NFPA 704 Code

- สารนี้ไม่ติดไฟ แต่เป็นสารออกซิไดซ์อย่างแรง และจะทำให้เกิดปฏิกิริยาความร้อนกับสารรีดิว หรือสารที่ลุกติดไฟได้ทำให้เกิดการจุดติดไฟขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งให้เกิดการสลายตัวปล่อยความร้อนและออกซิเจนออกมา
- ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาจเกิดระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน การระเบิดสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าสัมผัสกับคาร์บอนเตตระคลอไรด์หรือสารประกอบแอมโมเนียแห้งของสารดับเพลิง
- สารดับเพลิง : ให้ใช้น้ำฉีดให้เป็นฝอยปริมาณมาก ๆ
- ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่อยู่ในเพลิงไหม้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำ การทำปฏิกิริยากับน้ำจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีนออกมา
- ห้ามใช้สารดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง ที่มีส่วนประกอบของแอมโมเนียอยู่
- ห้ามใช้สารดับเพลิงประเภทเตตระคลอไรด์
- ฉีดดับเพลิงจากจุดที่มีการป้องกันอันตรายหรือระยะไกลที่สุดที่จะทำได้
- อย่าให้น้ำไหลอันเข้าไปในท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ
- การดับเพลิงขั้นรุนแรง ให้สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมกับหน้ากากแบบเต็มหน้า

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บภายในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- เก็บในสถานที่เย็น แห้งและ มีการระบายอากาศอย่างดี
- ป้องกันการถูกทำลายทางกายภาพ และจากความชื้น
- เก็บแยกจากแหล่งความร้อน หรือจุดติดไฟ สารที่เข้ากันไม่ได้ สารติดไฟได้ สารอินทรีย์ หรือสารออกซิไดซ์อื่น ๆ

- หลีกเลี่ยงการเก็บบนพื้นไม้
- ภาชนะบรรจุสารนี้ที่เป็นถังว่างเปล่าอาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากมีการสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ฝุ่น, ของแข็ง
- ให้ยึดมาตรการเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ชื่อทางการขนส่งที่เหมาะสม : Calcium Hypochlorite Dry Hazard Class
- ล้างทำความสะอาดให้ทั่วภายหลังจากการเคลื่อนย้าย
- ประเภทอันตราย : 5.1
- UN/NA : 1748, 2208
- ประเภทการหีบห่อ : กลุ่ม II หรือกลุ่ม III

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- ให้เคลื่อนย้ายแหล่งของการจุดติดไฟทั้งหมดออกไป
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPD/PPE) ที่เหมาะสม
- ระบายอากาศในพื้นที่ที่หกรั่วไหล
- ควบคุมให้น้ำออกห่างจากสารเคมีที่หกรั่วไหล
- ทำความสะอาดส่วนที่หกรั่วไหลเพื่อไม่ให้ฝุ่นแหร่กระจายไปในอากาศ
- ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- เก็บส่วนที่หกรั่วไหลใส่ในภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดผนึกชิด เพื่อนำไปแปรรูปใช้ใหม่หรือนำไปกำจัด
- การพิจารณาการกำจัด สารนี้ไม่สามารถนำกลับคืนมาใช้ใหม่ได้ข้อต่างปล่อยละต้องจัดการเช่นเดียวกับกากของเสียและส่งให้ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตในการกำจัด ดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันการหายใจ	ถุงมือ	ชุดป้องกันสารเคมี	รองเท้าบูท	แว่นตานิรภัย	
ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :					

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยหายใจ ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากินหรือกลืนเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก ๆ ทันที ไม่ให้นำสิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ชำระล้างผิวหนังโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปรอะเปื้อนออก นำส่งไปพบแพทย์ทันที ทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ชำระล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที พร้อมกระพริบตาถี่ๆขณะทำการล้าง เพื่อให้มั่นใจว่าล้างออกหมด นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:	

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : - OSHA NO. : -

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☐ กระดาษกรอง ☐ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 30 DOT Guide : 140

- กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลข โทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- [x] 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsoen Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 180"
- [ ] 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า -"
- [ ] 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"
- [ ] 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"
- [x] 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 1905"
- [ ] 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า -"
- [ ] 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,-"
- [x] 8. "**Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book** ,1997 ,หน้า 155"
- [ ] 9." **ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices.** Ohio.,2000 ,หน้า -"
- [ ] 10. **Source of Ignition** หน้า-"
- [ ] 11. "อื่น ๆ"-"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 12/8/2001

รหัส คพ. ที่: คพ/-

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : -

ชื่อเคมีทั่วไป : Calcium oxide

ชื่อพ้องอื่นๆ : Lime; CALX; Quicklime; Calcium monoxide; Burnt lime; Pebble Lime; Unslaked lime; Fluxing lime; Calcia; Calcium Oxide, 99.9%

สูตรโมเลกุล : CaO

สูตรโครงสร้าง : Ca═══O

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1910

รหัส EC NO. : -

รหัส CAS NO. : 1305-78-8

รหัส RTECS : EW3100000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 215-138-9

ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : -

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : JT.Baker

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- ใช้ในกระบวนการทำเซรามิกส์ ใช้ทำให้สารออกด่าง ใช้ในการทำซิลิกา-เจล

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) :	-	(-)	LC_{50} (มก./$ม^3$) :	- / -	ชั่วโมง (-)
IDLH(ppm) :	11		ADI(ppm) :	-	MAC(ppm) : -
PEL-TWA(ppm) :	2.18		PEL-STEL(ppm) :	-	PEL-C(ppm) : -
TLV-TWA(ppm) :	2		TLV-STEL(ppm) :	-	TLV-C(ppm) : -

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : -	พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : -	ระยะสั้น - ค่าสูงสุด - สารเคมีอันตราย : ☑
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4	หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ผง	สี : สีขาวถึงเหลือง	กลิ่น : ไม่มีกลิ่น	น้ำหนักโมเลกุล : 56.08
จุดเดือด(°ซ.) : 2850	จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(°ซ.) : 2572		ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 3.37
ความหนืด(mPa.sec) : -	ความดันไอ(มม.ปรอท) : - ที่ 20 °ซ.		ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 1.9
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) :	ละลายได้เล็กน้อย ที่ - °ซ.		ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : 12.5 ที่ 21 °ซ.
แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 1 ppm = 2.29 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.44 ppm ที่ 25 °ซ.			
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :			
- สารนี้เมื่อละลายน้ำเกิดการคายความร้อน และทำให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์			

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเอาฝุ่นของสารนี้เข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงและมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เกิดอาการไอ จาม เจ็บคอหายใจติดขัด หายใจถี่รัว และมีอาการแผลไหม้ตายในโพรงจมูก
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคือง จะมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อผิวหนังอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผื่นแดง และมีอาการปวดแสบปวดร้อน
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือกินเข้าไป จะมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง กลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากสารนี้มีฤทธิ์เป็นเบส จึงอาจทำให้เกิดแผลไหม้บริเวณปากและลำคอ
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตา : จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงและเกิดการทำลายเนื้อเยื่อตา ทำให้ตาแดง น้ำตาไหล ตาพร่ามัว ปวดตา
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- การสัมผัสเป็นเวลานาน ๆ : การหายใจเอาฝุ่นเข้าไปเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ เกิดแผลเปื่อยของเยื่อเมือก และอาจทำให้โพรงจมูกเป็นรูได้

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร เมื่อเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดสามารถใช้อุณหภูมิห้อง
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : น้ำ กรด อากาศชื้น ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ บอริคออกไซด์บอริค ไอน้ำ สารอินทรีย์อื่น ๆ
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อากาศ ความชื้น และสารที่เข้ากันไม่ได้
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ไม่มีสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
- อันตรายจากการปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดลุกติดไฟได้เอง(°ซ.) : - NFPA Code :

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : -

- การระเบิด : สารนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดได้จากการผสมหินปูน และน้ำที่อุณหภูมิสูง ๆ จะทำให้เกิดการระเบิดได้
- การเกิดไฟไหม้ : จะทำให้เกิดอันตรายจากไฟ จากการที่ปูนขาวกับน้ำผสมกันทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน ผงของความร้อนกับวัตถุที่ติดไฟได้เอง จะทำให้เกิดการติดไฟขึ้นทันที
- สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ : ใช้วิธีที่เหมาะสมสำหรับการดับเพลิงโดยรอบ
- ในเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมกับหน้ากากแบบเต็มหน้า

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดแน่น
- เก็บในที่ที่เย็นและแห้ง
- มีการระบายอากาศในพื้นที่
- เก็บห่างจากความร้อน ความชื้น และสารที่เข้ากันไม่ได้
- มีการป้องกันความเสียหายจากทางกายภาพ
- สารนี้เป็นด่างเข้มข้นเมื่อถูกความชื้นจะทำให้ภาชนะบรรจุบวม เกิดความร้อนจนทำให้ระเบิดได้
- ภาชนะบรรจุของสารนี้ที่เป็นถังเปล่าแต่มีเศษสารเคมีตกค้าง เช่น ฝุ่นหรือของแข็ง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ให้สังเกตคำเตือน และข้อระวังทั้งหมดที่ระบุไว้สำหรับสารนี้

10. การทำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล : ให้ระบายอากาศพื้นที่ที่หกรั่วไหล
- ควบคุมคนที่ไม่มีหน้าที่จำเป็นและไม่มีการป้องกันอันตรายออกจากบริเวณที่ที่มีการหกรั่วไหล
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- เก็บส่วนที่หกรั่วไหลใส่ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการนำกลับมาใช้หรือการกำจัด
- ควรใช้วิธีซึ่งไม่ทำให้เกิดฝุ่นขึ้น
- การกำจัด : ถ้าไม่สามารถนำสารนี้กลับมาใช้ใหม่ได้ ก็ควรจัดการกำจัดอย่างเหมาะสม

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันการหายใจ	ถุงมือ	ชุดป้องกันสารเคมี		แว่นตานิรภัย	
ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :					

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป : อย่ากระตุ้นทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมาก ๆ ถ้าทำได้ ห้ามไม่ให้นำสิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง : ให้ชีคล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีออก นำส่งไปพบแพทย์ทันที ให้ทำความสะอาดเสื้อผ้า และรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา : ให้ล้างโดยให้น้ำไหลผ่าน ถ้าเกิดการระคายเคืองขึ้น ให้นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:	

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสีย และดิน
- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

- ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายเนื่องจากเปลี่ยนแปลงพืชพ
- อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 7020 OSHA NO. : ID 121

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☑ กระดาษกรอง ☐ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☑ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

- อากาศตัวอย่างใช้ 0.8 um cellulose ester membrane
- อัตราการไหลสำหรับเก็บตัวอย่าง 1 ถึง 5 ลิตรต่อนาที
- ปริมาตรเก็บตัวอย่างต่ำสุด-สูงสุด 20 ลิตร , 400 ลิตร

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 42 DOT Guide : 157

- กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

☑ 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 183"

☑ 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 48"

☐ 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"

☐ 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"

☑ 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 635"

☑ 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,น่าอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า 21"

☑ 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,0409"

☑ 8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า 157"

☑ 9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า 19"

☐ 10. Source of Ignition ให้ใส่-"

☐ 11. "อื่น ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

选礦
药剂

Material Safety Data Sheet

SECTION I – PRODUCT IDENTIFICATION AND USES

Product name	**ANIONIC POLYACRYLAMIDE, PAM for short of Polyacrylamide**
Applications	Works as a flocculant and/or coagulant for mineral processing Other varied applications – water treatment, paper mill, textile etc…
Sales representative	**LMS** Canada

SECTION II – CHEMICAL INGREDIENTS

Main ingredient	$(CH_2CHCONH_2)_n$ polymer

SECTION III – PHYSICAL & CHEMICAL DATA

Physical state	Solid
Appearance	Colorless or white granular powder
Odour	None
Vapor pressure	N/A
Melting point	Approx 200 °C
Solubility	20 – 30%
pH value	Approx 6.0
Bulk density	Varies with granular size and moisture content. For rough calculation purpose: approx 0.7g /cm^3

SECTION IV – FIRE AND EXPLOSION

Flammability & explosion	Flammable. Dust explosions may occur if material is efficiently fine and dispersed in air.
Means of extinction	Foam, CO_2 or dry chemical powder. Use water with precautions as this material becomes extremely slippery and swells when it has absorbed water. It may lead a mechanical bursting hazard under certain conditions. Full protective equipment and self contained breathing apparatus must be worn when combating fire.
Flashpoint	N/A

SECTION V – STABILITY AND REACTIVITY

Chemical stability	Stable at room temperature
Incompatibility with other substances	Flammability may be enhanced by presence of strong oxidizers. Swells enormously and becomes much heavier when material absorbs water, mechanical bursting hazard may occur in the process.

Reactivity, and under what conditions

May emit acid fumes once heated to decomposition.

SECTION VI – TOXICOLOGICAL PROPERTIES

Skin contact	Non-irritating to slightly irritating to skin
Eye contact	May result in moderate mechanical irritation by palpable powder or granular forms. Dust may cause stinging eyes.
Inhalation of dust	Large quantity of dust inhalation may cause irritation to lung.
Ingestion	Consult a physician if possible. Do not induce vomiting except directed by a physician.

SECTION VII – PREVENTIVE MEASURES

Personal protective gear

Where creation of dust is unavoidable, prolonged and/or repeated skin exposure are unavoidable, use conventional approved or equivalent respiratory protection equipment based on consideration of airborne and duration of exposure.

Hand and skin	Gloves are recommended. No special type of protection clothing is required. Regular long sleeved garments and long pants should be sufficed.
Eye	Use appropriate eye protection equipment to minimize contact with dust from dry product. Avoid wearing contact lenses in the presence of dust.
Other	To avoid accidentally ingesting this product, wash hands at breaks and before eating.

Use adequate ventilation to prevent dust from accumulating in workplace.

SECTION VIII – FIRST AID MEASURES

Skin	Remove contaminated clothing; wash exposed skin thoroughly with soap and water. Treat any irritation symptomatically. Laundry clothing before reusing.
Eye	Hold eyelids apart and rinse with running water. If irritation persists, seek for medical attention.
Inhalation of dust	Remove victim to a well-ventilated area. If irritation develops, obtain medical attention. If breathing becomes difficult, administer oxygen if available. Obtain medical attention immediately.
Ingestion	Consult a physician. Do not induce vomiting unless directed by a physician.
Other	Eye wash facilities should be available at workplace.

SECTION IX – STORAGE, SHIPPING & DISPOSAL

Spillage and waste disposal

Do not rinse spilled area with water until the following steps have been conducted:

Take measures to eliminate foot or vehicular traffic to avoid spraying material out of the spilled area. Scoop up spilled dry material and place in an appropriate container for disposal or re-use. Sweep up dust and remaining material. Use an appropriate vacuum (with filter to avoid dispersing respirable dust into air) to remove powder residue.

Once wet, remaining powder will cause surface to become extremely slippery

and pose a hazard similar to ice. Clean up personnel should take precautions when rinsing the surface with water.

Discharge into drains, sewers or waterways is not recommended due to its persistence and swollenness in aquatic media. It may cause clogging drains, filters and plumbing systems. Dispose this material in accordance with all applicable regulations.

Handling procedures and equipment

Avoid contact with moisture as the material forms a gel which is extremely slippery when absorbing water. Eliminate conditions that may pose slipperiness. Wear a dust mask or respirator when handling this material, or where possibility of inhalation exists. Wear suitable clothing to avoid prolonged or repeated skin contact. Observe good personal hygiene. Prohibit eating, drinking and smoking in contaminated areas. Wash hands; remove contaminated clothing and protective equipment before eating.

Packing and shipping information

Use water-resistant methods.

Storage requirement

Store in a dry, cool, and ventilated area away from oxidizers. Ensure containers are properly closed and bags are properly sealed. All the stock should be properly labeled. Check regularly for spills.

Keep locked up and out of reach of children.

Keep away from sources of ignitions.

SECTION X – PREPARATION OF MSDS

Prepared and translated by	LMS, Canada
Last update	April, 2006

Note: The information in this Material Safety Data Sheet associates only to the specific material designated herein and does not apply to uses in combination with any other materials or for any other processes. The information given is based on technical data provided by the manufacturer and those publications available when compiling/updating document and we believed to be reliable. It is subject to change or update without notice. Because conditions of applications vary and are beyond our control, it is users' responsibility to obtain safety data for combinations with other materials, or for applications in other processes. Always follow local safety regulations applicable on erection sites.

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Hydrochloric acid

ชื่อเคมีทั่วไป : Hydrochloride

ชื่อพ้องอื่นๆ : Muriatic acid; Chlorohydric acid; Spirits of salts; Hydrogen chloride (acid); Hydrogen chloride; Hydrogen Chloride Gas only

สูตรโมเลกุล : HCl

สูตรโครงสร้าง : H—Cl

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1789

รหัส EC NO. : 017-002-00-2

รหัส CAS NO. : 7647-01-0

รหัส RTECS : MW 4025000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 231-595-7

ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : Mallinckrodt Baker Inc.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : -

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) : 900 (กระต่าย) LC_{50} (มก./ม^3) : 4655 / - ชั่วโมง (หนู)

IDLH(ppm) : 50 ADI(ppm) : MAC(ppm) :

PEL-TWA(ppm) : 5 PEL-STEL(ppm) : PEL-C(ppm) : 5

TLV-TWA(ppm) : 5 TLV-STEL(ppm) : TLV-C(ppm) : 5

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : ระยะสั้น ค่าสูงสุด 5 สารเคมีอันตราย : ☑
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☑ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว , ก๊าซ สี : ไม่มีสี กลิ่น : ฉุน มน.โมเลกุล : 36.46
จุดเดือด(^{0}ซ.) : 53 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(^{0}ซ.) : -74 ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.18
ความหนืด(mPa.sec) : 0.0148 ความดันไอ(มม.ปรอท) : 190 ที่ 25 ^{0}ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 1.3
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ละลายได้ ที่ - ^{0}ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : - ที่ - ^{0}ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 1.49 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.67 ppm ที่ 25 ^{0}ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
- สารนี้สามารถละลายได้ในเอทานอล

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเอาไอระเหยของสารนี้เข้าไปจะก่อให้เกิดอาการไอ หายใจติดขัด เกิดการอักเสบของจมูก ลำคอ และทางเดินหายใจส่วนบน และในกรณีที่รุนแรง จะก่อให้เกิดอาการน้ำท่วมปอด ระบบหายใจล้มเหลว และอาจเสียชีวิตได้
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดง ปวดและเกิดแผลไหม้ การสัมผัสกับสารที่ความเข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดแผลพุพองและผิวหนังเปลี่ยน
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง จะก่อให้เกิดอาการปวด และเกิดแผลไหม้ในปาก คอ หลอดอาหาร และทางเดินอาหาร อาจก่อให้เกิดอาการ คลื่นไส้ และท้องร่วง และอาจทำให้เสียชีวิตได้
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาจก่อให้เกิดการทำลายได้ อาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง และก่อให้เกิดทำลายตาอย่างถาวรได้
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- การสัมผัสกับไอระเหยของสารเป็นระยะนานจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อกัน และทำให้เกิดฤทธิ์กัดกร่อน เช่นเดียวกับฤทธิ์ของการสัมผัสกรด - ในบุคคลที่มีอาการผิดปกติทางผิวหนัง หรือเป็นโรคทางตา จะมีความไวต่อการเกิดผลกระทบสารนี้ - ไม่เป็นสารก่อมะเร็งตาม NTP จัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 3 ตามบัญชีรายชื่อของ IARC

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ ภาชนะบรรจุของสารอาจเกิดการแตกออกและระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับความร้อน
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะ โอหะออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ เอมีน คาร์บอเนต สารที่เป็นเบส และสารอื่น ๆ เช่น ไซยาไนด์ ซัลไฟด์ และฟอสฟอรัสไฮด์
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน และการสัมผัสโดยตรงกับแสง
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : เมื่อสารนี้สัมผัสกับความร้อน จะเกิดการสลายตัวและปล่อยฟูม/ควันของไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เป็นพิษและจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำหรือไอน้ำ ทำให้เกิดความร้อน และเกิดฟูมหรือควันของสารที่เป็นพิษและมีฤทธิ์การสลายตัวของสารจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เนื่องจากความร้อนจะทำให้เกิดฟูม/ควันของก๊าซไฮโดรเจนซึ่งสามารถระเบิดได้
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดลุกติดไฟได้เอง(°ซ.) : - NFPA Code :

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : -

- การสัมผัสกับความร้อนสูงหรือการสัมผัสกับโลหะจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟออกมา
- สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ น้ำฉีดเป็นฝอย และทำให้สารเป็นกลางโดยใช้โซดาไฟหรือปูนขาว
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า
- ใช้น้ำฉีดหล่อเย็นเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสเพลิงไหม้ และให้อยู่ห่างจากภาชนะบรรจุสาร

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และป้องกันการเสียหายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บในบริเวณที่มีพื้นป้องกันกรด และมีระบบระบายออกที่ดี
- เก็บห่างจาก การสัมผัสโดยตรงกับแสง ความร้อน น้ำ และสารที่เข้ากันไม่ได้
- อย่าทำการนึดล้างภายนอกภาชนะบรรจุหรือนำเอาภาชนะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- เมื่อต้องการเจือจางให้ทำการค่อย ๆ เติมกรดปริมาณน้อย ๆ ลงในน้ำ อย่าใช้น้ำร้อนหรืออย่าทำการเติมน้ำลงในกรดเพราะจะทำให้ไม่

สามารถควบคุมจุดเดือดของสารได้

- เมื่อทำการเปิดภาชนะบรรจุสารที่ทำจากโลหะให้ใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดประกายไฟ เพราะในการเปิดอาจเกิดก๊าซไฮโดรเจนขึ้นได้
- ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้
- ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ชื่อทางการขนส่ง : Hydrochloric acid
- รหัส UN : 1789
- ประเภทอันตราย : 8
- ประเภทการบรรจุหีบห่อ :กลุ่ม III

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ให้จัดให้มีการระบายอากาศในบริเวณที่มีการหกรั่วไหล
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ให้กั้นแยกเป็นพื้นที่อันตราย และกันบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันออกจากบริเวณหกรั่วไหล
- ให้เก็บของเหลวที่หกรั่วไหลและนำกลับมาใช้ใหม่ถ้าสามารถทำได้
- ทำให้สารเป็นกลางโดยใช้สารที่เป็นเบส เช่น โซดาไฟ ปูนขาว และทำการดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุที่เฉื่อย เช่น แร่หินทราย (Vermiculite) ทรายแห้ง ดิน และเก็บใส่ในภาชนะบรรจุสำหรับกากของเสียเคมี

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

	ถุงมือ	ชุดป้องกันสารเคมี		แว่นตานิรภัย	รองเท้าบูท

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ
- สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 50 ppm ให้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ซึ่งมีวัสดุกรองเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10 หรือมีให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้า ทรงเต็มหน้า (gas mask) ชนิด canister ประเภทที่เหมาะสม โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 250 หรือมีให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) ชนิดมีวัสดุกรองเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
- ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการหกรั่วไหลสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือกรณีที่ไม่ทราบบริเวณที่มีความเข้มข้นของอากาศที่เป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศ

ใหม้ (SCBA) หรือหน้ากากชนิดเต็ม ชนิดการดันอากาศแรงดันบวกความดันลบชนิด 2 (pressure-demand / positive pressure mode) โดยสามารถใช้ได้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือใช้ได้อุปกรณ์ส่งอากาศด้วยท่อการหายใจ (Supplied - air respirator) หรือหน้ากากชนิดเต็มหน้า ชนิดการดันอากาศแรงดันบวกความดันลบชนิด 2 (pressure-demand / positive pressure mode) หรือชนิดที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และชนิดความดันลบชนิด 2 (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยสามารถใช้ได้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000

- ในกรณีการแยกหรือดูดสารพิษอุตสาหกรรม : ให้ใช้อุปกรณ์ที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) หรือหน้ากากชนิดเต็มหน้า และอุปกรณ์ครอบอนุภาคประสิทธิภาพ (HEPA filter) หรือใช้ได้อุปกรณ์ที่ผสมผสานกันในกรณีการแยกหรือดูดสารพิษอุตสาหกรรม หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยสามารถใช้ได้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียนให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมาก ๆ ถ้าสามารถหาได้ ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ชำระล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า และรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตาให้ชำระล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:	

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- เมื่อรั่วไหลลงสู่ดินคาดว่าสารนี้จะไม่เกิดการสลายตัวทางชีวภาพ และสารนี้อาจถูกดูดซึมเข้าสู่แหล่งน้ำได้ดินได้
- สารนี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ จะเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช
- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 7903 OSHA NO. : ID 174 SG

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☐ กระดาษกรอง ☑ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปคโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

- การเก็บตัวอย่างใช้ Washed silica gel, 400 mg/200 mg with glass fiber filter plug

- อัตราไหลต่ำสุดที่ยังเห็นฟองอย่าง 4.2 ลิตร 6.5 ลิตรต่อนาที
- ปริมาณน้ำที่ใช้ต่ำสุด 3 ลิตร , สูงสุด 100 ลิตร

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 42 DOT Guide : 157

- กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลข โทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- [x] 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsorn Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 477"
- [x] 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 166"
- [ ] 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"
- [ ] 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"
- [x] 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 1835"
- [ ] 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,น่าอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า -"
- [x] 7. "http://www.ode.gov/NIOSH ,CISC Card. ,0163"
- [x] 8. "**Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book** ,1997 ,หน้า 415"
- [ ] 9." **ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.**,2000 ,หน้า -"
- [ ] 10. **Source of Ignition** หน้า-"
- [ ] 11. "อื่น ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Sodium hydroxide

ชื่อเคมีทั่วไป : -

ชื่อพ้องอื่นๆ : Caustic soda ; Lye; Sodium hydrate; Soda lye; White Caustic; Lye, caustic; Augus Hot Rod;

สูตรโมเลกุล : NaOH สูตรโครงสร้าง : Na^+ OH^-

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1823 รหัส EC NO. : 011-002-00-6

รหัส CAS NO. : 1310-73-2 รหัส RTECS : WB4900000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 215-185-5 ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : JT Baker Inc.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : -

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) : 40 (หนู) LC_{50} ($มก./ม^3$) : - / - ชั่วโมง (-)

IDLH(ppm) : 6.11 ADI(ppm) : - MAC(ppm) : -

PEL-TWA(ppm) : - PEL-STEL(ppm) : - PEL-C(ppm) : 1.22

TLV-TWA(ppm) : - TLV-STEL(ppm) : - TLV-C(ppm) : 1.22 2mg/m3

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : -	พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : 1.22	ระยะสั้น - ค่าสูงสุด - สารตกมีอันตราย : ☑
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☑ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของแข็ง	สี : ขาว กลิ่น : ไม่มีกลิ่น น้ำหนักโมเลกุล : 40.00
จุดเดือด(°ซ.) : 1390	จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(°ซ.) : 318 ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 2.13
ความหนืด(mPa.sec) : -	ความดันไอ(มม.ปรอท) : ต่ำมาก ที่ - °ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : >1.4
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : 111	ที่ 20 °ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : 13 - 14 ที่ 20 °ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 1.635 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.611 ppm ที่ 25 °ซ.	
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :	

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง และทำให้เกิดการทำลายต่อทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เกิดอาการไอ ปวดคอ หรือน้ำมูกไหล ปอดยักแสบอย่างรุนแรง หายใจติดขัด หายใจถี่รัว
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง เป็นแผลไหม้ และเกิดเป็นแผลหุพองได้
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือกินเข้าไป ทำให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ กระเพาะอาหาร ทำให้เป็นแผลเป็น เลือดออกในกระเพาะอาหาร อาเจียน ท้องร่วง ความดันเลือดลดต่ำลง อาจทำให้เสียชีวิต
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตา จะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง เป็นแผลแสบไหม้ อาจทำให้มองไม่เห็นถึงขั้นตาบอดได้
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- การสัมผัสสารติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อ - สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อ

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการจับ
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : น้ำ, กรด, ของเหลวไวไฟ, สารประกอบอินทรีย์ของฮาโลเจน โดยเฉพาะไตรคลอโรเอทิลีน ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟ

หรือการระเบิด การสัมผัสไนโตรมีเทนและสารประกอบไนโตรทำให้เกิดเกลือที่ไวต่อการกระแทก
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น, ฝุ่น และสารที่เข้ากันไม่ได้
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : โซเดียมออกไซด์ การทำปฏิกิริยากับโอหะเกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟ
- สารนี้ผสมความชื้นในอากาศและทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นสารโซเดียมคาร์บอเนต
- สารนี้มีฤทธิ์เป็นเบสเข้มข้น
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดอุดติดไฟได้เอง(°ซ.) : - NFPA Code :

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : -

- สารนี้ไม่ทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ สารที่ร้อนหรือหลอมอยู่จะทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
- สารนี้ทำปฏิกิริยากับโอหะ เช่น อะลูมิเนียม เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟ
- สารดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้เลือกใช้สารดับเพลิง/วิธีการดับเพลิง ที่เหมาะสมสำหรับสภาพการเกิดเพลิงโดยรอบ ห้ามใช้น้ำในการดับเพลิง
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA)

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ป้องกันการเสื่อมหายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บห่างจากความร้อน, ความชื้น, สารที่เข้ากันไม่ได้
- เก็บห่างจากอะลูมิเนียม, แมกนีเซียม
- ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นอันตราย แต่มีกากสารเหมือนตกค้างอยู่ เช่น ฝุ่น ของแข็ง อาจเป็นอันตรายได้
- อย่าผสมสารนี้กับกรดหรือสารอินทรีย์
- ให้ยึดมาตรการป้องกันและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ชื่อในการขนส่ง : Sodium Hydroxide
- รหัส UN : 1823
- ประเภทอันตราย : 8
- ประเภทบรรจุหีบห่อ : กลุ่ม II
- รายงานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์/ขนาด : 300 ปอนด์

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ระบายอากาศบริเวณสารหกรั่วไหล
- ป้องกันบุคคลเข้าไปในบริเวณสารรั่วไหล
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยทราย, แร่เวอร์มิคิวไลต์ หรือวัสดุดูดซับอื่น
- เก็บส่วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัด โดยวิธีไม่ทำให้เกิดฝุ่น
- ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ
- สารที่หลงเหลืออยู่ สามารถทำให้เจือจางด้วยน้ำหรือทำให้เป็นกลางด้วยกรด เช่น อะซิติก, ไฮโดรคลอริก, ซัลฟูริก
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันการหายใจ	ถุงมือ		หน้ากากกระบังหน้า		

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ

-สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 125 ppm :ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจประเภทที่ใช้การส่งอากาศสำหรับการหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศแบบต่อเนื่อง โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =25 ให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50 หรือให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) ซึ่งมีอุปกรณ์กรองฝุ่น และละอองไอ โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =25 หรือให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50

-ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเข้าไปดับเพลิงกับการที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือการเข้าไปในบริเวณที่มีสภาวะอากาศที่เป็น IDLH :ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก (pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก (pressure-demand / positive pressure mode) หรือแบบที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว แบบแบบความดันภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =10,000

-ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน :ให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า (full mask) ซึ่งมี Canister ที่สามารถป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ ฝุ่น ละออง ไอ และฟูมให้ใช้อุปกรณ์เพื่อหลบหนีสำหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปหมอแพทย์

กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก นำส่งไปพบแพทย์ทันที ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกระพริบตาถี่ๆ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:	-

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสีย หรือดิน
- สารนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
- สารนี้เป็นพิษต่อปลาก และแหลงก์คอน ซึ่งส่งผลเป็นอันตรายเนื่องจากเปลี่ยนแปลงพีเอช อาจทำให้ปลาตายได้

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 7401 OSHA NO. : -

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☑ กระดาษกรอง ☐ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปคโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

- วิธีวิเคราะห์ใช้ acid - base titration
- อัตราการไหลสำหรับเก็บตัวอย่าง 1 ถึง 4 ลิตรต่อนาที
- ปริมาตรเก็บตัวอย่างต่ำสุด-สูงสุด ต่ำสุด 70 ลิตร สูงสุด 1000 ลิตร

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 39 DOT Guide : 154

- กรณีฉุกเฉิน โปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298

2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- [x] 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 805"
- [x] 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 284"
- [ ] 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"
- [ ] 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"
- [x] 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 2970"
- [x] 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,น่าอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า 52"
- [x] 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,0360"
- [x] 8. "**Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book** ,1997 ,หน้า 52"
- [x] 9." **ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.**,2000 ,หน้า 52"
- [ ] 10. **Source of Ignition** หน้า-"
- [ ] 11. "อื่น ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย **คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Sulfuric acid

ชื่อเคมีทั่วไป : Sulfuric acid

ชื่อพ้องอื่นๆ : Oil of vitriol; BOU; Dipping Acid; Vitriol Brown Oil; Sulfuric; Acid Mist; Hydrogen sulfate; Sulfur acid; Sulfuric acid, spent;

สูตรโมเลกุล : H_2SO_4

สูตรโครงสร้าง :



รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1830

รหัส EC NO. : 016-020-00-8

รหัส CAS NO. : 7664-93-9

รหัส RTECS : WS 5600000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 231-639-5

ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : Kybochem (pty) Limited

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : Modderfontein Ganteng 1645

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นสารละลายอิเล็กโตรไลต์ เป็นตัวชะล้างถ่านหิน เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) :	2140	(หนู)	LC_{50} (มก./ม^3) :	510	/ 2	ชั่วโมง	(หนู)
IDLH(ppm) :	0.25		ADI(ppm) : -			MAC(ppm) : -	
PEL-TWA(ppm) :	3.75		PEL-STEL(ppm) : -			PEL-C(ppm) : -	

TLV-TWA(ppm) : 0.25 TLV-STEL(ppm) : 0.75 TLV-C(ppm) : -

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3

พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : 0.25 ระยะสั้น - ค่าสูงสุด - สารเคมีอันตราย : ☑

พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☑ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว สี : ไม่มีสี กลิ่น : ไม่มีกลิ่น หน.โมเลกุล : 98

จุดเดือด(^{0}ซ.) : 276 จุดหลอมเหลว/จุดยืดกลซึม(^{0}ซ.) : -1 - (-30) ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.84

ความหนืด(mPa.sec) : 26.9 ความดันไอ(มม.ปรอท) : 0.001 ที่ 20 ^{0}ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 3.4

ละลายน้ำ

ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ได้ ที่ 20 ^{0}ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : - ที่ - ^{0}ซ.

แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 4.07 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.25 ppm ที่ 25 ^{0}ซ.

ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนและก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีอาการน้ำท่วมปอด เจ็บคอ ไอ หายใจติดขัด และหายใจถี่รัว การหายใจเอาสารที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เป็นแผลไหม้ และปวดแสบปวดร้อน
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือการกินเข้าไป ทำให้กลืนไส้ อาเจียน แต่ไม่มีผลต่อเนื้อเยื่อ
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตา สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ตาแดง ปวดตา และสายตาพร่ามัว
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- สารนี้มีผลทำลายปอด ระบบหลอดเลือดเสี้ยงหัวใจ

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- สารที่เข้ากันไม่ได้ : เบสแก่ น้ำ สารอินทรีย์ โลหะอัลคาไลน์

- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : เมื่อทำปฏิกิริยากับไอหมะจะเกิดออกไซด์ของกำมะถันและไฮโดรเจน
- สารนี้ทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ทำให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิด

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดลุกติดไฟได้เอง(°ซ.) : - NFPA Code :

NFPA 704 Code

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : -

- สารนี้ไม่ไวไฟ
- สารดับเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง น้ำ
- สารเคมีอันตรายจากการเผาไหม้ : ออกไซด์ของกำมะถัน
- สารนี้เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิดได้

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บห่างจากแสง ไอน้ำ เบสแก่ สารประกอบอินทรีย์
- เก็บภาชนะบรรจุสารไว้ในบริเวณเก็บสารเคมีที่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงการหายใจและการสัมผัสถูกผิวหนังและตา
- ชื่อในการขนส่ง : Sulphuric acid
- ประเภทอันตราย : 8
- รหัส UN : 1830

10. การทำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหลให้กั้นบริเวณสารหกแยกจากบริเวณอื่น
- ให้ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยสารอัลคาไลด์ เช่น โซดาแอ็ช สารอนินทรีย์ หรือดิน

- เก็บส่วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัด
- ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว
- ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันสารพิษทางลมหายใจ

ถุงมือ

ชุดป้องกันสารเคมี

แว่นตานิรภัย

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- การเลือกประเภทถุงมือ : แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Laminated film ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) มากกว่า 480 นาที และควรมีอัตราการเสื่อมสภาพของถุงมือ (Degradation Rating) อยู่ในระดับ และไม่แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Nitrile, Supported Polyvinyl Alcohol, Natural Rubber, Neoprene/Natural Rubber Blend
- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ
- สารที่ช่วยกรองมีเข้มข้นไม่เกิน 15 mg/m3 ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจประเภทที่ บังคับอากาศด้วยการหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศแบบต่อเนื่อง โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =25 หรือให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) ซึ่งมี Cartridge สำหรับป้องกันก๊าซของสารอินทรีย์ และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =25 หรือให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลแบบต่อเนื่อง โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50 หรือให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) ร่วมกับหน้ากากแบบครอบหน้า (full face mask) ซึ่งมี Canister สำหรับป้องกันก๊าซของสารอินทรีย์ และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50 ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบครอบหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied air respirator) พร้อมหน้ากากแบบครอบหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบปริมาณแน่นอน หรือการเข้าไปในบริเวณที่มีอากาศอาจเป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบครอบหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันอากาศในเป็นบวก (pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบครอบหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันอากาศในเป็นบวก (pressure-demand / positive pressure mode) หรือแบบที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันอากาศในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =10,000
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : ให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบครอบหน้า (gas mask) ซึ่งมี Canister สำหรับป้องกันก๊าซของสารอินทรีย์ และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) หรือให้ใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบสำหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. =50

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยหายใจทันที ถ้า

	หายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย รักษาร่างกายผู้ป่วยให้อบอุ่นและอยู่นิ่ง นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้ำ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:	- การรักษาอื่น ๆ อยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง อาการเกี่ยวกับปอดบวม อักเสบ บางทีอาจจะมีขึ้น

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 7903 OSHA NO. : ID 165SG

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☑ กระดาษกรอง ☑ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ☑ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

- การเก็บตัวอย่างใช้หลอดขนาด 400 mg/200mg, 8ft: glass fiber filter
- อัตราการไหลสำหรับเก็บตัวอย่าง 0.2 ถึง 0.5 ลิตรต่อนาที
- ปริมาตรเก็บตัวอย่างต่ำสุด-สูงสุด 0.3 ลิตร , 100 ลิตร

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 42 DOT Guide : 137

- กรณีฉุกเฉิน โปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- [x] 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 838"
- [x] 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 290"
- [ ] 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"
- [ ] 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"
- [x] 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 3046"
- [x] 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,ห้างหุ้นส่วนการพิมพ์ ,2543 ,หน้า 53"
- [ ] 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,0362"
- [ ] 8. "**Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book** ,1997 ,หน้า -"
- [x] 9." **ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.**,2000 ,หน้า 53"
- [ ] 10. **Source of Ignition** หน้า-"
- [ ] 11. "อื่น ๆ"http:\\chemtgrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย **คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

หากมีข้องสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 12/10/2001

รหัส สพ. ที่: สพ/-

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Trisodium phosphate

ชื่อเคมีทั่วไป : Sodium phosphate

ชื่อพ้องอื่นๆ : Tribasic; Sodium orthophosphate; Sodium phosphate; Trisodium orthophosphate; Phosphoric acid, trisodium salt; Sodium phosphate, ACS, 98.0-102.0% (Assay);

สูตรโมเลกุล : O_4PNa_3

สูตรโครงสร้าง :



รหัส UN/ID NO. : 3077

รหัส EC NO. : -

รหัส IMO :

รหัส CAS NO. : 7601-54-9

รหัส RTECS : TC9490000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 231-509-8

ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufaeturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : ASHLAND CHEMICAL CO.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : -

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

ใช้เป็นสารชักล้างทำความสะอาด

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) : - (-) LC_{50} (มก./ม^3) : - / - ชั่วโมง (163.94)

IDLH(ppm) : -	ADI(ppm) : 73	MAC(ppm) : -
PEL-TWA(ppm) : -	PEL-STEL(ppm) : -	PEL-C(ppm) : -
TLV-TWA(ppm) : -	TLV-STEL(ppm) : -	TLV-C(ppm) : -

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3

พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : - ระยะสั้น - ค่าสูงสุด - สารตกมีอันตราย : ☐

พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : เป็นผง	สี : ขาว, มันวาว	กลิ่น : -	น.น.โมเลกุล : -
จุดเดือด(°ซ.) : -	จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(°ซ.) : -		ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.620
ความหนืด(mPa.sec) : -	ความดันไอ(มม.ปรอท) : -	ที่ - °ซ.	ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : -
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : -	ที่ - °ซ.	ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : -	ที่ - °ซ.

แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 6.705 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.149 ppm ที่ 25 °ซ.

ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :

-

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง และแสบไหม้บริเวณจมูก คอ และทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอ และหายใจติดขัด สารนี้อาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ทำให้เป็นผื่นแดง และแผลผิวหนังไหม้ สารนี้ดูดซึมผ่านผิวหนัง ทำให้ไอ และหายใจติดขัด
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง อาเจียนเป็นเลือด ทำให้เกิดแผลไหม้และทำลายเนื้อเยื่อบริเวณปาก ลำคอ ทางเดินอาหาร และอาจรุนแรง ทำให้เกิดอาการไอและหายใจติดขัด
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตา ก่อให้เกิดการทำลายตาอย่างถาวร มีอาการปวดแสบปวดร้อน, น้ำตาไหล, ตาแดงและบวม ทำลายกระจกตา ทำให้ตาบอดได้
การก่อมะเร็ง :	- สารนี้ไม่เป็นสารก่อมะเร็งตาม NTP, IARC, OSHA
ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- สารนี้ทำลายจมูก คอ ทางเดินหายใจ ตาและปอด

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรคาร์บอนมอนนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ควัน และไอระเหย
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : อลูมิเนียม , กรดแร่เข้มข้น
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ฟอสฟอรัสออกไซด์ , โซเดียมออกไซด์
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดลุกติดไฟได้เอง(°ซ.) : - NFPA Code :

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : -

- สารดับเพลิง : ใช้ฉีดน้ำเป็นฝอย
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า และชุดป้องกันสารเคมี
- สารเคมีอันตรายจากการสลายตัว : ฟอสฟอรัสออกไซด์, โซเดียมออกไซด์
- ในระหว่างเกิดเพลิงไหม้ จะเกิดการสลายตัวของสาร ทำให้เกิดสารที่เป็นพิษ และทำให้ระคายเคือง

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในบริเวณที่แห้ง และปิดผนึกให้
- หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษา , เคลื่อนย้าย, และทำความสะอาด จะต้องป้องกันการเกิดฝุ่น และฝุ่นที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ PEL
- จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และมีอุปกรณ์กักเก็บฝุ่น
- จัดให้มีฝักบัวอาบน้ำ และอ่างล้างหน้าในบริเวณที่มีการใช้ และเคลื่อนย้ายสาร
- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกให้
- ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล เก็บกวาดสารที่หกรั่วไหลเล็กน้อย เพื่อนำไปกำจัด หรือนำกลับมาใช้ใหม่
- ถ้าสารหกปริมาณมาก ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม จนกว่าจะทำความสะอาดเสร็จ
- ให้หยุดการรั่วไหล ถ้าสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย

- กั้นบริเวณเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และปั๊มเก็บใส่ถัง
- ดักสารที่หกรั่วไหลใส่ในภาชนะบรรจุ
- เก็บกวาดบริเวณสารหกรั่วไหล เพื่อทำความสะอาด
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันการหายใจ	ถุงมือ	ชุดป้องกันสารเคมี		แว่นตานิรภัย	
ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) : -ถุงมือ ปีโอพรีน, ยาง, Polyvinyl chloride หรือ PVC					

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย รักษาร่างกายให้อบอุ่น นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน ถ้าผู้ป่วยยังมีสติ ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้ำ และให้ดื่มน้ำหรือนมตาม นำส่งไปพบแพทย์ทันที
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ชีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ถ้าพบว่าผิวหนังถูกทำลาย หรืออาการยังไม่ทุเลา นำส่งไปพบแพทย์ทันที ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า และรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ชีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ใช้นิ้วถ่างแยกเปลือกตาออก โดยให้น้ำไหลผ่าน ถ้ายังมีอาการให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปจากบริเวณสัมผัสสาร ไปที่ที่อากาศบริสุทธิ์ทันที และทำการชีดล้างตามข้อแนะนำข้างต้น นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:	- แจ้งแพทย์ถึงความผิดปกติ หรือโรคประจำตัวก่อนที่จะเกิดโรคร้ายแรงขึ้น เนื่องจาก การแพร่กระจายของสาร ผ่านทางเดินหายใจ , ผิวหนัง , ปอด , ตา (เช่น เป็นโรคหอบหืด)

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

-

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : - OSHA NO. : -

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☐ กระดาษกรอง ☐ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 49 DOT Guide : 171

- กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

☑ 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 908"

☐ 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า -"

☐ 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"

☐ 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"

☑ 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 2990"

☐ 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,น่าอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า -"

☐ 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,-"

☐ 8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า -"

☐ 9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า -"

☐ 10. Source of Ignition หน้า-"

☐ 11. "อื่น ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

ศูนย์จัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 24/8/2544

รหัส สท. ที่: สท/-

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Ammonium hydroxide

ชื่อเคมีทั่วไป : Ammonium hydroxide

ชื่อพ้องอื่นๆ : Aqua ammonia; Ammonia Water; Ammonium, aqueous; Ammonia, monohydrate; Aqueous Ammonia; Ammonia-15N; Ammonium Hydroxide, Redistilled;

สูตรโมเลกุล : NH_4OH สูตรโครงสร้าง : NH_4^+ OH^-

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 2672 รหัส EC NO. : 007-001-00-5

รหัส CAS NO. : 1336-21-6 รหัส RTECS : BQ9625000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 215-647-6 ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : J.T. Baker Inc.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : -

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) :	350	(หนู)	LC_{50} (มก./ม^3) :	2860	/ หนู4 ชั่วโมง	(หนู)
IDLH(ppm) :	-		ADI(ppm) :	-	MAC(ppm) :	-
PEL-TWA(ppm) :	50		PEL-STEL(ppm) :	-	PEL-C(ppm) :	-
TLV-TWA(ppm) :	25		TLV-STEL(ppm) :	35	TLV-C(ppm) :	-

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : - ระยะสั้น - ค่าสูงสุด - สารเคมีอันตราย : ☐
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☑ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว สี : ใส,ไม่มีสี กลิ่น : กลิ่นแอมโมเนีย น้ำหนักโมเลกุล : 35.05
จุดเดือด(°ซ.) : 36 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(°ซ.) : -72 ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 0.9
ความหนืด(mPa.sec) : - ความดันไอ(มม.ปรอท) : 115 ที่ 20 °ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : -
ละลายน้ำ
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ได้ ที่ 20 °ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : 11.6 ที่ - °ซ.
แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 1 ppm = 1.43 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.70 ppm ที่ 25 °ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หากหายใจหาสารที่ความเข้มข้นสูง เข้าไปจะก่อให้เกิดแผลไหม้ น้ำท่วมปอดและอาจตายได้ ความเข้มข้นที่อาจทำให้ตายได้คือ 5000 ppm
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลไหม้ได้
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร และอาจทำให้เยื่อบุช่องท้องทะลุหรือยักแรบ ทำให้เกิดอาการปวดในปาก , ลอ , ทียง , เกิดอาการไอ , อาเจียน และหมดสติได้
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง จะทำให้เกิดอาการปวดตา , เกิดการทำลายตา และอาจทำให้ตาบอด
อาการต่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- การสัมผัสเป็นระยะเวลานาน หรือการสัมผัสน้ำจะก่อให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อของเยื่อเมือก , ทางเดินหายใจส่วนบน , ตา และผิวหนังได้ - สารนี้ทำลายปอด ทรวงอก ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการจับ

- สารที่เข้ากันไม่ได้ : กรด , อะโคลีน , ไดเมทิลซัลเฟต , ฮาโลเจน , ซัลเวอร์ไนเตรท , โพไทลีนออกไซด์ , ไนโตรมีเทน , ซิลเวอร์ออกไซด์ , เงิน
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน แสงแดด สารที่เข้ากันไม่ได้ และแหล่งจุดติดไฟ
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : การเผาไหม้จะทำให้เกิดแอมโมเนียและไนโตรเจนออกไซด์
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดลุกติดไฟได้เอง(°ซ.) : 615

NFPA Code :

NFPA 704 Code

ค่า LEL % : 16 UEL % : 25 LFL % : - UFL % : -

- ไอระเหยของสารสามารถเกิดการสะสมในบริเวณที่เป็นสถานที่รับอากาศได้
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้เลือกใช้สารดับเพลิง/วิธีการดับเพลิง ที่เหมาะสมสำหรับสภาพการเกิดเพลิงโดยรอบ
- ใช้น้ำฉีดหล่อเย็นเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสเพลิงไหม้ และฉีดล้างส่วนที่หกรั่วไหล หรือไอระเหยที่ยังไม่ติดไฟ
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) ที่ผ่านการรับรองจาก NIOSH พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงโดยตรง
- ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้ (เช่น ไอระเหย , ของเหลว)
- ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ชื่อในการขนส่ง : Ammonia Solution
- ประเภทอันตราย : 8
- รหัสผลิตภัณฑ์ : UN 2672
- กลุ่มการบรรจุ : III

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ให้ระบายอากาศบริเวณที่หกรั่วไหล
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม และกันบุคคลที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันออกจากพื้นที่ที่หกรั่วไหล
- เก็บส่วนที่หกรั่วไหล หรือของเหลวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ถ้าสามารถทำได้
- ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ
- ให้ทำการเจือจางส่วนที่หกรั่วไหลด้วยน้ำ หรือทำให้เป็นกลางโดยกรด เช่น อะซีติก , ไฮโดรคลอริก , ซัลฟูริก
- ให้ดูดซับด้วยดินเหนียว , แร่หินทราย หรือสารที่เฉื่อย และเก็บใส่ในภาชนะบรรจุเพื่อนำไปกำจัด
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันการหายใจ	ถุงมือ	ชุดป้องกันสารเคมี	แว่นตานิรภัย		

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- การเลือกประเภทถุงมือ : แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Nitrile ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) มากกว่า 360 นาที หรือใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Unsupported Neoprene ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) 258 นาที หรือใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Natural Rubber ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) 240 นาที และใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Neoprene/Natural Rubber Blend ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation Breakthrough time) มากกว่า 240 นาที และไม่แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Supported Polyvinyl Alcohol

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยหายใจ ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน ให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆ ห้าม ไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ชำล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก นำส่งไปพบแพทย์ ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ชีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:	การสัมผัสเป็นระยะเวลานาน หรือการสัมผัสน้ำจะก่อให้เกิดการละลายเนื้อเยื่อของเยื่อเมือก , ทางเดินหายใจส่วนบน , ตา และผิวหนังได้

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- สารนี้มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตสัตว์ และพืชน้ำ

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : - OSHA NO. : -

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☐ กระดาษกรอง ☐ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 39 DOT Guide : -

- กรณีฉุกเฉิน โปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

☐ 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า -"

☐ 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า -"

☐ 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"

☐ 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"

☑ 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 210"

- [ ] 6. "สอบ.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,น่าอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า -"
- [ ] 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,-"
- [x] 8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า 49"
- [ ] 9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า -"
- [ ] 10. Source of Ignition หน้า-"
- [ ] 11. "อื่น ๆ"chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

Material Safety Data Sheet

1. การจำแนกผลิตภัณฑ์

ชื่อทางการค้า : GAWAS A 300	ชื่อทางเคมี : NITRITE BORAX CORROSION INHIBITOR

2. ส่วนผสมที่เป็นอันตราย

วัสดุหรือส่วนประกอบ	%	ข้อมูลอันตราย
SODIUM NITRITE	80-90	-
BORAX	10-20	-
CORROSION INHIBITOR MAX.	2	-

3. ข้อมูลทางฟิสิกส์

จุดเดือด (760 มม. ปรอท)	: -	จุดหลอมเหลว	: ~ 270 ° ซ.
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ : 1)	: 2.115	ความดันไอ	: -
ความหนาแน่นไอ (อากาศ : 1)	: -	การละลายในน้ำ (% โดย นน.)	: 99.9
อัตราการระเหย (บิวทิลอะซีเตต : 1)	: -	สีและกลิ่น	: ขาว/เหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น

4. ข้อมูลการติดไฟและการระเบิด

จุดวาบไฟ (Flash Point)	: -	อุณหภูมิติดไฟได้เอง	: -
UEL	: -	LEL	: -
อุปกรณ์ดับเพลิง	: ธรรมดา		
วิธีผจญเพลิงพิเศษ	: -		
อันตรายจากการติดไฟและการระเบิดในกรณีพิเศษ	: เกิด ไนตรัสออกไซด์		

5. ข้อมูลอันตรายต่อสุขภาพ

เข้าสู่ทางร่างกาย	-จากการหายใจ	: ไอ คลื่นเหียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
	-จากการสัมผัสทางผิวหนัง	: อาจกัดกร่อนเล็กน้อย
	-จากการกิน	: ปวดท้อง ท้องร่วง อาเจียน มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
ผลจากการสัมผัสสารเคมี	-ผลอย่างเฉียบพลัน	: อาจสลบ หรือเสียชีวิต
	-ผลอย่างเรื้อรัง	: ถ้าสัมผัสนานๆ อาจทำลายไต และสมอง
การปฐมพยาบาล และวิธีพยาบาลฉุกเฉิน	-ตา	: ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ส่งแพทย์
	-ผิวหนัง	: ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก เรียกรถพยาบาล
	-ระบบหายใจ	: ให้อากาศบริสุทธิ์ พักผ่อน ช่วยหายใจ ส่งแพทย์
	-ระบบทางเดินอาหาร	: บ้วนปากหลายๆ ครั้ง ส่งโรงพยาบาล

6. ข้อมูลปฏิกิริยาเคมี

เงื่อนไขที่ทำให้สารไม่มีเสถียรภาพ	:	กรด
สารที่เข้ากันไม่ได้	:	กรดและสารลดออกซิเจน
อันตรายจากของเสียของผลิตภัณฑ์	:	-

7. วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อวัสดุรั่วไหลหรือหกนอง	:	ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก
สารเคมีที่ทำให้เป็นกลาง	:	-
วิธีการกำจัดของเสีย	:	ฝังกลบ

8. มาตรการควบคุมป้องกันพิเศษ

ระบบระบายอากาศ	:	แนะนำ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเฉพาะ		
-หน้ากาก	:	แนะนำ
-แว่นตา	:	แนะนำ
-ถุงมือ	:	แนะนำ
-เสื้อผ้า	:	-
-อื่น ๆ	:	-

9. ข้อควรระมัดระวังพิเศษ

การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ	:	ให้เก็บในที่แห้ง ห่างจากสารที่ติดไฟ, สารลดออกซิเจน และสารจำพวกกรด
ข้อควรระมัดระวังพิเศษอื่น ๆ	:	-

NITRITE BORAX
CORROSION INHIBITOR

PHYSICAL/CHEMICAL PROPERTIES		IMPORTANT CHARACTERISTICS
Sodium Nitrite Borax Corrosion Inhibitor Solubility in water	80-90 % 10-20 % 2 % max. good	LIGHT YELLOW HYDROSCOPIC CRYSTAL OR POWDER decomposed when heated above 538°C, given off- oxygen. Reacts with acid given off toxic gas (Nitrous vapour). TLV-TWA: not available **Absorption route :** Can enter the body by inhalation or ingestion. **Immediate effects:** In serious cases risk of seizures, unconsciousness and death. **Effects of prolonged/repeated exposure :** Can cause kidney and brain damage. Affecting the blood vessel.

HAZARDS/SYMPTOMS	PREVENTIVE MEASURE	FIRE EXTINGUISH/FIRST AID
Fire: non - combustible, much chemical reaction can cause fire and explosion.	avoid contact with combusible substances.	in case of fire in immediate vicinity: use any extinguishing agent.
Inhalation : cough, nausea, vomiting, headache, blue skin, feeling of weakness.	local exhaust or respiratory protecion.	fresh air, rest, artificial respiration if necessary, take to hospital.
Skin: corrosive.	gloves.	flush skin with water or shower, call a doctor.
Eyes: redness, pain.	goggles, or combined eye and respiratory protection.	flush with water, take to a doctor.
Ingestion: abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, drowsiness, muscle cramps.	do not eat, drink or smoke while working with this chemical.	rinse mouth, call a doctor or take to hospital.

SPILLAGE	STORAGE	LABELING / NFPA
clean up spillage, fush away remainder with water (additional individual protection : P3 respirator).	keep dry, separate from combusible substances reducing agents and acids.	 Oxidant Toxic

NOTES
From 60° C to 200° C loss of crystall water. Apparent melting point due to loss of water of crystallization.

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 24/8/2544

รหัส คพ. ที่: คพ/-

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Sodium nitrite

ชื่อเคมีทั่วไป : -

ชื่อพ้องอื่นๆ : Anti-rust; Filmerine; Diazoting salts; Erinitrit;

สูตรโมเลกุล : $NNaO_2$

สูตรโครงสร้าง : 

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1500

รหัส EC NO. : 007-010-00-4

รหัส CAS NO. : 7632-00-0

รหัส RTECS : RA 1225000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 231-555-9

ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : -

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : -

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- ใช้ในการผลิตยา

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) : 180 (หนู) LC_{50} (มก./ม^3) : 5500 / 4 ชั่วโมง (หนู)

IDLH(ppm) : - ADI(ppm) : - MAC(ppm) : -

PEL-TWA(ppm) : - PEL-STEL(ppm) : - PEL-C(ppm) : -

TLV-TWA(ppm) : - TLV-STEL(ppm) : - TLV-C(ppm) : -

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3

พรบ. กู้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : - ระยะสั้น - กำสูงสุด - สารเคมีอันตราย : ☑

พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของแข็ง สี : ขาวถึงออกเหลืองเล็กน้อย กลิ่น : ไม่มีกลิ่น นน.โมเลกุล : 69

จุดเดือด(^{0}ซ.) : 320 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(^{0}ซ.) : 271 ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 2.168

ความหนืด(mPa.sec) : - ความดันไอ(มม.ปรอท) : - ที่ - ^{0}ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 2.4

ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : 82 ที่ 20 ^{0}ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : 9 ที่ 20 ^{0}ซ.

แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 1 ppm = 2.82 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.35 ppm ที่ 25 ^{0}ซ.

ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเข้าไป จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และเยื่อบุ ปวดศีรษะ สูญเสียการควบคุม
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง สารนี้ดูดซึมผ่านผิวหนังเป็นอันตรายทำให้เกิด methe moglobin
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ามีการกินหรือกลืนเข้าไป จะเป็นพิษ กลืนไส้ อาเจียน
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตา จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- สารนี้มีผลทำลายไลพิด ระบบหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบ

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : ความชื้น กรด ผงโลหะ แอมโมเนีย ไซยาไนด์ เอมีน ด่างทับทิมมันด์
- สารอันตรายจากการเผาไหม้หรือการสลายตัว : คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
- อันตรายจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดลุกติดไฟได้เอง(°ซ.) : - NFPA Code :-

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : -

- สารดับเพลิงที่ใช้ประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม
- ขั้นตอนการดับเพลิงรุนแรงควรรวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) และชุดป้องกันสารเคมีสัมผัสผิวหนังและตา
- ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสถูกเพลิงไหม้
- ภาชนะบรรจุอาจติดการระเบิดขึ้นได้เมื่อถูกเพลิงไหม้
- เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะทำให้เกิดฟูม/ก๊าซพิษออกมา
- การสัมผัสกับสารอันตรายอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- สารนี้สามารถลุกติดไฟขึ้นเองได้

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด
- เก็บในที่ที่แห้งและเย็น
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- ล้างทำความสะอาดให้ทั่วภายหลังจากการเคลื่อนย้าย
- เก็บให้ห่างจากสารติดไฟได้ ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหกรั่วไหล สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) รองเท้าบูทยาง และถุงมือยาง
- เก็บกวาดใส่ในถุงบรรจุและเก็บไว้เพื่อนำไปกำจัด
- ฉีดล้างบริเวณที่สารหกรั่วไหลด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ
- ระบายอากาศในพื้นที่และล้างบริเวณหกรั่วไหลหลังจากถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว
- อพยพคนออกจากพื้นที่ที่หกรั่วไหล
- ปิด/กั้นแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันการหายใจ	ถุงมือ	ชุดป้องกันสารเคมี		แว่นตานิรภัย	รองเท้าบูท
ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :					

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- การหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ - ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ให้ช่วยหายใจ - ถ้าผู้ป่วยหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน - ส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนกินเข้าไป อย่ากระตุ้นทำให้เกิดการอาเจียน นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ชีดล้างผิวหนังด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตาให้ชีดล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที เปิดเปลือกตาให้กว้างระหว่างการล้าง นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:	-

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- เมื่อรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ สารนี้เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำในน้ำ
- เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำดื่ม
- ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : - OSHA NO. : -

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☐ กระดาษกรอง ☐ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปคโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 30 DOT Guide : 140

- กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลข โทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- [x] 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 811"
- [ ] 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า -"
- [ ] 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"
- [ ] 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"
- [x] 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 2981"
- [ ] 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า -"
- [ ] 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,-"
- [x] 8. "**Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book** ,1997 ,หน้า 745"
- [ ] 9." **ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.**,2000 ,หน้า -"
- [ ] 10. **Source of Ignition** หน้า-"
- [ ] 11. "อื่น ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย **คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Sodium hypochlorite

ชื่อเคมีทั่วไป : -

ชื่อพ้องอื่นๆ : Clorox; Bleach; Liquid bleach; Sodium oxychloride; Javex; Antiformin; Showchlon; Chlorox; B-K; Carrel-dakin solution; Chloros; Dakin's solution; Hychlorite; Javelle water; Mera industries 2MOM3B; Milton; Modified dakin's solution; Piochlor; Sodium hypochlorite, 13% active chlorine;

สูตรโมเลกุล : ClNaO

สูตรโครงสร้าง : 

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1791

รหัส EC NO. : 017-011-01-9

รหัส CAS NO. : 7681-52-9

รหัส RTECS : NH 3486300

รหัส EUEINECS/ELINCS : 231-668-3

ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : 1675 No. Main Street, Orange, California 92867

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : -

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

ใช้เป็นสารทำความสะอาด

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) : 8910 (หนู) LC_{50} (มก./ม^3) : - / - ชั่วโมง (-)

IDLH(ppm) : - ADI(ppm) : - MAC(ppm) : -

PEL-TWA(ppm) : - PEL-STEL(ppm) : - PEL-C(ppm) : -

TLV-TWA(ppm) : - TLV-STEL(ppm) : - TLV-C(ppm) : -

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3

พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : - ระยะสั้น - ที่สูงสุด - สารเคมีอันตราย : ☑

พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☑ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอาหารและยา

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว สี : เขียว-เหลือง กลิ่น : อุน กลิ่นคลอรีน น้ำหนักโมเลกุล : 74.4

จุดเดือด(^{0}ซ.) : 48-76 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(^{0}ซ.) : - ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.20-1.26

ความหนืด(mPa.sec) : - ความดันไอ(มม.ปรอท) : <17.5 ที่ - ^{0}ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 2.5

ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : 100 ที่ - ^{0}ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : 12 ที่ - ^{0}ซ.

แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 3.05 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 0.32 ppm ที่ 25 ^{0}ซ.

ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนัง จะทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นกลาง และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกินหรือกลืนเข้าไปจะทำให้เกิดระคายเคืองต่อเยื่อบุที่ปากและลำคอ เกิดอาการปวดท้อง และแผลเปื่อย
สัมผัสถูกตา :	- การสัมผัสถูกตาจะทำให้ระคายเคืองอย่างรุนแรง
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- ไม่มีรายงานว่าสารนี้ก่อมะเร็ง - สารนี้มีผลทำลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ ผิวหนัง

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้ไม่เสถียร

- สารที่เข้ากันไม่ได้ : กรดเข้มข้น, สารออกซิไดซ์อย่างแรง, โลหะหนัก, สารรีดิวซ์, แอมโมเนีย, อีเธอร์, สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ เช่น สี, เทอร์โรซีน, ทินเนอร์, แลคเกอร์

- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความเสถียรของสารจะลดลงเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น, สัมผัสกับความร้อน, แสง, ค่า pH ลดลง, ผสมกับโลหะหนัก เช่น นิกเกิล, โคบอลต์, ทองแดง และเหล็ก
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - จุดลุกติดไฟได้เอง(°ซ.) : ไม่ติดไฟ NFPA Code :

ค่า LEL % : - UEL % : - LFL % : - UFL % : -

NFPA 704 Code

- สารนี้ไม่ไวไฟ
- สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ ผงเคมีแห้ง
- การสัมผัสกับสารอื่นอาจก่อให้เกิดการติดไฟ
- ความร้อนและการผสม/ปนเปื้อนกับกรด จะทำให้เกิดฟูม/ก๊าซที่เป็นพิษและมีฤทธิ์ระคายเคือง ซึ่งการสลายตัวที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีนออกมา

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- เก็บในที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศที่ดี
- เก็บให้ห่างจากแสง และสารเคมีอื่น
- อย่าผสมสารนี้หรือทำให้สารนี้ปนเปื้อนกับแอมโมเนีย, ไฮโดรคาร์บอน, กรด, แอลกอฮอล์ และอีเธอร์
- ให้ยังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ทำการเคลื่อนย้ายในที่โล่ง
- ให้อ้างทำความสะอาดร่างกาย ให้ทั่วถึงภายหลังทำการเคลื่อนย้าย

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- วิธีปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุรั่วไหล ให้ระบายอากาศในพื้นที่ที่มีสารหกรั่วไหล
- ให้กันแยกพื้นที่ที่สารหกรั่วไหล และกันคนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันออกไป
- ให้เก็บส่วนที่หกรั่วไหล เก็บใส่ในภาชนะบรรจุและทำให้เป็นกลางด้วยโซเดียมซัลไฟต์, ไบคาร์ซัลไฟต์, ไทโอซัลไฟต์
- ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับ เช่น ดินเหนียว ทราย หรือวัสดุดูดซับ แล้วเก็บ ใส่ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัด

- ให้ชีดล้างบริเวณที่หกรั่วไหลด้วยน้ำ

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

หน้ากากป้องกันการหายใจ	ถุงมือ			แว่นตานิรภัย	
ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :					

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ห้าม ไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ หากผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มสารอะอาย โปรตีน หรือ ถ้าไม่สามารถหาได้ก็ให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆ อย่าให้ผู้ป่วยดื่มน้ำส้ม,เบคกิงโซดา,ยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ชีดล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากๆ
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ชีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกระพริบตาขึ้นๆขณะทำการล้าง นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:	

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : - OSHA NO. : -

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☐ กระดาษกรอง ☐ หลอดดูดซับตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ อะตอมมิกแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 39 DOT Guide : 154

- กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

☑ 1. "Chemical Safety Sheet ,Samsoon Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 807"

☐ 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า -"

☐ 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"

☐ 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า -"

☑ 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 2971"

☐ 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,กระทรวงอุตสาหกรรม ,2543 ,หน้า -"

☐ 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,-"

☑ 8. "**Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book** ,1997 ,หน้า 742"

☐ 9." **ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.**,2000 ,หน้า -"

☐ 10. **Source of Ignition** หน้า-"

☐ 11. "อื่น ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย **คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

1. การชี้บ่งเคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อเคมี IUPAC : Hydrogen gas.

ชื่อเคมีทั่วไป : Protium

ชื่ออื่นๆ : Water gas

สูตรโมเลกุล : H_2 สูตรโครงสร้าง : H——H

รหัส IMO :

รหัส UN/ID NO. : 1049 , 1966 รหัส EC NO. : 001-001-00-9

รหัส CAS NO. : 1333-74-0 รหัส RTECS : MW 8900000

รหัส EUEINECS/ELINCS : 215-605-7 ชื่อวงศ์ : -

2. ชื่อผู้ผลิต/จำหน่าย (Manufacturer and Distributor)

ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า : -

แหล่งข้อมูลอื่นๆ : - CHEMINFO

3. การใช้ประโยชน์ (Uses)

- สารนี้ใช้ในการ ไฮโดรจีเนชั่นของผัก และไขมันสัตว์ ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของโลหะ, PETROLUME REFINING, การผลิตแอม โมเนีย

4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD_{50} (มก./กก.) :	-	(-)	LC_{50} (มก./ม^3) : -	/ -	ชั่วโมง (-)
IDLH(ppm) :	-		ADI(ppm) : -		MAC(ppm) : -
PEL-TWA(ppm) :	N/E		PEL-STEL(ppm) : -		PEL-C(ppm) : -
TLV-TWA(ppm) :	-		TLV-STEL(ppm) : -		TLV-C(ppm) : -

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) : -

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) : - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3

พรบ. กุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง : - ระยะสั้น - ค่าสูงสุด - สารตกมีอันตราย : ☑

พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : ☐ ชนิดที่ 1 ☐ ชนิดที่ 2 ☐ ชนิดที่ 3 ☐ ชนิดที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ก๊าซ สี : ไม่มีสี กลิ่น : ไม่มีกลิ่น น้ำหนักโมเลกุล : 2.02

จุดเดือด(°ซ.) : -252.8 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(°ซ.) : -259.2 ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.0

ความหนืด(mPa.sec) : - ความดันไอ(มม.ปรอท) : 0.067 ที่ 20 °ซ. ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 0.07

ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : 1.8 ที่ - °ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) : - ที่ - °ซ.

แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm = 0.082 มก./ม^3 หรือ 1 มก./ม^3 = 12.2 ppm ที่ 25 °ซ.

ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :

6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

สัมผัสทางหายใจ :	- การหายใจเข้าไป ไม่เป็นพิษที่อุณหภูมิและความดันปกติ สามารถแทนที่ออกซิเจน ซึ่งทำให้มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่วนประกอบของออกซิเจนในบรรยากาศจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 ผลกระทบเมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอ ถ้าร้อยละ 12 - 16 จะทำให้อัตราการหายใจและการเต้นของชีพจรเพิ่มขึ้น
สัมผัสทางผิวหนัง :	- การสัมผัสถูกผิวหนัง ไม่ทราบผลกระทบ
กินหรือกลืนเข้าไป :	- การกลืนหรือกินเข้าไป ไม่น่าจะเป็นไปได้
สัมผัสดูดตา :	- การสัมผัสถูกตา ไม่ทราบผลกระทบ
การก่อมะเร็ง : ความผิดปกติ,อื่น ๆ :	- ผลของการสัมผัสเป็นเวลานาน ๆ (เรื้อรัง) การสัมผัสกับสารนาน ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ถ้าขาดออกซิเจน (เมื่อออกซิเจนในอากาศต่ำกว่า 18%) อาจมีผลต่อหัวใจและระบบประสาท -

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)

- ความคงตัว : สารนี้มีความเสถียร

- อันตรายจากการเกิดพอลิเมอร์ไรเซชั่น : ไม่เกิดขึ้น

- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สารประกอบฮาโลเจน เช่น โบรไมด์ คลอรีน ฟลูออไรด์ ทำปฏิกิริยาจะเกิดการระเบิดได้, แพลทตินั่ม และสารอื่นที่ทำให้ไฮโดรเจน ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดการระเบิดขึ้นมาได้, อิเธียมเตาไหม้ก๊าซไฮโดรเจน, ไนโตรเจน

ฟลูออไรด์ ทำปฏิกิริยาเกิดการระเบิดได้ เมื่อมีการจุดติดไฟขึ้น, ออกซิเจนไดฟลูออไรด์ จะทำปฏิกิริยาเกิดการระเบิดได้เมื่อมีการจุดติดไฟขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(°ซ.) : - 240 จุดจุดติดไฟได้เอง(°ซ.) : 571.2 NFPA Code :

NFPA 704 Code

ค่า LEL % : 4 UEL % : 75 LFL % : 4 UFL % : 75

- เป็นก๊าซไวไฟ สามารถลุกไหม้ได้ที่อุณหภูมิห้องทั่วไป
- เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดเมื่อผสมกับอากาศ, ออกซิเจน, คลอรีน
- สารดับเพลิง : ให้ใช้ผงเคมีแห้ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำฉีดเป็นฝอย โฟม
- ใช้น้ำฉีดหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสถูกเพลิงไหม้
- ไม่มีก๊าซอันตรายจากการเผาไหม้ และการสลายตัว เนื่องจาก ความร้อน
- หยุดการรั่วของก๊าซ และเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่ลุกติดไฟ ถ้าทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย
- หยุดฉีดดับเพลิงก๊าซที่กำลังรั่วไหลอยู่นอกว่าสามารถหยุดการรั่วไหลได้แล้ว
- สำหรับเพลิงไหม้รุนแรงในบริเวณกว้างให้ใช้สายฉีดน้ำที่ไม่ต้องควบคุมแรงดัน ถ้าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ถอยห่างจากบริเวณนั้น และปล่อยให้เพลิงลุกไหม้ต่อไป
- อยู่ห่างจากด้านหัว - ท้ายของถังบรรจุ ถอยออกทันทีในกรณีที่มีเสียงจากอุปกรณ์ระบายนิรภัย ระเบิด หรือถังบรรจุเปลี่ยนสี เมื่อลุกเพลิงไหม้

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)

- เก็บในระดับที่สูงกว่าพื้นดิน, เก็บในที่เย็น แห้ง มีการระบายอากาศที่ดี
- เก็บให้ห่างจากการสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง และห่างจากความร้อน และแหล่งจุดติดไฟ สารไวไฟ สารติดไฟ
- ใช้ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ซึ่งไม่ทำให้เป็นแหล่งจุดติดไฟ
- อย่าเคลื่อนย้ายถังบรรจุด้วยมือที่เปื้อนน้ำมัน
- ชื่อทางการขนส่ง : HYDROGEN
- ประเภทอันตราย : 2.1 ก๊าซไวไฟ

10. การทำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)

- ดับเพลิงหรือเคลื่อนย้ายแหล่งจุดติดไฟออกทั้งหมด
- หยุดการรั่วไหลถ้าทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย
- ควบคุมการเข้าออกบริเวณที่มีการหกรั่วไหลจนกว่าจะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

- มั่นใจว่าการเก็บ ทำความสะอาดด้านนิรภัยโดยบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ - ระบายอากาศในพื้นที่ที่หกรั่วไหล

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)

 หน้ากากป้องกันการหายใจ	 ถุงมือ			 แว่นตานิรภัย	
ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :					

12. การปฐมพยาบาล (First Aid)

หายใจเข้าไป :	- ถ้าหายใจเข้าไป ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือไม่มีอาการตอบสนอง ช่วยเหลือด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของตนเองก่อนการพยายามเข้าไปช่วยชีวิต , สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมใช้ระบบ " คู่หู " (BUDDY) , เคลื่อนย้ายแท่งปนเปื้อนหรือย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์, ถ้าหยุดหายใจ ให้ช่วยหายใจโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม, ถ้าหัวใจหยุดเต้น ช่วยหายใจ (CPR) ทันที ออกซิเจนอาจเป็นประโยชน์ถ้าใช้โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้ นำส่งไปพบแพทย์โดยทันที
กินหรือกลืนเข้าไป :	- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป : ไม่มี
สัมผัสถูกผิวหนัง :	- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มี
สัมผัสถูกตา :	- ถ้าสัมผัสถูกตา : ไม่มี
อื่น ๆ:	- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ ทำให้ร่างกายอบอุ่น และอยู่นิ่ง ข้อแนะนำข้างต้นอาจจะถูกพิจารณาให้เป็นพระราชบัญญัติสาธารณสุขในบางข้อของกฎหมาย ข้อแนะนำเหล่านี้ควรถูกพิจารณาโดยแพทย์และผู้แทนโดยชอบ ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติในการปฐมพยาบาล ควรถูกทบทวนเป็นประจำโดยแพทย์ที่คุ้นเคยกับวัสดุนั้น ๆ และเจือจางในการใช้งาน

13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)

- จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หากมีการใช้และจัดการกับสารอย่างเหมาะสม

14. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : - OSHA NO. : -

วิธีการเก็บตัวอย่าง : ☐ กระดาษกรอง ☐ หลอดเก็บตัวอย่าง ☐ อิมพิ้นเจอร์

วิธีการวิเคราะห์ : ☐ ชั่งน้ำหนัก ☐ สเปคโตโฟโตมิเตอร์ ☐ แก๊สโครมาโตกราฟฟี ☐ ยะคอมมิตแอบซอปชั่น

ข้อมูลอื่น ๆ :

15. การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide : 04 DOT Guide : 115

- กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650

- ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 2457

16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

☑ 1. "Chemical Safety Sheet ,Sunsorn Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 474"

☐ 2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า -"

☐ 3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า -"

☑ 4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า 325-59"

☑ 5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 1840"

☐ 6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,สำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า -"

☐ 7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,-"

☑ 8. "**Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book** ,1997 ,หน้า 419"

☐ 9." **ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.**,2000 ,หน้า -"

☑ 10. **Source of Ignition** หน้า103"

☑ 11. "อื่น ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ

กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ : 0 2298 2447, 0 2298 2457

โทรสาร : 0 2298 2451

E-Mail : dbase_c@pcd.go.th

ภาคผนวก 2-3

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

1 บทนำ

1.1 ขอบเขต

เอกสารนี้จะอธิบายถึงแผนการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม 1,2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนอม3 โรงงาน คลังพัสดุ อาคารที่ทำการ และบ้านพักที่อยู่อาศัย ภายในบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ประกอบด้วยแผนหลัก 3 แผน คือ

1. แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน,
2. แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน, และ
3. แผนฟื้นฟูบูรณะภัย

โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยครอบคลุมการฉุกเฉินกรณี ไฟไหม้ ,สารเคมีหกรั่วไหล,การระเบิด,ภัยธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว,น้ำท่วม,ฟ้าผ่าเป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนป้องกันระงับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงไฟฟ้าขนอม มีจุดประสงค์ดังนี้

1.2.1 มีแนวการปฏิบัติเป็นขั้นตอน ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันการขยายตัวและลุกลามของเหตุฉุกเฉิน จึงช่วยลดความเสียหายกับบุคคล, ทรัพย์สิน,และสิ่งแวดล้อมได้

1.2.2 ใช้เป็นแนวทางเตรียมพร้อม การฝึกอบรม, ฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉินซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

1.2.3 ใช้เป็นแนวทางในการร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือและกู้ภัย

1.3 การแจกจ่าย

กำหนดให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยจัดทำเอกสารฉบับนี้แจกจ่ายถึงบุคคลต่างๆดังระบุในบันทึกการแจกจ่ายขั้นต้น และให้มีระบบเซ็นรับไว้เป็นหลักฐาน โดยส่วนควบคุมความปลอดภัยจะเป็นผู้เก็บหลักฐานไว้

1.4 การแก้ไข,ปรับปรุง

1.4.1 กำหนดให้มีการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องและเมื่อมีรายการใดที่แก้ไขให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยสำเนาแจกจ่ายให้ผู้ครอบครองแผน บันทึกการแก้ไขไว้ในแบบบันทึกการแก้ไข

1.4.2 ให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยดำเนินการจัดการประชุมระหว่างผู้ครอบครองเอกสาร เพื่อทบทวนและอธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปีละครั้ง

2. ลักษณะกิจการ สภาพพื้นที่

โรงไฟฟ้าขนอมตั้งอยู่บนเนื้อที่ 250 ไร่ ริมปากแม่น้ำขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอขนอมไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 824 เมกกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตติดตั้งรวมมากที่สุดทางภาคใต้ของประเทศไทย

โรงไฟฟ้าขนอมประกอบด้วยโรงไฟฟ้าซึ่งแยกตามลักษณะและวิธีการผลิต ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

2.1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (THERMAL POWER PLANT)

โรงไฟฟ้าขนอม เครื่องที่ 1 (POWER PLANT BARGE 1) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้าง บนเรือท้องแบน โครงสร้างเหล็กเหนือเรือเชื่อม ขนาดตัวเรือกว้าง 38 เมตร ยาว 82.5 เมตร และสูง 10 เมตร ตัวเรือแบ่งออกเป็น 2 ชั้น เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 75,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยหากมีชั้นล่างสุดเป็นชั้นที่หนึ่งเรือขึ้นมา ได้ออกแบบไว้เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่สำคัญไว้ดังนี้

ชั้นที่หนึ่ง (ระดับท้องเรือ) ใช้เป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า เก็บน้ำมันที่ใช้งานกับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง โรงงานและโรงพัสดุของโรงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล โรงกรองน้ำ โรงทำน้ำจืด ตัวคอนเดนเซอร์

ชั้นที่สอง ซึ่งสูงจากชั้นที่หนึ่งประมาณ 10 เมตร ใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์หม้อต้มน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ปล่องควันของโรงไฟฟ้าซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นชั้นสองขึ้นไปอีกประมาณ 40 เมตร

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันดาและก๊าซธรรมชาติ ติดตั้ง ทดสอบเดินเครื่อง และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524

โรงไฟฟ้าขนอม เครื่องที่ 2 (POWER PLANT BARGE 2) เป็นโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเรือเหล็กท้องแบน ขนาดกว้าง*ยาว*สูง = 38*82.5*10 เมตร ชั้นล่างใช้เก็บน้ำ MAKE UP , น้ำมัน และ CONDENSER ชั้นบนติดตั้ง BOILER , TURBINE-GENERATOR TRANSFORMER และ STACK ขนาดสูง 40 เมตร มีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาด 75,000 กิโลวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ ทำการทดสอบอุปกรณ์และทดสอบเดินเครื่องจนเรียบร้อยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2532

2.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (COMBINED CYCLE POWER PLANT) โรงไฟฟ้าขนอม 3 ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่องโดยแบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส 4 เครื่องและระบบกังหันไอน้ำ จำนวน1 เครื่อง รวมกำลังผลิต 874,000 กิโลวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส ขนาด 112,000 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง

2.2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ขนาด 226,000 กิโลวัตต์ ใช้ความร้อนจากไอเสียของเครื่องกังหันแก๊สทั้ง 4 ชุด ซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 550 องศาเซลเซียส จากเครื่องกังหันแก๊ส จะถูกนำมาผลิตไอน้ำก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ไอน้ำที่ได้จะมีความดันและอุณหภูมิสูงพอที่จะไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้อีกประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สที่เดินเครื่องอยู่

3. แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

3.1 ให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดการแผนฉุกเฉินขึ้นภายในโรงไฟฟ้าขนอม เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน พัฒนาแผนฉุกเฉิน และมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข อย่างต่อเนื่อง ตามความจำเป็นของ บฟช. และดำเนินการใช้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3.2 ให้ส่วนเดินพลังความร้อน 1-5 รับผิดชอบแผนป้องกัน และเตรียมพร้อมระงับเหตุฉุกเฉิน ภายในโรงไฟฟ้าขนอม 1, ขนอม 2 และให้ส่วนเดินเครื่องพลังความร้อนร่วม 1-5 รับผิดชอบแผนป้องกัน และเตรียมพร้อม ระงับเหตุฉุกเฉินภายในโรงไฟฟ้าขนอม 3 ดังนี้

3.2.1 กำหนดและทบทวนพื้นที่อันตราย ได้แก่ แหล่งที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด แหล่งของเสียที่ติดไฟได้ง่าย ทุกเดือน มกราคม ของทุกปี โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง

3.2.2 สำรวจ/ตรวจตรา ให้มีช่องทางผ่านไปสู่ทางออกหรือห้องบันไดฉุกเฉิน ซึ่งมีความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางในช่องทางผ่านดังกล่าว เดือนละหนึ่งครั้ง

3.2.3 สำรวจ ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีจำนวนเพียงพอกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เดือนละหนึ่งครั้ง (KN1 ตามแบบฟอร์ม...111-FM-931,932,933,934,935,936,012,019,310-FM011.

KN2 ตามแบบฟอร์ม...112-FM291,292,293,294,295,296,297,297-2,297-3,298,310-FM-011

KN3 ตามแบบฟอร์ม...150-FM-701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711)

3.2.4 ให้ดูแล ตรวจสอบ และทดสอบ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยให้โรงไฟฟ้าขนอม 3 ดำเนินการในวันเสาร์ เวลา 10.00 น. และให้โรงไฟฟ้าขนอม 1 ดำเนินการในวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.โดยดำเนินการดังนี้

1. คอนโทรลรูม ประกาศให้พนักงานทราบผ่านเสียงตามสาย 3 ครั้ง ดังนี้

" ประกาศ ประกาศ จะทำการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ครั้งที่ 1"

" ประกาศ ประกาศ จะทำการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ครั้งที่ 2 "

" ประกาศ ประกาศ จะทำการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุ ครั้งที่ 3 "

2. เปิดสัญญาณเสียงไซเรน ผ่านเสียงตามสาย โดยเปิด 30 วินาที หยุด 10 วินาที, เปิด -ปิด 3 ครั้ง และให้พัวพนักงานชุด รปภ.ทวนสอบการได้ยินเสียงสัญญาณกับ รปภประจำป้อมต่างๆและทำรายงานผลเสนอ สคก.

3.2.5 สำรวจ ตรวจสอบ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้มีกำลังส่องสว่างเพียงพอที่จะอพยพผู้ปฏิบัติงานจากจุดที่ทำงานไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย และมีการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวทุกๆ สามเดือน ในเดือน มกราคม,เมษายน,กรกฎาคมและตุลาคม ของทุกปี

3.2.6 สำรวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เช่นเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศติดตัว ที่ล้างตาและฝักบัว เจ้าดูแลตัวหนีไฟ เปลหามและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆที่กำหนดตามสภาพอันตรายที่อาจจะได้รับ และทดสอบการทำงานทุกๆสามเดือน ในเดือน มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม และ ตุลาคม ของทุกปี

3.2.7 สำรวจ ตรวจสอบ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะที่เป็นโลหะ และนำออกจากพื้นที่ที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งดูแลให้มีการทำความสะอาดมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟง่ายไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดทันที

3.2.8 สำรวจ ตรวจสอบ ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ไม่น้อยกว่าทะละหนึ่งครั้ง

3.2.9 กำหนดและจัดระดับความสำคัญของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ หรือข้อมูล พร้อมระบุวิธีการเคลื่อนย้ายหรือป้องกันสิ่งดังกล่าว ปีละหนึ่งครั้งในเดือนมกราคม

3.2.10 กำหนดและทบทวน รายงาน แหล่งควบคุมพลังงาน ขั้นตอนปฏิบัติในการหยุดเดินเครื่องของแหล่งควบคุมหลัก ปีละหนึ่งครั้งในเดือนมกราคม และกำหนดสัญลักษณ์สี และแผ่นป้ายที่วาล์วควบคุมหลัก พร้อมตรวจสอบสภาพการทำงานของวาล์วควบคุมหลัก ตามวาระที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

3.3 กำหนดให้ฝ่ายบำรุงรักษา รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน สำหรับโรงไฟฟ้า คลังพัสดุ ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนพื้นที่อันตราย ได้แก่ แหล่งที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด แหล่งของเสียที่ติดไฟได้ง่าย ทุกเดือนมกราคมของทุกปี โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง

2. สำรวจตรวจตรา ให้มีช่องทางไปสู่ทางออก ซึ่งมีความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางในช่องทางดังกล่าว เดือนละ 1 ครั้ง

3. สำรวจ ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีจำนวนเพียงพอกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์ม...310 – FM - 009, 011.

3.3.2ป้องกันและแก้ไขแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อนดังนี้

1. ป้องกันมิให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด

2. ป้องกันอัคคีภัยจากเครื่องยนต์หรือปล่องไฟ เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือชมาดวันกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้

3. ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแม่เหล็ก การนำหรือการพาความร้อน จากแหล่งกำเนิดความร้อนสูง ไปสู่วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น จัดทำฉนวนหุ้มหรือปิดกั้น

4. ป้องกันอัคคีภัยจากการทำงานที่เกิดจากการเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักร เครื่องมือที่เกิดประกายไฟ หรือความร้อนสูงที่อาจจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ เช่น การตรวจบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามวาระ ใช้ใบอนุญาตให้เข้าทำงานที่ต้องการใช้ความร้อนในสถานที่ที่มีสารไวไฟ

5. ดำเนินการต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ำมัน เชื้อเพลิง สารเคมีหรือของเหลวไวไฟ เพื่อป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด และตรวจสอบสภาพการใช้งาน

3.3.3 จัดเก็บและขนย้ายวัตถุไวไฟ ถังก๊าซ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด

3.3.4ตรวจสอบและทดสอบระบบตรวจจับเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมระบบสัญญาณเตือนภัยตามวาระอย่างสม่ำเสมอ

3.3.5 กำหนดสัญลักษณ์สีและแผ่นป้ายที่วาล์วควบคุมหลัก สวิตช์ และแหล่งควบคุมการเปิด-ปิดพลังงานอื่นๆ พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถูกต้อง ปีละหนึ่งครั้งในเดือนมกราคม

3.4 ให้ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการและรับผิดชอบดังต่อไปนี้

3.4.1 สำรวจ จัดเก็บข้อมูลของสารเคมีอันตรายที่มีใช้ในโรงไฟฟ้าขนอม โดยบ่งบอกถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การจำแนกสารเคมีอันตราย (CHEMICAL CLASSIFICATION)
- ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (PHYSICAL AND CHEMICAL DATA)

- ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด (FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA)
- ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ (HEALTH HAZARD DATA)
- มาตรการด้านความปลอดภัย (SAFETY MEASURES)
- ข้อปฏิบัติที่สำคัญ (SPECIAL INTRUCTION) ได้แก่

1. การขนย้ายและการจัดเก็บ (HANDLING AND STORING)
2. การป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (CORROSIVENESS)
3. การป้องกันการรั่วและหก (SPILL AND LEAK PROCEDVRES)
4. การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสารเคมี (DISPOSAL METHODS)
5. การใช้สารดับเพลิง (EXTINGUISHING MEDIAS)

พร้อมทั้งมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3.4.2 สำรวจและตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บสารเคมี สถานที่ทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ให้อยู่ในมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด

3.5 ให้พนักงานบริษัท เมลิดไฟฟ้าขนอม จำกัด ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

3.5.1 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีอุกเฉิน ตามที่บริษัทหรือกฎหมายกำหนด

3.5.2 ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

3.5.3 สำรวจ สอดส่อง ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากเพลุอุกเฉิน

3.5.4 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่กำหนด

3.5.5 ต้องดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของตนให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟหรือก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เองต้องทำความสะอาดทันที

3.6 ให้ยกเว้นรับผิดชอบแผนป้องกันและระงับเหตุอุกเฉินสำหรับอาคารที่ทำการและบ้านพักที่อยู่อาศัย ดังนี้

3.6.1 กำหนดและทบทวนพื้นที่อันตราย ได้แก่ แหล่งที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อน แหล่งเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด แหล่งของเสียที่ติดไฟได้ง่าย ทุกเดือน มกราคม ของทุกปี โดยการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง

3.6.2 สำรวจตรวจตรา ให้มีช่องทางผ่านไปสู่ทางออกหรือห้องบันไดอุกเฉิน ซึ่งมีความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางในช่องทางผ่านดังกล่าว เดือนละหนึ่งครั้ง

3.7 ให้ส่วนควบคุมความปลอดภัยดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.7.1 สำรวจ ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ในพื้นที่ควบคุม ให้มีจำนวนเพียงพอกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ดี เดือนละหนึ่งครั้ง

3.7.2 สำรวจ ดูแล ตรวจสอบรถดับเพลิง รถพยาบาล อุปกรณ์ประจำรถ สายดับเพลิง หัวฉีด เครื่องมือในการปฐมพยาบาล ให้เพียงพอตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี ที่พร้อมใช้งาน เดือนละหนึ่งครั้ง

3.7.3 ให้ดำเนินการทบทวน ฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การองเคราะห์ทหารผ่านศึก อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

3.7.4 ควบคุมดูแล การตรวจตรา มิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม

3.7.5 จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ตามใส่ตามความเหมาะสม

3.7.6 ดำเนินการจัดให้มีการประชุม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข แผนอุกเฉินของคณะทำงานพัฒนาและจัดการแผนอุกเฉินตามความจำเป็น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือนกุมภาพันธ์

3.7.7 ดำเนินการดำเนารายการปรับปรุง แก้ไข แผนอุกเฉินให้ผู้ครอบครองเอกสารแผนอุกเฉินทราบภายใน 15 วัน ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแก้ไข

3.7.8 ดำเนินการประชุมผู้ครอบครองเอกสารแผนอุกเฉิน เพื่อทบทวนและอธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข แผนอุกเฉิน ปีละหนึ่งครั้ง ในเดือนมีนาคม

3.7.9ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด

3.7.10 จัดทำรายงานผลของการฝึกซ้อมตามแบบที่ทางราชการกำหนด ยื่นตามพนักงานเจ้าหน้าที่ภาย ในสามสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

3.7.11 ประสานงานด้าน SAFETY ในงาน PLAN OUTAGE ของโรงไฟฟ้า

แผนปฏิบัติการอุกเฉิน

เพื่อความพร้อมในการตอบสนอง และระงับเหตุอุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ บริษัทเมลิดไฟฟ้าขนอม จำกัด ให้สามารถปฏิบัติการตอบโต้ต่อภัยที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำแผนตอบสนองและระงับเหตุอุกเฉิน โดยกำหนดโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ เพื่อทำให้แผนการตอบสนองและระงับเหตุอุกเฉินนี้ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อระงับเหตุอุกเฉินที่เกิดขึ้นและป้องกันมิให้ขยายตัวหรือลุกลามของอุบัติภัย บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นและลดอันตรายในระหว่างการปฏิบัติการระงับเหตุ โดยกำหนดโครงสร้าง ขั้นตอน วิธีการ การปฏิบัติการ และการจัดบุคลากรรองรับแผนงานดังกล่าว

แผนการดำเนินงาน

1. กำหนดแผนการแจ้งเหตุอุกเฉิน
2. กำหนดแผนการปฏิบัติการอุกเฉิน
3. กำหนดแผนการอพยพ หนีภัย และค้นหา
4. กำหนดแผนการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต
5. กำหนดแผนการสนับสนุนการปฏิบัติการอุกเฉิน
6. กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ ในการแถลงข่าว
7. กำหนดขั้นตอนในการสำรวจ ประเมินผล และการยกเลิกสภาวะอุกเฉิน

1. แผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

1.1 ผู้พบเห็นเหตุการณ์ แจ้งหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้เคียง และ

1.1.1 แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ติดต่อคอนโทรลรูมชนอม3

- ❖ โทรศัพท์ โทร 191 หรือคอนโทรลรูมชนอม 3 โทร 2140, 2141, 2142
- ❖ วิทยุ ช่อง 3 ระหัสเรียกขาน คอน-โทรล-รูม-ชนอม-3

1.1.2 รายละเอียดที่แจ้ง

- ❖ ชื่อของผู้แจ้ง
- ❖ ลักษณะของการเกิดเหตุฉุกเฉิน ลักษณะ ประเภท ชนิดของการลุกไหม้
- ❖ สถานที่เกิดเหตุ
- ❖ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่
- ❖ มีอุปกรณ์อะไรเสียหาย หรือกำลังเสียหายหรือไม่

ในกรณีแจ้งคอนโทรล-รูม-ชนอม- 3 ไม่ได้ ให้แจ้ง คอนโทรล-รูม-ชนอม-1 โทร 2110,2111 หรือวิทยุช่อง 1

1.1.3 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ เข้าทำการระงับเหตุ หรือเข้าไปทำการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง ฝอน้ำดับเพลิง หรืออุปกรณ์ที่หาได้ ถ้าแน่ใจว่าสามารถดับไฟและป้องกันการลุกลามของเพลิงได้โดยที่ไม่เป็นอันตราย

1.2 เจ้าหน้าที่คอนโทรลรูม ที่รับแจ้งเหตุ ให้ดำเนินการดังนี้

1.2.1 โทรศัพท์แจ้งเหตุแก่ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย โทร 2020,2021 หรือทางวิทยุ ช่อง6 ระหัสเรียกขาน ลอ-คอ-ภอ หรือ ลอ-คอ-ภอ-หนึ่ง-หนึ่ง

1.2.2 ให้โทรศัพท์แจ้งเหตุที่โอมรักษาการณ์ที่2 โทร 2024 หรือทางวิทยุ ช่อง6 ระหัสเรียกขาน รอ-ปอ-สอง

1.2.3 ให้แจ้งหัวหน้าดเด็ด ให้รีบไปประเมินสถานะการณ์ ณ.จุดเกิดเหตุ

1.3 ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ที่รับแจ้งเหตุจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ ให้ดำเนินการดังนี้

1.3.1 ตรวจสอบรายละเอียด ประเมินสถานการณ์

1.3.2 แจ้ง คอน-โทรล-รูม กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 3 ครั้ง ผ่านระบบเสียงตามสายโดยเปิด 30 วินาที หยุด 10 วินาที, เปิด -ปิด 3 ครั้ง

1.3.3 ประกาศเสียงตามสาย 3 ครั้ง (PAGING)

1.4 ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องฯ ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย ที่รับรายงานเหตุ ให้รายงานเหตุต่อรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ หรือผู้รักษาการทันที

2. แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน

ที่ตั้ง : ห้องควบคุมกลาง(CONTROL ROOM) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชนอม3. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ห้องควบคุมกลาง (CONTROL ROOM) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชนอม3.ได้ ให้ใช้ห้องควบคุมกลาง(CONTROL ROOM)โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชนอม2 เป็นที่ทำการสำรอง

อุปกรณ์ประจำศูนย์ :

- วิทยุสื่อสาร ช่อง 5
- โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
- ระบบเสียงตามสาย (PAGING)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อุบัติเหตุและลำดับการสั่งการ ประกอบด้วย

1. รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการหรือผู้รักษาการณ์	เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
2. ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา	เป็นผู้ช่วยศูนย์ปฏิบัติการ
3. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	เป็นผู้ช่วยศูนย์ปฏิบัติการ
4. ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ.ที่ตั้งศูนย์	เป็นเจ้าหน้าที่สื่อสาร และรวบรวมข้อมูล
5. ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สื่อสาร และรวบรวมข้อมูล
6. ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย	เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสาน

ให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ.ที่ตั้งศูนย์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินชั่วคราว จนกว่าบุคคลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จะเดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติการ

ภาระกิจของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนในการระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เหตุการณ์ฉุกเฉิน กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

1. เหตุฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับที่ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต ที่พนักงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือส่วนควบคุมความปลอดภัย/ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถระงับเหตุได้

2. เหตุฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับที่ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน และ/หรือ กระบวนการผลิต ที่เกินความสามารถพนักงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือ ส่วนควบคุมความปลอดภัย/ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุได้เอง แต่อยู่ในวิสัยที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด มีความสามารถระงับเหตุได้เอง

3. เหตุฉุกเฉินความรุนแรงที่ 3 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ/หรือ กระบวนการผลิตที่เกินความสามารถ บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด ระงับเหตุได้เอง ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

หน้าที่และลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

2. ตรวจสอบรายละเอียดของข่าวแจ้งเหตุ ประเมินสถานการณ์ กดสัญญาณแจ้งเหตุ พร้อมประกาศเสียงตามสาย แจ้งประกาศสภาวะฉุกเฉิน

3. ส่งหัวหน้าทีมฉุกเฉินหรือหัวหน้าทีมผจญเพลิง(FIRE LEADER)ไปจุดเกิดเหตุ

4. รับรายงานการประเมินสถานการณ์ของหัวหน้าทีมฉุกเฉิน(หรือหัวหน้าทีมผจญเพลิง(FIRE LEADER))

5. สั่งตัดแยกระบบและควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็น

6. สั่งการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และช่วยชีวิต

7. สั่งการดำเนินการระงับเหตุ

8. สั่งการอพยพ เมื่อจำเป็น

9. สั่งการให้ส่วนบริการ ตั้งศูนย์แถลงข่าว ณ.ชั้น 2 อาคารสโมสร

10 ขอกำลังสนับสนุนจากกำลังสำรองภายใน

11. ขอกำลังสนับสนุนจากกำลังสำรองภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ภายใน

12. ยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้

13. สั่งการให้ส่วนควบคุมความปลอดภัย จัดทีมเฝ้าระวังและป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ

14.สั่งการให้ทีมสำรวจและประเมินความเสียหาย ซึ่งมีผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล เป็นหัวหน้าทีม เข้าสำรวจและประเมินความเสียหาย ณ.สถานที่เกิดเหตุ

15.สั่งการให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง ณ.ที่ตั้งศูนย์ รวบรวมข้อมูล เตรียมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูง และเตรียมแถลงข่าว

2.2 องค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกอบด้วยทีมต่างๆ ดังนี้

ก. ทีมฉุกเฉิน(หรือทีมผจญเพลิง)มีหน้าที่เข้าระงับเหตุและควบคุมเหตุฉุกเฉินหรือเข้าดับเพลิง, ควบคุมเพลิง ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ , กู้ชะวิ่ว

ข. ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ มีหน้าที่ ควบคุม ตัดแยกระบบ/อุปกรณ์ ในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อลดการสูญเสีย และทำหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการระงับเหตุและควบคุมเหตุฉุกเฉินหรือดับเพลิงหรือสนับสนุนผจญเพลิงให้เพียงพอ

ค. ทีมอพยพและค้นหา มีหน้าที่ จัดวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อการอพยพพนักงานทั้งหมดหรือบางส่วน ที่อาจเป็นอันตราย ไปยังสถานที่ปลอดภัย ตลอดจนค้นหาพนักงานที่อาจตกค้างอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายเอกสารที่สำคัญออกจากที่เกิดเหตุ โดยให้ทุกหน่วยงานลิดสัญลักษณ์ที่ตู้เก็บเอกสารสำคัญ ให้ชัดเจน

ง. ทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต มีหน้าที่ดูแลและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง และเป็นที่ปรึกษาของทีมอพยพและค้นหา

จ. ทีมประสานงานและสนับสนุนภายนอก มีหน้าที่

- ปิดกั้นบริเวณประตู ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม หรือสถานที่เกิดเหตุ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทางราชการ ในการดูแลความสงบ ป้องกันการลักขโมย การโจรกรรม การก่อความวุ่นวาย รวมทั้งดูแลการจราจร

- ต้อนรับสื่อมวลชนและจัดเตรียมการแถลงข่าวตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินเห็นชอบ พร้อมดูแลให้สื่อมวลชนอยู่ในที่ปลอดภัย

- ต้อนรับประสานงานกับหน่วยราชการ และโรงงานข้างเคียงที่มาช่วยเหลือ

- จัดหา อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

2.3 ทีมฉุกเฉินหรือผจญเพลิง

มีหน้าที่ระงับเหตุและควบคุมเหตุฉุกเฉินหรือระงับอัคคีภัย และป้องกันการลุกลามของเพลิง โดยรับคำสั่งและประสานงานกับศูนย์ ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนในอาคารที่เกิดเหตุ(ทำหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้นและทำหน้าที่ON-SCENE COMMANDERเพื่อสั่งการ ณ. ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีทีมอื่นๆมาช่วยวิศวกรหรือSupervisorส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่เกิดเหตุ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยหรือนักเคมี(กรณีเกี่ยวข้องกับสารเคมี) เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม และพนักงานในอาคารที่เกิดเหตุ พนักงานเดินเครื่อง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นลูกทีม

หน้าที่ของทีมฉุกเฉินหรือทีมผจญเพลิง

ระหว่างภาวะฉุกเฉิน

- เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประกาศเสียงตามสาย ให้รีบไปที่จุดเกิดเหตุ ประเมิน สถาน การณ์
- รายงานสถานการณ์ให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทราบ
- ขอกำลัง ทีมฉุกเฉินOPERATORและของการสนับสนุนตัดแยกระบบ อุปกรณ์
- ขอกำลังสนับสนุน ทีมฉุกเฉินรปภ. / ในกรณีที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้มาติดอยู่ในอาคาร ให้ทีมฉุกเฉินรปภ. ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือเบื้องต้น
- วางแผน ควบคุม อำนวยการ ในการแก้ไขและควบคุมเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง
  * วางแผน กำหนดเทคนิคและวิธีการแก้ไขและควบคุมเหตุฉุกเฉินหรือวิธีการดับเพลิง
  * วางแผนกำหนดจุดต่อสายดับเพลิง
  * กำหนดลำดับทีมฉุกเฉิน,ทีมผจญเพลิงแต่ละจุด
  * ควบคุม สั่งการ พนักงานในทีมฉุกเฉิน,ทีมผจญเพลิง ให้เข้าปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย
- รายงานสถานการณ์ ให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นระยะๆ

ภายหลังภาวะฉุกเฉิน

-เข้าควบคุมรักษาการณ์ ป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ในสถานที่เกิดเหตุ จนกว่าส่วนควบคุมความปลอดภัยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมารักษาการแทน

- ตรวจสอบรายงานความเสียหาย และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
- ช่วยสำรวจความสูญเสียในสถานที่เกิดเหตุ

2.4 ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการส่วนพัสดุ และ พนักงานส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า พนักงานส่วนพัสดุเป็นลูกทีม ทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการสั่งการควบคุม ตัดแยกระบบอุปกรณ์ , ด้านเทคนิคและดูแลการทำงานของ FIRE WATER PUMP,VALVE ระบบน้ำดับเพลิง

หน้าที่ของหัวหน้าทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ

ระหว่างภาวะฉุกเฉิน

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและประกาศเสียงตามสายให้รีบไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการส่วนเดินเครื่องขณะที่ตั้งศูนย์ ให้ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จนกว่า ผู้บริหารระดับสูงกว่าเดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติการ
- ทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการสั่งการควบคุม ตัดแยกระบบอุปกรณ์ และ ด้านเทคนิค
- ควบคุมสั่งการในการตัดแยกระบบอุปกรณ์
- ควบคุมและประสานงานระบบสูบน้ำดับเพลิง ให้มีน้ำใช้พอเพียงในการดับเพลิง
- รายงานสถานการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในทีมสนับสนุนการปฏิบัติการให้หัวหน้าศูนย์ทราบ

หลังภาวะฉุกเฉิน

- ร่วมสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
- ร่วมสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องจักร
- ร่วมดำเนินการวางแผนฟื้นฟูสถานะการณ์
- ร่วมสรุปรายงานการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

2.5 ทีมอพยพและค้นหา

ทีมอพยพและค้นหา ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกลเป็นหัวหน้าทีม โดยมีพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกลบางส่วน ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อมและนักเคมี เป็นลูกทีม

มีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะเพื่อการอพยพพนักงานทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจเป็นอันตรายไปยังส่วนที่ปลอดภัยตลอดจนค้นหาพนักงานที่อาจตกค้างอยู่ในอาคารเกิดเหตุหรือเคลื่อนย้ายเอกสารที่สำคัญออกจากที่เกิดเหตุ โดยให้ทุกหน่วยงานติดสัญลักษณ์ที่ผู้เก็บเอกสารสำคัญให้ชัดเจน แบ่งเป็น

1 ทีม GAS TURBINE รับผิดชอบส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าขนอมสาม

2 ทีม BOILER รับผิดชอบส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าขนอม หนึ่ง-สอง

3 ทีม STEAM TURBINE รับผิดชอบส่วนที่เป็นที่อาคารพัสดุ , อาคารบำรุงรักษา

4 ทีม เคมีและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบส่วนที่เป็นออฟฟิศของอาคารโรงไฟฟ้าขนอม 3

5 ทีม สอช. รับผิดชอบอาคารที่ทำการ

หน้าที่ของหัวหน้าทีมอพยพและค้นหา

ระหว่างภาวะฉุกเฉิน

- เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและประกาศเสียงตามสายให้รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินผ่านทางวิทยุ
- สั่งการจัดตั้งทีมอพยพและค้นหา ตรวจสอบรายชื่อลูกทีม
- วางแผนแบ่งหน้าที่ภายในทีมอพยพและค้นหา,และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ
- ตรวจสอบรายชื่อพนักงานอาจตกค้างภายในอาคารที่เกิดเหตุ
- เข้าค้นหาช่วยเหลือพนักงานที่ตกค้างและเคลื่อนย้ายเอกสารที่สำคัญ

หลังภาวะฉุกเฉิน

- ร่วมรายงานความสูญเสีย และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

2.6 ทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

มีหน้าที่ดูแลและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง และเป็นที่ปรึกษาของทีมอพยพค้นหา

ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนตรวจจ่าย เป็นหัวหน้าทีมและพนักงานประจำส่วนตรวจจ่าย, ส่วนรับจ่ายเงิน, ส่วนบัญชีและงบประมาณเป็นลูกทีม

หน้าที่ของหัวหน้าทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

ระหว่างภาวะฉุกเฉิน

- เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประกาศเสียงตามสายให้รีบไปสถานที่เกิดเหตุ และรายงานติดต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินผ่านทางวิทยุ
- สั่งการจัดตั้งตำแหน่งที่ตั้ง และทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต
- แบ่งกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัย ตามระดับความสาหัสของการบาดเจ็บ ทำทะเบียนผู้บาดเจ็บ
- เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งสถานพยาบาลตามความจำเป็น

หลังภาวะฉุกเฉิน

ร่วมรายงานความสูญเสียและสรุปผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน

2.7 ทีมประสานงานและสนับสนุนภายนอก

ประกอบด้วยทีมย่อย 3 ทีมคือ

2.7.1 ทีมตรวจตราและกันผู้มุงชน มีผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดเป็นหัวหน้าทีม พนักงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวัด พนักงานประจำส่วนวางแผนบำรุงและรักษา,ประจำส่วนควบคุมประสิทธิภาพเป็นลูกทีม มีหน้าที่ปิดกั้นบริเวณประชาชน ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม พร้อมสถานที่เกิดเหตุประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทางราชการในการดูแลความสงบ ป้องกันการลักขโมยโจรกรรมก่อความวุ่นวาย รวมทั้งการดูแลการจราจร

หน้าที่ของหัวหน้าทีมตรวจตราและกันผู้มุงชน

ระหว่างภาวะฉุกเฉิน

- จัดตั้งทีมจราจรและกันผู้มุงชน พร้อมกำหนดมอบหมายหน้าที่
- ส่งทีมเข้าระงับการณ์ไฟอุบัติการณ์ไฟที่ 1, ไฟอุบัติการณ์ที่ 2 และจัดการจราจรสถานที่เกิดเหตุ

หลังภาวะฉุกเฉิน

- ร่วมสรุปรายงานการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

2.7.2 ทีมส่งกำลังบำรุง

ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนจัดซื้อเป็นหัวหน้าทีม พนักงานจัดซื้อเป็นลูกทีม

ทำหน้าที่จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ศูนย์ร้อง ขอ

2.7.3 ทีมประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหัวหน้าทีมพนักงานประจำส่วนบริการ ส่วนงานบุคคลเป็นลูกทีม ทำหน้าที่

- จัดตั้งศูนย์ของข่าว จัดเตรียมการแถลงข่าว ตามที่หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสั่งการ
- ต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมทั้งอำนวยให้สื่อมวลชน อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
- ต้อนรับประสานงาน กับหน่วยราชการ และหน่วยงานอื่นข้างเคียงที่มาช่วยเหลือ

2.8 แผนฟื้นฟูสภาพหลังเกิดสภาวะฉุกเฉิน

2.8.1 ทีมสำรวจและประเมินความเสียหาย ประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม, ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย, ผู้จัดการส่วนที่รับผิดชอบพื้นที่ เป็นลูกทีม เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ เพื่อสำรวจประเมินความเสียหาย และค้นหาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเหตุฉุกเฉิน

กำหนดวิธีการแก้ไข, ป้องกัน

2..8.2 การติดตามและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ประกอบด้วย สงค. เป็นหัวหน้าทีม มี สรจ., สบง., สพร. เป็นลูกทีม ในการประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

2.8.3 การบำบัดมลพิษที่ตกค้าง ประกอบด้วย สคล. เป็นหัวหน้าทีม มีผู้จัดการส่วนที่รับผิดชอบพื้นที่, สคภ. เป็นลูกทีม ในการบำบัดมลพิษที่ตกค้าง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.8.4 การปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและแก้ปัญหาการผลิต ประกอบด้วย ผบร. เป็นหัวหน้าทีม ผ่ปก., ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา, ผู้จัดการส่วนผลิตเครื่อง, ผู้จัดการส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นลูกทีม ในการปรับปรุงเครื่องจักร และแก้ปัญหาการผลิตให้กลับสู่สภาพปกติ

2.8.5 การตรวจสภาพทางสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางฟื้นฟู ประกอบด้วย ผ่ปก. เป็นหัวหน้าทีม สคล., , สคภ., ผู้จัดการส่วนที่รับผิดชอบพื้นที่ เป็นลูกทีม ในการพิจารณาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

2.8.6 ประชุม สรุปการแก้ไข, ป้องกันปัญหา โดย กจก., ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการส่วน และผู้ เกี่ยวข้อง

2.9 แผนฉุกเฉินสำรอง

กรณี PUMP น้ำดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้หรือน้ำดับเพลิงไม่เพียงพอ ให้ประสานงานกับโรงแยกแก๊ส ขอใช้น้ำดับเพลิง(น้ำทะเล)จาก โรงแยกแก๊ส ผ่านทาง VALVE TIE – IN ของระบบน้ำดับเพลิง

หมายเลขโทรศัพท์และรหัสเรียกขานวิทยุ ของผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายใน

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	โทรศัพท์	
		ที่ทำงาน/บ้านพัก	เบอร์มือถือหรือเบอร์องค์การโทรศัพท์
1	นาย ชาญกิจ เจียรพันธุ์	2222/2400	081-7379881
2	นาย มานะ วิพวัสกุล	2000/2401	081-7379883
3	นาย ฐามิทธิ์ กาสัญกุล	2300/2408	081-7379882
4	นายอำนาจ ทิพยศักดิ์	2100	081-7379880
5	นาย ไพโรจน์ บุญมาก	2233/2432	081-7379889
6	ห้องควบคุมเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 1	2110/2111	081-7379891
7	ห้องควบคุมเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 2	2120/2121	081-7379892
8	ห้องควบคุมเครื่อง โรงไฟฟ้าขนอม 3	2140/2141/191	081-7379893
9	นายโชคชัย จุลสัตย์	2330/2412	087-2803331
10	นาย สิบศักดิ์ จุฉุทร์	2350/2404	081-7379885
11	นาย วีระ เพชรสกุล	2360/2423	081-7379896
12	นายพณวรรณ คะกี่	2050/2411	081-7379887
13	นาย สถาพร รัตนสมบัติ	2070/2418	086-9471883
14	นาย ประถูร อศพันศิ	2370/2478	086-9447281
15	นาย มาโนช อมรนิมิตร	2040/2453	081-7379888
16	นาย ไชยยา ประภัสสราภรณ์	2030/2440	083-1829707
17	นาย ณรงค์ มาทอง	2101/2473	086-2668332
18	นาย อภิชาติ คู่เส็น	2060/2418	081-7379879
19	นาย สมพงษ์ ทองช่วยรัตน์	2080/2416	089-4699345
20	นาย โกศล ศิริวาลย์	2320/2414	089-8746739
21	นายไพบูลย์ รักแก้ว	2170/2410	089-7278894
22	นายสยวริทย์ เสืองไพบูลย์	2020/2407	089-7284312
23	นายวัฒน์ชัย ไชยธวัช	2021/2441	082-4126983
22	ป้อมรักษาการณ์ ป้อมที่ 1	2023	-
23	ป้อมรักษาการณ์ ป้อมที่ 2	2024	-
24	ป้อมรักษาการณ์ บ้านพักรับรอง	2025	-

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ

ที่ทำงานฉุกเฉิน				สถานีดับเพลิง			
ชื่อ		ที่ทำงาน	มือถือ	สถานี	จำนวนรถ	ระยะทาง	โทรศัพท์
นายชาญกิจ	เกียรพันธุ์	2222	081-7379881	โรงไฟฟ้าขนอม KN1, KN2, KN3	2	-	075 - 529173 ต่อ 191 081-7379891-3
นายมานะ	วิศวัฒกุล	2000	081-7379883	เทศบาลขนอม นศ.	3	5	075 - 528534
นายฐานิศร์	กาญจนกุล	2300	081-7379882	เทศบาลตำบลท้องเนียน	1	1	075-528347 ต่อ 17
นายสำนาจ	จิตอดิศดิ์	2100	081-7379880	เทศบาลสิชล นศ.	2	35	075 - 536507 075 - 335710
นายไพโรจน์	บุญมาก	2233	081-7379889	เทศบาลท่าศาลา นศ.	2	65	075 - 521562
นายเอกวิทย์	เสือเพชรมูลย์	2020	089-7284312	เทศบาลนครศรีฯ	21	100	075 - 348118,340888,342883
นายพนมวรรณ	ยอด	2050	081-7379887	เทศบาลตลาดเล็ก สฎ.	3	30	077 - 371356
นายอนเรศ	ชูเกิด	2110	089-7247374	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนอม 11	2	100	077 - 283559-2 ต่อ 105,1784
นายบรรเจิด	ชิดิก	2120	089-2878553	เทศบาลเมือง สฎ.	10	70	077 - 272400 077 - 272075
นายประสิทธิ์	นาคะสาคร์	2110	087-2641911	ที่ว่าการอำเภอขนอม	-	3	077-529018
นายศรีโสภณ	โหมด	2120	084-6664566	**โรงพยาบาล**			
นายอาจิกย์	ศรีมณี	2110	084-6900308	โรงพยาบาล	จำนวนรถ	ระยะทาง	โทรศัพท์
นายนพวงศ์	รอดสม	2140	082-1866010	ขนอม นศ.	3	5	075 - 529033 ต่อ 107 075 - 529507 ต่อ 202
นายวิชาญ	ศรีไพโรจน์	2140	083-1824050	สิชล นศ.	4	35	075 - 536338-7 ต่อ 333
นายสมจิต	ขุนจันทร์	2140	087-3823890	ท่าศาลา นศ.	4	65	075 - 521186,075-521529 075 - 521815,075-521133
นายบัญชา	พันธุมะ	2140	081-6955282	นครินทร์ นศ.	3	100	075 - 312800-15 ต่อ116,121
นายรามนทร์	บุณยพิพัฒน์	2140	081-6914127	มหาราช นศ.	4	110	075 - 343061, 075 - 356336
นายวัฒน์ชัย	ไชยรัช	2021	082-4128093	นครพัฒน์	3	110	075-395999 ต่อ 114
สถานีตำรวจ				ภาฯนครศรีฯ สฎ.	2	50	077 - 244515-9 077 - 255436
สถานี	โทรศัพท์	สถานี	โทรศัพท์	ทักษิณ สิน.	1	70	077-282701-3 ต่อ 4121-2
ส.ขนอม	075-529096	ส.สอยเล็ก	077-371443	ศรีวิชัย สฎ.	1	70	077-282529-1 077-282518
ส.สิชล	075-335503	จ.สุราษฎร์ธานี	077-272096	สุราษฎร์ธานี	2	70	077 - 272231
ส.ท่าศาลา	075-536474 075-521009	จ.นครศรีฯ	075-341030	ทุ่งสง สฎ.	2	80	077-311385 ต่อ 110
คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 077-273670, 077-283978-80				กองบินที่ 7 สฎ.	6	100	077-288200-3 ต่อ 65473,65470,192
ฉก.321 075-470952		**ตชด. สิชล** 075-335761		**ตำรวจน้ำขนอม** 075-528043(1196) 075-528140			
โรงแยกก๊าซขนอม 075 - 529023 - 5 , FAX 075 - 529140				**บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด** 075 – 529173, 075 - 529179, FAX 075 - 528358 FAX 075 – 529173 ต่อ 2053			

ข้อมูลเบื้องต้นในการให้ข้อมูลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(เลือกข้อย่อย ข้อใดข้อหนึ่งให้ตรงกับสถานการณ์)

1. สถานที่เกิดเหตุ
   - 1.1 เกิดขึ้นบริเวณ.....ซึ่งอยู่นอกเขตการผลิตกระแสไฟฟ้า
   - 1.2 เกิดขึ้นบริเวณ.....ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
   - 1.3 เกิดขึ้นบริเวณ.....ซึ่งอาจมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วระยะหนึ่ง

2. สาเหตุ
   - 2.1 ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
   - 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และเมื่อทราบสาเหตุที่แน่ชัดแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. ความเสียหายเบื้องต้น
   - 3.1 ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้
   - 3.2 ประเมินเบื้องต้นระดับความเสียหาย.....(ต่ำ, ปานกลาง, ค่อนข้างสูง)
   - 3.3 ทรัพย์สินเสียหายในระดับ.....(ต่ำ, ปานกลาง, ค่อนข้างสูง) แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต

4. การควบคุมสถานการณ์
   - 4.1 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมสถานการณ์ คาดว่าจะเรียบร้อยในไม่ช้า
   - 4.2 ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
   - 4.3 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ไม่มีความเสียหายที่รุนแรง

5. ผลกระทบด้านอื่น ๆ
   - 5.1 อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ อยู่
   - 5.2 ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย & อาชีวอนามัย
   - 5.3 สามารถควบคุมผลกระทบทุกด้านไว้ได้แล้ว

แผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย/วาตภัย

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม จากอุทกภัย, วาตภัย ภายในพื้นที่บริเวณบ้านพัก, โรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริเวณพื้นที่โรงสูบน้ำและอ่างเก็บน้ำบ้านกลาง บริเวณพื้นที่สถานสูบน้ำท่าลาด

1.2 เพื่อให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

1.3 เพื่อให้การฟื้นฟู ปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและวาตภัย กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเร็ว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมถึงขั้นปฏิบัติของส่วนงานต่าง ๆ ก่อนเกิดอุบัติภัย วิธีปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสียหาย ขณะเกิดอุบัติภัย และแผนฟื้นฟูเพื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ

2.2 ครอบคลุมถึงการป้องกันและลดความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน จากอุทกภัย วาตภัย ภายในพื้นที่บริเวณบ้านพักโรงไฟฟ้า โรงสูบน้ำบ้านกลาง และโรงสูบน้ำท่าลาด

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุม และสั่งการในการควบคุมบรรเทาอุบัติภัยจากอุทกภัย และวาตภัย

3.2 รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ช่วยอำนวยการ ควบคุม สั่งการ ในการควบคุม / บรรเทา อุบัติภัยจากอุทกภัย / วาตภัย และสำรวจ / ประเมินความเสียหาย ประเมินสถานการณ์ เสนอแผนควบคุม ฟื้นฟูให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา

3.3 ผู้จัดการส่วนบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.3.1 สำรวจสิ่งล่อแหลมที่อาจเกิดหรือเสื่องต่อผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายจากอุทกภัย / วาตภัยได้ง่าย เช่น สภาพหลังคา อาคาร ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ทางระบายน้ำ และทำการซ่อมแซม / แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนเดือนกรกฎาคมของทุกปี

3.3.2 ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม แนวกันดินป้องกันน้ำท่วม แนวเขื่อนขอบสนก่อนเดือนกรกฎาคมของทุกปี

3.3.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำแนวกันกั้นน้ำชั่วคราวพร้อมใช้งานก่อนเดือนกรกฎาคมของทุกปี

3.3.4 ตัดกระแสไฟฟ้าจะจ่ายไปบริเวณบ้านพัก สถานีสูบน้ำบ้านกลาง สถานีสูบน้ำท่าลาด ตามความจำเป็นด้านความปลอดภัย

3.3.5 ตรวจสอบแนวเขื่อนหิน, คอนกรีต และแผ่นเหล็กกันดินสไลด์ตามแนวเขื่อนตลอดแนวทุกปี

3.3.6 จัดเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถ รถน้ำ รถกระบะ รถตู้ ชุดอาสาสมัครประจำบ้าน น้ำ อาหาร และสิ่งของที่จำเป็น และบุคลากร อาสาสมัคร เพื่อออกไปช่วยเหลือหน่วยงานราชการภายนอก หรือชุมชนข้างเคียง ตามคำสั่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย

3.3.7 จัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราว สำหรับพนักงาน และครอบครัวที่บ้านที่พักอาศัยประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัย

3.3.8 ร่วมกับส่วนงานพัสดุ จัดหาสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ รถฉุกเฉิน รถดับเพลิงในระหว่างสภาวะการประสบอุทกภัย วาตภัย

3.4 ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.4.1 สำรวจสิ่งที่ล่อแหลม ที่อาจเกิดอันตรายจากอุทกภัยและวาตภัย เกี่ยวกับอาคาร โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ช่องทางที่น้ำอาจย่อยอันตรายเข้าไปในโรงทำให้อุปกรณ์เสียหาย แล้ว แจ้งผู้จัดการส่วนบริการ/ ส่วนงานบำรุงรักษา ตรวจสอบ / แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมในงานได้ ก่อนเดือน กรกฎาคม ของทุกปี

3.4.2 ดูแลการเดินเครื่อง ลดกำลังผลิต หรือหยุดเครื่องโดยให้คำนึงถึงภาวะที่ปลอดภัย และถูกต้อง ระหว่างการเกิดอุทกภัย/ วาตภัย

3.4.3 เตรียมความพร้อม ปั๊มน้ำทิ้งจุดต่าง ๆก่อนเดือนกรกฎาคมของทุกปี

3.4.4 ตรวจสอบ / ทดสอบ เปิด / ปิด บานประตู SPILL WAY ในกรณีที่มีระดับน้ำในคลองบ้านกลาง สูงจากพื้นถึงระดับ 80% ของความสูงบานประตูอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.4.5 ในระหว่างช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคมของทุกปี ให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องเพิ่มมาตรการในการดูแลป้องกันขยะที่เข้ามากับน้ำหล่อเย็น โดยให้พิจารณาจัดเตรียมบุคลากร / เดินอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาคารรับน้ำ, DEBRIS FILTER ด้วย MANUAL MODE ตามความจำเป็น

3.4.6 สคต-3X ตรวจสอบระดับน้ำของ Ballast Tank ,Service Water Tank, Demin Tankและทำการเติมน้ำให้เต็ม เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักถ่วง ป้องกันไม่ให้เรือลอย

3.5 ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.5.1 ตรวจสอบ / รายงาน ผลการตรวจสอบสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องและผู้จัดการส่วนบริการ ในช่วงที่มีข่าวเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

3.5.2 ตรวจสอบ / เตรียมความพร้อม รถพยาบาล, รถดับเพลิง รถตู้ก๊อกฉุกเฉินให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

3.5.3 จัดตั้งแนวเส้นทางการจราจร ณ จุดที่มีน้ำท่วม พร้อมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายภายในพื้นที่ บฟช.

3.5.4 จัดตั้งขอบอันตรายภายในพื้นที่ บฟช. ณ จุดที่เสี่ยง ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคลากร พร้อมกั้นเขต ป้ายเตือน ห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าไปใกล้

3.5.5 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อำเภอขนอม สถานีตำรวจภูธร อำเภอขนอม เทศบาลตำบลขนอม เทศบาลตำบลท้องเนียน หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบข้อมูลสภาวะอากาศ ความเสียหาย ผลกระทบของบริเวณพื้นที่ที่ติดต่อกับโรงไฟฟ้าขนอม จากอุทกภัยและวาตภัย

3.5.6 รายงานต่อคณะกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องและผู้จัดการส่วนบริการ ทันทีเมื่อตรวจพบว่ามีน้ำเอ่อท่วมเส้นทางจร าร ภายในบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

3.5.7 เพิ่มมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัย เช่นทำการตรวจสอบและควบคุมบุคคลเข้าออกให้เคร่งครัด

3.6 ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล

3.6.1 ตรวจสอบ / เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้รีบน้ำเข้า CONDENSER เช่น TRAVELLING SCREEN, SCREEN WASH PUMP DEBRIS FILTER เป็นต้น

3.6.2 เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านประดาน้ำ เพื่อ CLEAR ขยะหน้า TRASH RACK

3.6.3 ตรวจสอบ / ทดสอบ อุปกรณ์ประตูกันน้ำหล่อเย็น (STOP LOG) KNT1, KNT2 มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

3.6.4 เตรียมความพร้อมรถบรรทุกติดเครน

3.7 ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า

3.7.1 ร่วมกับส่วนบริการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าชุดคู่ CONTROL TRANSFORMER หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีน้ำท่วมถึงตามความจำเป็นด้านความปลอดภัย และนำไฟฟ้าเข้าจ่ายตามปกติ หลังจากได้มีการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้ว

3.7.2 ตรวจสอบ / แก้ไข โทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์ภายใน บฟช. ให้มีความพร้อมใช้งาน ในระหว่างสภาวะประสบ อุทกภัย / วาตภัย

3.7.3 ร่วมกับส่วนควบคุมความปลอดภัย ติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน / สายไฟชั่วคราวตามความจำเป็น

3.8 ผู้จัดการส่วน พนักงาน บฟช. ทุกคน

3.8.1 สำรวจพื้นที่ของตนว่ามีส่วนใดบ้างที่ล่อแหลมที่จะเกิดความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย น้ำท่วม น้ำฝนรั่ว / สาด หากพบให้แจ้งผู้จัดการส่วนบริการเพื่อทำการแก้ไข

3.8.2 ระหว่างการเกิดสภาวะอุทกภัย / วาตภัย ให้เคลื่อนย้ายเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ มีมูลค่าทรัพย์สินสูงให้ไปอยู่ ณ ที่ปลอดภัย

3.8.3 ตรวจสอบ เครื่องสื่อสารที่ใช้ประจำตัว ประจำหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว ให้พร้อมที่ใช้งาน

3.8.4 เป็นอาสาสมัคร ช่วยสนับสนุน ส่วนงานอื่น ๆ ภายใน บฟช. ตามที่ร้องขอ

3.8.5 ผู้จัดการส่วน มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการส่วนบริการ เข้าไปสำรวจความเสียหาย และวางแผนดำเนินการฟื้นฟูในพื้นที่ที่คนรับผิดชอบ

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุทกภัย/วาตภัย

4.1 เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย ทำให้น้ำท่วมภายในพื้นที่ CAMP AREA บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ให้ดำเนินการดังนี้

4.1.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แจ้งผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย ถึงสภาวะน้ำท่วม

4.1.2 ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย แจ้งผู้บริหาร(ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)ด้วยวิธีส่งข่าวทาง SMS โดยมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ SAFETY ดำเนินการ

4.1.3 ผู้จัดการส่วนบริการ จัดบุคลากรไป CLEAR ขยะใบไม้ตามตะแกรงทางระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ

4.1.4 ผู้จัดการส่วนบริการ จัดหาอุปกรณ์หรือวิธีการเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายในบ้านพัก

4.1.5 ผู้จัดการส่วนบริการ สำรวจ / จัดทำกันกั้นน้ำชั่วคราว กั้นน้ำที่ไหลมาจากขยะอุดตันไม่ให้ไหลลงทางระบายน้ำใน CAMP AREA

4.1.6 ผู้จัดการส่วนบริการ สำรวจจุดน้ำท่วม อุปกรณ์ไฟฟ้า และตัดกระแสไฟฟ้า ออกจากจุดพื้นที่น้ำท่วม เท่าที่ความจำเป็นด้านความปลอดภัย

4.1.7 ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย สำรวจความลึกของน้ำที่ท่วมผิวจราจร ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน / หรือห้ามยานพาหนะเข้าไปจุดดังกล่าว หากพบว่าเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์บอกแนวผิวจราจร

4.2 เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย ทำให้น้ำท่วมภายในรอบโรงไฟฟ้าขนอม

4.2.1 ผู้จัดการส่วนบริการ จัดหาอุปกรณ์หรือวิธีการเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เอ่อเข้าไปภายในโรงไฟฟ้า และจัดทำแนวกันกั้นน้ำชั่วคราว ป้องกันน้ำหล่อเย็น ใน CULVERT จากโรงไฟฟ้าขนอม 1,2 เอ่อท่วมรอบโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้ง DRAINAGE PUMP สูบน้ำรอบโรงไฟฟ้าขนอม1, โรงไฟฟ้าขนอม 2 ออกเพื่อป้องกันน้ำท่วมรอบโรงไฟฟ้าขนอม1, โรงไฟฟ้าขนอม 2

4.2.2 อ้างระดับน้ำทะเล / ระดับน้ำในคลองขนอมต่ำให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน แจ้งส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล มาทำการเปิดประตูกั้น (STOP LOG) น้ำหล่อเย็น เพื่อให้น้ำไหลลงทะเลทางCULVERT เดิม

4.2.3 อ้างระดับน้ำทะเล / ระดับน้ำในคลองขนอมสูง ให้ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน แจ้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเพื่อขอลดก้าลังผลิต / หรือ SHUT DOWN เครื่องตามความจำเป็นด้านความปลอดภัย

4.2.4 ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย นำรถดับเพลิง / รถกู้ภัยฉุกเฉิน สนับสนุนการสูบน้ำออกนอกพื้นที่ตามความจำเป็น

4.3 เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย ทำให้น้ำท่วมสถานีสูบน้ำท่าตก, สถานีสูบน้ำบ้านกลาง

4.3.1 ผู้จัดการส่วนDAY TIME จัดหาอุปกรณ์หรือวิธีการเพื่อป้องกันน้ำบริเวณโรงสูบน้ำบ้านกลาง และบริเวณ TRANSFORMER สถานีสูบน้ำบ้านกลาง พร้อมให้ ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปสถานีสูบน้ำท่าตก

4.3.2 ในกรณีที่ระดับน้ำในคลองบ้านกลางสูงห่างจากขอบบนบานประตู SPILLWAY 50 เซนติเมตร ให้ผู้จัดการส่วนDAY TIME แจ้งชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใต้น้ำทราบ และให้เตรียมอพยพ พร้อมทั้งเปิดบานประตู SPILLWAY ตามความจำเป็นเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันแนวฝาย และบานประตู SPILLWAY

4.3.3 ให้ผู้จัดการส่วนบริการ ร่วมกับผู้จัดการส่วนDAY TIME นำอาสาสมัคร พร้อมน้ำ อาหาร สิ่งของที่จำเป็นไปจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สถานีสูบน้ำคลองบ้านกลาง ๑, สถานีสูบน้ำคลองบ้านกลาง ตามคำสั่งของรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ หรือผู้รักษาการแทน

4.4 ผู้จัดการส่วนบริการนำอาสาสมัคร พร้อมน้ำ อาหารและสิ่งของที่จำเป็นออกไปช่วยเหลือหน่วยราชการ ชุมชน ข้างเคียงที่ประสบภัย ตามคำสั่งของรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ หรือผู้รักษาการแทน

4.5 ผู้จัดการส่วนบริการจัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราวสำหรับพนักงานและครอบครัวที่บ้านพักอาศัยประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัย

4.6 ผู้จัดการส่วนบริการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคำขอจากหน่วยงานราชการ โดยผ่านการรับชอบจากผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ขึ้นไป

4.7 ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้จัดการส่วนเจ้าของพื้นที่ เข้าไปสำรวจความเสียหาย ของชีวิต ทรัพย์สินในเขตโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเร็ว หลังจากสถานะประสบภัยเสร็จสิ้น

4.8 ผู้จัดการส่วนบริการ ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย เข้าไปดำเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม อาคาร บ้านพัก โรงงาน เส้นทางจราจร ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

4.9 ผู้จัดการส่วน พนักงาน บฟช. ทุกคน เข้าไปดำเนินการฟื้นฟู สถานที่ทำงาน ที่คนทำงาน / หรือรับผิดชอบ ตามขีดความสามารถที่มี

4.10 ให้มีการประชุมสรุปความเสียหายและการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดย กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

FLOW CHART แผนฉุกเฉินกรณีเกิด อุทกภัย&วาตภัย

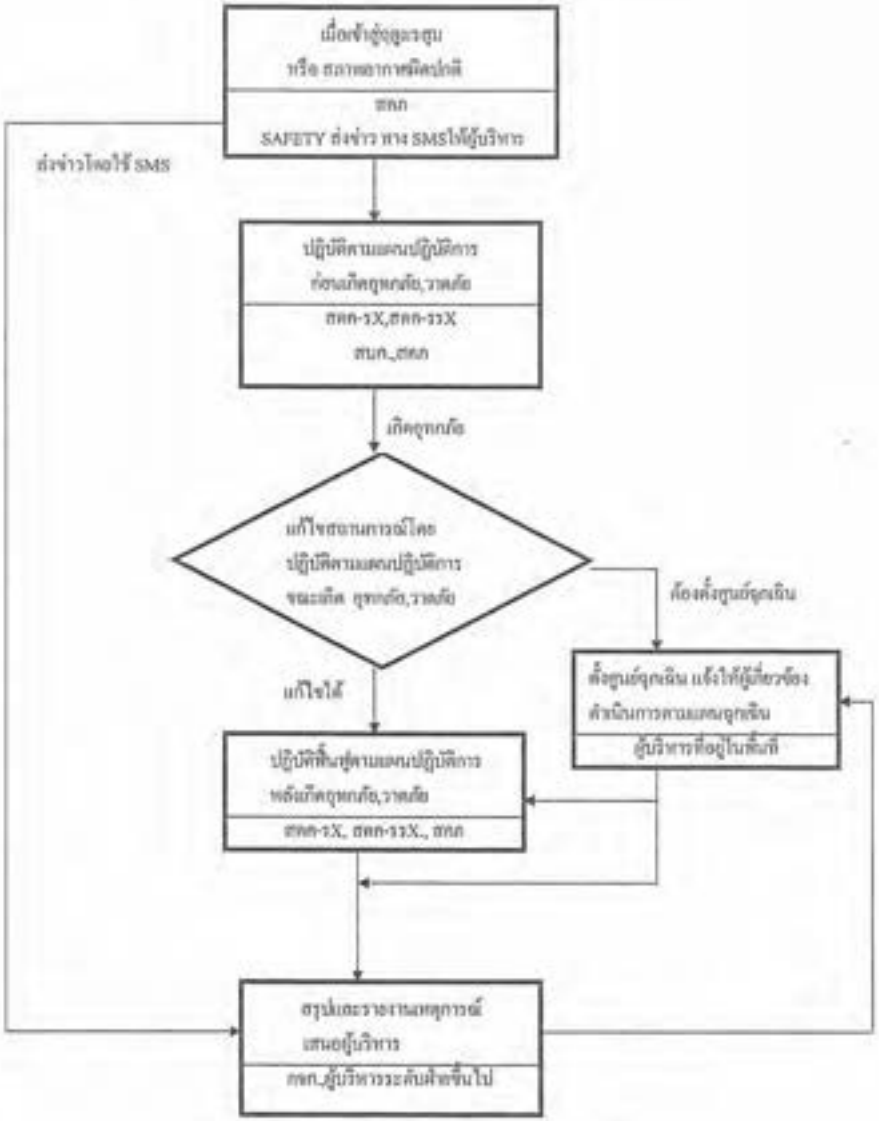

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ

ที่ตรวจสอบ				สถานีสูบน้ำดิบ			
ชื่อ		จำนวน	โทรศัพท์	สถานี	จำนวนรอ	ระยะทาง	โทรศัพท์
นายชาญกิจ	เกียรติบุญ	2222	081-7379881	โรงไฟฟ้าขนอม KN1, KN2, KN3	2	-	075 – 529173 ต่อ 191 081-7379891-3
นายมานะ	ไชรัตนุช	2000	081-7379883	เทศบาลขนอม บศ.	3	5	075 - 528834
นายฐานิษฐ์	กาลัญญุช	2300	081-7379882	เทศบาลตำบลท้องเนียน	1	1	075-527998 มือถือ-081-9481981
นายอำนวย	ทิพยศักดิ์	2100	081-7379880	เทศบาลสิชล บศ.	2	35	075 – 536507, 075 - 335730
นายโพโรจน์	บุญมาก	2233	081-7379889	เทศบาลท่าศาลา บศ.	2	65	075 - 521562
นายเผดิมวิทย์	เพื่องไพบูลย์	2020	089-7284312	เทศบาลนครศรีฯ	21	100	075 – 348110,342880,342883
นายพนมวรรณ	คงกำ	2050	081-7379887	เทศบาลสอยดาว สฎ.	3	30	077 - 371356
นายณเวศ	ชูเกิด	2110	084-6899070	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11	2	100	077 – 253559-2 ต่อ 105,1764
นายบรรจิต	จิมิฮิก	2120	089-2878053	เทศบาลเมือง สฎ.	10	70	077 – 272400, 077 - 272075
นายประสิทธิ์	นาคะสรรค์	2110	087-2841911	ที่ว่าการอำเภอขนอม	-	8	075-529013
นายศรีโสภณ	โกมล	2130	084-6664368	**โรงพยาบาล**			
นายอาโรทย์	ศรีสมัย	2110	084-6800308	โรงพยาบาล	จำนวนรอ	ระยะทาง	โทรศัพท์
นายนรงค์	รอดสม	2140	082-1806010	ขนอม บศ.	3	5	075 - 529033 ต่อ 107 075 - 529507 ต่อ 202
นายวิชาญ	ศรีโพโรจน์	2140	082-1434050	สิชล บศ.	4	35	075 – 536336-7 ต่อ 318
นายสมจิต	ชุดจันทร์	2140	087-2833990	ท่าศาลา บศ.	4	65	075 – 521186,075-521529 075 – 521815,075-521133
นายบัญชา	พังสุนต	2140	081-8955282	นครินทร์ บศ.	3	100	075 - 312800-15 ต่อ 116,12
นายรามณฑร์	บุณยพิพัฒน์	2140	081-8914127	มหาราช บศ.	4	110	075 – 343061, 075 - 356356
นายวัฒนชัย	ไทยอริ	2021	082-4120993	นครพัฒน์	2	110	075-305999 ต่อ 116
สถานีตำรวจ				กาญจนดิษฐ์ สฎ.	2	50	077 - 244518-9, 077 - 255438
สถานี	โทรศัพท์	สถานี	โทรศัพท์	ทักษิณ สฎ.	2	70	077-288701-5 ต่อ 4101-2
อ.ขนอม	075-529086	อ.หอยลิก	075-371443	ศรีวิชัย สฎ.	1	70	077-282520-1 077-282518
อ.สิชล	075-335863	จ.สุราษฎร์ธานี	075-272095	สุราษฎร์ธานี	2	70	077 - 272231
อ.ท่าศาลา	075-536474 075-521009	จ.นครศรีฯ	075-340330	พุนพิน สฎ.	2	80	077-311585 ต่อ 110
คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 077-273670, 077-283978-80				กองบินที่ 7 สฎ.	6	100	077-268200-3 ต่อ 65472,65470,192
ฉก.321 075-474932		สตล. สิชล 075-335751		ตำรวจน้ำขนอม 075-528043(1196) 075-528140			

โรงแยกก๊าซขนอม

075 - 528023 - 5 , FAX 075 - 529140

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

075 – 529173, 075 - 529179, FAX 075 - 528358

FAX 075 – 529173 ต่อ 2053

เรียน รจป. ผ่าน ฝ่าย .....

เพื่อโปรดทราบ

.....

พื้นที่ / อุปกรณ์ที่ตรวจสอบโดย สบค.

พื้นที่ / อุปกรณ์	ความพร้อม		หมายเหตุ
	พร้อม	ไม่พร้อม	
1. อุปกรณ์ที่ใช้รับน้ำเข้า CONDENSER เช่น TRAVELING SCREEN, SCREEN WASH PUMP DEBRIS FILTER ฯลฯ			
2. นักประดาน้ำเพื่อ CLEAR ขยะหน้า INTAKE			
3. ตรวจสอบ ทดสอบยกบานประตูน้ำหล่อเย็น (STOP LOG) KN1, KN2			
4. รถบรรทุกติดเครน			
5. อื่น ๆ			

วันที่.....เดือน.....พศ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

( )

สำเนา สคก.

เรียน รจป. ผ่าน ฝ่าย .....
เพื่อโปรดทราบ

.....

พื้นที่ / อุปกรณ์ที่ตรวจสอบโดย สตค.-ร.X

พื้นที่ / อุปกรณ์	ความพร้อม		หมายเหตุ
	พร้อม	ไม่พร้อม	
1. ปั๊มน้ำทิ้งตามจุดต่าง ๆ			
2. ตรวจช่องทางที่น้ำอาจเอ่อท่วม ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย โดยแจ้ง สบก.เตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่จะใช้ปิดกั้น			
3. เดิน DEBRIS FILTER ด้วย MANUAL MODE ตามความจำเป็น			
4. ตรวจสอบระดับน้ำของ BALLAST TANK, SERVICE TANK , DEMIN TANK ว่าอยู่ในระดับสูงพอที่จะป้องกันการลอยตัวของ KN1, KN2			
4. อื่น ๆ			

วันที่.....เดือน.....พศ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
( )

สำเนา สตก.

เรียน รจป. ผ่าน ฝ่าย .....
เพื่อโปรดทราบ

.....

พื้นที่ / อุปกรณ์ที่ตรวจสอบโดย สบก.

พื้นที่ / อุปกรณ์	ความพร้อม		หมายเหตุ
	พร้อม	ไม่พร้อม	
1. อุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายจากอุทกภัยวาตภัย เช่น ต้นไม้, เสาไฟ ฯลฯ			
2. แนวคันดินผนวกรังเขาอ้ายสน			
3. อุกรณ์กั้นน้ำชั่วคราว เช่น ถุงกระสอบทราย			
4. แนวเขื่อนหิน, คอนกรีตริมคลองขนอมสภาพปกติ			
5. รถกะบะ, รถตู้ อุลยาสามัญ ฯลฯพร้อม STAND BY			
6. น้ำมันเชื้อเพลิงสำรองพร้อม STAND BY			
7. อื่น ๆ			

วันที่.....เดือน.....พศ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
( )

สำเนา สตก.

เรียน รองปลัด, ผ่าน สคภ.....

เพื่อโปรดทราบ

.....

(นายวัฒน์ชัย ไชยธวัช)

พื้นที่ / อุปกรณ์ที่ตรวจสอบโดย ส่วนควบคุมความปลอดภัย.

พื้นที่ / อุปกรณ์	ความพร้อม		หมายเหตุ
	พร้อม	ไม่พร้อม	
1. ตรวจสอบรายงานสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช			
2. ตรวจความพร้อมของ - รถพยาบาล - รถดับเพลิง - รถกู้ภัยฉุกเฉิน			
3. อุปกรณ์บอกเส้นทางจราจร, ป้าย, สัญญาณเตือนต่าง ๆ			
4. อื่น ๆ			

วันที่.....เดือน.....พศ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

( )

สำเนา สคภ.

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากการขนถ่ายน้ำมัน

เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากการขนถ่ายน้ำมัน ในกรณีต่างๆ ไว้เพื่อให้สามารถควบคุมการสูญเสียต่อทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และสามารถคืนกลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว

โรงไฟฟ้าขนอม ได้จัดทำแผนที่เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่ายน้ำมันไว้ ดังนี้

1. แผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
2. แผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัยและการระเบิด
3. แผนป้องกันน้ำมันรั่วไหล และกำจัดคราบน้ำมัน
4. แผนฉุกเฉินการระงับอุบัติภัย น้ำมันรั่วไหล และกำจัดคราบน้ำมัน

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากการขนถ่ายน้ำมัน

ส่วนที่ 1

ก. ลักษณะองค์ประกอบของท่าเรือขนถ่ายน้ำมัน

ท่าเรือเป็นสถานที่สำหรับเทียบเรือและขนถ่ายน้ำมัน ส่วนคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นที่เก็บสำรองน้ำมันเพื่อให้ได้รับตามปริมาณที่เพียงพอและทันกับการใช้งานของโรงไฟฟ้า

1. **ท่าเรือ**

สถานที่ตั้งมีอาคารบริเวณโดยรอบปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ มีแผนผังแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ ขอบกั้นน้ำมัน บ่อพักน้ำมัน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและน่านน้ำ (ดูรายละเอียดส่วนที่ 3)

2. **ท่อส่งเชื้อเพลิง**

ท่อสำหรับลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิง จากเรือผ่านท่าเรือสู่อ้งเก็บน้ำมัน ในบริเวณคลังเก็บน้ำมัน ท่อเหล่านี้ประกอบอุปกรณ์ร่วม เช่น วาล์ว หม้อกรอง และมิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ดูรายละเอียดส่วนที่ 3)

3. **คลังเก็บน้ำมัน**

หมายถึงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สำรองก่อนส่งไปใช้ในโรงไฟฟ้า ถังเก็บน้ำมันจะต้องมีคันคอนกรีตรอบขนาดเพียงพอที่จะขังน้ำมันไว้ในกรณีเกิดเหตุวิบัติ กำหนดหมายเลขถัง และชนิดของน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ป้ายเตือน ป้ายห้าม และระบบป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดส่วนที่ 3)

โครงสายบังคับบัญชาท่าเรือขนถ่ายน้ำมัน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสายบังคับบัญชา

1. **รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ (รองฯ.)**

1.1 กำหนดนโยบาย การดำเนินการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ให้ปฏิบัติและควบคุม ดูแลการใช้ท่าเรือน้ำมัน ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติของหน่วยราชการ หรือมาตรฐานสากล

1.1.2 ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อหาวิธีแก้ไขป้องกันโดยเร็ว

1.1.3 ให้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของพนักงานของบริษัท รวมถึงพนักงานของผู้รับเหมาทุกคน ในการป้องกันมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวเนื่องกับงานท่าเรือน้ำมัน

1.2 อำนวยการสนับสนุน ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2. **ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ผปก.)**

2.1 ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร

2.2 สนับสนุน ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3. **นายท่า**

3.1 ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3.2 บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ท่า เจ้าหน้าที่คลังเก็บน้ำมัน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.4 ดำเนินการฝึกซ้อมและปฏิบัติตามแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.5 ร่วมตรวจสอบความปลอดภัย ระหว่างเรือและท่า (SHIP-SHORE SAFETY CHECK LIST)

3.6 จัดทำรายงานและประเมินผล เสนอผู้บริหารตามลำดับขั้น

4. **เจ้าหน้าที่ท่า**

4.1 รับเรือและปล่อยเรือหน้าท่า

4.2 งานลากจูงทุ่นกักน้ำมัน เมื่อเรือเข้าเทียบท่า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลาก จูง ทุ่นกักน้ำมัน

4.3 ควบคุมดูแลการต่อท่อและปลดท่อน้ำมัน ระหว่างเรือกับท่า ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่เรือบรรทุกน้ำมัน

4.4 สื่อสารให้สัญญาณในการสูบถ่ายน้ำมัน

4.5 เฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยในระหว่างสูบถ่ายน้ำมัน

4.6 ตรวจสอบความปลอดภัย ระหว่างเรือและท่า (SHIP-SHORE SAFETY CHECK LIST)

4.7 ป้องกันและระงับอุบัติภัยเบื้องต้น & ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำมันรั่วไหล และอัคคีภัย

4.8 งานระบบสัญญาณแสดงอันตรายที่ท่าเรือ

5. <u>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ส่วนควบคุมความปลอดภัย)</u>

5.1 ประสานงานจัดทำแผนป้องกันน้ำมันรั่วไหล

5.2 ประสานงานจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมัน

5.3 ประสานงานจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย (ประสานงานกับนายท่า)

5.4 ประสานงานจัดทำแผนฉุกเฉินการระงับอัคคีภัยและการระเบิด

5.5 ประเมินผลแผนป้องกันและแผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัย

5.6 ประเมินผลแผนป้องกันและแผนฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล

5.7 จัดทำรายงานสถิติอุบัติภัย

5.8 ปรับปรุงแผน

<u>ส่วนที่ 2</u>

<u>มาตรการความปลอดภัย มาตรการอาชีวอนามัย มาตรการสิ่งแวดล้อมและมาตรการรักษาความปลอดภัย</u>

การขนถ่ายน้ำมัน ต้องมีมาตรการป้องกันและแผนฉุกเฉิน เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์อันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. <u>มาตรการความปลอดภัย</u> จัดให้มีแผนงานปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ดังนี้

1.1 แผนป้องกันอัคคีภัยและการระเบิด

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ท่าเรือ
- กำหนดแผนงานให้มีการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์
- กำหนดแผนการฝึกซ้อม
- จัดให้มีการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริม
- จัดทำรายงาน และติดตามเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

1.2 แผนฉุกเฉินการระงับอัคคีภัยและการระเบิด

- จัดทำแผนฉุกเฉินแบ่งเป็น 3 ระดับ

  ระดับที่ 1 การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยทีมงานท่าเรือ

  ระดับที่ 2 การระงับกรณีมีความรุนแรงปานกลาง โดย บพข.

  ระดับที่ 3 การระงับกรณีมีความรุนแรงมาก เกินขีดความสามารถของ บพข. ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ
- กำหนดตัวบุคคลทีมงานและหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
- ฟื้นสู่สภาพ
- จัดทำรายงานความเสียหายเสนอผู้บริหาร

1.3 แผนป้องกันน้ำมันรั่วไหลและการกำจัดคราบน้ำมัน

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตามข้อกำหนด มาตรฐานของท่าเรือ
- จัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์
- กำหนดแผนการฝึกซ้อม
- จัดให้มีการอบรมและกิจกรรมส่งเสริม
- จัดทำรายงานและติดตามปรับปรุงแก้ไข

1.4 แผนฉุกเฉินการระงับอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมัน

- จัดทำแผนฉุกเฉินแบ่งเป็น 3 ระดับ
  - ระดับที่ 1 การกำจัดเบื้องต้นด้วยทีมงานท่าเรือ(ยังไม่รั่วไหลลงน้ำ)
  - ระดับที่ 2 การกำจัดเมื่อมีความรุนแรงปานกลางโดยบฟช(ยังกักเก็บในBOOM<1000ล)
  - ระดับที่ 3 การกำจัดเมื่อมีความรุนแรงมากเกินขีดความสามารถ บฟช. ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ
- กำหนดตัวบุคคล ทีมงานและหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
- ฝึกซ้อมสภาพ
- จัดทำรายงานความเสียหาย เสนอผู้บริหาร

2. <u>มาตรการอาชีวอนามัย</u>
   1. กำหนดการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
   2. กำหนดการตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้ปฏิบัติงานและการรักษา
   3. วิธีการป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉิน (โดยมีการศึกษาไว้ล่วงหน้า)
   4. การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพอนามัย
   5. จัดทำรายงาน และติดตามเพื่อปรับปรุงแก้ไข

3. <u>มาตรการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</u>
   1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณท่าเรือ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินผล
   2. ตรวจสอบทางระบบนิเวศน์วิทยาของสิ่งที่มีชีวิตในบริเวณท่าเรือ และบริเวณใกล้เคียง
   3. ตรวจสอบสภาวะการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   4. จัดทำแผนกำจัดคราบน้ำมันที่หกรั่วไหล
   5. จัดทำรายงาน และติดตามเพื่อปรับปรุงแก้ไข

4. <u>มาตรการรักษาความปลอดภัย</u>
   1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
   2. ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์
   3. กำหนดแผนและทำการฝึกซ้อม
   4. กำหนดแผนฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริม
   5. จัดทำแผนงานการจราจร บริเวณพื้นที่ควบคุม
   6. จัดทำรายงานและติดตามผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข

<u>ส่วนที่ 3</u>

<u>รายละเอียดองค์ประกอบของท่าเรือขนถ่ายน้ำมัน บฟช.

1. <u>ท่าเรือ</u> หมายถึง สถานที่สำหรับเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน เป็นพื้นที่คอนกรีตที่มีขอบกั้นน้ำมันไหลลงสู่แม่น้ำหรือทะเล ด้านข้างจะมีบ่อพักน้ำปนเปื้อนน้ำมัน ภายในบริเวณจะเป็นฐานติดตั้งรับท่อน้ำมัน วาล์วน้ำมัน และอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็น ซึ่งจะมีลักษณะองค์ประกอบและโครงสร้าง ดังนี้

1.1 แผนที่ตั้งอาณาบริเวณตามแบบ .....

ทิศเหนือ จรด .....โรงแยกก๊าซขนอม.....

ทิศใต้ จรด .....ชุมชนบ้านบางไหนล.....

ทิศตะวันออก จรด .....ป่าคแม่น้ำขนอม.....

ทิศตะวันตก จรด .....ชุมชนตำบลท้องเนียง.....

แผนผังที่ตั้งท่าเทียบเรือ หลักยูกเรือตามแบบ .....ตามแยกสารแนบ...A และ B.....

1.2 โครงสร้างท่าเทียบเรือ กว้าง .....24..... ม. ยาว .....17.....ม.

สามารถรับเรือระวางบรรทุกไม่เกิน .....2,000..... DWT.

เรือเข้าเทียบท่าได้ครั้งละ .....1..... ลำ

ขนถ่ายน้ำมันชนิด 1 .....น้ำมันดิบ..... 2 .....น้ำมันดีเซล.....

3 ..... 4 .....

ขอบกั้นน้ำมัน กว้าง .....9..... ม. ยาว .....5..... ม. สูง .....0.2..... ม.

บ่อพักน้ำปนเปื้อน กว้าง ....0.5.... ม. ยาว ...0.5..... ม. สูง ...0.5..... ม.

เครื่องสูบน้ำมันจากบ่อพักขนาด .....1.5 KW..... Watt. ความดัน ...6.5 Kg / CM^2 ..... ม.

ปริมาณ ..... $ม^3$ / วินาที

1.3 บริเวณท่าเทียบเรือมีอุปกรณ์ Unloading Arm ชนิด MARINE UNLOADING ARM

ประกอบด้วย .....

อุปกรณ์ร่วม อื่นๆ 1 ..... 2 .....

1.4 ระบบไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ และเต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้า

ไฟแสงสว่าง จำนวน .....4..... หลอด

ไฟสัญญาณ จำนวน .....-..... หลอด

เต้าเสียบปลั๊กไฟ จำนวน ...Breaker สำหรับต่อสาย 1 Set.....

1.5 ระบบสื่อสารติดต่อระหว่างท่าเรือกับเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไทรศัพท์ภายใน จำนวน .....-..... หมายเลข

ไทรศัพท์ภายนอก จำนวน .....-..... หมายเลข

อินเตอร์คอมระหว่างท่าเรือกับคลังน้ำมัน จำนวน .....-.....แห่ง

วิทยุสื่อสาร VHF HI-BAND จำนวน .....1..... เครื่อง ติดตั้งที่โรงไฟที่พบนอม 1

1.5 เสาธูกเรือ จำนวน .....4..... หลัก

ความสูง .....52.5..... ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง .....30..... ซม.

1.6 ระบบอัคคีภัย

ถังดับเพลิงชนิดที่วเคลื่อนที่ จำนวน .....2..... ถัง

หัวฉีดน้ำแบบติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน .....1..... หัว

เครื่องฉีดโฟมแบบเคลื่อนที่ จำนวน .....-..... เครื่อง

ระบบโฟมในถังเก็บน้ำมัน จำนวน .....-..... ระบบ

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน .....1..... ชั้น

1.7 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Manual Fire Alarm จำนวน .....-..... จุด

Heat Detector จำนวน .....-..... จุด

Smoke Detector จำนวน .....-..... จุด

Gas Detector จำนวน .....-..... จุด

1.8 ระบบระบายน้ำปนเปื้อนน้ำมัน

ร่องระบายน้ำที่ 1 กว้าง .....-.... ม. ยาว .....-.... ม. ลึก .....-... ม. จำนวน .....-..... ร่อง

ร่องระบายน้ำที่ 2 กว้าง .....-.... ม. ยาว .....-.... ม. ลึก .....-... ม. จำนวน ...-..... ร่อง

บ่อพัก (Sump Pit) กว้าง ...0.5... ม. ยาว ...0.5... ม. ลึก ...0.5..... ม. จำนวน ...1..... ร่อง

เครื่องสูบน้ำบ่อพัก ขนาด .....-..... Watt ความดัน .....-..... ม.

ปริมาณ .....-..... $ม^3$ / วินาที

1.10 ป้ายเตือน ป้ายห้าม ตามมาตรฐานสากล /มี ไม่มี

1.11 กำหนดสีของอุปกรณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ เช่น ปั๊ม วาล์ว และท่อ /มี ไม่มี

1.12 ยางกันเรือกระแทก (Fender)

หลักกันกระแทกทำด้วย 1 ...RUBBER.....

2 .....

3 .....

2 <u>ท่อลำเลียงน้ำมัน</u> หมายถึง ท่อลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือผ่านท่าเรือสู่ถังเก็บน้ำมันในบริเวณคลังเก็บน้ำมัน ท่อเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ร่วม เช่น วาล์ว หม้อกรอง และมิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

<u>องค์ประกอบของระบบท่อลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิง</u>

1.1 ขนาดท่อลำเลียงน้ำมันจากท่าเรือไปยานถังเก็บน้ำมัน .....12".....

1.2 ขนาดท่อลำเลียงน้ำมันจากถังสำรองไปยังถังใช้การ .....12".....

1.3 ขนาดหน้าแปลนของท่อต่อ เพื่อต่อกับท่อของเรือ .....12".....

1.4 ขนาดลิ้นปิด – เปิด ท่อน้ำมันหน้าท่า .....12".....

1.5 ขนาดลิ้นปิด – เปิด ท่อน้ำมันหน้าถัง .....12".....

1.6 ขนาดของ Vent Valve .....10".....

1.7 ขนาดของ Gate Valve .....12".....

1.8 ขนาดของ Check Valve .....12".....

1.9 ขนาดของ Vent Valve .....10".....

2.10 ขนาดหม้อกรองน้ำมัน(STRAINER) .....2,000 ลิตร.....

3. <u>คลังเก็บน้ำมัน</u>

สถานที่ตั้งมีอาณาบริเวณโดยรอบปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ มีแนวดัง แสดงตำแหน่งคลังเก็บน้ำมัน บอกชนิดของน้ำมันและขนาดความจุถังให้สอดคล้องกับขนาดของท่าเรือมีระบบควบคุมอัคคีภัยและการควบคุมสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนที่ตั้งอาณาบริเวณคลังแบบหมายเลข .....เอกสารแนบ C.....

3.2 ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ความจุ / ถัง / ลิตร	จำนวนถัง
1	น้ำมันเตา T101	8.5 ล้านลิตร	1
	น้ำมันเตา T102	8.5 ล้านลิตร	1
2	น้ำมันดีเซล FOA1	12 ล้านลิตร	1
	น้ำมันดีเซล FOA2	12 ล้านลิตร	1
	น้ำมันดีเซล FOA3	12 ล้านลิตร	1
	น้ำมันดีเซล FOA4	12 ล้านลิตร	1
	น้ำมันดีเซล T103	500,000 ลิตร	1

3.3 ระบบอัคคีภัย

ถังดับเพลิงชนิดหิ้วเคลื่อนที่ จำนวน .....1..... ถัง

หัวฉีดน้ำแบบติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน .....8..... หัว

เครื่องผลิตโฟมแบบเคลื่อนที่ จำนวน .....-..... เครื่อง

ระบบโฟมในถังเก็บน้ำมัน จำนวน .....5..... (ชุด)

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน .....1..... อัน

3.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน .....-..... ชุด

Manual Fire Alarm จำนวน .....-..... ชุด

Heat Detector จำนวน .....-..... ชุด

Smoke Detector จำนวน .....-..... ชุด

Gas Detector จำนวน .....-..... ชุด

3.5 ระบบระบายน้ำปนเปื้อนน้ำมัน

ร่องระบายน้ำที่ 1 กว้าง ...0.1.... ม. ยาว ...33.8 ม. ลึก ...0.2... ม. จำนวน ...1..... ร่อง

ร่องระบายน้ำที่ 2 กว้าง ..... ม. ยาว ..... ม. ลึก ..... ม. จำนวน ..... ร่อง

บ่อพัก (Sump Pit) กว้าง ...0.5... ม. ยาว ...0.5... ม. ลึก ...0.5... ม. จำนวน .....1..... ร่อง

เครื่องสูบน้ำบ่อพัก ขนาด ..... Watt ความดัน ..... ม.

ปริมาณ ..... $ม^3$ / วินาที

3.6 ป้ายเตือน ป้ายห้าม ตามมาตรฐานสากล /มี ไม่มี

3.7 กำหนดสีของอุปกรณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ เช่น ปั๊ม วาล์ว และท่อ /มี ไม่มี

ส่วนที่ 4

แผนปฏิบัติการความปลอดภัย

1. <u>แนวทางป้องกันการเกิดอัคคีภัย และ การระเบิด</u>

การขนถ่ายน้ำมันจากเรือสู่ถังเก็บน้ำมันหากมีการรั่วไหลออก อาจเกิดการลุกไหม้ หรือส่วนที่เก็บไว้ในถัง เมื่อได้ความร้อนสูงก็อาจติดไฟและจะระเบิดได้ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการระเบิด ดังนี้

1. การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน, เตือนภัย ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
2. มีการฝึกซ้อมความพร้อมในการดับเพลิง
3. มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. มีการตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

<u>1.1 แผนภูมิบังคับบัญชาการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด</u>

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1.2.1 นายท่า (สคล-sX, สคล-ssX)

- ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และกำหนดเป็นแผนเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการปฏิบัติการ
- สั่งการ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และติดตามผล
- สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- รายงานผู้บริหารในหน่วยงานตามลำดับ

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ (วส.ประจำกะ)

- กำหนดแผนตรวจสอบตามแผนงานประจำ
- มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ
- ทำรายงานการปฏิบัติงานประจำ และรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ให้นายท่าทราบ

ผู้ปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ทั้งด้าน Operation และ Maintenance
- ตรวจสอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- ฝึกซ้อมระบบที่สำคัญที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานการปฏิบัติงานประจำกะต่อหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- ตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานการปฏิบัติงานบริเวณท่าเรือน้ำมัน

หมายเหตุ อัตรากำลังบุคลากรขึ้นอยู่กับความจำเป็น ของแต่ละสถานภาพท่าเรือฯ นั้น ซึ่งต้องปรับให้เหมาะสมกับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ตามแผนทั้ง 3 ระดับ

2. เหตุฉุกเฉินอาระวังอัคคีภัยและการระเบิด

2.1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติของผู้พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ให้ดำเนินการดังนี้

2.1.1 กดปุ่มเพลิงไหม้

2.1.2 แจ้ง CONTROL ROOM ขนอม 3 โทร 191,2140, 2141, 2142

2.1.2.1 ลักษณะการเกิด

2.1.2.2 สถานที่เกิดเหตุ

2.1.2.3 ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ติดต่อ

2.1.2.4 Control room แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2.1.2.5 ผู้อำนวยการแผน

- รจป.	โทร	2000
- ฝปก.	โทร	2100
- ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง	โทร	191,2140, 2120
- วิศวกรประจำกะ	โทร	2141, 2121
- ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัย	โทร	2020
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	โทร	2023,2024

หมายเหตุ ผู้พบเหตุการณ์ ต้องทำการควบคุมต้นเหลิงและหรือแจ้งผู้ปฏิบัติงานอื่นให้มาช่วยเหลือตามความรุนแรงของอัคคีภัยที่เกิดขึ้น

2.2 **หน้าที่ความรับผิดชอบของนายท่าเรือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ มีดังนี้**

2.2.1 กรณีเกิดไฟไหม้หน้าท่า

2.2.1.1 นายท่าเรือ ผู้ปฏิบัติงานประจำท่าที่ได้รับอนุญาตสั่งการ ควบคุมสถานการณ์ สั่งให้เรือออกจากท่า เพื่อป้องกันเรือล่มหน้าท่า

2.2.2 กรณีเกิดไฟไหม้เรือน้ำมัน

- นายท่าเรือ ผู้ปฏิบัติงาน ประจำท่าที่ได้รับอนุญาตสั่งการ ควบคุมสถานการณ์ สั่งการให้ปลดเชือกล่ามเรือ และประสานงานกับโรงแยกก๊าซขนอม ให้สั่งน้ำเรืออากรูง ทำการอากรูงเรือน้ำมันที่ติดไฟออกจากท่าโดยเร็ว

2.3 **หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าชุดปฏิบัติการ**

2.3.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการอพยพเพื่อดูในบริเวณเกิดเหตุให้ออกไปอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย

23.2 แจ้งรถพยาบาลสำหรับส่งผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลเพื่อรักษา

2.3.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ

2.3.4 แจ้งหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือหากเกินขีดความสามารถ

หมายเหตุ การขอความช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องกำหนดตัวบุคคลไว้ในแผน และทำการฝึกซ้อม ปีละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานนั้น

3. แผนป้องกันน้ำมันรั่วไหลและการกำจัดคราบน้ำมัน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงสู่แม่น้ำและทะเล ในระหว่างการสูบถ่าย ก็อาจทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดคราบน้ำมันสูง จะต้องมีความระมัดระวังป้องกันเป็นอย่างดี โดยมีแผนป้องกันน้ำมันรั่วไหล องค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนในการลดความเสี่ยง หรือป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน ประกอบด้วย

3.1 การออกแบบทางวิศวกรรมที่ดีสำหรับอุปกรณ์และระบบ

3.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

3.3 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

3.4 มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพจากผู้บังคับบัญชา

3.5 จัดเตรียมอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมันไว้

3.6 ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ท่าเรือขนถ่ายน้ำมัน ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ เช่น รายการอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมัน,ใบตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ท่าเรือ,ใบตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ดับเก็บน้ำมัน,ใบอนุญาตให้เข้าทำงานที่ต้องใช้ความร้อนบริเวณท่าเรือขนถ่ายน้ำมัน รายการตรวจสอบต่าง ๆ และใบตรวจสอบร่วมระหว่างท่าเรือกับเรือ (Ship-Shore Safety Check List)

4. แผนฉุกเฉินการระงับอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหล และกำจัดคราบน้ำมัน

แนวทางปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติของผู้พบเห็นเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ให้ปฏิบัติ ดังนี้

4.1.1 เมื่อขณะเรือเทียบท่า หากพบน้ำมันรั่วไหลจากเรือ จากท่า หรือไม่ทราบที่มา ให้รายงานต่อ รปภ. ท่าเรือ หรือนายท่าหรือวิศวกรประจำกะโรงไฟฟ้า โทร 191,2140,2141

4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของนายท่าเมื่อเกิดน้ำมันรั่วไหลให้ปฏิบัติ ดังนี้

4.2.1 สำรวจสาเหตุที่ทำให้น้ำมันรั่วไหล และแก้ไขจุดนั้นๆ

4.2.2 แจ้งให้ทางเรือหยุดการสูบถ่าย

4.2.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ดลังเก็บน้ำมัน หยุดการสูบถ่าย

4.2.4 ปิดลิ้นสกัดบริเวณหน้าท่า และบนฝั่งทุกกรณี

4.2.5 ปิดกั้นและควบคุมไม่ให้น้ำมันกระจาย

4.2.6 ดำเนินการจัดเก็บ หรือขจัดน้ำมันที่รั่วไหลในขั้นต้นตามกำลังคน และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในส่วนของตน

4.2.7 ถ้าเกินกำลังความสามารถของหน่วยงาน ต้องขอความช่วยเหลือขึ้นไปทางหน่วยเหนือ

4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานหน้าท่า

4.3.1 ประเมินสถานการณ์ / ขีดความสามารถของหน่วยงานท่าเรือ

4.3.2 ส่งหน่วยกำจัดคราบน้ำมันของท่าเรือออกช่วยกำจัดคราบน้ำมัน

4.3.3 เมื่อเห็นว่าเกินขีดความสามารถของหน่วยงานท่าเรือ ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังวิศวกรประจำกะโรงไฟฟ้า ออกช่วยเหลือกำจัดคราบน้ำมัน

4.3.4 ติดต่อ สกภ. หรือผู้แทน เพื่อช่วยประสานงาน และจัดส่งหน่วยช่วยเหลือ

4.3.5 ติดต่อกับเรือที่เกิดเหตุตลอดเวลา เพื่อประเมินความคืบหน้าของสถานการณ์

4.3.6 ติดต่อรายงานผลให้ผู้อำนวยการประสานงานทั่วไป เพื่อทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ

4.3.7 วิเคราะห์เหตุการณ์ที่น้ำมันหกรั่วไหล

4.3.8 สำรวจภาพและลักษณะที่น้ำมันหกรั่วไหลว่ามีความรุนแรงขนาดไหน เช่น

- น้ำมันหกรั่วไหลบนบกหรือลงแม่น้ำ
- ชนิดของน้ำมันที่หกรั่วไหล เป็นน้ำมันชนิดระเหยเร็ว หรือน้ำมันระเหยช้า
- ปริมาณของน้ำมันที่หกรั่วไหล
- ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำ
- สภาพ ลม ฝน อากาศ และเวลาที่เกิดเหตุ
- สามารถหยุดการรั่วไหลได้เร็วหรือช้า
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีมากหรือน้อย
- กำลังคนและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ฯลฯ

4.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ดังนี้

4.4.1 แจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทันที

4.4.2 ประเมินสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือ

4.4.3 แจ้งกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือ

4.4.4 ติดต่อแจ้งหน่วยงาน / ราชการที่เกี่ยวข้อง

4.4.5 ติดตามความคืบหน้าของสถานะการณ์ และแก้ไข เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง, สื่อสารมวลชน ฯลฯ

4.4.6 จัดส่งทีมจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ช่วยเหลือและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรักษาความปลอดภัย และป้องกันเพลิงไหม้ ปฏิบัติ ดังนี้

4.5.1 เป็นทีมงานที่กำหนดขึ้นจากโรงไฟฟ้า โดยนายท่าเรือ และมี รปภ.ของท่าเรือฯ ร่วมปฏิบัติการด้วย

4.5.2 หน้าที่และการปฏิบัติงาน

- ควบคุมมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ โดยแบ่งแยกและทำเครื่องหมายขอห้ามเข้า
- จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
- ถ้าน้ำมันรั่วไหล เป็นน้ำมันชนิดระเหยง่าย และมีปริมาณมาก ให้ดูแลควบคุมอย่าให้เรือ และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้
- ห้ามมิให้มีการทำให้เกิดประกายไฟ หรือใช้ความร้อนในพื้นที่เกิดเหตุ

5. การควบคุมและแก้ไขสถานการณ์น้ำมันรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมัน

แบ่งตามลักษณะความรุนแรงที่จะเกิดต่อมลภาวะสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์อย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนงานไว้ 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 การกำจัดเบื้องต้นด้วยทีมงานท่าเรือ(ยังไม่รั่วไหลลงน้ำ)

ระดับที่ 2 การกำจัดเมื่อมีความรุนแรงปานกลางโดยบพช(ยังกักเก็บในBOOM<1000ล)

ระดับที่ 3 การกำจัดเมื่อมีความรุนแรงมากเกินขีดความสามารถ บพช. ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ

แผนภูมิอำนวยการป้องกันน้ำมันหกรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นายท่า

- เป็นผู้อำนวยการควบคุมสถานการณ์ในบริเวณที่เกิดเหตุสำรวจสาเหตุจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกชนิดกำลังคนในส่วนที่มีอยู่ของตน ติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ ติดตามผลและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

นายเรือ

- สนับสนุนและประสานงานกับนายท่า

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

- ประสานงานกับนายท่า
- นำชุดทีมงานปฏิบัติงาน
- ทำรายงานประเมินสถานการณ์ ให้นายท่า

ทีมงานท่าเรือ

- ปฏิบัติตามคำสั่งที่นายท่ามอบหมายให้

หน่วยงานภายนอก

- ส่งทีมงานช่วยเหลือตามที่ได้รับการร้องขอ

หมายเหตุ แผนนี้เป็นหน้าที่ของนายท่า นายเรือ จะต้องตกลงกันก่อน และประสานกันโดยใกล้ชิดต่อไป

การประสานงานกับโรงแยกก๊าซ

1. มีการประสานงานในการใช้บูม เมื่อมีเรือเทียบท่า เพื่อล้อมน้ำมันไว้ บฟช.
   1.1 นายท่าแจ้ง เจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซ เรื่องกำหนดการเทียบท่าของเรือน้ำมัน
   1.2 นายท่าแจ้งเจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซ เมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้วเสร็จ เพื่อให้เรือลากบูมล้อมเรือน้ำมัน ตามข้อกำหนด
   1.3 นายท่าแจ้ง เจ้าหน้าที่โรงแยก เมื่อเรือส่งน้ำมันเสร็จ และเตรียมจะออกจากท่า เพื่อให้เรือลากบูมไปเก็บ

2. การประสานงานในการใช้ SKIMMER
   2.1 นายท่าแจ้ง เจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เรื่องน้ำมันหกรั่วไหลลงน้ำ และประสานงานในการใช้ SKIMMER เก็บคราบน้ำมัน ที่หกรั่วไหลให้หมด

3. การประสานงานในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง, เรือลากจูงเรือน้ำมันออกจากท่า
   3.1 กรณีเกิดอัคคีภัย บริเวณท่าเรือ
   3.2 กรณีเกิดอัคคีภัย กับเรือน้ำมัน

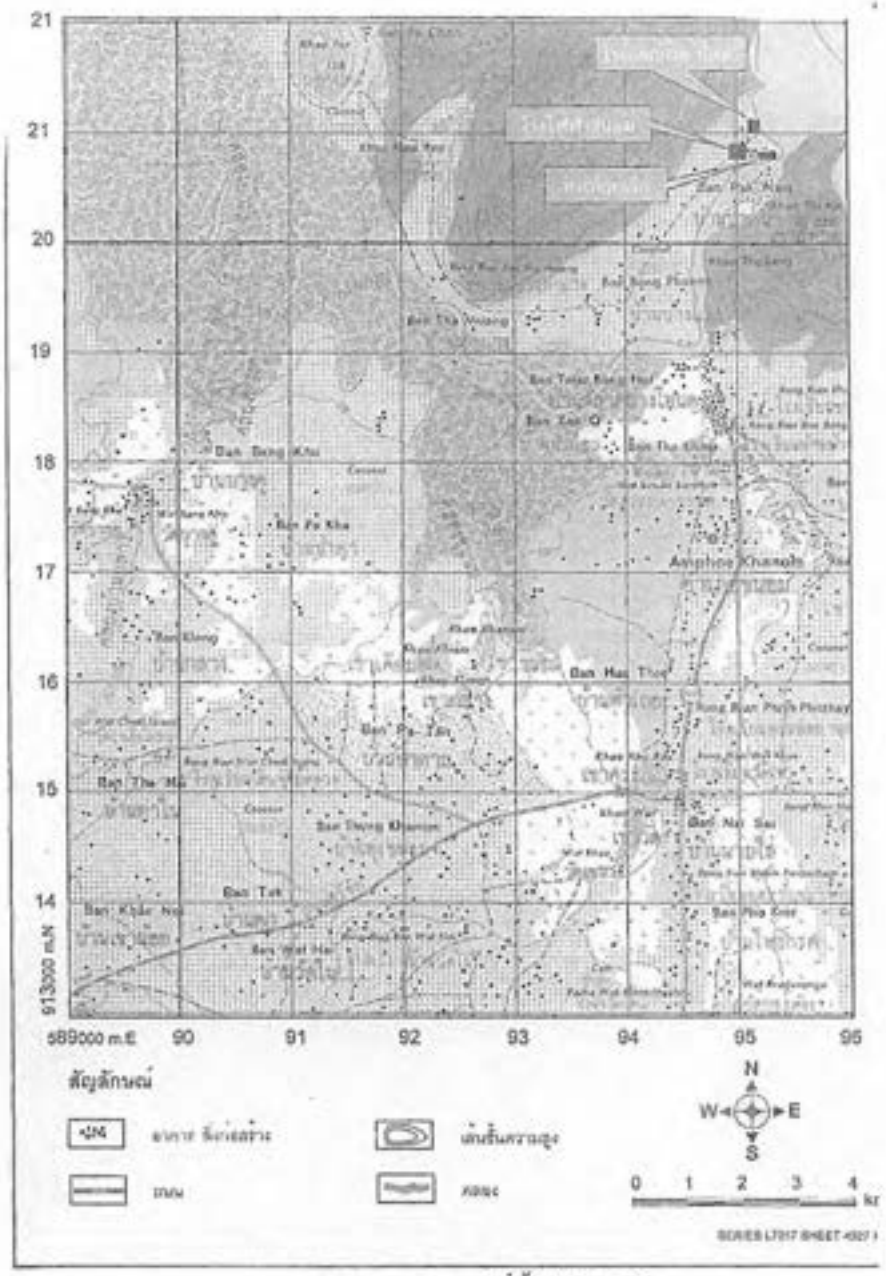

เอกสารแนบA แผนที่ตั้งท่าเทียบเรือ

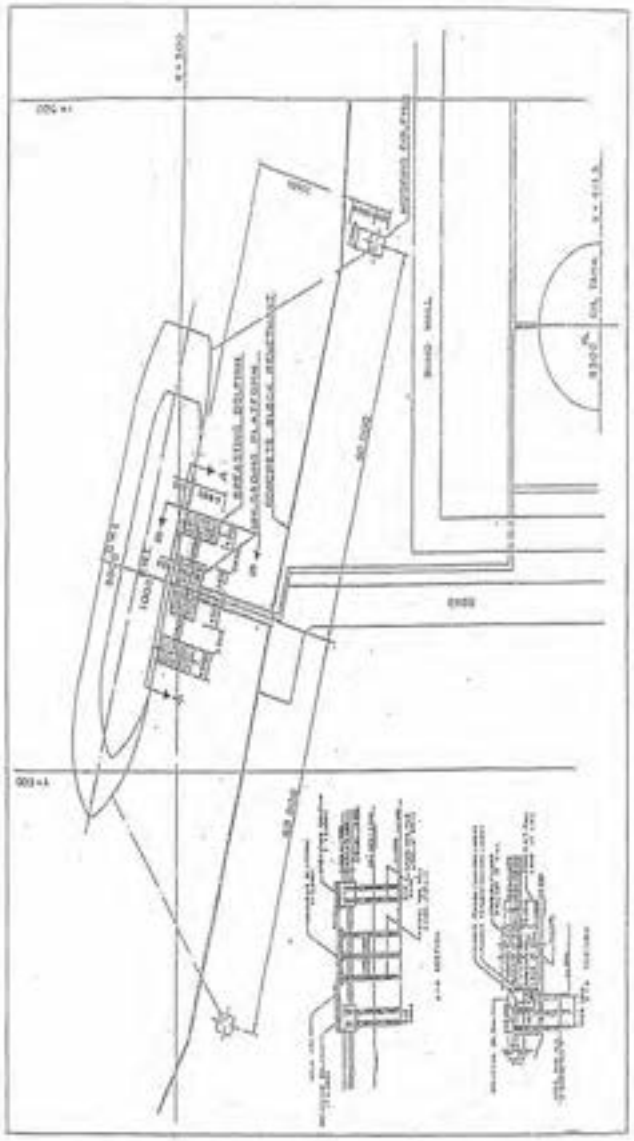

ลักษณะของท่าเทียบเรือ

เอกสารแนบB หลักผูกเรือ

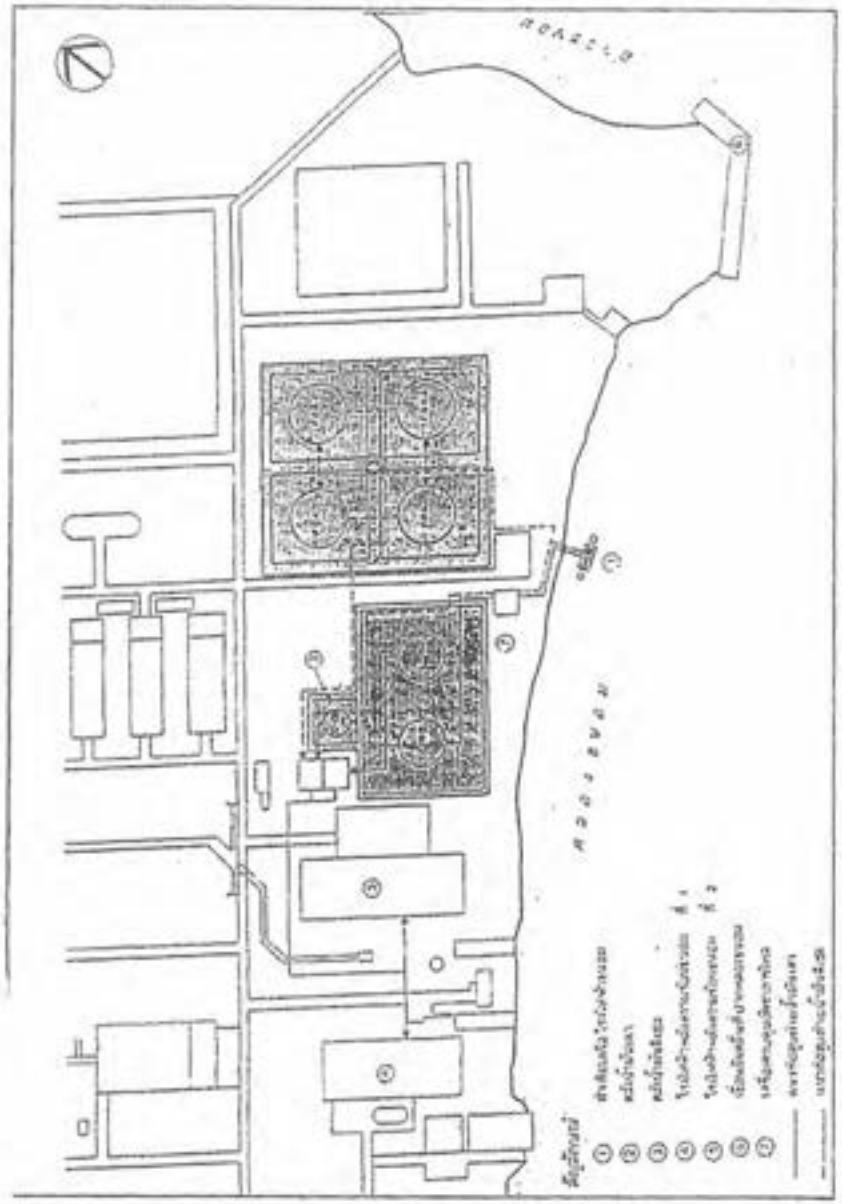

เอกสารแนบC แผนที่คลังน้ำมัน

ภาคผนวก 2-4

ตำแหน่งติดตั้ง และจำนวนตามชนิดของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ATTACHMENT-1 : Application Table of Fire Protection and Detection System

THILAND - EGCO KHANOM NEW IPP PROJECT

● : TO BE PROVIDED BY VENDOR

System Protected Area	Water System				Fixed CO2 System	FM-200 System	Alarm & Detection System						Portable Extinguisher			Remarks
	Outdoor Hydrant / Hose Cabinet	Indoor Hydrant (Class-III)	Deluge Water Spray System	Automatic Wet-Pipe Sprinkler System			Manual Call Point / Alarm Bell / Horn & Strobe	Heat Detector	Smoke Detector	UV/IR Flame Detector	Gas Detector	Linear Heat Detector	FOAM (Hand Held/ Wheeled)	CO2 (Hand Held/ Wheeled)	Dry Chemical (Hand Held/ Wheeled)	
1 TG BUILDING	●	●+11					●						●		●	+11 1pc Foam/watertype will be provided near the lube oil tank for each unit
GAS TURBINE ENCLOSURE					●			●								
FUEL GAS UNIT					●			●								
PURGE AIR UNIT								●								
LUBE OIL UNIT EQUIPMENT (RESERVOIR, COOLER A+B, ACCUMULATOR, PURIFIER, JOP UNIT of GEN.&ST			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
CONTROL OIL UNIT			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
GENERATOR SEAL OIL SUPPLY UNIT			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
GENERATOR LOOP SEAL TANK			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
LUBE OIL MIST SEPARATOR			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
GT FUEL OIL UNIT (MFOP)			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
ST & GENERATOR BEARINGS				●+3				●+5								+3 pre-action +5 Point Heat Type
2 TRANSFORMER AREA	●						●								●	
MAIN TRANSFORMER			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
UNIT TRANSFORMER			●					●+1								
3 HRSG AREA	●						●								●	
HRSG FEED WATER PUMPS LUBE OIL UNIT			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
4 ELECTRICAL PACKAGE	●						●									
CONTROL ROOM									●					●		
ELECTRICAL ROOM									●					●		
BATTERY ROOM								●+4			●+10				●	+4 Ex-type HD/ +10 H2 Gas Detector
5 BLOCK COMMON ELECTRICAL PACKAGE	●						●		●					●		
BATTERY ROOM								●+4			●+10				●	+4 Ex-type HD/ +10 H2 Gas Detector
6 COMMON AUX. ELECTRICAL PACKAGE	●						●		●					●		+4 Ex-type HD +10 H2 Gas Detector
BATTERY ROOM								●+4			●+10				●	+4 Ex-type HD/ +10 H2 Gas Detector

ATTACHMENT-1 : Application Table of Fire Protection and Detection System

THILAND - EGCO KHANOM NEW IPP PROJECT

● : TO BE PROVIDED BY VENDOR

System Protected Area	Water System				Fixed CO2 System	FM-200 System	Alarm & Detection System						Portable Extinguisher			Remarks
	Outdoor Hydrant / Hose Cabinet	Indoor Hydrant (Class-III)	Deluge Water Spray System	Automatic Wet-Pipe Sprinkler System			Manual Call Point / Alarm Bell / Horn & Strobe	Heat Detector	Smoke Detector	UV/IR Flame Detector	Gas Detector	Linear Heat Detector	FOAM (Hand Held/ Wheeled)	CO2 (Hand Held/ Wheeled)	Dry Chemical (Hand Held/ Wheeled)	
7 CMP ELECTRICAL PACKAGE	●						●		●					●		+4 Ex-type HD +10 H2 Gas Detector
BATTERY ROOM								●+4			●+10				●	+4 Ex-type HD/ +10 H2 Gas Detector
8 EMERGENCY DIESEL GENERATOR	●			●+3			●	●+5							●	+3 pre-action +5 Point Heat Type
EMERGENCY DIESEL GENERATOR FUEL TANK			●					●+1								+1 Pilot Sprinkler Head
9 CHEMICAL DOSING EQUIPMENT (SUNSHADE)	●						●								●	
10 CENTRAL CONTROL BUILDING	●	●					●									
CENTRAL CONTROL ROOM 2FL						●			●					●	●	
CABLE SPACE 2F (BELOW RAISED FLOOR)				●+3					●					●		+3 pre-action
ENGINEER ROOM 2FL				●					●					●		wet-sprinkler
HALLWAY 2FL				●					●						●	wet-sprinkler
PERMIT ROOM				●					●						●	wet-sprinkler
FILING ARCHIVE ROOM				●					●						●	wet-sprinkler
MEETING ROOM				●					●						●	wet-sprinkler
HVAC ROOM				●				●+5						●		+5 Electronic HD wet-sprinkler
ENTRANCE				●					●						●	wet-sprinkler
KITCHEN MESS ROOM				●				●							●	wet-sprinkler
TOILET (M/F/ DISABLE)									●						●	
LOCKER ROOM (M/F)				●					●						●	wet-sprinkler
12 AIR COMPRESSOR BUILDING	●	●					●									
COMPRESSOR ROOM									●						●	
13 FUEL OIL FORWARDING SKID	●		●				●	●+1					●			+1 Pilot Sprinkler Head
14 SWITCHYARD CONTROL PACKAGE	●						●		●					●		
BATTERY ROOM								●+4			●+10				●	+4 Ex-type HD/ +10 H2 Gas Detector

ATTACHMENT-1 : Application Table of Fire Protection and Detection System

THILAND - EGCO KHANOM NEW IPP PROJECT

● : TO BE PROVIDED BY VENDOR

System Protected Area	Water System				Fixed CO2 System	FM-200 System	Alarm & Detection System						Portable Extinguisher			Remarks
	Outdoor Hydrant / Hose Cabinet	Indoor Hydrant (Class-III)	Deluge Water Spray System	Automatic Wet-Pipe Sprinkler System			Manual Call Point / Alarm Bell / Horn & Strobe	Heat Detector	Smoke Detector	UV/IR Flame Detector	Gas Detector	Linear Heat Detector	FOAM (Hand Held/ Wheeled)	CO2 (Hand Held/ Wheeled)	Dry Chemical (Hand Held/ Wheeled)	
15 AUX. BOILER	●						●									
FUEL DAY TANK			●					●+1					●			+1 Pilot Sprinkler Head
EQUIPMENT ROOM				●				●							●	wet-sprinkler
ELECTRICAL ROOM									●					●		
16 SAMPLING EQUIPMENT BUILDING	●						●		●						●	
17 WEASTE WATER TREATMENT CONTROL BUILDING	●						●		●						●	
18 COMPRESS GAS STORAGE SHADE (H2, CO2 & N2 BOTTLE)	●						●								●	
19 CWP AREA	●						●								●	
20 DEMIN WATER PUMP AREA	●						●								●	NOTE: Located in Existing XNCC-3 AREA
21 FUEL GAS COMPRESSOR AREA	●						●	●+4								+4 Ex-type HD
GAS COMPRESSOR										●	●+6				●	+6 Flammable Gas Detector
GAS COMPRESSOR ELECTRICAL PACKAGE									●					●		
22 FUEL GAS TREATMENT SYSTEM	●						●	●+4		●	●+6				●	+4 Ex-type HD +6 Flammable Gas Detector

ภาคผนวก 3-1

ข้อมูลกระแสน้ำคลองขนอม

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 01 DATE-TIME 12 4 11 800 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.20 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	30.9	0.07	36.0	30.4	18.0	0.07	0.01	49.0
0.84	999.0	30.8	0.18	59.0	30.5	18.1	0.17	-0.04	50.0
2.10	999.0	30.8	0.10	51.0	30.5	18.1	0.10	-0.01	47.0
3.36	999.0	30.8	0.04	28.0	30.5	18.1	0.04	0.01	40.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	30.9	30.4	18.0	0.07	0.01	49.0
0.42	30.9	30.4	18.0	0.07	0.01	49.0
0.84	30.8	30.5	18.1	0.17	-0.04	50.0
1.26	30.8	30.5	18.2	0.21	-0.06	50.0
1.68	30.8	30.5	18.1	0.17	-0.04	49.0
2.10	30.8	30.5	18.1	0.10	-0.01	47.0
2.52	30.8	30.5	18.1	0.04	0.02	44.5
2.94	30.8	30.5	18.1	0.01	0.03	42.0
3.36	30.8	30.5	18.1	0.03	0.01	40.0
3.78	30.8	30.5	18.1	0.03	0.01	39.2
4.20	30.8	30.5	18.1	0.00	0.00	40.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 02 DATE-TIME 12 4 11 900 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.30 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	30.9	0.05	294.0	30.7	18.2	-0.02	0.05	16.0
0.86	999.0	30.8	0.07	104.0	30.8	18.3	0.04	-0.06	50.0
2.15	999.0	30.8	0.04	25.0	30.9	18.4	0.04	0.01	44.0
3.44	999.0	30.8	0.10	346.0	31.0	18.5	0.05	0.09	48.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	30.9	30.7	18.2	-0.02	0.04	16.6
0.43	30.9	30.7	18.2	-0.02	0.04	17.6
0.86	30.8	30.8	18.3	0.04	-0.06	50.0
1.29	30.8	30.9	18.4	0.06	-0.09	62.4
1.72	30.8	30.9	18.4	0.06	-0.06	55.2
2.15	30.8	30.9	18.4	0.04	0.01	44.0
2.58	30.8	30.9	18.4	0.02	0.08	40.8
3.01	30.8	31.0	18.5	0.03	0.11	43.9
3.44	30.8	31.0	18.5	0.04	0.07	48.0
3.87	30.8	31.0	18.5	0.04	0.06	49.1
4.30	30.8	31.0	18.5	0.00	0.00	48.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 03 DATE-TIME 12 4 11 1000 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 3.70 # OF POINTS WITH DEPTH

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.2	0.21	33.0	30.0	17.6	0.21	0.04	92.0
0.74	999.0	30.9	0.16	85.0	30.1	17.8	0.12	-0.10	42.0
1.85	999.0	30.8	0.18	187.0	30.5	18.1	-0.14	-0.11	37.0
2.96	999.0	30.9	0.15	219.0	26.0	14.7	-0.15	-0.02	58.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.2	30.0	17.6	0.20	0.04	90.7
0.37	31.2	30.0	17.6	0.21	0.05	95.1
0.74	30.9	30.1	17.8	0.12	-0.10	42.0
1.11	30.7	30.5	18.1	0.02	-0.18	15.4
1.48	30.7	30.8	18.4	-0.07	-0.17	20.5
1.85	30.8	30.5	18.1	-0.14	-0.11	37.0
2.22	30.9	29.2	17.1	-0.19	-0.05	48.7
2.59	30.9	27.5	15.8	-0.19	-0.01	54.7
2.96	30.9	26.0	14.7	-0.15	-0.02	58.0
3.33	30.9	25.4	14.3	-0.11	-0.01	60.3
3.70	30.9	26.0	14.7	0.00	0.00	58.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 04 DATE-TIME 12 4 11 1100 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.00 # OF POINTS WITH DEPTH 4 DATA

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.1	0.21	127.0	29.1	17.0	0.03	-0.21	92.0
0.80	999.0	30.8	0.09	131.0	29.5	17.4	0.01	-0.09	35.0
2.00	999.0	30.8	0.05	277.0	30.1	17.8	-0.03	0.04	52.0
3.20	999.0	30.9	0.06	279.0	31.3	18.7	-0.04	0.05	52.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.1	29.1	17.0	0.03	-0.21	90.8
0.40	31.1	29.1	17.0	0.03	-0.21	92.0
0.80	30.8	29.5	17.4	0.01	-0.09	35.0
1.20	30.7	29.8	17.6	-0.01	0.00	14.0
1.60	30.7	29.9	17.7	-0.02	0.03	29.1
2.00	30.8	30.1	17.8	-0.03	0.04	52.0
2.40	30.9	30.5	18.1	-0.03	0.04	60.6
2.80	30.9	30.9	18.4	-0.04	0.04	57.6
3.20	30.9	31.3	18.7	-0.03	0.04	52.0
3.60	30.9	31.4	18.8	-0.03	0.04	50.7
4.00	30.9	31.3	18.7	0.00	0.00	52.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 05 DATE-TIME 12 4 11 1200 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 3.90 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	30.9	0.16	135.0	28.7	16.7	0.00	-0.16	90.0
0.78	999.0	30.9	0.08	60.0	29.1	17.0	0.08	-0.02	42.0
1.95	999.0	31.1	0.03	355.0	29.3	17.1	0.02	0.02	53.0
3.12	999.0	31.2	0.05	293.0	30.0	17.6	-0.02	0.05	98.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	30.9	28.7	16.7	0.00	-0.16	88.9
0.39	30.9	28.7	16.7	0.00	-0.16	90.9
0.78	30.9	29.1	17.0	0.08	-0.02	42.0
1.17	30.9	29.3	17.2	0.10	0.06	20.4
1.56	31.0	29.3	17.1	0.07	0.06	30.3
1.95	31.1	29.3	17.1	0.02	0.02	53.0
2.34	31.2	29.5	17.2	-0.03	-0.01	73.0
2.73	31.2	29.8	17.4	-0.05	-0.01	87.8
3.12	31.2	30.0	17.6	-0.02	0.04	98.0
3.51	31.2	30.1	17.7	-0.01	0.03	103.0
3.90	31.2	30.0	17.6	0.00	0.00	98.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 06 DATE-TIME 12 4 11 1300 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.10 # OF POINTS WITH DEPTH 4 DATA TYPE CODE 4 SALINITY CODE

1

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.3	0.19	23.0	28.3	16.3	0.18	0.07	92.0
0.82	999.0	31.3	0.12	83.0	29.0	16.8	0.09	-0.07	63.0
2.05	999.0	31.2	0.09	256.0	29.2	17.0	-0.08	0.05	44.0
3.28	999.0	31.3	0.17	229.0	30.1	17.6	-0.17	0.01	100.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.3	28.3	16.3	0.17	0.07	91.5
0.41	31.3	28.3	16.3	0.17	0.07	91.5
0.82	31.3	29.0	16.8	0.09	-0.07	63.0
1.23	31.3	29.3	17.1	0.02	-0.12	42.5
1.64	31.2	29.3	17.0	-0.03	-0.05	36.8
2.05	31.2	29.2	17.0	-0.08	0.05	44.0
2.46	31.2	29.4	17.2	-0.11	0.12	61.2
2.87	31.3	29.8	17.4	-0.15	0.12	82.2
3.28	31.3	30.1	17.6	-0.14	0.01	100.0
3.69	31.3	30.2	17.7	-0.12	0.01	107.8
4.10	31.3	30.1	17.6	0.00	0.00	100.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 07 DATE-TIME 12 4 11 1400 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.50 # OF POINTS WITH DEPTH

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.0	0.14	73.0	27.9	15.8	0.12	-0.07	81.0
0.90	999.0	31.4	0.17	80.0	28.2	16.2	0.14	-0.10	45.0
2.25	999.0	31.4	0.15	194.0	30.5	17.9	-0.13	-0.08	98.0
3.60	999.0	30.4	0.06	253.0	30.6	18.3	-0.05	0.03	48.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.0	27.9	15.8	0.12	-0.07	80.5
0.45	32.0	27.9	15.8	0.13	-0.07	78.1
0.90	31.4	28.2	16.2	0.14	-0.10	45.0
1.35	31.2	28.9	16.8	0.08	-0.11	47.0
1.80	31.3	29.8	17.4	-0.02	-0.10	74.9
2.25	31.4	30.5	17.9	-0.13	-0.08	98.0
2.70	31.2	30.8	18.2	-0.19	-0.05	93.5
3.15	30.8	30.7	18.3	-0.18	-0.01	71.0
3.60	30.4	30.6	18.3	-0.04	0.02	48.0
4.05	30.3	30.5	18.3	-0.04	0.02	39.1
4.50	30.4	30.6	18.3	0.00	0.00	48.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 08 DATE-TIME 12 4 11 1500 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.10 # OF POINTS WITH DEPTH

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.2	0.16	53.0	27.5	15.7	0.16	-0.02	53.0
0.82	999.0	31.3	0.20	68.0	28.7	16.6	0.18	-0.08	46.0
2.05	999.0	31.3	0.12	104.0	30.1	17.6	0.06	-0.10	38.0
3.28	999.0	31.3	0.08	141.0	32.5	19.4	-0.01	-0.08	43.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.2	27.5	15.8	0.16	-0.02	52.9
0.41	31.2	27.5	15.8	0.16	-0.02	52.9
0.82	31.3	28.7	16.6	0.18	-0.08	46.0
1.23	31.3	29.4	17.1	0.17	-0.11	40.6
1.64	31.3	29.8	17.4	0.12	-0.11	38.2
2.05	31.3	30.1	17.6	0.06	-0.10	38.0
2.46	31.3	30.8	18.2	0.01	-0.09	39.3
2.87	31.3	31.8	18.9	-0.02	-0.08	41.2
3.28	31.3	32.5	19.4	-0.01	-0.06	43.0
3.69	31.3	32.8	19.6	-0.01	-0.06	43.9
4.10	31.3	32.5	19.4	0.00	0.00	43.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 09 DATE-TIME 12 4 11 1600 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.30 # OF POINTS WITH DEPTH 4 DATA

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.4	0.14	33.0	27.4	15.6	0.14	0.03	78.0
0.86	999.0	30.9	0.26	73.0	28.3	16.4	0.23	-0.12	54.0
2.15	999.0	31.2	0.05	305.0	30.3	17.8	-0.01	0.05	40.0
3.44	999.0	31.3	0.11	247.0	32.5	19.4	-0.10	0.04	45.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.4	27.4	15.6	0.14	0.03	77.6
0.43	31.4	27.4	15.6	0.14	0.02	76.9
0.86	30.9	28.3	16.4	0.23	-0.12	54.0
1.29	30.8	29.1	17.1	0.22	-0.15	40.2
1.72	30.9	29.7	17.4	0.12	-0.07	37.6
2.15	31.2	30.3	17.8	-0.01	0.05	40.0
2.58	31.3	31.1	18.4	-0.12	0.14	42.3
3.01	31.3	31.9	19.0	-0.16	0.15	43.8
3.44	31.3	32.5	19.4	-0.08	0.03	45.0
3.87	31.3	32.7	19.6	-0.08	0.03	45.9
4.30	31.3	32.5	19.4	0.00	0.00	45.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 10 DATE-TIME 12 4 11 1700 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.60 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.0	0.13	89.0	26.6	15.1	0.09	-0.09	87.0
0.92	999.0	31.1	0.21	14.0	27.6	15.8	0.18	0.11	44.0
2.30	999.0	31.3	0.11	316.0	27.8	15.9	0.00	0.11	50.0
3.68	999.0	31.3	0.06	235.0	29.9	17.5	-0.06	0.01	52.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.0	26.6	15.1	0.09	-0.09	86.4
0.46	31.0	26.7	15.2	0.10	-0.07	83.3
0.92	31.1	27.6	15.8	0.18	0.11	44.0
1.38	31.2	27.9	16.1	0.18	0.20	28.5
1.84	31.3	27.8	15.9	0.10	0.18	36.3
2.30	31.3	27.8	15.9	0.00	0.11	50.0
2.76	31.3	28.3	16.3	-0.08	0.04	55.6
3.22	31.3	29.2	16.9	-0.11	0.00	54.6
3.68	31.3	29.9	17.5	-0.06	0.01	52.0
4.14	31.3	30.2	17.7	-0.04	0.01	51.6
4.60	31.3	29.9	17.5	0.00	0.00	52.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 11 DATE-TIME 12 4 11 1800 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.00 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.1	0.16	43.0	26.7	15.2	0.16	0.01	79.0
0.80	999.0	31.2	0.08	29.0	27.3	15.6	0.08	0.02	71.0
2.00	999.0	30.9	0.02	215.0	28.5	16.6	-0.02	0.00	46.0
3.20	999.0	31.4	0.09	262.0	29.8	17.4	-0.07	0.05	43.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.1	26.7	15.2	0.16	0.01	78.9
0.40	31.1	26.7	15.2	0.16	0.01	79.0
0.80	31.2	27.3	15.6	0.08	0.02	71.0
1.20	31.1	27.8	16.0	0.02	0.02	61.3
1.60	31.0	28.1	16.3	-0.01	0.01	52.4
2.00	30.9	28.5	16.6	-0.02	0.00	46.0
2.40	31.0	29.0	16.9	-0.03	-0.01	43.0
2.80	31.2	29.4	17.2	-0.04	0.01	42.5
3.20	31.4	29.8	17.4	-0.06	0.04	43.0
3.60	31.5	29.9	17.5	-0.05	0.04	43.4
4.00	31.4	29.8	17.4	0.00	0.00	43.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 12 DATE-TIME 12 4 11 1900 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 3.80 # OF POINTS WITH DEPTH 4 DATA TYPE CODE 4 SALINITY CODE
1

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	30.8	0.11	53.0	26.2	14.9	0.11	-0.02	87.0
0.76	999.0	30.9	0.08	62.0	26.4	15.0	0.08	-0.02	50.0
1.90	999.0	31.4	0.06	231.0	28.3	16.3	-0.06	0.01	48.0
3.04	999.0	31.5	0.09	245.0	30.1	17.6	-0.08	0.03	45.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	30.8	26.2	14.9	0.11	-0.02	86.1
0.38	30.8	26.2	14.9	0.11	-0.01	88.5
0.76	30.9	26.4	15.0	0.08	-0.02	50.0
1.14	31.1	26.9	15.3	0.03	-0.02	32.3
1.52	31.3	27.5	15.8	-0.02	-0.01	37.3
1.90	31.4	28.3	16.3	-0.06	0.01	48.0
2.28	31.5	29.0	16.8	-0.09	0.02	51.3
2.66	31.5	29.7	17.2	-0.10	0.03	48.6
3.04	31.5	30.1	17.6	-0.08	0.03	45.0
3.42	31.5	30.3	17.7	-0.06	0.02	44.2
3.80	31.5	30.1	17.6	0.00	0.00	45.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 13 DATE-TIME 12 4 11 2000 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.10 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	30.7	0.02	47.0	25.7	14.6	0.02	0.00	49.0
0.82	999.0	31.5	0.10	246.0	30.1	17.6	-0.09	0.04	50.0
2.05	999.0	31.8	0.17	245.0	30.4	17.7	-0.16	0.06	47.0
3.28	999.0	31.6	0.11	246.0	32.4	19.2	-0.10	0.04	40.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	30.7	25.8	14.6	0.02	0.00	49.0
0.41	30.7	25.8	14.6	0.02	0.00	49.0
0.82	31.5	30.1	17.6	-0.09	0.04	50.0
1.23	31.9	32.0	18.8	-0.16	0.06	50.1
1.64	32.0	31.4	18.4	-0.18	0.06	49.0
2.05	31.8	30.4	17.7	-0.16	0.06	47.0
2.46	31.7	30.5	17.8	-0.13	0.05	44.5
2.87	31.6	31.5	18.5	-0.11	0.04	42.0
3.28	31.6	32.4	19.2	-0.08	0.03	40.0
3.69	31.6	32.7	19.5	-0.08	0.03	39.2
4.10	31.6	32.4	19.2	0.00	0.00	40.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 14 DATE-TIME 12 4 11 2100 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.20 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.5	0.06	196.0	27.8	15.9	-0.05	-0.03	58.0
0.84	999.0	31.8	0.06	295.0	30.5	17.8	-0.02	0.06	45.0
2.10	999.0	31.6	0.06	318.0	31.7	18.7	0.00	0.06	65.0
3.36	999.0	31.6	0.08	285.0	32.0	19.0	-0.04	0.07	48.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.5	27.8	15.9	-0.05	-0.03	57.8
0.42	31.5	27.9	15.9	-0.05	-0.03	57.5
0.84	31.8	30.5	17.8	-0.02	0.06	45.0
1.26	31.9	31.9	18.8	0.00	0.10	45.5
1.68	31.8	32.0	18.9	0.01	0.09	56.0
2.10	31.6	31.7	18.7	0.00	0.06	65.0
2.52	31.5	31.6	18.7	-0.01	0.04	63.9
2.94	31.6	31.8	18.8	-0.02	0.04	56.1
3.36	31.6	32.0	19.0	-0.03	0.06	48.0
3.78	31.6	32.0	19.0	-0.03	0.05	44.9
4.20	31.6	32.0	19.0	0.00	0.00	48.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 15 DATE-TIME 12 4 11 2200 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.20 # OF POINTS WITH DEPTH

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.6	0.10	228.0	30.1	17.5	-0.10	0.01	84.0
0.84	999.0	31.7	0.14	252.0	31.6	18.6	-0.12	0.06	49.0
2.10	999.0	31.6	0.11	274.0	31.7	18.7	-0.07	0.08	62.0
3.36	999.0	31.6	0.03	135.0	32.4	19.2	0.00	-0.03	72.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.6	30.1	17.6	-0.10	0.01	83.4
0.42	31.6	30.1	17.6	-0.10	0.01	82.8
0.84	31.7	31.6	18.6	-0.12	0.06	49.0
1.26	31.7	32.2	19.1	-0.13	0.10	36.9
1.68	31.7	32.0	19.0	-0.11	0.10	46.6
2.10	31.6	31.7	18.7	-0.07	0.08	62.0
2.52	31.6	31.8	18.8	-0.04	0.05	70.3
2.94	31.6	32.1	19.0	-0.01	0.01	72.3
3.36	31.6	32.4	19.2	0.00	-0.02	72.0
3.78	31.6	32.5	19.3	0.00	-0.02	72.5
4.20	31.6	32.4	19.2	0.00	0.00	72.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 16 DATE-TIME 12 4 11 2300 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.70 # OF POINTS WITH DEPTH

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.0	0.22	220.0	31.6	18.5	-0.22	-0.02	68.0
0.94	999.0	32.1	0.21	224.0	32.2	18.9	-0.21	0.00	35.0
2.35	999.0	31.7	0.21	220.0	32.3	19.1	-0.21	-0.02	40.0
3.76	999.0	31.7	0.13	217.0	32.4	19.2	-0.13	-0.02	45.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.0	31.6	18.5	-0.22	-0.02	67.6
0.47	32.0	31.7	18.5	-0.22	-0.02	64.8
0.94	32.1	32.2	18.9	-0.21	0.00	35.0
1.41	32.0	32.5	19.1	-0.21	0.00	23.2
1.88	31.9	32.4	19.2	-0.21	-0.01	29.2
2.35	31.7	32.3	19.1	-0.21	-0.02	40.0
2.82	31.6	32.3	19.1	-0.20	-0.03	45.3
3.29	31.7	32.3	19.2	-0.17	-0.03	45.9
3.76	31.7	32.4	19.2	-0.13	-0.02	45.0
4.23	31.7	32.4	19.2	-0.10	-0.01	45.2
4.70	31.7	32.4	19.2	0.00	0.00	45.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 17 DATE-TIME 12 4 12 0 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.30 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.0	0.15	242.0	32.2	19.0	-0.14	0.04	91.0
0.66	999.0	31.9	0.15	244.0	32.4	19.1	-0.14	0.05	52.0
1.65	999.0	32.0	0.13	251.0	32.5	19.2	-0.12	0.06	44.0
2.64	999.0	31.9	0.11	237.0	32.5	19.2	-0.11	0.02	70.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.0	32.2	19.0	-0.14	0.04	89.5
0.43	32.0	32.2	19.0	-0.14	0.04	87.1
0.86	31.9	32.5	19.2	-0.14	0.05	32.4
1.29	31.9	32.5	19.2	-0.13	0.06	28.8
1.72	32.0	32.5	19.2	-0.11	0.06	46.9
2.15	32.0	32.5	19.2	-0.11	0.05	59.9
2.58	31.9	32.5	19.2	-0.11	0.03	68.8
3.01	31.8	32.5	19.2	-0.12	-0.01	77.8
3.44	31.8	32.5	19.2	-0.14	-0.04	84.3
3.87	31.8	32.5	19.2	-0.12	-0.04	83.4
4.30	31.9	32.5	19.2	0.00	0.00	70.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 18 DATE-TIME 12 4 12 100 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.40 # OF POINTS WITH DEPTH 4 DATA TYPE CODE 4 SALINITY CODE
1

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.9	0.21	235.0	32.7	19.4	-0.21	0.04	94.0
0.88	999.0	32.0	0.18	223.0	32.6	19.3	-0.18	-0.01	46.0
2.20	999.0	32.0	0.24	293.0	32.6	19.3	-0.09	0.22	75.0
3.52	999.0	31.8	0.16	196.0	32.6	19.3	-0.14	-0.08	75.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.9	32.7	19.4	-0.21	0.04	93.2
0.44	31.9	32.7	19.4	-0.21	0.03	91.0
0.88	32.0	32.6	19.3	-0.18	-0.01	46.0
1.32	32.1	32.6	19.2	-0.15	0.03	33.9
1.76	32.0	32.6	19.2	-0.11	0.13	51.9
2.20	32.0	32.6	19.3	-0.09	0.22	75.0
2.64	31.9	32.6	19.3	-0.08	0.25	83.5
3.08	31.9	32.6	19.3	-0.09	0.16	80.6
3.52	31.8	32.6	19.3	-0.11	-0.06	75.0
3.96	31.8	32.6	19.3	-0.10	-0.06	73.5
4.40	31.8	32.6	19.3	0.00	0.00	75.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 19 DATE-TIME 12 4 12 200 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 5.40 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.3	0.03	356.0	32.6	19.5	0.02	0.02	80.0
1.08	999.0	31.8	0.05	336.0	32.6	19.3	0.02	0.05	60.0
2.70	999.0	31.8	0.03	322.0	32.6	19.3	0.00	0.03	61.0
4.32	999.0	31.9	0.05	326.0	32.6	19.3	0.01	0.05	66.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.3	32.6	19.5	0.02	0.02	79.8
0.54	31.4	32.6	19.5	0.02	0.03	76.9
1.08	31.8	32.6	19.3	0.02	0.05	60.0
1.62	32.0	32.6	19.3	0.01	0.05	52.9
2.16	31.9	32.6	19.3	0.01	0.04	55.4
2.70	31.8	32.6	19.3	0.00	0.03	61.0
3.24	31.8	32.6	19.3	0.00	0.02	64.4
3.78	31.8	32.6	19.3	0.00	0.03	65.6
4.32	31.9	32.6	19.3	0.01	0.05	66.0
4.86	31.9	32.6	19.3	0.01	0.05	66.4
5.40	31.9	32.6	19.3	0.00	0.00	66.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 20 DATE-TIME 12 4 12 300 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 5.50 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.3	0.14	83.0	32.8	19.7	0.11	-0.09	89.0
1.10	999.0	31.6	0.18	90.0	32.7	19.5	0.13	-0.13	72.0
2.75	999.0	31.6	0.17	86.0	32.7	19.5	0.13	-0.11	40.0
4.40	999.0	31.4	0.15	91.0	32.6	19.5	0.10	-0.11	42.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.3	32.8	19.7	0.11	-0.09	88.9
0.55	31.3	32.8	19.6	0.11	-0.09	86.6
1.10	31.6	32.7	19.5	0.13	-0.13	72.0
1.65	31.7	32.7	19.4	0.13	-0.14	57.5
2.20	31.7	32.7	19.4	0.13	-0.13	46.5
2.75	31.6	32.7	19.5	0.13	-0.11	40.0
3.30	31.5	32.7	19.5	0.12	-0.10	38.3
3.85	31.4	32.6	19.5	0.11	-0.09	39.7
4.40	31.4	32.6	19.5	0.10	-0.11	42.0
4.95	31.4	32.6	19.5	0.09	-0.10	43.2
5.50	31.4	32.6	19.5	0.00	0.00	42.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 21 DATE-TIME 12 4 12 400 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 5.70 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.2	0.07	48.0	32.8	19.7	0.07	0.00	79.0
1.14	999.0	31.5	0.09	70.0	32.7	19.5	0.08	-0.04	40.0
2.85	999.0	31.6	0.10	74.0	32.6	19.4	0.09	-0.05	53.0
4.56	999.0	31.6	0.08	55.0	32.6	19.4	0.08	-0.01	43.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.2	32.8	19.7	0.07	0.00	78.7
0.57	31.3	32.8	19.7	0.07	-0.01	72.1
1.14	31.5	32.7	19.5	0.08	-0.04	40.0
1.71	31.6	32.6	19.4	0.09	-0.05	30.5
2.28	31.6	32.6	19.4	0.09	-0.06	40.5
2.85	31.6	32.6	19.4	0.09	-0.05	53.0
3.42	31.6	32.6	19.4	0.09	-0.04	55.1
3.99	31.6	32.6	19.4	0.08	-0.03	49.5
4.56	31.6	32.6	19.4	0.08	-0.01	43.0
5.13	31.6	32.6	19.4	0.07	-0.01	40.9
5.70	31.6	32.6	19.4	0.00	0.00	43.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 22 DATE-TIME 12 4 12 500 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 5.10 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.6	0.39	72.0	32.8	19.5	0.35	-0.18	91.0
1.02	999.0	31.8	0.29	69.0	32.7	19.4	0.26	-0.12	58.0
2.55	999.0	31.8	0.32	52.0	32.7	19.4	0.32	-0.04	54.0
4.08	999.0	31.8	0.30	62.0	32.6	19.3	0.29	-0.09	52.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.6	32.8	19.5	0.35	-0.18	90.7
0.51	31.6	32.8	19.5	0.34	-0.17	86.7
1.02	31.8	32.7	19.4	0.26	-0.12	58.0
1.53	31.9	32.7	19.4	0.24	-0.07	44.9
2.04	31.8	32.7	19.4	0.27	-0.05	47.3
2.55	31.8	32.7	19.4	0.32	-0.04	54.0
3.06	31.8	32.7	19.4	0.35	-0.04	56.0
3.57	31.8	32.6	19.4	0.34	-0.06	54.3
4.08	31.8	32.6	19.3	0.29	-0.09	52.0
4.59	31.8	32.6	19.3	0.26	-0.08	51.6
5.10	31.8	32.6	19.3	0.00	0.00	52.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 23 DATE-TIME 12 4 12 600 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 5.00 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.6	0.37	59.0	32.8	19.5	0.36	-0.09	91.0
1.00	999.0	31.8	0.36	59.0	32.7	19.4	0.35	-0.09	71.0
2.50	999.0	31.8	0.29	55.0	32.6	19.3	0.29	-0.05	65.0
4.00	999.0	31.8	0.31	61.0	32.6	19.3	0.30	-0.09	75.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.6	32.8	19.5	0.36	-0.09	90.8
0.50	31.6	32.8	19.5	0.36	-0.09	88.6
1.00	31.8	32.7	19.4	0.35	-0.09	71.0
1.50	31.9	32.6	19.3	0.33	-0.08	61.4
2.00	31.9	32.6	19.3	0.31	-0.06	61.1
2.50	31.8	32.6	19.3	0.29	-0.05	65.0
3.00	31.8	32.6	19.3	0.27	-0.05	69.1
3.50	31.8	32.6	19.3	0.28	-0.06	72.5
4.00	31.8	32.6	19.3	0.30	-0.09	75.0
4.50	31.8	32.6	19.3	0.27	-0.08	76.3
5.00	31.8	32.6	19.3	0.00	0.00	75.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 24 DATE-TIME 12 4 12 700 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.70 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.4	0.21	43.0	31.5	18.6	0.21	0.01	94.0
0.94	999.0	31.6	0.33	59.0	32.1	19.0	0.32	-0.08	55.0
2.35	999.0	31.6	0.31	62.0	32.1	19.0	0.30	-0.09	56.0
3.76	999.0	31.6	0.31	70.0	32.2	19.1	0.28	-0.13	51.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.4	31.5	18.7	0.21	0.01	93.5
0.47	31.4	31.6	18.7	0.22	0.00	90.3
0.94	31.6	32.1	19.0	0.32	-0.08	55.0
1.41	31.7	32.3	19.2	0.36	-0.12	40.4
1.88	31.7	32.2	19.1	0.34	-0.11	45.9
2.35	31.6	32.1	19.0	0.30	-0.09	56.0
2.82	31.6	32.1	19.0	0.26	-0.08	58.5
3.29	31.6	32.1	19.1	0.25	-0.09	55.2
3.76	31.6	32.2	19.1	0.28	-0.13	51.0
4.23	31.6	32.2	19.1	0.21	-0.10	49.9
4.70	31.6	32.2	19.1	0.00	0.00	51.0

Khanom Channel, April 2012
STATION A PROFILE 25 DATE-TIME 12 4 12 800 ROTATION ANGLE 45.
TOTAL STATION DEPTH 4.50 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.4	0.30	49.0	32.1	19.1	0.30	-0.02	93.0
0.90	999.0	31.5	0.29	46.0	32.0	19.0	0.29	-0.01	54.0
2.25	999.0	31.5	0.25	40.0	31.9	18.9	0.25	0.02	54.0
3.60	999.0	31.5	0.22	47.0	31.9	18.9	0.22	-0.01	48.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.4	32.1	19.1	0.30	-0.02	92.4
0.45	31.4	32.1	19.1	0.30	-0.02	90.1
0.90	31.5	32.0	19.0	0.29	-0.01	54.0
1.35	31.5	31.9	18.9	0.28	0.01	38.7
1.80	31.5	31.9	18.9	0.26	0.02	44.0
2.25	31.5	31.9	18.9	0.25	0.02	54.0
2.70	31.5	31.9	18.9	0.24	0.02	56.3
3.15	31.5	31.9	18.9	0.23	0.01	52.5
3.60	31.5	31.9	18.9	0.18	-0.01	48.0
4.05	31.5	31.9	18.9	0.16	-0.01	46.8
4.50	31.5	31.3	18.9	0.00	0.00	48.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 01 DATE-TIME 12 4 11 800 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.40 # OF POINTS WITH DEPTH 4 DATA TYPE

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.1	0.19	8.0	31.7	18.9	0.03	0.19	45.0
1.08	999.0	31.1	0.07	6.0	32.0	19.1	0.01	0.07	40.0
2.70	999.0	31.0	0.05	174.0	32.6	19.6	0.01	-0.05	30.0
4.32	999.0	31.0	0.18	190.0	32.6	19.6	-0.03	-0.18	40.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.1	31.7	18.9	0.03	0.19	45.0
0.54	31.1	31.7	18.9	0.02	0.17	44.4
1.08	31.1	32.0	19.1	0.01	0.07	40.0
1.62	31.1	32.3	19.3	0.00	0.00	35.0
2.16	31.0	32.5	19.5	0.00	-0.03	31.2
2.70	31.0	32.6	19.6	0.01	-0.05	30.0
3.24	31.0	32.6	19.6	0.00	-0.07	32.2
3.78	31.0	32.6	19.6	-0.01	-0.11	36.2
4.32	31.0	32.6	19.6	-0.03	-0.18	40.0
4.86	31.0	32.6	19.6	-0.03	-0.17	41.6
5.40	31.0	32.6	19.6	0.00	0.00	40.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 02 DATE-TIME 12 4 11 900 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.50 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.4	0.28	314.0	32.1	19.1	-0.20	0.19	20.0
1.10	999.0	31.3	0.04	304.0	32.3	19.3	-0.03	0.02	56.0
2.75	999.0	31.3	0.07	149.0	32.5	19.4	0.04	-0.06	39.0
4.40	999.0	31.0	0.12	169.0	32.7	19.7	0.02	-0.12	41.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.4	32.1	19.1	-0.20	0.19	20.3
0.55	31.4	32.1	19.1	-0.18	0.17	25.9
1.10	31.3	32.3	19.3	-0.03	0.02	56.0
1.65	31.3	32.4	19.4	0.05	-0.06	64.1
2.20	31.3	32.5	19.4	0.06	-0.08	53.1
2.75	31.3	32.5	19.4	0.04	-0.06	39.0
3.30	31.2	32.6	19.5	0.01	-0.05	34.3
3.85	31.1	32.6	19.6	0.01	-0.07	36.9
4.40	31.0	32.7	19.7	0.02	-0.12	41.0
4.95	31.0	32.7	19.7	0.03	-0.12	42.2
5.50	31.0	32.7	19.7	0.00	0.00	41.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 03 DATE-TIME 12 4 11 1000 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.40 # OF POINTS WITH DEPTH

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.6	0.21	11.0	31.9	18.9	0.04	0.21	50.0
1.08	999.0	31.4	0.09	44.0	32.5	19.4	0.06	0.06	38.0
2.70	999.0	31.2	0.07	55.0	32.6	19.5	0.06	0.04	42.0
4.32	999.0	31.1	0.07	147.0	32.6	19.6	0.04	-0.06	48.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.6	31.9	18.9	0.04	0.20	49.9
0.54	31.6	32.0	19.0	0.04	0.18	48.1
1.08	31.4	32.5	19.4	0.06	0.06	38.0
1.62	31.3	32.7	19.6	0.07	0.01	34.4
2.16	31.2	32.7	19.6	0.07	0.01	37.2
2.70	31.2	32.6	19.5	0.06	0.04	42.0
3.24	31.2	32.6	19.5	0.05	0.05	45.3
3.78	31.1	32.6	19.5	0.04	0.02	47.1
4.32	31.1	32.6	19.6	0.04	-0.06	48.0
4.86	31.1	32.6	19.6	0.04	-0.07	48.5
5.40	31.1	32.6	19.6	0.00	0.00	48.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 04 DATE-TIME 12 4 11 1100 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.10 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.6	0.16	19.0	32.7	19.5	0.05	0.15	31.0
1.02	999.0	31.5	0.33	340.0	32.7	19.5	-0.11	0.31	43.0
2.55	999.0	31.4	0.30	320.0	32.8	19.6	-0.19	0.23	51.0
4.08	999.0	31.2	0.16	306.0	32.8	19.7	-0.13	0.09	51.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.6	32.7	19.5	0.05	0.15	31.1
0.51	31.6	32.7	19.5	0.03	0.17	32.5
1.02	31.5	32.7	19.5	-0.11	0.31	43.0
1.53	31.4	32.7	19.5	-0.20	0.36	49.5
2.04	31.4	32.8	19.6	-0.21	0.32	51.3
2.55	31.4	32.8	19.6	-0.19	0.23	51.0
3.06	31.3	32.8	19.6	-0.16	0.15	50.8
3.57	31.3	32.8	19.7	-0.14	0.10	50.9
4.08	31.2	32.8	19.7	-0.13	0.09	51.0
4.59	31.2	32.8	19.7	-0.12	0.09	50.8
5.10	31.2	32.8	19.7	0.00	0.00	51.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 05 DATE-TIME 12 4 11 1200 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.30 # OF POINTS WITH DEPTH 4 DATA TYPE CODE 4 SALINITY CODE 1

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.7	0.15	65.0	31.6	18.3	0.14	0.06	94.0
1.06	999.0	32.4	0.17	12.0	31.2	18.1	0.04	0.17	48.0
2.65	999.0	31.9	0.29	336.0	31.4	18.4	-0.12	0.26	49.0
4.24	999.0	31.5	0.30	333.0	31.7	18.8	-0.14	0.27	44.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.7	31.6	18.3	0.14	0.06	93.6
0.53	32.7	31.5	18.2	0.12	0.08	87.2
1.06	32.4	31.2	18.1	0.04	0.17	48.0
1.59	32.2	31.1	18.1	-0.04	0.23	32.0
2.12	32.0	31.2	18.2	-0.09	0.26	38.0
2.65	31.9	31.4	18.4	-0.12	0.26	49.0
3.18	31.8	31.5	18.6	-0.14	0.27	51.9
3.71	31.6	31.6	18.7	-0.14	0.27	48.4
4.24	31.5	31.7	18.8	-0.14	0.27	44.0
4.77	31.5	31.7	18.8	-0.12	0.24	42.9
5.30	31.5	31.7	18.8	0.00	0.00	44.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 06 DATE-TIME 12 4 11 1300 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.20 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	33.1	0.17	49.0	32.0	18.4	0.13	0.11	91.0
1.04	999.0	32.1	0.19	346.0	32.1	18.8	-0.05	0.18	27.0
2.60	999.0	31.4	0.29	317.0	32.3	19.2	-0.20	0.21	48.0
4.16	999.0	31.3	0.21	296.0	32.4	19.4	-0.19	0.09	45.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	33.1	32.0	18.4	0.13	0.11	90.4
0.52	33.0	32.0	18.5	0.11	0.12	81.9
1.04	32.1	32.1	18.8	-0.05	0.18	27.0
1.56	31.6	32.2	19.1	-0.15	0.22	9.4
2.08	31.4	32.2	19.2	-0.19	0.23	25.5
2.60	31.4	32.3	19.2	-0.20	0.21	48.0
3.12	31.4	32.3	19.3	-0.19	0.18	55.6
3.64	31.3	32.4	19.3	-0.19	0.14	51.5
4.16	31.3	32.4	19.4	-0.19	0.09	45.0
4.68	31.3	32.4	19.4	-0.17	0.08	43.3
5.20	31.3	32.4	19.4	0.00	0.00	45.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 07 DATE-TIME 12 4 11 1400 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.40 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.9	0.27	84.0	32.3	19.1	0.27	0.03	81.0
1.08	999.0	32.8	0.15	50.0	32.4	18.8	0.11	0.10	87.0
2.70	999.0	31.8	0.28	347.0	32.6	19.3	-0.06	0.27	53.0
4.32	999.0	31.5	0.25	342.0	32.7	19.5	-0.08	0.24	49.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.9	32.3	19.1	0.27	0.03	81.1
0.54	32.0	32.3	19.0	0.25	0.04	82.3
1.08	32.8	32.4	18.8	0.11	0.10	87.0
1.62	32.9	32.5	18.9	0.01	0.16	80.5
2.16	32.4	32.5	19.1	-0.04	0.23	66.3
2.70	31.8	32.6	19.3	-0.06	0.27	53.0
3.24	31.5	32.6	19.5	-0.08	0.30	47.2
3.78	31.5	32.7	19.5	-0.08	0.29	47.1
4.32	31.5	32.7	19.5	-0.08	0.24	49.0
4.86	31.5	32.7	19.5	-0.07	0.21	49.7
5.40	31.5	32.7	19.5	0.00	0.00	49.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 08 DATE-TIME 12 4 11 1500 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.20 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	34.1	0.03	103.0	31.7	17.8	0.03	-0.01	79.0
1.04	999.0	33.0	0.14	351.0	31.8	18.3	-0.02	0.14	48.0
2.60	999.0	31.5	0.26	327.0	32.0	19.0	-0.14	0.22	52.0
4.16	999.0	31.4	0.24	328.0	32.3	19.2	-0.13	0.20	40.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	34.1	31.7	17.8	0.03	-0.01	78.7
0.52	34.0	31.7	17.9	0.02	0.01	74.6
1.04	33.0	31.8	18.3	-0.02	0.14	48.0
1.56	32.2	31.9	18.6	-0.07	0.21	38.5
2.08	31.7	31.9	18.8	-0.11	0.23	44.2
2.60	31.5	32.0	19.0	-0.14	0.22	52.0
3.12	31.4	32.1	19.1	-0.16	0.20	51.9
3.64	31.4	32.2	19.2	-0.16	0.19	46.1
4.16	31.4	32.3	19.2	-0.13	0.20	40.0
4.68	31.4	32.3	19.3	-0.11	0.19	38.0
5.20	31.4	32.3	19.2	0.00	0.00	40.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 09 DATE-TIME 12 4 11 1600 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.20 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.7	0.14	320.0	31.7	18.3	-0.09	0.11	77.0
1.04	999.0	32.6	0.13	350.0	32.0	18.6	-0.02	0.13	58.0
2.60	999.0	31.6	0.27	325.0	32.2	19.1	-0.15	0.22	47.0
4.16	999.0	31.5	0.25	329.0	32.5	19.4	-0.13	0.21	41.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.7	31.7	18.3	-0.09	0.11	76.8
0.52	32.7	31.7	18.4	-0.08	0.11	74.4
1.04	32.6	32.0	18.6	-0.02	0.13	58.0
1.56	32.3	32.1	18.8	-0.03	0.16	48.6
2.08	31.9	32.2	19.0	-0.08	0.19	46.6
2.60	31.6	32.2	19.1	-0.15	0.22	47.0
3.12	31.5	32.3	19.2	-0.20	0.24	45.7
3.64	31.5	32.4	19.3	-0.20	0.24	43.2
4.16	31.5	32.5	19.4	-0.13	0.21	41.0
4.68	31.5	32.5	19.4	-0.11	0.19	40.4
5.20	31.5	32.5	19.4	0.00	0.00	41.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 10 DATE-TIME 12 4 11 1700 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.00 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.5	0.05	102.0	29.7	16.9	0.05	-0.01	70.0
1.00	999.0	33.3	0.15	150.0	32.2	18.5	0.08	-0.13	86.0
2.50	999.0	32.0	0.12	321.0	32.1	18.9	-0.08	0.09	49.0
4.00	999.0	31.6	0.14	313.0	32.3	19.2	-0.10	0.10	41.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.5	29.7	16.9	0.05	-0.01	70.2
0.50	32.6	30.0	17.1	0.05	-0.03	72.2
1.00	33.3	32.2	18.5	0.08	-0.13	86.0
1.50	33.3	33.1	19.2	0.05	-0.13	82.8
2.00	32.7	32.7	19.1	-0.01	-0.03	66.3
2.50	32.0	32.1	18.9	-0.08	0.09	49.0
3.00	31.7	31.9	18.9	-0.13	0.18	40.7
3.50	31.6	32.1	19.0	-0.14	0.20	39.6
4.00	31.6	32.3	19.2	-0.10	0.10	41.0
4.50	31.6	32.4	19.2	-0.09	0.09	41.4
5.00	31.6	32.3	19.2	0.00	0.00	41.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 11 DATE-TIME 12 4 11 1800 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.10 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.9	0.27	109.0	30.5	17.4	0.26	-0.09	84.0
1.02	999.0	32.1	0.26	95.0	31.3	18.3	0.26	-0.02	73.0
2.55	999.0	31.7	0.12	5.0	31.8	18.8	0.01	0.12	48.0
4.08	999.0	31.7	0.16	333.0	32.1	19.0	-0.07	0.14	51.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.9	30.5	17.4	0.26	-0.09	83.9
0.51	32.8	30.6	17.5	0.26	-0.08	82.8
1.02	32.1	31.3	18.3	0.26	-0.02	73.0
1.53	31.7	31.7	18.7	0.21	0.04	62.3
2.04	31.6	31.8	18.8	0.11	0.08	53.4
2.55	31.7	31.8	18.8	0.01	0.12	48.0
3.06	31.7	31.9	18.8	-0.07	0.15	46.9
3.57	31.7	32.0	18.9	-0.11	0.15	48.6
4.08	31.7	32.1	19.0	-0.07	0.14	51.0
4.59	31.7	32.1	19.0	-0.06	0.13	52.2
5.10	31.7	32.1	19.0	0.00	0.00	51.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 12 DATE-TIME 12 4 11 1900 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.00 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.1	0.08	77.0	30.2	17.4	0.08	0.02	67.0
1.00	999.0	32.3	0.07	26.0	31.4	18.3	0.03	0.06	40.0
2.50	999.0	31.7	0.17	308.0	31.7	18.7	-0.13	0.10	81.0
4.00	999.0	31.6	0.12	205.0	31.9	18.9	-0.05	-0.11	91.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.1	30.2	17.4	0.08	0.02	66.7
0.50	32.1	30.3	17.5	0.07	0.02	63.4
1.00	32.3	31.4	18.3	0.03	0.06	40.0
1.50	32.2	31.9	18.7	-0.03	0.10	40.0
2.00	32.0	31.9	18.7	-0.09	0.11	59.4
2.50	31.7	31.7	18.7	-0.13	0.10	81.0
3.00	31.6	31.7	18.7	-0.15	0.07	91.4
3.50	31.6	31.8	18.8	-0.13	0.00	92.8
4.00	31.6	31.9	18.9	-0.05	-0.11	91.0
4.50	31.6	31.9	18.9	-0.05	-0.10	90.7
5.00	31.6	31.9	18.9	0.00	0.00	91.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 13 DATE-TIME 12 4 11 2000 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.40 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.01	999.0	33.5	0.26	102.0	31.3	17.7	0.25	-0.05	84.0
0.40	999.0	33.5	0.26	102.0	31.3	17.7	0.25	-0.05	84.0
0.88	999.0	32.9	0.06	319.0	31.5	18.1	-0.04	0.05	58.0
2.20	999.0	32.0	0.14	313.0	31.8	18.7	-0.10	0.10	53.0
3.52	999.0	31.7	0.16	312.0	32.2	19.1	-0.12	0.11	42.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	33.5	31.3	17.8	0.25	-0.05	83.6
0.54	33.4	31.3	17.8	0.18	-0.03	77.5
1.08	32.7	31.6	18.3	-0.13	0.08	50.5
1.62	32.2	31.7	18.5	-0.19	0.11	47.0
2.16	32.0	31.8	18.6	-0.11	0.10	52.7
2.70	31.9	31.9	18.8	-0.03	0.08	51.9
3.24	31.7	32.1	19.0	-0.05	0.09	45.5
3.78	31.7	32.3	19.1	-0.23	0.14	39.5
4.32	31.7	32.3	19.2	-0.63	0.24	36.9
4.86	31.7	32.3	19.2	-0.66	0.24	37.8
5.40	31.7	32.2	19.1	0.00	0.00	42.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 14 DATE-TIME 12 4 11 2100 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.30 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.3	0.10	98.0	31.5	18.3	0.10	-0.01	49.0
1.06	999.0	32.9	0.07	325.0	31.3	18.0	-0.04	0.06	32.0
2.65	999.0	31.8	0.23	327.0	31.4	18.4	-0.13	0.19	52.0
4.24	999.0	31.8	0.19	332.0	31.5	18.5	-0.09	0.17	42.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.3	31.5	18.3	0.10	-0.01	48.8
0.53	32.4	31.5	18.3	0.08	0.00	46.3
1.06	32.9	31.3	18.0	-0.04	0.06	32.0
1.59	32.8	31.2	18.0	-0.12	0.12	31.7
2.12	32.3	31.3	18.2	-0.13	0.16	42.1
2.65	31.8	31.4	18.4	-0.13	0.19	52.0
3.18	31.6	31.5	18.5	-0.11	0.21	53.1
3.71	31.7	31.5	18.5	-0.10	0.20	47.9
4.24	31.8	31.5	18.5	-0.09	0.17	42.0
4.77	31.8	31.5	18.5	-0.08	0.15	39.8
5.30	31.8	31.5	18.5	0.00	0.00	42.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 15 DATE-TIME 12 4 11 2200 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.60 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.8	0.12	89.0	32.3	18.7	0.12	0.00	80.0
1.12	999.0	31.9	0.08	332.0	31.8	18.7	-0.04	0.07	32.0
2.80	999.0	31.8	0.21	309.0	32.0	18.9	-0.16	0.13	51.0
4.48	999.0	31.7	0.19	315.0	32.5	19.3	-0.13	0.13	37.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.8	32.3	18.7	0.12	0.00	79.6
0.56	32.7	32.2	18.7	0.10	0.01	71.8
1.12	31.9	31.8	18.7	-0.04	0.07	32.0
1.68	31.6	31.6	18.7	-0.13	0.11	21.0
2.24	31.6	31.8	18.8	-0.16	0.13	34.6
2.80	31.8	32.0	18.9	-0.16	0.13	51.0
3.36	31.8	32.2	19.0	-0.16	0.13	53.5
3.92	31.8	32.4	19.2	-0.15	0.13	45.9
4.48	31.7	32.5	19.3	-0.13	0.13	37.0
5.04	31.7	32.6	19.3	-0.12	0.12	34.0
5.60	31.7	32.5	19.3	0.00	0.00	37.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 16 DATE-TIME 12 4 11 2300 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.20 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.3	0.15	128.0	32.5	19.1	0.12	-0.09	62.0
1.24	999.0	32.5	0.06	97.0	32.2	18.8	0.06	-0.01	30.0
3.10	999.0	31.7	0.19	319.0	32.4	19.2	-0.12	0.14	83.0
4.96	999.0	31.7	0.24	304.0	32.6	19.4	-0.20	0.13	45.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.3	32.5	19.1	0.12	-0.09	61.8
0.62	32.4	32.4	19.0	0.11	-0.08	54.8
1.24	32.5	32.2	18.8	0.06	-0.01	30.0
1.86	32.4	32.1	18.8	0.00	0.06	35.6
2.48	32.0	32.2	19.0	-0.07	0.11	61.6
3.10	31.7	32.4	19.2	-0.12	0.14	83.0
3.72	31.6	32.5	19.3	-0.17	0.16	81.0
4.34	31.6	32.6	19.4	-0.20	0.16	63.5
4.96	31.7	32.6	19.4	-0.20	0.13	45.0
5.58	31.7	32.6	19.4	-0.18	0.11	37.8
6.20	31.7	32.6	19.4	0.00	0.00	45.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 17 DATE-TIME 12 4 12 0 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.40 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.4	0.06	111.0	32.6	19.1	0.06	-0.02	83.0
1.28	999.0	31.5	0.05	148.0	32.9	19.7	0.03	-0.04	41.0
3.20	999.0	31.4	0.10	312.0	31.3	18.5	-0.07	0.07	46.0
5.12	999.0	32.1	0.11	283.0	31.9	18.7	-0.11	0.02	42.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.4	32.6	19.1	0.06	-0.02	82.8
0.64	32.2	32.7	19.2	0.05	-0.03	74.3
1.28	31.5	32.9	19.7	0.03	-0.04	41.0
1.92	31.1	32.5	19.5	-0.01	-0.02	28.8
2.56	31.2	31.8	19.0	-0.04	0.02	35.4
3.20	31.4	31.3	18.5	-0.07	0.07	46.0
3.84	31.7	31.3	18.4	-0.10	0.09	49.0
4.48	31.9	31.6	18.5	-0.11	0.08	46.0
5.12	32.1	31.9	18.7	-0.11	0.02	42.0
5.76	32.2	32.0	18.8	-0.09	-0.02	40.9
6.40	32.1	31.9	18.7	0.00	0.00	42.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 18 DATE-TIME 12 4 12 100 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.60 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.1	0.17	111.0	32.7	19.3	0.16	-0.06	48.0
1.34	999.0	31.8	0.04	132.0	32.5	19.3	0.03	-0.03	77.0
3.35	999.0	31.4	0.08	198.0	32.4	19.3	-0.02	-0.08	72.0
5.36	999.0	31.4	0.08	187.0	32.6	19.5	-0.01	-0.08	33.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.1	32.7	19.3	0.16	-0.06	48.1
0.66	32.0	32.7	19.3	0.13	-0.05	53.9
1.32	31.8	32.5	19.3	0.03	-0.03	76.4
1.98	31.6	32.4	19.2	-0.03	-0.03	87.2
2.64	31.5	32.4	19.3	-0.04	-0.05	84.2
3.30	31.4	32.4	19.3	-0.03	-0.07	73.0
3.96	31.4	32.5	19.4	-0.01	-0.10	58.8
4.62	31.4	32.5	19.4	0.00	-0.10	44.9
5.28	31.4	32.6	19.5	-0.01	-0.08	34.0
5.94	31.4	32.6	19.5	-0.02	-0.06	28.9
6.60	31.4	32.6	19.5	0.00	0.00	33.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 19 DATE-TIME 12 4 12 200 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.90 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.3	0.23	131.0	32.7	19.6	0.17	-0.15	79.0
1.38	999.0	31.5	0.22	153.0	32.7	19.5	0.10	-0.20	38.0
3.45	999.0	31.5	0.18	161.0	32.7	19.5	0.06	-0.17	32.0
5.52	999.0	31.4	0.16	158.0	32.6	19.5	0.06	-0.15	38.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.3	32.7	19.6	0.17	-0.15	78.8
0.69	31.3	32.7	19.6	0.16	-0.16	70.0
1.38	31.5	32.7	19.5	0.10	-0.20	38.0
2.07	31.6	32.7	19.5	0.06	-0.21	23.0
2.76	31.6	32.7	19.5	0.06	-0.19	24.6
3.45	31.5	32.7	19.5	0.06	-0.17	32.0
4.14	31.5	32.7	19.5	0.06	-0.15	36.4
4.83	31.4	32.6	19.5	0.06	-0.14	37.7
5.52	31.4	32.6	19.5	0.06	-0.15	38.0
6.21	31.4	32.6	19.5	0.05	-0.15	38.7
6.90	31.4	32.6	19.5	0.00	0.00	38.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 20 DATE-TIME 12 4 12 300 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.90 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.3	0.28	149.0	32.8	19.7	0.14	-0.24	72.0
1.38	999.0	31.4	0.28	145.0	32.7	19.5	0.16	-0.23	40.0
3.45	999.0	31.4	0.25	156.0	32.6	19.5	0.10	-0.23	46.0
5.52	999.0	31.4	0.23	158.0	32.7	19.5	0.09	-0.21	40.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.3	32.8	19.7	0.14	-0.24	71.8
0.69	31.3	32.8	19.6	0.15	-0.24	64.7
1.38	31.4	32.7	19.5	0.16	-0.23	40.0
2.07	31.4	32.6	19.5	0.15	-0.23	31.7
2.76	31.4	32.6	19.5	0.13	-0.23	37.7
3.45	31.4	32.6	19.5	0.10	-0.23	46.0
4.14	31.4	32.6	19.5	0.08	-0.23	47.6
4.83	31.4	32.7	19.5	0.07	-0.22	44.1
5.52	31.4	32.7	19.5	0.09	-0.21	40.0
6.21	31.4	32.7	19.6	0.10	-0.19	38.7
6.90	31.4	32.7	19.5	0.00	0.00	40.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 21 DATE-TIME 12 4 12 400 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.20 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.1	0.41	157.0	32.7	19.6	0.16	-0.38	45.0
1.24	999.0	31.1	0.41	151.0	32.6	19.6	0.20	-0.36	39.0
3.10	999.0	31.1	0.44	152.0	32.6	19.6	0.21	-0.39	48.0
4.96	999.0	31.3	0.37	149.0	32.6	19.5	0.19	-0.32	38.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.1	32.7	19.6	0.16	-0.38	45.0
0.62	31.1	32.7	19.6	0.17	-0.37	43.7
1.24	31.1	32.6	19.6	0.20	-0.36	39.0
1.86	31.1	32.6	19.6	0.22	-0.36	40.0
2.48	31.1	32.6	19.6	0.21	-0.38	44.6
3.10	31.1	32.6	19.6	0.21	-0.39	48.0
3.72	31.2	32.6	19.6	0.20	-0.39	46.7
4.34	31.2	32.6	19.5	0.19	-0.37	42.3
4.96	31.3	32.6	19.5	0.19	-0.32	38.0
5.58	31.3	32.6	19.5	0.18	-0.27	36.3
6.20	31.3	32.6	19.5	0.00	0.00	38.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 22 DATE-TIME 12 4 12 500 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.50 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.8	0.25	118.0	32.8	19.5	0.22	-0.12	49.0
1.10	999.0	32.0	0.27	128.0	32.6	19.3	0.21	-0.17	44.0
2.75	999.0	32.0	0.30	136.0	32.6	19.3	0.21	-0.22	34.0
4.40	999.0	31.6	0.34	149.0	32.6	19.4	0.18	-0.29	58.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.8	32.8	19.5	0.22	-0.12	49.0
0.65	31.9	32.7	19.4	0.22	-0.13	47.8
1.30	32.0	32.6	19.2	0.21	-0.18	42.0
1.95	32.1	32.5	19.2	0.21	-0.20	35.8
2.60	32.0	32.6	19.2	0.21	-0.21	33.5
3.25	31.9	32.6	19.3	0.20	-0.23	38.8
3.90	31.7	32.6	19.4	0.19	-0.26	49.4
4.55	31.6	32.6	19.4	0.17	-0.30	60.3
5.20	31.5	32.6	19.4	0.13	-0.38	67.2
5.85	31.5	32.6	19.4	0.10	-0.40	67.3
6.50	31.6	32.6	19.4	0.00	0.00	58.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 23 DATE-TIME 12 4 12 600 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.10 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.9	0.24	137.0	32.9	19.5	0.16	-0.18	83.0
1.22	999.0	31.6	0.21	149.0	32.6	19.4	0.11	-0.18	47.0
3.05	999.0	31.3	0.34	178.0	32.5	19.4	0.01	-0.34	62.0
4.88	999.0	31.2	0.29	153.0	32.5	19.5	0.13	-0.26	62.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.9	32.9	19.5	0.16	-0.18	82.8
0.61	31.8	32.8	19.5	0.15	-0.17	75.9
1.22	31.6	32.6	19.4	0.11	-0.18	47.0
1.83	31.4	32.5	19.4	0.06	-0.22	38.9
2.44	31.3	32.5	19.4	0.03	-0.28	48.8
3.05	31.3	32.5	19.4	0.01	-0.34	62.0
3.66	31.3	32.5	19.5	0.02	-0.37	66.9
4.27	31.2	32.5	19.5	0.05	-0.35	65.2
4.88	31.2	32.5	19.5	0.13	-0.26	62.0
5.49	31.2	32.5	19.5	0.16	-0.19	61.2
6.10	31.2	32.5	19.5	0.00	0.00	62.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 24 DATE-TIME 12 4 12 700 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 6.30 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	31.9	0.13	157.0	32.7	19.4	0.05	-0.12	56.0
1.26	999.0	31.7	0.16	165.0	32.6	19.4	0.04	-0.15	49.0
3.15	999.0	31.4	0.22	151.0	32.6	19.5	0.11	-0.19	51.0
5.04	999.0	31.3	0.20	157.0	32.5	19.4	0.08	-0.18	44.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	31.9	32.7	19.4	0.05	-0.12	56.0
0.63	31.9	32.7	19.4	0.05	-0.13	54.5
1.26	31.7	32.6	19.4	0.04	-0.15	49.0
1.89	31.6	32.6	19.4	0.05	-0.18	47.6
2.52	31.5	32.6	19.4	0.08	-0.19	49.4
3.15	31.4	32.6	19.5	0.11	-0.19	51.0
3.78	31.4	32.6	19.5	0.12	-0.19	49.8
4.41	31.3	32.5	19.5	0.11	-0.19	46.8
5.04	31.3	32.5	19.4	0.08	-0.18	44.0
5.67	31.3	32.5	19.4	0.05	-0.17	42.9
6.30	31.3	32.5	19.4	0.00	0.00	44.0

Khanom Channel, April 2012,
STATION B PROFILE 25 DATE-TIME 12 4 12 800 ROTATION ANGLE 0.
TOTAL STATION DEPTH 5.80 # OF POINTS WITH DEPTH 4

INPUT DATA

DEPTH	COND	TEMP	SPEED	DIR	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.40	999.0	32.5	0.13	95.0	32.6	19.1	0.13	-0.01	45.0
1.16	999.0	31.9	0.12	113.0	32.7	19.4	0.11	-0.05	40.0
2.90	999.0	31.7	0.16	145.0	32.4	19.2	0.09	-0.13	30.0
4.64	999.0	31.8	0.16	147.0	32.6	19.3	0.09	-0.13	40.0

OUTPUT DATA

DEPTH	TEMP	SAL	SIGMA-T	U-COMP	V-COMP	TSS
0.00	32.5	32.6	19.1	0.13	-0.01	45.0
0.58	32.4	32.6	19.1	0.13	-0.02	44.3
1.16	31.9	32.7	19.4	0.11	-0.05	40.0
1.74	31.6	32.6	19.4	0.10	-0.08	35.1
2.32	31.6	32.5	19.3	0.09	-0.11	31.3
2.90	31.7	32.4	19.2	0.09	-0.13	30.0
3.48	31.8	32.4	19.2	0.09	-0.15	32.2
4.06	31.8	32.5	19.3	0.09	-0.15	36.2
4.64	31.8	32.6	19.3	0.09	-0.13	40.0
5.22	31.8	32.6	19.4	0.08	-0.12	41.6
5.80	31.8	32.6	19.3	0.00	0.00	40.0

ภาคผนวก 4-1

จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2503 9155, 0 2503 9156
โทรสาร : 0 2503 9154
อีเมล : 0 2503 9159

EGCO POWER MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
111 Moo 3 Thongsook, Amphur Pakkret,
Nonthaburi(Bangkok) 11120, Thailand
Tel : +66 (0) 2503 9155, 0 2503 9156
Fax : +66 (0) 2503 9159

ที่ บพน. (ข) 20/60 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิษณุโลก โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก เดิมในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่ตำบลท่าทอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ จะได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ว่าด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของโครงการ บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จินดาล จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาลัยปิยะ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามในหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ เรืองศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ - ปิโตรเลียมและสารเคมี
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 2 4 กุมภ 2555

ติดต่อ:
ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 328172 /โทรสาร (055) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2503 9155, 0 2503 9156
โทรสาร : 0 2503 9154
อีเมล : 0 2503 9159

EGCO POWER MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
111 Moo 3 Thongsook, Amphur Pakkret,
Nonthaburi(Bangkok) 11120, Thailand
Tel : +66 (0) 2503 9155, 0 2503 9156
Fax : +66 (0) 2503 9159

ที่ บพน. (ข) 20/60 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิษณุโลก โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก เดิมในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่ตำบลท่าทอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ จะได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ว่าด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของโครงการ บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จินดาล จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาลัยปิยะ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามในหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ เรืองศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 328172 /โทรสาร (055) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2503 9155, 0 2503 9156
โทรสาร : 0 2503 9154
อีเมล : 0 2503 9159

EGCO POWER MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
111 Moo 3 Thongsook, Amphur Pakkret,
Nonthaburi(Bangkok) 11120, Thailand
Tel : +66 (0) 2503 9155, 0 2503 9156
Fax : +66 (0) 2503 9159

ที่ บพน. (ข) 20/60 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิษณุโลก โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก เดิมในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่ตำบลท่าทอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ จะได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ว่าด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของโครงการ บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จินดาล จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาลัยปิยะ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามในหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ
ได้รับหนังสือนี้
วันที่ 24 ก.พ. 2555

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ เรืองศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 328172 /โทรสาร (055) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
112 หมู่ 8 ถ.ท้องสุขใน ต.เนินฆ้อ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3552 4170, 0 3552 4255
โทรสาร : 0 3552 4254
โทรเลข : 0 3552 4179

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CO.,LTD.
112 Moo 8 Thongsuk, Amphur Muang,
Rayong 21150, Thailand
Tel. : +66 (0) 3552 4170, 0 3552 4255
: +66 (0) 3552 4254
Fax. : +66 (0) 3552 4179

ที่ บคร. (ข) 21/2564 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพีทีที จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/นายกเทศมนตรีนครระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่จอดรถที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพีทีที โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพีทีที ภายในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพีทีที ที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพีทีที เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปต่อการพัฒนาโครงการ บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด และบริษัท อีสท์ จำกัด จึงได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพีทีที ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ได้ที่จองคิวกันและจึงแสดงผลด้วย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เจียจันทร์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (033) 826372 /โทรสาร (033) 826179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/64 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 300 เมกะวัตต์ (เมกะวัตต์กระแสสลับ) ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ตำบลหนองสรวง ตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม มีความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยรายปีสูงกว่า 5.0 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/m2/day) ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการลงทุนโครงการประเภทนี้ ประกอบกับมีพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ ที่ราบเรียบ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุม ทำให้ไม่ต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ และมีการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 3) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทดแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จึงขอเชิญ ท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ในวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรดิน โรงแรมสยามนครินทร์ ตำบลหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมเป็นประธานในพิธีการและกล่าวเปิดการประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จากนั้น เรียน และสอบถามข้อคิดเห็นต่างๆ และขอมุมถ่ายรูปร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2565 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 528372 /โทรสาร (0755) 528139

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/64 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน (Ground Mounted) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 300 เมกะวัตต์ (เมกะวัตต์กระแสสลับ) ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ตำบลหนองสรวง ตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม มีความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยรายปีสูงกว่า 5.0 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/m2/day) ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการลงทุนโครงการประเภทนี้ ประกอบกับมีพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ ที่ราบเรียบ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุม ทำให้ไม่ต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ และมีการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 3) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทดแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จึงขอเชิญ ท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ในวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรดิน โรงแรมสยามนครินทร์ ตำบลหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมเป็นประธานในพิธีการและกล่าวเปิดการประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จากนั้น เรียน และสอบถามข้อคิดเห็นต่างๆ และขอมุมถ่ายรูปร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2565 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 528372 /โทรสาร (0755) 528139

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนารายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD จำนวน 1 แผ่น
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. จำนวน 1 ชุด
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ("โครงการ") ซึ่งประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกามาน 1 ("โครงการเซกามาน 1") ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันประมาณ 26 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกามาน 3 ("โครงการเซกามาน 3") ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันประมาณ 45 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ บริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด และบริษัท ซีเอพี จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำใหม่ของบริษัทฯ ในโครงการ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมลาวพลาซ่า เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 บริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด จึงขอโอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงโครงการฯ เพื่อร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท เอ็ลโซ่ไฟฟ้าพลัง จำกัด

EGCO

ที่ บลพ. (ข) 20/092 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้มีมติ
ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัทฯ และบริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 แผ่น
3. แบบฟอร์มรับรองตัวผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กรวมกันประมาณ 90 เมกะวัตต์ ในประเทศลาว และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 980 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ต่อ 50 ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 เช่นกัน เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรามฤต ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล เดอะ ไทยทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (Discount) ร้อยละ 10 ของราคาตลาด (Market Price) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคาตลาดคำนวณได้เท่ากับ 0.5556 บาท (ห้าสิบห้าจุดห้าหกสตางค์) ต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว (ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (Discount) ร้อยละ 10 ของราคาตลาด (Market Price) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคาตลาดคำนวณได้เท่ากับ 0.5556 บาท (ห้าสิบห้าจุดห้าหกสตางค์) ต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว (ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
6. พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัทฯ และบริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอให้ท่านส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 520372 / โทรสาร (076) 520179

EGCO

ที่ บลพ. (ข) 20/093 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้มีมติ
ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัทฯ และบริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม และนายทะเบียนหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 แผ่น
3. แบบฟอร์มรับรองตัวผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กรวมกันประมาณ 90 เมกะวัตต์ ในประเทศลาว และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 980 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ต่อ 50 ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 เช่นกัน เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรามฤต ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล เดอะ ไทยทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (Discount) ร้อยละ 10 ของราคาตลาด (Market Price) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคาตลาดคำนวณได้เท่ากับ 0.5556 บาท (ห้าสิบห้าจุดห้าหกสตางค์) ต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว (ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (Discount) ร้อยละ 10 ของราคาตลาด (Market Price) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคาตลาดคำนวณได้เท่ากับ 0.5556 บาท (ห้าสิบห้าจุดห้าหกสตางค์) ต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว (ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท บลูพาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
6. พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัทฯ และบริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอให้ท่านส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก ไฮดรี แอนด์ จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 520372 / โทรสาร (076) 520179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุทธิกัน โรงแรมลาวพลาซ่า จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติพิเศษ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมปรึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ตามวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญยุทธ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด
โทรศัพท์ (075) 520372 / โทรสาร (075) 520179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุทธิกัน โรงแรมลาวพลาซ่า จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติพิเศษ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมปรึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ตามวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญยุทธ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด
โทรศัพท์ (075) 520372 / โทรสาร (075) 520179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุทธิกัน โรงแรมลาวพลาซ่า จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติพิเศษ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมปรึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ตามวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญยุทธ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด
โทรศัพท์ (075) 520372 / โทรสาร (075) 520179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุทธิกัน โรงแรมลาวพลาซ่า จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติพิเศษ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมปรึกษาและพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ตามวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญยุทธ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด
โทรศัพท์ (075) 520372 / โทรสาร (075) 520179

EGCO

ที่ บลพ. (ข) 20/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโปรดิวซ์ความคืบหน้าของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบลพ.และผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบลพ.โรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนโดยรอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. เอกสารอื่นๆ ที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบลพ.โรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความเย็นร่วมรอบต่อใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าพลังงานที่เพิ่มขึ้น ภายในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานโรงไฟฟ้าพลัง ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ และบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ และก่อสร้างโรงงานโครงการพลังงานความร้อนร่วมรอบต่อใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ภายในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานโรงไฟฟ้าพลัง ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/104 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำพงนอยในปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยมัน อำเภอพงนอย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย บริษัท ซีเอชเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องอรุณรัศมี โรงแรมอรุณรัศมีวิว อำเภอพงนอย จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามใน ภาค 1 และภาคผนวกที่ส่งมาด้วย และขอมูลส่วนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุม ตามในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จึงขอประชุมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด
โทรศัพท์ 0755 22032 /โทรสาร 0755 22917

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/105 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำพงนอยในปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยมัน อำเภอพงนอย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย บริษัท ซีเอชเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องอรุณรัศมี โรงแรมอรุณรัศมีวิว อำเภอพงนอย จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามใน ภาค 1 และภาคผนวกที่ส่งมาด้วย และขอมูลส่วนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุม ตามในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จึงขอประชุมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด
โทรศัพท์ 0755 22032 /โทรสาร 0755 22917

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/106 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำพงนอยในปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยมัน อำเภอพงนอย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย บริษัท ซีเอชเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องอรุณรัศมี โรงแรมอรุณรัศมีวิว อำเภอพงนอย จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามใน ภาค 1 และภาคผนวกที่ส่งมาด้วย และขอมูลส่วนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุม ตามในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จึงขอประชุมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เหมืองไฟฟ้าพงนอย จำกัด
โทรศัพท์ 0755 22032 /โทรสาร 0755 22917

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 230/68 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอต่ออายุสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานชุมชนหนองแก้วและตำบลพนอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 9.90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองพนม 1 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองพนม 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองพนม 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดการเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ("ประกาศฯ") ซึ่งกำหนดให้โครงการที่มีการขอต่ออายุสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุราษฎร์ธานี ริเวอร์วิว ตำบลตลาด อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนหรือผู้มีอำนาจลงนามเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว และขอความร่วมมือประสานงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการจัดประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (077) 328372 / โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 230/68 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอต่ออายุสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานชุมชนหนองแก้วและตำบลพนอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 9.90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองพนม 1 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองพนม 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองพนม 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดการเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ("ประกาศฯ") ซึ่งกำหนดให้โครงการที่มีการขอต่ออายุสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุราษฎร์ธานี ริเวอร์วิว ตำบลตลาด อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนหรือผู้มีอำนาจลงนามเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว และขอความร่วมมือประสานงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการจัดประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (077) 328372 / โทรสาร (077) 329179

EGCO

ที่ บลพ. (ข) 20112 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินผลกระทบและมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหินลาดใต้ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ตัวอย่างการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 90 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ตำบลหินลาดใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โดยบริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จะเป็นบริษัทที่ดำเนินการพัฒนาโครงการ ก่อสร้าง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 25 ปี นับจากวันที่โรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นเนอร์เจนซี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด และบริษัท จีเอฟ จำกัด จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินผลกระทบและมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุภาภรณ์ รีสอร์ท จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ผ่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้จัดเต็มขั้นและจัดแสดงแบบ ต่อการดำเนินผลกระทบและมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด
โทรศัพท์ (075) 520372 /โทรสาร (075) 520179

EGCO

ที่ บลพ. (ข) 20113 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินผลกระทบและมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโป่งกลอย บ้านหนองบัว บ้านหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ตัวอย่างการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 90 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ตำบลหินลาดใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โดยบริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จะเป็นบริษัทที่ดำเนินการพัฒนาโครงการ ก่อสร้าง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 25 ปี นับจากวันที่โรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นเนอร์เจนซี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด และบริษัท จีเอฟ จำกัด จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินผลกระทบและมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุภาภรณ์ รีสอร์ท จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ผ่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้จัดเต็มขั้นและจัดแสดงแบบ ต่อการดำเนินผลกระทบและมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหมืองไฟฟ้าหนองบัว จำกัด
โทรศัพท์ (075) 520372 /โทรสาร (075) 520179

EGCO

ที่ อคห. (ฝ)20/118 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านนาดี้น้ำ ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ 81120

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/3611 ลงวันที่ 29 กันยายน 2567 ซึ่งได้กำหนดให้ต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องอยู่เย็น โรงแรมอยู่เจริญ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทางโดยประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอน ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2568 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526372 /โทรสาร (075) 529179

EGCO

ที่ อคห. (ฝ)20/117 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ล็อก ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ 81120

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/3611 ลงวันที่ 29 กันยายน 2567 ซึ่งได้กำหนดให้ต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องอยู่เย็น โรงแรมอยู่เจริญ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทางโดยประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอน ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2568 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526372 /โทรสาร (075) 529179

EGCO

ที่ อคห. (ฝ)20/118 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาบ่าน ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ 81120

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/3611 ลงวันที่ 29 กันยายน 2567 ซึ่งได้กำหนดให้ต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องอยู่เย็น โรงแรมอยู่เจริญ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทางโดยประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอน ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2568 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526372 /โทรสาร (075) 529179

EGCO

ที่ อคห. (ฝ)20/119 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบ่อใน ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ 81120

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่างหลอง อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/3611 ลงวันที่ 29 กันยายน 2567 ซึ่งได้กำหนดให้ต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องอยู่เย็น โรงแรมอยู่เจริญ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทางโดยประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอน ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2568 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหล็กไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526372 /โทรสาร (075) 529179

ที่ บจพ. (ท) 24/121 วันที่ 21 ตุลาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ด้วย บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลอย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2552

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในวันดังกล่าวมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553 ตามวาระการประชุมข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ในหัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" และเลือกหัวข้อย่อย "การประชุมผู้ถือหุ้น" ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งในการมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยกรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ในหัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" และเลือกหัวข้อย่อย "คณะกรรมการบริษัท" ทั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

EGCO GROUP

ที่ อคจ. (ว) 28/2558 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และขอให้นำส่งหนังสือมอบฉันทะ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนารายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. จำนวน 1 ฉบับ
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท อีจัค ไฟฟ้าพลน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรามัล ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ("โครงการ") ผ่านการลงทุนในบริษัท Meghnaghat Power Limited ("MPL") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน MPL ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MPL โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการลงทุนในรูปของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ MPL และการให้กู้ยืมเงินแก่ MPL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MPL ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("กฎหมาย") บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ณ สถานที่ประชุมดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมและข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัท Meghnaghat Power Limited ("MPL") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน MPL ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MPL โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการลงทุนในรูปของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ MPL และการให้กู้ยืมเงินแก่ MPL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MPL ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัท Meghnaghat Power Limited ("MPL") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน MPL ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MPL โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการลงทุนในรูปของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ MPL และการให้กู้ยืมเงินแก่ MPL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MPL ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัท Meghnaghat Power Limited ("MPL") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน MPL ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MPL โดยมีมูลค่าการลงทุนในโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการลงทุนในรูปของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ MPL และการให้กู้ยืมเงินแก่ MPL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MPL ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("โครงการ ESOP") ครั้งที่ 2

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) ดังนี้

7.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 10,000,000 หุ้น (สิบล้านหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

7.2 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 15 เมษายน 2558 และกำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 15 - 17 เมษายน 2558

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) ดังนี้

7.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 10,000,000 หุ้น (สิบล้านหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

7.2 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 15 เมษายน 2558 และกำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 15 - 17 เมษายน 2558

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อีจัค ไฟฟ้าพลน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2998 5000 ต่อ 5172 / โทรสาร 0 2998 5179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บอจ. (ม) 20128 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้มีอำนาจได้เสีย
ต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๕
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๒. ข้อบังคับการประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๓. แบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๔. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงร่วมกับชีวมวล ขนาด ๙๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงาน ภายในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานในปัจจุบัน ที่ตำบลหัวรถ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท ซีเอ็นอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ ๔๙ และบริษัท ซีเอ็นอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ซีเอ็นอาร์ ไบโอมาส พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ ๔๙ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหัวรถ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในระยะต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐ ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และข้อ ๑๑ ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และข้อ ๑๒ ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔ ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีการเสนอรายงานการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผล ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๒๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๓๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๔๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๕๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๖๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๗๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๘๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๐๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๑๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๒๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๓๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๒ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๓ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๔ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๕ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๖ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๗ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๘ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๔๙ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๕๐ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมของบริษัทฯ ข้อ ๑๕๑ ที่กำหนดให้ที่ประชุ

ที่ บจพ. (ม) 20/132 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,000 เมกะวัตต์ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนวัดป่าใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,000 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟให้กับ กฟผ. ตามนโยบายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่กำลังเสื่อมโทรม ตำบลพงษ์ อำเภอวังทรายมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท จีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้า

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/110 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลพลอยได้จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลเกาะขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่สังเขป จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ โดยมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว บริษัทจึงขอเชิญผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลเกาะขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณมณีรีสอร์ท ตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2755 5328 ต่อ 5372 โทรสาร 0 2755 5329

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/111 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลพลอยได้จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลเกาะขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่สังเขป จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ โดยมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว บริษัทจึงขอเชิญผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลเกาะขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณมณีรีสอร์ท ตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2755 5328 ต่อ 5372 โทรสาร 0 2755 5329

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/112 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลพลอยได้จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดเกาะขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่สังเขป จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ โดยมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว บริษัทจึงขอเชิญเจ้าอาวาสวัดเกาะขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณมณีรีสอร์ท ตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2755 5328 ต่อ 5372 โทรสาร 0 2755 5329

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 20/139 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลพลอยได้จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดเกาะขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่สังเขป จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ โดยมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ระบุไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว บริษัทจึงขอเชิญเจ้าอาวาสวัดเกาะขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณมณีรีสอร์ท ตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดเกาะขันธ์ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2755 5328 ต่อ 5372 โทรสาร 0 2755 5329

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 2021/40 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของคณะผู้ชำนาญการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไฮบริดแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เคล็ดไทย์ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน เจ้าของสถานที่ใกล้เคียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เคล็ดไทย์ไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไฮบริดแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังไฮบริดประเภทผสมผสาน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 201/44 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ โดยแต่ละโรงการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพิเศษ ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลเนินสูง ตำบลหนองแวง ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นโครงการบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ซีเนอร์ยี่ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรางค์ โรงแรมสุรางค์พลัมบิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงกิจการ
บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (055) 326372 / โทรสาร (0755) 329178

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 201/45 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ตำบลนี้ผ่านการแต่งตั้งเป็นผู้แทนของประชาชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ โดยแต่ละโรงการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพิเศษ ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลเนินสูง ตำบลหนองแวง ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นโครงการบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ซีเนอร์ยี่ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรางค์ โรงแรมสุรางค์พลัมบิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงกิจการ
บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 326372 / โทรสาร (0755) 329178

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 201/46 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหัวนา ตำบลเนินสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ โดยแต่ละโรงการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพิเศษ ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลเนินสูง ตำบลหนองแวง ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นโครงการบริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ซีเนอร์ยี่ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรางค์ โรงแรมสุรางค์พลัมบิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงกิจการ
บริษัท อีจัค ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 326372 / โทรสาร (0755) 329178

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 2014/68 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท เอ็กโก ไฮดรอ พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบฟอร์มที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ฉบับ
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรอ พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ ประเภทโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ (Pumped Storage) ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุรางค์ โรงแรมสุราษฎร์ธานี ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ เอ็กโก ไฮดรอ พาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 และ 33 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฮดรอ พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 4270 5283 72 / โทรสาร 0 4270 5284 79

EGCO GROUP

ที่ อคร. (14) 20/133 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของผลกระโรงไฟฟ้าพลังงาน บริษัท อคร ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองโจก ตำบลอ้อมเมือง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงความคิดเห็นต่อการประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อคร ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของผลกระโรงไฟฟ้าพลังงาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานในอนาคต ในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานในปัจจุบัน ที่ตำบลอ้อมเมือง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท อคร จำกัด (มหาชน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้จัดทำรายงานผลของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ

EGCO

ที่ บจพ. (ม) 28/256 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือ จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ที่ตำบลหนองเต็ง อำเภอหนองน้ำใส จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีบริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 70 กิโลเมตร ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นวิโรเมนทัล ริซอร์สเซส แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ (๓) ที่กำหนดให้ผู้ขอประกอบกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุวรรณภูมิเอ็มเพรส จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๒๖๑) ๕๒๘๖๒ / โทรสาร (๐๒๖๑) ๕๒๘๖๓

EGCO

ที่ บจพ. (ม) 28/256 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือ จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ที่ตำบลหนองเต็ง อำเภอหนองน้ำใส จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีบริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 70 กิโลเมตร ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นวิโรเมนทัล ริซอร์สเซส แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ (๓) ที่กำหนดให้ผู้ขอประกอบกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุวรรณภูมิเอ็มเพรส จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๒๖๑) ๕๒๘๖๒ / โทรสาร (๐๒๖๑) ๕๒๘๖๓

EGCO GROUP

ที่ บลพ. 190/2566 วันที่ 21 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดของโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เคล็ดไทย ไฮ-พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านบ่อโก ตำบลเขาน้อย อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แบบสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เคล็ดไทย ไฮ-พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดของโรงไฟฟ้าพลัน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและโรงไฟฟ้าพลัน ภายในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ที่ตำบลเขาน้อย อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดของ บริษัท เคล็ดไทย ไฮ-พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันไม่เกิน 1,000 เมกะวัตต์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ข้อ 1 (1) ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ห

EGCO

ที่ บลพ. 192/2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 ชุด
3. แบบฟอร์มสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้นในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอเขาวิเศษ จังหวัดชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 180 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 30 ต้น ต้นละ 6 เมกะวัตต์ ต้นกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขาวิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอเขาวิเศษ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็น 2,800,000,000 บาท (สองพันแปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,800,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตามลำดับ

ในการนี้ บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. (สิบหกโมงสามสิบนาที) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 (ซอยวัดบางจาก) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ได้ที่ www.egco.com/th/investor-relations/shareholder-meeting หรือ www.egco.com/en/investor-relations/shareholder-meeting และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ตามกฎหมาย ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด
โทรศัพท์ (033) 328372 / โทรสาร (033) 329179

EGCO

ที่ บลพ. 192/2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 ชุด
3. แบบฟอร์มสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้นในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอเขาวิเศษ จังหวัดชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 180 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 30 ต้น ต้นละ 6 เมกะวัตต์ ต้นกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขาวิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอเขาวิเศษ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็น 2,800,000,000 บาท (สองพันแปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,800,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตามลำดับ

ในการนี้ บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. (สิบหกโมงสามสิบนาที) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 (ซอยวัดบางจาก) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ได้ที่ www.egco.com/th/investor-relations/shareholder-meeting หรือ www.egco.com/en/investor-relations/shareholder-meeting และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ตามกฎหมาย ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 จึงขอแสดงความนับถือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด
โทรศัพท์ (033) 328372 / โทรสาร (033) 329179

EGCO

ที่ บลพ. 192/2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1 ชุด
3. แบบฟอร์มสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้นในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอเขาวิเศษ จังหวัดชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 180 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 30 ต้น ต้นละ 6 เมกะวัตต์ ต้นกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขาวิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอเขาวิเศษ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็น 2,800,000,000 บาท (สองพันแปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,800,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตามลำดับ

ในการนี้ บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. (สิบหกโมงสามสิบนาที) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 (ซอยวัดบางจาก) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ได้ที่ www.egco.com/th/investor-relations/shareholder-meeting หรือ www.egco.com/en/investor-relations/shareholder-meeting และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ตามกฎหมาย ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 จึงขอแสดงความนับถือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็ดโก้ ไฮโดร พลัส จำกัด
โทรศัพท์ (033) 328372 / โทรสาร (033) 329179

EGCO GROUP

ที่ อคห. (ท) 2551/68 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานชุมชนรอบโครงการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ (AC) ในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน) แล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ตามหนังสือที่ อ้างถึง 1

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรามัย โรงแรมสุรามัยบีช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 3233 5372 / โทรสาร 0 3233 5299

EGCO GROUP

ที่ อคห. (ท) 2551/68 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานชุมชนรอบโครงการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ (AC) ในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน) แล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ตามหนังสือที่ อ้างถึง 1

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรามัย โรงแรมสุรามัยบีช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 3233 5372 / โทรสาร 0 3233 5299

EGCO GROUP

ที่ อคห. (ท) 2551/68 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านและโรงเรียนหรือสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ (AC) ในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน) แล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ตามหนังสือที่ อ้างถึง 1

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรามัย โรงแรมสุรามัยบีช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 3233 5372 / โทรสาร 0 3233 5299

EGCO GROUP

ที่ อคห. (ท) 2551/68 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านและโรงเรียนหรือสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ (AC) ในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน) แล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ตามหนังสือที่ อ้างถึง 1

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุรามัย โรงแรมสุรามัยบีช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮบริด พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 3233 5372 / โทรสาร 0 3233 5299

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 29/172 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ (MWac)
ของบริษัท เอ็กโก โซลาร์ ฟาร์ม 1 จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาเอกสารประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก โซลาร์ ฟาร์ม 1 จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ (MWac) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหนองแวง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 14 กิโลเมตร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวอำเภอโนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ทั้งในด้านการเข้าถึงพื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่ และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พ.ศ. 2553 และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ชัดเจนขึ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอนุสรณ์ ใบเสมาอนุสรณ์ชัยภัย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก โซลาร์ ฟาร์ม 1 จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ชัดเจนขึ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน

EGCO GROUP

ที่ บอจ. (ท) 28/2178 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบ่อทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงใบแจ้งความเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นซีดีรายงานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบริษัทได้รับการจัดสรรพื้นที่ในการพัฒนาโครงการจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีส่วนได้เสียร่วมประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ภายในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด
โทรศัพท์ (053) 520372 / โทรสาร (053) 520379

EGCO GROUP

ที่ บอจ. (ท) 28/2177 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบ่อทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงใบแจ้งความเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นซีดีรายงานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบริษัทได้รับการจัดสรรพื้นที่ในการพัฒนาโครงการจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีส่วนได้เสียร่วมประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ภายในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด
โทรศัพท์ (053) 520372 / โทรสาร (053) 520379

EGCO GROUP

ที่ บอจ. (ท) 28/2178 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบ่อทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงใบแจ้งความเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นซีดีรายงานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบริษัทได้รับการจัดสรรพื้นที่ในการพัฒนาโครงการจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีส่วนได้เสียร่วมประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ภายในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท อีจีโอ โรงไฟฟ้าพลังงานลม จำกัด
โทรศัพท์ (053) 520372 / โทรสาร (053) 520379

EGCO GROUP

ที่ อคจ. (ท) 26/188 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อรับทราบผลของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าของที่ดินใกล้เคียงทุกราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงาน งานในพื้นที่ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานในปัจจุบัน ที่ตำบลเหมืองแร่ อำเภอพลอย จังหวัดเหมืองเรืองเวลา โดยบริษัทย่อยของบริษัท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/ว 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงโครงการดังกล่าว บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบผลของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องพลูคลับ โรงแรมพลูการเหมืองใน จำกัดมหาชน จังหวัดเหมืองเรืองเวลา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 324372 /โทรสาร (055) 326178

EGCO GROUP

ที่ อคจ. (ท) 26/188 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อรับทราบผลของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าของที่ดินใกล้เคียงทุกราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงาน งานในพื้นที่ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานในปัจจุบัน ที่ตำบลเหมืองแร่ อำเภอพลอย จังหวัดเหมืองเรืองเวลา โดยบริษัทย่อยของบริษัท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/ว 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงโครงการดังกล่าว บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบผลของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องพลูคลับ โรงแรมพลูการเหมืองใน จำกัดมหาชน จังหวัดเหมืองเรืองเวลา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เหมืองไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 324372 /โทรสาร (055) 326178

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/155 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท
ผ่อนชำระหนี้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าและพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าและพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ข้อมูลกรรมการอิสระ จำนวน 1 แผ่น
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าและพลังงาน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 1,000 เมกะวัตต์ ("โครงการ") ซึ่งประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ ("โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม") และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ("โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน") ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น จะตั้งอยู่ในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเขาหินซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น ผ่านบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าและพลังงาน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท เอ็กโก") ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าและพลังงาน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท เอ็กโก") ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ("สัญญาเงินกู้ยืม") กับ Export-Import Bank of Thailand ("EXIM") และธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 3 ราย ("ผู้ให้กู้ยืม") เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้ในการลงทุนในโครงการ ("การผ่อนชำระหนี้") ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เอ็กโก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ("บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในสหรัฐฯ") ซึ่งการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าและพลังงาน จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกัลป์ อินน์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ วาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในสหรัฐฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดของโครงการ ข้อมูลกรรมการอิสระ และแบบหนังสือมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.egco.com ในหัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และข้อ 33 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท ในวันที่ 14

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 2/2568 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
16. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
17. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
18. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
19. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ
20. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ผู้รับฝากหลักทรัพย์) จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ("การประชุม") ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรามัน โรงแรมสุโกศล เดอะ ไนน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมและรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "กฎหมาย") โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทฯ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทฯ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดนำส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมนี้ ภายในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น. ทางอีเมล ir@egco.com หรือทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ที่ อาคารเอ็กโก ทาวเวอร์ เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ทันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวศิษฏ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2998 5172 โทรสาร 0 2955 1579

EGCO

ที่ บจพ. (พ) 28/155 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 1 ฉบับ
2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD จำนวน 1 แผ่น
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. จำนวน 1 ฉบับ
4. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็กโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในวันดังกล่าวมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 18 เมษายน 2555 ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว โปรดนำเอกสารหลักฐานของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก โฮลดิ้ง จำกัด
โทรศัพท์ 0 2998 5000 ต่อ 5172 โทรสาร 0 2998 5179

EGCO

ที่ บจพ. [illegible]/2[illegible] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหัวโทน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวในพื้นที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านเชื้อเพลิง เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องศุภลักษ์ โรงแรมศุภการเกษตรพิบูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เตียงทิม)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 533372 /โทรสาร (035) 529139

EGCO

ที่ บจพ. [illegible]/2[illegible] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเขาหัวช้าง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวในพื้นที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านเชื้อเพลิง เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องศุภลักษ์ โรงแรมศุภการเกษตรพิบูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เตียงทิม)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 533372 /โทรสาร (035) 529139

EGCO

ที่ บจพ. [illegible]/2[illegible] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวในพื้นที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านเชื้อเพลิง เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องศุภลักษ์ โรงแรมศุภการเกษตรพิบูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เตียงทิม)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 533372 /โทรสาร (035) 529139

EGCO

ที่ บจพ. [illegible]/2[illegible] วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านเขาหินซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวในพื้นที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านเชื้อเพลิง เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องศุภลักษ์ โรงแรมศุภการเกษตรพิบูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เตียงทิม)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท คลีนไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โทรศัพท์ (075) 533372 /โทรสาร (035) 529139

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/2566 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานขยายและเพิ่มความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
ของบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นชี้แจงเพิ่มเติมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งโครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแวงน้อย อำเภอหนองแวง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่มีอยู่เดิม ของบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ประกอบกับเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุรกานต์ปาร์ค อำเภอหนองแวง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประกาศให้ร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด
โทรศัพท์ (043) 328372 / โทรสาร (043) 328378

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/2566 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานขยายและเพิ่มความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
ของบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นชี้แจงเพิ่มเติมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งโครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแวงน้อย อำเภอหนองแวง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่มีอยู่เดิม ของบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ประกอบกับเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุรกานต์ปาร์ค อำเภอหนองแวง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประกาศให้ร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด
โทรศัพท์ (043) 328372 / โทรสาร (043) 328378

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/2566 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานขยายและเพิ่มความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
ของบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นชี้แจงเพิ่มเติมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งโครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแวงน้อย อำเภอหนองแวง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่มีอยู่เดิม ของบริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ประกอบกับเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุรกานต์ปาร์ค อำเภอหนองแวง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประกาศให้ร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อีสเทอร์น เอ็กโก ไฮบริด จำกัด
โทรศัพท์ (043) 328372 / โทรสาร (043) 328378

EGCO

ที่ บจพ. (W) 28/2566 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท อีเกอะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท อีเกอะ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกานต์ ใจงามสุรกานต์รีสอร์ท อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประกาศให้ร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวนี้ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 / โทรสาร (075) 529178

EGCO

ที่ บจพ. (W) 28/2566 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท อีเกอะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท อีเกอะ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกานต์ ใจงามสุรกานต์รีสอร์ท อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประกาศให้ร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวนี้ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 / โทรสาร (075) 529178

EGCO

ที่ บจพ. (W) 28/2566 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท อีเกอะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท อีเกอะ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกานต์ ใจงามสุรกานต์รีสอร์ท อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประกาศให้ร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวนี้ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 / โทรสาร (075) 529178

EGCO

ที่ บจพ. (W) 28/2566 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท อีเกอะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท อีเกอะ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกานต์ ใจงามสุรกานต์รีสอร์ท อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประกาศให้ร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวนี้ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 / โทรสาร (075) 529178

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/2558 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทย่อย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ตัวแทนชุมชนที่ตั้งโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สังเขปที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทย่อย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (2) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ข้อ 5 (2) บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุนทรเนติ โรงแรมสยามนิรมิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 / โทรสาร (075) 329479

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/2558 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทย่อย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ตัวแทนชุมชนที่ตั้งโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สังเขปที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทย่อย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (2) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ข้อ 5 (2) บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุนทรเนติ โรงแรมสยามนิรมิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 / โทรสาร (075) 329479

ที่ อคจ. (ท) 28/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท อีจีซี เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

เรียน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ

2. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน 1 ฉบับ

3. ข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 1 ชุด

4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. จำนวน 1 ชุด

5. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

6. หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ชุด

7. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 1 ชุด

8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

12. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

13. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

16. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

17. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ผ) 29/216 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทย่อยที่บริษัท จีแอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างและดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงในบริเวณที่ตั้งโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณภูมิเพลินจิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2354-5200) 72 / โทรสาร (0-2950-5201) 78

ที่ บจพ. (ผ) 29/217 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีเมือง (วังน้อย) (วังน้อย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทย่อยที่บริษัท จีแอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างและดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงในบริเวณที่ตั้งโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณภูมิเพลินจิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2354-5200) 72 / โทรสาร (0-2950-5201) 78

ที่ บจพ. (ผ) 29/218 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอ.ที่ใหญ่เพื่อความเป็นเลิศโดยเฉพาะด้าน (ภาษา) (ภาษา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทย่อยที่บริษัท จีแอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างและดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงในบริเวณที่ตั้งโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณภูมิเพลินจิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2354-5200) 72 / โทรสาร (0-2950-5201) 78

ที่ บจพ. (ผ) 29/060 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทุ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ภายในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทย่อยที่บริษัท จีแอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างและดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงในบริเวณที่ตั้งโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณี โรงแรมสุวรรณภูมิเพลินจิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2354-5200) 72 / โทรสาร (0-2950-5201) 78

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (พ) 20/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแห่งเดียว โดยสามารถเข้าประชุมได้ที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด

เรียน ประธานกรรมการกำกับการประกอบกิจการไฟฟ้าและกรรมการ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของภาคใต้ ประกอบกับมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เพียงพอต่อการรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการเงิน ตลอดจนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการแล้ว ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/4178 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140 โดยมีวาระการประชุมตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.egco.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพยุงศักดิ์ เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด
โทรศัพท์ (075) 626372 โทรสาร (075) 626379

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (พ) 20/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแห่งเดียว โดยสามารถเข้าประชุมได้ที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด

เรียน ประธานกรรมการกำกับการประกอบกิจการไฟฟ้าและกรรมการ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของภาคใต้ ประกอบกับมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เพียงพอต่อการรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการเงิน ตลอดจนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการแล้ว ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/4178 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140 โดยมีวาระการประชุมตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.egco.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพยุงศักดิ์ เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด
โทรศัพท์ (075) 626372 โทรสาร (075) 626379

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (พ) 20/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแห่งเดียว โดยสามารถเข้าประชุมได้ที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด

เรียน ประธานกรรมการกำกับการประกอบกิจการไฟฟ้าและกรรมการ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของภาคใต้ ประกอบกับมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เพียงพอต่อการรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการเงิน ตลอดจนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการแล้ว ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/4178 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140 โดยมีวาระการประชุมตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.egco.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพยุงศักดิ์ เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เหมืองถ่านหินมิตรพัฒนา จำกัด
โทรศัพท์ (075) 626372 โทรสาร (075) 626379

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/072 วันที่ 21 ตุลาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายอำเภอขนอม/ประธานสภาตำบลขนอม (สำนักงานสภาตำบลขนอม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลัง ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุกดิบ โรงผลิตกุ้งกุลเจริญ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้จัดขึ้นตั้งแต่วันดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุธ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๗๖) ๕๒๘๗๒ / โทรสาร (๐๗๖) ๕๒๘๗๙

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/072 วันที่ 21 ตุลาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ (บ้านวัดสุวรรณคีรี)
(สำนักงานสภาตำบลท่าเรือ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลัง ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุกดิบ โรงผลิตกุ้งกุลเจริญ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้จัดขึ้นตั้งแต่วันดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุธ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๗๖) ๕๒๘๗๒ / โทรสาร (๐๗๖) ๕๒๘๗๙

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/074 วันที่ 21 ตุลาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ (บ้านวัดสุวรรณคีรี)
(สำนักงานสภาตำบลท่าเรือ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลัง ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุกดิบ โรงผลิตกุ้งกุลเจริญ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้จัดขึ้นตั้งแต่วันดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุธ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๗๖) ๕๒๘๗๒ / โทรสาร (๐๗๖) ๕๒๘๗๙

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/075 วันที่ 21 ตุลาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ (บ้านวัดสุวรรณคีรี)
(สำนักงานสภาตำบลท่าเรือ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลัง ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จีแอล จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุกดิบ โรงผลิตกุ้งกุลเจริญ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ให้จัดขึ้นตั้งแต่วันดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุธ เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๗๖) ๕๒๘๗๒ / โทรสาร (๐๗๖) ๕๒๘๗๙

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/58 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac)
ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาแผนที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กพิเศษ (Very Small Power Producer) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 (SPP-PPA-005-2012) ("สัญญาซื้อขายไฟฟ้า") ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ("โครงการ") ในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ("พื้นที่โครงการ") ซึ่งปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมสนับสนุนเอกสารที่ท่านสนใจทุกฉบับ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ได้จัดขึ้นพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๖๓๖๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๕๖๓๖๙

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/58 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac)
ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาแผนที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กพิเศษ (Very Small Power Producer) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 (SPP-PPA-005-2012) ("สัญญาซื้อขายไฟฟ้า") ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ("โครงการ") ในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ("พื้นที่โครงการ") ซึ่งปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมสนับสนุนเอกสารที่ท่านสนใจทุกฉบับ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ได้จัดขึ้นพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๖๓๖๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๕๖๓๖๙

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/58 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac)
ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
(สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาประกาศ จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นซีดีรายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กพิเศษ (Very Small Power Producer) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 (SPP-PPA-005-2012) ("สัญญาซื้อขายไฟฟ้า") ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ("โครงการ") ในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ("พื้นที่โครงการ") ซึ่งปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมสนับสนุนเอกสารที่ท่านสนใจทุกฉบับ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ได้จัดขึ้นพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๖๓๖๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๕๖๓๖๙

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/59 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac)
ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (สมาชิกสภา ๑๘ เขต)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาแผนที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาประกาศ จำนวน 1 แผ่น
4. แผ่นซีดีรายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กพิเศษ (Very Small Power Producer) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 (SPP-PPA-005-2012) ("สัญญาซื้อขายไฟฟ้า") ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ("โครงการ") ในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ("พื้นที่โครงการ") ซึ่งปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมสนับสนุนเอกสารที่ท่านสนใจทุกฉบับ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ได้จัดขึ้นพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและแก้ไขเงื่อนไขการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๘ เมกะวัตต์ (MWac) ของบริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรกัลป์ โรงแรมสุรกานต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท อีสท วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๖๓๖๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๕๖๓๖๙

ที่ บจพ. (ข) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และขอให้มอบฉันทะ
เพื่อการดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 เมกะวัตต์ (MWp)
ที่ตั้งอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้กรอกข้อความโดยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ส่งมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนำไปแสดงต่อนายทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยราชการ ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ เป็นต้น ไปแสดงต่อนายทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ในหัวข้อ Investor Relations และเลือกหัวข้อย่อย Shareholder Meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0 2955 5555) / โทรสาร (0 2955 5579)

ที่ บจพ. (ข) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และขอให้มอบฉันทะ
เพื่อการดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 เมกะวัตต์ (MWp)
ที่ตั้งอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและกำหนดให้ท่าน เพื่อร่วมประชุมในวิสาระและเลือกตั้งของโครงการฯ ให้ถือเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้กรอกข้อความโดยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ส่งมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนำไปแสดงต่อนายทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยราชการ ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ เป็นต้น ไปแสดงต่อนายทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ในหัวข้อ Investor Relations และเลือกหัวข้อย่อย Shareholder Meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0 2955 5555) / โทรสาร (0 2955 5579)

ที่ บจพ. (ข) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และขอให้มอบฉันทะ
เพื่อการดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 เมกะวัตต์ (MWp)
ที่ตั้งอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและกำหนดให้ท่าน เพื่อร่วมประชุมในวิสาระและเลือกตั้งของโครงการฯ ให้ถือเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้กรอกข้อความโดยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ส่งมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนำไปแสดงต่อนายทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยราชการ ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ เป็นต้น ไปแสดงต่อนายทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ในหัวข้อ Investor Relations และเลือกหัวข้อย่อย Shareholder Meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกิจการ
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0 2955 5555) / โทรสาร (0 2955 5579)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (พ) 39/58 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ไทยเวอร์ทัวไบโอไฟน์ซิทยนอล ไทยไฟน์ซิทยนอล บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น

2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟน์ซิทยนอลใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟน์ซิทยนอลในพื้นที่นิคมโรงไฟน์ซิทยนอลในปัจจุบัน ที่ตำบลหัวเขาแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยขยายการใช้บริษัท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาศัยใกล้บริเวณโครงการ บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด และบริษัท จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ของบริษัท ไทยเวอร์ทัวไบโอไฟน์ซิทยนอล ไทยไฟน์ซิทยนอล บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนูจิน เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด
โทรศัพท์ 0870 528372 / โทรสาร 0870 529139

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (พ) 39/58 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ไทยเวอร์ทัวไบโอไฟน์ซิทยนอล ไทยไฟน์ซิทยนอล บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น

2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟน์ซิทยนอลใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟน์ซิทยนอลในพื้นที่นิคมโรงไฟน์ซิทยนอลในปัจจุบัน ที่ตำบลหัวเขาแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยขยายการใช้บริษัท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาศัยใกล้บริเวณโครงการ บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด และบริษัท จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ของบริษัท ไทยเวอร์ทัวไบโอไฟน์ซิทยนอล ไทยไฟน์ซิทยนอล บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนูจิน เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท หลักไฟน์ซิทยนอล จำกัด
โทรศัพท์ 0870 528372 / โทรสาร 0870 529139

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (พ) ๐๐๒/๒๕๕๕ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านกรวด ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ และมติ กพช. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ ๗๐๐ เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ๒ หน่วย ขนาดหน่วยละประมาณ ๓๕๐ เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงหลักคือ ก๊าซธรรมชาติ และมีการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล ขนาดประมาณ ๑๐๐ เมกะวัตต์ ๑ หน่วย เพื่อรองรับกรณีที่ก๊าซธรรมชาติขาดแคลน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบลำนางรอง ในการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการต่างๆ ประมาณ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ ประมาณ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำให้มีการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบลำนางรองในปริมาณที่ต่ำมาก ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาสิ่งแวดล้อม (คชก.) ตามที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปต่อการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุม ตามใบรับอีกครั้ง ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๔๔) ๖๒๘๖๖ / โทรสาร (๐๔๔) ๖๒๙๖๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (พ) ๐๐๒/๒๕๕๕ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านกรวด ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ และมติ กพช. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ ๗๐๐ เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ๒ หน่วย ขนาดหน่วยละประมาณ ๓๕๐ เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงหลักคือ ก๊าซธรรมชาติ และมีการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล ขนาดประมาณ ๑๐๐ เมกะวัตต์ ๑ หน่วย เพื่อรองรับกรณีที่ก๊าซธรรมชาติขาดแคลน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบลำนางรอง ในการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการต่างๆ ประมาณ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ ประมาณ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำให้มีการใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบลำนางรองในปริมาณที่ต่ำมาก ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาสิ่งแวดล้อม (คชก.) ตามที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปต่อการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุม ตามใบรับอีกครั้ง ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๔๔) ๖๒๘๖๖ / โทรสาร (๐๔๔) ๖๒๙๖๙

EGCO GROUP

ที่ บรษ. (ฝ) 20/2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านจานใหญ่ ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งเชิญร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชนิดใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๓๗๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

ที่ บรษ. (ฝ) 20/2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านหัวทะเล ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งเชิญร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชนิดใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๓๗๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

ที่ บรษ. (ฝ) 20/2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตำหรุ ตำบลบ่ายงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งเชิญร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชนิดใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๓๗๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

ที่ บรษ. (ฝ) 20/2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวทะเล ตำบลบ่ายงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งเชิญร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชนิดใหม่ ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลหนองบัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของบริษัทและแนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๓๗๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

ที่ บรพ. (ข) 39/262 วันที่ 21 ตุลาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน ๙๐ เมกะวัตต์ บริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดงเดื่อเถร ตำบลท่าขอนยาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เหมืองไฟฟ้าหงสา จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน ๙๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหม่ ขนาด ๙๐

EGCO

ที่ บรพ. (ข) 20366 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโนนตาล ตำบลตำนะรด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ ขนาด ๑๘ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมที่ใกล้หมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลตำนะรด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโดย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและจัดสร้างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๙๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๔๔) ๕๒๓๖๒ /โทรสาร (๐๔๔) ๕๒๑๗๙

EGCO

ที่ บรพ. (ข) 20367 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวทำนบ ตำบลตำนะรด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ ขนาด ๑๘ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมที่ใกล้หมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลตำนะรด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโดย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและจัดสร้างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๙๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๔๔) ๕๒๓๖๒ /โทรสาร (๐๔๔) ๕๒๑๗๙

EGCO

ที่ บรพ. (ข) 20368 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านแหล่ง ตำบลตำหนอ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ ขนาด ๑๘ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมที่ใกล้หมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลตำนะรด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโดย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและจัดสร้างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๙๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๔๔) ๕๒๓๖๒ /โทรสาร (๐๔๔) ๕๒๑๗๙

EGCO

ที่ บรพ. (ข) 20369 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนไทย ตำบลตำหนอ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ ขนาด ๑๘ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพิมายเดิมที่ใกล้หมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพิมายในปัจจุบัน ที่ตำบลตำนะรด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโดย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและจัดสร้างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด และบริษัท จีเอ็กซ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๙๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (๐๔๔) ๕๒๓๖๒ /โทรสาร (๐๔๔) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 26/270 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านใหม่ธาตุ ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งยืนยันการเข้าพบ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด 700 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลบ้านโป่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโดยการถือหุ้นของบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปต่อการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ซีเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

ที่ บจพ. (พ) 26/271 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านดงมัน ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งยืนยันการเข้าพบ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด 700 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลบ้านโป่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโดยการถือหุ้นของบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปต่อการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ซีเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

ที่ บจพ. (พ) 26/272 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านหัวนอน ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งยืนยันการเข้าพบ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด 700 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลบ้านโป่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโดยการถือหุ้นของบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปต่อการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ซีเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

ที่ บจพ. (พ) 26/273 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหัวนอนใต้ ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบแจ้งยืนยันการเข้าพบ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมรอบใหม่ ขนาด 700 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลบ้านโป่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโดยการถือหุ้นของบริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจทั่วไปต่อการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ซีเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงไฮบริดผสมผสานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฮดรีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

ที่ บจพ. (ฝ) 20/274 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานขอขยายและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙๐ เมกะวัตต์ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ตำบลเชียงสือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในปัจจุบัน บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ฝ) 20/2558 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
ส่งรายงานและหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบมอบฉันทะ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ในจังหวัดสกลนคร ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบวงจรผสม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 700 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้งหน่วยละ 350 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ (หลังหักการใช้ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า) ขนาดประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ภายในปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การขอและการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศ ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการที่มีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ของขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ดังกล่าว บริษัทจึงขอนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ของขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ดังกล่าว ในโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ลีละศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 5281722 / โทรสาร (0855) 5281779

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ฝ) 20/2558 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
ส่งรายงานและหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบมอบฉันทะ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ในจังหวัดสกลนคร ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบวงจรผสม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 700 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้งหน่วยละ 350 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ (หลังหักการใช้ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า) ขนาดประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ภายในปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การขอและการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศ ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการที่มีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ของขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ดังกล่าว บริษัทจึงขอนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ของขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ดังกล่าว ในโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ลีละศิริกุล)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 5281722 / โทรสาร (0855) 5281779

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บอจ. (ท) 28/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 1 ชุด

2. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีจีซี เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ขึ้น ในวันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 555/2 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 19 ประกอบกับมาตรา 103 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "กฎหมาย") บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ในหัวข้อ Investor Relations

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ (Record Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 555/2 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณาท่านมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยกรุณาพิจารณาเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และกรุณาปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อีจีซี เทอร์มินอล จำกัด
โทรศัพท์ (0 2791 5252) โทรสาร (0 2791 5279)

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บอจ. (ท) 28/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 1 ชุด

2. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีจีซี เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ขึ้น ในวันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 555/2 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 19 ประกอบกับมาตรา 103 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "กฎหมาย") บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.egco.com ในหัวข้อ Investor Relations

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ (Record Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 555/2 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณาท่านมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยกรุณาพิจารณาเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และกรุณาปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อีจีซี เทอร์มินอล จำกัด
โทรศัพท์ (0 2791 5252) โทรสาร (0 2791 5279)

EGCO

ที่ บจพ. (ท) 20/258 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทในโรงไฟฟ้าพลังงาน บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางพลู ตำบลตลาดขวัญ อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. โบรชัวร์เบื้องต้นสังเขป จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทในโรงไฟฟ้าพลังงาน ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภทที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555) เรื่อง กำหนดพื้นที่เ

ที่ บรพ. (ม) 20/290 วันที่ 21 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองโก ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับหน่วยงาน จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความเร็วรอบต่ำแบบใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ประมาณโรงไฟฟ้าพลังงานเก่าปิดชุมโป ที่ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมอบหมายให้บริษัท ซีเอช ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเอช ซี จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางปรีชานุ วัดบางนู ตำบลหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมหน้างานเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 4231 5283-72 / โทรสาร 0 4231 5291-79

ที่ บรพ. (ม) 20/291 วันที่ 21 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองบก ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับหน่วยงาน จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความเร็วรอบต่ำแบบใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ประมาณโรงไฟฟ้าพลังงานเก่าปิดชุมโป ที่ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมอบหมายให้บริษัท ซีเอช ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเอช ซี จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางปรีชานุ วัดบางนู ตำบลหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมหน้างานเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 4231 5283-72 / โทรสาร 0 4231 5291-79

ที่ บรพ. (ม) 20/292 วันที่ 21 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับหน่วยงาน จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความเร็วรอบต่ำแบบใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ประมาณโรงไฟฟ้าพลังงานเก่าปิดชุมโป ที่ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมอบหมายให้บริษัท ซีเอช ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเอช ซี จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางปรีชานุ วัดบางนู ตำบลหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมหน้างานเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 4231 5283-72 / โทรสาร 0 4231 5291-79

ที่ บรพ. (ม) 20/293 วันที่ 21 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองโก ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับหน่วยงาน จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความเร็วรอบต่ำแบบใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ประมาณโรงไฟฟ้าพลังงานเก่าปิดชุมโป ที่ตำบลหนองบก อำเภอหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมอบหมายให้บริษัท ซีเอช ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเอช ซี จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางปรีชานุ วัดบางนู ตำบลหนองบก จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมหน้างานเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 4231 5283-72 / โทรสาร 0 4231 5291-79

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บรพ. (ข) 20/2564 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอต่ออายุและขยายกำลังการผลิตโครงการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี (ไทย) จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน ตำบลหนองพลวง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี (ไทย) จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตจากโ

EGCO

ที่ บรษ. (ม) 20/255 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด

เรียน นายบุญชู ปิ่นเกษตรกร ตำแหน่งกำนัน ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลกของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพิษณุโลกในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีเอ็มเอ็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฯ) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบแล้วในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด และบริษัท ซีเอ็มเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินงานโครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ในวันประชุม หรือส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด
โทรศัพท์ (055) 526372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO

ที่ บรษ. (ม) 20/256 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด

เรียน นายบุญชู ปิ่นเกษตรกร ตำแหน่งกำนัน ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลกของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพิษณุโลกในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีเอ็มเอ็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฯ) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบแล้วในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด และบริษัท ซีเอ็มเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินงานโครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ในวันประชุม หรือส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด
โทรศัพท์ (055) 526372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO

ที่ บรษ. (ม) 20/300 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด

เรียน นายบุญชู ตำแหน่งกำนัน ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลกของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพิษณุโลกในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีเอ็มเอ็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฯ) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบแล้วในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด และบริษัท ซีเอ็มเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินงานโครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ในวันประชุม หรือส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด
โทรศัพท์ (055) 526372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO

ที่ บรษ. (ม) 20/301 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด

เรียน นายบุญชู ปิ่นเกษตรกร ตำแหน่งกำนัน ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลกของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพิษณุโลกในปัจจุบัน ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีเอ็มเอ็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฯ) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบแล้วในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด และบริษัท ซีเอ็มเอ็ด จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 (วันที่ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมะขามสูง ตำบลพันเสา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การดำเนินงานโครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ในวันประชุม หรือส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด
โทรศัพท์ (055) 526372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (พ) 28/302 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ภายในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ปิ่นจันทร์ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของบริษัท อีจีโค จำกัด

เรียน นายก อบต. หมู่ที่ 1 บ้านหัวเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ปิ่นจันทร์ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด และบริษัท อีเอช จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมปรึกษาหารือความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางประโยชน์ โพธาราม ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยะพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบุคลากร
บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด
โทรศัพท์ (035) 520372 /โทรสาร (035) 520379

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (พ) 28/303 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด

เรียน อบต. หมู่ที่ 6 บ้านคลองวัว ตำบลคลองวัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ปิ่นจันทร์ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด และบริษัท อีเอช จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมปรึกษาหารือความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางประโยชน์ โพธาราม ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยะพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบุคลากร
บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด
โทรศัพท์ (035) 520372 /โทรสาร (035) 520379

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (พ) 28/304 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด

เรียน อบต. หมู่ที่ 7 บ้านคลองวัว ตำบลคลองวัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ปิ่นจันทร์ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด และบริษัท อีเอช จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมปรึกษาหารือความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางประโยชน์ โพธาราม ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยะพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบุคลากร
บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด
โทรศัพท์ (035) 520372 /โทรสาร (035) 520379

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (พ) 28/305 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด

เรียน อบต. หมู่ที่ 6 บ้านคลองวัว ตำบลคลองวัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ประกอบโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ปิ่นจันทร์ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด และบริษัท อีเอช จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมปรึกษาหารือความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางประโยชน์ โพธาราม ตำบลท่าเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขยายผลและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยะพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบุคลากร
บริษัท อีจีโค ปิ่นจันทร์ จำกัด
โทรศัพท์ (035) 520372 /โทรสาร (035) 520379

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บลท. (ม) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๕ เมกะวัตต์

เรียน นายอำเภอวังน้ำเขียว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๕ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๕ เมกะวัตต์ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไปแล้วก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายการและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ข้อ ๑ (๑๓) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ในเขตใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเอสอี จำกัด ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๕ เมกะวัตต์ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (วันนี้) เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประโยชน์ วัดบางกุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๒๖๐๓๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๒๖๐๓๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ฝ) 30/218 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านดำม่วง ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านช่วยนำภาพข่าวการเข้าร่วมประชุม ลงในวันจัดงานที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกุล เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 528372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ฝ) 30/220 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองแคง ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านช่วยนำภาพข่าวการเข้าร่วมประชุม ลงในวันจัดงานที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกุล เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 528372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ฝ) 30/221 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วยม่วง ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านช่วยนำภาพข่าวการเข้าร่วมประชุม ลงในวันจัดงานที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกุล เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 528372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ฝ) 30/222 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองแคง ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการตามแผนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านช่วยนำภาพข่าวการเข้าร่วมประชุม ลงในวันจัดงานที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกุล เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (055) 528372 /โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

ที่ บรษ. (ท) 20/2223 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการลดทุนจดทะเบียน

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เหมืองถ่านหินอินโดนีเซีย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
9. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
10. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
11. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
12. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
13. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
14. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
15. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
16. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
17. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
18. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
19. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
20. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
21. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
22. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
23. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
24. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
25. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
26. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
27. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
28. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
29. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
30. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
31. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
32. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
33. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
34. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
35. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
36. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
37. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
38. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
39. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
40. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
41. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
42. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
43. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
44. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
45. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
46. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
47. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
48. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
49. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
50. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
51. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
52. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
53. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
54. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
55. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
56. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
57. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
58. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
59. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
60. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
61. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
62. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
63. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
64. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
65. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
66. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
67. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
68. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
69. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
70. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
71. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
72. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
73. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
74. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
75. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
76. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
77. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
78. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
79. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
80. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
81. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
82. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
83. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
84. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
85. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
86. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
87. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
88. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
89. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
90. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
91. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
92. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
93. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
94. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
95. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
96. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
97. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด
98. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. จำนวน 1 ชุด
99. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จำนวน 1 ชุด
100. สำเนาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จำนวน 1 ชุด

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพัฒนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เหมืองถ่านหินอินโดนีเซีย จำกัด
โทรศัพท์ (662) 998-5555 โทรสาร (662) 998-5556

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 39/227 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบลหนองยายนิ่ม ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 940 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ตำบลหนองยายนิ่ม ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภทกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของคณะผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 320372 โทรสาร (0755) 320379

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 39/228 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบล ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 940 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ตำบลหนองยายนิ่ม ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภทกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของคณะผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 320372 โทรสาร (0755) 320379

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 39/229 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด

เรียน กรรมการชุมชนที่ 5 บ้านหนองยายนิ่ม ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 940 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ตำบลหนองยายนิ่ม ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภทกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของคณะผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 320372 โทรสาร (0755) 320379

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 39/230 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด

เรียน กรรมการชุมชนที่ 5 บ้านหนองยายนิ่ม ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 940 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ตำบลหนองยายนิ่ม ตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภทกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (1) (ข) ที่กำหนดให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรชนิดเผาไหม้เชื้อเพลิงผสม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิมาย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานของคณะผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการเข้าร่วมประชุม ตามวันดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบำรุงรักษา
บริษัท เคดับบลิว ไอ พิมาย จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 320372 โทรสาร (0755) 320379

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดกำลังผลิตรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ทั่วไปก่อนการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จี-เอกซ์ จำกัด จึงดำเนินจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตกันทรวิชัย ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (035) 328172 /โทรสาร (035) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวโทรน ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดกำลังผลิตรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ทั่วไปก่อนการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จี-เอกซ์ จำกัด จึงดำเนินจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตกันทรวิชัย ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (035) 328172 /โทรสาร (035) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดำพันธ์ ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดกำลังผลิตรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ทั่วไปก่อนการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จี-เอกซ์ จำกัด จึงดำเนินจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตกันทรวิชัย ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (035) 328172 /โทรสาร (035) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองประทับ ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดกำลังผลิตรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสี้ยวน้อย อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนพื้นที่ทั่วไปก่อนการพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จี-เอกซ์ จำกัด จึงดำเนินจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตกันทรวิชัย ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (035) 328172 /โทรสาร (035) 328179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 28/255 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านแก้ง ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบเชิญร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลกเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมบางส่วนในพื้นที่ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาและบริหารงานด้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านส่งรายชื่อตัวแทนเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด
โทรศัพท์ (055) 328372 โทรสาร (055) 329179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 28/256 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วงใต้ ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบเชิญร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลกเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมบางส่วนในพื้นที่ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาและบริหารงานด้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านส่งรายชื่อตัวแทนเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด
โทรศัพท์ (055) 328372 โทรสาร (055) 329179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (พ) 28/257 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนท้อแท้-ท่าม่วง ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบเชิญร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพิษณุโลกแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลกเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมบางส่วนในพื้นที่ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้อแท้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาและบริหารงานด้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด และบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านส่งรายชื่อตัวแทนเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพิษณุโลก จำกัด
โทรศัพท์ (055) 328372 โทรสาร (055) 329179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 38/259 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเขาวัว ด้านเหนือคลองโป่ง ด้านตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชนิดใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพต่ำเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรีเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาวัว อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สิทธ์ บุรโกษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 39/260 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเขาวัว ด้านเหนือคลองโป่ง ด้านตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชนิดใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพต่ำเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรีเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาวัว อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สิทธ์ บุรโกษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 40/261 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตลาดบางสระเก้า ด้านเหนือคลองโป่ง ด้านตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชนิดใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพต่ำเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรีเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาวัว อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สิทธ์ บุรโกษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ท) 39/262 วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนคลองประกับ ด้านเหนือคลองโป่ง ด้านตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชนิดใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพต่ำเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 900 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรีเดิม ภายในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาวัว อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานโครงการ ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด และบริษัท จันทบุรี เอ็นเนอยี่ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สิทธ์ บุรโกษา
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 329179

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/245 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโปรดิศการคัดค้านของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานกรรมการชุมชนบ้านดงเรือ ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๙๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอมวลในปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ๑ (ระยะที่ ๑ และ ๒) ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท เอ็กโก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและลงทุนในโครงการดังกล่าว ภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๐๐ เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานไบโอมวล (Biomass Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙ เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหนังสือที่ ทส ๑๐๐๑/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้แทนชุมชนบ้านดงเรือ ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ ในโรงเรียนวัดหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานดังกล่าว และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เตียรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๘๖๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๙๖๙

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/244 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโปรดิศการคัดค้านของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอบ. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแก ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๙๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอมวลในปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ๑ (ระยะที่ ๑ และ ๒) ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท เอ็กโก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและลงทุนในโครงการดังกล่าว ภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๐๐ เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานไบโอมวล (Biomass Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙ เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหนังสือที่ ทส ๑๐๐๑/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้แทนชุมชนบ้านดงเรือ ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ ในโรงเรียนวัดหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานดังกล่าว และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เตียรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๘๖๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๙๖๙

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/245 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโปรดิศการคัดค้านของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอบ. หมู่ที่ ๓ บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๙๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอมวลในปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ๑ (ระยะที่ ๑ และ ๒) ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท เอ็กโก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและลงทุนในโครงการดังกล่าว ภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๐๐ เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานไบโอมวล (Biomass Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙ เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหนังสือที่ ทส ๑๐๐๑/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้แทนชุมชนบ้านดงเรือ ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ ในโรงเรียนวัดหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานดังกล่าว และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เตียรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๘๖๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๙๖๙

EGCO

ที่ บลพ. (ท) 20/246 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโปรดิศการคัดค้านของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอบ. หมู่ที่ ๔ บ้านเก่าอินทร์ ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. ใบลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๙๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอมวลในปัจจุบัน ที่ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ๑ (ระยะที่ ๑ และ ๒) ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท เอ็กโก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและลงทุนในโครงการดังกล่าว ภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ (Net Capacity) ไม่เกิน ๙๙๙ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๐๐ เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานไบโอมวล (Biomass Power Block) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๙๙ เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหนังสือที่ ทส ๑๐๐๑/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้แทนชุมชนบ้านดงเรือ ตำบลห้องแซง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ ในโรงเรียนวัดหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้แทนท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานดังกล่าว และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ เตียรพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๘๖๒ โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๙๖๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บรษ. ๐๒๖/๒๕๖๗ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด

เรียน นายก อบต.หนองประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงของเนื้อหาส่วนหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ตำบลหนองประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองแวง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลหนองสามสี อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด้วยตำแหน่งเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ศิรประวุธ/ตอบ
บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 228372 /โทรสาร (0775) 228379

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บรษ. ๐๒๖/๒๕๖๘ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด

เรียน นายก อบต.หนองประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงของเนื้อหาส่วนหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ตำบลหนองประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองแวง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลหนองสามสี อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด้วยตำแหน่งเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ศิรประวุธ/ตอบ
บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 228372 /โทรสาร (0775) 228379

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บรษ. ๐๒๖/๒๕๖๙ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด

เรียน นายก อบต.หนองสามสี อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 แผ่น
2. โครงของเนื้อหาส่วนหน้า จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ตำบลหนองสามสี อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลหนองประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสามสี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.9 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด้วยตำแหน่งเข้าร่วมประชุม ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ศิรประวุธ/ตอบ
บริษัท เอ็กโก ไบโอแมส จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 228372 /โทรสาร (0775) 228379

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
(มหาชน)
18-18/1 อ.ประชาราษฎร์สาย 2 บางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10801
Tel.025857425,025856477
Tax ID.3030567253
ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี

POS ID:E0629091006 39 RCPT#2393
27/02/2012 11:11:36 USER#BOONLAPHO
RCH#400423 W3 TRH#1066231

Rafer ABB Rcpt#319195
บ.ซีลอท จำกัด
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

ลงทะเบียน RF 5411 6225 3 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานชมรมฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6226 7 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นิตยาสุมฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6227 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 84000 สุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้รับ ผอ.สนง.วิชาการฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6228 4 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ทน.อุทยานแห่งชาติ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6229 8 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ ผอ.สนง.ทรัพยากรฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6230 7 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นายกสมาคมประมง
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6231 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80140 ปากพนัง
ชื่อผู้รับ ผอ.สนง.เจ้าท่าที่ภูมิภาค 4
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6232 4 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6233 8 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานชมรมธุรกิจฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6234 1 TH
น้ำหนัก .058 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ ผอ.โครงการชลประทานฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6235 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ ผอ.โครงการส่งน้ำฯ
N จดหมายในประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนฯ
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบริการฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6236 9 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ พญ.สน.นิตยา
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6237 2 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80120 สีชล
ชื่อผู้รับ พญ.ศูนย์วิจัยฯ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6238 6 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ ประชาสัมพันธ์
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6239 0 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผกก.ภูธรขนอม
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6240 9 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผกก.ธรรมชาติ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6241 2 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ อุตสาหกรรมฯ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6242 6 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ ประธานสภาอุตสาหกรรม
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6243 0 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ เกษตรจังหวัดฯ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6244 3 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ พลังงานจังหวัด
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6245 7 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80120 สีชล
ชื่อผู้รับ เกษตรอำเภอชะอวด
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6246 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ สาธารณสุข
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6247 4 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80120 สีชล
ชื่อผู้รับ ฉก.สนง.สิ่งแวดล้อม 14
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6248 8 TH
น้ำหนัก .054 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ วสิษฐ์
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

ลงทะเบียน RF 5411 6249 1 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ ปัตตานีการ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับประทับฯ
1@3.00 @3.00

น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ประมงอำเภอ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบรรทัดแรก
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6251 4 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ ประมงจ.นครศรีฯ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบรรทัดแรก
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6252 8 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้รับ น.ม.สาธารณสุข
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบรรทัดแรก
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6253 1 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ตม.ร.ม.ขนอม
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบรรทัดแรก
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6254 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ตม.ไทยรุ่ง
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบรรทัดแรก
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6255 9 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ตม.ไทยรุ่ง
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00
N ลงทะเบียนทั่วไป
1@13.00 @13.00
N ตอบรับบรรทัดแรก
1@3.00 @3.00
ลงทะเบียน RF 5411 6256 2 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80120 สิชล
ชื่อผู้รับ นายอำเภอฯ
N จดหมายทั่วประเทศ
1@5.00 @5.00

1@13.00 @13.00
N ตอบรับบรรทัดแรก
1@3.00 @3.00
พัสดุฯ PB 0534 0538 7 TH
น้ำหนัก 3.666 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ นายอำเภอขนอมฯ
N พัสดุทั่วประเทศ
1@65.00 @65.00
N ตอบรับพัสดุทั่วไป
1@3.00 @3.00
U 32ก.สำเร็จฯ จ แบรนด์
1@32.00 @32.00
พัสดุฯ PB 0534 0539 5 TH
น้ำหนัก 3.586 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ นายอ.บ.ต.ควนทอง
N พัสดุทั่วประเทศ
1@65.00 @65.00
N ตอบรับพัสดุทั่วไป
1@3.00 @3.00
U 32ก.สำเร็จฯ จ แบรนด์
1@32.00 @32.00
พัสดุฯ PB 0534 0540 0 TH
น้ำหนัก 4.262 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ นายอำเภอขนอมฯ
N พัสดุทั่วประเทศ
1@80.00 @80.00
N ตอบรับพัสดุทั่วไป
1@3.00 @3.00
U 32ก.สำเร็จฯ จ แบรนด์
1@32.00 @32.00
พัสดุฯ PB 0534 0541 3 TH
น้ำหนัก 1.666 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ นายอำเภอขนอมฯ
N พัสดุทั่วประเทศ
1@35.00 @35.00
N ตอบรับพัสดุทั่วไป
1@3.00 @3.00
U 32ก.สำเร็จฯ จ แบรนด์
1@32.00 @32.00

รวมทั้งสิ้น	@1,057.00
เงินสด	@1,500.00
เงินทอน	-@443.00
NON VAT	@929.00
VATABLE	@128.00
VAT	@8.37
VAT EXC	@119.63

VAT INCLUDED
ขอบคุณที่ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่ง
ที่ www.thailandpost.co.th
หรือ จทร.1545
ขัดราชการใช้ค่าเสียหายอย่างสูง:ชิ้น
ลงทะเบียน 300 บาท พัสดุ 1,000 บาท
EMS 2,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552 ซึ่งครอบคลุมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบทางสังคม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทำตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประกอบด้วย

1. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. สำรวจความคิดเห็นฯ ภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพความเป็นอยู่ และสถานะทางสุขภาพของประชาชนในชุมชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียรายบุคคล โดยใช้แบบสอบถาม

3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อผลการศึกษาฯ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
โรงไฟฟ้าขนอม
นายฐานิทธิ์ กาลัญกุล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372

บริษัท ซีคอท จำกัด
นางสาวกุลกัลยา อุลิตานนท์
129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335
โทรสาร 0-2910-5020

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

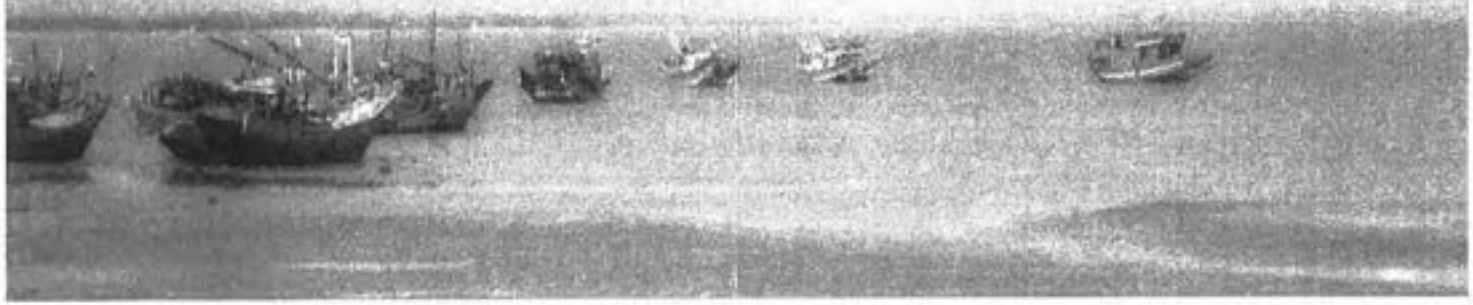

โรงไฟฟ้าขนอม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นบริษัทย่อยในบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอิสระรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 825 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า 2 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

เนื่องจากโรงไฟฟ้าปัจจุบัน ใช้ผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ถึงแม้ว่ายังสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้อยู่ แต่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากกว่าโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ ดังนั้น บริษัทฯ มีโครงการจะปรับปรุงโรงไฟฟ้าโดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 960 เมกะวัตต์ ขึ้นมาทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในปี พ.ศ.2559 จะเป็นผลให้โรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการต่างๆ เพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าขนอมให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ

- ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน
- ลดการใช้เชื้อเพลิง
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
- คงความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าในภาคใต้

ที่ตั้งโครงการ

โครงการตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการดำเนินโครงการ

ก่อสร้างประมาณปี พ.ศ.2556 และสามารถจ่ายไฟเข้าสู่ระบบในปี พ.ศ.2559

ลักษณะของโครงการ

ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 หน่วย ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง หน่วยละ 467 เมกะวัตต์ แต่ละหน่วยประกอบไปด้วย เครื่องกังหันก๊าซ 1 เครื่อง เครื่องกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไอน้ำ 1 เครื่อง

การใช้เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง คือ ก๊าซธรรมชาติ
เชื้อเพลิงสำรอง คือ น้ำมันดีเซล (ใช้กรณีฉุกเฉิน)

การใช้น้ำ

น้ำดิบ สูบจากบ่อเก็บน้ำคลองบ้านกลาง และบ่อเก็บน้ำบางดูของโรงไฟฟ้าขนอม

น้ำหล่อเย็น สูบจากคลองขนอม และระบายลงสู่ทะเลในปริมาณเท่าเดิม

การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศ

- เชื้อเพลิง คือ ก๊าซธรรมชาติ
- ติดตั้งระบบลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
- ควบคุมการระบายมลสาร
- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนประจำ

ระดับเสียง

- สร้างห้องคลุมเครื่องจักรที่มีเสียงดัง
- ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่ปลายท่อระบายอากาศ
- บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรสม่ำเสมอ
- ตรวจวัดระดับความดังของเสียงภายในโรงไฟฟ้าและชุมชนประจำ

คุณภาพน้ำ

- มีระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ควบคุมอุณหภูมิน้ำจากระบบระบายความร้อน
- มีเครื่องอ่าน และบันทึกค่าอุณหภูมิน้ำแบบต่อเนื่องและแสดงผลการตรวจวัดที่จอแสดงผลหน้าโรงไฟฟ้า
- ใช้น้ำในบ่อพักน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

EGCO GROUP

กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และบริษัท ซีคอท จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

08.00-09.00 น.	ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00-09.10 น.	พิธีเปิด : กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
09.10-09.30 น.	นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยผู้แทนของโรงไฟฟ้าขนอม
09.30-10.00 น.	นำเสนอร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยผู้แทนบริษัท ซีคอท จำกัด
10.00-12.00 น.	รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
12.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน)

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชื่อ – สกุล .....

ตำแหน่ง / หน่วยงาน .....

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-Mail Address.....

[ ] สามารถเข้าร่วมประชุมได้

[ ] ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม

[ ] ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ชื่อ – สกุล.....ตำแหน่ง.....
   โทรศัพท์.....โทรสาร.....
   E-Mail Address .....

2. ชื่อ – สกุล.....ตำแหน่ง.....
   โทรศัพท์.....โทรสาร.....
   E-Mail Address .....

3. ชื่อ – สกุล.....ตำแหน่ง.....
   โทรศัพท์.....โทรสาร.....
   E-Mail Address .....

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์

129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020 E-mail : eedmail@secot.co.th

****** กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 ******

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรมสุภารอยัลบีช

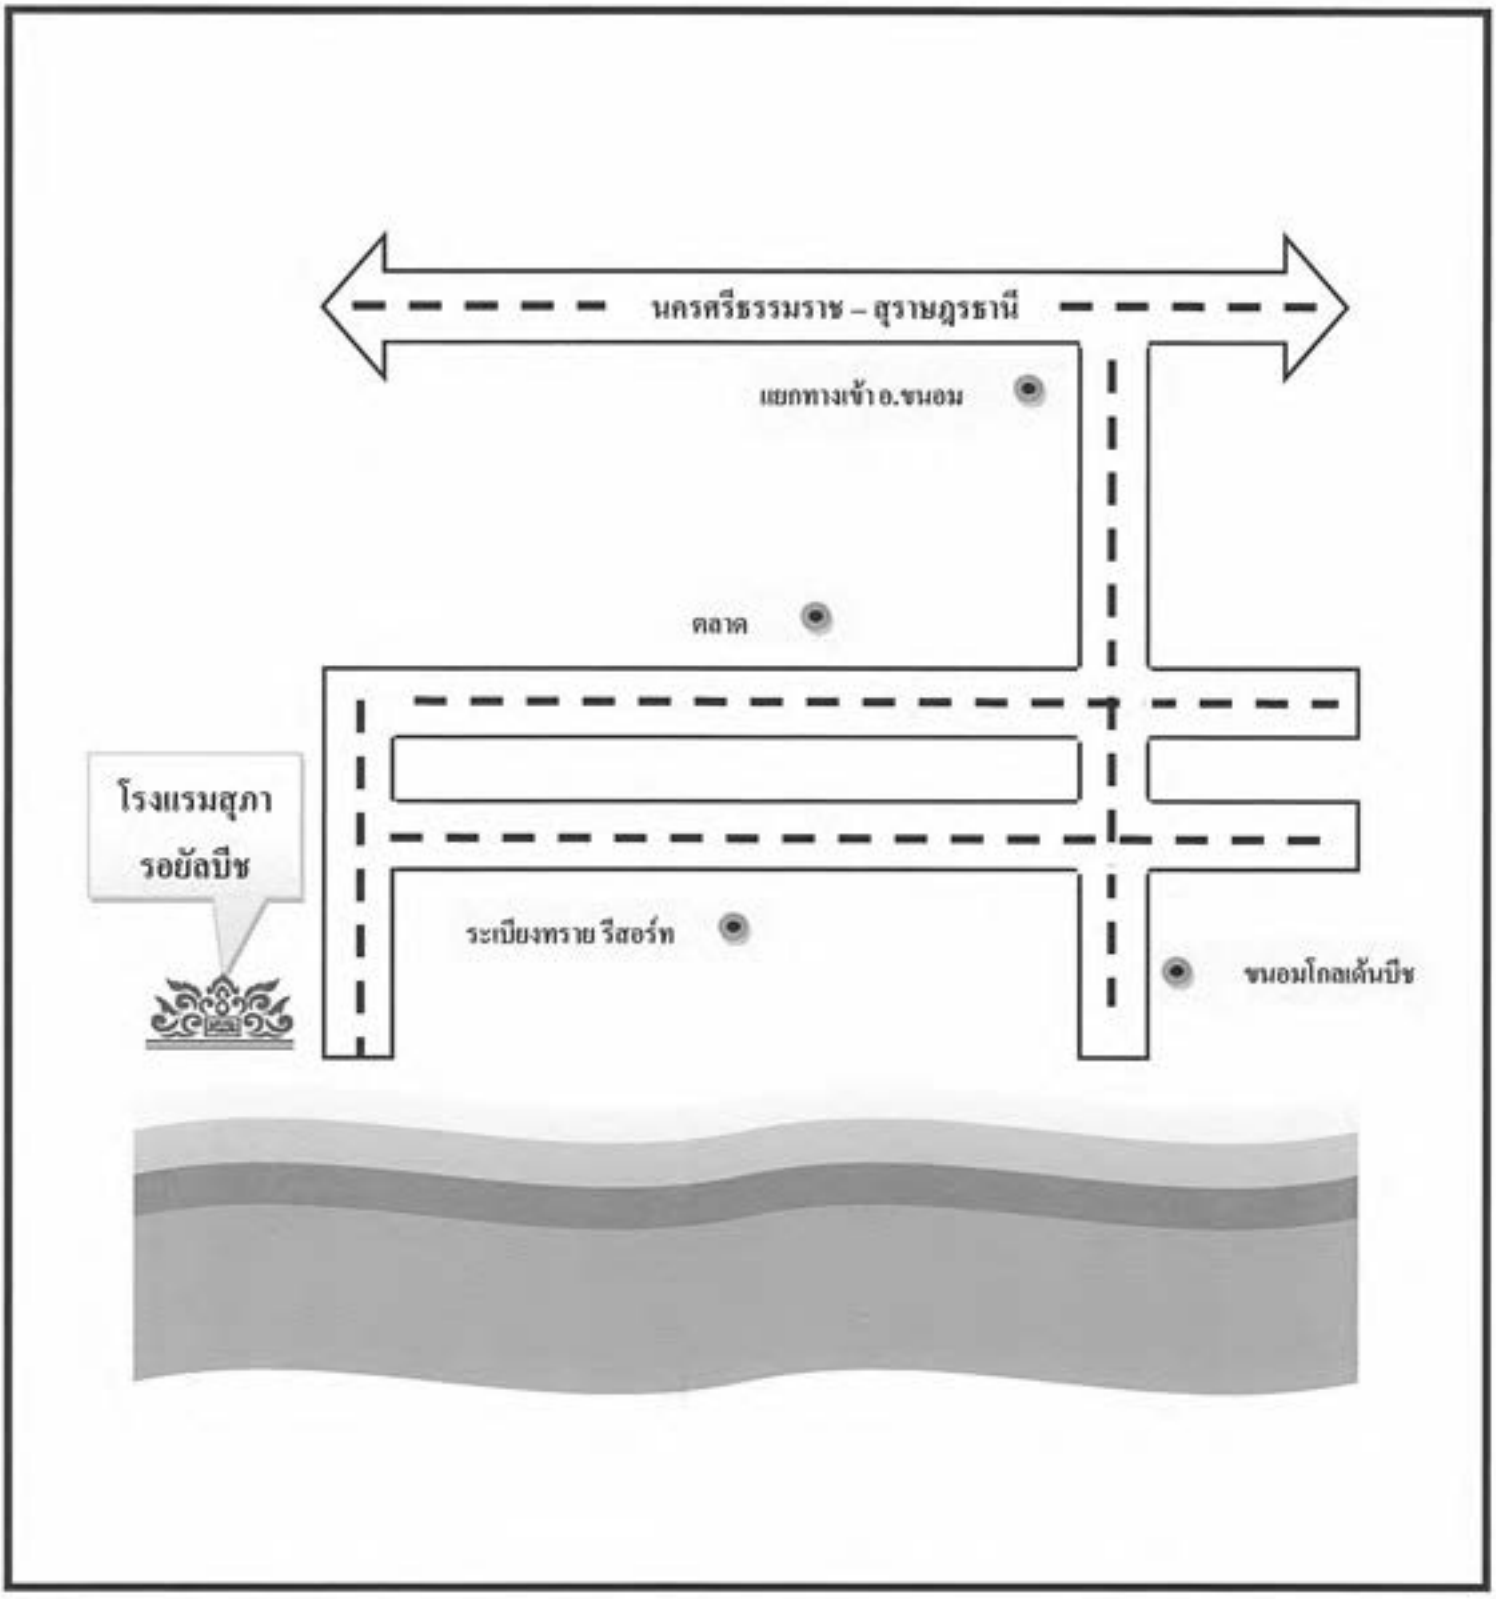

ภาคผนวก 4-2

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด

SECOT

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ

14 มีนาคม 2555	- ประชุมหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน	ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภา รอยัล บีช	เวลา 08.00-12.00 น.
16 มีนาคม 2555	- ประชุมกลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน (หมู่ที่ 1 และ 8)	ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้องเนียน	เวลา 08.00-11.00 น.
	- ประชุมกลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน (หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7)	ณ ห้องประชุมใหญ่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เวลา 13.00-16.00 น.
17 มีนาคม 2555	- ประชุมกลุ่มย่อยตำบลขนอม	ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม	เวลา 08.00-11.00 น.
	- ประชุมกลุ่มย่อยตำบลควนทอง	ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู	เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่

คุณฐานิทธิ์ กาญจุฬล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372
คุณกุลกัลยา อุลิตานนท์ บริษัท ซีคอท จำกัด
129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด

SECOT

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8)

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้องเนียน
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่

คุณเสานิทธิ์ กาลัญกุล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372
คุณกุลกัลยา ลุลิตานนท์ บริษัท ซีคอท จำกัด
129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด

SECOT

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7)

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่

คุณสุรานิทธิ์ กาฬัญกุล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372
คุณกุลกัลยา อุลิตานนท์ บริษัท ซีคอท จำกัด
129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด

SECOT

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มย่อยตำบลขนอม)

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่

คุณเฐานิทธิ์ กาลัญกุล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372
คุณกุลกัลยา ลุลิตานนท์ บริษัท ซีคอท จำกัด
129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด

SECOT

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยตำบลควนทอง)

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู

วันเสาร์ที่ 17 **มีนาคม พ.ศ.**2555 **เวลา** 13.00 - 16.00 **น.**

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่

คุณสุรินทร์ กาลัญญุล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)

112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372

คุณเกวลักัลยา ลุลิตานนท์ บริษัท ซีคอท จำกัด

129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

ภาคผนวก 4-3

สไลด์ประกอบการบรรยาย
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ดำเนินการโดย
บริษัท ซีกอท จำกัด
มีนาคม 2555

Welcome to Khanom Power Plant

2

กำหนดการประชุม

08.00-09.00 น.	ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00-09.10 น.	พิธีเปิด : กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
09.10-09.30 น.	นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยผู้แทนของโรงไฟฟ้าขนอม
09.30-10.00 น.	นำเสนอร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยผู้แทนบริษัท ซีกอท จำกัด
10.00-12.00 น.	รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
12.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

3

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

4

ประวัติและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน

โรงไฟฟ้าขนอม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณปากแม่น้ำขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 824 เมกะวัตต์ (ปัจจุบันเหลือ 749 เมกะวัตต์ เนื่องจากโรงไฟฟ้าขนอม เครื่องที่ 1 หมดอายุสัญญา) คิดเป็นร้อยละ 31.07 ของกำลังผลิตติดตั้งของภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เป็นหลัก โรงไฟฟ้าขนอมประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 3 เครื่อง คือ

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิตติดตั้ง 75 เมกะวัตต์ และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2524 และได้หยุดใช้งานเมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2554 เนื่องจากครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ประวัติและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน (ต่อ)

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ มีกำลังผลิต 75 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และจะหมดอายุเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559
- โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 3 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีกำลังผลิต 678 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และได้สร้างแล้วเสร็จจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 และจะหมดอายุเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

ประวัติและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน (ต่อ)

- บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด หนึ่งในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ "เอ็กโก" ได้รับโอนและดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้รับโอนโรงไฟฟ้าขนอมมาดำเนินการอย่างเป็นทางการตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2539 โดยทำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ

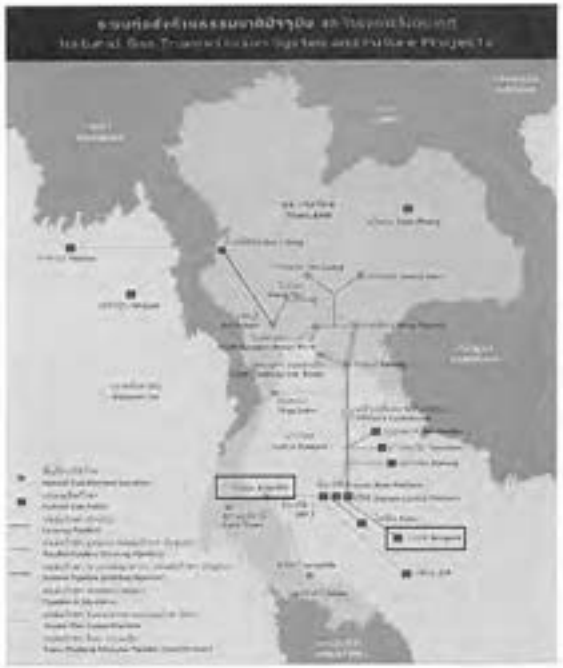

เชื้อเพลิงที่ใช้กับโรงไฟฟ้า

<u>ขนาดท่อส่งก๊าซ 24 นิ้ว</u>

<u>ความสามารถในการส่งก๊าซ</u>

- ปัจจุบัน 250 ล้านลูกบาศก์ฟุต/ วัน
- ติดตั้งเครื่องอัด 450 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

<u>การใช้งานปัจจุบัน</u>

- 180 ล้านลูกบาศก์ฟุต/ วัน
- 40% ของอัตราส่งได้สูงสุด

การจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาคใต้

การทำงานของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1&2

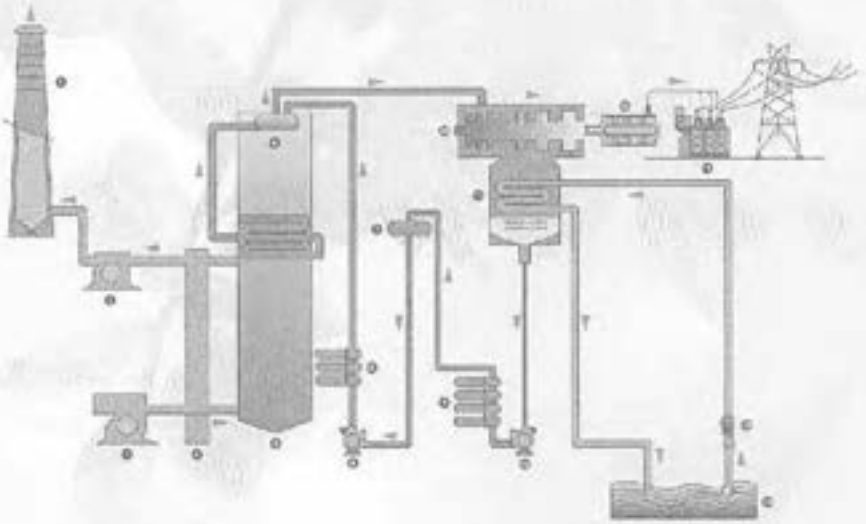

ระบบพลังความร้อน Thermal Process

การทำงานของ โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3

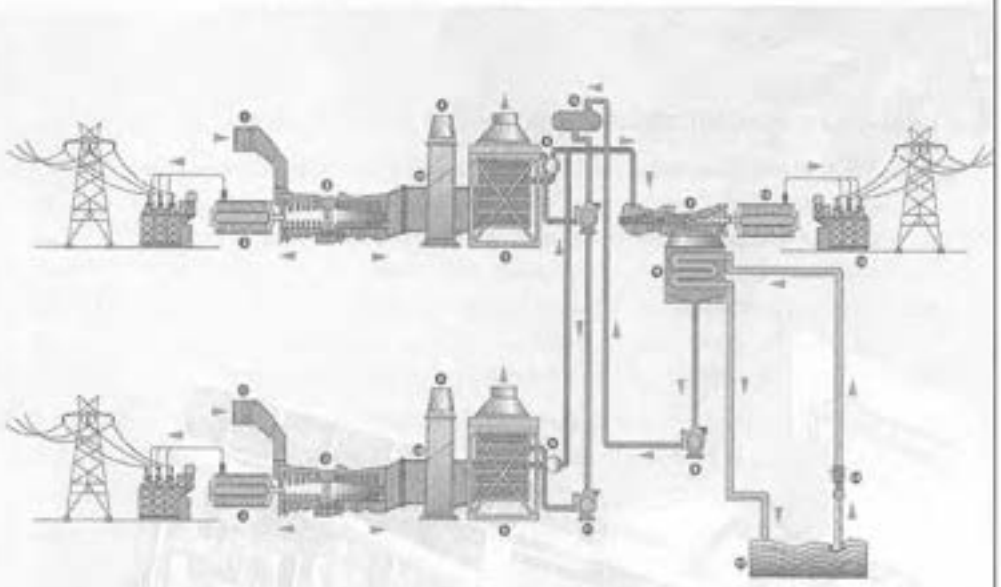

ระบบพลังความร้อนร่วม Combined Cycle Process

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

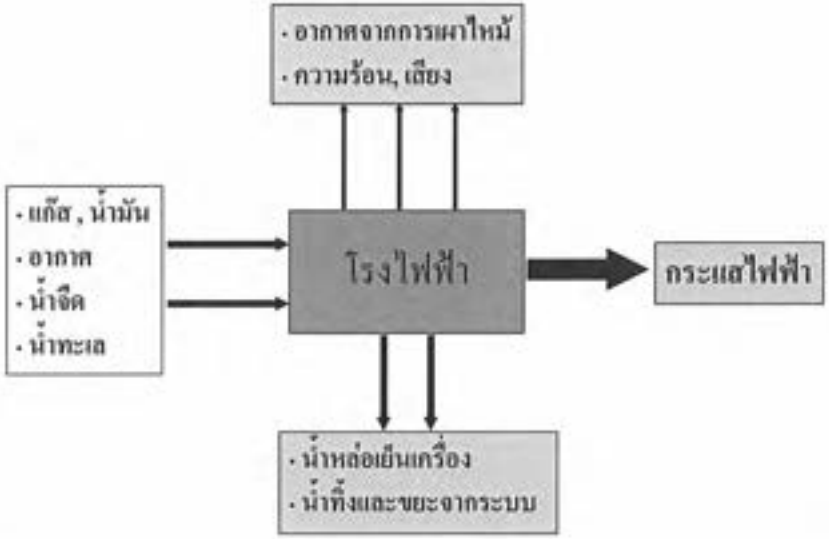

มาตรการควบคุมคุณภาพอากาศ

1. เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในโรงไฟฟ้าขนอม
2. ควบคุมก๊าซ NO_x โดยการฉีดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ เพื่อลดอุณหภูมิการเผาไหม้ลง
3. กรณีที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะเลือกใช้น้ำมันเตาที่มีปริมาณกำมะถันเจือปนอยู่ไม่เกิน 2 % และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเจือปนอยู่ไม่เกิน 0.5% ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซ่อมแซมและทดสอบเครื่องจักร

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานที่ตรวจวัด ค่าที่ตรวจวัด	อาคาร On Land	บ้านพักพนักงาน	โรงเรียนบ้านท่าม่วง	ที่ทำการอ่าวขนอม	วัดเขตีย์พลวง	มาตรฐาน (ไมโครกรัม/ลบ.ม.)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง)	0 - 45	0 - 16	0 - 10	0 - 10	0 - 16	< 780
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	0 - 13	0 - 6	0 - 7	0 - 8	0 - 10	< 300
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	0 - 83	0 - 103	2 - 66	0 - 49	0 - 32	< 320
ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	7 - 81	8 - 76	10 - 75	16 - 72	5 - 69	< 120
ฝุ่นรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	14 - 90	15 - 88	16 - 139	24 - 100	9 - 108	< 330

คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ค่าที่ตรวจวัด	หน่วย	จุดตรวจวัด						
		KN#1	KN#2	GT101	GT102	GT103	GT104	ค่ามาตรฐาน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	0	0	0	0	0	0	< 60
ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	115 - 152	73 - 91	134 - 167	123 - 175	138 - 163	139 - 178	< 200
ฝุ่นละออง	mg/m³	4 - 6	1.8 - 8	4 - 9	3 - 11	3 - 11	2 - 8	< 60

การควบคุมคุณภาพน้ำทะเลที่ใช้หล่อเย็น

การควบคุมคุณภาพน้ำทะเล

1. สร้างรางระบายน้ำหล่อเย็นให้ยื่นลงทะเล 62 เมตร เพื่อให้เกิดการผสมกันระหว่างน้ำหล่อเย็นกับน้ำทะเลในระดับลึกซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าน้ำทะเลที่ระดับผิวน้ำอุณหภูมิน้ำเมื่อผสมกันแล้วจึงสูงขึ้นไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส ในระยะห่าง 250 เมตรจากจุดปล่อย
2. รางระบายน้ำหล่อเย็นที่สร้างขึ้นเป็นรางระบายเปิดความยาว 1,200 เมตร เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำลดลงก่อนระบายลงสู่ทะเล
3. ยกเลิกใช้รางระบายน้ำเดิมที่อยู่ใกล้ปาก คลองขนอม ซึ่งมิได้สร้างให้ยื่นลงไปในทะเลและเป็นรางที่มีความยาวเพียง 800 เมตร

การตรวจวัดการแพร่กระจายของน้ำทะเลที่ใช้หล่อเย็น

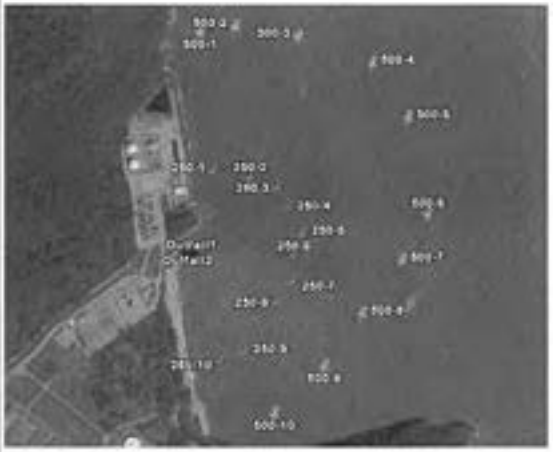

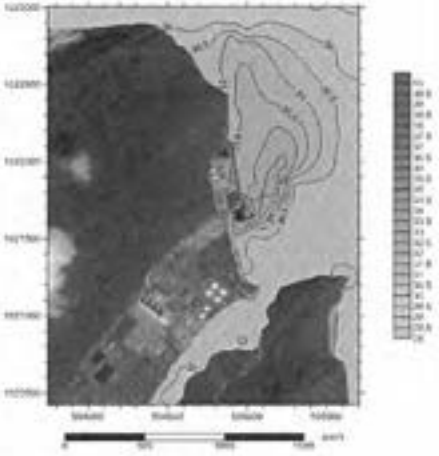

ตำแหน่งจุดตรวจวัด ความลึก ระยะห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น
และอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ช่วงสภาวะน้ำลง
(9.00-9.45 น.)

คุณภาพน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าขนอม

ค่าที่ตรวจวัด	น้ำทิ้งบ้านพัก	น้ำทิ้งบ่อปรับสภาพ	น้ำหล่อเย็น	ค่ามาตรฐาน
pH at 25 degree C	7.45-7.74	5.95-9.0	7.26-7.99	5.5-9.0
Conductivity, micro-mho	-	-	44,600-75,700	-
Temperature, degree C	-	29.2-33.3	31.1-39.8	ไม่มากกว่า 40
Suspension Solid, mg/l	1.5-7.4	0.7-35.0	-	ไม่มากกว่า 50
Dissolved Solid, mg/l	198-395	2,443-9,266	-	**
Settleable Matter, mg/l	<0.1-0.8	-	-	-
Oil & Grease, mg/l	0.6-2.2	0.6-1.2	-	ไม่มากกว่า 5
Residual C12, mg/l	-	-	<0.01-0.23	ไม่มากกว่า 1.0
BOD., mg/l	1.0-7.7	-	-	ไม่มากกว่า 20
Sulfide, mg/l	0.01-0.04	-	-	ไม่มากกว่า 1.0
Mercury (Hg), mg/l	-	<0.0001-0.0038	<0.0001-0.0009	ไม่มากกว่า 0.005
Lead (Pb), mg/l	-	<0.001-0.011	<0.001-0.2	ไม่มากกว่า 0.20
Chromium (Cr), mg/l	-	<0.02	<0.02-0.03	ไม่มากกว่า 0.25
Zinc (Zn), mg/l	-	<0.02-0.07	<0.02-0.03	ไม่มากกว่า 5.0

** มีค่าไม่มากกว่าค่า TDS ของแหล่งน้ำที่รองรับไม่เกิน 5000 mg/l

การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

วันที่	สภาวะน้ำทะเล	อุณหภูมิน้ำตามธรรมชาติ (°ซ)	ระดับ 250 เมตร จากปลายรางระบายน้ำหล่อเย็น		ระดับ 500 เมตร จากปลายรางระบายน้ำหล่อเย็น	
			อุณหภูมิน้ำ (°ซ)	เปลี่ยนแปลง (°ซ)	อุณหภูมิน้ำ (°ซ)	เปลี่ยนแปลง (°ซ)
26 เม.ย. 54	น้ำลง	29.9	29.9-30.6	0.0-0.7	30.0-30.4	0.1-0.5
	น้ำขึ้น	30.2	30.3-32.1	0.1-1.9	30.2-31.3	0.0-1.1
27 เม.ย. 54	น้ำลง	30.1	30.1-31.1	0.0-1.0	30.1-30.7	0.1-0.6
	น้ำขึ้น	30.3	30.3-31.2	0.0-0.9	30.3-31.1	0.0-0.8
28 เม.ย. 54	น้ำลง	30.0	30.0-30.9	0.0-0.9	30.1-30.6	0.1-0.6
	น้ำขึ้น	29.8	29.9-31.1	0.1-1.3	29.8-31.1	0.0-1.3
มาตรฐาน*			-	≤2	-	≤2

หมายเหตุ * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 5

ระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ

ISO 9002

มาตรฐานดูแลด้านคุณภาพงานรับ Certificate จาก RWTUV

30 September 1998

ISO 14001

มาตรฐานดูแลด้านสิ่งแวดล้อมรับ Certificate from RWTUV

23 December 2000

OHSAS/TIS 18001

มาตรฐานดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ Certificate

from RWTUV ปี 2004

Risk Management

มาตรฐานดูแลด้านความเสี่ยงของกิจการนำเข้าระบบ ISO 9000

ปี 2004

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้รับ

- สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 12 ปีติดต่อกัน (2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554)
- สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี หรือ EIA Monitoring Awards 7 ปี (2543, 2544, 2545, 2548, 2549, 2550, 2551)
- สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2550, 2551, 2552, 2553, 2554)
- อุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister ' s Industry Award 1999)
- Disclosure Report Award 2003
- 5,000,000 ชั่วโมงการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ให้การสนับสนุน และการช่วยเหลือชุมน ในหลายรูปแบบ เช่น จำนวนเงิน บริการรถยนต์พร้อมคนขับ ห้องประชุม ห้องพัก ต้นไม้ น้ำจืด น้ำมันเชื้อเพลิง และแรงงานต่างๆ โดยเน้นที่การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร มากกว่าตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส การกระจายและความทั่วถึง ไปยังชุมชนในท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มราชการ เช่น อำเภอขนอม สถานีตำรวจภูธรขนอม โรงพยาบาล
- กลุ่มปกครองท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- กลุ่มศึกษา เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานศึกษาต่างๆ
- กลุ่มศาสนา เช่น วัด สำนักสงฆ์ มัสยิด ศาสนสถานต่างๆ

การสนับสนุนกลุ่มราชการ

การสนับสนุนภาคราชการ เพื่อช่วยให้การบริหารงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยมีหน่วยงานหลักดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอขนอม สถานีตำรวจภูธรขนอม สารวัตรตำรวจน้ำ ประมงอำเภอ โรงพยาบาลขนอม กรมธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

การสนับสนุนกลุ่มปกครองท้องถิ่น

การสนับสนุนภาคปกครองท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาคปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การปกครอง การพัฒนาท้องถิ่น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของภาคประชาชนให้มีความสะดวกสบาย รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นให้สำเร็จลุล่วง โดยมีหน่วยงานหลักดังนี้ เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์พัฒนาท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น

การสนับสนุนกลุ่มศึกษา

การสนับสนุนภาคศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมของหน่วยงานทางโรงเรียน สถานศึกษานอกโรงเรียน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการหาความรู้ โดยมีหน่วยงานหลักดังนี้ โรงเรียนต่างๆ มหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น

การสนับสนุนกลุ่มศาสนา

การสนับสนุนภาคศาสนา เป็นกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมของทางวัด มัสยิด เพื่อช่วยให้การดำเนินงานทางด้านศาสนาพิธี ประเพณีทางศาสนาต่างๆ การบูรณะศาสนาสถานโดยมีหน่วยงานหลักดังนี้ วัด สำนักสงฆ์ มัสยิด เป็นต้น โดยมีกิจกรรม เช่น การทอดผ้าป่าสามัคคี การทอดกฐินสามัคคี การถวายเทียนพรรษา การก่อสร้างโบสถ์ การก่อสร้างกุฏิ การก่อสร้างเมรุ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการในปัจจุบันบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมได้จัดทำโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) จำนวน 5 โครงการ

- โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ (ธนาคารปูม้า)
- โครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม)
- โครงการเกษตรชีวภาพเพื่อชุมชน
- โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
- โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า

โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ (ธนาคารปูม้า)

เนื่องจากการทำประมงปูม้าจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาก และไม่มีการปล่อยพันธุ์ปูม้าทดแทน ทำให้ในปัจจุบันปูม้าเริ่มขาดแคลน รวมถึงปูม้าที่จับได้เริ่มมีขนาดที่เล็กลง โรงไฟฟ้าขนอมจึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช ได้เริ่มปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเล ตั้งแต่ปี 2549 ต่อจากนั้นได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน กลุ่มประมงชายฝั่งรักบ้านเกิดหาดแขวงเภา และกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านแหลมประทับ ร่วมกันสร้างธนาคารปูม้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ตลอดจนการตรวจวัดปริมาณปูม้าที่เพิ่มขึ้นในธรรมชาติ และการเข้าค่ายเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณบ้านแหลมประทับ

โครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม)

ตามแนวความคิดการนำตู้รถไฟไปวางใต้ทะเล ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงจัดสร้างตู้ Container เป็นบ้านใหม่ใต้ทะเล ให้กับสัตว์น้ำ ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2555 จำนวน 99 ตู้ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยราชการ/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง-ประเทศไทย/เอกชน/ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้สัตว์น้ำในทะเล เป็นที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์และหลบซ่อนจากภัยอันตราย รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันวาดภาพระบายสีลงบนตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน

โครงการเกษตรชีวภาพเพื่อชุมชน

โรงไฟฟ้าขนอมได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปลูกพืช ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการเลี้ยงปลาน้ำจืดในสวนเกษตร โดยไม่มีสารเคมีประกอบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดจนรู้จัดการวางแผนงานผลิตและการจัดการอย่างเป็นระบบ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงเรียน โดยจัดบรรยายสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ และการทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักเชื้อจุลินทรีย์ EM

โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้

เป็นการส่งเสริมการศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญในดำรงชีวิต เป็นกระบวนการบ่มเพาะความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้มีโอกาสการเรียนรู้นอกสถานที่ผ่านทางโครงการพัฒนศึกษาเยาวชน มอบโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนการศึกษาและโอกาสให้เด็กเก่งด้วยการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางสติปัญญา และการทำกิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน รู้ใช้ รู้จัดการ จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักข่าวเสียงเด็ก

โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นปัจจัยของป่าต้นน้ำ มีสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ แต่จากการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา มาใช้ประโยชน์อย่างขาดจิตสำนึก ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เกิดความสูญเสียดุลยภาพของระบบนิเวศ การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี จะต้องปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เป็นเยาวชนเพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญ และมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ยอส.อช.) "ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า" ตั้งแต่ปี 2547

สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

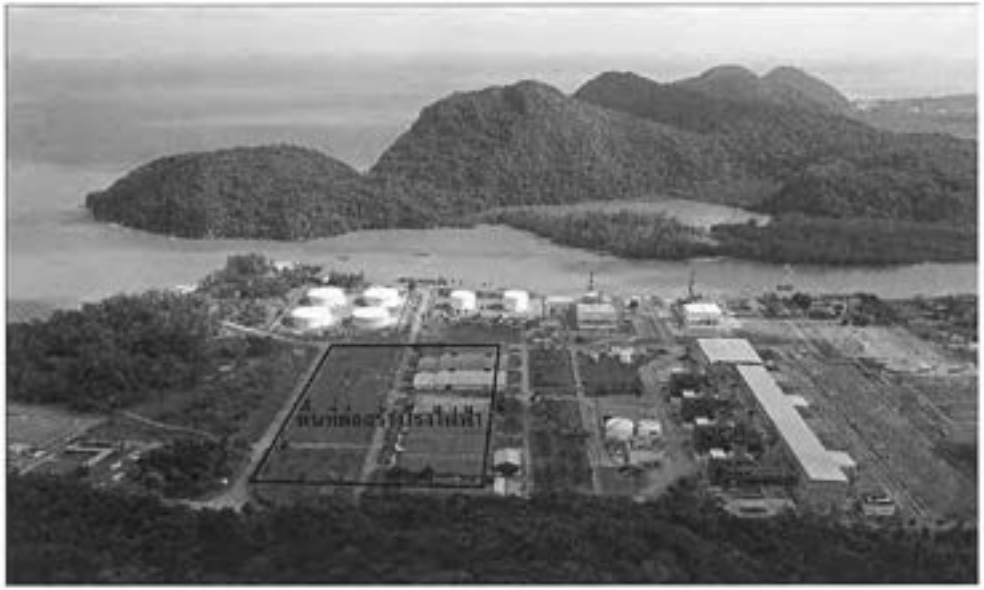

ลักษณะโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 2 หน่วย หน่วยละประมาณ 480 MW รวมทั้งหมด ประมาณ 960 MW แต่ละหน่วยประกอบด้วย
  - เครื่องกังหันก๊าซ 1 เครื่อง
  - เครื่องผลิตไอน้ำ 1 เครื่อง
  - เครื่องกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง
  - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง

  โดยเครื่องกังหันก๊าซ กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่ออยู่บนแกนเพลาเดียวกัน

เปรียบเทียบมาตรฐานโรงไฟฟ้าเดิม กับโรงไฟฟ้าใหม่

Description	โรงไฟฟ้าเดิม	โรงไฟฟ้าใหม่
กำลังการผลิต (MW)	824	960
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านลูกบาศก์ฟุต ต่อวัน)	180	170
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) (ส่วนในล้านส่วน)	60	20
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) (ส่วนในล้านส่วน)	200	120
ฝุ่นละออง(Particulate) (มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร)	60	60
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศาเซลเซียส)	40	40

สิ่งที่ชุมชนได้รับจากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
- ภาษี
- การสนับสนุนชุมชนจากโรงไฟฟ้า

เงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขนอมเดิม 749 MW

ปี พ.ศ. 2555	=	48.35	ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2556	=	47.36	ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2557	=	31.79	ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2558	=	27.25	ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2559	=	26.50	ล้านบาท (ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2559)

เงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ 960 MW

1. ช่วงระหว่างก่อสร้าง : อัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี
   ⇨ * ปี พ.ศ. 2557 – ปี พ.ศ. 2559 : ปีละ 48 ล้านบาท
2. ช่วงระหว่างการผลิต (นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์) :
   อัตรา 1.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้า (ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ)
   ⇨ * ปีละ 59 ล้านบาท

ด้านภาษีอากร

- มูลค่าเงินภาษี เฉพาะที่จ่ายที่ขนอม ในปี 2011
  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 113 ล้านบาท
  - ภาษีโรงเรือน 8.5 ล้านบาท
  - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 41.5 ล้านบาท
  - ภาษีป้าย 0.02 ล้านบาท

การสนับสนุนชุมชนจากโรงไฟฟ้า

- การสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมช่วยพัฒนาชุมชนจากโรงไฟฟ้าขนอม
  สนับสนุนงบประมาณปีละประมาณ 18 ล้าน
- จ้างแรงงานท้องถิ่น และการซื้อจ้างในท้องถิ่น
  ปีละประมาณ 30 ล้าน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ขั้นตอนการประเมิน

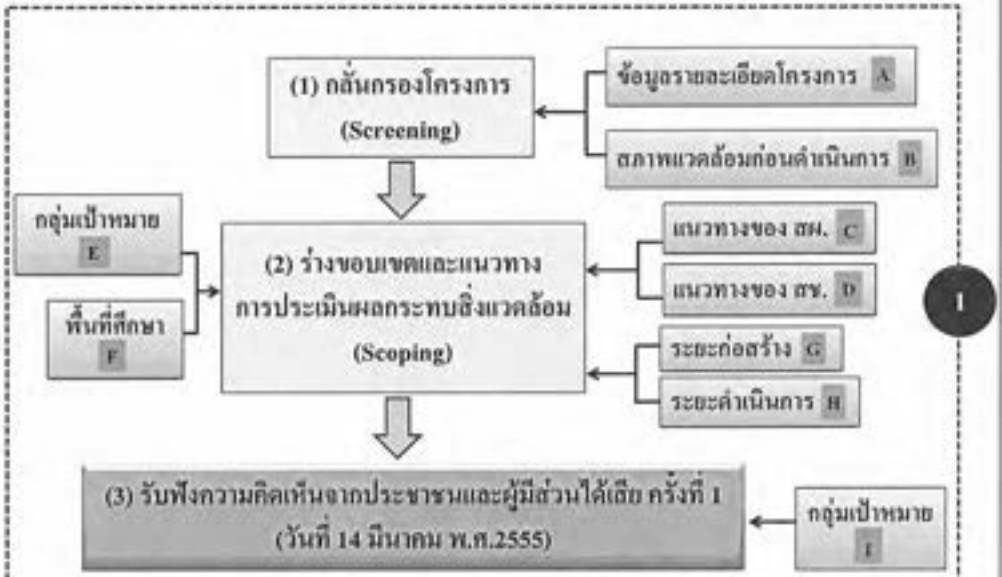

สผ. : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สช. : คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ขั้นตอนการประเมิน (ต่อ)

A ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

1) ที่ตั้งโครงการ	7) มลสารและการควบคุม
2) แผนดำเนินงานโครงการ	8) จำนวนพนักงาน/ผังบริหารโครงการ
3) ขนาดกำลังผลิต	9) มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4) กระบวนการผลิต	10) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
5) การใช้เชื้อเพลิง	11) การรับเรื่องร้องเรียน
6) ระบบสาธารณูปโภค	12) การจัดพื้นที่สีเขียว

B สภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินการ

รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ระดับเสียง
- คุณภาพน้ำทิ้ง น้ำผิวดิน และน้ำทะเล
- นิเวศแหล่งน้ำและนิเวศบนบก

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ

- ข้อมูลสภาพพื้นที่โดยทั่วไป ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
- ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
- ข้อมูลการคมนาคม

C แนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ.

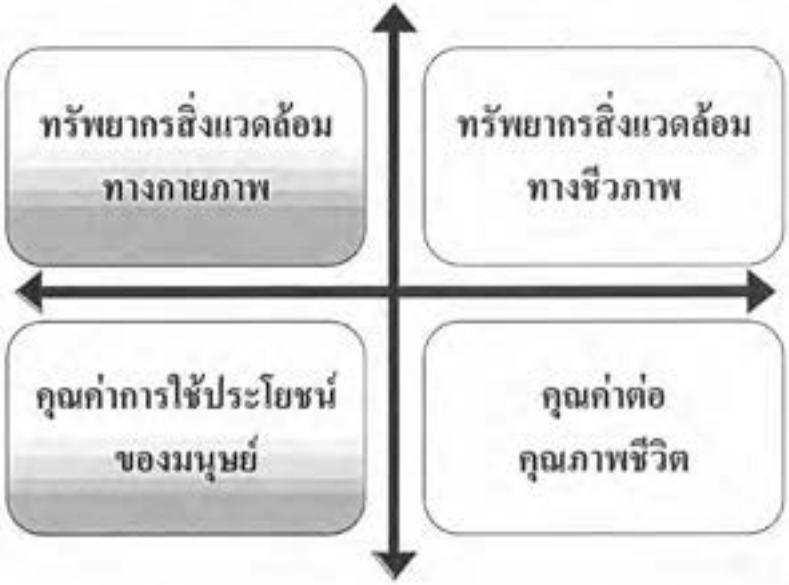

ขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C ตามแนวทางของ สผ.

ทรัพยากรทางกายภาพ

- สภาพอุตุนิยมวิทยา
- คุณภาพอากาศ
- ระดับความดังเสียง
- คุณภาพน้ำ
- การแพร่กระจายอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น

ทรัพยากรทางชีวภาพ

- นิเวศแหล่งน้ำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ไข่ปลาและลูกปลา
- นิเวศบนบก ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C ตามแนวทางของ สผ. (ต่อ)

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ
- ระบบสาธารณูปโภค
- การจัดการของเสีย
- การคมนาคมขนส่ง
- การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- สาธารณสุขและสุขภาพ
- การประเมินอันตรายร้ายแรง
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว

D แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ สช.

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย
3. การกำเนิดและการปล่อยของเสีย
4. การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ
5. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการทำงานในท้องถิ่น
6. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชน และชุมชน
7. การเปลี่ยนแปลงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
8. ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
9. ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข

E กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มคนงานก่อสร้าง/พนักงาน
- กลุ่มประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตร
  - ประชาชนทั่วไป
  - กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ

F พื้นที่ศึกษา

ครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า ได้แก่

- ตำบลขนอม
  : จำนวน 14 หมู่บ้าน 6 ชุมชน
- ตำบลท้องเนียน
  : จำนวน 8 หมู่บ้าน 15 ชุมชน
- ตำบลควนทอง
  : จำนวน 12 หมู่บ้าน

ขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

G ระยะก่อสร้าง

ผลกระทบต่อชุมชน
• เสียงรบกวนต่อชุมชน
• ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงาน
• อุบัติเหตุจากการขนส่ง
• ความปลอดภัย/อาชญากรรมในชุมชน
• ปัจจัยการติดต่อของโรค
• ภาระการจัดเก็บกากของเสีย
• ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค
• ความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพ
• เศรษฐกิจ-สังคมเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

G ระยะก่อสร้าง

ผลกระทบต่อคนงาน
• ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง
• เสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง
• อุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมการทำงาน
• ความต้องการระบบสาธารณูปโภค
• อนามัยสิ่งแวดล้อม
• การจ้างงานและรายได้
• ความต้องการระบบบริการสุขภาพ

ขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

H ระยะดำเนินการ

ผลกระทบต่อชุมชน
• คุณภาพอากาศ
• เสียงรบกวนต่อชุมชน
• ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค
• อันตรายจากการรั่วไหล/ระเบิดของสารเคมี
• ความเพียงพอของระบบบริการสุขภาพ
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม และอาชีพ

ขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

H ระยะดำเนินการ

ผลกระทบต่อพนักงาน
• คุณภาพอากาศ
• เสียงจากอุปกรณ์เครื่องจักร
• การสัมผัสสารเคมี
• อุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมการทำงาน

I รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ มาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้แทนหน่วยงานและพื้นที่อ่อนไหว
- ผู้นำชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 55 คน
- ครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 34 หมู่บ้าน 21 ชุมชน

J ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ระดับเสียง
- คุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทะเล
- นิเวศแหล่งน้ำและนิเวศบนบก
- ปริมาณจราจรทางบกและทางน้ำ

K ประเมินผลกระทบ

เชิงปริมาณ

ประเด็นผลกระทบ	วิธีการประเมิน	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
1. คุณภาพอากาศ	- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา - ข้อมูลอัตราการระบายมลสารของโครงการ - ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ข้อมูลสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ

K ประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงปริมาณ

ประเด็นผลกระทบ	วิธีการประเมิน	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
2. ระดับเสียง	- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ข้อมูลสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ - ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง
3. อันตรายร้ายแรง	- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ข้อมูลรายละเอียดของสารเคมี - ข้อมูลสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ

K ประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงปริมาณ

ประเด็นผลกระทบ	วิธีการประเมิน	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
4. คุณภาพน้ำผิวดิน	- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ	- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ข้อมูลสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ - ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
5. คุณภาพน้ำทะเล	- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ	- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ข้อมูลสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ - ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล

ประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงปริมาณ

ประเด็นผลกระทบ	วิธีการประเมิน	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
6. กากของเสีย	- วิเคราะห์ปริมาณกากของเสียและวิธีการจัดการกากของเสีย	- ปริมาณกากของเสียของโครงการ - ความสามารถในการรองรับและวิธีการจัดการกากของเสียในพื้นที่
7. สภาพแวดล้อมและอุบัติเหตุจากการทำงาน	- วิเคราะห์การรับสัมผัสสารเคมีและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	- ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ - ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน - ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน

ประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงปริมาณ

ประเด็นผลกระทบ	วิธีการประเมิน	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
8. สุขภาพ	- วิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรค และความเพียงพอของทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	- ข้อมูลผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ - ข้อมูลประชากร และสถานะทางสุขภาพของประชากร - ข้อมูลสถิติการเกิดโรค - ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ - ความสามารถในการรองรับของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

ประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงปริมาณ

ประเด็นผลกระทบ	วิธีการประเมิน	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
9. การคมนาคมขนส่ง	- วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร	- ข้อมูลปริมาณการจราจรของโครงการ - ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรในพื้นที่
10. ระบบสาธารณูปโภค	- วิเคราะห์ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค	- ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค - ความสามารถในการรองรับการใช้ระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่

ตัวอย่างแนวทางการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณด้านสุขภาพ

K ตัวอย่างแนวทางการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณด้านสุขภาพ (ต่อ)

เส้นระดับความเสี่ยง

L การประเมินผลกระทบ

เชิงคุณภาพ

1) การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

คะแนน	ความหมาย
1	มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2	มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี
3	มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี
4	มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี

L การประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงคุณภาพ

2) การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

พิจารณา 4 ด้าน ดังนี้

คะแนน	ความรุนแรง	ความรุนแรงต่อบุคคล	ความรุนแรงต่อชุมชน
1	เล็กน้อย	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล	ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบเล็กน้อย
2	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น
3	สูง	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข
4	สูงมาก	ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข

L การประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงคุณภาพ

2) การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อ)

คะแนน	ความรุนแรง	ความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม	ความรุนแรงต่อทรัพย์สิน
1	เล็กน้อย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้	ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก หรือไม่เสียหายเลย
2	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น	ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้
3	สูง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข	ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน
4	สูงมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข	ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด

5. การประเมินผลกระทบ (ต่อ)

เชิงคุณภาพ

3) การจัดระดับความเสี่ยง

โอกาสของการเกิดผลกระทบ x ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดตามมา

ระดับความเสี่ยง	ผลลัพธ์	ความหมาย
1	1-2	ความเสี่ยงเล็กน้อย
2	3-6	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม
3	8-9	ความเสี่ยงสูง ต้องมีการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
4	12-16	ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดดำเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลงทันที

69

เปิดรับฟังความคิดเห็นฯ

70

ช่องทางสื่อสารภายหลังการจัดประชุม

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
(โรงไฟฟ้าขนอม)
นายฐานิทธิ์ กาลัญกุล
โทรศัพท์ 0-7552-8372
โทรสาร 0-7552-8372

บริษัท ซีคอท จำกัด
นางสาวกุลกัลยา อุฉิดานนท์
โทรศัพท์ : 0-2910-5021-6, 083-546-3335
โทรสาร : 02-9105020
E-mail : eedmail@secot.co.th

71

ภาคผนวก 4-4

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ชุดที่ ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าชนอม จำกัด

(ประชุมหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน)

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภา รอยัล บีช วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ตำแหน่ง/หน่วยงานของท่าน

☐ 1) หน่วยงานราชการ/เอกชน (ระบุ) .....

☐ 2) ประธาน/คณะกรรมการชุมชน (ระบุ) .....

☐ 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ระบุ) .....

☐ 4) องค์กรอิสระ/สมาคม/ชมรม (ระบุ) .....

☐ 5) ประชาชนในชุมชน

☐ 6) สื่อมวลชน (ระบุ) .....

☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุของท่าน ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ ระบุ .....

1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) ปริญญาตรีขึ้นไป ☐ 5) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน ☐ 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ☐ 3) ค้าขาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) เกษตรกร ☐ 7) พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ☐ 8) ทำประมง ☐ 9) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานในพื้นที่..... ปี

2. ความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

โปรดตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ **(ตอบให้ครบทุกข้อ และทำเครื่องหมาย √ เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น)**

สาระสำคัญ		ความรู้/ความเข้าใจ			
		ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ทราบ
1.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯครั้งนี้ เป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม				
2.	การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน				
3.	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งทางบวกและทางลบ				
4.	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และมีผลกระทบต่อประชาชน				
5.	กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่โดยรอบ และกลุ่มพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า-ขนอม จำกัด				
6.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่				

3. ความเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

3.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผ่านช่องทางใด **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) อินเตอร์เน็ต/เวปไซต์
☐ 3) จากประธาน/คณะกรรมการชุมชน ☐ 4) ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน
☐ 5) จากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ☐ 6) จากหนังสือเชิญประชุม
☐ 7) จากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าขนอม ☐ 8) วิทยุชุมชน
☐ 9) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ).....

3.2 โดยภาพรวมท่านคิดว่า ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

☐ 1) เหมาะสม/เพียงพอ ☐ 2) ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ

<u>กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ</u> ประเด็นที่ท่านคิดว่ายังไม่เพียงพอ คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ขอบเขตการศึกษา ☐ 2) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ
☐ 3) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ☐ 4) ระยะเวลาในการศึกษา
☐ 5) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ☐ 6) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

3.3 จากการรับฟังข้อมูลวันนี้ ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือไม่

☐ 1) ไม่กังวล ☐ 2) วิตกกังวล

<u>กรณีวิตกกังวล</u> ประเด็นที่ท่านวิตกกังวล คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ☐ 2) เสียงดัง

☐ 3) ปัญหาน้ำเสีย ☐ 4) ปัญหาต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำ

☐ 5) ปัญหาต่อระบบนิเวศน์ทางบก (ป่าไม้/สัตว์ป่า) ☐ 6) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย

☐ 7) การบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ☐ 8) การบริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ

☐ 9) อุบัติเหตุการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ☐ 10) ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท

☐ 11) ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

.....

.....

.....

.....

4. ความคิดเห็นต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

4.1 ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

☐ 1) มีประโยชน์มากกว่าผลกระทบ ☐ 2) มีผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์

☐ 3) พอๆ กัน ☐ 4) ไม่แน่ใจ

☐ 5) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.2 ท่านต้องการให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชนท่านอย่างไร

1) .....

2) .....

3) .....

5. ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสาร

5.1 ช่องทางที่โรงไฟฟ้าขนอมสามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกที่สุด คือ **(โปรดเลือกเพียงคำตอบเดียว)**

☐ 1) จดหมาย (ระบุที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย) .....

☐ 2) โทรศัพท์ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์) .....

☐ 3) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) .....

5.2 ช่องทางที่ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคณะผู้ศึกษาได้สะดวกที่สุด คือ

☐ 1) กล่องรับฟังความคิดเห็น ☐ 2) โทรสาร

☐ 3) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ 4) อีเมลล์

☐ 5) โทรศัพท์ ☐ 6) อื่นๆ ระบุ .....

5.3 ในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งต่อไป ท่านคิดว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่

☐ 1) สามารถเข้าร่วมได้

☐ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะ .....

☐ 3) ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโรงไฟฟ้า

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

"..... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน ....."

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน)

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชื่อ.....**นามสกุล**.....

ที่อยู่.....

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่งใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา อุลิตานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

E-mail : eedmail@secot.co.th

ชุดที่ ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 และ 8))

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้องเนียน วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ตำแหน่ง/หน่วยงานของท่าน

☐ 1) หน่วยงานราชการ/เอกชน (ระบุ) .....

☐ 2) ประธาน/คณะกรรมการชุมชน (ระบุ) .....

☐ 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ระบุ) .....

☐ 4) องค์กรอิสระ/สมาคม/ชมรม (ระบุ) .....

☐ 5) ประชาชนในชุมชน

☐ 6) สื่อมวลชน (ระบุ) .....

☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุของท่าน ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ ระบุ .....

1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) ปริญญาตรีขึ้นไป ☐ 5) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน ☐ 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ☐ 3) ค้าขาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) เกษตรกร ☐ 7) พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ☐ 8) ทำประมง ☐ 9) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานในพื้นที่..... ปี

2. ความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

โปรดตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (ตอบให้ครบทุกข้อ และทำเครื่องหมาย √ เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น)

สาระสำคัญ		ความรู้/ความเข้าใจ			
		ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ทราบ
1.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯครั้งนี้ เป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม				
2.	การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน				
3.	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งทางบวกและทางลบ				
4.	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และมีผลกระทบต่อประชาชน				
5.	กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่โดยรอบ และกลุ่มพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า-ชนอม จำกัด				
6.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่				

3. ความเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

3.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผ่านช่องทางใด **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) อินเตอร์เน็ต/เวปไซต์
☐ 3) จากประธาน/คณะกรรมการชุมชน ☐ 4) ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน
☐ 5) จากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ☐ 6) จากหนังสือเชิญประชุม
☐ 7) จากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าชนอม ☐ 8) วิทยุชุมชน
☐ 9) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.2 โดยภาพรวมท่านคิดว่า ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

☐ 1) เหมาะสม/เพียงพอ ☐ 2) ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ

<u>กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ</u> ประเด็นที่ท่านคิดว่ายังไม่เพียงพอ คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ขอบเขตการศึกษา ☐ 2) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ
☐ 3) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ☐ 4) ระยะเวลาในการศึกษา
☐ 5) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ☐ 6) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.3 จากการรับฟังข้อมูลวันนี้ ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือไม่

☐ 1) ไม่กังวล ☐ 2) วิตกกังวล

<u>กรณีวิตกกังวล</u> ประเด็นที่ท่านวิตกกังวล คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ☐ 2) เสียงดัง
☐ 3) ปัญหาน้ำเสีย ☐ 4) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางน้ำ
☐ 5) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางบก (ป่าไม้/สัตว์ป่า) ☐ 6) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
☐ 7) การบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ☐ 8) การบริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
☐ 9) อุบัติเหตุการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ☐ 10) ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท
☐ 11) ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

.....

.....

.....

.....

4. ความคิดเห็นต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

4.1 ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

☐ 1) มีประโยชน์มากกว่าผลกระทบ ☐ 2) มีผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์
☐ 3) พอๆ กัน ☐ 4) ไม่แน่ใจ
☐ 5) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.2 ท่านต้องการให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชนท่านอย่างไร

1) .....

2) .....

3) .....

5. ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสาร

5.1 ช่องทางที่โรงไฟฟ้าขนอมสามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกที่สุด คือ **(โปรดเลือกเพียงคำตอบเดียว)**

☐ 1) จดหมาย (ระบุที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย) .....
☐ 2) โทรศัพท์ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์) .....
☐ 3) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) .....

5.2 ช่องทางที่ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคณะผู้ศึกษาได้สะดวกที่สุด คือ

☐ 1) กล่องรับฟังความคิดเห็น ☐ 2) โทรสาร
☐ 3) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ 4) อีเมลล์
☐ 5) โทรศัพท์ ☐ 6) อื่นๆ ระบุ .....

5.3 ในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งต่อไป ท่านคิดว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่

☐ 1) สามารถเข้าร่วมได้

☐ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะ .....

☐ 3) ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโรงไฟฟ้า

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

"..... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน ....."

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน (หมู่ที่ 1 และ 8))

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชื่อ.....**นามสกุล**.....

ที่อยู่.....

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่งใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

E-mail : eedmail@secot.co.th

ชุดที่ ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน (หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7))

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ตำแหน่ง/หน่วยงานของท่าน

☐ 1) หน่วยงานราชการ/เอกชน (ระบุ) .....

☐ 2) ประธาน/คณะกรรมการชุมชน (ระบุ) .....

☐ 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ระบุ) .....

☐ 4) องค์กรอิสระ/สมาคม/ชมรม (ระบุ) .....

☐ 5) ประชาชนในชุมชน

☐ 6) สื่อมวลชน (ระบุ) .....

☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุของท่าน ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ ระบุ .....

1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) ปริญญาตรีขึ้นไป ☐ 5) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน ☐ 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ☐ 3) ค้าขาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) เกษตรกร ☐ 7) พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ☐ 8) ทำประมง ☐ 9) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานในพื้นที่..... ปี

2. ความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

โปรดตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (ตอบให้ครบทุกข้อ และทำเครื่องหมาย √ เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น)

สาระสำคัญ		ความรู้/ความเข้าใจ			
		ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ทราบ
1.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯครั้งนี้ เป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม				
2.	การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน				
3.	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งทางบวกและทางลบ				
4.	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และมีผลกระทบต่อประชาชน				
5.	กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่โดยรอบ และกลุ่มพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า-ขนอม จำกัด				
6.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่				

3. ความเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

3.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผ่านช่องทางใด **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) อินเตอร์เน็ต/เวปไซต์
☐ 3) จากประธาน/คณะกรรมการชุมชน ☐ 4) ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน
☐ 5) จากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ☐ 6) จากหนังสือเชิญประชุม
☐ 7) จากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าขนอม ☐ 8) วิทยุชุมชน
☐ 9) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.2 โดยภาพรวมท่านคิดว่า ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

☐ 1) เหมาะสม/เพียงพอ ☐ 2) ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ

<u>กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ</u> ประเด็นที่ท่านคิดว่ายังไม่เพียงพอ คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ขอบเขตการศึกษา ☐ 2) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ
☐ 3) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ☐ 4) ระยะเวลาในการศึกษา
☐ 5) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ☐ 6) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.3 จากการรับฟังข้อมูลวันนี้ ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือไม่

☐ 1) ไม่กังวล ☐ 2) วิตกกังวล

<u>กรณีวิตกกังวล</u> ประเด็นที่ท่านวิตกกังวล คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ☐ 2) เสียงดัง
☐ 3) ปัญหาน้ำเสีย ☐ 4) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางน้ำ
☐ 5) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางบก (ป่าไม้/สัตว์ป่า) ☐ 6) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
☐ 7) การบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ☐ 8) การบริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
☐ 9) อุบัติเหตุการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ☐ 10) ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท
☐ 11) ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

.....

.....

.....

.....

4. ความคิดเห็นต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

4.1 ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

☐ 1) มีประโยชน์มากกว่าผลกระทบ ☐ 2) มีผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์
☐ 3) พอๆ กัน ☐ 4) ไม่แน่ใจ
☐ 5) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.2 ท่านต้องการให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชนท่านอย่างไร

1) .....

2) .....

3) .....

5. ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสาร

5.1 ช่องทางที่โรงไฟฟ้าขนอมสามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกที่สุด คือ **(โปรดเลือกเพียงคำตอบเดียว)**

☐ 1) จดหมาย (ระบุที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย) .....
☐ 2) โทรศัพท์ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์) .....
☐ 3) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) .....

5.2 ช่องทางที่ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคณะผู้ศึกษาได้สะดวกที่สุด คือ

☐ 1) กล่องรับฟังความคิดเห็น ☐ 2) โทรสาร
☐ 3) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ 4) อีเมลล์
☐ 5) โทรศัพท์ ☐ 6) อื่นๆ ระบุ .....

5.3 ในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งต่อไป ท่านคิดว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่

☐ 1) สามารถเข้าร่วมได้

☐ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะ .....

☐ 3) ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโรงไฟฟ้า

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

"..... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน....."

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน (หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7))

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชื่อ.....**นามสกุล**.....

ที่อยู่.....

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่งใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

E-mail : eedmail@secot.co.th

ชุดที่ ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลขนอม)

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ตำแหน่ง/หน่วยงานของท่าน

☐ 1) หน่วยงานราชการ/เอกชน (ระบุ) .....

☐ 2) ประธาน/คณะกรรมการชุมชน (ระบุ) .....

☐ 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ระบุ) .....

☐ 4) องค์กรอิสระ/สมาคม/ชมรม (ระบุ) .....

☐ 5) ประชาชนในชุมชน

☐ 6) สื่อมวลชน (ระบุ) .....

☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุของท่าน ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ ระบุ .....

1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) ปริญญาตรีขึ้นไป ☐ 5) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน ☐ 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ☐ 3) ค้าขาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) เกษตรกร ☐ 7) พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ☐ 8) ทำประมง ☐ 9) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานในพื้นที่..... ปี

2. ความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

โปรดตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (ตอบให้ครบทุกข้อ และทำเครื่องหมาย √ เพียง**ข้อละ 1 ช่องเท่านั้น**)

สาระสำคัญ		ความรู้/ความเข้าใจ			
		ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ทราบ
1.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯครั้งนี้ เป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม				
2.	การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน				
3.	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งทางบวกและทางลบ				
4.	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และมีผลกระทบต่อประชาชน				
5.	กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่โดยรอบ และกลุ่มพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า-ขนอม จำกัด				
6.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่				

3. ความเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

3.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผ่านช่องทางใด **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) อินเตอร์เน็ต/เวปไซต์
☐ 3) จากประธาน/คณะกรรมการชุมชน ☐ 4) ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน
☐ 5) จากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ☐ 6) จากหนังสือเชิญประชุม
☐ 7) จากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าขนอม ☐ 8) วิทยุชุมชน
☐ 9) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.2 โดยภาพรวมท่านคิดว่า ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

☐ 1) เหมาะสม/เพียงพอ ☐ 2) ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ

<u>**กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ**</u> ประเด็นที่ท่านคิดว่ายังไม่เพียงพอ คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ขอบเขตการศึกษา ☐ 2) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ
☐ 3) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ☐ 4) ระยะเวลาในการศึกษา
☐ 5) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ☐ 6) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.3 จากการรับฟังข้อมูลวันนี้ ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือไม่

☐ 1) ไม่กังวล ☐ 2) วิตกกังวล

<u>กรณีวิตกกังวล</u> ประเด็นที่ท่านวิตกกังวล คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ☐ 2) เสียงดัง
☐ 3) ปัญหาน้ำเสีย ☐ 4) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางน้ำ
☐ 5) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางบก (ป่าไม้/สัตว์ป่า) ☐ 6) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
☐ 7) การบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ☐ 8) การบริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
☐ 9) อุบัติเหตุการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ☐ 10) ปัญหาด้านสังคม เช่น อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท
☐ 11) ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

.....

.....

.....

.....

4. ความคิดเห็นต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

4.1 ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

☐ 1) มีประโยชน์มากกว่าผลกระทบ ☐ 2) มีผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์
☐ 3) พอๆ กัน ☐ 4) ไม่แน่ใจ
☐ 5) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.2 ท่านต้องการให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชนท่านอย่างไร

1) .....

2) .....

3) .....

5. ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสาร

5.1 ช่องทางที่โรงไฟฟ้าขนอมสามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกที่สุด คือ **(โปรดเลือกเพียงคำตอบเดียว)**

☐ 1) จดหมาย (ระบุที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย) .....
☐ 2) โทรศัพท์ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์) .....
☐ 3) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) .....

5.2 ช่องทางที่ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคณะผู้ศึกษาได้สะดวกที่สุด คือ

☐ 1) กล่องรับฟังความคิดเห็น ☐ 2) โทรสาร
☐ 3) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ 4) อีเมลล์
☐ 5) โทรศัพท์ ☐ 6) อื่นๆ ระบุ .....

5.3 ในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งต่อไป ท่านคิดว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่

☐ 1) สามารถเข้าร่วมได้

☐ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะ .....

☐ 3) ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโรงไฟฟ้า

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

"..... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน ....."

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลขนอม)

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชื่อ.....**นามสกุล**.....

ที่อยู่.....

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่งใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา อุลิตานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

E-mail : eedmail@secot.co.th

ชุดที่ ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลควนทอง)

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ตำแหน่ง/หน่วยงานของท่าน

☐ 1) หน่วยงานราชการ/เอกชน (ระบุ) .....

☐ 2) ประธาน/คณะกรรมการชุมชน (ระบุ) .....

☐ 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ระบุ) .....

☐ 4) องค์กรอิสระ/สมาคม/ชมรม (ระบุ) .....

☐ 5) ประชาชนในชุมชน

☐ 6) สื่อมวลชน (ระบุ) .....

☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุของท่าน ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ ระบุ .....

1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) ปริญญาตรีขึ้นไป ☐ 5) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน ☐ 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ 2) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ☐ 3) ค้าขาย ☐ 4) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) เกษตรกร ☐ 7) พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ☐ 8) ทำประมง ☐ 9) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานในพื้นที่..... ปี

2. ความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

โปรดตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (ตอบให้ครบทุกข้อ และทำเครื่องหมาย √ เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านั้น)

สาระสำคัญ		ความรู้/ความเข้าใจ			
		ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ทราบ
1.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯครั้งนี้ เป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม				
2.	การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน				
3.	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งทางบวกและทางลบ				
4.	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และมีผลกระทบต่อประชาชน				
5.	กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่โดยรอบ และกลุ่มพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า-ขนอม จำกัด				
6.	การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่				

3. ความเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

3.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผ่านช่องทางใด **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) อินเตอร์เน็ต/เวปไซต์
☐ 3) จากประธาน/คณะกรรมการชุมชน ☐ 4) ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน
☐ 5) จากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ☐ 6) จากหนังสือเชิญประชุม
☐ 7) จากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าขนอม ☐ 8) วิทยุชุมชน
☐ 9) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.2 โดยภาพรวมท่านคิดว่า ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

☐ 1) เหมาะสม/เพียงพอ ☐ 2) ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ

<u>กรณีที่ยังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ</u> ประเด็นที่ท่านคิดว่ายังไม่เพียงพอ คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) ขอบเขตการศึกษา ☐ 2) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ
☐ 3) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ☐ 4) ระยะเวลาในการศึกษา
☐ 5) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ☐ 6) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.3 จากการรับฟังข้อมูลวันนี้ ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือไม่

☐ 1) ไม่กังวล ☐ 2) วิตกกังวล

<u>กรณีวิตกกังวล</u> ประเด็นที่ท่านวิตกกังวล คือ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐ 1) คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ☐ 2) เสียงดัง
☐ 3) ปัญหาน้ำเสีย ☐ 4) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางน้ำ
☐ 5) ปัญหาต่อระบบนิเวศทางบก (ป่าไม้/สัตว์ป่า) ☐ 6) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
☐ 7) การบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ☐ 8) การบริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
☐ 9) อุบัติเหตุการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ☐ 10) ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท
☐ 11) ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ).....

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

.....

.....

.....

.....

4. ความคิดเห็นต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

4.1 ในภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

☐ 1) มีประโยชน์มากกว่าผลกระทบ ☐ 2) มีผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์
☐ 3) พอๆ กัน ☐ 4) ไม่แน่ใจ
☐ 5) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.2 ท่านต้องการให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชนท่านอย่างไร

1).....

2).....

3).....

5. ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสาร

5.1 ช่องทางที่โรงไฟฟ้าขนอมสามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกที่สุด คือ **(โปรดเลือกเพียงคำตอบเดียว)**

☐ 1) จดหมาย (ระบุที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย).....
☐ 2) โทรศัพท์ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์).....
☐ 3) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด).....

5.2 ช่องทางที่ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคณะผู้ศึกษาได้สะดวกที่สุด คือ

☐ 1) กล่องรับฟังความคิดเห็น ☐ 2) โทรสาร
☐ 3) แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☐ 4) อีเมลล์
☐ 5) โทรศัพท์ ☐ 6) อื่นๆ ระบุ.....

5.3 ในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งต่อไป ท่านคิดว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่

☐ 1) สามารถเข้าร่วมได้

☐ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เพราะ .....

☐ 3) ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโรงไฟฟ้า

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

"..... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน....."

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

(ประชุมกลุ่มย่อยตำบลควนทอง)

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางกู

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชื่อ.....**นามสกุล**.....

ที่อยู่.....

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่งใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา อุลิดานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

E-mail : eedmail@secot.co.th

ภาคผนวก 4-5

การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

Untitled - Windows Internet Explorer

http://www.secot.co.th/index.php

Untitled

- แผนที่
- เอกสารโครงการ

ดาวน์โหลด
- กำหนดการ
- แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
- แผนที่
- เอกสารแนะนำโครงการ

Internet 100%

ภาคผนวก 4-6

หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ และอุปกรณ์ สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโพธิ์แก้วประชานุกูล ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
129-131 RAMKLONGPRAPA ROAD, BANGKUE, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. : +6625 918-9031-4 FAX : +6625 918-9031 Website : www.co.th E-mail : service@secot.co.th

ที่ ขจ.(3)169/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ และอุปกรณ์ สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วงเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์
2. รายละเอียดการขอความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดประชุม

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยในขั้นตอนการศึกษาต้องดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานพหนวกว้าง บริษัท ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น และขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้บริษัท ได้มอบหมายให้ คุณพิชรานารถ์ สมกระ โทรศัพท์ 02-9105021 ต่อ 403 หรือ 084-6883330 โทรสาร 02-9105020 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิตา ศิรวุฒิชานนท์)
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโพธิ์แก้วประชานุกูล ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
129-131 RAMKLONGPRAPA ROAD, BANGKUE, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. : +6625 918-9031-4 FAX : +6625 918-9031 Website : www.co.th E-mail : service@secot.co.th

ที่ ขจ.(3)170/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ และอุปกรณ์ สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน นายอำเภอชนบท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์
2. รายละเอียดการขอความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดประชุม

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยในขั้นตอนการศึกษาต้องดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานพหนวกว้าง บริษัท ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น และขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้บริษัท ได้มอบหมายให้ คุณพิชรานารถ์ สมกระ โทรศัพท์ 02-9105021 ต่อ 403 หรือ 084-6883330 โทรสาร 02-9105020 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิตา ศิรวุฒิชานนท์)
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโพธิ์แก้วประชานุกูล ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
129-131 RAMKLONGPRAPA ROAD, BANGKUE, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. : +6625 918-9031-4 FAX : +6625 918-9031 Website : www.co.th E-mail : service@secot.co.th

ที่ ขจ. (3)173/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ สำหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยในขั้นตอนการศึกษาต้องดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานพหนวกว้าง บริษัท ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้บริษัท ได้มอบหมายให้ คุณพิชรานารถ์ สมกระ โทรศัพท์ 02-9105021 ต่อ 403 หรือ 084-6883330 โทรสาร 02-9105020 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิตา ศิรวุฒิชานนท์)
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโพธิ์แก้วประชานุกูล ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
129-131 RAMKLONGPRAPA ROAD, BANGKUE, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. : +6625 918-9031-4 FAX : +6625 918-9031 Website : www.co.th E-mail : service@secot.co.th

ที่ ขจ. (3)171/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ สำหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยในขั้นตอนการศึกษาต้องดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานพหนวกว้าง บริษัท ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้บริษัท ได้มอบหมายให้ คุณพิชรานารถ์ สมกระ โทรศัพท์ 02-9105021 ต่อ 403 หรือ 084-6883330 โทรสาร 02-9105020 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิตา ศิรวุฒิชานนท์)
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
128-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
128-131 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6602 954 6021-6 FAX. +6602 954 6026 Website : www.secot.th E-mail : service@secot.co.th

ที่ ซต. (3)172/2555

24 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ สำหรับประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไอน้ำพลังงานร่วมโรงไฟฟ้าพิจิตร บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่านยาว/นายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไอน้ำพลังงานร่วมโรงไฟฟ้าพิจิตร โดยในขั้นตอนการศึกษาต้องดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขั้นตอนในกระบวนการ บริษัท ซีกอท จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท ได้มอบหมายให้ คุณพิชาภรณ์ สมกระ โทรศัพท์ 02-9156021 ต่อ 403 หรือ 084-6663330 โทรสาร 02-9156020 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุเคราะห์ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริภูมินาถนท์)
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็กโก้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3501 9172
: 0 3501 9884
โทรสาร : 0 3501 9208

EGCO POWER COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungprom, Amphur Khlaeng,
Rayong 21150, Thailand
Tel. : +66 (0) 3501 9172
: +66 (0) 3501 9884
Fax : +66 (0) 3501 9208

ที่ บคพ. (ร) 46/317 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาตำบลตะพง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0 3501 9173 ต่อ 2233 /โทรสาร (0 3501 9179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็กโก้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3501 9172
: 0 3501 9884
โทรสาร : 0 3501 9208

EGCO POWER COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungprom, Amphur Khlaeng,
Rayong 21150, Thailand
Tel. : +66 (0) 3501 9172
: +66 (0) 3501 9884
Fax : +66 (0) 3501 9208

ที่ บคพ. (ร) 46/318 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาตำบลตะพง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0 3501 9173 ต่อ 2233 /โทรสาร (0 3501 9179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็กโก้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3501 9172
: 0 3501 9884
โทรสาร : 0 3501 9208

EGCO POWER COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungprom, Amphur Khlaeng,
Rayong 21150, Thailand
Tel. : +66 (0) 3501 9172
: +66 (0) 3501 9884
Fax : +66 (0) 3501 9208

ที่ บคพ. (ร) 46/319 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านมาบแค ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาตำบลตะพง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0 3501 9173 ต่อ 2233 /โทรสาร (0 3501 9179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็กโก้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3501 9172
: 0 3501 9884
โทรสาร : 0 3501 9208

EGCO POWER COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungprom, Amphur Khlaeng,
Rayong 21150, Thailand
Tel. : +66 (0) 3501 9172
: +66 (0) 3501 9884
Fax : +66 (0) 3501 9208

ที่ บคพ. (ร) 46/320 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าม่วง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาตำบลตะพง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0 3501 9173 ต่อ 2233 /โทรสาร (0 3501 9179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าทุเรียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9084
โทรสาร : 0 7552 9259

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungrian, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9084
Fax : +66 (0) 7552 9259

ที่ บคพ. (พ) 46/321 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านบางเหรง ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดความร้อนร่วมแบบวัฏจักรใหม่ ขนาด 960 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เรืองพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าทุเรียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9084
โทรสาร : 0 7552 9259

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungrian, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9084
Fax : +66 (0) 7552 9259

ที่ บคพ. (พ) 46/322 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านบางเหรง ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดความร้อนร่วมแบบวัฏจักรใหม่ ขนาด 960 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เรืองพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าทุเรียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9084
โทรสาร : 0 7552 9259

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungrian, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9084
Fax : +66 (0) 7552 9259

ที่ บคพ. (พ) 46/323 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนคลองเรือ ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดความร้อนร่วมแบบวัฏจักรใหม่ ขนาด 960 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เรืองพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าทุเรียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9084
โทรสาร : 0 7552 9259

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungrian, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9084
Fax : +66 (0) 7552 9259

ที่ บคพ. (พ) 46/324 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบางญูกำพันา ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดความร้อนร่วมแบบวัฏจักรใหม่ ขนาด 960 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เรืองพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดิเรกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

Energy for life

บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
112 หมู่ 8 ต.กุดเกวียน อ.อมตะ
นครขอนแก่น 40210
ติดต่อที่ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9358

KHAMM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungsiem, Amphur Khamem,
Khonkaen/Nakhonsawan 40210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax. : +66 (0) 7552 9358

ที่ บคพ. (ข) 46/325 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ่อหิน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ภาครัฐและเอกชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

Energy for life

บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
112 หมู่ 8 ต.กุดเกวียน อ.อมตะ
นครขอนแก่น 40210
ติดต่อที่ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9358

KHAMM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungsiem, Amphur Khamem,
Khonkaen/Nakhonsawan 40210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax. : +66 (0) 7552 9358

ที่ บคพ. (ข) 46/326 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองขาหยี ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ภาครัฐและเอกชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

Energy for life

บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
112 หมู่ 8 ต.กุดเกวียน อ.อมตะ
นครขอนแก่น 40210
ติดต่อที่ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9358

KHAMM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungsiem, Amphur Khamem,
Khonkaen/Nakhonsawan 40210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax. : +66 (0) 7552 9358

ที่ บคพ. (ข) 46/327 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองขาหยี ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ภาครัฐและเอกชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

Energy for life

บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
112 หมู่ 8 ต.กุดเกวียน อ.อมตะ
นครขอนแก่น 40210
ติดต่อที่ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9358

KHAMM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungsiem, Amphur Khamem,
Khonkaen/Nakhonsawan 40210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax. : +66 (0) 7552 9358

ที่ บคพ. (ข) 46/328 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านแขวงเมา ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ภาครัฐและเอกชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อมตอิเล็กทริซิตี้ (ขอนแก่น) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/120 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ของบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าข้ามหน้า ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานเดิมในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานุชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สายานุชนในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/120 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ของบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าข้ามหน้า ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานเดิมในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานุชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สายานุชนในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/121 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ของบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเหลมประจับ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานเดิมในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานุชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สายานุชนในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/122 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ของบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเสร็จ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายโรงไฟฟ้าพลังงานเดิมในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สายานุชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สายานุชนในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานุกิจ เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อดีตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

Energy for life

บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 7552 9170
โทรสาร : 0 7552 9054

HANAM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 4 Thungsrien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9170
Fax : +66 (0) 7552 9054

ที่ บคพ. (ท) 40/335 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเก่า บ่อใส ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานอมตะ ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตพนมสารคาม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

Energy for life

บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 7552 9170
โทรสาร : 0 7552 9054

HANAM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 4 Thungsrien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9170
Fax : +66 (0) 7552 9054

ที่ บคพ. (ท) 40/336 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเก่า บ่อใส ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานอมตะ ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตพนมสารคาม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

Energy for life

บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 7552 9170
โทรสาร : 0 7552 9054

HANAM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 4 Thungsrien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9170
Fax : +66 (0) 7552 9054

ที่ บคพ. (ท) 40/335 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเขาหวาย ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานอมตะ ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตพนมสารคาม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

Energy for life

บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
112 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 7552 9170
โทรสาร : 0 7552 9054

HANAM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 4 Thungsrien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9170
Fax : +66 (0) 7552 9054

ที่ บคพ. (ท) 40/336 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนวัดศิริวัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานอมตะ ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาด 660 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตพนมสารคาม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท อมตะไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/337 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าข้ามน้อย ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ที่ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๙๑๖ ต่อ ๒๒๑๑ โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๙๑๙

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/338 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าข้ามน้อย ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ที่ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๙๑๖ ต่อ ๒๒๑๑ โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๙๑๙

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/339 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าข้ามน้อย ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ที่ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๙๑๖ ต่อ ๒๒๑๑ โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๙๑๙

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 40/340 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหล่อ ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ที่ตำบลเขื่องใน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์เปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๙๑๖ ต่อ ๒๒๑๑ โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๙๑๙

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9159

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongnien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax : +66 (0) 7552 9159

ที่ บฟข. (ข) 46/141 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ หลังที่ 4 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบางใหนอ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตในรายงาน บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เรืองศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9159

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongnien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax : +66 (0) 7552 9159

ที่ บฟข. (ข) 46/142 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหัวหอย ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตในรายงาน บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เรืองศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9159

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongnien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax : +66 (0) 7552 9159

ที่ บฟข. (ข) 46/143 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนท่าเรือ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตในรายงาน บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เรืองศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9159

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongnien, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
: +66 (0) 7552 9884
Fax : +66 (0) 7552 9159

ที่ บฟข. (ข) 46/144 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนสระใน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่หลังที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตในรายงาน บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เรืองศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่ากระดาน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
: 0 7552 9004
โทรสาร : 0 7557 8358

EASTERN ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungyarn, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 7552 9004
Fax : +66 (0) 7552 8358

ที่ บคจ. (ข) 40/345 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านโคกสะท้อน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ที่ตำบลคีรีวง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่ากระดาน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
: 0 7552 9004
โทรสาร : 0 7557 8358

EASTERN ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungyarn, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 7552 9004
Fax : +66 (0) 7552 8358

ที่ บคจ. (ข) 40/346 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านโคก ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ที่ตำบลคีรีวง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่ากระดาน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
: 0 7552 9004
โทรสาร : 0 7557 8358

EASTERN ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungyarn, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 7552 9004
Fax : +66 (0) 7552 8358

ที่ บคจ. (ข) 40/347 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบางโกลก ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ที่ตำบลคีรีวง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่ากระดาน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
: 0 7552 9004
โทรสาร : 0 7557 8358

EASTERN ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungyarn, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 7552 9004
Fax : +66 (0) 7552 8358

ที่ บคจ. (ข) 40/348 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนศาลเจ้า ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ที่ตำบลคีรีวง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวมกันไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ทัศนคติรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าเรือพัฒน์ อ.พนม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
: 0 7552 9884
โทรสาร : 0 7552 9358

HANARM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongpoon, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 1252 9384
Fax : +66 (0) 7552 9358

ที่ บพน. (ข) 40/149 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านพังเภตรา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท่าเรือพัฒน์ อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขยายโรงไฟฟ้าพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

HANARM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongpoon, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 1252 9384
Fax : +66 (0) 7552 9358

ที่ บพน. (ข) 40/150 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขยายโรงไฟฟ้าพนม ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านพังเภตรา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท่าเรือพัฒน์ อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขยายโรงไฟฟ้าพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

HANARM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongpoon, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 1252 9384
Fax : +66 (0) 7552 9358

ที่ บพน. (ข) 40/151 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขยายโรงไฟฟ้าพนม ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านตัวหยง ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท่าเรือพัฒน์ อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขยายโรงไฟฟ้าพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

HANARM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thongpoon, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9173
: +66 (0) 1252 9384
Fax : +66 (0) 7552 9358

ที่ บพน. (ข) 40/152 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขยายโรงไฟฟ้าพนม ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านสวนเตี้ยเหล็ก ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 900 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพนม ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลท่าเรือพัฒน์ อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ขยายโรงไฟฟ้าพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (075) 529173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) ๑๘/๒๕๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ของบริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหัวทำนบ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอหนองแซง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแซง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลารัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๗๖) ๒๖๑๗๖ ต่อ ๒๒๑๑ /โทรสาร (๐๗๖) ๒๖๑๗๙

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) ๑๘/๒๕๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ของบริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหัวทำนบ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอหนองแซง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแซง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลารัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๗๖) ๒๖๑๗๖ ต่อ ๒๒๑๑ /โทรสาร (๐๗๖) ๒๖๑๗๙

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) ๑๘/๒๕๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ของบริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านในพลา ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอหนองแซง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแซง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลารัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็ดไวร์ พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (๐๗๖) ๒๖๑๗๖ ต่อ ๒๒๑๑ /โทรสาร (๐๗๖) ๒๖๑๗๙

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/151 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านคำสว่าง ตำบลพนอม อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตำบลท่าเรือเมือง อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนอม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหันตี)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/151 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านบางสอง ตำบลพนอม อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตำบลท่าเรือเมือง อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนอม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหันตี)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/159 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านวังใน ตำบลพนอม อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตำบลท่าเรือเมือง อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนอม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหันตี)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/160 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านโมราย ตำบลพนอม อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่ ขนาด 900 เมกะวัตต์ เพื่อจ่ายเข้าโรงไฟฟ้าพลังงานในพื้นที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตำบลท่าเรือเมือง อำเภอพนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนอม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหันตี)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าหิน อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
โทรสาร : 0 7552 9004
โทรศัพท์ : 0 7552 9174
โทรสาร : 0 7552 9004

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungnan, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
Fax : +66 (0) 7552 9004

ที่ บคพ. (ข) ๐๐๖๐๑ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านขาคีม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขนาด A3

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพนมในปัจจุบัน ที่ตำบลต้องเมือง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตของโครงการ บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานเพิ่มเติม
บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าหิน อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
โทรสาร : 0 7552 9004

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungnan, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
Fax : +66 (0) 7552 9004

ที่ บคพ. (ข) ๐๐๖๐๒ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านบ้านดา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพนมในปัจจุบัน ที่ตำบลต้องเมือง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตของโครงการ บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานเพิ่มเติม
บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าหิน อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
โทรสาร : 0 7552 9004

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungnan, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
Fax : +66 (0) 7552 9004

ที่ บคพ. (ข) ๐๐๖๐๓ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านโคกสยา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพนมในปัจจุบัน ที่ตำบลต้องเมือง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาการเอนกประสงค์ บ้านบางสู

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตของโครงการ บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานเพิ่มเติม
บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
112 หมู่ 8 ต.ท่าหิน อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 0 7552 9173
โทรสาร : 0 7552 9004

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 8 Thungnan, Amphur Khanom,
Nakornsrithammarat 80210, Thailand
Tel : +66 (0) 7552 9173
Fax : +66 (0) 7552 9004

ที่ บคพ. (ข) ๐๐๖๐๔ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านเขาเจดีย์ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพนมในปัจจุบัน ที่ตำบลต้องเมือง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพนมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาการเอนกประสงค์ บ้านเขาเจดีย์

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจทราบรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขอบเขตของโครงการ บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิลปพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานเพิ่มเติม
บริษัท คลีนไฟฟ้าพนม จำกัด
โทรศัพท์ (077) 329173 ต่อ 2233 /โทรสาร (077) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านชายทอง ตำบลตาลทอง อำเภอพนมทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่ ๑ และ ๒ ที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สาธารณประโยชน์ วัดบางขุ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพินธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๑๗๓ ต่อ ๒๒๑๑ /โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตาหลง ตำบลตาหลง อำเภอพนมทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่ ๑ และ ๒ ที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สาธารณประโยชน์ วัดบางขุ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพินธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๑๗๓ ต่อ ๒๒๑๑ /โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบางคู ตำบลตาลทอง อำเภอพนมทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่ ๑ และ ๒ ที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สาธารณประโยชน์ วัดบางขุ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพินธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๑๗๓ ต่อ ๒๒๑๑ /โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บพค. (ข) 40/2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบางคู ตำบลตาลทอง อำเภอพนมทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่ ๑ และ ๒ ที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สาธารณประโยชน์ วัดบางขุ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศิริรพินธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๕) ๕๒๑๗๓ ต่อ ๒๒๑๑ /โทรสาร (๐๓๕) ๕๒๑๗๙

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเหมืองกรวด ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางญ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สัญจรไปมา และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถทราบข้อมูล บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สามารถทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหน้าเหมือง ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางญ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สัญจรไปมา และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถทราบข้อมูล บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สามารถทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสองระนอง ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางญ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สัญจรไปมา และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถทราบข้อมูล บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สามารถทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเขาวังทอง ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางญ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สัญจรไปมา และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถทราบข้อมูล บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สามารถทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป
บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328173 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท พลังไฟฟ้าพระนคร จำกัด
112 หมู่ 3 ต.ท่าทองใหม่ อ.ปากน้ำ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
0 7552 9354
โทรสาร : 0 7552 9158

KRABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 3 Thongsook, Amphur Pranburi,
Prachuapkhirikhan 77210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
+66 (0) 7552 9354
Fax. : +66 (0) 7552 9158

ที่ บพจ. (ข) 40/272 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเขาน้อย ตำบลสามกระทาย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยมีน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำหน่วยใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางอู่

ดังนั้น เพื่อให้มีผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกิจ เลียศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2223 / โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท พลังไฟฟ้าพระนคร จำกัด
112 หมู่ 3 ต.ท่าทองใหม่ อ.ปากน้ำ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
0 7552 9354
โทรสาร : 0 7552 9158

KRABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 3 Thongsook, Amphur Pranburi,
Prachuapkhirikhan 77210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
+66 (0) 7552 9354
Fax. : +66 (0) 7552 9158

ที่ บพจ. (ข) 40/273 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำหน่วยใหม่ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเขาหัวช้าง ตำบลสามกระทาย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยมีน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำหน่วยใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางอู่

ดังนั้น เพื่อให้มีผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกิจ เลียศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2223 / โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท พลังไฟฟ้าพระนคร จำกัด
112 หมู่ 3 ต.ท่าทองใหม่ อ.ปากน้ำ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
0 7552 9354
โทรสาร : 0 7552 9158

KRABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 3 Thongsook, Amphur Pranburi,
Prachuapkhirikhan 77210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
+66 (0) 7552 9354
Fax. : +66 (0) 7552 9158

ที่ บพจ. (ข) 40/274 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำหน่วยใหม่ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านมีรีวัลย์ ตำบลสามกระทาย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยมีน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำหน่วยใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางอู่

ดังนั้น เพื่อให้มีผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกิจ เลียศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2223 / โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท พลังไฟฟ้าพระนคร จำกัด
112 หมู่ 3 ต.ท่าทองใหม่ อ.ปากน้ำ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ : 0 7552 9172
0 7552 9354
โทรสาร : 0 7552 9158

KRABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 3 Thongsook, Amphur Pranburi,
Prachuapkhirikhan 77210, Thailand
Tel. : +66 (0) 7552 9172
+66 (0) 7552 9354
Fax. : +66 (0) 7552 9158

ที่ บพจ. (ข) 40/275 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำหน่วยใหม่ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านท่าเลียบ ตำบลสามกระทาย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ขนาด A3

ด้วยบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ ขนาด 660 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยมีน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำหน่วยใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางอู่

ดังนั้น เพื่อให้มีผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณชนในวงกว้าง บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกิจ เลียศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 329173 ต่อ 2223 / โทรสาร (075) 329179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท เอ็ลซีไฟฟ้าพลน จำกัด
112 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.บางพลี
อ.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 7502 9155
0 7502 9156
โทรสาร : 0 7502 9155

KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED
112 Moo 4 Thepprasit, Amphur Khanom,
Nakhonsrithammarat 80210, Thailand
Tel. +66 (0) 7502 9155
+66 (0) 7502 9156
Fax +66 (0) 7502 9156

ที่ บคน. (ข) 66/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลน(ใหม่)ตำบลขนอม โรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ลซีไฟฟ้าพลน จำกัด

ถึง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านนาทะเล ตำบลขนอม (นครอง ตำบลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 10 ฉบับ

ด้วยบริษัท เอ็ลซีไฟฟ้าพลน จำกัด มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลน(ใหม่)ตำบลขนอม โรงไฟฟ้าเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซใหม่ ขนาด 600 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมภายในพื้นที่ปัจจุบัน ที่ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลน(ใหม่)ตำบลขนอม โรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางบ้านใหญ่ วัดบางสุ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย และการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถเข้าร่วมการประชุม บริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เอ็ลซีไฟฟ้าพลน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 524171 ต่อ 2233 /โทรสาร (075) 529178

ร้านโลมาโฆษณา

บิลเงินสด เล่มที่ 1

/37/7 หมู่ที่ / ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

โทร. 075-527626,081-3671816 โทรสาร 075-527626 Email: lomakhanom@gmail.com

เลขที่ 8

รหัส CODE	วันที่ DATE 9 ก.พ. 55
ชื่อลูกค้า CUSTOMER NAME บ. พลังไฟฟ้าขนอม จำกัด	ใบส่งของ เลขที่
ที่อยู่ ADDRESS 112 ม.8 ต.ท้ายเหมือง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ	เงื่อนไขการชำระเงิน CR.TERMS. 7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/บาท
1	ไวนิล 2.40 x 1.70 (พร้อมโครงไม้)	6	2,500	15,000
2	Print สติ๊กเกอร์ A3 พร้อมไฟมมอร์	132	70	9,240
	สองหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน			24,240

หมายเหตุ
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ร้านโลมาโฆษณา โดย นางสาวจันทรา ทองสม เลขที่บัญชี 8130134233 ธนาคารกรุงไทย สาขาขนอม บัญชีออมทรัพย์

จันทรา ทองสม
ผู้รับเงิน

ภาคผนวก 4-7

การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ข้อความประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จะมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดการประชุม ระหว่างวันที่ 14, 16 และ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020

สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงคลื่นขนอม FM.108.00 MHz

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 10 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80120

โทร. 075-326317 , 087-8958970 www.khanom Radio108fm .com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 8014 00531 460

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 10 เมษายน 2555

สั่งจ่าย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ที่อยู่ ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช

ได้รับวางบิลไว้เรียบร้อยแล้ว ตามรายการข้างล่างนี้

ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน	ลงวันที่	จำนวนเงิน
			บาท
1	งานประชาสัมพันธ์ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด	10 เม.ย. 55	2,500.00
	-สปอร์ตวิทยุต้นชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-13 มี.ค. 2555		

รวมบิล 1 ฉบับ รวมเงิน 2,500.00

ผู้วางบิล นายธนกิตต์ พรหมจิตต์

ลงชื่อผู้รับบิล _____

ให้มารับได้ในวันที่ _____/_____/_____

ภาคผนวก 4-8

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ของหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุการอัยบีช อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายชาตร สุสิกาญ	สำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น		082-425-9074	
2.	นายอนาวุฒิ จินหลุวรรณ	เลขานุการนายกเทศมนตรี สำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น		083-981-0136	
3.	นายสมชาย ชนชน	จพ.ปกครองเทศบาลตำบล สำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น		083-590-0959	
4.	นายสรไชยู จินหลุวรรณ	ประธานสภาสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น		086-951-3523	
5.	นายวิรัชัย ไชยเทพ	ปลัดเทศบาล สำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น		075-528432	
6.	นายสามารถ อักษรัตน์	นิติกร สำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น		075-528432	
7.	นายเฉลิมชาติ แซ่แต่ง	ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมปัญญาราษฎร์		075-529189	
8.	นางสิริมี สุวรรณน้อย	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดใน		075-528-090	
9.	นายวรศักดิ์ เพ็ชรสี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง		089-873-6014	
10.	นายจำเริง ฤทธิ์ปัน	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ		075-754024-36	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุการอัยบีช อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21.	นายสาย เสมอหน้า	กรรมการวัดใน			
22	นางอิ๊อร บุญไม้ดี	ปลัดเทศบาลตำบลท่าดี		089-7095944	
		นักพัฒนาชุมชน			
23	[illegible]	[illegible]		0839671971	
24	[illegible]	[illegible]		0877468984	
25	[illegible]	[illegible]		0898629939	
26	[illegible]	[illegible]		0899233454	
27	[illegible]	[illegible]		0873939454	
28	[illegible]	[illegible]		084-2925713	
29	[illegible]	[illegible]		0864095184	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุการอัยบีช อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11.	นายวิรัตน์ นพเดช	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรงตังกา		081-968-5347	
12.	นายวิสนา ณชำนาญ	หัวโรงเรียนวัดกรงตังกา		081-653-9949	
13.	นายจรูญ เส็นเรือง	พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านแหลมนก		089-588-1960	
14.	นายสมพร ชนชม	รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมนก		089-909-8756	
15.	นายประกอบ ชุนโกร	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวารี		084-755-6899	
16.	นางสุภาพิชญ์ ศรภักดี	รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนชมพิทยา		089-179-1298	
17.	นายพงษ์ธร รักษ์กอง	โรงเรียนชนชมพิทยา		081-737-0940	
18.	นายสรวมพร์ นาจจันทร์	โรงเรียนชนชมพิทยา		086-695-2923	
19.	นายพัล ศรศรี	กรรมการวัดใน		075-528835	
20.	นายมีชัย ไชรัตน์	กรรมการวัดใน		075-526225	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุการอัยบีช อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
	[illegible]	[illegible]		0813971237	
	[illegible]	[illegible]		0836141823	
	[illegible]	[illegible]		086-1820762	
	[illegible]	[illegible]		0891-4293013	
	[illegible]	[illegible]		0841134143	
	[illegible]	[illegible]		0860610014	
	[illegible]	[illegible]		0871915043	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาลอดัมบิร อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการส่วนกลาง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นายมีชัย [illegible]	[illegible]	[illegible]	081-6[illegible]7	
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081[illegible]	
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	094 [illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-8945952	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาลอดัมบิร อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในตำบลตามรอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 [illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาลอดัมบิร อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

สถานประกอบการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายเรืองศักดิ์ รวดวันดี	ผู้จัดการส่วนผู้บริหารโรงแยกก๊าซชนบท	[illegible]	089-969-6936	
2.	นายอุดร ดำคุศรี	หน้างานงานซ่อมบำรุง โรงแยกก๊าซชนบท	[illegible]	089-969-6935	
3.	นายพิชญพันธ์ วุฒิเวที	ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์-ห้องปฏิบัติการ โรงแยกก๊าซชนบท	[illegible]	081-731-7787	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-969-6942	
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-989-6988	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาลอดัมบิร อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

องค์กรชีสระ/ชมรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายอำพล เทพสรพรวิจ	นายกสมาคมประมงอำเภอชนบท	[illegible]	075-528736	
2.	นายประเสริฐ โยมร้อน	ประธานกลุ่มเกษตรกรทำการประมงชนบท			
3.	นายสมัคร์ จิตเอื้อ	รองประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน อำเภอชนบท		081-747-8528	
4.	นางสาวกมนี ไกรสม	กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน อำเภอชนบท		085-785-5509	
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	090-012 5521	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-3555491	

(4)

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภารอยัลปิน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

(17)

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภารอยัลปิน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในตำบลชนแดน (นอกบางตำบลชนแดน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	รองประธานชุมชนตรอใน ตำบลชนแดน	[illegible]	087-898-6707	
2.	[illegible]	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านตัวแหลง ตำบลชนแดน	[illegible]	081-476-6318	
~~3.~~	~~[illegible]~~	~~ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านทุ่งคลัง ตำบลชนแดน~~		~~084-800-6786~~	~~[illegible]~~
4.	[illegible]	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านตัวแหลง ตำบลชนแดน	[illegible]	081-085-2086	
5.	[illegible]	ผู้ช่วยอำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กหมู่ที่ 3 บ้านตัวแหลง ตำบลชนแดน		089-596-8905	
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

(2)

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภารอยัลปิน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

สื่อมวลชน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชน คลื่น 108.0 MHz.	[illegible]	087-895-8970	
2.	[illegible]	นักจัดรายการหัวหน้าสถานีวิทยุ คลื่น 108.0 MHz.	[illegible]	081-089-2329	
3.	[illegible]	นักจัดรายการหัวหน้าสถานีวิทยุ คลื่น 108.0 MHz.		082-813-8998	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ห้องสุกาลัย โรงแรมสุการเอ็มไพร์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

หน่วยงานภาครัฐการส่วนจังหวัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายอาทิย์ อินทรสมบัติ	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช		075-356150	
2.	[illegible]	[illegible]		081-3537819	
3.	นายสุนทร [illegible]	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (นครฯ)		077-272789	
4.	นายประวิทย์ ขาคานนท์	นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช		075-763299	
5.	[illegible]	[illegible]		08[illegible]	
6.	[illegible]	[illegible]		077-[illegible]	
7.	[illegible]	[illegible]		08[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]		089-[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ห้องสุกาลัย โรงแรมสุการเอ็มไพร์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

หน่วยงานภาครัฐการส่วนอำเภอ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายวิโรจน์ ปานสมบัติ	นายอำเภอชุมแสง		056-771-[illegible]	
2.	นายสุรพล ปานสมบัติ	ปลัดอำเภอชุมแสง		081-[illegible]	
3.	นายสุรพล [illegible]	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง		089-[illegible]	
4.	นายสุรพล [illegible]	กำนันตำบลชุมแสง		089-[illegible]	
5.	นายสุรพล [illegible]	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าชินทร์		089-[illegible]	
6.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
7.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
8.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
9.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
10.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ห้องสุกาลัย โรงแรมสุการเอ็มไพร์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในท้องถิ่นใกล้เคียง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	[illegible]		089-725-4643	
2.	[illegible]	[illegible]			
3.	นายเหน่า [illegible]	บ้านเดิม ตำบลท้องเนียน		083-536-2706	
4.	นายชิงบู้ [illegible]	เลขานุการมัสยิด		081-536-6156	
5.	นายสม้ง ตั้งมั่น	ประธานชุมชนบ้านหน้าพล		081-970-3153	
6.	นายประสิทธิ์ แก้วกั้น	เลขุการชุมชนบ้านหน้าพล		083-551-4268	
7.	ร.ต.วิรัชนพร ยอดวิ	รองประธานชุมชนบ้านบางแพง		080-530-7197	
8.	นายสุวัฒ อินทร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าชินทร์		087-386-1395	
9.	นายเกษ์ ไชโกษ์	ประธานชุมชนควนหลอง		086-956-9654	
10.	นายสุพฐา ไชโกษ์	กรรมการชุมชนควนหลอง		086-367-7358	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ของแหล่งโรงไฟฟ้าลิน บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาการอัมปิน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในตำบลต้องเมือง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11.	นายสุชล คงสวย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่า-บ่อโก และ ประธานชุมชนบ้านท่า-บ่อโก		089-727-6348	
12.	นายประชุมพล สุขสิริวัฒ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง		080-041-4364	
13.	นายสุเทพ สุภากร	ประธานชุมชนบ้านปากน้ำ		081-082-5780	
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
16.	นายณรงค์ [illegible]	[illegible]	[illegible]	084-[illegible]	
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-909[illegible]	
18.	นายสุทธิชาญ เกื้อกอง	ม.5 ต. ปากพูน	เกื้อกอง	089-4515997	
19.	นายสุรกิจ ศรีชัยรัตน์	กองกิจการนักเรียน	[illegible]	085-2492910	
20.	นายสมบูรณ์ ศรีนครินทร์	ประชาชน หมู่ 3	[illegible]	075[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ของแหล่งโรงไฟฟ้าลิน บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาการอัมปิน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในตำบลชุมชน (บ้านบางตำบลข้างชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายวิรัตน์ ชุมชุ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านวัดใน		083-595-9484	
2.	นายวิชัย เพ็ชรณะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านแป้ง		089-592-5914	
3.	นางสาวชนิสรี ไชยบาล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านแป้ง		081-816-1971	
4.	นายสุทัศน์ ทองชุม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านแป้ง		087-384-9783	
5.	นายณรงค์ศักดิ์ แสงชุม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านแป้ง		089-970-0693	
6.	นายสุนทรพู่ พัดสำ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไพร์กาด		08[illegible]	
7.	นายสุชาติ รักษ์เกิด	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไพร์กาด		089-[illegible]	
8.	คุณพิชากร สุวรรณ	กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่5 บ้านไพร์กาด		080-[illegible]	
9.	นายวันชัย ขวดแก้ว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านหลังเขาพระ		094-300-0996	
10.	นายพันธนก สดใส	[illegible]		089[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ของแหล่งโรงไฟฟ้าลิน บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาการอัมปิน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในตำบลอื่นเมือง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0869[illegible]	
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ของแหล่งโรงไฟฟ้าลิน บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ห้องสุภาลัย โรงแรมสุภาการอัมปิน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในตำบลชุมชน (บ้านบางตำบลข้างชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	090-[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการกำหนดขอบเขตของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท พลังไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุม โรงแรมสุราลัย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น.

ชุมชนในพื้นที่ชนบท (เขตพื้นที่ตำบลบ้านชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21	วีรวัฒน์ ธุวัฒน์	38 ม.8. ต.หนองไผ่		089-6548854	

ภาคผนวก 4-9

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 และ 8
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโกพาวเวอร์ จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบุคลิกน่าน่าว ตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายต้อมทอง หนิตร	ประธานชุมชนบุคลิกน่าน่าว		091-5495018	
2.	นายสมนึก ไสรากล	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว			
3.	นายบุญหลาง เรืองบุญ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
4.	นายสมาน ไสรากล	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว			
5.	นายเอกชัย ไสรจิ	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว		081-4914249	
6.	นายบุญมี เรืองการ	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว			
7.	นายทองแดง ปานทอง	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว			
8.	นายสมพร ไสรสำ	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว			
9.	นายบุญช่วย ไสรสาคร	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว			
10.	นายสมหมาย ปานไหมิน	กรรมการชุมชนบุคลิกน่าน่าว			

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโกพาวเวอร์ จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านนางแดง ตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2.	[illegible]	อบต.	[illegible]		
3	[illegible]	อบต	[illegible]	085-3249057	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-8203169	ขาดนัด
5					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโกพาวเวอร์ จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบุคลิกน่าน่าว ตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-7855044	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-5503119	
	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-6341818	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโกพาวเวอร์ จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านคูเพิ่มเติม ตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0894218430	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0869519989	
3	[illegible]		[illegible]	0893032826	
4	[illegible]	คูเพิ่ม	[illegible]	089-7284430	
5	[illegible]	คูเพิ่ม	[illegible]	0816308852	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081 637 8516	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0823630349	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0824033449	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0894736510	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0827767037	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลหลักเมือง อำเภอชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนราษฎร์พัฒนา ตำบลหลักเมือง อำเภอชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	นาย จำลอง ทองพิมพ์	ชุมชนบ้าน	จำลอง	—	
12	นางสาวรัชนี ทองสม	กรรมการชุมชน	รัชนี	081-0741278	
13	นายอำนวย เกตุวิเชียร	ผู้ใหญ่บ้าน	อำนวย		
14	นายสมัครชัย แก่นจันทร์	สมาชิกบ้าน	สมัครชัย		
15	นางสาวกนกวรรณ ศรีพุทธา	กรรมการชุมชน	กนกวรรณ	089-1234567	
16	นายวิชัย เกตุแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน	วิชัย		
17	นายสมชาย ชัยวงศ์	ผู้ใหญ่บ้าน	สมชาย ชัยวงศ์		
18	นางสาวพรทิพย์ ศรีสุข	ครูโรงเรียน	พรทิพย์	087-6543210	
19	นายธนพล วงศ์ใหญ่	ผู้ใหญ่บ้าน	ธนพล		
20	นางสาวกัลยา ชูช่วย	สมาชิกบ้าน	กัลยา		
21	นายประเสริฐ มั่นคง	ชุมชน	ประเสริฐ		
22	นางสาวพิมพ์ใจ รักษ์ดี	ชุมชน	พิมพ์ใจ	081-234-5678	
23	นายธีรพงษ์ ศรีสุวรรณ	ชุมชนบ้าน	ธีรพงษ์	086-1122334	
24	นางสาวอรุณี ทองคำ	ชุมชนบ้าน	อรุณี		
25	นายสุรชัย ขุนพิทักษ์	กรรมการ	สุรชัย ขุนพิทักษ์	089-8765432	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลหลักเมือง อำเภอชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนป่าน้ำ ตำบลหลักเมือง อำเภอชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	อ.อ.บ.	[illegible]	.	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	อ.อ.บ.	[illegible]	087-4552627	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลหลักเมือง อำเภอชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนหนองบัว ตำบลหลักเมือง อำเภอชีวมวล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	อ.อ.บ. ม.8	[illegible]	084-1234567	
2	[illegible]	อ.อ.บ. ม.8	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	076-123456	
4	[illegible]	อ.อ.บ. ม.8	[illegible]	089-1234567	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-1234567	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-5432167	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-2345678	
8	[illegible]		[illegible]	089-1234567	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-7654321	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-1234567	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านห้วยหล่มเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-4716573	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086997582[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-4364140	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081 [illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านห้วยหล่ม ตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-[illegible]	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านคลองเดื่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-859[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081397[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	082-[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080-[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านคำม่วง ตำบลช้างเผือก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086 [illegible]	
5	[illegible]		[illegible]	080-[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080-[illegible]	
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาอำเภอเมือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 8 บ้านวาแสง ตำบลเมืองเก่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]		[illegible]	089759185	
3	[illegible]		[illegible]	08[illegible]	
4	[illegible]		[illegible]	08[illegible]	
5	[illegible]		[illegible]	08[illegible]	
6	[illegible]	อบต.	[illegible]	08[illegible]	
7	[illegible]		[illegible]		
8	[illegible]		[illegible]	085 9947990	
9	[illegible]		[illegible]	042-071591	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086 9142000 ต่อ	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาอำเภอเมือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลเมืองเก่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-6475860	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-2699940	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-7293990	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-0992320	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	094-6511621	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085 9271632	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086 95 11123	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาอำเภอเมือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 8 บ้านวาแสง ตำบลเมืองเก่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]		[illegible]	939 569	
12	[illegible]		[illegible]	089-7[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมสภาอำเภอเมือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลเมืองเก่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-7474524	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	
13	[illegible]		[illegible]		
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-7[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-3[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-4739241	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-0[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการทำรายงานรายงานและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมหอประชาคมตำบลหนองเยือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

กลุ่มที่ 1 บ้านสำม่วง ตำบลหนองเยือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080-041-[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	049[illegible]925	
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-067[illegible]	

ภาคผนวก 4-10

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ 7
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท ปริษัท เอ็ดไวท์พิทยอง จำกัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555

ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08-1892[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท ปริษัท เอ็ดไวท์พิทยอง จำกัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชุมชนและองค์กรรับฟัง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท ปริษัท เอ็ดไวท์พิทยอง จำกัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555

ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-595[illegible]	
		[illegible]			
2	[illegible]		[illegible]	081-88[illegible]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท ปริษัท เอ็ดไวท์พิทยอง จำกัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านคลัด ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0104[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0815[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหนองแวงโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เอ็กโกไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านหลัด ตำบลท้ายน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๒	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๔	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๕	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหนองแวงโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เอ็กโกไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามใต้ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11.	นายสมุนต์ ศรีสมบรรณ	สมาชิก		082-421-9081	
12.	นายสงวน ชูเพ็ม	สมาชิก	[illegible]	087-417-2188	
13.	นายสัมพา ศรชัย	สมาชิก	[illegible]	089-470-1772	
14.	นายวัฒนัย บุรักษ์	สมาชิก	[illegible]	075-734065	
15.	นายชัยยา ศรีสงขลา	สมาชิก	[illegible]	083-551-9528	
16.	นายชนิดา ชูศิริช่วย	สมาชิก		084-630-9817	
17.	นายภาวิต ทรพลบุญฤทธิ์	สมาชิก	[illegible]	087-464-1271	
18.	นายกาหลง เสนเรือง	แม่บ้าน			
19.	นายมงคล์ ศรชัย	แม่บ้าน	[illegible]		
20.	นายสมบูรณ์ มั่งเรือง	แม่บ้าน			

(5)

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหนองแวงโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เอ็กโกไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามใต้ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายเกียรติพงษ์ ชูพันธุ์	ส.ท.	[illegible]	081-083-2946	
2.	นายอิสรินทร์ บุรักษ์	ชุดป้าง	[illegible]	083-649-8041	
3.	นายทรงพล วิรวัฒน์				
4.	นายกุ้ย ศรชัย				
5.	นายเกรียงศักดิ์ ศรชัย				
6.	นายสวัชชัย ทองใหญ่				
7.	นายบริชา ไทยบาย	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.	นายสรินยุทธ ศรชัย	สมาชิก	[illegible]	086-008-9208	
9.	นายสมบูรณ์ ศรชัย	สมาชิก		080-529-9029	
10.	นายสุชี ชูเพ็ม	สมาชิก	[illegible]	087-467-0995	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหนองแวงโรงไฟฟ้าพลัน บริษัท เอ็กโกไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามใต้ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21.	นางสมุลี่ยา เรืองทอง	แม่บ้าน			
22.	นายอนวัตน์ ไกรปาน	แม่บ้าน	[illegible]	089-622-9734	
23.	นางกุ้ย ศรชัย	แม่บ้าน	[illegible]	089-661-9160	
24.	นายสวี ไชรักษ์	แม่บ้าน			
25.	นายพิมพ์พงศ์ ชูเพ็ม		[illegible]	087-787-9895	
26.	นายสำเพา ศรชัย	แม่บ้าน	[illegible]	089-287-9151	
27.	นายสภานี ศรชัย	แม่บ้าน	[illegible]	093-137-9194	
28	นาย [illegible]	[illegible]	[illegible]	082-196-3026	
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-644-5636	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านสำนักแต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชุมชนบ้านสำนักแต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชุมชนวัดศรีวิเวก ตำบลท่าเรือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙ เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านคีรีโพธิ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่หนองหงส์โรงไฟฟ้าส้ม ปริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตศรีราชา

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาว ตำบลห้องเมียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นาย [illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]			
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	093-0146749	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่หนองหงส์โรงไฟฟ้าส้ม ปริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตศรีราชา

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชุมชนบ้านหนองตาว ตำบลห้องเมียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-7073857	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-5891340	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่หนองหงส์โรงไฟฟ้าส้ม ปริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตศรีราชา

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชุมชนไร่นาสหพัฒน์ ตำบลห้องเมียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]		[illegible]	089-[illegible]	
2	[illegible]	อ.ส. ม.	[illegible]	093-931-9078	
3	[illegible]	อ.ก.ร. ม.	[illegible]	090-891-9054	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่หนองหงส์โรงไฟฟ้าส้ม ปริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตศรีราชา

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ชุมชนสวนหลอง ตำบลห้องเมียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายณรงค์ ไชยิกษ์	ประธานชุมชนหนองหลอง	[illegible]	086-956-9634	
2.	นายไพศาล เสนเรือง	คณะกรรมการชุมชนหนองหลอง	[illegible]	089-725-5715	
3.	นายสุชญา ไชยิกษ์	คณะกรรมการชุมชนหนองหลอง			
4.	นายพร พรหมสุวรรณ์	คณะกรรมการชุมชนหนองหลอง	[illegible]		
5.	นายวิญญา ศรชัย	คณะกรรมการชุมชนหนองหลอง	[illegible]		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	057-866234	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08-9971-9986	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไหม่หลงหม้อโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 7 บ้านห่าง-ปลโก ตำบลสถิตยเมือง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54180

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายศรีธนชัย จันทสุวรรณ	กรรมการหมู่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
2.	นายเกรียง เสนเรือง	กรรมการหมู่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
3.	นายสงบ คงเพชร	กรรมการหมู่บ้าน/สท.		086-0136964	
4.	นายพิเชษฐ์ ใจคำมูล	กรรมการหมู่บ้าน		086-7986831	
5.	นายสนอง ตำมูล	กรรมการหมู่บ้าน		087-1338636	
6	[illegible]			0853403806	
7	[illegible]				
8	[illegible]	อ.ส.ม.		0869010710	
9	[illegible]	อ.ส.ม.		0836375274	
10	[illegible]			0871650906	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไหม่หลงหม้อโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านหลองม่วงเมือง ตำบลสถิตยเมือง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54180

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]		087-9464[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]		085-8371[illegible]	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไหม่หลงหม้อโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 7 บ้านห่าง-ปลโก ตำบลสถิตยเมือง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54180

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]		083-1802933	

ภาคผนวก 4-11

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
กลุ่มย่อยตำบลขนอม
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนประชาชื่นใจ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ผลประโยชน์ตำบลชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นายสุชาติ สิมมี่			0932693283	
2	นาง จรวยพร ดวงใจ		นางจรวยพร		
3	สุมาพร ศิริสมบูรณ์		สุมาพร		
4	นายสมชัย ฟักอินทร์	ประธานชุมชน		0814479065	
5	นาย สิงห์ชัย ใจเย็น	ชอบ พระ ธรรม		0869452980	
6	นายวิชัย วงษ์เจริญ	ม.8 ต.ชนบท	บริษัท เอ็นไวรัล จำกัด		
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านโคก ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ผลประโยชน์ตำบลชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
12	นายสมชัย สมุทรอินทร์	เกษตรกร ต.ชนบท		0839676919	
13	นายสิทธิพร หมู่ทองดี	กรรมการชุมชน		0892887209	
14	วิชัย เกิดทอง	ปลัดอบต.ชนบท		0867524079	

(13)

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านโคก ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ผลประโยชน์ตำบลชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นายวิชัย ใจเย็น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5		0814790646	
2	สุวิทย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการชุมชน		0755293554	
3	นางสาวรัตนา ทองคำแท้	กรรมการชุมชน	นางสาวรัตนา	091-8165789	
4	นายสมศักดิ์ เจริญผล	ผู้ใหญ่บ้าน		0835037489	
5	นางสาวพิมพ์ใจ แซ่ตั้ง	ผู้ใหญ่บ้าน		075-582764	
6	นายวิรัช ศิริพงษ์	ผอ.รพ.ชนบท		0873974354	
7	นางสาวมาลี ทองดี	กรรมการชุมชน		0756240731	
8	นายสมชาย แซ่ตั้ง	ผู้ใหญ่บ้าน			
9	นางสาวพรทิพย์ ศรีสุข	ครู			
10	นายวิเชียร ใจเย็นดี	ครู			

(14)

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ผลประโยชน์ตำบลชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายสมชาย ศรีวิไลมา	กรรมการหมู่บ้าน			
2	นายสุรชาติ ภูมิลำเนา	หมู่ที่ 3 ต.ชนบท		08-4567890	ผู้ใหญ่บ้าน
3	นางสาวพิมพา ศรีสมบัติ	ต.ชนบท หมู่ 3		089-6745123	ชาวบ้าน
4.	นายสมชาย ขยันดี	ต.ชนบท หมู่ 3		081-2345678	"
5	นาง ฟ้อนหยุย จันทร์ดี	ต.ชนบท อ.ช.		083-6439802	ชาวบ้าน
6	นายวิชัย สมพร	ต.ช-น อ.ช		087-1234567	ชาวบ้าน
7	นางสาวศิริพร รักเรียน	ต.ชน. อ.ช		081-3456789	ชาวบ้าน
8	นาย อรุณ ขยัน	ต.ชนบท อ.ช		081-9876543	ชาวบ้าน
9	น.ส. ปานทิพย์ ยิ้มแย้มดี	ต.ชน. อ.ช		089-7641234	เกษตรกร
10	นายวิเชียร ชัยวงษ์	ต.ชนบท อ.ช		086-1234567	ชาวบ้าน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านตัวแดง อำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางอำเภอชอน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านในเตา อำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางอำเภอชอน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านตัวแดง อำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางอำเภอชอน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 7 บ้านเกริก อำเภอชอน อำเภอชอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางอำเภอชอน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของตนโรงไฟฟ้าสิน บริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตอบรายตำบลต่างชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	กรวรรณ ชิดสนาม	อ.ต.ม.		0860281785	-
2	วิรุฬ์ภรณ์ ศรีสุพรรณ	ผู้ช่วย ก.ม. กรรมการหมู่บ้าน		081-4978479	-
3	นายสุรชาญ ปิดตัง	หมู่ที่ 5 ต.ม.		0872652053	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของตนโรงไฟฟ้าสิน บริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านหัวช่วง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตอบรายตำบลต่างชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นางสาวกัลยาณี ไชยมงคล	ชนบท			

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของตนโรงไฟฟ้าสิน บริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 4 บ้านดอนสีนวล ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตอบรายตำบลต่างชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1		ต.ม.		0896462	
2		ต.ม.		0884778732	
3		อ.ก.ม.		0820216518	
4		อ.ม.ม		080-0406299	
5		อ.ส.ม.		0860821	
6		อ ส ม		0823	
7		อ.ม.ม		0878	
8		ผู้ใหญ่บ้าน		0862	
9		ผู้ช่วย ก.ม.		0861	
10					

4

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 2 บ้านพังยอหว้า ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตอบรายคำถามคำชมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	สมจิตรา [illegible]	อบต.หนองบอน หมู่ 2	[illegible]	089-8085092	
2	[illegible]	ผู้ใหญ่ หมู่ 2	[illegible]	083/0359168	
3	รุ่งอรุณ [illegible]	สมาชิก อบต. หมู่ 2	[illegible]	089-8958988	
4	[illegible]	อบต. หมู่ 2	[illegible]	081-7976755	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะโพธิ์ ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตอบรายคำถามชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0760492163	-
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0818333933	-

6

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะโพธิ์ ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตอบรายคำถามชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายเรืองยศ ศรีรอด				
2.	นางสุดารี วงศ์ทอง				
3.	[illegible]				
4	[illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	0875-827022	
5	[illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	0862748283	
6	[illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	0731453319	
7	[illegible]				
8	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	[illegible]	0873881102	
9	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	[illegible]	08 [illegible]	
10	[illegible]	กรรมการหมู่บ้าน	[illegible]	080 6696 [illegible]	

7

1

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 12 บ้านไม้ตรวจ ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตอบรายคำถามชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	อบต.	[illegible]	0537627676	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0818746879	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและถังเก็บน้ำมันเตา บริษัท เอ็กโซโมบิล ลูบริคันท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดแลงครีวรรมภาค

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 14 บ้านป่าหวาย ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดแลงครีวรรมภาค (เฉพาะส่วนที่อยู่ในรัศมี)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นายสุริยงค์ [illegible]	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14		0[illegible]	
2	นายสมใจ [illegible]	ประธาน อสม. ม.14		0[illegible]	
3	นางสุภาพร [illegible]	พนง. ปค. ม.14		0[illegible]	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและถังเก็บน้ำมันเตา บริษัท เอ็กโซโมบิล ลูบริคันท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดแลงครีวรรมภาค

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 13 บ้านหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดแลงครีวรรมภาค (เฉพาะส่วนที่อยู่ในรัศมี)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นางสาวสุดา [illegible]	อสม.	[illegible]	0[illegible]	
2	วิชัย [illegible]	ช.พ.ส.	[illegible]		
3	นายสมชาย [illegible]	ปลัด อบต.	[illegible]	0[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
8	นาง [illegible]	ช.พ.ส.	[illegible]	091-[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและถังเก็บน้ำมันเตา บริษัท เอ็กโซโมบิล ลูบริคันท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดแลงครีวรรมภาค

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555

ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	กำนัน	[illegible]	08[illegible]	
2	[illegible]	ผู้ช่วย	[illegible]	081-[illegible]	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

หมู่ 13

ใบลงชื่อเพิ่มเติม

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและถังเก็บน้ำมันเตา บริษัท เอ็กโซโมบิล ลูบริคันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ประชุมครั้งก่อนอำเภอหนองม่วง จังหวัดแลงครีวรรมภาค)
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าสิงห์บุรี บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 11 บ้านวังใน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลกระทบด้านสังคม)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายวิรัตน์ ชุมพู	ผู้ใหญ่บ้าน		083-595-9484	
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าสิงห์บุรี บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 11 บ้านวังใน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลกระทบด้านสังคม)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าสิงห์บุรี บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 11 บ้านวังใน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลกระทบด้านสังคม)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	ดร.สำรวจศรีราชา จันทร์ศรี	รองประธานชุมชนสงวน		087-898-6707	
2.	นายสายชุโกา แข็งขัน	กรรมการชุมชน/ด้านการศึกษาและการศึกษา		083-551-6249	
3.	นางน่ารานี พรหมดอย	กรรมการชุมชน/ด้านสาธารณสุข		088-827-5798	
4.	นายชูชาติ แก้วจิตรา	กรรมการชุมชน/เหรัญญิก			
5.	นายประยูร บัญชาชา	กรรมการชุมชน/เลขานุการ		087-086-6305	
6.	นายสามัคคีธรรม คงทอง	กรรมการชุมชน/ประชาสัมพันธ์		087 916 3765	
7.	นายณรงค์ศักดิ์ เหรัญพานิช	กรรมการชุมชน/ประชาสัมพันธ์		081-082-3668	
8.	นายเอกชัย	กรรมการชุมชน/ป้องกันอัคคีภัยและสงบ		089-469-5856	
9.	นายชูโชค เหรัญพานิช	กรรมการชุมชน/ป้องกันอัคคีภัยและสงบ		084-6275958	
10.					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (นอกเขตอำเภอชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-7[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0895587500	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-5[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081 08663[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 84 62[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085 3266[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0859979[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-72[illegible]	
19					
20					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (นอกเขตอำเภอชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

ชุมชนบ้านดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (นอกเขตอำเภอชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0886[illegible]	
2	[illegible]		[illegible]	089-4[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081496018[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087 68693[illegible]	
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 10 บ้านวาตลอง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (นอกเขตอำเภอชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
2	[illegible]	อ.ชบ.	[illegible]	087 [illegible]	
3	[illegible]	อ.ชบ.	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 62[illegible]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างถังน้ำใสพร้อมระบบประปาหมู่บ้านเดิม บริษัท เอกัยพัฒนาธนกิจ จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-11.00 น.

หมู่ที่ 9 บ้านท่าสำนัก ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อจากหน้าที่แล้ว)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งหน้าที่ของท่านในชุมชน/หมู่บ้าน	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6					
7					
8					
9					
10					

ภาคผนวก 4-12

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
กลุ่มย่อยตำบลควนทอง
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านกาหลง ตำบลควนหลา อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านบางคู ตำบลควนหลา อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 2 บ้านควนหลา ตำบลควนหลา อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านบางคู ตำบลควนหลา อำเภอชนแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของแผนงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เพิ่มไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางจาก อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21	พงษ์ไพฑูรย์ เพิ่มพูลผล	ประธานเปรียญ ต.ตาจอง		087-8913745	
22	พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพิ่มพูลผล	ประธานชมรมรักษ์ความสงบ ต.ตาจอง		089-2685308	
23	นาย ชูเกียรติ ดุมกลาง	ประธานชมรมรักษ์ความสงบ ต.ตาจอง		086-8983015	
24	นาย ธวัชชัย ดุมกลางสิงห์			089-4071926	
25	นายสุพรรณ์ จิตก้องกาย	กรรมการ อบต.ตาจอง		0850675151	
26	นายวิสุทธิ์ ทองปิน	100/2 ถ.ราชดำเนิน		0856925442	
27	นายวรพุทธิพงษ์ วิภาชี	2/11 ม.5 ต.ตาจอง		0808/9516 82	
28	นางสุนันทา พัฒนรัฐ	168 ม.3 ต.ตาจอง		087-8713935	
29	นายสุรพงษ์ ศุภชัยสิทธิ์	82 หมู่ 3 ต.ตาจอง		0856940305	
30	นายวิสิฐ ศุภชัยสิทธิ์	82 หมู่ 3 ตาจอง		0895 640 1528	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของแผนงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เพิ่มไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางจาก อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 4 บ้านหลักด่านตาง ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	อาสิงห์ ชัยศิริ	ลูกบ้าน		08-99910066	
2	จุ่มม่วง เอี่ยมกลาง	ลูกบ้าน	จุ่มม่วง เอี่ยมกลาง	081-0585014	
3	อัมพร พรมใจ	ลูกบ้าน	อัมพร พรมใจ	086-8972040	
4	นางเรือง จันทิมาศ	ลูกบ้าน	นางเรือง		
5	นายสุชาติ เชื้อมวิทยา	ลูกบ้าน	สุชาติ	081-0899120	
6	นายเฉลิมศักดิ์ วงษ์เสือ	ลูกบ้าน	วงษ์เสือ	086-3575910	
7	นาย กิตติพงศ์ ภูมิดล	ลูกบ้าน	กิตติพงศ์	034 344	
8	นายวิชัย อินทรชัย	ลูกบ้าน		081-0826576	
9	นายพิรุณ วิชัยวงศ์	ลูกบ้าน		08826560037	
10	นาย กฤษณะ ภูมิบ้าน	ลูกบ้าน	กฤษณะ	0866553	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของแผนงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เพิ่มไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางจาก อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านบางจาก ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
31	[illegible]	[illegible]		089-9839173	
32	ปรีดา ศิริสวัสดิ์	ลูกบ้าน	ปรีดา	083-6388049	
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-1806826	
34	นพ.สำเริง ทองโรจน์	อดีต กำนันตำบลตาจอง		085-8904879	
35	นางเสียว ศุภชัยรัตน์	ลูกบ้าน	นางเสียว		

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของแผนงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เพิ่มไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางจาก อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 4 บ้านหลักด่านตาง ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	ดุเดว สิงขัทด์	ลูกบ้าน		08[illegible]	
12	นาง ดุสิต โรมเมือง	ลูกบ้าน		086-9403946	
13	รัชชัย รมเสือ	ลูกบ้าน		0[illegible]	
14	ดอยรัฐ แม่ไทย	ผู้ใหญ่บ้าน		081-6020349	
15	ณรัช ยอดมรหม	ลูกบ้าน		0 85 6 44 9 5 [illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหินลับ บริษัท หินลับไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านคลองแดง ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นาย สมชาย ใจเย็น	เกษตรกรทำไร่		086-1234567	
2	นาง สุดา รักดี	อบต.ป่าไผ่		089-8765432	
3	นาย ประเสริฐ มั่นคง	ผญ.บ้าน		097-6543210	
4	นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีนวล	อสม.			

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหินลับ บริษัท หินลับไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 8 บ้านคลองโป่ง ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-8860921	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหินลับ บริษัท หินลับไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 7 บ้านลาวัลลอง ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าหินลับ บริษัท หินลับไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 9 บ้านหินลับ ตำบลตาจอง อำเภอชนแดน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าเล็ม บริษัท เล็มไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 11 บ้านท่าน้ำนิล ตำบลควนหรอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าเล็ม บริษัท เล็มไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555

ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-8136016	

รายงานผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตของและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัทโรงไฟฟ้าเล็ม บริษัท เล็มไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น.

หมู่ที่ 12 บ้านบางแดด ตำบลควนหรอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ภาคผวก 4-13

ผลการตอบแบบประเมิน การจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตอบแบบประเมินต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง		
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน	112	21.9
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ : กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 และ 8	102	20.0
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ : กลุ่มย่อยตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 2 ถึง 7	76	14.9
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ : กลุ่มย่อยตำบลขนอม	138	27.0
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ : กลุ่มย่อยตำบลควนทอง	83	16.2
รวม	**511**	**100**
1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน		
1.1 ตำแหน่ง/หน่วยงาน		
- หน่วยงานราชการ/เอกชน	98	19.2
- ประธาน/คณะกรรมการชุมชน	112	21.9
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	54	10.6
- องค์กรอิสระ/สมาคม/ชมรม	27	5.3
- ประชาชนในชุมชน	148	29.0
- สื่อมวลชน	3	0.6
- อื่นๆ	55	10.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	14	2.7
รวม	**511**	**100**
1.2 อายุ		
- สูงสุด (ปี)	84	
- ต่ำสุด (ปี)	13	
- เฉลี่ย (ปี)	40	
1.3 เพศ		
- ชาย	260	50.9
- หญิง	251	49.1
รวม	**511**	**100**
1.4 ศาสนา		
- พุทธ	468	91.6
- อิสลาม	19	3.7

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
- คริสต์	2	0.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	22	4.3
รวม	**511**	**100**
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด		
- ประถมศึกษา	122	23.9
- มัธยมศึกษาตอนต้น	94	18.4
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	141	27.6
- อนุปริญญา/ปวส.	36	7.0
- ปริญญาตรีขึ้นไป	108	21.1
- อื่นๆ	3	0.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	7	1.4
รวม	**511**	**100**
1.6 อาชีพ		
- รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	73	14.3
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว	66	12.9
- ค้าขาย	72	14.1
- รับจ้างทั่วไป	5	1.0
- รับจ้างในโรงงาน	10	2.0
- เกษตรกร	135	26.4
- พนักงานบริษัท/ห้างร้าน	15	2.9
- ทำประมง	32	6.3
- อื่นๆ เช่น แม่บ้าน	92	18.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	11	2.2
รวม	**511**	**100**
1.7 ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานในพื้นที่		
- สูงสุด (ปี)	84	
- ต่ำสุด (ปี)	1	
- เฉลี่ย (ปี)	32	
2. ความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ		
2.1 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
- ใช่	420	82.2
- ไม่ใช่	18	3.5
- ไม่แน่ใจ	45	8.8

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
- ไม่ทราบ	7	1.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	21	4.1
รวม	**511**	**100**
2.2 การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน		
- ใช่	414	81.0
- ไม่ใช่	23	4.5
- ไม่แน่ใจ	48	9.4
- ไม่ทราบ	6	1.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	20	3.9
รวม	**511**	**100**
2.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งทางบวกและทางลบ		
- ใช่	378	74.0
- ไม่ใช่	21	4.1
- ไม่แน่ใจ	68	13.3
- ไม่ทราบ	11	2.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	33	6.5
รวม	**511**	**100**
2.4 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้านที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และมีผลกระทบต่อประชาชน		
- ใช่	378	74.0
- ไม่ใช่	30	5.9
- ไม่แน่ใจ	60	11.7
- ไม่ทราบ	8	1.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	35	6.8
รวม	**511**	**100**
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่โดยรอบ และกลุ่มพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด		
- ใช่	418	81.8
- ไม่ใช่	32	6.3
- ไม่แน่ใจ	25	4.9
- ไม่ทราบ	4	0.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	32	6.3

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รวม	**511**	**100**
2.6 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่		
- ใช่	451	88.3
- ไม่ใช่	7	1.4
- ไม่แน่ใจ	24	4.7
- ไม่ทราบ	3	0.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	26	5.1
รวม	**511**	**100**
3. ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ		
3.1 ช่องทางที่ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ		
- ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์	128	25.0
- อินเตอร์เน็ต/เวปไซต์	10	2.0
- จากประธาน/คณะกรรมการชุมชน	173	33.9
- ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน	88	17.2
- จากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ	73	14.3
- จากหนังสือเชิญประชุม	205	40.1
- จากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าขนอม	179	35.0
- วิทยุชุมชน	90	17.6
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์	66	12.9
- อื่นๆ	8	1.6
3.2 ความเพียงพอของภาพรวมขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ		
- เหมาะสม	291	56.9
- ไม่เหมาะสม	200	39.1
- ไม่แสดงความคิดเห็น	20	3.9
รวม	**511**	**100**
ประเด็นที่คิดว่ายังไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ (กรณีไม่เพียงพอ)		
- ขอบเขตการศึกษา	56	11.0
- การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ	82	16.0
- ขอบเขตพื้นที่ศึกษา	39	7.6
- ระยะเวลาในการศึกษา	48	9.4
- การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย	69	13.5
- แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	120	23.5
- อื่นๆ	9	1.8
3.3 ความกังวลเกี่ยวกับโครงการ		

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
- วิตกกังวล	208	40.7
- ไม่กังวล	293	57.3
- ไม่แสดงความคิดเห็น	10	2.0
รวม	**511**	**100**
ประเด็นที่วิตกกังวล (กรณีวิตกกังวล)		
- คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี	235	46.0
- เสียงดัง	35	6.8
- ปัญหาน้ำเสีย	99	19.4
- ปัญหาต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำ	129	25.2
- ปัญหาต่อระบบนิเวศน์ทางบก (ป่าไม้/สัตว์ป่า)	74	14.5
- ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย	43	8.4
- การบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ	40	7.8
- การบริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ	101	19.8
- อุบัติเหตุการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย	157	30.7
- ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท	40	7.8
- ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ	206	40.3
- อื่นๆ	9	1.8
4. ความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด		
4.1 ความคิดเห็นในภาพรวม ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม		
- มีประโยชน์มากกว่าผลกระทบ	219	42.9
- มีผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์	28	5.5
- พอๆ กัน	98	19.2
- ไม่แน่ใจ	83	16.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	83	16.2
รวม	**511**	**100**
5. ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสาร		
5.1 ช่องทางที่โรงไฟฟ้าขนอมสามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวกที่สุด		
- จดหมาย	179	35.0
- โทรศัพท์	244	47.7
- อื่นๆ	56	11.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	32	6.3
รวม	**511**	**100**
5.2 ช่องทางที่สะดวกในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคณะผู้ศึกษา		
- กล่องรับฟังความคิดเห็น	116	22.7

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
- โทรสาร	2	0.4
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	240	47.0
- อีเมลล์	21	4.1
- โทรศัพท์	102	20.0
- อื่นๆ	5	1.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	25	4.9
รวม	**511**	**100**
5.3 การร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งต่อไป		
- สามารถเข้าร่วมได้	420	82.2
- ไม่สามารถเข้าร่วมได้	1	0.2
- ไม่แน่ใจ	67	13.1
- ไม่แสดงความคิดเห็น	23	4.5
รวม	**511**	**100**

ภาคผวก 4-14

สำเนาหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล)

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโพธิแก้วบูรพา แขวงบางเสร่ เขตบางเสร่ กรุงเทพฯ 10250
129-131 BOAKAEWBOPHAPA ROAD, BANGSAER, BANGKOK 10250, THAILAND
TEL. +6638 393 821-6 FAX. +6638 393 828 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 034/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
ของ บริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว) ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว) ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโพธิแก้วบูรพา แขวงบางเสร่ เขตบางเสร่ กรุงเทพฯ 10250
129-131 BOAKAEWBOPHAPA ROAD, BANGSAER, BANGKOK 10250, THAILAND
TEL. +6638 393 821-6 FAX. +6638 393 828 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 034/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
ของ บริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน นายยงยศ การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว) ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโพธิแก้วบูรพา แขวงบางเสร่ เขตบางเสร่ กรุงเทพฯ 10250
129-131 BOAKAEWBOPHAPA ROAD, BANGSAER, BANGKOK 10250, THAILAND
TEL. +6638 393 821-6 FAX. +6638 393 828 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 034/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
ของ บริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วงใต้ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่เทวโลกอัคคะโยโรงแรมคลองลีวิลัย ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วงใต้ ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้อาศัยรอบข้างบริเวณ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ที่สถานที่และเวลาของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5821-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในขอนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(129-131 LADPRAO ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND)
TEL. (+662) 930-9021-6 FAX. (+662) 930-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. (3)449/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้ามสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน บริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านบางแตง ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 5 บ้านปากน้ำ ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรคลองเม็ก ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ได้ที่ บริษัท ซีคอท จำกัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามวันและเวลาที่สะดวกของท่าน โดยติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ที่อยู่เดียวกับบริษัทฯ ข้างต้น หรือโทรศัพท์ 02-930-9021-6 ต่อ 407 เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(129-131 LADPRAO ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND)
TEL. (+662) 930-9021-6 FAX. (+662) 930-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. (3)450/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้ามสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน บริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าน้ำ ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 5 บ้านปากน้ำ ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรคลองเม็ก ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ได้ที่ บริษัท ซีคอท จำกัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามวันและเวลาที่สะดวกของท่าน โดยติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ที่อยู่เดียวกับบริษัทฯ ข้างต้น หรือโทรศัพท์ 02-930-9021-6 ต่อ 407 เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(129-131 LADPRAO ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND)
TEL. (+662) 930-9021-6 FAX. (+662) 930-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. (3)451/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้ามสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน บริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองแวว ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 5 บ้านปากน้ำ ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรคลองเม็ก ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ได้ที่ บริษัท ซีคอท จำกัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามวันและเวลาที่สะดวกของท่าน โดยติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ที่อยู่เดียวกับบริษัทฯ ข้างต้น หรือโทรศัพท์ 02-930-9021-6 ต่อ 407 เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(129-131 LADPRAO ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND)
TEL. (+662) 930-9021-6 FAX. (+662) 930-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. (3)452/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้ามสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน บริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าน้ำ ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซคิด ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากแกลบโรงไฟฟ้าสิ้นดิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 5 บ้านปากน้ำ ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผลกระทบจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรคลองเม็ก ตำบลคลองเม็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ได้ที่ บริษัท ซีคอท จำกัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามวันและเวลาที่สะดวกของท่าน โดยติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ที่อยู่เดียวกับบริษัทฯ ข้างต้น หรือโทรศัพท์ 02-930-9021-6 ต่อ 407 เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
129-131 RATTANATHIBET ROAD, BANGKRASUE, MUANG, NONTHABURI 11000, THAILAND
โทร. +66(0) 2969-9214 แฟกซ์ +66(0) 2969-9220 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซจ. 034/2555

15 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล
เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล) ของโครงการฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ตามสะดวกของชุมชน โดยให้ผู้ประสานงานให้ นางสาวพุดซ้อน อุดมนนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5823-4 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพุดซ้อน ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
129-131 RATTANATHIBET ROAD, BANGKRASUE, MUANG, NONTHABURI 11000, THAILAND
โทร. +66(0) 2969-9214 แฟกซ์ +66(0) 2969-9220 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซจ. 034/2555

15 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล
เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคูเพิ่มพา ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล) ของโครงการฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ตามสะดวกของชุมชน โดยให้ผู้ประสานงานให้ นางสาวพุดซ้อน อุดมนนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5823-4 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพุดซ้อน ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
129-131 RATTANATHIBET ROAD, BANGKRASUE, MUANG, NONTHABURI 11000, THAILAND
โทร. +66(0) 2969-9214 แฟกซ์ +66(0) 2969-9220 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซจ. 035/2555

15 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล
เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วย-บ่อโก ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล) ของโครงการฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ตามสะดวกของชุมชน โดยให้ผู้ประสานงานให้ นางสาวพุดซ้อน อุดมนนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5823-4 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพุดซ้อน ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
129-131 RATTANATHIBET ROAD, BANGKRASUE, MUANG, NONTHABURI 11000, THAILAND
โทร. +66(0) 2969-9214 แฟกซ์ +66(0) 2969-9220 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซจ. 036/2555

15 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล
เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคูเพิ่มพา ตำบลท้องเนียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรายบุคคล) ของโครงการฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ตามสะดวกของชุมชน โดยให้ผู้ประสานงานให้ นางสาวพุดซ้อน อุดมนนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5823-4 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพุดซ้อน ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีลอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
128-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
128-131 LADPRAO ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2938-3021-6 FAX. +66(0) 2938-3029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. 034/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ บริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานชุมชนวัดหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่บริษัท ซีลอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปรก้ำ ตำบลหนองหม้อ อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีลอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีลอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้แทนส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนราษฎรจำนวนหนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสมควรของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวชุดาภา อุดิสวนต์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีลอท จำกัด โทรศัพท์ 02-938-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุดาภา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีลอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
128-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
128-131 LADPRAO ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2938-3021-6 FAX. +66(0) 2938-3029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. 034/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ บริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานชุมชนวัดหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่บริษัท ซีลอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปรก้ำ ตำบลหนองหม้อ อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีลอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีลอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้แทนส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนราษฎรจำนวนหนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสมควรของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวชุดาภา อุดิสวนต์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีลอท จำกัด โทรศัพท์ 02-938-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุดาภา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีลอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
128-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
128-131 LADPRAO ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2938-3021-6 FAX. +66(0) 2938-3029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. 034/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ บริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านตาจอด ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา (เขตพื้นที่ตำบลหนองขนาก)

ตามที่บริษัท ซีลอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปรก้ำ ตำบลหนองหม้อ อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองหม้อ ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีลอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีลอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้แทนส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนราษฎรจำนวนหนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสมควรของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวชุดาภา อุดิสวนต์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีลอท จำกัด โทรศัพท์ 02-938-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุดาภา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีลอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
128-131 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
128-131 LADPRAO ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2938-3021-6 FAX. +66(0) 2938-3029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซต. 034/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ บริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านตาจอด ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา (เขตพื้นที่ตำบลหนองขนาก)

ตามที่บริษัท ซีลอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอสโค ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเตาเผาขยะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปรก้ำ ตำบลหนองหม้อ อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองหม้อ ตำบลหนองขนาก อำเภอหนองหม้อ จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีลอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวบ้านรอบข้าง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีลอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้แทนส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนราษฎรจำนวนหนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสมควรของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวชุดาภา อุดิสวนต์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีลอท จำกัด โทรศัพท์ 02-938-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุดาภา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนโยธินบูรพา แขวงบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10800
129-131 PHAHOLYOTHIN PAPA ROAD, BANGKOK, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. (+66) 2-910-5021-6 FAX. (+66) 2-910-5020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซท. 03461/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท ซีกอท ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบล ตำบลหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีกอท ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานเดิมของ บริษัท ซีกอท ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน ตำบลหนองอ้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการ ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองอ้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญคุณเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) ในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองอ้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านได้ ตามแบบแสดงความคิดเห็นที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.secot.co.th หรือ Facebook : SECOT CO., LTD. ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)465/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้เรื่องการเข้าร่วม)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบลโพนค้อ ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ตำบลโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนด้วยวิธีรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ทางคณะเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นหลัก โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวงษ์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิริวุฒินนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)466/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้เรื่องการเข้าร่วม)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบลโพนค้อ ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ตำบลโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนด้วยวิธีรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ทางคณะเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นหลัก โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวงษ์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิริวุฒินนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)465/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้เรื่องการเข้าร่วม)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านท้องเหรียว ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ตำบลโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนด้วยวิธีรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ทางคณะเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นหลัก โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวงษ์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิริวุฒินนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)466/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้เรื่องการเข้าร่วม)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง บริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวสมอ ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็กโซไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองโรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ตำบลโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนด้วยวิธีรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ทางคณะเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นหลัก โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวงษ์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุดารัตน์ ศิริวุฒินนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
139-139 ถนนโพธิ์แก้วประจำ แขวงบางเขื่อน เขตบางเขื่อน กรุงเทพฯ 10800
139-139 SOMDEJCHOPHRAYA ROAD, BANGKUAK, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. +66(0) 2919-9021-6 FAX. +66(0) 2919-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (3)470/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านคลองเสี้ยน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรส่วนหนึ่งจากสถานศึกษาในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา สุจิตานนท์ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญบุคลากรและชุมชนร่วมสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา สิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
139-139 ถนนโพธิ์แก้วประจำ แขวงบางเขื่อน เขตบางเขื่อน กรุงเทพฯ 10800
139-139 SOMDEJCHOPHRAYA ROAD, BANGKUAK, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. +66(0) 2919-9021-6 FAX. +66(0) 2919-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (3)471/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไพร์กอก ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรส่วนหนึ่งจากสถานศึกษาในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา สุจิตานนท์ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญบุคลากรและชุมชนร่วมสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา สิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
139-139 ถนนโพธิ์แก้วประจำ แขวงบางเขื่อน เขตบางเขื่อน กรุงเทพฯ 10800
139-139 SOMDEJCHOPHRAYA ROAD, BANGKUAK, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. +66(0) 2919-9021-6 FAX. +66(0) 2919-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (3)472/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหน้าค่าย ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรส่วนหนึ่งจากสถานศึกษาในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา สุจิตานนท์ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญบุคลากรและชุมชนร่วมสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา สิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
139-139 ถนนโพธิ์แก้วประจำ แขวงบางเขื่อน เขตบางเขื่อน กรุงเทพฯ 10800
139-139 SOMDEJCHOPHRAYA ROAD, BANGKUAK, BANGKOK 10800, THAILAND
TEL. +66(0) 2919-9021-6 FAX. +66(0) 2919-9020 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (3)473/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเปรี้ย ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เอ็ดไวท์ไฟฟ้าแมน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรส่วนหนึ่งจากสถานศึกษาในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้แทนครัวเรือนรายบุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของชุมชน โดยได้มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา สุจิตานนท์ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญบุคลากรและชุมชนร่วมสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา สิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จด. (3)476/2555

18 กันยายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลหนองกอง อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 3 บ้านป่าหนี้ ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองคู ตำบลหนองกอง อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บ้านส่งหนังสือเชิญมาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนร่วมวิจารณ์บุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ นี้ ท่านผลการเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นรายบุคคลไป นางสาวสุดใจดา อุดิศานนท์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จด. (3)477/2555

18 กันยายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ตำบลหนองกอง อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 3 บ้านป่าหนี้ ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองคู ตำบลหนองกอง อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บ้านส่งหนังสือเชิญมาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนร่วมวิจารณ์บุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ นี้ ท่านผลการเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นรายบุคคลไป นางสาวสุดใจดา อุดิศานนท์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จด. (3)476/2555

18 กันยายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแพวแดก ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 3 บ้านป่าหนี้ ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลหนองโป่งใต้ ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บ้านส่งหนังสือเชิญมาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนร่วมวิจารณ์บุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ นี้ ท่านผลการเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นรายบุคคลไป นางสาวสุดใจดา อุดิศานนท์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จด. (3)477/2555

18 กันยายน 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านเกี๋ยงไชยพร ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฮโรพาวเวอร์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 3 บ้านป่าหนี้ ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลหนองโป่งใต้ ตำบลห้องเม็ดน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงราย ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บ้านส่งหนังสือเชิญมาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของท่าน เพื่อสัมภาษณ์ท่านและผู้ชุมชนร่วมวิจารณ์บุคคล ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ นี้ ท่านผลการเข้าสัมภาษณ์จะพิจารณาตามความสะดวกของท่านเป็นรายบุคคลไป นางสาวสุดใจดา อุดิศานนท์ ตำแหน่งงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จก. (ว)478/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้วิธีการอย่างรวดเร็ว)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าอิฐหนู ตำบลหัวเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน่วยงานสังกัดอำเภอพรหมคีรี เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามอัธยาศัย ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จก. (ว)478/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้วิธีการอย่างรวดเร็ว)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนประทับ ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน่วยงานสังกัดอำเภอพรหมคีรี เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามอัธยาศัย ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จก. (ว)488/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้วิธีการอย่างรวดเร็ว)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเคล็ด ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน่วยงานสังกัดอำเภอพรหมคีรี เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามอัธยาศัย ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ จก. (ว)481/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้วิธีการอย่างรวดเร็ว)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านดอนขาคม ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลท้องเนียน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน่วยงานสังกัดอำเภอพรหมคีรี เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามอัธยาศัย ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)482/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานกรรมการชุมชนบ้านค่ายหงษ์ ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านค่ายหงษ์ ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขออนุญาตส่งหนังสือเรียนมายังท่าน เพื่อขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวนิช ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)483/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานกรรมการชุมชนบ้านค่ายหงษ์ ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านค่ายหงษ์ ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขออนุญาตส่งหนังสือเรียนมายังท่าน เพื่อขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวนิช ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)484/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานกรรมการชุมชนบ้านหนองประทัด ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านค่ายหงษ์ ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขออนุญาตส่งหนังสือเรียนมายังท่าน เพื่อขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวนิช ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.

ที่ ซท. (3)485/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานกรรมการชุมชนบ้านหนองประทัด ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านค่ายหงษ์ ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลห้องแซง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขออนุญาตส่งหนังสือเรียนมายังท่าน เพื่อขออนุญาตจำหน่ายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อุดมวนิช ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัมคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
129-131 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND
TEL. +66(0) 2918-9021-6 FAX. +66(0) 2918-9028 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขจ. (3)408/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ตามโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตบางนา ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตบางนา ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-918-9021-6 ต่อ 407 ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัมคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
129-131 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND
TEL. +66(0) 2918-9021-6 FAX. +66(0) 2918-9028 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขจ. (3)408/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านใหม่หอรา ตำบลพนมสาร อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ตามโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสาร ตำบลพนมสาร อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตบางนา ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-918-9021-6 ต่อ 407 ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัมคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
129-131 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND
TEL. +66(0) 2918-9021-6 FAX. +66(0) 2918-9028 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขจ. (3)408/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านท่าสำมะ ตำบลพนมสาร อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ตามโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสาร ตำบลพนมสาร อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตบางนา ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-918-9021-6 ต่อ 407 ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนรัมคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
129-131 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND
TEL. +66(0) 2918-9021-6 FAX. +66(0) 2918-9028 Website : www.secot.co.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขจ. (3)408/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเขาดอก ตำบลพนมสาร อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เซ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ตามโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านปากน้ำ ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสาร ตำบลพนมสาร อำเภอพนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้านรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตบางนา ตำบลหัวหมาก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-918-9021-6 ต่อ 407 ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK, 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2939-9023-6 FAX. +66(0) 2939-9029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขพ. (3)491/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท ซีคอท จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านวังใน ตำบลหนองแก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซ็นโก้ฟิล์ทเพลน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บริหารส่วนหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาที่ท่านสะดวก โดยติดต่อนางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีคอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK, 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2939-9023-6 FAX. +66(0) 2939-9029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขพ. (3)492/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท ซีคอท จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านวังกรวด ตำบลหนองแก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซ็นโก้ฟิล์ทเพลน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บริหารส่วนหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาที่ท่านสะดวก โดยติดต่อนางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีคอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK, 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2939-9023-6 FAX. +66(0) 2939-9029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขพ. (3)493/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท ซีคอท จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านมะค่าดิน ตำบลหนองแก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซ็นโก้ฟิล์ทเพลน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บริหารส่วนหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาที่ท่านสะดวก โดยติดต่อนางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีคอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, CHATUCHAK, BANGKOK, 10900, THAILAND
TEL. +66(0) 2939-9023-6 FAX. +66(0) 2939-9029 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ขพ. (3)494/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท ซีคอท จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านบ่าหลา ตำบลหนองแก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้มอบหมายจากบริษัท เซ็นโก้ฟิล์ทเพลน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาประชาคม ที่ทำการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้บริหารส่วนหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาที่ท่านสะดวก โดยติดต่อนางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีคอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6602 940-3021-6 FAX. +6602 940-3020 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 034952555

18 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสำรวจหน้างานชุมชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านราชทอง ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านบ่าหน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางสู ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจหน้างานชุมชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์หน้างานชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชุมชนส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชาคมฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555 นี้ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาคมฯ ในวันดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวะพันธุ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6602 940-3021-6 FAX. +6602 940-3020 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 034962555

18 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสำรวจหน้างานชุมชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านราชทอง ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านบ่าหน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางสู ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจหน้างานชุมชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์หน้างานชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชุมชนส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชาคมฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555 นี้ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาคมฯ ในวันดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวะพันธุ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6602 940-3021-6 FAX. +6602 940-3020 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 034972555

18 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสำรวจหน้างานชุมชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคอนเขียน ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านบ่าหน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางสู ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจหน้างานชุมชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์หน้างานชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชุมชนส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชาคมฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555 นี้ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาคมฯ ในวันดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวะพันธุ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
129-131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
129-131 VIBHAVADIRANGSIT ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6602 940-3021-6 FAX. +6602 940-3020 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 034982555

18 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีสำรวจหน้างานชุมชน)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคลองยอง ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านบ่าหน้ำ ตำบลท้องเนียน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางสู ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจหน้างานชุมชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์หน้างานชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชุมชนส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมประชาคมฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555 นี้ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชาคมฯ ในวันดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวะพันธุ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
159-161 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
159-161 LADPRAOWPHAYA ROAD, BANGKOK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6625 7950-5621-6 FAX. +6625 7950-5620 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (1)0090/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้ตัวแทนหน่วยสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเขาโพธิ์ ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 1 บ้านปากน้ำ ตำบลเทพมิตร อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการทำรายงานฯ ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางพูน ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน้างานสัมภาษณ์ของบริษัทฯ เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามระยะเวลาที่ท่านสะดวก ผู้วิจัยขอความร่วมมือ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวานันนนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
159-161 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
159-161 LADPRAOWPHAYA ROAD, BANGKOK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6625 7950-5621-6 FAX. +6625 7950-5620 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (1)0090/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้ตัวแทนหน่วยสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 1 บ้านปากน้ำ ตำบลเทพมิตร อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการทำรายงานฯ ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางพูน ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน้างานสัมภาษณ์ของบริษัทฯ เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามระยะเวลาที่ท่านสะดวก ผู้วิจัยขอความร่วมมือ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวานันนนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
159-161 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
159-161 LADPRAOWPHAYA ROAD, BANGKOK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6625 7950-5621-6 FAX. +6625 7950-5620 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (1)0091/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้ตัวแทนหน่วยสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสีโรัตน์ ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 1 บ้านปากน้ำ ตำบลเทพมิตร อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการทำรายงานฯ ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางพูน ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน้างานสัมภาษณ์ของบริษัทฯ เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามระยะเวลาที่ท่านสะดวก ผู้วิจัยขอความร่วมมือ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวานันนนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีกอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
159-161 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
159-161 LADPRAOWPHAYA ROAD, BANGKOK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +6625 7950-5621-6 FAX. +6625 7950-5620 Website : www.secot.th E-mail : secot@secot.co.th

ที่ ซพ. (1)0092/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยใช้ตัวแทนหน่วยสุขภาพ)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านซากบัวขาว ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่บริษัท ซีกอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็นไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ตามในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 1 บ้านปากน้ำ ตำบลเทพมิตร อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการทำรายงานฯ ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางพูน ตำบลตาขัน อำเภอพนม จังหวัดสมุทรปราการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีกอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างครอบด้วนรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ในการนี้ บริษัท ซีกอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนส่วนหน้างานสัมภาษณ์ของบริษัทฯ เข้าสัมภาษณ์ท่าน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 นี้ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามระยะเวลาที่ท่านสะดวก ผู้วิจัยขอความร่วมมือ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัท ซีกอท จำกัด โทรศัพท์ 02-910-5021-6 ต่อ 407 เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญผู้แทน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิวานันนนท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
159-161 ซอยวัดพระยาปลา ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
159-161 RAMKHAMHAENG ROAD, SAPHANSUNG, BANGKOK 10240, THAILAND
โทร. 0-2509-5021-6 แฟกซ์ 0-2509-5020 เว็บไซต์ www.secot.co.th อีเมล์ secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 021503/2555

18 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีประชาพิจารณ์)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำผสมผสมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท เอ็ดโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสร้างน้อย ตำบลสวนพอง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นราชการ

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำผสมผสมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านป่าหนัง ตำบลท่าพระ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นราชการ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางหู ตำบลสวนพอง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นราชการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินผลจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างกว้างขวางรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดบางหู ตำบลสวนพอง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นราชการ โดยได้กำหนดการนำเสนอโครงการ ดังนี้

- 09.00 น. ลงทะเบียน
- 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม
- 09.35 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
- 10.00 น. ชี้แจงผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- 10.30 น. ชี้แจงผลการศึกษาด้านสุขภาพ
- 11.00 น. ซักถามและรับฟังความคิดเห็น
- 12.00 น. ปิดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายโครงการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด
SECOT CO., LTD.
159-161 ซอยวัดพระยาปลา ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
159-161 RAMKHAMHAENG ROAD, SAPHANSUNG, BANGKOK 10240, THAILAND
โทร. 0-2509-5021-6 แฟกซ์ 0-2509-5020 เว็บไซต์ www.secot.co.th อีเมล์ secot@secot.co.th

ที่ ซพ. 021504/2555

18 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โดยวิธีประชาพิจารณ์)
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำผสมผสมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท เอ็ดโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านนาแก่ง ตำบลสวนพอง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นราชการ

ตามที่บริษัท ซีคอท จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ดโก้ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำผสมผสมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานปัจจุบัน ที่หมู่ 8 บ้านป่าหนัง ตำบลท่าพระ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นราชการ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางหู ตำบลสวนพอง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นราชการ ไปแล้วนั้น

ในขั้นตอนการประเมินผลจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปอย่างกว้างขวางรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในการนี้ บริษัท ซีคอท จำกัด จึงใคร่ขอเชิญชุมชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดบางหู ตำบลสวนพอง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นราชการ โดยได้กำหนดการนำเสนอโครงการ ดังนี้

- 09.00 น. ลงทะเบียน
- 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม
- 09.35 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
- 10.00 น. ชี้แจงผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- 10.30 น. ชี้แจงผลการศึกษาด้านสุขภาพ
- 11.00 น. ซักถามและรับฟังความคิดเห็น
- 12.00 น. ปิดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันทา ศิริวุฒินานนท์)
ผู้จัดการฝ่ายโครงการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ปทุมวัน 10800 Tel.56852687, 56840259
TAX ID. 0105546095724
ขอรับเงิน

POS 108082909100643 RCPT#456910
19/04/2012 16:13:26 USERPRANGSINEE
ROW302054 M4 TRN2925072

EMSขนาด EI 8815 9511 4 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ผัดมาตุ่มอน
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9513 1 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นายก ธนม, ตวงทอง
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9515 9 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม.ม.1
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9517 6 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม. ม. 3
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9519 3 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนสำนอย
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9521 6 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนสระบัน
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9523 3 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนประชา
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9525 5 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชน
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9527 8 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชน
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9529 5 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนศาลเจ้า
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00

EMSขนาด EI 8815 9531 8 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม. ม. 2
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9533 5 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม.ม. 3
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9535 2 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ กำนัน ม. 4
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9537 0 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม. ม.5
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9539 7 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม.ม.6
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9541 0 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม. ม. 7
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9543 7 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม. ม. 8
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9545 4 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม. ม. 9
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9547 1 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม.ม. 10
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9549 9 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม. ม. 11
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9551 1 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม.ม. 12
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9553 9 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ นฤม.ม. 3
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00

EMSขนาด EI 8815 9555 6 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบุ่งขี้เหล็ก
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9557 3 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบุ่งมอน
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9559 0 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านกก
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9561 7 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านกก
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9563 4 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านกก
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9565 1 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านกก
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9567 9 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบุ่งขี้เหล็ก
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9569 6 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองแวง
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9591 9 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านแ
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9593 6 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนวัดดี
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9595 3 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนอ้อมก้อมกา
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9597 5 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนดวงดอง
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9599 8 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองระ
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00
EMSขนาด EI 8815 9601 8 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนส่ง
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านแ
N EMS ระหว่างประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS ขนาด ฿12.00

EMSจนฯ EI 8815 9600 6 TH
น้ำหนัก .022 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอ. ม. 14
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9557 3 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.1
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9559 5 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.2
N EMS จนประเทศ ฿37.00
EMSจนฯ EI 8815 9561 3 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.3
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9563 6 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.4
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9565 8 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.5
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9567 5 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.6
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9569 2 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.7
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
N รอบประกันรอบรถยนต์ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9571 5 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ผอบ. ม.8
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9573 2 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชน
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9575 0 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ ประธานคณะกรรมการชุมชนป่าหมาก
N EMS จนประเทศ ฿37.00
N ตอบรับ EMS จนฯ ฿12.00
EMSจนฯ EI 8815 9577 7 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 80210 ขนอม
ชื่อผู้รับ (ผู้ฝากส่งขอตรวจ)
(- - - -

ภาคผนวก 4-15

ผลการตอบแบบสอบถาม
ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผลตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในพื้นที่ศึกษารัศมี 0-3 กิโลเมตร และ 3-5 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รายการ	ระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
1. เพศ						
- ชาย	97	47.8	117	41.3	214	44.0
- หญิง	106	52.2	166	58.7	272	56.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2. อายุเฉลี่ย (ปี)						
- ต่ำสุด	17		18		17	
- สูงสุด	86		86		86	
- เฉลี่ย (ปี)	47		48		47	
3. ศาสนา						
- พุทธ	155	76.4	273	96.5	428	88.1
- อิสลาม	35	17.2	0	0.0	35	7.2
- ไม่ระบุ	13	6.4	10	3.5	23	4.7
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
4. การศึกษา						
- ไม่ได้เรียน	6	3.0	4	1.4	10	2.1
- ไม่จบการศึกษา แต่พออ่านออกเขียนได้	22	10.8	11	3.9	33	6.8
- ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)	91	44.8	75	26.5	166	34.2
- มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)	40	19.7	32	11.3	72	14.8
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)	25	12.3	61	21.6	86	17.7
- อาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.)	4	2.0	14	4.6	18	3.7
- อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา/ปวส.)	3	1.5	13	4.9	16	3.3
- ปริญญาตรี	4	2.0	63	22.3	67	13.8
- สูงกว่าปริญญาตรี	1	0.5	5	1.8	6	1.2
- อื่นๆ	1	0.5	1	0.4	2	0.4
- ไม่ระบุ	6	3.0	4	1.3	10	2.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	ระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
5. สถานภาพการสมรส						
- โสด	27	13.3	34	12.0	61	12.6
- แต่งงาน	140	69.0	221	78.1	361	74.3
- หม้าย	30	14.8	22	7.8	52	10.7
- หย่า	2	1.0	6	2.1	8	1.6
- ไม่ระบุ	4	2.0	0	0.0	4	0.8
รวม	**203**	**100.1**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
6. สถานภาพในครัวเรือน						
- หัวหน้าครัวเรือน	112	55.2	144	50.9	256	52.7
- คู่สมรส	51	25.1	90	31.8	141	29.0
- บุตร/ธิดา	11	5.4	28	9.9	39	8.0
- พี่/น้อง	5	2.5	0	0.0	5	1.0
- บิดา/มารดาของหัวหน้าครัวเรือน	4	2.0	9	3.2	13	2.7
- ญาติ	1	0.5	4	1.4	5	1.0
- อื่นๆ	3	1.5	0	0.0	3	0.6
- ไม่ระบุ	16	7.9	8	2.8	24	4.9
รวม	**203**	**100.1**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
7. การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์						
- ไม่มีที่ดิน	100	49.3	83	29.3	183	37.7
- มีที่ดินเป็นของตัวเอง	85	41.9	186	65.7	271	55.8
- ไม่ระบุ	18	8.9	14	4.9	32	6.6
รวม	**203**	**100.1**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
8. ภูมิลำเนาเดิม						
- เกิดที่นี่/อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด	82	40.4	178	62.9	260	53.5
- ย้ายมาจากที่อื่น	98	48.3	86	30.4	184	37.9
- ไม่ระบุ	23	11.3	19	6.7	42	8.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฉลี่ย (ปี)						
- ต่ำสุด	1		1		1	
- สูงสุด	85		79		85	
- เฉลี่ย (ปี)	34.7		37		34.7	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	ระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
9. สาเหตุที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่						
- หางานทำ	26	12.8	5	1.8	31	6.4
- หาสถานที่ประกอบอาชีพ	33	16.3	8	2.8	41	8.4
- ย้ายตามหน่วยงานต้นสังกัด	0	0.0	16	5.7	16	3.3
- ย้ายตามบิดามารดา/ย้ายตามครอบครัว	8	3.9	21	7.4	29	6.0
- ใกล้เครือญาติ	9	4.4	2	0.7	11	2.3
- สะดวกในการเดินทาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	13	6.4	7	2.5	20	4.1
- ไม่ระบุ	114	56.2	224	79.1	338	69.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
10. ความคิดในการย้ายที่อยู่อาศัย						
- ไม่คิด	122	60.1	212	74.9	334	68.7
- คิด	45	22.2	39	13.8	84	17.3
- ยังไม่แน่ใจ	3	1.5	2	0.7	5	1.0
- ไม่ระบุ	33	16.3	30	10.6	63	13.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
11. การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร						
- ไม่ได้เป็นสมาชิกใดๆ	125	61.6	137	48.4	262	53.9
- กลุ่มสมาชิก ธกส.	4	2.0	22	7.8	26	5.3
- กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน	0	0.0	19	6.7	19	3.9
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	3	1.5	10	3.5	13	2.7
- กลุ่มประมง	13	6.4	8	2.8	21	4.3
- กลุ่ม อสม.	12	5.9	34	12.0	46	9.5
- กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	0	0.0	8	2.8	8	1.6
- อื่นๆ	6	3.0	10	3.5	16	3.3

ตารางที่ 2

ข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

รายการ	ระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
1. ข้อมูลสมาชิกภายในครัวเรือน						
1.1 ลักษณะครอบครัว						
- ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก)	164	80.8	242	85.5	406	83.5
- ครอบครัวขยาย (ญาติพี่น้องอยู่รวมกัน)	17	8.4	20	7.1	37	7.6
- ไม่ระบุ	22	10.8	21	7.4	43	8.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
1.2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน						
(1) จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ประจำ (คน/ครัวเรือน)	3.0		3.0		3.0	
(2) จำนวนสมาชิกที่มีงานทำ (คน/ครัวเรือน)	2.0		2.0		2.0	
(3) จำนวนสมาชิกที่ไม่ได้ทำงาน (คน/ครัวเรือน)	2.0		2.0		2.0	
จำแนกเป็น: (คน/ครัวเรือน)						
- เรียนหนังสือ	1.0		1.0		1.0	
- แม่บ้าน	1.0		1.0		1.0	
- ผู้สูงอายุ	1.0		1.0		1.0	
- ผู้เจ็บป่วย	1.0		1.0		1.0	
- โรคเรื้อรัง	1.0		1.0		1.0	
- พิการ	1.0		1.0		1.0	
1.3 คนตั้งครรภ์ในครัวเรือน						
- ไม่มี	152	74.9	255	90.1	407	83.7
- มี	0	0.0	5	1.8	5	1.0
- ไม่ระบุ	51	25.1	23	8.1	74	15.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
อายุครรภ์เฉลี่ย (เดือน)	0.0		6.0		6.0	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครอบครัว						
2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน						
- รับราชการ	4	2.0	49	17.3	53	10.9
- รัฐวิสาหกิจ/องค์กรรัฐบาล	5	2.5	14	4.9	19	3.9
- ค้าขาย	51	25.1	65	23.0	116	23.9
- การเกษตร (ทำสวน)	15	7.4	81	28.6	96	19.8
- รับจ้างทั่วไป	94	46.3	76	26.9	170	35.0
- การประมง	61	30.0	8	2.8	69	14
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	5	2.5	1	0.4	6	1
- ทำงานอิสระส่วนตัว เช่น ตัดเสื้อ ตัดผม	15	7.4	20	7.1	35	7.2
- ทำงานประจำในบริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานเอกชน	5	2.5	7	2.5	12	2.5
- อื่นๆ	6	3.0	14	4.9	20	4.1
2.2 อาชีพรอง/ อาชีพเสริม						
- ไม่มี	154	75.9	215	76.0	369	75.9
- มี	20	9.9	57	20.1	77	15.8
- ไม่ระบุ	29	14.3	11	3.9	40	8.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2.3 ปัญหาในการประกอบอาชีพ						
- ไม่มี	136	67.0	244	86.2	380	78.2
- มี	26	12.8	32	11.3	58	11.9
- ไม่ระบุ	41	20.2	7	2.5	48	9.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2.4 รายได้โดยประมาณ (บาทต่อเดือน)						
- น้อยกว่า 10,000	97	47.8	105	37.1	202	41.6
- 10,001-30,000	90	44.3	109	38.5	199	40.9
- 30,001-50,000	7	3.4	21	7.4	28	5.8
- มากกว่า 50,000	0	0.0	13	4.6	13	2.7
- ไม่ระบุ	9	4.4	35	12.4	44	9.1

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2.5 รายจ่ายโดยประมาณ (บาทต่อเดือน)						
- น้อยกว่า 10,000	98	48.3	108	38.2	206	42.4
- 10,001-30,000	66	32.5	117	41.3	183	37.7
- 30,001-50,000	2	1.0	17	6.0	19	3.9
- มากกว่า 50,000	1	0.5	6	2.1	7	1.4
- ไม่ระบุ	36	17.7	35	12.4	71	14.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2.6 สัดส่วนรายได้กับรายจ่าย						
- เพียงพอ มีเหลือเก็บ	45	22.2	62	21.9	107	22.0
- เพียงพอไม่มีเหลือเก็บ	39	19.2	87	30.7	126	25.9
- บางเดือนพอ บางเดือนไม่พอ	59	29.1	84	29.7	143	29.4
- ไม่เพียงพอ	14	6.9	38	13.4	52	10.7
- ไม่ระบุ	46	22.7	12	4.2	58	11.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
2.7 หนี้สินของครัวเรือน						
- ไม่มี	55	27.1	78	27.6	133	27.4
- มี	118	58.1	197	69.6	315	64.8
- ไม่ระบุ	30	14.8	8	2.8	38	7.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กรณีที่เป็นหนี้ ระบุแหล่งที่มาของการเป็นหนี้สิน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- การผ่อนซื้อบ้าน/ซื้อที่ดิน	*17*	*8.4*	*41*	*14.5*	*58*	*11.9*
- การผ่อนซื้อรถ	*49*	*24.1*	*77*	*27.2*	*126*	*26.1*
- เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว	*39*	*19.2*	*88*	*31.1*	*127*	*26.1*
- ค่าเรียนลูก	*36*	*17.7*	*86*	*30.4*	*122*	*25.1*
- ค่ารักษาพยาบาล	*15*	*7.4*	*20*	*7.1*	*35*	*7.2*
- อื่นๆ	*3*	*1.5*	*13*	*4.6*	*16*	*3.3*

ตารางที่ 3

การใช้น้ำและใช้ประโยชน์จากคลอง

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
1. แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ						
- น้ำฝน	10	4.3	9	2.5	19	3.2
- น้ำประปา	74	31.6	62	17.5	136	23.1
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง	116	50.0	221	62.3	337	57.2
- น้ำบาดาล	0	0.0	17	4.8	17	2.9
- บ่อน้ำตื้น	0	0.0	39	11.0	39	6.6
- อื่นๆ	34	14.5	7	2.0	41	7.0
2. แหล่งน้ำใช้ของครอบครัว						
- น้ำฝน	5	2.7	15	4.4	20	3.8
- น้ำประปา	156	85.2	101	29.4	257	48.8
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง	18	9.8	96	27.9	114	21.6
- น้ำบาดาล	4	2.2	39	11.3	43	8.2
- บ่อน้ำตื้น	0	0.0	80	23.3	80	15.2
- คลอง	0	0.0	13	3.8	13	2.5
3. การใช้ประโยชน์จากคลองขนอม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ เลย	57	28.1	154	54.4	208	22.8
- นำน้ำมาใช้ในครัวเรือน	7	3.4	33	11.7	26	5.3
- สัญจรทางน้ำ เดินเรือ	51	25.1	11	3.9	61	12.6
- การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ	27	13.3	28	9.9	54	11.0
- ใช้เพื่อเพาะปลูก	2	1.0	13	4.6	15	3.1
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	8	3.9	4	1.4	12	2.5
- การประมง/จับสัตว์น้ำ	63	31.0	19	6.7	82	16.9

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
4. ปัญหาที่สำคัญมากที่สุดของคลองขนอม ในปัจจุบัน						
- ไม่มีปัญหา	24	11.8	31	11.0	55	11.3
- ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย	15	7.4	94	33.2	109	22.4
- ปริมาณสัตว์น้ำลดลง	34	16.7	22	7.8	56	11.5
- ปัญหาเรื่องวัชพืช	0	0.0	7	2.5	7	1.4
- ปัญหาความตื้นเขิน การตกตะกอน	14	6.9	35	12.4	49	10.1
- ปัญหาน้ำท่วมในหน้าน้ำ	20	9.9	29	10.2	49	10.1
- อื่นๆ	28	13.8	2	0.7	30	6.2
- ไม่ระบุ	68	33.5	63	22.2	131	27.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4

สภาพแวดล้อมในชุมชน

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
1. ความพอใจในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชน						
- ไม่พอใจ	13	6.4	41	14.5	54	11.1
- พอใจ	113	55.7	108	38.2	221	45.5
- พอใจปานกลาง	34	16.7	107	37.8	141	29.0
- พอใจมาก	0	0.0	8	2.8	8	1.6
- ไม่ระบุ	43	21.2	19	6.7	62	12.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2. ปัญหาในชุมชนของท่านที่ทำให้เดือดร้อน รำคาญ						
(1) ปัญหายาเสพติด						
- ไม่มีปัญหา	44	21.7	44	15.5	88	18.1
- มาก	96	47.3	144	50.9	240	49.4
- ปานกลาง	27	13.3	54	19.1	81	16.7
- น้อย	9	4.4	28	9.9	37	7.6
- ไม่ระบุ	27	13.3	13	4.6	40	8.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(2) การพนัน						
- ไม่มีปัญหา	38.0	18.7	40	14.1	78	16.0
- มาก	39.0	19.2	125	44.2	164	33.7
- ปานกลาง	91.0	44.8	60	21.2	151	31.1
- น้อย	10.0	4.9	41	14.5	51	10.5
- ไม่ระบุ	25.0	12.3	17	6.0	42	8.7
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(3) มั่วสุม						
- ไม่มีปัญหา	41.0	20.2	50	17.7	91	18.7
- มาก	80.0	39.4	97	34.3	177	36.4
- ปานกลาง	31.0	15.3	63	22.3	94	19.3
- น้อย	25.0	12.3	49	17.3	74	15.2
- ไม่ระบุ	26.0	12.8	24	8.5	50	10.4
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.1**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(4) ลักขโมย						
- ไม่มีปัญหา	37	18.2	60	21.2	97	20.0
- มาก	16	7.9	37	13.1	53	10.9
- ปานกลาง	19	9.4	72	25.4	91	18.7
- น้อย	104	51.2	91	32.2	195	40.1
- ไม่ระบุ	27	13.3	23	8.1	50	10.3
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(5) การทะเลาะวิวาท						
- ไม่มีปัญหา	30	14.8	59	20.8	89	18.3
- มาก	20	9.9	30	10.6	50	10.3
- ปานกลาง	26	12.8	58	20.5	84	17.3
- น้อย	99	48.8	109	38.5	208	42.8
- ไม่ระบุ	28	13.8	27	9.5	55	11.3
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**#REF!**	**486**	**100.0**
(6) ชุมชนแฟง						
- ไม่มีปัญหา	32	15.8	60	21.2	92	18.9
- มาก	24	11.8	38	13.4	62	12.8
- ปานกลาง	21	10.3	51	18.0	72	14.8
- น้อย	97	47.8	100	35.3	197	40.5
- ไม่ระบุ	29	14.3	34	12.0	63	13.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
(7) แรงงานต่างถิ่น						
- ไม่มีปัญหา	30	14.8	33	11.7	63	13.0
- มาก	35	17.2	84	29.7	119	24.5
- ปานกลาง	21	10.3	85	30.0	106	21.8
- น้อย	90	44.3	55	19.4	145	29.8
- ไม่ระบุ	27	13.3	26	9.2	53	10.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(8) แรงงานต่างด้าว						
- ไม่มีปัญหา	29	14.3	33	11.7	62	12.8
- มาก	40	19.7	128	45.2	168	34.6
- ปานกลาง	19	9.4	59	20.8	78	16.0
- น้อย	89	43.8	41	14.5	130	26.7
- ไม่ระบุ	26	12.8	22	7.8	48	9.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
(9) ชุมชนแออัด						
- ไม่มีปัญหา	29	14.3	71	25.1	100	20.6
- มาก	22	10.8	32	11.3	54	11.1
- ปานกลาง	75	36.9	64	22.6	139	28.6
- น้อย	49	24.1	91	32.2	140	28.8
- ไม่ระบุ	28	13.8	25	8.8	53	10.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(10) ความปลอดภัยในชีวิต						
- ไม่มีปัญหา	18	8.9	86	30.4	104	21.4
- มาก	33	16.3	34	12.0	67	13.8
- ปานกลาง	71	35.0	110	38.9	181	37.2
- น้อย	53	26.1	32	11.3	85	17.5
- ไม่ระบุ	28	13.8	21	7.4	49	10.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(11) ความปลอดภัยในทรัพย์สิน						
- ไม่มีปัญหา	22	10.8	87	30.7	109	22.4
- มาก	25	12.3	36	12.7	61	12.6
- ปานกลาง	65	32.0	108	38.2	173	35.6
- น้อย	56	27.6	30	10.6	86	17.7
- ไม่ระบุ	35	17.2	22	7.8	57	11.7
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(12) ความขัดแย้งของคนภายในชุมชน						
- ไม่มีปัญหา	22	10.8	84	29.7	106	21.8
- มาก	24	11.8	18	6.4	42	8.6
- ปานกลาง	28	13.8	70	24.7	98	20.2
- น้อย	99	48.8	85	30.0	184	37.9
- ไม่ระบุ	30	14.8	26	9.2	56	11.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(13) ความขัดแย้งระหว่างชุมชน						
- ไม่มีปัญหา	20	9.9	89	31.4	109	22.4
- มาก	27	13.3	15	5.3	42	8.6
- ปานกลาง	19	9.4	52	18.4	71	14.6
- น้อย	106	52.2	89	31.4	195	40.1
- ไม่ระบุ	31	15.3	38	13.4	69	14.3
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(14) การศึกษา						
จำนวนสถานศึกษา						
- ไม่มีปัญหา	91	44.8	99	35.0	190	39.1
- มาก	20	9.9	21	7.4	41	8.4
- ปานกลาง	43	21.2	81	28.6	124	25.5
- น้อย	13	6.4	36	12.7	49	10.1
- ไม่ระบุ	36	17.7	46	16.3	82	16.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
จำนวนบุคลากรของสถานศึกษา						
- ไม่มีปัญหา	93	45.8	90	31.8	183	37.7
- มาก	20	9.9	29	10.2	49	10.1
- ปานกลาง	44	21.7	90	31.8	134	27.6
- น้อย	10	4.9	34	12.0	44	9.1
- ไม่ระบุ	36	17.7	40	14.1	76	15.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
ประสิทธิภาพของบุคลากรของสถานศึกษา						
- ไม่มีปัญหา	90	44.3	85	30.0	175	36.0
- มาก	18	8.9	28	9.9	46	9.5
- ปานกลาง	45	22.2	99	35.0	144	29.6
- น้อย	13	6.4	34	12.0	47	9.7
- ไม่ระบุ	37	18.2	37	13.1	74	15.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา						
- ไม่มีปัญหา	94	46.3	85	30.0	179	36.8
- มาก	23	11.3	36	12.7	59	12.1
- ปานกลาง	33	16.3	83	29.3	116	23.9
- น้อย	20	9.9	37	13.1	57	11.7
- ไม่ระบุ	33	16.3	42	14.8	75	15.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(15) ระบบสาธารณูปโภค						
น้ำประปา						
- ไม่มีปัญหา	101	49.8	79	27.9	180	37.0
- มาก	30	14.8	60	21.2	90	18.5
- ปานกลาง	34	16.7	78	27.6	112	23.0
- น้อย	10	4.9	41	14.5	51	10.5
- ไม่ระบุ	28	13.8	25	8.8	53	11.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
ไฟฟ้า						
- ไม่มีปัญหา	104	51.2	92	32.5	196	40.3
- มาก	26	12.8	35	12.4	61	12.6
- ปานกลาง	34	16.7	82	29.0	116	23.9
- น้อย	10	4.9	47	16.6	57	11.7
- ไม่ระบุ	29	14.3	27	9.5	56	11.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(16) การบริการด้านสาธารณสุข						
จำนวนสถานพยาบาล						
- ไม่มีปัญหา	96	47.3	82	29.0	178	36.6
- มาก	25	12.3	43	15.2	68	14.0
- ปานกลาง	42	20.7	80	28.3	122	25.1
- น้อย	9	4.4	40	14.1	49	10.1
- ไม่ระบุ	31	15.3	38	13.4	69	14.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
จำนวนบุคลากร						
- ไม่มีปัญหา	91	44.8	75	26.5	166	34.2
- มาก	22	10.8	51	18.0	73	15.0
- ปานกลาง	47	23.2	88	31.1	135	27.8
- น้อย	12	5.9	34	12.0	46	9.5
- ไม่ระบุ	31	15.3	35	12.4	66	13.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
เครื่องมือทางการแพทย์						
- ไม่มีปัญหา	89	43.8	65	23.0	154	31.7
- มาก	23	11.3	65	23.0	88	18.1
- ปานกลาง	32	15.8	76	26.9	108	22.2
- น้อย	29	14.3	42	14.8	71	14.6
- ไม่ระบุ	30	14.8	35	12.4	65	13.4
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(17) การคมนาคม						
สภาพถนน						
- ไม่มีปัญหา	85	41.9	84	29.7	169	34.8
- มาก	23	11.3	39	13.8	62	12.8
- ปานกลาง	46	22.7	104	36.7	150	30.9
- น้อย	16	7.9	27	9.5	43	8.8
- ไม่ระบุ	33	16.3	29	10.2	62	12.7
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
จำนวนถนน						
- ไม่มีปัญหา	89	43.8	85	30.0	174	35.8
- มาก	20	9.9	26	9.2	46	9.5
- ปานกลาง	35	17.2	109	38.5	144	29.6
- น้อย	28	13.8	35	12.4	63	13.0
- ไม่ระบุ	31	15.3	28	9.9	59	12.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
เส้นทางการคมนาคม						
- ไม่มีปัญหา	90	44.3	87	30.7	177	36.4
- มาก	22	10.8	25	8.8	47	9.7
- ปานกลาง	35	17.2	106	37.5	141	29.0
- น้อย	25	12.3	35	12.4	60	12.3
- ไม่ระบุ	31	15.3	30	10.6	61	12.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(18) ความแออัดด้านการจราจร						
- ไม่มีปัญหา	88	43.3	96	33.9	184	37.9
- มาก	24	11.8	20	7.1	44	9.1
- ปานกลาง	31	15.3	77	27.2	108	22.2
- น้อย	30	14.8	49	17.3	79	16.3
- ไม่ระบุ	30	14.8	41	14.5	71	14.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(19) ด้านสิ่งแวดล้อม						
คุณภาพอากาศ						
- ไม่มีปัญหา	9	4.4	85	30.0	94	19.3
- มาก	104	51.2	67	23.7	171	35.2
- ปานกลาง	47	23.2	84	29.7	131	27.0
- น้อย	11	5.4	24	8.5	35	7.2
- ไม่ระบุ	32	15.8	23	8.1	55	11.3
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
ระดับเสียง						
- ไม่มีปัญหา	9	4.4	84	29.7	93	19.1
- มาก	35	17.2	39	13.8	74	15.2
- ปานกลาง	109	53.7	95	33.6	204	42.0
- น้อย	19	9.4	34	12.0	53	10.9
- ไม่ระบุ	31	15.3	31	11.0	62	12.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
คุณภาพน้ำ						
- ไม่มีปัญหา	14	6.9	75	26.5	89	18.3
- มาก	34	16.7	63	22.3	97	20.0
- ปานกลาง	115	56.7	92	32.5	207	42.6
- น้อย	11	5.4	23	8.1	34	7.0
- ไม่ระบุ	29	14.3	30	10.6	59	12.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
ขยะและการจัดการ						
- ไม่มีปัญหา	11	5.4	66	23.3	77	15.8
- มาก	56	27.6	83	29.3	139	28.6
- ปานกลาง	100	49.3	71	25.1	171	35.2
- น้อย	6	3.0	34	12.0	40	8.2
- ไม่ระบุ	30	14.8	29	10.2	59	12.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
น้ำเสียและการจัดการ						
- ไม่มีปัญหา	10	4.9	66	23.3	76	15.6
- มาก	41	20.2	72	25.4	113	23.3
- ปานกลาง	109	53.7	76	26.9	185	38.1
- น้อย	11	5.4	35	12.4	46	9.5
- ไม่ระบุ	32	15.8	34	12.0	66	13.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(20) ปัญหาน้ำท่วม						
- ไม่มีปัญหา	9	4.4	60	21.2	69	14.2
- มาก	98	48.3	85	30.0	183	37.7
- ปานกลาง	50	24.6	64	22.6	114	23.5
- น้อย	13	6.4	32	11.3	45	9.3
- ไม่ระบุ	33	16.3	42	14.8	75	15.3
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
3. สถานที่พักผ่อนในชุมชน						
(1) สวนสาธารณะ						
- มี	18	8.9	37	13.1	55	11.3
- ไม่มี	158	77.8	227	80.2	385	79.2
- ไม่ระบุ	27	13.3	19	6.7	46	9.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน						
- สภาพดี	10	4.9	11	3.9	21	4.3
- ควรปรับปรุง	4	2.0	28	9.9	32	6.6
- ไม่ระบุ	189	93.1	244	86.2	433	89.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(2) สนามเด็กเล่น						
- มี	20	9.9	35	12.4	55	11.3
- ไม่มี	157	77.3	230	81.3	387	79.6
- ไม่ระบุ	26	12.8	18	6.4	44	9.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.1**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน						
- สภาพดี	10	4.9	9	3.2	19	3.9
- ควรปรับปรุง	5	2.5	16	5.7	21	4.3
- ไม่ระบุ	188	92.6	258	91.2	446	91.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.1**	**486**	**100.0**
(3) สนามกีฬา						
- มี	20	9.9	57	20.1	77	15.8
- ไม่มี	157	77.3	207	73.1	364	74.9
- ไม่ระบุ	26	12.8	19	6.7	45	9.3
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน						
- สภาพดี	11	5.4	9	3.2	20	4.1
- ควรปรับปรุง	4	2.0	42	14.8	46	9.5
- ไม่ระบุ	188	92.6	232	82.0	420	86.4
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(4) สถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส						
- มี	16	7.9	27	9.5	43	8.8
- ไม่มี	161	79.3	243	85.9	404	83.1
- ไม่ระบุ	26	12.8	13	4.6	39	8.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน						
- สภาพดี	8	3.9	8	2.8	16	3.3
- ควรปรับปรุง	2	1.0	20	7.1	22	4.5
- ไม่ระบุ	193	95.1	255	90.1	448	92.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(5) อื่นๆ						
- มี	0	0.0	6	2.1	6	1.2
- ไม่มี	169	83.3	224	79.2	393	80.9
- ไม่ระบุ	34	16.7	53	18.7	87	17.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
4. การรับทราบวิธีการแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าชนอม						
- ไม่ทราบ	130	64.0	205	72.4	335	68.9
- ทราบ	8	3.9	27	9.5	35	7.2
- ไม่ระบุ	65	32.0	51	18.0	116	23.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
กรณีทราบ ต้องแจ้ง						
- ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำท้องถิ่น	2	1.0	5	1.8	7	1.4
- องค์กรชุมชน/องค์กรที่จัดตั้ง/อุตสาหกรรมจังหวัด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- กฟผ./หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์/กฟภ.	0	0.0	8	2.8	8	1.6
- นายอำเภอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	1	0.5	2	0.7	3	0.6
- โรงไฟฟ้า	0	0.0	3	1.1	3	0.6
- ไม่ระบุ	200	98.5	265	93.6	465	95.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 5

ข้อมูลด้านสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
1. การสูบบุหรี่ของท่าน และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ และ/หรือ ดื่มสุรา						
(1) บุหรี่						
- มีคนสูบบุหรี่	102	50.2	125	44.2	227	46.7
- ไม่มีคนสูบบุหรี่	66	32.5	133	47.0	199	40.9
- ไม่ระบุ	35	17.2	25	8.8	60	12.3
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
ความถี่ในการสูบ						
- ประจำ	66	32.5	34	12.0	100	20.6
- นานๆ ครั้ง	13	6.4	35	12.4	48	9.9
- ไม่ระบุ	124	61.1	214	75.6	338	69.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(2) สุรา						
- มีคนดื่มสุรา	85	41.9	137	48.4	222	45.7
- ไม่มีคนดื่มสุรา	80	39.4	120	42.4	200	41.2
- ไม่ระบุ	38	18.7	26	9.2	64	13.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
ความถี่ในการดื่มสุรา						
- ประจำ	35	17.2	20	7.1	55	11.3
- นานๆ ครั้ง	28	13.8	74	26.1	102	21.0
- ไม่ระบุ	140	69.0	189	66.8	329	67.7
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2. การเจ็บป่วยในช่วงปีที่แล้ว (พ.ศ.2554)						
(1) โรคระบบทางเดินหายใจ (เป็นหวัด หอบหืด)						
- มี	44	21.7	122	43.1	166	34.2
- ไม่มี	103	50.7	110	38.9	213	43.8
- ไม่ระบุ	56	27.6	51	18.0	107	22.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*16*	*7.9*	*58*	*20.5*	*74*	*15.2*
- ผู้หญิง	*12*	*5.9*	*35*	*12.4*	*47*	*9.7*
- ผู้สูงอายุ	*5*	*2.5*	*6*	*2.1*	*11*	*2.3*
- คนท้อง	*3*	*1.5*	*0*	*0.0*	*3*	*0.6*
- หัวหน้าครอบครัว	*13*	*6.4*	*18*	*6.4*	*31*	*6.4*
- อื่น ๆ เช่นทหาร	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(2) ความดันโลหิตสูง						
- มี	35	17.2	96	33.9	131	27.0
- ไม่มี	105	51.7	129	45.6	234	48.1
- ไม่ระบุ	63	31.0	58	20.5	121	24.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*3*	*1.5*	*4*	*1.4*	*7*	*1.4*
- ผู้หญิง	*17*	*8.4*	*26*	*9.2*	*43*	*8.8*
- ผู้สูงอายุ	*10*	*4.9*	*24*	*8.5*	*34*	*7.0*
- คนท้อง	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
- หัวหน้าครอบครัว	*11*	*5.4*	*35*	*12.4*	*46*	*9.5*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*0*	*0.0*	*1*	*0.4*	*1*	*0.2*
(3) โรคทางเดินอาหาร (ท้องเสีย ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ กระเพาะอาหาร)						
- มี	28	13.8	77	27.2	105	21.6
- ไม่มี	114	56.2	146	51.6	260	53.5
- ไม่ระบุ	61	30.0	60	21.2	121	24.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*6*	*3.0*	*23*	*8.1*	*29*	*6.0*
- ผู้หญิง	*10*	*4.9*	*24*	*8.5*	*34*	*7.0*
- ผู้สูงอายุ	*0*	*0.0*	*5*	*2.1*	*5*	*1.0*
- คนท้อง	*0*	*0.0*	*2*	*0.7*	*2*	*0.4*
- หัวหน้าครอบครัว	*6*	*3.0*	*9*	*3.2*	*15*	*3.1*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*0*	*0.0*	*1*	*0.4*	*1*	*0.2*
(4) โรคภูมิแพ้						
- มี	35	17.2	105	37.1	140	28.8
- ไม่มี	106	52.2	119	42.0	225	46.3
- ไม่ระบุ	62	30.5	59	20.8	121	24.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*16*	*7.9*	*34*	*12.0*	*50*	*10.3*
- ผู้หญิง	*5*	*2.5*	*42*	*14.8*	*47*	*9.7*
- ผู้สูงอายุ	*1*	*0.5*	*4*	*1.4*	*5*	*1.0*
- คนท้อง	*0*	*0.0*	*2*	*0.7*	*2*	*0.4*
- หัวหน้าครอบครัว	*4*	*2.0*	*13*	*4.6*	*17*	*3.5*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*0*	*0.0*	*1*	*0.4*	*1*	*0.2*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(5) โรคผิวหนัง						
- มี	16	7.9	43	15.2	59	12.1
- ไม่มี	119	58.6	181	64.0	300	61.7
- ไม่ระบุ	68	33.5	59	20.8	127	26.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*6*	*3.0*	*6*	*2.1*	*12*	*2.5*
- ผู้หญิง	*4*	*2.0*	*17*	*6.0*	*21*	*4.3*
- ผู้สูงอายุ	*0*	*0.0*	*4*	*1.8*	*4*	*0.8*
- คนท้อง	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
- หัวหน้าครอบครัว	*3*	*1.5*	*7*	*2.5*	*10*	*2.1*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
(6) โรคหู						
- มี	1	0.5	33	11.7	34	7.0
- ไม่มี	133	65.5	186	65.7	319	65.6
- ไม่ระบุ	69	34.0	64	22.6	133	27.4
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*1*	*0.5*	*3*	*1.1*	*4*	*0.8*
- ผู้หญิง	*1*	*0.5*	*4*	*1.4*	*5*	*1.0*
- ผู้สูงอายุ	*0*	*0.0*	*10*	*3.5*	*10*	*2.1*
- คนท้อง	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
- หัวหน้าครอบครัว	*0*	*0.0*	*5*	*2.1*	*5*	*1.0*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*0*	*0.0*	*1*	*0.4*	*1*	*0.2*
(7) โรคมะเร็ง						
- มี	0	0.0	20	7.1	20	4.1
- ไม่มี	151	74.4	235	83.0	386	79.4
- ไม่ระบุ	52	25.6	28	9.9	80	16.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*
- ผู้หญิง	*0*	*0.0*	*6*	*2.3*	*6*	*1.2*
- ผู้สูงอายุ	*0*	*0.0*	*7*	*2.8*	*7*	*1.4*
- คนท้อง	*0*	*0.0*	*1*	*0.5*	*1*	*0.2*
- หัวหน้าครอบครัว	*0*	*0.0*	*4*	*1.4*	*4*	*0.8*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*0*	*0.0*	*1*	*0.5*	*1*	*0.2*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(8) โรคซึมเศร้า						
- มี	5	2.5	25	8.8	30	6.2
- ไม่มี	146	71.9	230	81.3	376	77.4
- ไม่ระบุ	52	25.6	28	9.9	80	16.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
- ผู้หญิง	*2*	*1.0*	*2*	*0.7*	*4*	*0.8*
- ผู้สูงอายุ	*0*	*0.0*	*7*	*2.5*	*7*	*1.4*
- คนท้อง	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
- หัวหน้าครอบครัว	*0*	*0.0*	*11*	*3.9*	*11*	*2.3*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
(9) โรคเครียด						
- มี	13	6.4	51	18.0	64	13.2
- ไม่มี	139	68.5	207	73.1	346	71.2
- ไม่ระบุ	51	25.1	25	8.8	76	15.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
- ผู้หญิง	*6*	*3.0*	*14*	*4.9*	*20*	*4.1*
- ผู้สูงอายุ	*2*	*1.0*	*4*	*1.4*	*6*	*1.2*
- คนท้อง	*1*	*0.5*	*0*	*0.0*	*1*	*0.2*
- หัวหน้าครอบครัว	*2*	*1.0*	*23*	*8.1*	*25*	*5.1*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*
(10) โรคอื่นๆ เบาหวาน						
- มี	13	6.4	8	2.8	21	4.3
- ไม่มี	179	88.2	266	94.0	445	91.6
- ไม่ระบุ	11	5.4	9	3.2	20	4.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- เด็ก	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*
- ผู้หญิง	*5*	*2.5*	*0*	*0.0*	*5*	*1.0*
- ผู้สูงอายุ	*2*	*1.0*	*0*	*0.0*	*2*	*0.4*
- คนท้อง	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*
- หัวหน้าครอบครัว	*6*	*3.0*	*2*	*0.7*	*8*	*1.6*
- อื่น ๆ เช่นพิการ	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*	*0*	*0.0*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
3. การรักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- โรงพยาบาลของรัฐ	122	40.4	198	33.9	320	36.1
- โรงพยาบาลเอกชน	43	14.2	88	15.1	131	14.8
- ซื้อยากินเอง	79	26.2	79	13.5	158	17.8
- คลินิกแพทย์	34	11.3	159	27.2	193	21.8
- ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข	5	1.7	37	6.3	42	4.7
- รักษาด้วยสมุนไพร/แพทย์ทางเลือก	9	3	15	2.6	24	2.7
- ปล่อยให้หายเอง	10	3	8	1.4	18	2.0
4. การออกกำลังกายของท่าน และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวในช่วงปีที่ผ่านมา						
- ไม่ออกกำลังกาย	52	25.6	55	19.4	107	22.0
- ออกกำลังสม่ำเสมอ/เป็นประจำ	9	4.4	72	25.4	81	16.7
- ออกกำลังบ้าง นานๆ ครั้ง	99	48.8	128	45.2	227	46.7
- ไม่ระบุ	43	21.2	28	9.9	71	14.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
5. สถานที่ที่ออกกำลังกาย						
- ที่ฟิตเนส	1.0	0.5	5	1.8	6	1.2
- ที่สนามในชุมชน	9	4.4	34	12.0	43	8.8
- ที่บ้าน	85	41.9	120	42.4	205	42.2
- อื่นๆ	15	7.4	27	9.5	42	8.6
- ไม่ระบุ	93	45.8	97	34.3	190	39.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 6

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
1. การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงไฟฟ้าขนอม						
- ไม่เคย	103	50.7	144	50.9	247	50.8
- เคย	55	27.1	96	33.9	151	31.1
- ไม่ระบุ	45	22.2	43	15.2	88	18.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
2. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าขนอม						
- มีการสนับสนุนหรือกิจกรรมชุมชนร่วมกัน	36	17.7	118	41.7	154	31.7
- มีการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน	11	5.4	15	5.3	26	5.3
- ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย	19	9.4	71	25.1	90	18.5
- อื่นๆ	77	37.9	6	2.1	83	17.1
- ไม่ระบุ	60	29.6	73	25.8	133	27.4
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
3. ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าขนอม						
- พอใจ	103	50.7	87	30.7	190	39.1
- เฉยๆ	58	28.6	125	44.2	183	37.7
- ไม่พอใจ	2	1.0	26	9.5	28	5.8
- ไม่ระบุ	40	19.7	45	15.9	85	17.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.3**	**486**	**100.0**
4. การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม						
- ไม่ทราบ	48	23.6	80	28.3	128	26.3
- ทราบ	124	61.1	173	61.1	297	61.1
- ไม่ระบุ	31	15.3	30	10.6	61	12.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
กรณีที่ทราบ ระบุแหล่งข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- *ประกาศที่ติดอยู่ในชุมชน/พื้นที่ใกล้เคียง*	*13*	*6.4*	*18*	*6.4*	*31*	*6.4*
- *เข้าร่วมประชุมกับโครงการ*	*10*	*4.9*	*42*	*14.8*	*52*	*10.7*
- *เพื่อนบ้าน*	*61*	*30.0*	*80*	*28.3*	*141*	*29.0*
- *ผู้นำชุมชน*	*42*	*20.7*	*75*	*26.5*	*117*	*24.1*
- *เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอม*	*22*	*10.8*	*39*	*13.8*	*61*	*12.6*
- *สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ*	*5*	*2.5*	*32*	*11.3*	*37*	*7.6*

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
5. ผลกระทบต่อชุมชนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ช่วงการก่อสร้าง						
(1) การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นของคนงาน						
- มีผลกระทบ	70	34.5	48	17.0	118	24.3
- ไม่มีผลกระทบ	21	10.3	43	15.2	64	13.2
- ไม่แน่ใจ	71	35.0	151	53.4	222	45.7
- ไม่ระบุ	41	20.2	41	14.5	82	16.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.1**	**486**	**100.0**
(2) ขยะ/น้ำทิ้งจากที่พักคนงาน						
- มีผลกระทบ	71	35.0	72	25.4	143	29.4
- ไม่มีผลกระทบ	18	8.9	36	12.7	54	11.1
- ไม่แน่ใจ	71	35.0	130	45.9	201	41.4
- ไม่ระบุ	43	21.2	45	15.9	88	18.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
(3) การจราจรในพื้นที่						
- มีผลกระทบ	75	36.9	56	19.8	131	27.0
- ไม่มีผลกระทบ	17	8.4	53	18.7	70	14.4
- ไม่แน่ใจ	70	34.5	130	45.9	200	41.2
- ไม่ระบุ	41	20.2	44	15.5	85	17.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
(4) อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง						
- มีผลกระทบ	12	5.9	62	21.9	74	15.2
- ไม่มีผลกระทบ	17	8.4	42	14.8	59	12.1
- ไม่แน่ใจ	132	65.0	134	47.3	266	54.7
- ไม่ระบุ	42	20.7	45	15.9	87	17.9
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
(5) ฝุ่นผงจากการก่อสร้าง						
- มีผลกระทบ	83	40.9	90	31.8	173	35.6
- ไม่มีผลกระทบ	16	7.9	26	9.2	42	8.6
- ไม่แน่ใจ	52	25.6	123	43.5	175	36.0
- ไม่ระบุ	52	25.6	44	15.5	96	19.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(6) เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง						
- มีผลกระทบ	22	10.8	66	23.3	88	18.1
- ไม่มีผลกระทบ	14	6.9	47	16.6	61	12.6
- ไม่แน่ใจ	115	56.7	122	43.1	237	48.8
- ไม่ระบุ	52	25.6	48	17.0	100	20.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(7) โอกาสการมีงานทำของคนในพื้นที่						
- มีผลกระทบ	62	30.5	47	16.6	109	22.4
- ไม่มีผลกระทบ	9	4.4	50	17.7	59	12.1
- ไม่แน่ใจ	76	37.4	141	49.8	217	44.7
- ไม่ระบุ	56	27.6	45	15.9	101	20.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(8) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนงานกับคนในพื้นที่						
- มีผลกระทบ	8	3.9	39	13.8	47	9.7
- ไม่มีผลกระทบ	16	7.9	37	13.1	53	10.9
- ไม่แน่ใจ	125	61.6	160	56.5	285	58.6
- ไม่ระบุ	54	26.6	47	16.6	101	20.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(9) ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง เช่น วัด และโบราณสถานในพื้นที่						
- มีผลกระทบ	14	6.9	43	15.2	57	11.7
- ไม่มีผลกระทบ	15	7.4	37	13.1	52	10.7
- ไม่แน่ใจ	120	59.1	154	54.4	274	56.4
- ไม่ระบุ	54	26.6	49	17.3	103	21.2
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(10) ความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อ						
- มีผลกระทบ	14	6.9	52	18.4	66	13.6
- ไม่มีผลกระทบ	11	5.4	31	11.0	42	8.6
- ไม่แน่ใจ	127	62.6	156	55.1	283	58.3
- ไม่ระบุ	51	25.1	44	15.5	95	19.5
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(11) ปัญหายาเสพติด						
- มีผลกระทบ	62	30.5	55	19.4	117	24.1
- ไม่มีผลกระทบ	14	6.9	30	10.6	44	9.1
- ไม่แน่ใจ	78	38.4	150	53.0	228	46.9
- ไม่ระบุ	49	24.1	48	17.0	97	20.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(12) ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่						
- มีผลกระทบ	28	13.8	50	17.7	78	16.0
- ไม่มีผลกระทบ	4	2.0	33	11.7	37	7.6
- ไม่แน่ใจ	116	57.1	155	54.8	271	55.8
- ไม่ระบุ	55	27.1	45	15.9	100	20.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.1**	**486**	**100.0**
(13) สถานบริการด้านสุขภาพในพื้นที่อาจไม่เพียงพอ						
- มีผลกระทบ	16	7.9	53	18.7	69	14.2
- ไม่มีผลกระทบ	23	11.3	38	13.4	61	12.6
- ไม่แน่ใจ	114	56.2	146	51.6	260	53.5
- ไม่ระบุ	50	24.6	46	16.3	96	19.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(14) ความกังวลใจ/โรคเครียด						
- มีผลกระทบ	13	6.4	51	18.0	64	13.2
- ไม่มีผลกระทบ	14	6.9	28	9.9	42	8.6
- ไม่แน่ใจ	121	59.6	158	55.8	279	57.4
- ไม่ระบุ	55	27.1	46	16.3	101	20.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
6. ผลกระทบต่อชุมชน จากโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ในช่วงดำเนินการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า						
(1) คุณภาพอากาศ						
- มีผลกระทบ	88	43.3	79	27.9	167	34.4
- ไม่มีผลกระทบ	8	3.9	37	13.1	45	9.3
- ไม่แน่ใจ	72	35.5	123	43.5	195	40.1
- ไม่ระบุ	35	17.2	44	15.5	79	16.2
รวม	**203**	**99.9**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(2) คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง						
- มีผลกระทบ	76	37.4	76	26.9	152	31.3
- ไม่มีผลกระทบ	13	6.4	35	12.4	48	9.9
- ไม่แน่ใจ	59	29.1	126	44.5	185	38.1
- ไม่ระบุ	55	27.1	46	16.3	101	20.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.1**	**486**	**100.0**
(3) เสียงรบกวนจากการเดินเครื่อง						
- มีผลกระทบ	29	14.3	60	21.2	89	18.3
- ไม่มีผลกระทบ	14	6.9	53	18.7	67	13.8
- ไม่แน่ใจ	108	53.2	126	44.5	234	48.1
- ไม่ระบุ	52	25.6	44	15.5	96	19.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
(4) อุบัติภัยจากการรั่วไหล/ระเบิด						
- มีผลกระทบ	20	9.9	60	21.2	80	16.5
- ไม่มีผลกระทบ	20	9.9	24	8.5	44	9.1
- ไม่แน่ใจ	106	52.2	150	53.0	256	52.6
- ไม่ระบุ	57	28.1	49	17.3	106	21.8
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(5) อันตรายจากกากของเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้า						
- มีผลกระทบ	46	22.7	68	24.0	114	23.5
- ไม่มีผลกระทบ	13	6.4	25	8.8	38	7.8
- ไม่แน่ใจ	86	42.4	139	49.1	225	46.3
- ไม่ระบุ	58	28.6	51	18.0	109	22.4
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
(6) ความเพียงพอของการให้บริการการจัดเก็บขยะ/กากของเสียในพื้นที่						
- มีผลกระทบ	18	8.9	56	19.8	74	15.2
- ไม่มีผลกระทบ	15	7.4	28	9.9	43	8.8
- ไม่แน่ใจ	112	55.2	150	53.0	262	53.9
- ไม่ระบุ	58	28.6	49	17.3	107	22.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(7) การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพการจ้างงาน และรายได้ของคนในชุมชน						
- มีผลกระทบ	66	32.5	52	18.4	118	24.3
- ไม่มีผลกระทบ	18	8.9	32	11.3	50	10.3
- ไม่แน่ใจ	61	30.0	150	53.0	211	43.4
- ไม่ระบุ	58	28.6	49	17.3	107	22.0
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(8) การเปลี่ยนแปลงทางมรดกศิลปวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยว						
- มีผลกระทบ	4	2.0	36	12.7	40	8.2
- ไม่มีผลกระทบ	16	7.9	45	15.9	61	12.6
- ไม่แน่ใจ	125	61.6	156	55.1	281	57.8
- ไม่ระบุ	58	28.6	46	16.3	104	21.4
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(9) ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุขและสุขภาพของชุมชนในพื้นที่						
- มีผลกระทบ	9	4.4	42	14.8	51	10.5
- ไม่มีผลกระทบ	22	10.8	31	11.0	53	10.9
- ไม่แน่ใจ	113	55.7	159	56.2	272	56.0
- ไม่ระบุ	59	29.1	51	18.0	110	22.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
(10) ความกังวลใจ/โรคเครียด						
- มีผลกระทบ	11	5.4	53	18.7	64	13.2
- ไม่มีผลกระทบ	13	6.4	25	8.8	38	7.8
- ไม่แน่ใจ	108	53.2	156	55.1	264	54.3
- ไม่ระบุ	71	35.0	49	17.3	120	24.7
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**99.9**	**486**	**100.0**
7. ความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม						
- เห็นด้วย	120	59.1	86	30.4	206	42.4
- ไม่เห็นด้วย	12	5.9	36	12.7	48	9.9
- ไม่แสดงความคิดเห็น	31	15.3	96	33.9	127	26.1
- ไม่ระบุ	40	19.7	65	23.0	105	21.6
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ				รวม	
	0-3 กิโลเมตร		3-5 กิโลเมตร			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**
8. ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติจากโครงการฯ						
- ไม่เกิดประโยชน์	15	7.4	21	7.4	36	7.4
- เกิดประโยชน์	154	75.9	174	61.5	328	67.5
- ไม่ระบุ	34	16.7	88	31.1	122	25.1
รวม	**203**	**100.0**	**283**	**100.0**	**486**	**100.0**

ผลตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
รัศมี 2 กิโลเมตรจากอ่างเก็บน้ำบ้านกลาง

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รายการ	รัตนี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
1. เพศ		
- ชาย	16	30.8
- หญิง	36	69.2
รวม	**52**	**100.0**
2. อายุเฉลี่ย (ปี)		
- ต่ำสุด	25	
- สูงสุด	71	
- เฉลี่ย (ปี)	46.37	
3. ศาสนา		
- พุทธ	45	86.5
- อิสลาม	1	1.9
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
4. การศึกษา		
- ไม่ได้เรียน	0	0.0
- ไม่จบการศึกษา แต่พออ่านออกเขียนได้	6	11.5
- ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)	18	34.6
- มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)	7	13.5
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)	6	11.5
- อาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.)	1	1.9
- อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา/ปวส.)	4	7.7
- ปริญญาตรี	6	11.5
- สูงกว่าปริญญาตรี	2	3.8
- อื่นๆ	0	0.0
- ไม่ระบุ	2	3.8
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
5. สถานภาพการสมรส		
- โสด	4	7.7
- แต่งงาน	37	71.2
- หม้าย	8	15.4
- หย่า	2	3.8
- ไม่ระบุ	1	1.9
รวม	**52**	**100.0**
6. สถานภาพในครัวเรือน		
- หัวหน้าครัวเรือน	25	48.1
- คู่สมรส	13	25.0
- บุตร/ธิดา	10	19.2
- พี่/น้อง	0	0.0
- บิดา/มารดาของหัวหน้าครัวเรือน	1	1.9
- ญาติ	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
- ไม่ระบุ	3	5.8
รวม	**52**	**100.0**
7. การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์		
- ไม่มีที่ดิน	22	42.3
- มีที่ดินเป็นของตัวเอง	27	51.9
- ไม่ระบุ	3	5.8
รวม	**52**	**100.0**
8. ภูมิลำเนาเดิม		
- เกิดที่นี่/อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด	44	84.6
- ย้ายมาจากที่อื่น	6	11.5
- ไม่ระบุ	2	3.8
รวม	**52**	**100.0**
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฉลี่ย (ปี)		
- ต่ำสุด	8	
- สูงสุด	71	
- เฉลี่ย (ปี)	43.2	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
9. สาเหตุที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่		
- หางานทำ	0	0.0
- หาสถานที่ประกอบอาชีพ	0	0.0
- ย้ายตามหน่วยงานต้นสังกัด	0	0.0
- ย้ายตามบิดามารดา/ย้ายตามครอบครัว	2	3.8
- ใกล้เครือญาติ	0	0.0
- สะดวกในการเดินทาง	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
- ไม่ระบุ	50	96.2
รวม	**52**	**100.0**
10. ความคิดในการย้ายที่อยู่อาศัย		
- ไม่คิด	47	90.4
- คิด	1	1.9
- ยังไม่แน่ใจ	0	0.0
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
11. การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร		
- ไม่ได้เป็นสมาชิกใดๆ	11	21.2
- กลุ่มสมาชิก ธกส.	12	23.1
- กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน	10	19.2
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	6	11.5
- กลุ่มประมง	0	0.0
- กลุ่ม อสม.	11	21.2
- กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	0	0.0
- อื่นๆ	5	9.6

ตารางที่ 2

ข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
1. ข้อมูลสมาชิกภายในครัวเรือน		
1.1 ลักษณะครอบครัว		
- ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก)	43	82.7
- ครอบครัวขยาย (ญาติพี่น้องอยู่รวมกัน)	7	13.5
- ไม่ระบุ	2	3.8
รวม	**52**	**100.0**
1.2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน		
(1) จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ประจำ (คน/ครัวเรือน)	3.4	
(2) จำนวนสมาชิกที่มีงานทำ (คน/ครัวเรือน)	2.1	
(3) จำนวนสมาชิกที่ไม่ได้ทำงาน (คน/ครัวเรือน)	1.7	
จำแนกเป็น: (คน/ครัวเรือน)		
- เรียนหนังสือ	1.4	
- แม่บ้าน	1.1	
- ผู้สูงอายุ	1.4	
- ผู้เจ็บป่วย	2.0	
- โรคเรื้อรัง	2.0	
- พิการ	1.2	
1.3 คนตั้งครรภ์ในครัวเรือน		
- ไม่มี	47	90.4
- มี	0	0.0
- ไม่ระบุ	5	9.6
รวม	**52**	**100.0**
อายุครรภ์เฉลี่ย (เดือน)	0.0	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครอบครัว		
2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน		
- รับราชการ	2	3.8
- รัฐวิสาหกิจ/องค์กรรัฐบาล	0	0.0
- ค้าขาย	14	26.9
- การเกษตร (ทำสวน)	33	63.5
- รับจ้างทั่วไป	14	26.9
- การประมง	0	0.0
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	0	0.0
- ทำงานอิสระส่วนตัว เช่น ตัดเสื้อ ตัดผม	6	11.5
- ทำงานประจำในบริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานเอกชน	3	5.8
- อื่นๆ	0	0.0
2.2 อาชีพรอง/ อาชีพเสริม		
- ไม่มี	45	86.5
- มี	5	9.6
- ไม่ระบุ	2	3.8
รวม	**52**	**100.0**
2.3 ปัญหาในการประกอบอาชีพ		
- ไม่มี	40	76.9
- มี	9	17.3
- ไม่ระบุ	3	5.8
รวม	**52**	**100.0**
2.4 รายได้โดยประมาณ (บาทต่อเดือน)		
- น้อยกว่า 10,000	15	28.8
- 10,001-30,000	29	55.8
- 30,001-50,000	2	3.9

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
- มากกว่า 50,000	1	1.9
- ไม่ระบุ	5	9.6
รวม	**110**	**211.5**
2.5 รายจ่ายโดยประมาณ (บาทต่อเดือน)		
- น้อยกว่า 10,000	21	40.4
- 10,001-30,000	20	38.5
- 30,001-50,000	1	1.9
- มากกว่า 50,000	2	3.8
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
2.6 สัดส่วนรายได้กับรายจ่าย		
- เพียงพอ มีเหลือเก็บ	10	19.2
- เพียงพอไม่มีเหลือเก็บ	21	40.4
- บางเดือนพอ บางเดือนไม่พอ	13	25.0
- ไม่เพียงพอ	2	3.8
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
2.7 หนี้สินของครัวเรือน		
- ไม่มี	16	30.8
- มี	32	61.5
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
กรณีที่เป็นหนี้ ระบุแหล่งที่มาของการเป็นหนี้สิน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *การผ่อนซื้อบ้าน/ซื้อที่ดิน*	*0*	*0.0*
- *การผ่อนซื้อรถ*	*19*	*36.5*
- *เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว*	*14*	*26.9*
- *ค่าเรียนลูก*	*8*	*15.4*
- *ค่ารักษาพยาบาล*	*3*	*5.8*
- *อื่นๆ*	*1*	*1.9*

ตารางที่ 3

การใช้น้ำและใช้ประโยชน์จากคลอง

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
1. แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ		
- น้ำฝน	3	5.8
- น้ำประปา	29	55.8
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง	34	65.4
- น้ำบาดาล	4	7.7
- บ่อน้ำตื้น	4	7.7
- อื่นๆ	0	0.0
2. แหล่งน้ำใช้ของครอบครัว		
- น้ำฝน	0	0
- น้ำประปา	23	44.2
- ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง	11	21.2
- น้ำบาดาล	2	3.8
- บ่อน้ำตื้น	8	15.4
- คลอง	12	23.1
3. การใช้ประโยชน์จากคลองขนอม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ เลย	0	0.0
- นำน้ำมาใช้ในครัวเรือน	20	38.5
- สัญจรทางน้ำ เดินเรือ	6	11.5
- การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ	0	0.0
- ใช้เพื่อเพาะปลูก	10	19.2
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	0	0.0
- การประมง/จับสัตว์น้ำ	5	9.6

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
4. ปัญหาที่สำคัญมากที่สุดของคลองชนอม ในปัจจุบัน		
- ไม่มีปัญหา	2	3.8
- ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย	8	15.4
- ปริมาณสัตว์น้ำลดลง	1	1.9
- ปัญหาเรื่องวัชพืช	12	23.1
- ปัญหาความตื้นเขิน การตกตะกอน	0	0.0
- ปัญหาน้ำท่วมในหน้าน้ำ	22	42.3
- อื่นๆ	0	0.0
- ไม่ระบุ	7	13.5
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4

สภาพแวดล้อมในชุมชน

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
1. ความพอใจในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชน		
- ไม่พอใจ	4	7.7
- พอใจ	29	55.8
- พอใจปานกลาง	13	25.0
- พอใจมาก	0	0.0
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
2. ปัญหาในชุมชนของท่านที่ทำให้เดือดร้อน รำคาญ		
(1) ปัญหายาเสพติด		
- ไม่มีปัญหา	13	25.0
- มาก	28	53.8
- ปานกลาง	9	17.3
- น้อย	0	0.0
- ไม่ระบุ	2	3.9
รวม	**52**	**100.0**
(2) การพนัน		
- ไม่มีปัญหา	4.0	7.7
- มาก	21.0	40.4
- ปานกลาง	20.0	38.5
- น้อย	3.0	5.8
- ไม่ระบุ	4.0	7.6
รวม	**52**	**100.0**
(3) มั่วสุม		
- ไม่มีปัญหา	5.0	9.6
- มาก	6.0	11.5
- ปานกลาง	9.0	17.3
- น้อย	27.0	51.9
- ไม่ระบุ	5.0	9.7
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(4) สักขโมย		
- ไม่มีปัญหา	6	11.5
- มาก	3	5.8
- ปานกลาง	5	9.6
- น้อย	32	61.5
- ไม่ระบุ	6	11.6
รวม	**52**	**100.0**
(5) การทะเลาะวิวาท		
- ไม่มีปัญหา	10	19.2
- มาก	1	1.9
- ปานกลาง	2	3.8
- น้อย	33	63.5
- ไม่ระบุ	6	11.6
รวม	**52**	**100.0**
(6) ชุมชนแฟง		
- ไม่มีปัญหา	8	15.4
- มาก	4	7.7
- ปานกลาง	4	7.7
- น้อย	30	57.7
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
(7) แรงงานต่างถิ่น		
- ไม่มีปัญหา	3	5.8
- มาก	8	15.4
- ปานกลาง	7	13.5
- น้อย	29	55.8
- ไม่ระบุ	5	9.5
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ	
	0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(8) แรงงานต่างด้าว		
- ไม่มีปัญหา	6	11.5
- มาก	9	17.3
- ปานกลาง	8	15.4
- น้อย	25	48.1
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
(9) ชุมชนแออัด		
- ไม่มีปัญหา	25	48.1
- มาก	2	3.8
- ปานกลาง	3	5.8
- น้อย	17	32.7
- ไม่ระบุ	5	9.6
รวม	**52**	**100.0**
(10) ความปลอดภัยในชีวิต		
- ไม่มีปัญหา	6	11.5
- มาก	6	11.5
- ปานกลาง	10	19.2
- น้อย	25	48.1
- ไม่ระบุ	5	9.7
รวม	**52**	**100.0**
(11) ความปลอดภัยในทรัพย์สิน		
- ไม่มีปัญหา	9	17.3
- มาก	3	5.8
- ปานกลาง	3	5.8
- น้อย	33	63.5
- ไม่ระบุ	4	7.6
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(12) ความขัดแย้งของคนภายในชุมชน		
- ไม่มีปัญหา	6	11.5
- มาก	6	11.5
- ปานกลาง	10	19.2
- น้อย	25	48.1
- ไม่ระบุ	5	9.7
รวม	**52**	**100.0**
(13) ความขัดแย้งระหว่างชุมชน		
- ไม่มีปัญหา	10	19.2
- มาก	3	5.8
- ปานกลาง	3	5.8
- น้อย	32	61.5
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
(14) การศึกษา		
จำนวนสถานศึกษา		
- ไม่มีปัญหา	28	53.8
- มาก	2	3.8
- ปานกลาง	8	15.4
- น้อย	7	13.5
- ไม่ระบุ	7	13.5
รวม	**52**	**100.0**
จำนวนบุคลากรของสถานศึกษา		
- ไม่มีปัญหา	28	53.8
- มาก	2	3.8
- ปานกลาง	5	9.6
- น้อย	9	17.3
- ไม่ระบุ	8	15.5
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
ประสิทธิภาพของบุคลากรของสถานศึกษา		
- ไม่มีปัญหา	28	53.8
- มาก	6	11.5
- ปานกลาง	6	11.5
- น้อย	6	11.5
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา		
- ไม่มีปัญหา	29	55.8
- มาก	3	5.8
- ปานกลาง	5	9.6
- น้อย	7	13.5
- ไม่ระบุ	8	15.3
รวม	**52**	**100.0**
(15) ระบบสาธารณูปโภค		
น้ำประปา		
- ไม่มีปัญหา	13	25.0
- มาก	13	25.0
- ปานกลาง	5	9.6
- น้อย	15	28.8
- ไม่ระบุ	6	11.6
รวม	**52**	**100.0**
ไฟฟ้า		
- ไม่มีปัญหา	13	25.0
- มาก	14	26.9
- ปานกลาง	9	17.3
- น้อย	12	23.1
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(16) การบริการด้านสาธารณสุข		
จำนวนสถานพยาบาล		
- ไม่มีปัญหา	18	34.6
- มาก	10	19.2
- ปานกลาง	9	17.3
- น้อย	12	23.1
- ไม่ระบุ	3	5.8
รวม	**52**	**100.0**
จำนวนบุคลากร		
- ไม่มีปัญหา	10	19.2
- มาก	10	19.2
- ปานกลาง	8	15.4
- น้อย	20	38.5
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
เครื่องมือทางการแพทย์		
- ไม่มีปัญหา	7	13.5
- มาก	10	19.2
- ปานกลาง	8	15.4
- น้อย	22	42.3
- ไม่ระบุ	5	9.6
รวม	**52**	**100.0**
(17) การคมนาคม		
สภาพถนน		
- ไม่มีปัญหา	4	7.7
- มาก	8	15.4
- ปานกลาง	13	25.0
- น้อย	22	42.3
- ไม่ระบุ	5	9.6
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
จำนวนถนน		
- ไม่มีปัญหา	9	17.3
- มาก	5	9.6
- ปานกลาง	11	21.2
- น้อย	21	40.4
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
เส้นทางการคมนาคม		
- ไม่มีปัญหา	8	15.4
- มาก	6	11.5
- ปานกลาง	8	15.4
- น้อย	23	44.2
- ไม่ระบุ	7	13.5
รวม	**52**	**100.0**
(18) ความแออัดด้านการจราจร		
- ไม่มีปัญหา	28	53.8
- มาก	4	7.7
- ปานกลาง	5	9.6
- น้อย	8	15.4
- ไม่ระบุ	7	13.5
รวม	**52**	**100.0**
(19) ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ		
- ไม่มีปัญหา	2	3.8
- มาก	8	15.4
- ปานกลาง	14	26.9
- น้อย	23	44.2
- ไม่ระบุ	5	9.7
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
ระดับเสียง		
- ไม่มีปัญหา	2	3.8
- มาก	3	5.8
- ปานกลาง	12	23.1
- น้อย	29	55.8
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
คุณภาพน้ำ		
- ไม่มีปัญหา	3	5.8
- มาก	6	11.5
- ปานกลาง	11	21.2
- น้อย	26	50.0
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
ขยะและการจัดการ		
- ไม่มีปัญหา	1	1.9
- มาก	5	9.6
- ปานกลาง	12	23.1
- น้อย	28	53.8
- ไม่ระบุ	6	11.6
รวม	**52**	**100.0**
น้ำเสียและการจัดการ		
- ไม่มีปัญหา	1	1.9
- มาก	5	9.6
- ปานกลาง	10	19.2
- น้อย	30	57.7
- ไม่ระบุ	6	11.6
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(20) ปัญหาน้ำท่วม		
- ไม่มีปัญหา	0	0.0
- มาก	36	69.2
- ปานกลาง	10	19.2
- น้อย	2	3.8
- ไม่ระบุ	4	7.8
รวม	**52**	**100.0**
(21) อื่นๆ		
- ไม่มีปัญหา	0	0.0
- มาก	36	69.2
- ปานกลาง	10	19.2
- น้อย	2	3.8
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
3. สถานที่พักผ่อนในชุมชน		
(1) สวนสาธารณะ		
- มี	3	5.8
- ไม่มี	43	82.7
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		
- สภาพดี	2	3.8
- ควรปรับปรุง	0	0.0
- ไม่ระบุ	50	96.2
รวม	**52**	**100.0**
(2) สนามเด็กเล่น		
- มี	27	51.9
- ไม่มี	19	36.5
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		
- สภาพดี	13	25.0
- ควรปรับปรุง	10	19.2
- ไม่ระบุ	29	55.8
รวม	**52**	**100.0**
(3) สนามกีฬา		
- มี	35	67.3
- ไม่มี	11	21.2
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		
- สภาพดี	16	30.8
- ควรปรับปรุง	12	23.1
- ไม่ระบุ	24	46.2
รวม	**52**	**100.0**
(4) สถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส		
- มี	28	53.8
- ไม่มี	18	34.6
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		
- สภาพดี	15	28.8
- ควรปรับปรุง	10	19.2
- ไม่ระบุ	27	51.9
รวม	**52**	**100.0**
(5) อื่นๆ		
- มี	4	7.7
- ไม่มี	42	80.8
- ไม่ระบุ	6	11.5
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
กรณีมีสถานที่อื่น ระบุ		
- *คลองท่าดก*	*2*	*3.8*
- *สนามบาส*	*0*	*0.0*
- *สนามโรงเรียน*	*0*	*0.0*
4. การรับทราบวิธีการแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าชนอม		
- ไม่ทราบ	26	50.0
- ทราบ	11	21.2
- ไม่ระบุ	15	28.8
รวม	**52**	**100.0**
กรณีทราบ ต้องแจ้ง		
- ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำท้องถิ่น	4	7.7
- องค์กรชุมชน/องค์กรที่จัดตั้ง/อุตสาหกรรมจังหวัด	1	1.9
- กฟผ./หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์/กฟภ.	3	5.8
- นายอำเภอ	0	0.0
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	1	1.9
- โรงไฟฟ้า	0	0.0
- ไม่ระบุ	43	82.7
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 5

ข้อมูลด้านสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
1. การสูบบุหรี่ของท่าน และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ และ/หรือ ดื่มสุรา		
(1) บุหรี่		
- มีคนสูบบุหรี่	31	59.6
- ไม่มีคนสูบบุหรี่	16	30.8
- ไม่ระบุ	5	9.6
รวม	**52**	**100.0**
ความถี่ในการสูบ		
- ประจำ	6	11.5
- นานๆ ครั้ง	5	9.6
- ไม่ระบุ	41	78.8
รวม	**52**	**100.0**
(2) สุรา		
- มีคนดื่มสุรา	32	61.5
- ไม่มีคนดื่มสุรา	16	30.8
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
ความถี่ในการดื่มสุรา		
- ประจำ	3	5.8
- นานๆ ครั้ง	9	17.3
- ไม่ระบุ	40	76.9
รวม	**52**	**100.0**
2. การเจ็บป่วยในช่วงปีที่แล้ว (พ.ศ.2554)		
(1) โรคระบบทางเดินหายใจ (เป็นหวัด หอบหืด)		
- มี	24	46.2
- ไม่มี	20	38.5
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่ป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*14*	*26.9*
- *ผู้หญิง*	*1*	*1.9*
- *ผู้สูงอายุ*	*4*	*7.7*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*2*	*3.8*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(2) ความดันโลหิตสูง		
- มี	18	34.6
- ไม่มี	26	50.0
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*2*	*3.8*
- *ผู้หญิง*	*5*	*9.6*
- *ผู้สูงอายุ*	*3*	*5.8*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*5*	*9.6*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*
(3) โรคทางเดินอาหาร (ท้องเสีย ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ กระเพาะอาหาร)		
- มี	7	13.5
- ไม่มี	36	69.2
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*1*	*1.9*
- *ผู้หญิง*	*3*	*5.8*
- *ผู้สูงอายุ*	*1*	*1.9*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*0*	*0.0*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*
(4) โรคภูมิแพ้		
- มี	9	17.3
- ไม่มี	35	67.3
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*2*	*3.8*
- *ผู้หญิง*	*4*	*7.7*
- *ผู้สูงอายุ*	*1*	*1.9*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*1*	*1.9*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(5) โรคผิวหนัง		
- มี	5	9.6
- ไม่มี	39	75.0
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*2*	*3.8*
- *ผู้หญิง*	*1*	*1.9*
- *ผู้สูงอายุ*	*0*	*0.0*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*1*	*1.9*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*
(6) โรคหู		
- มี	5	9.6
- ไม่มี	38	73.1
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*2*	*3.8*
- *ผู้หญิง*	*0*	*0.0*
- *ผู้สูงอายุ*	*1*	*1.9*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*1*	*1.9*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*
(7) โรคมะเร็ง		
- มี	4.1	7.9
- ไม่มี	39	74.9
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52.1**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*1*	*1.9*
- *ผู้หญิง*	*0*	*0.0*
- *ผู้สูงอายุ*	*1*	*1.9*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*1*	*1.9*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(8) โรคซึมเศร้า		
- มี	3	5.8
- ไม่มี	40	76.9
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*0*	*0.0*
- *ผู้หญิง*	*0*	*0.0*
- *ผู้สูงอายุ*	*2*	*3.8*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*0*	*0.0*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*
(9) โรคเครียด		
- มี	5	9.6
- ไม่มี	38	73.1
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*0*	*0.0*
- *ผู้หญิง*	*0*	*0.0*
- *ผู้สูงอายุ*	*1*	*1.9*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*1*	*1.9*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*1*	*1.9*
(10) โรคอื่นๆ เบาหวาน		
- มี	2	3.8
- ไม่มี	50	96.2
- ไม่ระบุ	0	0.0
รวม	**52**	**100.0**
กลุ่มคนที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *เด็ก*	*0*	*0.0*
- *ผู้หญิง*	*1*	*1.9*
- *ผู้สูงอายุ*	*0*	*0.0*
- *คนท้อง*	*0*	*0.0*
- *หัวหน้าครอบครัว*	*0*	*0.0*
- *อื่น ๆ เช่นพิการ*	*0*	*0.0*

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
3. การรักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- โรงพยาบาลของรัฐ	36	69.2
- โรงพยาบาลเอกชน	20	38.5
- ซื้อยากินเอง	7	13.5
- คลินิกแพทย์	32	61.5
- ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข	26	50.0
- รักษาด้วยสมุนไพร/แพทย์ทางเลือก	6	12
- ปล่อยให้หายเอง	3	6
4. การออกกำลังกายของท่าน และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวในช่วงปีที่ผ่านมา		
- ไม่ออกกำลังกาย	8	15.4
- ออกกำลังสม่ำเสมอ/เป็นประจำ	14	26.9
- ออกกำลังบ้าง นานๆ ครั้ง	25	48.1
- ไม่ระบุ	5	9.6
รวม	**52**	**100.0**
5. สถานที่ที่ออกกำลังกาย		
- ที่ฟิตเนส	0.0	0.0
- ที่สนามในชุมชน	15	28.8
- ที่บ้าน	20	38.5
- อื่นๆ	1	1.9
- ไม่ระบุ	16	30.8
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 6

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
1. การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงไฟฟ้าขนอม		
- ไม่เคย	26	50.0
- เคย	19	36.5
- ไม่ระบุ	7	13.5
รวม	**52**	**100.0**
2. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าขนอม		
- มีการสนับสนุนหรือกิจกรรมชุมชนร่วมกัน	30	57.7
- มีการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน	2	3.8
- ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย	3	5.8
- อื่นๆ	3	5.8
- ไม่ระบุ	14	26.9
รวม	**52**	**100.0**
3. ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าขนอม		
- พอใจ	27	51.9
- เฉยๆ	14	26.9
- ไม่พอใจ	4	7.7
- ไม่ระบุ	7	13.5
รวม	**52**	**100.0**
4. การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม		
- ไม่ทราบ	21	40.4
- ทราบ	27	51.9
- ไม่ระบุ	4	7.7
รวม	**52**	**100.0**
กรณีที่ทราบ ระบุแหล่งข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *ประกาศที่ติดอยู่ในชุมชน/พื้นที่ใกล้เคียง*	*4*	*7.7*
- *เข้าร่วมประชุมกับโครงการ*	*3*	*5.8*
- *เพื่อนบ้าน*	*4*	*7.7*
- *ผู้นำชุมชน*	*16*	*30.8*
- *เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอม*	*10*	*19.2*
- *สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ*	*5*	*9.6*

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
5. ผลกระทบต่อชุมชนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ช่วงการก่อสร้าง		
(1) การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นของคนงาน		
- มีผลกระทบ	8	15.4
- ไม่มีผลกระทบ	16	30.8
- ไม่แน่ใจ	20	38.5
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
(2) ขยะ/น้ำทิ้งจากที่พักคนงาน		
- มีผลกระทบ	9	17.3
- ไม่มีผลกระทบ	14	26.9
- ไม่แน่ใจ	20	38.5
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
(3) การจราจรในพื้นที่		
- มีผลกระทบ	2	3.8
- ไม่มีผลกระทบ	17	32.7
- ไม่แน่ใจ	24	46.2
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
(4) อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง		
- มีผลกระทบ	6	11.5
- ไม่มีผลกระทบ	17	32.7
- ไม่แน่ใจ	20	38.5
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
(5) ฝุ่นผงจากการก่อสร้าง		
- มีผลกระทบ	11	21.2
- ไม่มีผลกระทบ	13	25.0
- ไม่แน่ใจ	18	34.6
- ไม่ระบุ	10	19.2
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(6) เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง		
- มีผลกระทบ	3	5.8
- ไม่มีผลกระทบ	18	34.6
- ไม่แน่ใจ	20	38.5
- ไม่ระบุ	11	21.2
รวม	**52**	**100.0**
(7) โอกาสการมีงานทำของคนในพื้นที่		
- มีผลกระทบ	6	11.5
- ไม่มีผลกระทบ	9	17.3
- ไม่แน่ใจ	27	51.9
- ไม่ระบุ	10	19.2
รวม	**52**	**100.0**
(8) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนงานกับคนในพื้นที่		
- มีผลกระทบ	5	9.6
- ไม่มีผลกระทบ	15	28.8
- ไม่แน่ใจ	22	42.3
- ไม่ระบุ	10	19.2
รวม	**52**	**100.0**
(9) ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง เช่น วัด และโบราณสถานในพื้นที่		
- มีผลกระทบ	7	13.5
- ไม่มีผลกระทบ	16	30.8
- ไม่แน่ใจ	19	36.5
- ไม่ระบุ	10	19.2
รวม	**52**	**100.0**
(10) ความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อ		
- มีผลกระทบ	6	11.5
- ไม่มีผลกระทบ	5	9.6
- ไม่แน่ใจ	33	63.5
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(11) ปัญหาอาเสพติด		
- มีผลกระทบ	7	13.5
- ไม่มีผลกระทบ	4	7.7
- ไม่แน่ใจ	33	63.5
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
(12) ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่		
- มีผลกระทบ	6	11.5
- ไม่มีผลกระทบ	5	9.6
- ไม่แน่ใจ	33	63.5
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**
(13) สถานบริการด้านสุขภาพในพื้นที่อาจไม่เพียงพอ		
- มีผลกระทบ	6	11.5
- ไม่มีผลกระทบ	16	30.8
- ไม่แน่ใจ	21	40.4
- ไม่ระบุ	9	17.3
รวม	**52**	**100.0**
(14) ความกังวลใจ/โรคเครียด		
- มีผลกระทบ	7	13.5
- ไม่มีผลกระทบ	15	28.8
- ไม่แน่ใจ	19	36.5
- ไม่ระบุ	11	21.2
รวม	**52**	**100.0**
6. ผลกระทบต่อชุมชน จากโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ในช่วงดำเนินการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า		
(1) คุณภาพอากาศ		
- มีผลกระทบ	8	15.4
- ไม่มีผลกระทบ	9	17.3
- ไม่แน่ใจ	22	42.3
- ไม่ระบุ	13	25.0
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(2) คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง		
- มีผลกระทบ	12	23.1
- ไม่มีผลกระทบ	12	23.1
- ไม่แน่ใจ	15	28.8
- ไม่ระบุ	13	25.0
รวม	**52**	**100.0**
(3) เสียงรบกวนจากการเดินเครื่อง		
- มีผลกระทบ	18.3	18.3
- ไม่มีผลกระทบ	13.8	13.8
- ไม่แน่ใจ	48.1	48.1
- ไม่ระบุ	19.8	19.8
รวม	**100**	**100.0**
(4) อุบัติภัยจากการรั่วไหล/ระเบิด		
- มีผลกระทบ	8	15.4
- ไม่มีผลกระทบ	12	23.1
- ไม่แน่ใจ	20	38.5
- ไม่ระบุ	12	23.1
รวม	**52**	**100.0**
(5) อันตรายจากกากของเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้า		
- มีผลกระทบ	8	15.4
- ไม่มีผลกระทบ	12	23.1
- ไม่แน่ใจ	20	38.5
- ไม่ระบุ	12	23.1
รวม	**52**	**100.0**
(6) ความเพียงพอของการให้บริการการจัดเก็บขยะ/กากของเสียในพื้นที่		
- มีผลกระทบ	9	17.3
- ไม่มีผลกระทบ	16	30.8
- ไม่แน่ใจ	16	30.8
- ไม่ระบุ	11	21.2
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
(7) การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพการจ้างงาน และรายได้ของคนในชุมชน		
- มีผลกระทบ	7	13.5
- ไม่มีผลกระทบ	10	19.2
- ไม่แน่ใจ	21	40.4
- ไม่ระบุ	14	26.9
รวม	**52**	**100.0**
(8) การเปลี่ยนแปลงทางมรดกศิลปวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยว		
- มีผลกระทบ	6	11.5
- ไม่มีผลกระทบ	13	25.0
- ไม่แน่ใจ	18	34.6
- ไม่ระบุ	15	28.8
รวม	**52**	**100.0**
(9) ความพึงพอของการให้บริการสาธารณสุขและสุขภาพของชุมชนในพื้นที่		
- มีผลกระทบ	8	15.4
- ไม่มีผลกระทบ	14	26.9
- ไม่แน่ใจ	17	32.7
- ไม่ระบุ	13	25.0
รวม	**52**	**100.0**
(10) ความกังวลใจ/โรคเครียด		
- มีผลกระทบ	7	13.5
- ไม่มีผลกระทบ	12	23.1
- ไม่แน่ใจ	17	32.7
- ไม่ระบุ	16	30.8
รวม	**52**	**100.0**
7. ความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม		
- เห็นด้วย	20	38.5
- ไม่เห็นด้วย	6	11.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	18	34.6
- ไม่ระบุ	8	15.4
รวม	**52**	**100.0**

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	รัศมี จากที่ตั้งโครงการฯ 0-2 ก.ม. จากอ่างเก็บน้ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**52**	**100.0**
8. ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติจากโครงการฯ		
- ไม่เกิดประโยชน์	5	9.6
- เกิดประโยชน์	32	61.5
- ไม่ระบุ	15	28.8
รวม	**52**	**100.0**

ผลตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างผู้นำชุมชน

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้นำชุมชนที่ให้สัมภาษณ์

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
1.1 เพศ		
- ชาย	21	91.3
- หญิง	2	8.7
รวม	**23**	**100.0**
1.2 อายุเฉลี่ย (ปี)	50.5	
1.3 ศาสนา		
- พุทธ	22	95.7
- ไม่ระบุ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
1.4 การศึกษา		
- ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)	1	4.3
- มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)	3	13.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)	7	30.5
- อาชีวศึกษาตอนต้น (ปวช.)	1	4.3
- อาชีวศึกษาขั้นสูง (อนุปริญญา/ปวส.)	4	17.4
- ปริญญาตรี	7	30.5
รวม	**23**	**100.0**
1.5 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฉลี่ย (ปี)	26.5	
1.6 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเฉลี่ย (ปี)	11.5	

ตารางที่ 2

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
1. หมู่บ้าน/ชุมชนเฉลี่ยในพื้นที่	2.64	
2. จำนวนประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชนเฉลี่ย	619.32	
3. จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนเฉลี่ย	194.39	
4. อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- รับราชการ	10	43.5
- รัฐวิสาหกิจ/องค์กรรัฐบาล	5	21.7
- ค้าขาย	11	47.8
- เกษตร (ทำสวน ฯลฯ)	21	91.3
- รับจ้างทั่วไปไม่ประจำ	13	56.5
- ประมง	3	13.0
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	4	17.4
- ทำงานอิสระส่วนตัว เช่น ตัดเสื้อ ตัดผม ฯลฯ	9	39.1
- ทำงานประจำในบริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานเอกชน	5	21.7
- อื่นๆ	2	8.7
5. กลุ่มอาสาสมัคร/ชมรม/องค์กร ในชุมชน		
- ไม่มี	21	91.4
- มี	1	4.3
- ไม่ระบุ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
กรณีที่มี ระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *อาสาสมัครสาธารณสุข*	1	
- *อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)*	9	
- *อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน*	11	
- *อาสาสมัครพัฒนาสังคมของมนุษย์ (อพม.)*	1	
- *กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนเงินล้าน/กองทุนสวัสดิการชุมชน*	5	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
- *กลุ่มผู้สูงอายุ*	1	
- *ออมทรัพย์/สัจจะออมทรัพย์/ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาคลอง*	7	
- *กลุ่มส่งเสริมอาชีพ/กลุ่ม กะปิ/นวดแผนไทย/กลองยาว*	4	
- *กลุ่มเกษตร/เลี้ยงเป็ด/เลี้ยงหมู*	8	
- *กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี/กองทุนสตรี*	6	
- *กลุ่มประมง/ประมงชายฝั่ง*	2	
- *กลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิง*	1	
- *กลุ่มชุมชนรักษ์คลองขนอม*	1	
6. จำนวนชุมชนที่มีผู้พิการแต่กำเนิด ผู้พิการหลังกำเนิด หรือผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน		
- ไม่มี	19	82.7
- มี	1	4.3
- ไม่ระบุ	3	13.0
รวม	**23**	**100**
จำนวนผู้พิการแต่กำเนิดเฉลี่ย (คน/ชุมชน)	2.2	
จำนวนผู้พิการภายหลังกำเนิดเฉลี่ย (คน/ชุมชน)	4.1	
จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (คน/ชุมชน)	4.5	
กรณีผู้ป่วยเรื้อรัง ระบุชื่อโรค (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *โรคทางเดินหายใจ/หอบหืด*	4	
- *เบาหวาน*	5	
- *อัมพฤกษ์/อัมพาต*	5	
- *ทางประสาท*	1	
- *ความดันโลหิต/ไขมัน*	2	
- *วัณโรค*	2	
- *เอดส์*	1	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
7. จำนวนเด็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี)		
- ไม่มี	15	65.2
- ไม่ระบุ	8	34.8
รวม	**23**	**100.0**
กรณีที่ในชุมชนของท่านมีเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ		
- เด็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) จำนวนเฉลี่ย	18.42	
- สตรีมีครรภ์ จำนวนเฉลี่ย	3.27	
- ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) จำนวนเฉลี่ย	54.42	
8. ท่านทราบถึงวิธีการแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุ เช่น เสียงดัง ควัน หรืออื่นๆ ซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ		
- ไม่ทราบ	10	43.5
- ทราบ	12	52.2
- ไม่ระบุ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
กรณีที่ทราบ ท่านแจ้งไปที่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *ดับเพลิง*		
- *ตำรวจ*		
- *เทศบาล*		
- *191*		
- *ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย*		
- *โรงไฟฟ้า*		
- *ประธานชุมชน*		

ตารางที่ 3

สภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
1. สภาพของชุมชนในภาพรวม		
- คิดว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน	-	-
- คิดว่าเป็นชุมชนที่สงบ มีสิ่งแวดล้อมดีพอสมควร	13	56.5
- คิดว่าเป็นชุมชนที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม	8	34.9
- อื่นๆ	1	4.3
- ไม่ระบุ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
2. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหา	9	39.1
- มีการปรึกษาหารือและจัดกิจกรรมในชุมชนเป็นประจำ (กรรมการชุมชน)	7	30.4
- อื่นๆ	3	13.0
3. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่		
- ไม่มี ต้องไปใช้สถานที่ของชุมชนอื่น	15	65.2
- มี	7	30.5
- ไม่ระบุ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
4. สถานบริการด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน		
- ไม่มี	8	34.8
- มี	13	56.5
- ไม่ระบุ	2	8.7
รวม	**23**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
5. โรคที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- เป็นหวัดบ่อย/เรื้อรัง	12	52.2
- โรคหอบหืด	11	47.8
- โรคความดันโลหิต	18	78.3
- โรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง กระเพาะอาหาร	4	17.4
- โรคภูมิแพ้/ไอจาม	13	56.5
- โรคมะเร็ง	4	17.4
- โรคเกี่ยวกับหู	2	8.7
- โรคซึมเศร้า เครียด	4	17.4
- โรคผิวหนัง/ผื่นคัน	7	30.4
- อื่นๆ	6	26.1
6. การจัดบริการเพื่อการออกกำลังกายของคนในชุมชน		
- ไม่มีการจัด	9	39.1
- มีการจัดให้บริการ	12	52.2
- ไม่ระบุ	2	8.7
รวม	**23**	**100.0**

ตารางที่ 4

ความคิดเห็นที่มีต่อโรงไฟฟ้าขนอม

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
1. การรับทราบเกี่ยวกับการมีโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช		
- ไม่ทราบ	-	-
- ทราบ	22	95.7
- ไม่ระบุ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
กรณีที่ทราบ ระบุแหล่งข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- *ได้เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น*	22	95.7
- *ทราบจากเพื่อนบ้าน*	1	4.3
- *ทราบจากผู้นำชุมชน*	2	8.7
- *ทราบจากสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ*	8	34.8
- *อื่นๆ*	3	13.0
2. การเข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบัน		
- ไม่เคย	1	4.3
- เคย	21	91.4
- ไม่ระบุ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
3. ผลกระทบต่อชุมชนในช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม		
3.1 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
- ไม่มีปัญหา	4	17.4
- ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	3	13.0
- มีปัญหา	16	69.6
รวม	**23**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
กรณีที่มีปัญหา		
- *การจราจรติดขัด*		
- *อุณหภูมิสูงขึ้น*		
- *ฝุ่นละออง*		
- *อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง*		
ระดับของปัญหา กรณีที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
- *น้อย*	4	17.4
- *ปานกลาง*	6	26.1
- *มาก*	4	17.4
- *ไม่ระบุ*	9	39.1
3.2 ปัญหาด้านสุขภาพ		
- ไม่มีปัญหา	3	13.0
- ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	6	26.1
- มีปัญหา	12	52.2
- ไม่ระบุ	2	8.7
รวม	**23**	**100.0**
กรณีที่มีปัญหา		
- *โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด*		
- *โรคภูมิแพ้เป็นหวัด*		
- *โรคผิวหนัง*		
ระดับของปัญหา กรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพ		
- *น้อย*	1	4.3
- *ปานกลาง*	4	17.4
- *มาก*	3	13.0
- *ไม่ระบุ*	15	65.2

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**23**	**100.0**
4. ประโยชน์ของโครงการโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ต่อชุมชน		
- คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	9	39.2
- เกิดการจ้างงานในพื้นที่	8	34.8
- มีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	4	17.4
- ชุมชนมีความเจริญและพัฒนามากขึ้น	1	4.3
- อื่นๆ	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
5. ความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม		
- เห็นด้วย	22	95.7
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	4.3
รวม	**23**	**100.0**
6. ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติจากโครงการฯ		
- ไม่เกิดประโยชน์	1	4.3
- เกิดประโยชน์	22	95.7
รวม	**23**	**100.0**

เลขที่แบบสอบถาม .....

แบบสอบถามครัวเรือน

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.....ที่อยู่บ้านเลขที่.....

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 เพศ ☐1) ชาย ☐2) หญิง

1.2 อายุ .....ปี

1.3 ศาสนา ☐1) พุทธ ☐2) อิสลาม ☐3) คริสต์ ☐4) อื่นๆ (ระบุ).....

1.4 การศึกษา ☐1) ไม่ได้เรียน ☐2) ไม่จบการศึกษาแต่พออ่านออกเขียนได้

☐3) ประถมศึกษา (ประถม 1-6) ☐4) มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยม 1-3)

☐5) มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) ☐6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

☐7) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ☐8) ปริญญาตรี

☐9) สูงกว่าปริญญาตรี

☐10) อื่น ๆ (ระบุ เช่น เรียนทางศาสนา ฯลฯ) .....

1.5 สถานภาพสมรส ☐1) โสด ☐2) แต่งงาน ☐3) หม้าย ☐4) หย่า

1.6 สถานภาพในครัวเรือน ☐1) หัวหน้าครัวเรือน ☐2) คู่สมรส ☐3) บุตร/ธิดา

☐4) พี่/น้อง ☐5) บิดา/มารดาของหัวหน้าครัวเรือน

☐6) ญาติ ☐7) อื่นๆ ระบุ.....

1.7 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ ☐1) ไม่มีที่ดิน

☐2) มีที่ดินเป็นของตัวเอง (ใส่รายละเอียด)

(1) ที่ดินปลูกบ้าน จำนวน.....ไร่ เอกสารสิทธิ์.....

(2) ที่ดินทำกิน จำนวน.....ไร่ เอกสารสิทธิ์.....

1.8 ภูมิลำเนาเดิม ☐1) เกิดที่นี่/อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด .....ปี (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)

☐2) ย้ายมาจากที่อื่น (ระบุ.....)

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่.....ปี

1.9 สาเหตุที่ท่านย้ายมาอยู่ที่นี่ คือ
- ❒1) หางานทำ
- ❒2) หาสถานที่ประกอบอาชีพ
- ❒3) ย้ายตามหน่วยงานต้นสังกัด
- ❒4) ย้ายตามบิดามารดา/ย้ายตามครอบครัว
- ❒5) ใกล้เครือญาติ
- ❒6) สะดวกในการเดินทาง
- ❒7) อื่น ๆ (ระบุ).....

1.10 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไม่
- ❒1) ไม่คิด เพราะ.....
- ❒2) คิด เพราะ.....
- ❒3) ยังไม่แน่ใจ เนื่องจาก/ขึ้นอยู่กับ.....

1.11 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรใดหรือไม่ **(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)**
- ❒1) ไม่ได้เป็นสมาชิกใดๆ
- ❒2) กลุ่มสมาชิก ธกส.
- ❒3) กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน
- ❒4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- ❒5) กลุ่มประมง
- ❒6) กลุ่ม อสม.
- ❒7) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
- ❒8) อื่นๆ ระบุ.....

2. ข้อมูลครัวเรือน

2.1 *ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน*

2.1.1 ลักษณะครัวเรือนของท่าน
- ❒1) ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก)
- ❒2) ครอบครัวขยาย (ญาติพี่น้องอยู่รวมกัน)

2.1.2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
- (1) จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ประจำ.....คน
- (2) จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้.....คน
- (3) จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ทำงาน.....คน

เนื่องจาก
- 1) เรียนหนังสือ.....คน
- 2) แม่บ้าน.....คน
- 3) ผู้สูงอายุ.....คน
- 4) ผู้เจ็บป่วย.....คน
- 5) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.....คน
- 6) ผู้พิการ.....คน
- 7) อื่นๆ ระบุ.....คน

2.1.3 ในครัวเรือนมีคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ ❒1) ไม่มี ❒2) มี อายุครรภ์ประมาณ.....เดือน

2.2 *ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน*

2.2.1 อาชีพของท่านหรือสมาชิกในครัวเรือน **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**
- ❒1) รับราชการ
- ❒2) รัฐวิสาหกิจ/องค์กรรัฐบาล
- ❒3) ค้าขาย
- ❒4) การเกษตร (ทำสวน ฯลฯ)
- ❒5) รับจ้างทั่วไป
- ❒6) การประมง
- ❒7) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ❒8) ทำงานอิสระส่วนตัว เช่น ตัดเสื้อ ตัดผม ฯลฯ
- ❒9) ทำงานประจำในบริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานเอกชน
- ❒10) อื่นๆ(ระบุ).....

2.2.2 ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านมีอาชีพรองหรืออาชีพเสริมหรือไม่ ☐1) ไม่มี ☐2) มี คือ (ระบุ).....

2.2.3 ท่านมีปัญหาในการประกอบอาชีพหรือไม่ ☐1) ไม่มี ☐2) มี คือ (ระบุ).....

2.2.4 รายได้โดยประมาณของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
☐1) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐2) 5,001-10,000 บาท
☐3) 10,001-20,000 บาท ☐4) 20,001-30,000 บาท
☐5) 30,001-50,000 บาท ☐6) 50,001-80,000 บาท
☐7) 80,001-100,000 บาท ☐8) มากกว่า 100,000 บาท

2.2.5 รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
☐1) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐2) 5,001-10,000 บาท
☐3) 10,001-20,000 บาท ☐4) 20,001-30,000 บาท
☐5) 30,001-50,000 บาท ☐6) 50,001-80,000 บาท
☐7) 80,001-100,000 บาท ☐8) มากกว่า 100,000 บาท

2.2.6 รายได้เพียงพอต่อความเป็นอยู่หรือไม่ ในแต่ละเดือน
☐1) เพียงพอ มีเหลือเก็บ ☐2) เพียงพอ ไม่มีเหลือเก็บ
☐3) บางเดือนพอ บางเดือนไม่พอ ☐4) ไม่เพียงพอ

2.2.7 ครัวเรือนของท่าน มีหนี้สินหรือไม่ ☐1) ไม่มี ☐2) มี

2.2.8 เป็นหนี้สินจากอะไร **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**
☐1) การผ่อนซื้อบ้าน ☐2) การผ่อนซื้อรถ
☐3) เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ☐4) ค่าเรียนลูก
☐5) ค่ารักษาพยาบาล ☐6) อื่น ๆ (ระบุ).....

3. การใช้น้ำ/ใช้ประโยชน์จากคลอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

3.1 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน
☐1) น้ำฝน ☐2) น้ำประปา
☐3) ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง ☐4) น้ำบาดาล
☐5) บ่อน้ำตื้น ☐6) อื่นๆ ระบุ.....

3.2 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน
☐1) น้ำฝน ☐2) น้ำประปา
☐3) ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง ☐4) น้ำบาดาล
☐5) บ่อน้ำตื้น ☐6) คลอง ระบุ.....
☐7) อื่นๆ ระบุ.....

3.3 ปัจจุบันท่านได้ใช้ประโยชน์จากคลองขนอม อย่างไรบ้าง **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

☐1) ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ เลย ☐2) นำน้ำมาใช้ในครัวเรือน
☐3) สัญจรทางน้ำ เดินเรือ ☐4) การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
☐5) ใช้เพื่อเพาะปลูก (ระบุชนิดพืชที่ปลูก).....

❒6) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระบุชนิด).....

6.1) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย.....กิโลกรัมต่อครั้ง แหล่งขาย.....

6.2) บริเวณที่ทำการเพาะเลี้ยง

❒1) อยู่ใกล้คลองขนอม บริเวณเหนือโรงไฟฟ้า (ต้นน้ำ) ❒3) อื่นๆ ระบุ.....

❒2) อยู่ใกล้คลองขนอม บริเวณใต้โรงไฟฟ้า (ท้ายน้ำ)

6.3) ความถี่ในการเพาะเลี้ยง.....ครั้งต่อปี

6.4) ช่วงเวลาที่ทำการเพาะเลี้ยง.....

❒7) การประมง/จับสัตว์น้ำ

7.1) การประมง/จับสัตว์น้ำในคลองขนอม

❒1) ไม่จับ ❒2) จับ ความถี่ในการจับ.....ครั้งต่อเดือน

7.2) วัตถุประสงค์หลักในการทำประมง/จับสัตว์น้ำ

❒1) บริโภค ❒2) ขาย ❒3) ขายและบริโภค

❒4) งานอดิเรก ❒5) นันทนาการ (พักผ่อนหย่อนใจ)

7.3) เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำ ได้แก่.....

7.4) บริเวณที่ท่านไปจับสัตว์น้ำส่วนใหญ่ คือ .....

7.5) ชนิดของสัตว์น้ำ(กุ้ง หอย ปู ปลา) ที่จับได้เรียงตามลำดับมากไปน้อย ใน 3 อันดับแรก

❒1) .....ปริมาณที่จับได้เฉลี่ยครั้งละ.....กิโลกรัม หรือ.....ตัว

❒2) .....ปริมาณที่จับได้เฉลี่ยครั้งละ.....กิโลกรัม หรือ.....ตัว

❒3) .....ปริมาณที่จับได้เฉลี่ยครั้งละ.....กิโลกรัม หรือ.....ตัว

7.6) ช่วงเวลาที่จับได้

❒1) ตลอดทั้งปี ❒2) บางฤดูกาล (ระบุเดือน.....)

7.7) กรณีจับเพื่อนำไปขาย แหล่งที่นำไปขาย คือ .....

7.8) สัตว์น้ำที่จับได้ มีการนำไปแปรรูปหรือไม่

❒1) ไม่มี ❒2) มี โดย (ระบุวิธี).....

❒8) อื่นๆ ระบุ.....

3.4 ท่านเห็นว่าปัญหาที่สำคัญมากที่สุดของคลองขนอม ในปัจจุบัน คือ **(ตอบได้เพียงข้อเดียว)**

❒1) ไม่มีปัญหา ❒4) ปัญหาเรื่องวัชพืช

❒2) ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย ❒5) ปัญหาความตื้นเขิน การตกตะกอน

❒3) ปริมาณสัตว์น้ำลดลง ❒6) ปัญหาน้ำท่วมในหน้าน้ำ

❒7) อื่นๆ ระบุ.....

4. สภาพแวดล้อมในชุมชน

4.1 ท่านพอใจสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในระดับใด

❒1) ไม่พอใจ ❒2) พอใจ ❒3) พอใจปานกลาง ❒4) พอใจมาก

4.2 ในปัจจุบันชุมชนของท่าน มีปัญหาใดที่ทำให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนเดือดร้อนรำคาญ (ตอบทุกข้อ)

ปัญหา	ไม่มีปัญหา	ระดับความรุนแรงของปัญหา		
		มาก	ปานกลาง	น้อย
1. ยาเสพติด				
2. การพนัน				
3. มั่วสุม				
4. ลักขโมย				
5. ทะเลาะวิวาท				
6. ชุมชนแฝง				
7. แรงงานต่างถิ่น				
8. แรงงานต่างด้าว				
9. ชุมชนแออัด				
10. ความปลอดภัยในชีวิต				
11. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน				
12. ความขัดแย้งของคนภายในชุมชน				
13. ความขัดแย้งระหว่างชุมชน				
14. การศึกษา - จำนวนสถานศึกษา				
- จำนวนบุคลากรของสถานศึกษา				
- ประสิทธิภาพของบุคลากรของสถานศึกษา				
- สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา				
15. ระบบสาธารณูปโภค - น้ำประปา				
- ไฟฟ้า				
16. การบริการด้านสาธารณสุข - จำนวนสถานพยาบาล				
- จำนวนบุคลากร				
- เครื่องมือทางการแพทย์				
17. การคมนาคม - สภาพถนน				
- จำนวนถนน				
- เส้นทางการคมนาคม				
18.ความแออัดด้านการจราจร				
19. ด้านสิ่งแวดล้อม - คุณภาพอากาศ				
- ระดับเสียง				
- คุณภาพน้ำ				
- ขยะและการจัดการ				
- น้ำเสียและการจัดการ				
20. ปัญหาน้ำท่วม				
20.อื่นๆ ระบุ.....				

4.3 ในชุมชนของท่านมีบริเวณที่เป็นสถานที่พักผ่อน ดังต่อไปนี้หรือไม่

สถานที่พักผ่อนในชุมชน	มี	ไม่มี	ถ้ามี สภาพที่เป็นอยู่อยู่ในปัจจุบัน	
			ดี	ควรปรับปรุง
1. สวนสาธารณะ				
2. สนามเด็กเล่น				
3. สนามกีฬา				
4. สถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส				
5. อื่นๆ (ระบุ).....				

4.4 กรณีพบเห็นเหตุหรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าขนอม ท่านทราบวิธีการแจ้งเหตุหรือร้องเรียนหรือไม่

❒1) ไม่ทราบ ❒2) ทราบ ระบุรายละเอียด (แจ้งใคร อย่างไร).....

5. สถานะทางสุขภาพของท่านและสมาชิกครัวเรือน

5.1 ท่าน และ/หรือ สมาชิกในครัวเรือนสูบบุหรี่ และดื่มสุราหรือไม่

1) บุหรี่ ❒ สูบ ❒ ประจำ ❒ นานๆ ครั้ง ระบุ.....
❒ ไม่สูบ

2) สุรา ❒ ดื่ม ❒ ประจำ ❒ นานๆ ครั้ง ระบุ.....
❒ ไม่ดื่ม

5.2 ในช่วงปีที่แล้ว (พ.ศ.2554) ท่านและ/หรือสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้หรือไม่

อาการ	คนที่มีอาการ		ส่วนใหญ่ผู้มีอาการเป็นใครในครอบครัว					
	มี	ไม่มี	เด็ก	ผู้หญิง	คนแก่	คนท้อง	หัวหน้าครอบครัว	อื่นๆ เช่น คนพิการ ฯลฯ
5.2.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (เป็นหวัด หอบหืด)								
5.2.2 ความดันโลหิตสูง								
5.2.3 โรคทางเดินอาหาร (ท้องเสีย ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ กระเพาะอาหาร)								
5.2.4 โรคภูมิแพ้								
5.2.5 โรคผิวหนัง								
5.2.6 โรคหู								
5.2.7 โรคมะเร็ง								
5.2.8 โรคซึมเศร้า								
5.2.9 โรคเครียด								
5.2.10โรคอื่นๆ (ระบุ).....								

5.3 ผู้ที่มีอาการดังกล่าว ส่วนใหญ่รักษาอย่างไร **(ตอบได้หลายข้อ)**

- ❒1) ไปโรงพยาบาลของรัฐ
- ❒2) ไปโรงพยาบาลเอกชน
- ❒3) ซื้อยากินเอง
- ❒4) ไปคลีนิคแพทย์
- ❒5) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข
- ❒6) รักษาด้วยสมุนไพร/แพทย์ทางเลือก
- ❒7) ปล่อยให้หายเอง
- ❒8) อื่นๆ ระบุ.....

5.4 ท่านคิดว่าอาการดังกล่าว มีสาเหตุจากอะไร

อาการ	สาเหตุ
5.4.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (เป็นหวัด หอบหืด)	....
5.4.2 ความดันโลหิตสูง	....
5.4.3 โรคทางเดินอาหาร (ท้องเสีย ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ กระเพาะอาหาร)	....
5.4.4 โรคภูมิแพ้	....
5.4.5 โรคผิวหนัง	....
5.4.6 โรคหู	....
5.4.7 โรคมะเร็ง	....
5.4.8 โรคซึมเศร้า	....
5.4.9 โรคเครียด	....
5.4.10 โรคอื่นๆ (ระบุ).....	....

5.5 ท่านและ/หรือ สมาชิกในครัวเรือนได้ออกกำลังกายบ้างหรือไม่ ในช่วงปีที่ผ่านมา
- ❑1) ไม่เคยออกกำลังกาย (ข้ามไปข้อ 6)
- ❑2) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- ❑3) ออกกำลังกายบ้างนานๆ ครั้ง

5.6 ถ้าเคยออกกำลังกาย ท่านและ/หรือสมาชิกในครัวเรือนออกกำลังกายที่ไหน
- ❑1) ที่ฟิตเนส
- ❑2) ที่สนามในชุมชน
- ❑3) ที่บ้าน
- ❑4) ที่อื่น ๆ (ระบุ).....

6. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ

6.1 ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงไฟฟ้าขนอม หรือไม่
- ❑1) ไม่เคย เพราะ .....
- ❑2) เคย ระบุ.....

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าขนอม
- ❑1) มีการสนับสนุนหรือกิจกรรมชุมชนร่วมกัน ระบุ.....
- ❑2) มีการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน ระบุ.....
- ❑3) ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
- ❑4) อื่นๆ ระบุ.....

6.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าขนอม
- ❑1) พอใจ
- ❑2) เฉยๆ
- ❑3) ไม่พอใจ

ระบุเรื่องที่ไม่พอใจ 1. .....
2. .....
3. .....

6.4 ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
- ❑1) ไม่ทราบ *(ข้ามไปข้อ 6.6)*
- ❑2) ทราบ

6.5 ถ้าทราบ ท่านทราบได้อย่างไร **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**
- ❑1) ประกาศที่ติดอยู่ในชุมชน/พื้นที่ใกล้เคียง
- ❑2) เข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ❑3) เพื่อนบ้าน ❑4) ผู้นำชุมชน
- ❑5) เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอม ❑6) สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ
- ❑7) อื่น ๆ (ระบุ).....

6.6 ท่านคิดว่าโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม จะส่งผลกระทบต่อชุมชนในระยะก่อสร้าง หรือไม่อย่างไร

ประเด็น	ระบุว่ามี/ไม่มีผลกระทบ อย่างไร
1. การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นของคนงาน	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
2. ขยะ/น้ำทิ้งจากที่พักคนงาน	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
3. การจราจรในพื้นที่	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
4. อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
5. ฝุ่นผงจากการก่อสร้าง	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
6. เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
7. โอกาสการมีงานทำของคนในพื้นที่	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
8. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนงานกับคนในพื้นที่	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
9. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง เช่น วัด และโบราณสถานในพื้นที่	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ

ประเด็น	ระบุว่ามี/ไม่มีผลกระทบ อย่างไร
10. ความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อ	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
11. ปัญหายาเสพติด	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
12. ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
13. สถานบริการด้านสุขภาพในพื้นที่อาจไม่เพียงพอ	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
14. ความกังวลใจ/โรคเครียด	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
15. อื่นๆ ระบุ.....	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ

6.7 ในช่วงดำเนินการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ท่านคิดว่ามีประเด็นใดที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชน

ประเด็น	ระบุว่ามี/ไม่มีผลกระทบ อย่างไร
1. คุณภาพอากาศ เช่น กลิ่นเหม็น	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
2. คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
3. เสียงรบกวนจากการเดินเครื่อง	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ

ประเด็น	ระบุว่ามี/ไม่มีผลกระทบ อย่างไร
4. อุบัติภัยจากการรั่วไหล/ระเบิด	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
5. อันตรายจากกากของเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้า	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
6. ความเพียงพอของการให้บริการการจัดเก็บขยะ/กากของเสียในพื้นที่	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
7. การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ของคนในชุมชน	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
8. การเปลี่ยนแปลงทางมรดกศิลปวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยว	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
9. ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุขและสุขภาพของชุมชนในพื้นที่	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
10. ความกังวลใจ/โรคเครียด	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ
11. อื่นๆ ระบุ.....	❒ มีผลกระทบ ระบุ ..... ❒ ไม่มีผลกระทบ เพราะ..... ❒ ไม่แน่ใจ

6.8 โดยภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

❒1) เห็นด้วย เหตุผล.....

❒2) ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....

❒3) ไม่แสดงความคิดเห็น เหตุผล.....

6.9 ท่านคิดว่าโครงการฯ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่

❒1) ไม่เกิดประโยชน์ เหตุผล.....

❒2) เกิดประโยชน์ ระบุ.....

7. โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับโรงไฟฟ้าขนอม

❒1) ไม่มี

❒2) มี เรื่องอะไรบ้าง ระบุ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

" ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม "

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบสอบถาม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.....ที่อยู่บ้านเลขที่.....

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 เพศ ❒1) ชาย ❒2) หญิง

1.2 อายุ .....ปี

1.3 ศาสนา ❒1) พุทธ ❒2) อิสลาม ❒3) คริสต์ ❒4) อื่นๆ (ระบุ).....

1.4 การศึกษา ❒1) ประถมศึกษา (ประถม 1-6) ❒2) มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยม 1-3)
❒3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยม 4-6) ❒4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
❒5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ❒6) ปริญญาตรี
❒7) สูงกว่าปริญญาตรี
❒8) อื่น ๆ (ระบุ เช่น เรียนทางศาสนา ฯลฯ) .....

1.5 ระยะเวลาที่ทำงานในพื้นที่นี้ ..... ปี

1.6 ระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง ..... ปี

2. ข้อมูลชุมชน

2.1 ในพื้นที่/เขตนี้มีหมู่บ้าน/ชุมชนประมาณ.....ชุมชน

2.2 จำนวนประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน.....คน

2.3 จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน.....ครัวเรือน

2.4 คนส่วนใหญ่ในชุมชนนี้มีอาชีพหลักอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

❒1) รับราชการ ❒2) รัฐวิสาหกิจ/องค์กรรัฐบาล
❒3) ค้าขาย ❒4) เกษตร (ทำสวน ฯลฯ)
❒5) รับจ้างทั่วไปไม่ประจำ ❒6) ประมง (สัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่.....)
❒7) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง ได้แก่.....)
❒8) ทำงานอิสระส่วนตัว เช่น ตัดเสื้อ ตัดผม ฯลฯ
❒9) ทำงานประจำในบริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานเอกชน
❒10) อื่นๆ (ระบุ).....
❒11) ไม่ทราบ

2.5 ในชุมชนของท่านมีชมรม องค์กร หรือกลุ่มอาสาสมัครหรือไม่

❒1) ไม่มี ❒2) มี ระบุ 1. .....

2. .....

3. .....

2.6 ในชุมชนของท่านมีผู้พิการแต่กำเนิด ผู้พิการภายหลังกำเนิด หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือไม่

❒1) ไม่มี ❒2) มี ระบุ 1. ผู้พิการแต่กำเนิด จำนวน .....คน

2. ผู้พิการภายหลังกำเนิด จำนวน.....คน

3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.....คน

ระบุ ชื่อโรค เช่น .....

2.7 ในชุมชนของท่านมีเด็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) หรือไม่

❒1) ไม่มี ❒2) มี ระบุ 1. เด็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) จำนวน .....คน

2. สตรีมีครรภ์ จำนวน.....คน

3. ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) จำนวน.....คน

2.8 หากชุมชนท่านพบเห็นเหตุ เช่น เสียงดัง ควัน หรืออื่นๆ ซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าชนอม ท่านทราบวิธีการแจ้งเหตุหรือร้องเรียนหรือไม่ ถ้าทราบท่านแจ้งใคร อย่างไร

❒1) ไม่ทราบ ❒2) ทราบ แจ้งใคร อย่างไร (ระบุ).....

3. สภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน

3.1 ในภาพรวมท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีสภาพเป็นอย่างไร

❒1) คิดว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน

❒2) คิดว่าเป็นชุมชนที่สงบ มีสิ่งแวดล้อมดีพอสมควร

❒3) คิดว่าเป็นชุมชนที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม

3.1) ปัญหาใหญ่ที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนนี้ คือ .....

3.2) ปัญหาใหญ่ที่สุดด้านสังคม คือ.....

3.3) ความคิดเห็นอื่นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ระบุ.....

❒4) อื่นๆ (ระบุ) .....

3.2 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

❒1) ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีปัญหา ระบุหน่วยงาน.....

❒2) มีการปรึกษาหารือและจัดกิจกรรมในชุมชนเป็นประจำ (กรรมการชุมชน)

❒3) อื่นๆ (ระบุ).....

3.3 ในชุมชนนี้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่บ้างหรือไม่

❒1) ไม่มี ต้องไปใช้สถานที่ของชุมชนอื่น

❒2) มี (ระบุรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ).....

3.4 ในชุมชนมีสถานบริการด้านสุขภาพอนามัยหรือไม่

❒1) ไม่มี ❒2) มี ระบุ.....

3.5 โรคที่คนส่วนใหญ่ในชุมชน เป็น **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

❒1) เป็นหวัดบ่อย/เรื้อรัง ❒2) โรคหอบหืด

❒3) โรคความดันโลหิต ❒4) โรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง กระเพาะอาหาร

❒5) โรคภูมิแพ้/ไอจาม ❒6) โรคเกี่ยวกับหู

❒7) โรคมะเร็ง ❒8) โรคซึมเศร้า เครียด

❒9) โรคผิวหนัง/ผื่นคัน ❒10) โรคอื่นๆ ระบุ.....

3.6 ชุมชนได้จัดบริการเพื่อการออกกำลังกายของคนในชุมชนเป็นประจำหรือไม่

❒1) ไม่มีการจัด ❒2) มีการจัดให้บริการ (ระบุรายละเอียด เช่น เต้นแอโรบิค สนามกีฬา ฯลฯ) .....

4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ

4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า จะมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าชนอมในปัจจุบัน ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช	❒1) ทราบ เพราะ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)** ❒1) ได้เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น ❒2) ทราบจากเพื่อนบ้าน ❒3) ทราบจากผู้นำชุมชน ❒4) ทราบจากสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ❒5) อื่นๆ ระบุ)..... ❒2) ไม่ทราบ เพราะ .....
4.2 ท่านเคยดูงานกิจการโรงไฟฟ้าชนอมปัจจุบัน หรือไม่	❒1) เคย ❒2) ไม่เคย
4.3 ท่านคิดว่า โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม จะมีปัญหาต่อชุมชนหรือไม่ อย่างไร	**1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม** ❒1) ไม่มีปัญหา ❒2) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น ❒3) มีปัญหา อะไรบ้าง ..... ❒4) ระดับของปัญหา ❒ น้อย ❒ ปานกลาง ❒ มาก **2. ปัญหาด้านสุขภาพ** ❒1) ไม่มีปัญหา ❒2) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น ❒3) มีปัญหา อะไรบ้าง ..... ❒4) ระดับของปัญหา ❒ น้อย ❒ ปานกลาง ❒ มาก
4.4 ท่านคิดว่า โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรบ้าง	❒ คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ❒ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ❒ มีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ❒ ชุมชนมีความเจริญและพัฒนามากขึ้น ❒ อื่นๆ ระบุ .....

4.5 โดยภาพรวมท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

❒1) เห็นด้วย เหตุผล.....

❒2) ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....

❒3) ไม่แสดงความคิดเห็น เหตุผล.....

4.6 ท่านคิดว่าโครงการฯ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่

❒1) ไม่เกิดประโยชน์ เหตุผล.....

❒2) เกิดประโยชน์ ระบุ.....

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

" ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม "

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก 4-16

จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/563

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตและประเภทการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดเวทีครั้งนี้ คือ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมอนุเคราะห์ท่านสมัครผู้แทนเข้าร่วม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 1333 ต่อ 1333 โทรสาร 0 2555 1334

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/564

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตและประเภทการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดเวทีครั้งนี้ คือ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมอนุเคราะห์ท่านสมัครผู้แทนเข้าร่วม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 1333 ต่อ 1333 โทรสาร 0 2555 1334

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/565

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง (สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตและประเภทการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดเวทีครั้งนี้ คือ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมอนุเคราะห์ท่านสมัครผู้แทนเข้าร่วม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 1333 ต่อ 1333 โทรสาร 0 2555 1334

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/566

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตและประเภทการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดเวทีครั้งนี้ คือ ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมอนุเคราะห์ท่านสมัครผู้แทนเข้าร่วม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 1333 ต่อ 1333 โทรสาร 0 2555 1334

EGCO GROUP

ที่ บลท. (ข) 20/2567

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจดหมายล่วงหน้าของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานสภาจังหวัดสมุทรปราการ (สภาจังหวัดสมุทรปราการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและเก็บข้อความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชดเชยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมความอนุเคราะห์ท่านกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 0203721 / โทรสาร (0855) 0206179

EGCO GROUP

ที่ บลท. (ข) 21/2567

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจดหมายล่วงหน้าของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี))

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและเก็บข้อความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชดเชยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมความอนุเคราะห์ท่านกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 0203721 / โทรสาร (0855) 0206179

EGCO GROUP

ที่ บลท. (ข) 20/2567

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจดหมายล่วงหน้าของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี))

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและเก็บข้อความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชดเชยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมความอนุเคราะห์ท่านกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 0203721 / โทรสาร (0855) 0206179

EGCO GROUP

ที่ บลท. (ข) 20/2567

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจดหมายล่วงหน้าของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี))

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและเก็บข้อความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชดเชยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมความอนุเคราะห์ท่านกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 0203721 / โทรสาร (0855) 0206179

ที่ บลพ. (ข) 28/571

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ของบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบาย
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผ่นซีดีรายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบาย ตำบลหนองบาย อำเภอหนองบาย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ว่างประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้จัดสถานที่ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหัน)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526172 โทรสาร (075) 526179

ที่ บลพ. (ข) 28/572

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ของบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร/นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผ่นซีดีรายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบาย ตำบลหนองบาย อำเภอหนองบาย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ว่างประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้จัดสถานที่ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหัน)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526172 โทรสาร (075) 526179

ที่ บลพ. (ข) 28/573

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ของบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท้าวน้ำชุมปีใช้และพัฒนาประมงพลังงานครีธรรมราช
(ศูนย์ใช้และพัฒนาประมงพลังงานครีธรรมราช)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผ่นซีดีรายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบาย ตำบลหนองบาย อำเภอหนองบาย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ว่างประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้จัดสถานที่ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหัน)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526172 โทรสาร (075) 526179

ที่ บลพ. (ข) 28/574

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ของบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ใช้และพัฒนาประมงพลังงานครีธรรมราช)
(สำนักงานใช้และพัฒนาประมงพลังงานครีธรรมราช)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผ่นซีดีรายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพิเศษ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบาย ตำบลหนองบาย อำเภอหนองบาย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ว่างประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านอนุมัติบุคคลและสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้จัดสถานที่ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหัน)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อดิตไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 526172 โทรสาร (075) 526179

EGCO Group

Energy for Life

ที่ บลพ. (ท) 20/55

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ของบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อุบลโรงใหญ่)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิ๊กซอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกำหนดระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิ๊กซอ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด จะโอนเงินรับค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาลงชื่อรับทุกคนและกำชับ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ได้ข้อสรุปตลอด เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามชื่อที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (075) 326372 โทรสาร (075) 326179

EGCO Group

Energy for Life

ที่ บลพ. (ท) 20/56

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ของบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานประจำสาขาที่ 13

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิ๊กซอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกำหนดระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิ๊กซอ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด จะโอนเงินรับค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาลงชื่อรับทุกคนและกำชับ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ได้ข้อสรุปตลอด เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามชื่อที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (075) 326372 โทรสาร (075) 326179

EGCO Group

Energy for Life

ที่ บลพ. (ท) 20/57

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ของบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหัวหมากที่ 4 สายงานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิ๊กซอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกำหนดระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิ๊กซอ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าจิ๋ว ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด จะโอนเงินรับค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาลงชื่อรับทุกคนและกำชับ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ได้ข้อสรุปตลอด เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามชื่อที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็ลโก้ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (075) 326372 โทรสาร (075) 326179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/379

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ท่านเจ้าหมู่บ้านทุกแห่งในรัศมีรอบโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเจ้าบ่อประทุน เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/380

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน นายสมชัย พรมนอก (ที่ว่าการอำเภอขนอม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเจ้าบ่อประทุน เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/381

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน นายสมชัย สาสามารถ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเจ้าบ่อประทุน เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/382

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ท่านสมชัย พรมนอก (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเจ้าบ่อประทุน เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็ดไวซ์ทีพาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (075) 528372 /โทรสาร (075) 528179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/2553

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีออส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด นั้น

บริษัท ซีออส จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลปัญหาที่ประชาชนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากมุมมองส่วนเจ้าหน้าประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด
โทรศัพท์ 0855 3283 72 / โทรสาร 0855 3281 39

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/2554

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม (โรงพยาบาลพนมสารคาม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีออส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด นั้น

บริษัท ซีออส จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลปัญหาที่ประชาชนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากมุมมองส่วนเจ้าหน้าประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด
โทรศัพท์ 0855 3283 72 / โทรสาร 0855 3281 39

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/2555

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลเขาหินซ้อน (ตามบัญชีรายชื่อผู้ใหญ่บ้านแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีออส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด นั้น

บริษัท ซีออส จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลปัญหาที่ประชาชนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากมุมมองส่วนเจ้าหน้าประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด
โทรศัพท์ 0855 3283 72 / โทรสาร 0855 3281 39

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/2556

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาหินซ้อน (ตามบัญชีรายชื่อผู้ใหญ่บ้านแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีออส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด นั้น

บริษัท ซีออส จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๓๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลปัญหาที่ประชาชนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากมุมมองส่วนเจ้าหน้าประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เหมืองถ่านหินเอเชีย จำกัด
โทรศัพท์ 0855 3283 72 / โทรสาร 0855 3281 39

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20/557

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอเค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งสิ่งและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการดำเนินโครงการฯ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เรืองพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อได้ที่:
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 2222 / โทรสาร 0 2555 2299

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20/558

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซธรรมชาติพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอเค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งสิ่งและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการดำเนินโครงการฯ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เรืองพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อได้ที่:
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 2222 / โทรสาร 0 2555 2299

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20/559

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอเค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งสิ่งและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการดำเนินโครงการฯ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งโดยตรงเมื่อสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เรืองพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อได้ที่:
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 2222 / โทรสาร 0 2555 2299

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ท) 20/591

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงาน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอหนองบอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ่าก่อนบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อคุณวิทยา
บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0255 5353 โทรสาร 0255 5359

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ท) 20/592

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงาน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอหนองบอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ่าก่อนบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อคุณวิทยา
บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0255 5353 โทรสาร 0255 5359

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ท) 20/593

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงาน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ่าก่อนบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญผู้นำและผู้มีส่วนได้เสียร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อคุณวิทยา
บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0255 5353 โทรสาร 0255 5359

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ท) 20/594

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงาน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ่าก่อนบริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญผู้นำและผู้มีส่วนได้เสียร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อคุณวิทยา
บริษัท เอ็ดไวท์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0255 5353 โทรสาร 0255 5359

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20/255

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางเตย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามร่วมกับบริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรายละเอียด
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๔๓๓ /โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๔๓๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20/256

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางเตย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามร่วมกับบริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรายละเอียด
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๕๒๔๓๓ /โทรสาร (๐๓๖) ๕๒๔๓๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20/257

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางเตย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามร่วมกับบริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรายละเอียด
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20/258

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางเตย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แห่ง
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามร่วมกับบริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดกำลังผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลี่ยวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรายละเอียด
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บลจ. (ข) 20/59

12 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ขั้นการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2559 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นอันดับแรก และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไลฟ์ลพบุรีผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าอยู่ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินผู้เข้าร่วมเวทีเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จำนวน 1,500 บาท และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 220170 / โทรสาร 0855 329179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บลจ. (ข) 20/60

12 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ขั้นการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2559 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นอันดับแรก และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไลฟ์ลพบุรีผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าอยู่ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินผู้เข้าร่วมเวทีเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จำนวน 1,500 บาท และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 220170 / โทรสาร 0855 329179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บลจ. (ข) 20/61

12 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ขั้นการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2559 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นอันดับแรก และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไลฟ์ลพบุรีผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าอยู่ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินผู้เข้าร่วมเวทีเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จำนวน 1,500 บาท และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 220170 / โทรสาร 0855 329179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/603

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบลหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้กับบริษัท จิงโฮง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโฮง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผมขอรับผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 2555 2222 / โทรสาร 0 2555 2290

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/604

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ่าหยี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้กับบริษัท จิงโฮง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโฮง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผมขอรับผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/605

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนคนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้กับบริษัท จิงโฮง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโฮง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผมขอรับผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/606

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนท่าไม้ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้กับบริษัท จิงโฮง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโฮง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผมขอรับผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ตำบลบางพูน อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2503 9155, 0 2503 9156 โทรสาร 0 2503 9159

ที่ บพห. (ข) 20/007

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผอ. กลุ่มที่ 1 บ้านกำปัง ตำบลอ้อมเกิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย ว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลอ้อมเกิน ตำบลคลองหลวง ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามใน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2503 9172, 0 2503 9173 โทรสาร 0 2503 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ตำบลบางพูน อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2503 9172, 0 2503 9173 โทรสาร 0 2503 9179

ที่ บพห. (ข) 20/008

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผอ. กลุ่มที่ 2 บ้านบุ่งคล่อง ตำบลอ้อมเกิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย ว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลบุ่งคล่อง ตำบลคลองหลวง ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามใน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2503 9172, 0 2503 9173 โทรสาร 0 2503 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ตำบลบางพูน อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2503 9172, 0 2503 9173 โทรสาร 0 2503 9179

ที่ บพห. (ข) 20/009

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านกำปัง ตำบลอ้อมเกิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย ว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลบ้านกำปัง ตำบลคลองหลวง ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามใน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2503 9172, 0 2503 9173 โทรสาร 0 2503 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
112 หมู่ 8 ตำบลบางพูน อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2503 9172, 0 2503 9173 โทรสาร 0 2503 9179

ที่ บพห. (ข) 20/010

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบุ่งคล่อง ตำบลอ้อมเกิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย ว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าอื่นเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลบุ่งคล่อง ตำบลคลองหลวง ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามใน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียวพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2503 9172, 0 2503 9173 โทรสาร 0 2503 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลท. (ท) 20411

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแกลง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนรอบข้างเข้าประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูล์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 526372 /โทรสาร 0855 526179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลท. (ท) 20412

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแกลง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนรอบข้างเข้าประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูล์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 526372 /โทรสาร 0855 526179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลท. (ท) 20413

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแกลง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนรอบข้างเข้าประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูล์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 526372 /โทรสาร 0855 526179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลท. (ท) 20414

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแกลง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนรอบข้างเข้าประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพิบูล์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 526372 /โทรสาร 0855 526179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บรพ. (ร) 20615

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอเค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 328372 /โทรสาร (0755) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บรพ. (ร) 20616

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอเค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 328372 /โทรสาร (0755) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บรพ. (ร) 20617

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอเค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 328372 /โทรสาร (0755) 328179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บรพ. (ร) 20618

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

แก้ไขการจัดเก็บน้ำหนักบรรทุก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอเค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังลม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0755) 328372 /โทรสาร (0755) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บศพ. (ข) 20419

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ในการนี้ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญท่านเจ้าอาวาสหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับกลับทางเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (0255) 5241111 โทรสาร (0255) 5291179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บศพ. (ข) 20420

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ใต้เท้าหลวงนิติศาสตรบุรพาจารย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ในการนี้ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญท่านเจ้าอาวาสหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับกลับทางเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (0255) 5241111 โทรสาร (0255) 5291179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บศพ. (ข) 20421

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน นายกสมาคมเครือสหายตำบลหนองม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ในการนี้ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญผู้นำเครือสหายเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับกลับทางเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (0255) 5241111 โทรสาร (0255) 5291179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บศพ. (ข) 20422

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ในการนี้ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญท่านเจ้าอาวาสหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับกลับทางเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ (0255) 5241111 โทรสาร (0255) 5291179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจัสอีเทคโนโลยี จำกัด
111 หมู่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอ
นิคมพัฒนาเหนือ 20170
โทรศัพท์ 0 3702 9172, 0 3702 9253,
0 3702 9254
โทรสาร 0 3702 9179

HYGRO ELECTRICITY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
111 Moo 8 Thungsrom, Nongchok District,
Nikompattanahuea 20170, Thailand
Tel. +66 (0) 3702 9172, 0 3702 9253,
+66 (0) 3702 9254
Fax. +66 (0) 3702 9179

ที่ บจพ. (ท) 20/023

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางโกลน ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาเอกสารประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอกซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอกซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บัดนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ตามขอบเขตของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและได้ข้อสรุปของประชาชน เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงโปรดพิจารณาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานโครงการ
บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ 0 3702 9172 / โทรสาร 0 3702 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจัสอีเทคโนโลยี จำกัด
111 หมู่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอ
นิคมพัฒนาเหนือ 20170
โทรศัพท์ 0 3702 9172, 0 3702 9253,
0 3702 9254
โทรสาร 0 3702 9179

HYGRO ELECTRICITY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
111 Moo 8 Thungsrom, Nongchok District,
Nikompattanahuea 20170, Thailand
Tel. +66 (0) 3702 9172, 0 3702 9253,
+66 (0) 3702 9254
Fax. +66 (0) 3702 9179

ที่ บจพ. (ท) 20/024

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาเอกสารประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอกซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอกซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บัดนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ตามขอบเขตของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและได้ข้อสรุปของประชาชน เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงโปรดพิจารณาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานโครงการ
บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ 0 3702 9172 / โทรสาร 0 3702 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจัสอีเทคโนโลยี จำกัด
111 หมู่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอ
นิคมพัฒนาเหนือ 20170
โทรศัพท์ 0 3702 9172, 0 3702 9253,
0 3702 9254
โทรสาร 0 3702 9179

HYGRO ELECTRICITY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
111 Moo 8 Thungsrom, Nongchok District,
Nikompattanahuea 20170, Thailand
Tel. +66 (0) 3702 9172, 0 3702 9253,
+66 (0) 3702 9254
Fax. +66 (0) 3702 9179

ที่ บจพ. (ท) 20/025

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางโกลน ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาเอกสารประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอกซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอกซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บัดนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ตามขอบเขตของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและได้ข้อสรุปของประชาชน เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงโปรดพิจารณาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานโครงการ
บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ 0 3702 9172 / โทรสาร 0 3702 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจัสอีเทคโนโลยี จำกัด
111 หมู่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอ
นิคมพัฒนาเหนือ 20170
โทรศัพท์ 0 3702 9172, 0 3702 9253,
0 3702 9254
โทรสาร 0 3702 9179

HYGRO ELECTRICITY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
111 Moo 8 Thungsrom, Nongchok District,
Nikompattanahuea 20170, Thailand
Tel. +66 (0) 3702 9172, 0 3702 9253,
+66 (0) 3702 9254
Fax. +66 (0) 3702 9179

ที่ บจพ. (ท) 20/026

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านตำหรุ ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาเอกสารประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอกซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอกซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บัดนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๙๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ตามขอบเขตของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและได้ข้อสรุปของประชาชน เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงโปรดพิจารณาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานโครงการ
บริษัท อีจัสไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ 0 3702 9172 / โทรสาร 0 3702 9179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 2/0425

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบล ตำบลหนองแค ตำบลหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงหอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงหอง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่าน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศิษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 226372 โทรสาร 0855 226139

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 2/0428

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบล ตำบลหนองแค ตำบลหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงหอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงหอง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่าน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศิษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) [illegible] /โทรสาร (0855) 226139

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 2/0429

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนประชาชิโนโต้ ตำบลหนองแค ตำบลหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงหอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงหอง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่าน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศิษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 226372 /โทรสาร (0855) 226139

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 2/0430

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเขา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงหอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงหอง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่าน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศิษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0855) [illegible] /โทรสาร (0855) 226139

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/033

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
โครงการสร้างไร่ไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีจีซี เอ็นเนอร์ยี่ ซอลูชั่นส์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบลโคกสะอาด ตำบลหนองบอน ตำบลหนองบอน จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีจีซี ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างไร่ไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีจีซี เอ็นเนอร์ยี่ ซอลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินโครงการและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ตำบลหนองบอน ตำบลหนองบอน จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอ็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีซี ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างไร่ไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีจีซี เอ็นเนอร์ยี่ ซอลูชั่นส์ จำกัด ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดชัยภูมิ

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจัสโก้ จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0 2998 5111, 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5028
Reuters : 0 2998 5119

EGCO Public Company Limited
111 Moo 4 Thungyoo, Amphur Bangkruay, Nonthaburi 11130, Thailand
Tel : +66 (0) 2998 5111, 0 2998 5000
+66 (0) 2998 5028
Fax : +66 (0) 2998 5119

ที่ อคจ. (ท) 2563/1

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรวย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีจัสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ นั้น ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีจัสโก้ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานใหม่ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 ข้อ 2 (2) ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด จึงขอเชิญผู้นำชุมชนท้องที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2998 5172 / โทรสาร 0 2998 5179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0 2998 5111, 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5028
Reuters : 0 2998 5119

EGCO Public Company Limited
111 Moo 4 Thungyoo, Amphur Bangkruay, Nonthaburi 11130, Thailand
Tel : +66 (0) 2998 5111, 0 2998 5000
+66 (0) 2998 5028
Fax : +66 (0) 2998 5119

ที่ อคจ. (ท) 2563/2

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรวย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีจัสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ นั้น ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีจัสโก้ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานใหม่ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 ข้อ 2 (2) ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด จึงขอเชิญผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรวย เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2998 5172 / โทรสาร 0 2998 5179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0 2998 5111, 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5028
Reuters : 0 2998 5119

EGCO Public Company Limited
111 Moo 4 Thungyoo, Amphur Bangkruay, Nonthaburi 11130, Thailand
Tel : +66 (0) 2998 5111, 0 2998 5000
+66 (0) 2998 5028
Fax : +66 (0) 2998 5119

ที่ อคจ. (ท) 2563/3

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ตำแหน่งผู้นำชุมชนท้องที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่ตามที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีจัสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ นั้น ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีจัสโก้ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานใหม่ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 ข้อ 2 (2) ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด จึงขอเชิญผู้นำชุมชนท้องที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีจัสโก้ พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2998 5172 / โทรสาร 0 2998 5179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีจีซีกรุ๊ป จำกัด
111 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.เสม็ด
อ.เมืองสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
โทรสาร (66) 2702 3139

EGCO Group Co., Ltd.
111 Moo 5 Thepharak Road, Samed
Muang Samutprakarn, 10280, Thailand
Tel. (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
Fax (66) 2702 3139

ที่ บรพ. (ว) 20/639

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหัวตอ ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม น่าส่งบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นที่เป็นต้นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด จะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (66) 2763 5100 ต่อ 2172 โทรสาร (66) 2763 5179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีจีซีกรุ๊ป จำกัด
111 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.เสม็ด
อ.เมืองสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
โทรสาร (66) 2702 3139

EGCO Group Co., Ltd.
111 Moo 5 Thepharak Road, Samed
Muang Samutprakarn, 10280, Thailand
Tel. (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
Fax (66) 2702 3139

ที่ บรพ. (ว) 20/640

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคันลอ ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม น่าส่งบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นที่เป็นต้นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด จะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (66) 2763 5100 ต่อ 2172 โทรสาร (66) 2763 5179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีจีซีกรุ๊ป จำกัด
111 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.เสม็ด
อ.เมืองสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
โทรสาร (66) 2702 3139

EGCO Group Co., Ltd.
111 Moo 5 Thepharak Road, Samed
Muang Samutprakarn, 10280, Thailand
Tel. (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
Fax (66) 2702 3139

ที่ บรพ. (ว) 20/641

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวตอ ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม น่าส่งบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นที่เป็นต้นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด จะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (66) 2763 5100 ต่อ 2172 โทรสาร (66) 2763 5179

EGCO GROUP

Energy for life

บริษัท อีจีซีกรุ๊ป จำกัด
111 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.เสม็ด
อ.เมืองสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
โทรสาร (66) 2702 3139

EGCO Group Co., Ltd.
111 Moo 5 Thepharak Road, Samed
Muang Samutprakarn, 10280, Thailand
Tel. (66) 2763 5100, 2760 8000
(66) 2763 5254
Fax (66) 2702 3139

ที่ บรพ. (ว) 20/642

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านคลองเสี้ยน ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม น่าส่งบริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ตำบลทรงคนอง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นที่เป็นต้นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด จะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็ดไวซ์พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (66) 2763 5100 ต่อ 2172 โทรสาร (66) 2763 5179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพห. (ข) 20/643

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการจัดสรรพื้นที่ของโครงการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไร่ทึกอก ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอ ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินสินบนค่าเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนตัวแทนเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ระบุด้านล่าง จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อได้ที่
บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 324372 /โทรสาร 0855 329179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพห. (ข) 20/644

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอ ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินสินบนค่าเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนตัวแทนเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ระบุด้านล่าง จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อได้ที่
บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 324372 /โทรสาร 0855 329179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพห. (ข) 20/645

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเกาะไร่ ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอ ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินสินบนค่าเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนตัวแทนเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ระบุด้านล่าง จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อได้ที่
บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 324372 /โทรสาร 0855 329179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพห. (ข) 20/646

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโนนคา ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอ ตำบลหนองบอ อำเภอหนองบอ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินสินบนค่าเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนตัวแทนเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ระบุด้านล่าง จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อได้ที่
บริษัท อีจีโอ ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0855 324372 /โทรสาร 0855 329179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด
111 หมู่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ (66) 0 3591 9111, 0 3591 9222
โทรสาร (66) 0 3591 9224
www.egco.com

EASTERN SUGAR CANE INDUSTRY (THAILAND) LIMITED
111 Moo 3 Thungsapan, Amphur Klaeng, Rayong 21110, Thailand
Tel. (66) 0 3591 9111, 0 3591 9222
Fax (66) 0 3591 9224

ที่ บสค. (ข) 20/647

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านเก่าสามัคคี ตำบลเทพราช อำเภอเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการก่อสร้างและดำเนินงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเทพราช ตำบลเทพราช อำเภอเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนต่างๆ ในประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมจัดสนทนากลุ่มย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด
โทรศัพท์ (0) 3591 9222 ต่อ 9111 / โทรสาร (0) 3591 9224

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด
111 หมู่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ (66) 0 3591 9111, 0 3591 9222
โทรสาร (66) 0 3591 9224
www.egco.com

EASTERN SUGAR CANE INDUSTRY (THAILAND) LIMITED
111 Moo 3 Thungsapan, Amphur Klaeng, Rayong 21110, Thailand
Tel. (66) 0 3591 9111, 0 3591 9222
Fax (66) 0 3591 9224

ที่ บสค. (ข) 20/648

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านบางกอง ตำบลเทพราช อำเภอเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการก่อสร้างและดำเนินงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเทพราช ตำบลเทพราช อำเภอเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนต่างๆ ในประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมจัดสนทนากลุ่มย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด
โทรศัพท์ (0) 3591 9222 ต่อ 9111 / โทรสาร (0) 3591 9224

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด
111 หมู่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ (66) 0 3591 9111, 0 3591 9222
โทรสาร (66) 0 3591 9224
www.egco.com

EASTERN SUGAR CANE INDUSTRY (THAILAND) LIMITED
111 Moo 3 Thungsapan, Amphur Klaeng, Rayong 21110, Thailand
Tel. (66) 0 3591 9111, 0 3591 9222
Fax (66) 0 3591 9224

ที่ บสค. (ข) 20/649

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านวังโกบ ตำบลเทพราช อำเภอเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการก่อสร้างและดำเนินงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเทพราช ตำบลเทพราช อำเภอเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนต่างๆ ในประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมจัดสนทนากลุ่มย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ (มหาชน) จำกัด
โทรศัพท์ (0) 3591 9222 ต่อ 9111 / โทรสาร (0) 3591 9224

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/651

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านเขาพัง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตลอดการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท ฯ ได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสอบถามแล่ว่าอย่างอย่างไร ซึ่งหน้าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบเรียนล่วงหน้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 220372 / โทรสาร (075) 220179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/652

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านเขาพัง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตลอดการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท ฯ ได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสอบถามแล่ว่าอย่างอย่างไร ซึ่งหน้าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบเรียนล่วงหน้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 220372 / โทรสาร (075) 220179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/653

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหัวแหลม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตลอดการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท ฯ ได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสอบถามแล่ว่าอย่างอย่างไร ซึ่งหน้าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบเรียนล่วงหน้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 220372 / โทรสาร (075) 220179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ท) 20/654

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านถ้ำหยอด ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตลอดการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท ฯ ได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าพลัง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสอบถามแล่ว่าอย่างอย่างไร ซึ่งหน้าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพบหารือร่วมกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบเรียนล่วงหน้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 220372 / โทรสาร (075) 220179

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/655

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผอ. หมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดประชุมครั้งนี้ คือ ได้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0855 528372 / โทรสาร 0855 528178

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/656

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผอ. หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทึกรอ ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดประชุมครั้งนี้ คือ ได้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0855 528372 / โทรสาร 0855 528178

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/657

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผอ. หมู่ที่ 6 บ้านหัวท่าม ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดประชุมครั้งนี้ คือ ได้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0855 528372 / โทรสาร 0855 528178

EGCO

ที่ บจพ. (ข) 20/658

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ผอ. หมู่ที่ 7 บ้านเกาะ ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดประชุมครั้งนี้ คือ ได้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข้อคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0855 528372 / โทรสาร 0855 528178

EGCO GROUP

For Site

[illegible]

[illegible]

ที่ บจพ. (ข) 20/039

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอบ. หมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอฟ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนต่างๆ ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0733) 220172 โทรสาร (0733) 220179

EGCO GROUP

For Site

[illegible]

[illegible]

ที่ บจพ. (ข) 20/040

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอบ. หมู่ที่ 5 บ้านหน่ำสำนา ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอฟ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนต่างๆ ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0733) 220172 โทรสาร (0733) 220179

EGCO GROUP

For Site

[illegible]

[illegible]

ที่ บจพ. (ข) 20/041

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอบ. หมู่ที่ 10 บ้านเขาคอก ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอฟ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนต่างๆ ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0733) 220172 โทรสาร (0733) 220179

EGCO GROUP

For Site

[illegible]

[illegible]

ที่ บจพ. (ข) 20/043

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผอบ. หมู่ที่ 11 บ้านวังใน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอฟ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนต่างๆ ร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวสารงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0733) 220172 โทรสาร (0733) 220179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/663

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด

เรียน นายก อบต. หนู่ที่ 12 บ้านโคกขาม ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญ จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดของกฎหมาย และนายอำเภอหนองบอน ได้ประกาศให้ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกิดจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะถูกนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด จะขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามใบวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ (0-2937) 1222/72 โทรสาร (0-2937) 1228/79

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/664

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด

เรียน นายก อบต. หนู่ที่ 11 บ้านนาเดิน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญ จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดของกฎหมาย และนายอำเภอหนองบอน ได้ประกาศให้ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกิดจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะถูกนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด จะขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามใบวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ (0-2937) 1222/72 โทรสาร (0-2937) 1228/79

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/665

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด

เรียน นายก อบต. หนู่ที่ 14 บ้านน้ำพาย ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญ จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดของกฎหมาย และนายอำเภอหนองบอน ได้ประกาศให้ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกิดจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะถูกนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด จะขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามใบวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ (0-2937) 1222/72 โทรสาร (0-2937) 1228/79

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ข) 20/666

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกขาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญ จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกำหนดของกฎหมาย และนายอำเภอหนองบอน ได้ประกาศให้ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลสรุปผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกิดจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะถูกนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด จะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามใบวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ (0-2937) 1222/72 โทรสาร (0-2937) 1228/79

EGCO

ที่ บลท. (ข) 20/667

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากท่านโดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตามประชาชน ที่ว่างอำนวยความสะดวก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อการดำเนินงานฯ ซึ่งจะนำไปปรับแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 2332 โทรสาร 0 2552 2339

EGCO

ที่ บลท. (ข) 20/668

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากท่านโดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตามประชาชน ที่ว่างอำนวยความสะดวก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อการดำเนินงานฯ ซึ่งจะนำไปปรับแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 2332 โทรสาร 0 2552 2339

EGCO

ที่ บลท. (ข) 20/669

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากท่านโดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตามประชาชน ที่ว่างอำนวยความสะดวก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อการดำเนินงานฯ ซึ่งจะนำไปปรับแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 2332 โทรสาร 0 2552 2339

EGCO

ที่ บลท. (ข) 20/670

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อีสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท อีสท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากท่านโดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตามประชาชน ที่ว่างอำนวยความสะดวก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อการดำเนินงานฯ ซึ่งจะนำไปปรับแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันลมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ อีโคโนมิค ๑ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 2332 โทรสาร 0 2552 2339

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/67

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกำหนดเวลาและเวทีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลหน้าเมือง ประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและจัดส่งแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอกาสนี้ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามชื่อที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 232172 โทรสาร (075) 236178

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/67

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกำหนดเวลาและเวทีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลหน้าเมือง ประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและจัดส่งแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอกาสนี้ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามชื่อที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 232172 โทรสาร (075) 236178

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/67

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกำหนดเวลาและเวทีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลหน้าเมือง ประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและจัดส่งแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอกาสนี้ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามชื่อที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 232172 โทรสาร (075) 236178

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/67

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหน้าเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกำหนดเวลาและเวทีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลหน้าเมือง ประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและจัดส่งแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอกาสนี้ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามชื่อที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโกไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 232172 โทรสาร (075) 236178

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20672

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท่านผู้ชุมชนที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงโคช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการ และนำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ของการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโคช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ โดยผู้ชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลพรหมบุรี ตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี และชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางเป็นผู้มาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ได้ผลสมบูรณ์ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-3551-5201) โทรสาร (0-3551-5291)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20673

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท่านผู้ชุมชนที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงโคช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการ และนำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ของการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโคช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ โดยผู้ชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลพรหมบุรี ตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี และชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางเป็นผู้มาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ได้ผลสมบูรณ์ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-3551-5201) โทรสาร (0-3551-5291)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20677

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท่านผู้ชุมชนที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงโคช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการ และนำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ของการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโคช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ โดยผู้ชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลพรหมบุรี ตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี และชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางเป็นผู้มาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ได้ผลสมบูรณ์ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-3551-5201) โทรสาร (0-3551-5291)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 20678

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ท่านผู้ชุมชนที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จิงโคช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานของโครงการ และนำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ของการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จิงโคช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงาน ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ โดยผู้ชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลพรหมบุรี ตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี และชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนตำบลบางมัญ ตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงาน ซึ่งจะนำไปปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะโอนเงินค่าเดินทางเป็นผู้มาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ได้ผลสมบูรณ์ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-3551-5201) โทรสาร (0-3551-5291)

ที่ บจพ. (ข) 20/39

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดในพื้นที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนท่านร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดข้างต้น และกรุณาส่งใบตอบรับมายังเจ้าหน้าที่ประสานงานของโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (077) 232172 โทรสาร (077) 328179

ที่ บจพ. (ข) 20/40

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าอาวาสวัดสุวรรณธรรมาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนท่านร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดข้างต้น และกรุณาส่งใบตอบรับมายังเจ้าหน้าที่ประสานงานของโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (077) 232172 โทรสาร (077) 328179

ที่ บจพ. (ข) 20/41

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนท่านร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดข้างต้น และกรุณาส่งใบตอบรับมายังเจ้าหน้าที่ประสานงานของโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (077) 232172 โทรสาร (077) 328179

ที่ บจพ. (ข) 20/42

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ประธานกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนท่านร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดข้างต้น และกรุณาส่งใบตอบรับมายังเจ้าหน้าที่ประสานงานของโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (077) 232172 โทรสาร (077) 328179

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ผ) 20/033

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดการทำแผนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด จะโทรแจ้งผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพานุชิต เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรบกวน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 9155 / โทรสาร 0 2552 9139

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ผ) 20/034

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดการทำแผนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด จะโทรแจ้งผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพานุชิต เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรบกวน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 9155 / โทรสาร 0 2552 9139

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ผ) 20/035

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดการทำแผนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด จะโทรแจ้งผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพานุชิต เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรบกวน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 9155 / โทรสาร 0 2552 9139

EGCO GROUP

ที่ บจพ. (ผ) 20/036

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ของบริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ซึ่งได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดการทำแผนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด จะโทรแจ้งผู้ผ่านการเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพานุชิต เกียรติพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อรบกวน
บริษัท อีสท วอเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2552 9155 / โทรสาร 0 2552 9139

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ร) 20027

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบลแพรกษา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2512-9222) โทรสาร (0-2512-2264-9)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ร) 20028

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบลแพรกษา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2512-9222) โทรสาร (0-2512-2264-9)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ร) 20029

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบลแพรกษา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2512-9222) โทรสาร (0-2512-2264-9)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ร) 20030

13 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบลแพรกษา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามที่ที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2512-9222) โทรสาร (0-2512-2264-9)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 2560/1

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อคลิปส์ เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อคลิปส์ เพาเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อคลิปส์ เพาเวอร์ จำกัด นั้น

บัดนี้ บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท อคลิปส์ เพาเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อคลิปส์ เพาเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ (0855) 328172 / โทรสาร (0855) 329178

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 20/055

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง
โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ซิโนเธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซิโนเธ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับร่างให้กับ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง โดยจะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าลงทะเบียนล่วงหน้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านแจ้งผลการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2511-5281-72) โทรสาร (0-2511-5294-79)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 20/056

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง
โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเกาะกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ซิโนเธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซิโนเธ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับร่างให้กับ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง โดยจะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าลงทะเบียนล่วงหน้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านแจ้งผลการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2511-5281-72) โทรสาร (0-2511-5294-79)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 20/057

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง
โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ซิโนเธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซิโนเธ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับร่างให้กับ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง โดยจะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าลงทะเบียนล่วงหน้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านแจ้งผลการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2511-5281-72) โทรสาร (0-2511-5294-79)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ข) 20/058

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง
โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ซิโนเธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและสาระการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซิโนเธ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับร่างให้กับ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นใดบ้าง โดยจะดำเนินการในวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องเข้าลงทะเบียนล่วงหน้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสงสัยต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่าท่านมีความเห็นต่อประเด็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอรบกวนท่านแจ้งผลการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0-2511-5281-72) โทรสาร (0-2511-5294-79)

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/699

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าพนักงานไฟฟ้าพื้นที่ชายทะเล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 4333 3333 ต่อ 3333 / โทรสาร 0 4333 3399

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/700

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน เจ้าพนักงานไฟฟ้าพื้นที่ชายทะเล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 4333 3333 ต่อ 3333 / โทรสาร 0 4333 3399

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บจพ. (ท) 20/701

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 104.00 MHz

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีแอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ 0 4333 3333 ต่อ 3333 / โทรสาร 0 4333 3399

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 20/700

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลหินน่ำหมอนโรงไฟฟ้าพลัน ของบริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด

เรียน ตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลใหม่ หมอนโรงไฟฟ้าพลัน ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลใหม่หมอนโรงไฟฟ้าพลัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตำบลพนม อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม โดยผมผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด
โทรศัพท์ (055) 320171 โทรสาร (055) 320179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 20/700

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลหินน่ำหมอนโรงไฟฟ้าพลัน ของบริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองลาด ตำบลดงมะไฟ อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลใหม่ หมอนโรงไฟฟ้าพลัน ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลใหม่หมอนโรงไฟฟ้าพลัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตำบลพนม อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม โดยผมผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด
โทรศัพท์ (055) 320171 โทรสาร (055) 320179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 20/700

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลหินน่ำหมอนโรงไฟฟ้าพลัน ของบริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคีรีวงโคนล่าง ตำบลคีรีวง อำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลใหม่ หมอนโรงไฟฟ้าพลัน ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญ และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลมวลใหม่หมอนโรงไฟฟ้าพลัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตำบลพนม อำเภอพนมไพร จังหวัดมหาสารคาม โดยผมผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งแวดล้อมข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพบปะแจ้งร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อดีตไฟฟ้าพลมวล จำกัด
โทรศัพท์ (055) 320171 โทรสาร (055) 320179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 29/59

12 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคลองประไหก ตำบลเขาน้อย อำเภอคลองหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2559 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอขอบคุณร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลท่าเกวียน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อสนองความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็นและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังฝ่ายเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 024313 /โทรสาร (0775) 024179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 29/58

12 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนึ่ง ตำบลเขาน้อย อำเภอคลองหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2559 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอขอบคุณร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลท่าเกวียน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อสนองความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็นและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังฝ่ายเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 024313 /โทรสาร (0775) 024179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 29/58

12 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าม่อโอ ตำบลเขาน้อย อำเภอคลองหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2559 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอขอบคุณร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลท่าเกวียน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อสนองความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็นและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังฝ่ายเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 024313 /โทรสาร (0775) 024179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 29/58

12 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านเขาแดง ตำบลเขาน้อย อำเภอคลองหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2559 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีเอ็กซ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอขอบคุณร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังผลิตรวมไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลท่าเกวียน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อสนองความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็นและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังฝ่ายเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 024313 /โทรสาร (0775) 024179

EGCO GROUP

ที่ บพห. (ข) 20/711

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านแม่ตะมาน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการกำหนดขอบเขตและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อยกร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

ที่ บพห. (ข) 20/712

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านแม่ตะมาน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการกำหนดขอบเขตและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อยกร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

ที่ บพห. (ข) 20/713

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตะมานตะวัน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการกำหนดขอบเขตและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อยกร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

ที่ บพห. (ข) 20/714

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ของบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนตะมานประชาสัมพันธ์ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการกำหนดขอบเขตและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอสซี จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตะมาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อยกร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท อีสท วอเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (075) 328372 /โทรสาร (075) 328179

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจีซีพีพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 8 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 2998 8000 โทรสาร : (+66) 2998 8100

EGCO Power (Thailand) Limited
111 Moo 8, Vibhavadi-Rangsit Road, Bankklang, Muang
Pathumthani 12000, Thailand
Tel : (+66) 2998 8000 Fax : (+66) 2998 8100

ที่ บจพ. (ท) 20/715

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลิก ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามความคิดเห็นสิ่งสงสัยและข้อสอบถามต่างๆ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสอบทานข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับแนบท้ายนี้มายังเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02715 3263 โทรสาร 02715 3263

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 8 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 2998 8000 โทรสาร : (+66) 2998 8100

EGCO Power (Thailand) Limited
111 Moo 8, Vibhavadi-Rangsit Road, Bankklang, Muang
Pathumthani 12000, Thailand
Tel : (+66) 2998 8000 Fax : (+66) 2998 8100

ที่ บจพ. (ท) 20/715

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าข่อไอ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามความคิดเห็นสิ่งสงสัยและข้อสอบถามต่างๆ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสอบทานข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับแนบท้ายนี้มายังเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02715 3263 โทรสาร 02715 3263

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 8 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 2998 8000 โทรสาร : (+66) 2998 8100

EGCO Power (Thailand) Limited
111 Moo 8, Vibhavadi-Rangsit Road, Bankklang, Muang
Pathumthani 12000, Thailand
Tel : (+66) 2998 8000 Fax : (+66) 2998 8100

ที่ บจพ. (ท) 20/717

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานชุมชนบ้านคลิก ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นลำดับมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามความคิดเห็นสิ่งสงสัยและข้อสอบถามต่างๆ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสอบทานข่าวสารจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับแนบท้ายนี้มายังเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีจีซีพี พาวเวอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02715 3263 โทรสาร 02715 3263

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ช) 20/719

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายก หมู่ที่ ๕ บ้านสำพันธ์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ นั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๒๒๐๓๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๒๒๑๓๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ช) 20/720

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายก หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ นั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๒๒๐๓๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๒๒๑๓๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ช) 20/721

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายก หมู่ที่ ๔ บ้านเครือ ตำบลเครือหมื่น อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ นั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๒๒๐๓๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๒๒๑๓๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ช) 20/722

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน นายก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าบ่อโก ตำบลเครือหมื่น อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น
๓. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ นั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๔๐ เมกะวัตต์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๒๒๐๓๖ / โทรสาร (๐๓๖) ๒๒๑๓๙

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 28/725

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านนาสัก ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แผ่นซีดีรายงานฉบับย่อ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยจะมีผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด
โทรศัพท์ (055) 520172 โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 28/726

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านนาสัก ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แผ่นซีดีรายงานฉบับย่อ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางปูน ตำบลบางปูน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมีผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด
โทรศัพท์ (055) 520172 โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 28/725

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แผ่นซีดีรายงานฉบับย่อ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยจะมีผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด
โทรศัพท์ (055) 520172 โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บลพ. (ข) 28/726

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แผ่นซีดีรายงานฉบับย่อ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๖๐ เมกะวัตต์ ของบริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยจะมีผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียงพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสาน
บริษัท เหมืองแร่ไฟฟ้าแม่เมาะ จำกัด
โทรศัพท์ (055) 520172 โทรสาร (055) 529179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 20/721

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเขาดินพัฒนา ตำบลหนองหอย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบึงพุ วัดบางด้วนหลอด ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่จะต้องขอคุณความร่วมมือร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำข้อมูลจากการประชุมไปใช้ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหันตุ๋)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 536177 /โทรสาร (075) 536179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 20/728

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านนาหินเหลือง ตำบลหนองหอย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบึงพุ วัดบางด้วนหลอด ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่จะต้องขอคุณความร่วมมือร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำข้อมูลจากการประชุมไปใช้ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหันตุ๋)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 536177 /โทรสาร (075) 536179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 20/729

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน กำนันหมู่ที่ 6 บ้านหลอดหอย ตำบลหนองหอย อำเภอหนองหอย จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบึงพุ วัดบางด้วนหลอด ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่จะต้องขอคุณความร่วมมือร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำข้อมูลจากการประชุมไปใช้ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหันตุ๋)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 536177 /โทรสาร (075) 536179

EGCO GROUP

Energy for Life

ที่ บพค. (ข) 20/730

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน กำนันตำบลหนองหอย อำเภอหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบึงพุ วัดบางด้วนหลอด ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่จะต้องขอคุณความร่วมมือร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำข้อมูลจากการประชุมไปใช้ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียหันตุ๋)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (075) 536177 /โทรสาร (075) 536179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) 29/731

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสองร้อง ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐมราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางกุ้ง ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐม โดยผลปัญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอกรุณาส่งใบตอบรับแจ้งความเข้าร่วมประชุม กลับในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ 0855 228372 โทรสาร 0855 229179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) 29/732

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสิริโรจน์ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐมราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางกุ้ง ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐม โดยผลปัญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอกรุณาส่งใบตอบรับแจ้งความเข้าร่วมประชุม กลับในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ 0855 228372 โทรสาร 0855 229179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) 29/733

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองกวิ้งใน ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐมราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางกุ้ง ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐม โดยผลปัญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอกรุณาส่งใบตอบรับแจ้งความเข้าร่วมประชุม กลับในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ 0855 228372 โทรสาร 0855 229179

EGCO GROUP

Energy for life

ที่ บจพ. (ข) 29/734

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐมราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางกุ้ง ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนครปฐม โดยผลปัญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอกรุณาส่งใบตอบรับแจ้งความเข้าร่วมประชุม กลับในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหิรัญ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอลิโฟร์ฟ้าพลัง จำกัด
โทรศัพท์ 0855 228372 โทรสาร 0855 229179

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/559

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านบางนกแขวก ตำบลบางแขวก อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามมาตรการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งกรมโรงงาน เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางตำนาน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้บริหารโครงการ ที่ปรึกษาผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 328372 โทรสาร (0775) 328379

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/558

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน กรม หมู่ที่ 3 บ้านดารอง ตำบลดารอง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามมาตรการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งกรมโรงงาน เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางตำนาน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้บริหารโครงการ ที่ปรึกษาผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 328372 โทรสาร (0775) 328379

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/557

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน กรม หมู่ที่ 2 บ้านดารอง ตำบลดารอง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามมาตรการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งกรมโรงงาน เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางตำนาน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้บริหารโครงการ ที่ปรึกษาผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 328372 โทรสาร (0775) 328379

EGCO GROUP

ที่ บลพ. (ข) 20/556

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและประกอบกิจการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด

เรียน กรม หมู่ที่ 2 บ้านบางนกแขวก ตำบลบางแขวก อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม นั้น

ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ตามมาตรการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งกรมโรงงาน เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปัญญา วัดบางตำนาน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีผู้บริหารโครงการ ที่ปรึกษาผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอทราบข่าวรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับด่วนหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียศันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก ไฟฟ้าพลังงาน จำกัด
โทรศัพท์ (0775) 328372 โทรสาร (0775) 328379

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
112 หมู่ 3 ตำบลเนินเมือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
โทรสาร (+66) 5702 9139

EGCO ELECTRICITY GENERATION (Lampun) LIMITED
112 Moo 3 Thatngoen, Amphur Phayuhakeeree, Nakhonsawan 60170, Thailand
Tel. (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
Fax. (+66) 5702 9139

ที่ บพค. (ข) 20/739

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและดำเนินการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด

เรียน นายก หมู่ที่ 4 บ้านหลักร้อย ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเมก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเมก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหม่ต่อคณะกรรมการโรงไฟฟ้าพลัน ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปรีญญ์ โดยขอรับความกรุณา ท่านพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลปรีญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนใกล้เคียงประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และจัดสนองแนวต่อข่าวสารนาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านกรุณาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
โทรศัพท์ 0 5702 9172 / โทรสาร 0 5702 9139

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
112 หมู่ 3 ตำบลเนินเมือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
โทรสาร (+66) 5702 9139

EGCO ELECTRICITY GENERATION (Lampun) LIMITED
112 Moo 3 Thatngoen, Amphur Phayuhakeeree, Nakhonsawan 60170, Thailand
Tel. (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
Fax. (+66) 5702 9139

ที่ บพค. (ข) 20/740

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและดำเนินการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด

เรียน กำนัน หมู่ที่ 3 บ้านเนินเมือง ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเมก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเมก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหม่ต่อคณะกรรมการโรงไฟฟ้าพลัน ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปรีญญ์ โดยขอรับความกรุณา ท่านพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลปรีญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนใกล้เคียงประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และจัดสนองแนวต่อข่าวสารนาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านกรุณาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
โทรศัพท์ 0 5702 9172 / โทรสาร 0 5702 9139

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
112 หมู่ 3 ตำบลเนินเมือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
โทรสาร (+66) 5702 9139

EGCO ELECTRICITY GENERATION (Lampun) LIMITED
112 Moo 3 Thatngoen, Amphur Phayuhakeeree, Nakhonsawan 60170, Thailand
Tel. (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
Fax. (+66) 5702 9139

ที่ บพค. (ข) 20/741

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและดำเนินการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด

เรียน กำนัน หมู่ที่ 3 บ้านหลวงคลอง ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเมก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเมก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหม่ต่อคณะกรรมการโรงไฟฟ้าพลัน ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปรีญญ์ โดยขอรับความกรุณา ท่านพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลปรีญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนใกล้เคียงประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และจัดสนองแนวต่อข่าวสารนาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านกรุณาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
โทรศัพท์ 0 5702 9172 / โทรสาร 0 5702 9139

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
112 หมู่ 3 ตำบลเนินเมือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
โทรสาร (+66) 5702 9139

EGCO ELECTRICITY GENERATION (Lampun) LIMITED
112 Moo 3 Thatngoen, Amphur Phayuhakeeree, Nakhonsawan 60170, Thailand
Tel. (+66) 5702 9172, 8 5702 9201
(+66) 5702 9254
Fax. (+66) 5702 9139

ที่ บพค. (ข) 20/742

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบการโครงการก่อสร้างและดำเนินการ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด

เรียน กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านเขาวังคลอง ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเมก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเมก จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหม่ต่อคณะกรรมการโรงไฟฟ้าพลัน ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปรีญญ์ โดยขอรับความกรุณา ท่านพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลปรีญญ์ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนใกล้เคียงประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นพื้นที่และจัดสนองแนวต่อข่าวสารนาน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด จะเรียนเชิญผู้ท่านกรุณาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความร่วมมือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลน จำกัด
โทรศัพท์ 0 5702 9172 / โทรสาร 0 5702 9139

EGCO

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
117 หมู่ 8 ถ.วิทยุ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3351 1700, 0 3351 1701-10
โทรสาร 0 3351 1711

EASTERN ELECTRICITY RESOURCES (THAILAND) LIMITED
117 Moo 8 Thungsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. +66 (0) 3351 1700, +66 (0) 3351 1701-10
Fax +66 (0) 3351 1711

ที่ บคจ. (ข) 20/143

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน นายก อบต. หมู่ที่ 8 บ้านคลองโป่ง ตำบลคลองกรด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีโอเทค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางเก่า ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญผู้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังผู้ประสานงานด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 3351 1711 ต่อ 1210 โทรสาร 0 3351 1711 ต่อ 1210

EGCO

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
117 หมู่ 8 ถ.วิทยุ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3351 1700, 0 3351 1701-10
โทรสาร 0 3351 1711

EASTERN ELECTRICITY RESOURCES (THAILAND) LIMITED
117 Moo 8 Thungsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. +66 (0) 3351 1700, +66 (0) 3351 1701-10
Fax +66 (0) 3351 1711

ที่ บคจ. (ข) 20/144

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน นายก อบต. หมู่ที่ 8 บ้านคลองโป่ง ตำบลคลองกรด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีโอเทค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางเก่า ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญผู้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังผู้ประสานงานด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 3351 1711 ต่อ 1210 โทรสาร 0 3351 1711 ต่อ 1210

EGCO

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
117 หมู่ 8 ถ.วิทยุ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3351 1700, 0 3351 1701-10
โทรสาร 0 3351 1711

EASTERN ELECTRICITY RESOURCES (THAILAND) LIMITED
117 Moo 8 Thungsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. +66 (0) 3351 1700, +66 (0) 3351 1701-10
Fax +66 (0) 3351 1711

ที่ บคจ. (ข) 20/145

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน นายก อบต. หมู่ที่ 10 บ้านหาดทำจีน ตำบลคลองกรด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีโอเทค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางเก่า ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญผู้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังผู้ประสานงานด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 3351 1711 ต่อ 1210 โทรสาร 0 3351 1711 ต่อ 1210

EGCO

Energy for Life

บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
117 หมู่ 8 ถ.วิทยุ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3351 1700, 0 3351 1701-10
โทรสาร 0 3351 1711

EASTERN ELECTRICITY RESOURCES (THAILAND) LIMITED
117 Moo 8 Thungsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. +66 (0) 3351 1700, +66 (0) 3351 1701-10
Fax +66 (0) 3351 1711

ที่ บคจ. (ข) 20/146

12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน นายก อบต. หมู่ที่ 11 บ้านบ่าเนียม ตำบลคลองกรด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 แห่ง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แห่ง
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม จำนวน 1 แห่ง

ตามที่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2555 และดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น

บริษัท จีโอเทค จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญว่า และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1,400 เมกะวัตต์ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางเก่า ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญผู้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขยายระยะเวลาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับมายังผู้ประสานงานด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลิศหัตถ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท อีสท์วอเตอร์ รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 3351 1711 ต่อ 1210 โทรสาร 0 3351 1711 ต่อ 1210

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท เอ็กโก้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2955 8100 / 0 2955 8200, 0 2955 8255
โทรสาร : 0 2955 8154
อีเมล์ : info@egco.com

EGCO GROUP (Public Company Limited)
1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel : +66 (0) 2955 8100, 0 2955 8200, +66 (0) 2955 8255
Fax : +66 (0) 2955 8154

ที่ บลพ. (ว) 22/2557

12 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังลม ของบริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงเจตนาการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สังเขปการจัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยที่ บริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังลม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการกำหนดขอบเขตและประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2557 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังลม ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปิยมิตร วัดบางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสังเกตต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบเชิญล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2955 8200 ต่อ 8255 โทรสาร 0 2955 8154

EGCO GROUP

Energy for Life

บริษัท เอ็กโก้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2955 8100 / 0 2955 8200, 0 2955 8255
โทรสาร : 0 2955 8154
อีเมล์ : info@egco.com

EGCO GROUP (Public Company Limited)
1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel : +66 (0) 2955 8100, 0 2955 8200, +66 (0) 2955 8255
Fax : +66 (0) 2955 8154

ที่ บลพ. (ว) 22/2557

12 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังลม ของบริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด

เรียน นายอำเภอสวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเชิญประชุม จำนวน 1 แผ่น
2. แบบแสดงเจตนาการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 แผ่น
3. แผนที่สังเขปการจัดประชุม จำนวน 1 แผ่น

ด้วยที่ บริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังลม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการกำหนดขอบเขตและประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2557 และดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ไปแล้วนั้น

บริษัท ซีเอช จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาเป็นสำคัญมา และจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำส่งบริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังลม ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางปิยมิตร วัดบางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องจากชุมชนส่วนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อสังเกตต่อร่างรายงานฯ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด จะเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบเชิญล่วงหน้าการเข้าร่วมประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เลียดพันธุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อประสานงาน
บริษัท เอ็กโก้ พีพีเอ็นอาร์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 2955 8200 ต่อ 8255 โทรสาร 0 2955 8154

เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
Tel.56826877, 5865220
Tax ID.0105546075724
จนช.เงิน

FOS IDE052R0910064E ROPT#11.00
17/07/2012 10:41:46 USERRRUNSTIP
RO#3020054 WE TRN2988727

Refer ABB ROPT#466142
บริษัท ซีแลก จำกัด
เลขที่ 129-131 ถ.รัชดาภิเษก
แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

EMSราคา EI 9609 4853 9 TH
น้ำหนัก .024 Kg. TH 10550 ขอบคุณค่ะ
ชื่อผู้รับ ซีแลก ซีบี
N EMS จนช.ระยะเวลา
10#37.00 #37.00
EMSราคา EI 9609 4854 2 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขอบ
ชื่อผู้รับ พน.ปานชนม์ชยานี
N EMS จนช.ระยะเวลา
10#37.00 #37.00
N แสดงใบ EMS จนช
10#12.00 #12.00
EMSราคา EI 9609 4856 0 TH
น้ำหนัก .058 Kg. TH 80210 ขอบ
ชื่อผู้รับ พน.ปานชนม์ชยานี
N EMS จนช.ระยะเวลา
10#37.00 #37.00
N แสดงใบ EMS จนช
10#12.00 #12.00
EMSราคา EI 9609 4856 7 TH
น้ำหนัก .058 Kg. TH 80210 ขอบ
ชื่อผู้รับ พน.ปานชนม์ชยานี
N EMS จนช.ระยะเวลา
10#37.00 #37.00
N แสดงใบ EMS จนช
10#12.00 #12.00

EMSราคา EI 9609 4860 0 TH
น้ำหนัก .058 Kg. TH 80210 ขอบ
ชื่อผู้รับ พน.ศุภวิชย์ปานนะ
N EMS จนช.ระยะเวลา
10#37.00 #37.00
N แสดงใบ EMS จนช
10#12.00 #12.00
EMSราคา EI 9609 4862 7 TH
น้ำหนัก .058 Kg. TH 80210 ขอบ
ชื่อผู้รับ สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
N EMS จนช.ระยะเวลา
10#37.00 #37.00
N แสดงใบ EMS จนช
10#12.00 #12.00
EMSราคา EI 9609 4864 4 TH
น้ำหนัก .058 Kg. TH 80210 ขอบ
ชื่อผู้รับ สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
N EMS จนช.ระยะเวลา
10#37.00 #37.00
N แสดงใบ EMS จนช
10#12.00 #12.00

รวมทั้งสิ้น #132.00
เงินสด #1,000.00
เงินทอน -#868.00

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากได้ที่
ที่ www.thailandpost.co.th
หรือ ๑๕๕๕,1545
อัตราสูงสุดสำหรับสิ่งของน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
ลงทะเบียน 300 บาท อัตรา 1,000 บาท
EMS 2,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นายรุ่งทิพย์ วิศวะโยธานันท์)

[illegible]
[illegible]
โทร 10900 Tel.5652687, 5660233
TAX ID. 0105546095724
ใบเสร็จรับเงิน

POS 10EU0529091006A5 RCPT0465894
14/07/2012 09:54:19 USERHRUNGTIP
RGH002054 W5 TRM2986916

EN6รหัส EI 9609 4457 1 TH
น้ำหนัก 2.306 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ นายนายสมศรี ส,ต่างขอบ
N EN6 ระยะเวลา $122.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4459 9 TH
น้ำหนัก 1.11 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ ดอย,ตากอบ
N EN6 ระยะเวลา $82.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4461 1 TH
น้ำหนัก .76 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ นายนายสมศรี ส,ขนอบ
N EN6 ระยะเวลา $67.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4463 9 TH
น้ำหนัก 1.416 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ นายนายสมศรี ส, ที่อยู่เดิม
N EN6 ระยะเวลา $82.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4465 6 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 พัสดุที่ธรรมดาทั่ว
ชื่อผู้รับ ดอย,คุณสมศรีรวมใจพัสดุ ร
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4467 7 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 พัสดุที่ธรรมดาทั่ว
ชื่อผู้รับ ดอย,คุณสมศรีรวมใจพัสดุ ร
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4469 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 พัสดุที่ธรรมดาทั่ว
ชื่อผู้รับ ดอย,ชัยนาคุลอย ร,นพรดี ร
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4471 3 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 พัสดุที่ธรรมดาทั่ว
ชื่อผู้รับ ดอย,ประยาทิมิตย์ ร,นพรดี ร
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4473 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80000 พัสดุที่ธรรมดาทั่ว
ชื่อผู้รับ ดอย,ทรัพยากรธรรมชาติ ร
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4475 8 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80120 พัสดุที่ธรรมดาทั่ว
ชื่อผู้รับ ดอย, เกษตร ร,ขนอบ
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4477 6 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ สาธารณสุข ร,ขนอบ
N EN6 ระยะเวลา $37.00

น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ นายนอม ร, ขนอบ
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4481 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ นิตยาสุขอน ร,ขนอบ
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4483 2 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ ดอ,ขน,ขนอบ
N EN6 ระยะเวลา $37.00
N ตอบรับ EN6 ราคา $12.00
EN6รหัส EI 9609 4485 0 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ขนมอบ
ชื่อผู้รับ (ผู้ขายส่งขนมหวาน)
- - - -

น้ำหนัก .055 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทการพิมพ์ไทย จำกัด
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4529 5 TH
น้ำหนัก .054 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำ
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4531 1 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำ
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4533 9 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำกัด
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00

รวมทั้งสิ้น $2,116.00
เงินสด $2,116.00
เงินทอน $0.00

ขอบคุณที่ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของทางไปรษณีย์ได้ที่
www.thailandpost.co.th
หรือ โทร.1545
อัตราค่าบริการไปรษณีย์ต่างประเทศ
ลงทะเบียน 300 บาท น้ำหนัก 1,000 บาท
EMS 2,000 บาท

บริษัท [redacted] จำกัด
[redacted] 10800 Tel.[redacted]
TAX ID. 0105546099724
ขอรับเงิน

POS ID[redacted] [redacted]
14/07/2012 10:13:07 USER[redacted]
[redacted] TH[redacted]

EMS ราง EI 9609 4535 6 TH
น้ำหนัก .054 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำ
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4537 3 TH
น้ำหนัก .055 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำกัด
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4539 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4541 3 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4543 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4545 0 TH
น้ำหนัก .054 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บมจ.สุขภาพแห่งชาติ
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4547 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ สกท.สำนักงานส่งเสริมการลงทุน
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4549 2 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80120 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำกัด
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4551 5 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80140 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัท สยามการพิมพ์ จำกัด
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4553 2 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ บริษัทสยามการพิมพ์ จำกัด
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4555 9 TH
น้ำหนัก .08 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 1
N EMS ค่าบริการ $37.00

น้ำหนัก .078 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 2
N EMS ค่าบริการ $37.0
N หักเงิน EMS ฟรี $12.0
EMS ราง EI 9609 4559 4 T
น้ำหนัก .08 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 4
N EMS ค่าบริการ $37.0
N หักเงิน EMS ฟรี $12.0
EMS ราง EI 9609 4561 7 TH
น้ำหนัก .08 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 5
N EMS ค่าบริการ $37.0
N หักเงิน EMS ฟรี $12.0
EMS ราง EI 9609 4563 4 TH
น้ำหนัก .08 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 2
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4565 1 TH
น้ำหนัก .078 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 7
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4567 9 TH
น้ำหนัก .078 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 6
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4569 6 TH
น้ำหนัก .08 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 3
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4571 2 TH
น้ำหนัก .08 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 4
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4573 6 TH
น้ำหนัก .08 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ ผู้จัดการ อาคาร 3
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00
EMS ราง EI 9609 4575 3 TH
น้ำหนัก .056 Kg. TH 80210 ธรรมดา
ชื่อผู้รับ อธิการบดี อาคาร, เลขานุการ ร
N EMS ค่าบริการ $37.00
N หักเงิน EMS ฟรี $12.00

รวมทั้งสิ้น $1,029.00
เงินสด $1,029.00
เงินทอน $0.00

ขอบคุณที่ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของทางไปรษณีย์ได้ที่
www.thailandpost.co.th
หรือ โทร.1545
อัตราค่าบริการไปรษณีย์ต่างประเทศ
ลงทะเบียน 300 บาท น้ำหนัก 1,000 บาท
EMS 2,000 บาท

ภาคผนวก 4-17

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมฯ
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ร้านโลมาโฆษณา
LOMA ADVERTISING
189/7 หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
Tel. : 075-527525,081-3671816
Fax. : 075-527525 Email : lomakhanom@gmail.com

เล่มที่ 1
เลขที่ 017

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ชื่อ Name บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ที่อยู่ Address 112 ม.9 ต. ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ Date 14 ส.ค. 55
ใบสั่งซื้อเลขที่ Customer Order No.
เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment

ลำดับที่ Item	รายการสินค้า Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit/Price	จำนวนเงิน(ไม่รวมภาษี) Amount
1	ป้ายไวนิล 1.5×3 ม.	6 ผืน	900	5400
2	ป้ายปลอดสัมผัสเชื้อ A3 พร้อมโฟมบอร์ด	64 ป้าย	90	5760
			จำนวนเงินทั้งสิ้น Sub Total	11160
			จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7 %	781.20
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) Grand Total Baht Text			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	11,941.20

ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าและจำนวนสินค้าตามรายการข้างบนได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเซ็นชื่อด้วยบรรจง

ผู้รับสินค้า/Order Receiver.	จินดา ทองม	ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ Manager/attorney.
วันที่/Date	ผู้ส่งสินค้า/Suppliers.	
	วันที่/Date	

ร้านโลมาโฆษณา
LOMA ADVERTISING
189/7 หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
Tel. : 075-527525,081-3671816
Fax. : 075-527525 Email : lomakhanom@gmail.com

เล่มที่ 1
เลขที่ 016

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ชื่อ Name บริษัท พลิตไฟฟ้าขนอม สำกัด
ที่อยู่ Address 112 ม.5 ต.ท้ายเหมือน อ.ขนอม จ.นครศรีฯ

วันที่ Date 14 ธ.ค. 55
ใบสั่งซื้อเลขที่ Customer Order No.
เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment

ลำดับที่ Item	รายการสินค้า Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit/Price	จำนวนเงิน(ไม่รวมภาษี) Amount
1	ป้ายไวนิล 2×4 ม.พร้อมขึ้นรอบ	1	2000	2000
2	ป้ายไวนิล 0.6×1.5 ม.	1	200	200
3	ป้ายไวนิล 4.88×0.6	1	980	980
			จำนวนเงินทั้งสิ้น Sub Total	3180
สามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน			จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7%	222.60
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) Grand Total Baht Text			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	3402.60

ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าและจำนวนสินค้าตามรายการข้างบนได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเซ็นชื่อด้วยบรรจง

ผู้รับสินค้า/Order Receiver.	ผู้ส่งสินค้า/Suppliers.	ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ Manager/attorney.
วันที่/Date	วันที่/Date	

EGCO GROUP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และ บริษัท ซีคอท จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ

- **30 ก.ค. 2555** เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ท้องเนียน
- **31 ก.ค. 2555** เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู ตำบลควนทอง
- **1 ส.ค. 2555** เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่

คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372 E-mail : Tanit.Kal@egco.com
คุณกุลกัลยา อุลิตานนท์ บริษัท ซีคอท จำกัด
129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020 E-mail : eedmail@secot.co.th

ผู้สนใจสามารถศึกษา และรับเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่

1. ที่ว่าการอำเภอขนอม
2. เทศบาลตำบลขนอม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เทศบาลตำบลท้องเนียน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
3. สาธารณสุขอำเภอขนอม

ภาคผนวก 4-18

สไลด์ประกอบการบรรยาย ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ.2555

เวลา 09.00-12.00 น.

ร่วมกับ บริษัท ซีคอท จำกัด

กำหนดการประชุม

09.00-09.30 น.	ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.30-09.40 น.	กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
09.40-09.50 น.	นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ
09.50-10.30 น.	นำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
10.30-12.00 น.	รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
12.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ลำดับเนื้อหาการประชุม

1. รายละเอียดของโครงการ

1.1 ความจำเป็นของโครงการ	1.5 เชื้อเพลิง
1.2 ที่ตั้งโครงการ	1.6 การใช้น้ำ
1.3 กำลังการผลิต	1.7 การระบายมลสารทางอากาศ
1.4 กระบวนการผลิต	1.8 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับเนื้อหาการประชุม (ต่อ)

2. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 ทรัพยากรทางกายภาพ (อากาศ, เสียง, น้ำ)

2.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ (นิเวศแหล่งน้ำ, นิเวศบนบก)

2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การใช้น้ำ, การคมนาคม, การจัดการขยะ)

2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (อันตรายร้ายแรง, สุขภาพ, เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)

3. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4. ช่องทางการสื่อสาร

รายละเอียดโครงการ

ความจำเป็นของโครงการ

เนื่องจากโรงไฟฟ้าขนอมปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รวมถึงใกล้หมดสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จึงมีโครงการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหน่วยใหม่ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ว่างภายในโรงไฟฟ้าขนอมเดิม

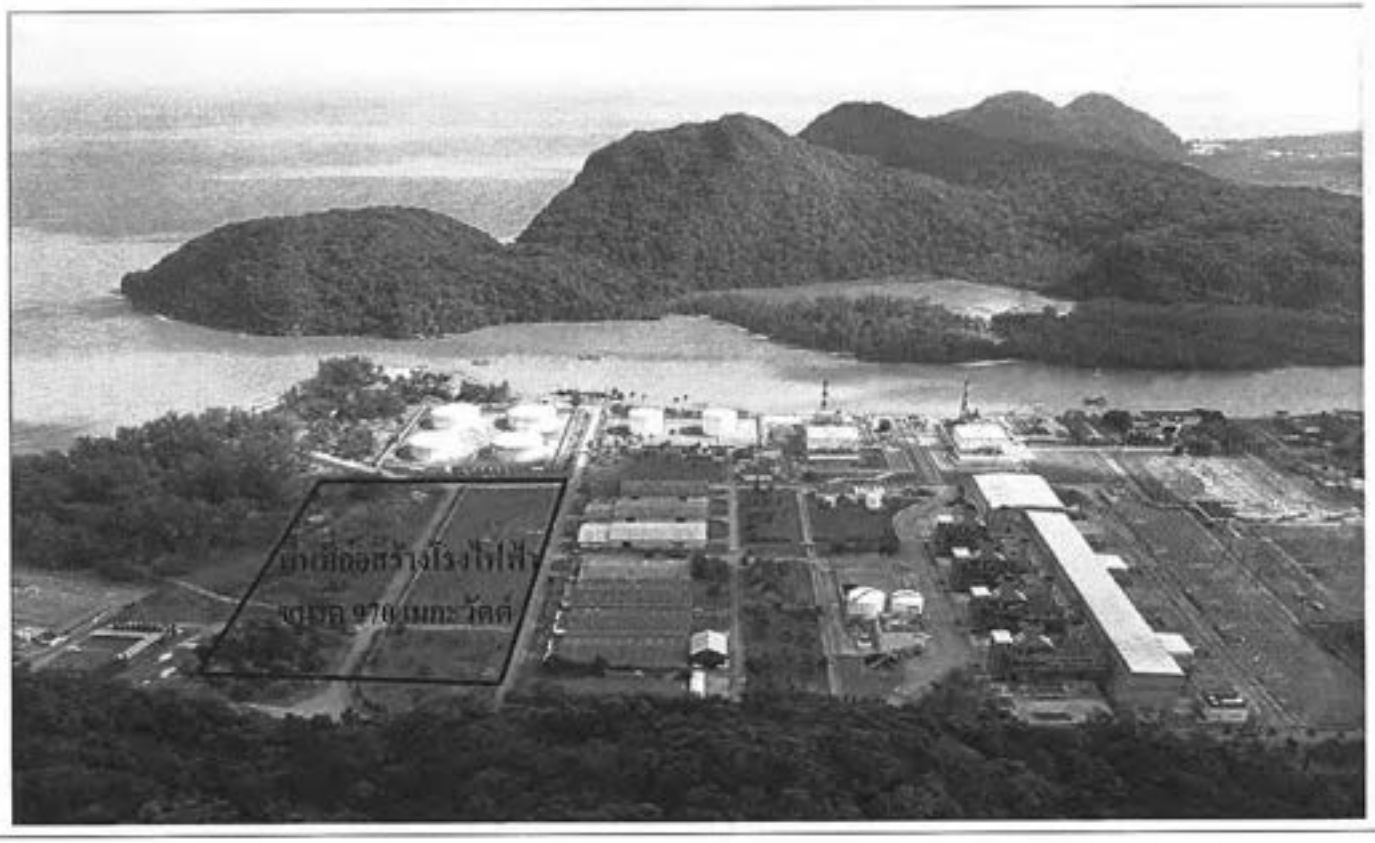

กำลังการผลิตของโครงการ

- เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิต ประมาณ 970 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 หน่วย ขนาดกำลังการผลิตหน่วยละ ประมาณ 485 เมกะวัตต์

- อุปกรณ์หลักของหน่วยผลิตแต่ละหน่วย ประกอบด้วย
  - เครื่องกังหันก๊าซ 1 เครื่อง
  - เครื่องผลิตไอน้ำ 1 เครื่อง
  - เครื่องกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง
  - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง

โดยเครื่องกังหันก๊าซ กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่ออยู่บนแกนเพลาเดียวกัน

กระบวนการผลิต

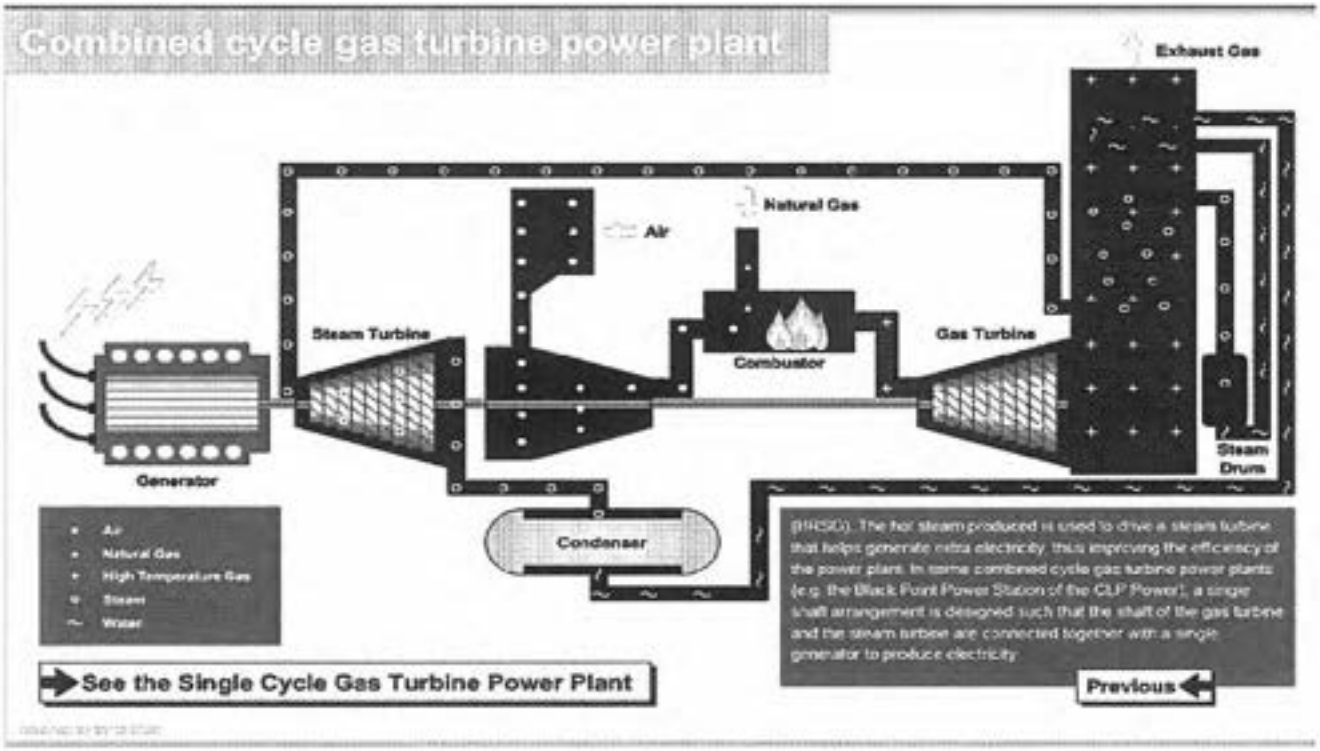

เชื้อเพลิงที่ใช้

ชนิดเชื้อเพลิง	ปริมาณที่ใช้สูงสุด	แหล่งที่มา
1. เชื้อเพลิงหลัก		
- ก๊าซธรรมชาติ	159 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	ปตท. ขนส่งผ่านทางท่อ
2. เชื้อเพลิงสำรอง*		
- น้ำมันดีเซล	3.4 ล้านลิตรต่อวัน	ผู้ขายภายในประเทศ ขนส่งทางเรือ

หมายเหตุ : * ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีที่ ปตท. ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามกำหนด

การใช้น้ำ

ประเภทน้ำใช้	ปริมาณความต้องการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)		แหล่งที่มา
	โรงไฟฟ้าเดิม	โรงไฟฟ้าใหม่	
1. น้ำหล่อเย็นใช้ในระบบระบายความร้อน	1,926,528	1,926,192	คลองขนอม
2. น้ำใช้ในกิจกรรมหลักต่างๆ ของโรงไฟฟ้า เช่น น้ำใช้เติมเครื่องผลิตไอน้ำ น้ำอุปโภค-บริโภค น้ำล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ และน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี	1,417	1,306	อ่างเก็บน้ำบ้านกลาง และ อ่างเก็บน้ำบางคู

การระบายมลสารทางอากาศ

รายละเอียด	โรงไฟฟ้าเดิม (ค่าที่กำหนดใน EIA)	โรงไฟฟ้าใหม่ (ค่าการออกแบบ)
กำลังการผลิต (MW)	824	970
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)	180	159
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) (ส่วนในล้านส่วน)	60	10
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) (ส่วนในล้านส่วน)	200	60
ฝุ่นละออง (Particulate) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	60	20

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

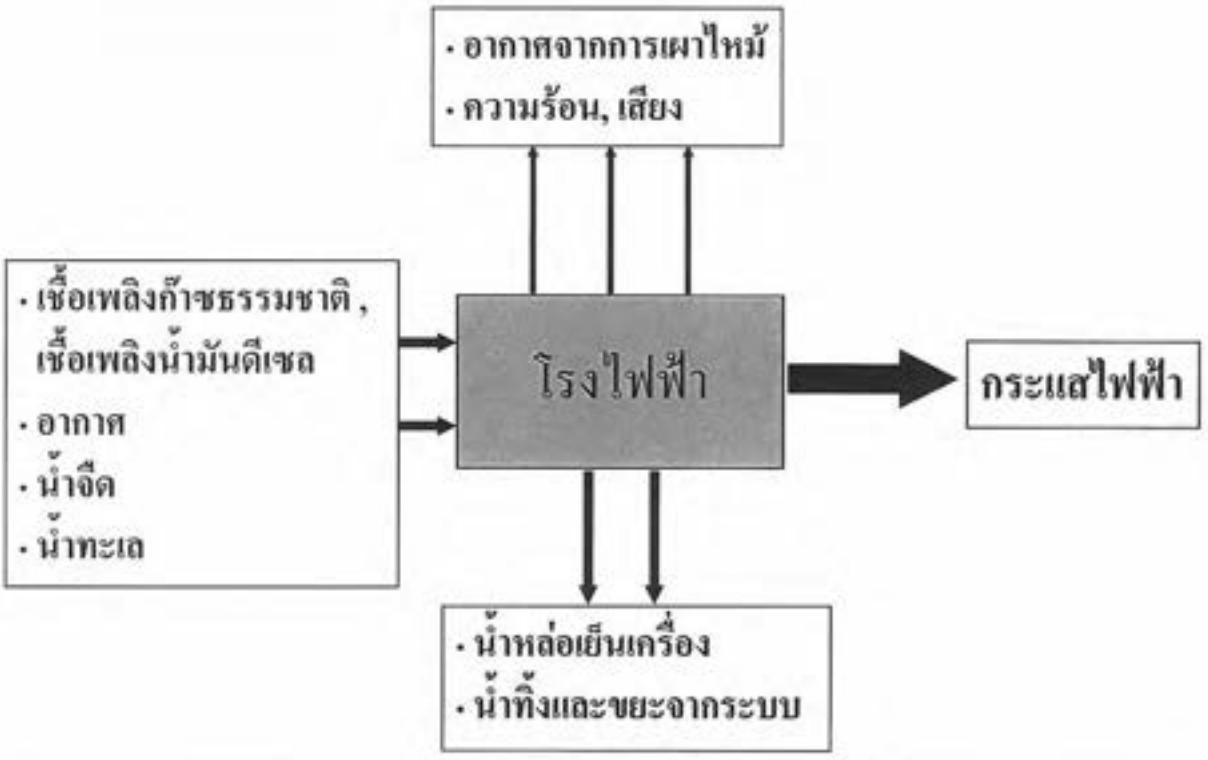

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ : กำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ศึกษา : อำเภอขนอม
การดำเนินงาน : จัดประชุม วันที่ 14 และ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2555 ทั้งหมด 5 เวที
มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 748 คน

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ และความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

พื้นที่ศึกษา : ครอบคลุมชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการฯ ในเขตพื้นที่ปกครองของ 3 ตำบล ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ตำบลท้องเนียน ตำบลขนอม และตำบลควนทอง

การดำเนินงาน : สำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 504 คน

3

ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านคุณภาพน้ำ	
- อยากให้ศึกษาเรื่อง คุณภาพน้ำฝน และการมีโรงไฟฟ้าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	แต่เดิมโรงไฟฟ้าขนอมมีการใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงอยู่บ้าง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่สำคัญคือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำฝนอาจมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม คือ - ให้การสนับสนุนนักวิชาการ ที่จะดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าขนอม ที่ประชาชนวิตกกังวล เช่น คุณภาพน้ำฝน ระบบนิเวศ เป็นต้น

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านสุขภาพ	
- ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท มีมาตรการป้องกันแก้ไข อย่างไร	โรงไฟฟ้าได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้ว ดังนี้ - สุ่มตรวจยาเสพติดในคนงาน - กำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท - มีแผนรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน หากพบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากโครงการ

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านสุขภาพ (ต่อ)	
- ผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร อยากให้โรงไฟฟ้าสร้างความมั่นใจ ช่วยดูแล ส่งเสริมสุขภาพ และประกันความเสี่ยงต่างๆ	- โครงการได้ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงไว้แล้ว ซึ่งผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดมาตรการด้านสุขภาพเพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
- ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีความปลอดภัยต่อชุมชนในระยะก่อสร้าง	- ในช่วงการก่อสร้าง โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ และมาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ โครงการจะดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ให้มากขึ้น

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านความปลอดภัย	
- ระบบป้องกันภัยและเตือนภัย โรงไฟฟ้ามีการประเมินความเสี่ยงในระดับใด เพราะโรงไฟฟ้ามีการใช้ก๊าซและน้ำมัน หากเกิดระเบิดจะมีรัศมีไปไกลกี่กิโลเมตร และโรงไฟฟ้าจะเตือนภัยอย่างไรให้ชาวบ้านรู้ และมีความเข้าใจไม่แตกตื่น และควรให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า	- โครงการมีระบบป้องกันและเตือนภัยไว้พร้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ก็มีแผนฉุกเฉินรองรับและมีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี สำหรับการประเมินด้านอันตรายจากการรั่วไหลหรือระเบิดของก๊าซธรรมชาติที่โครงการใช้เป็นเชื้อเพลิง พบว่า จะเกิดผลกระทบไกลสุดที่ระยะ 350 เมตร ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงลักษณะและสาเหตุของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุการณ์อันตราย และมีโครงการฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัย โครงการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านเศรษฐกิจสังคม	
- การรับคนเข้าทำงานของโรงไฟฟ้าและการจ้างแรงงาน อยากให้เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่	- โครงการได้กำหนดเป็นมาตรการเรื่องการรับแรงงานในพื้นที่ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอขนอมเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำมีรายได้มากขึ้น

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	
- อยากให้โรงไฟฟ้ามีส่วนร่วมกับประชาชน เช่น พบกับชาวบ้านโดยร่วมกับ อสม. เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าว่าคิดอย่างไรกับโรงไฟฟ้า และจัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ให้ข้อมูลโดยตรงกับประชาชน	- โรงไฟฟ้าได้กำหนดมาตรการโดยให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าโดยตรง และจัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย และรับฟังปัญหาผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อโรงไฟฟ้าให้มากขึ้น

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	
- ควรประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบในเรื่องผลกระทบ แนวทางแก้ไข ไม่เฉพาะแก่ผู้นำท้องถิ่น องค์กร หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น	- โรงไฟฟ้าจะประสานความร่วมมือ และร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ทราบผลการดำเนินงานแก้ไขผลกระทบต่างๆ ของโรงไฟฟ้าขนอม และแนวนโยบายใหม่ๆ ที่จะนำมาปฏิบัติ และจะเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้า ให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านผลดี ผลเสียของโครงการ และผลประโยชน์ต่อชุมชน	- โครงการจะจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบรายละเอียดของโรงไฟฟ้า และระบบป้องกันภาวะมลพิษในลักษณะง่ายต่อความเข้าใจ รวมถึงมาตรการต่างๆ ของโรงไฟฟ้า และผลดีผลเสียของโรงไฟฟ้า

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	
- ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงไฟฟ้า และควรเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	โรงไฟฟ้าจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง "คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม" ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และผู้แทนโรงไฟฟ้า เพื่อดำเนินการดังนี้ 1. ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. แต่งตั้งคณะปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เป็นความวิตกกังวล

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	
- ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงไฟฟ้า และควรเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (ต่อ)	4. แจ้งผลในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 5. รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากชุมชน และพิจารณาปัญหาร่วมกัน

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านการสนับสนุนชุมชน	
- อยากให้โรงไฟฟ้าสนับสนุนและช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น • สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา และสวนสาธารณะหรือสถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์การกีฬา และด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	โรงไฟฟ้ากำหนดมาตรการให้มีโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอขนอม เช่น - การสนับสนุนการศึกษา การให้ทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและการกีฬา แก่โรงเรียน - การทำนุบำรุงศาสนา - การสนับสนุนกิจกรรมหรืออุปกรณ์การออกกำลังกายให้แก่ชุมชน - การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดโรงไฟฟ้าขนอม เป็นต้น

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านการสนับสนุนชุมชน (ต่อ)	
- ส่งเสริมอาชีพแก่คนในท้องถิ่น	- การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับชุมชน
- อยากให้ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน และสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนเพิ่มขึ้น	- โรงไฟฟ้ามีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนนอกเหนือจากภาษี และเงินที่ส่งเข้ากองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ต่อ)

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	การตอบสนอง / มาตรการที่โครงการกำหนด
ด้านการปฏิบัติตามมาตรการของโรงไฟฟ้า	
- ควรกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนให้มากที่สุด เช่น ด้านคุณภาพอากาศ ระบบนิเวศทางทะเล	- โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งมาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ และได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งหมด 13 แผน โดยโรงไฟฟ้าจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับหน่วยงานราชการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ และคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม

ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ระยะก่อสร้าง

ก่อสร้าง ประมาณ 36 เดือน ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบด้านสังคม เช่น ความปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด การทะเลาะขัดแย้ง เป็นต้น ซึ่งโครงการมีการกำหนดมาตรการฯ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด

สิ่งที่ชุมชนได้รับจากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

1. **กองทุนพัฒนาไฟฟ้า**

   ช่วงระหว่างก่อสร้าง : อัตรา 50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ต่อปี

   * ปี พ.ศ. 2557 - 2559 : ปีละ 48 ล้านบาท

   ช่วงระหว่างการผลิต (นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์)

   : อัตรา 1.0 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้า (ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ)

   * ปีละ 59 ล้านบาท

2. **ภาษี**
3. **การสนับสนุนชุมชนจากโรงไฟฟ้า**

มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- พิจารณารับสมัครคนในท้องถิ่นเข้าทำงาน
- จัดให้มีแผนการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าขนอม และแก้ไขปัญหากรณีเรื่องร้องเรียน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาสุ่มตรวจยาเสพติดในคนงาน
- ผู้รับเหมาต้องดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานต่างถิ่นกับคนงานในชุมชน และชุมชนรอบข้าง

มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)

ระยะก่อสร้าง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

  สถานที่ดำเนินการ : ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 ตำบล ของอำเภอขนอม ได้แก่ ตำบลท้องเนียน ตำบลขนอม และตำบลควนทอง

  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

  ระยะเวลา/ความถี่ : 1 ครั้งในช่วงก่อสร้าง

มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- การรับพนักงานทั้งที่อาศัยความรู้ความชำนาญ และไม่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ ให้พิจารณาจากคนในท้องถิ่นก่อน
- จัดให้มีแผนการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าขนอม และแก้ไขปัญหากรณีเรื่องร้องเรียน
- สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในกรณีเกิดผลกระทบ เช่น
  - โครงการฝึกอบรม บรรเทาสาธารณภัย / การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างราษฎร ฝ่ายโรงไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่รัฐ
  - จัดทำแผนการติดตามร่วมกับคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม และมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทุก 2 ปี
  - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พัฒนายาวชน
  - ให้การสนับสนุนนักวิชาการ ที่จะดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าขนอม ที่ประชาชนวิตกกังวล เช่น คุณภาพน้ำฝน ระบบนิเวศ เป็นต้น

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โดยรอบโรงไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง

มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แสดงความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหา/ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมโครงการฯ
- ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์เชิงลึกโดยเน้นทำความเข้าใจถึงระดับบุคคลโดยตรง
- จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- จัดทัศนศึกษาให้กับชุมชน โดยให้เข้าชมกิจกรรมการดำเนินการของโรงไฟฟ้าขนอมเป็นครั้งคราว

มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

- จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมรายละเอียดของโรงไฟฟ้าขนอม และระบบการจัดการ/บำบัดมลพิษ
- ประสานความร่วมมือ และร่วมประชุมกับหน่วยงานหรือองค์กรสำคัญในท้องถิ่น เพื่อชี้แจงให้ทราบผลการดำเนินงานแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ

แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน

- แผนการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม
- โครงการสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากโรงไฟฟ้าขนอม และผู้แทนชุมชน ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้า

มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

- อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม
  - ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  - แต่งตั้งคณะปฏิบัติงาน/คณะทำงาน
  - ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
  - แจ้งผลในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - รับเรื่องร้องเรียน
  - พิจารณาให้ความเห็นโครงการช่วยพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้า

มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

ระยะดำเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

แผนมวลชนสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านการศึกษา การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กในชุมชน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และการกีฬาให้กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งในอำเภอขนอม
- ด้านการสาธารณสุขและอาชีวอนามัยของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
- ด้านศาสนา ทำนุบำรุงศาสนสถานในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้าขนอม
- ด้านการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้กับชุมชน
- ด้านกิจกรรมของชุมชน โรงไฟฟ้าขนอมเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- ด้านการร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

ระยะดำเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

แผนการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

- จัดทำแผนการติดตามร่วมกับ คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม และมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทุก 2 ปี
- จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
- จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

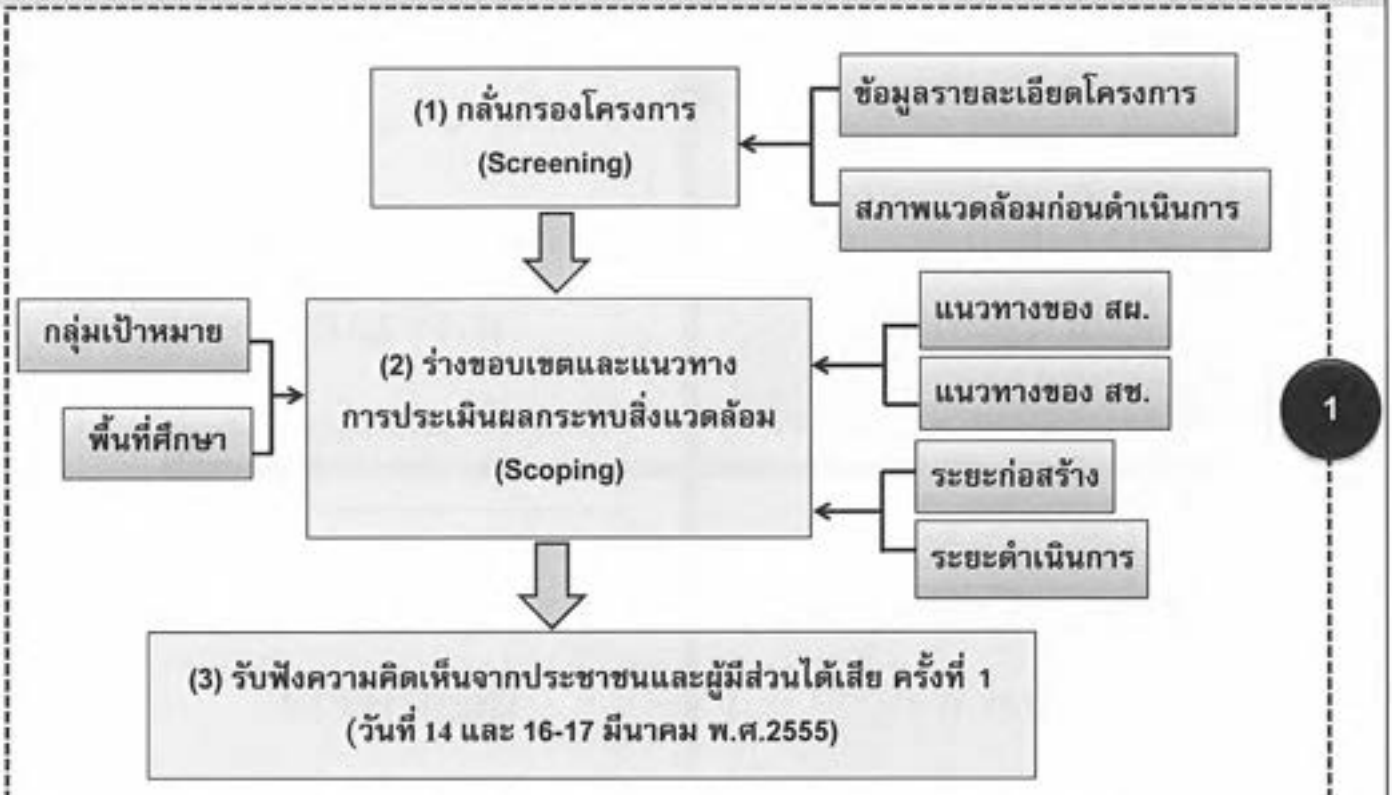

สผ. : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สช. : คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สรุปขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

1

(4) สำรวจสภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่โครงการ ← - ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สัมภาษณ์เชิงลึก/แบบสอบถาม
(20 พ.ค ถึง 10 มิ.ย. พ.ศ.2555)

(5) ประเมินผลกระทบ ← เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ

(6) กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

(7) จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

(8) รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2

(9) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ → (10) นำส่งหน่วยงานราชการ

2

14

แนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ.

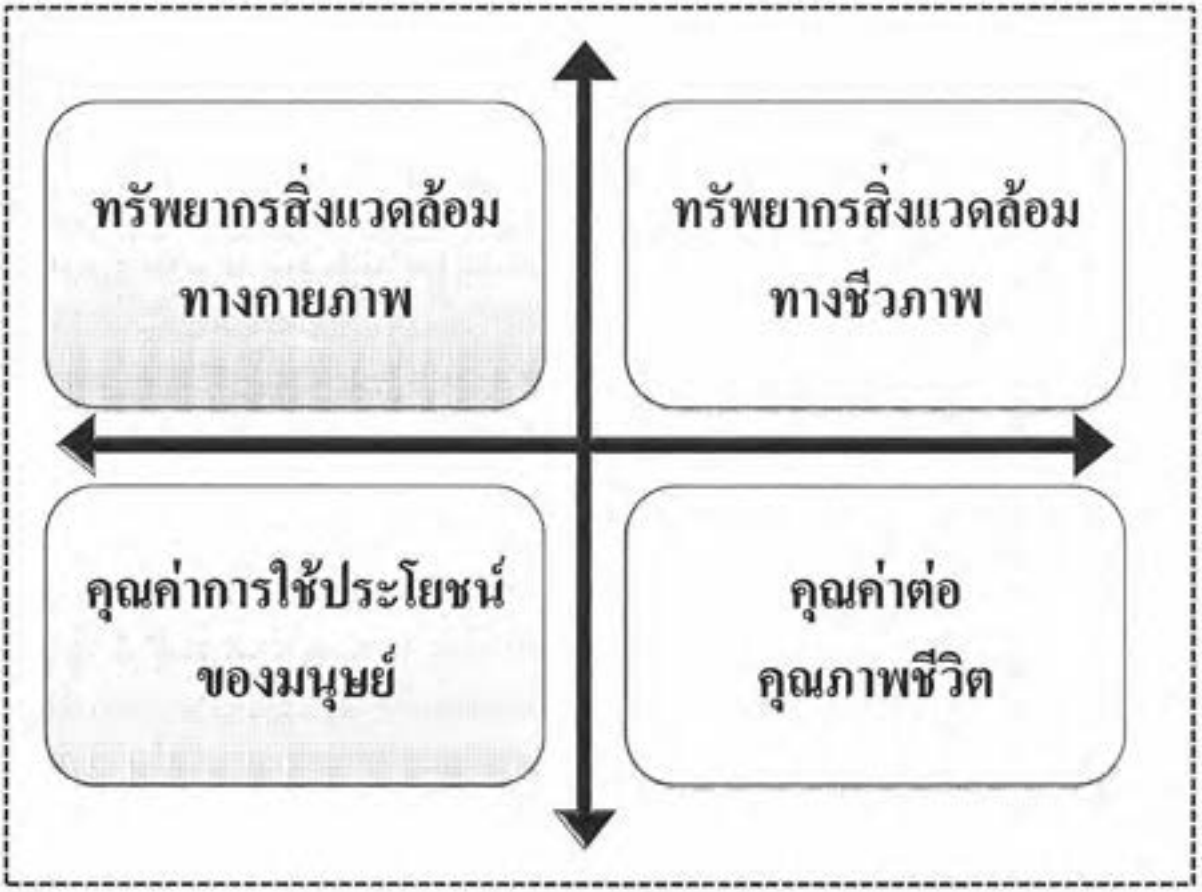

15

ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1) คุณภาพอากาศ

2) ระดับเสียง

3) คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

เมื่อมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ได้ทำการประเมินผลกระทบจากการระบายมลสารจากปล่องระบายอากาศของโครงการ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

มลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ได้แก่

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- ฝุ่นละออง

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	ค่าความเข้มข้นสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ตรวจวัดโดย โรงไฟฟ้าขนอม			
• บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้า	103	10	67
• โรงเรียนบ้านท่าม่วง	92	8	95
• ที่ว่าการอำเภอขนอม	49	10	63
• วัดเจดีย์หลวง	32	13	77
ตรวจวัดโดย บริษัท ซีคอท จำกัด			
• หน้าโรงแยกก๊าซ ปตท.	12	10	22
• เทศบาลตำบลท้องเนียน	6	4	25
• โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด	5	4	19
• โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์	6	2	29
ค่ามาตรฐาน	320	780	330

มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานทั้งหมด

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ผลการประเมินความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

กรณีศึกษา	ค่าความเข้มข้นสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	1 ชั่วโมง	1 ปี
• โรงไฟฟ้าเดิม	2,203	25
• โครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่	282	4
• กรณีหยุดเดินโรงใหม่ 1 เครื่อง และเดินโรงเก่า 3 เครื่อง	1,432	15
ค่ามาตรฐาน	320	57

ผลการประเมินผลกระทบกรณีโรงไฟฟ้าใหม่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)

ผลการประเมินความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

กรณีศึกษา	ค่าความเข้มข้นสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		
	1 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง	1 ปี
• โรงไฟฟ้าเดิม	445	76	4
• โครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่	88	27	1
• กรณีหยุดเดินโรงใหม่ 1 เครื่อง และเดินโรงเก่า 3 เครื่อง	349	65	4
ค่ามาตรฐาน	780	300	100

ผลการประเมินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)

ผลการประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละออง

กรณีศึกษา	ค่าความเข้มข้นสูงสุด (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	24 ชั่วโมง	1 ปี
• โรงไฟฟ้าเดิม	12	1
• โครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่	20	1
• กรณีหยุดเดินโรงใหม่ 1 เครื่อง และเดินโรงเก่า 3 เครื่อง	14	1
ค่ามาตรฐาน	330	100

ผลการประเมินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ชุมชน	ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด จากการประเมิน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัดจริง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
	จากโรงไฟฟ้าเดิม	จากโรงไฟฟ้าใหม่	
ตรวจวัดโดย โรงไฟฟ้าขนอม			
• บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม	119	32	103
• โรงเรียนบ้านท่าม่วง	158	41	92
• ที่ว่าการอำเภอขนอม	66	15	49
• วัดเจดีย์หลวง	62	18	32
ตรวจวัดโดย บริษัท ซีกอท จำกัด			
• หน้าโรงแยกก๊าซ ปตท.	350	76	12
• เทศบาลตำบลท้องเนียน	172	45	6
• โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด	160	46	5
• โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์	126	22	6
ค่ามาตรฐาน	320		

ผลการประเมินผลกระทบของโรงไฟฟ้าใหม่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ (ต่อ)

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ชุมชน	ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด จากการประเมิน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัดจริง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
	จากโรงไฟฟ้าเดิม	จากโรงไฟฟ้าใหม่	
ตรวจวัดโดย โรงไฟฟ้าขนอม			
• บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม	25	11	10
• โรงเรียนบ้านท่าม่วง	30	14	8
• ที่ว่าการอำเภอขนอม	14	5	10
• วัดเจดีย์หลวง	14	6	13
ตรวจวัดโดย บริษัท ซีกอท จำกัด			
• หน้าโรงแยกก๊าซ ปตท.	58	18	10
• เทศบาลตำบลท้องเนียน	26	12	4
• โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด	26	12	4
• โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์	19	6	2
ค่ามาตรฐาน	780		

ผลการประเมินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ (ต่อ)

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ชุมชน	ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด จากการประเมิน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากการตรวจวัดจริง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
	จากโรงไฟฟ้าเดิม	จากโรงไฟฟ้าใหม่	
ตรวจวัดโดย โรงไฟฟ้าขนอม			
• บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม	1	1	67
• โรงเรียนบ้านท่าม่วง	1	2	95
• ที่ว่าการอำเภอขนอม	1	1	63
• วัดเจดีย์หลวง	1	1	77
ตรวจวัดโดย บริษัท ซีกอท จำกัด			
• หน้าโรงแยกก๊าซ ปตท.	1	1	22
• เทศบาลตำบลท้องเนียน	1	2	25
• โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด	1	1	19
• โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์	1	1	29
ค่ามาตรฐาน	330		

ผลการประเมินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ฉีดพรมน้ำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รวมทั้งถนนภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้ลาดยางหรือเทคอนกรีต
- ขณะทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องใช้ผ้าใบคลุมให้มิดชิด
- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถบรรทุก 6 ล้อหรือ 10 ล้อ ต้องฉีดน้ำล้างล้อรถทั้งหมดก่อนออกจากพื้นที่

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สารที่ทำการตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน • ฝุ่นละอองรวม	• อาคารห้องควบคุม • บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม • โรงเรียนบ้านท่าม่วง • ที่ว่าการอำเภอขนอม • วัดเจดีย์หลวง	ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน ติดต่อกัน

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ
- ใช้ระบบฉีดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ เพื่อลดอุณหภูมิในการเผาไหม้ กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
- ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด บริเวณประตูทางเข้าโรงไฟฟ้าขนอม
- จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ดัชนีตรวจวัด	สารที่ทำการตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
ในบรรยากาศ	• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน • ฝุ่นละอองรวม	• อาคารห้องควบคุม • บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้า • โรงเรียนบ้านท่าม่วง • ที่ว่าการอำเภอขนอม • วัดเจดีย์หลวง	ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน ติดต่อกัน
ในปล่องระบายอากาศ	• ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ • ฝุ่นละอองรวม	• ปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้า	วัดแบบต่อเนื่อง โดยติดตั้ง CEMS และแบบครั้งคราว ปีละ 2 ครั้ง

ระดับเสียง

เมื่อมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ได้ทำการประเมินผลกระทบของระดับเสียง ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ดังนี้

ช่วงเวลา	ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน	ระดับเสียงสูงสุด (เดซิเบล (เอ))	ระยะห่างจากอุปกรณ์ (เมตร)
ระยะก่อสร้าง	อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง	101	15
ระยะดำเนินการ	อุปกรณ์เครื่องจักรที่ติดตั้งในกระบวนการผลิต	85	1

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด	ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 (เดซิเบล(เอ))
ตรวจวัดโดย โรงไฟฟ้าขนอม	
• บ้านพักพนักงานโรงไฟฟ้า	58.2
• ชุมชนบ้านปากน้ำ	58.2
ตรวจวัดโดย บริษัท ซีคอท จำกัด	
• หน้าโรงแยกก๊าซ ปตท.	57.7
• เทศบาลตำบลท้องเนียน	59.7
• โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด	51.9
• โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์	58.9
ค่ามาตรฐาน	70

ผลการประเมินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินผลกระทบของระดับเสียง

ชุมชน	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากการประเมินผลกระทบจากโครงการ (เดซิเบล (เอ))	
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ
• เทศบาลตำบลท้องเนียน	65.5	20.3
• โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์	56.0	12.1
• โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด	64.7	20.0
ค่ามาตรฐาน	70	70

สรุปผลการประเมินผลกระทบของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ทำให้ระดับเสียงพื้นฐานเดิมในชุมชนเพิ่มขึ้น จึงไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงรบกวน

มาตรการด้านเสียง

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องปฏิบัติงานเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าได้รับทราบ
- บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่ดังเกินควร

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
• ระดับเสียง	• บริเวณริมรั้วโรงไฟฟ้า • บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ	ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด

มาตรการด้านเสียง

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียง หรือสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรหลัก
- จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
• ระดับเสียง	• บริเวณริมรั้วโรงไฟฟ้า • บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำ	ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด

คุณภาพน้ำ
และการแพร่กระจายอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น

ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน โดยบริษัท ซีคอท จำกัด

จำนวน 7 สถานี

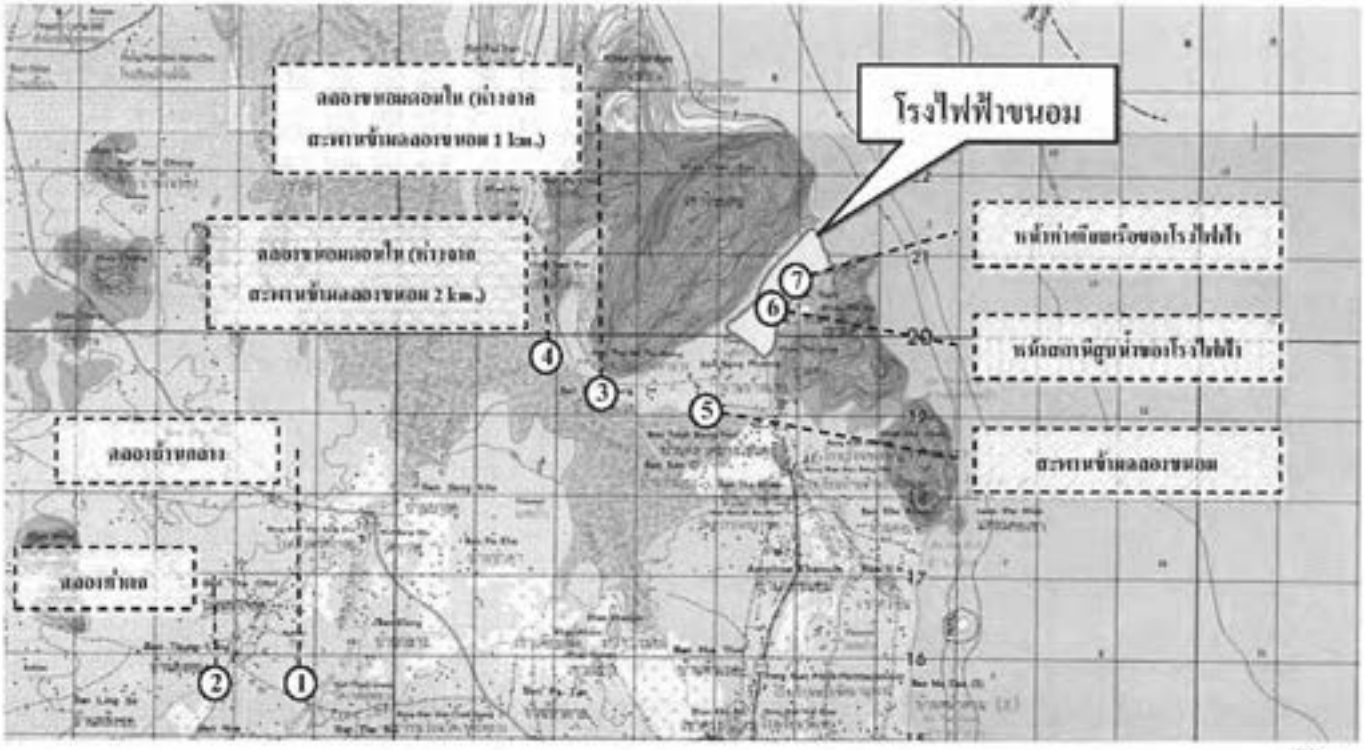

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน โดยบริษัท ซีคอท จำกัด

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2555

สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)					
	ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	ค่ามาตรฐาน	บีโอดี (BOD_5)	ค่ามาตรฐาน	น้ำมันและไขมัน[3] (Oil&Grease)	คลอรีน[4] (Residual Cl_2)
1) คลองบ้านกลาง	5.7	ไม่น้อยกว่า 4[1]	1.8	ไม่เกิน 1.5[1]	น้อยกว่า 0.5	น้อยกว่า 0.03
2) คลองท่าดก	4.9	ไม่น้อยกว่า 4[1]	1.2	ไม่เกิน 1.5[1]	น้อยกว่า 0.5	น้อยกว่า 0.03
3) คลองขนอมตอนใน (จากสะพาน 2 กิโลเมตร)	2.8	ไม่น้อยกว่า 6[2]	1.1	ไม่เกิน 2[2]	น้อยกว่า 0.5	น้อยกว่า 0.03
4) คลองขนอมตอนใน (จากสะพาน 1 กิโลเมตร)	3.0	ไม่น้อยกว่า 4[1]	1.0	ไม่เกิน 1.5[1]	น้อยกว่า 0.5	น้อยกว่า 0.03
5) สะพานข้ามคลองขนอม	3.1	ไม่น้อยกว่า 6[2]	1.1	ไม่เกิน 2[2]	น้อยกว่า 0.5	0.04
6) หน้าสถานีสูบน้ำ	4.6	ไม่น้อยกว่า 6[2]	1.0	ไม่เกิน 2[2]	น้อยกว่า 0.5	น้อยกว่า 0.03
7) หน้าท่าเทียบเรือ	4.2	ไม่น้อยกว่า 6[2]	1.0	ไม่เกิน 2[2]	น้อยกว่า 0.5	น้อยกว่า 0.03

หมายเหตุ : [1] คุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 2
[2] คุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
[3] ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า ไม่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินเพิ่มจากเดิม และสภาพเดิมมีผลกระทบน้อยมาก

ผลการศึกษาการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

บริษัท ซีคอท จำกัด ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณปากร่องน้ำขนอม และห่างจากฝั่ง 500 เมตร ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2555 เพื่อศึกษาลักษณะการแพร่กระจายอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ระบายลงสู่ทะเล

รูปการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ที่ระดับ 0.2 ความลึกน้ำ

รูปการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ที่ระดับ 0.8 ความลึกน้ำ

อุณหภูมิน้ำธรรมชาติอยู่ที่ 31.4 องศาเซลเซียส

ผลการศึกษาการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (ต่อ)

ผลการศึกษาการแพร่กระจายอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นในปัจจุบัน

ค่าอุณหภูมิน้ำทะเลจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติในระยะประมาณ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำ

ผลการประเมินผลกระทบด้านการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

ผลกระทบจะอยู่ในระดับเดิม และปริมาณน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกมาน้อยกว่าสภาพปัจจุบันเล็กน้อย (ไม่เกินจากเดิม) โดยค่าอุณหภูมิน้ำทะเลจะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติในระยะประมาณ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำ และโครงการได้ควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เท่ากับปัจจุบัน (และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ช่วงที่มีการขุดดิน ปรับถมดิน ต้องสร้างคันดินหรือวางกระสอบทรายป้องกันดินตะกอนถูกฝนชะพาลงแหล่งน้ำผิวดินและทะเล
- จัดให้มีบ่อตกตะกอน บ่อดักไขมัน และบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อตกตะกอนและบำบัดน้ำทิ้งจากการก่อสร้าง
- ขุดลอกตะกอนจากบ่อตกตะกอนและรางระบายน้ำบริเวณโดยรอบเขตก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ
- จัดเก็บเศษวัสดุ เศษดิน และขยะจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยรวบรวมบรรจุและกำจัดให้เหมาะสม
- ห้องน้ำของคนงานก่อสร้างสร้างห่างจากคลองขนอมและทะเลอ่าวขนอม อย่างน้อย 60 เมตร และถูกบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ตรวจวัดน้ำทิ้งจากการก่อสร้าง

ตรวจวัดน้ำทิ้งในบ่อพักหลังผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อตรวจสอบให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออก

ระยะเวลา/ความถี่

1 ครั้ง ในช่วงเริ่มก่อสร้าง และต่อไปทุก 2 เดือน จนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ต่อ)

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- บำบัดน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน บ้านพัก และจากกระบวนการผลิตต่างๆ จะถูกบำบัดและพักไว้ในบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำและทะเล
- ระบายน้ำหล่อเย็นลงสู่รางระบายน้ำแบบเปิด ความยาว 1,200 เมตร และยื่นลงไปในทะเล 62 เมตร
- ติดตั้งเครื่องอ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ บริเวณปลายรางระบายน้ำหล่อเย็นก่อนลงสู่ทะเล เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงเกิน 39.5 องศาเซลเซียส โรงไฟฟ้าจะทำการลดกำลังการผลิตลงหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อควบคุมให้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกมีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
- แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (อุณหภูมิ) ที่จอแสดงผลจอเดียวกันกับจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่บริเวณประตูทางเข้าโรงไฟฟ้าขนอม
- จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าขนอม
- น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ต่อ)

ระยะดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- แบบครั้งคราว
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว คุณภาพน้ำทิ้งที่บ่อพักน้ำทิ้ง และที่ปลายรางระบายน้ำหล่อเย็น เดือนละ 1 ครั้ง
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองขนอมและทะเล ทุก 3 เดือน
  - ตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ในรัศมี 500 เมตร จากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น ทุก 6 เดือน
- แบบต่อเนื่อง

  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่องที่ปลายรางระบายน้ำหล่อเย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำทิ้งให้ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

1) นิเวศแหล่งน้ำ

2) นิเวศบนบก

นิเวศแหล่งน้ำ

ตำแหน่งตรวจวัดนิเวศแหล่งน้ำ โดยบริษัท ซีคอท จำกัด

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2555

จำนวน 7 สถานี ได้แก่

1. ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 1 กม.
2. ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 ม.
3. หน้าท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าขนอม
3. หน้าสถานีสูบน้ำโรงไฟฟ้า
5. สะพานข้ามคลองขนอม
6. เหนือน้ำของสะพานข้ามคลองขนอม 1 กม.
7. เหนือน้ำของสะพานข้ามคลองขนอม 2 กม.

ผลการตรวจวัดนิเวศแหล่งน้ำ โดยบริษัท ซีคอท จำกัด

ผลการสำรวจทรัพยากรชีวภาพแหล่งน้ำ

- ในคลองขนอมบริเวณต้นน้ำ บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้า และบริเวณท้ายน้ำ พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คือ ไดอะตอม แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่น คือ โคพิปอด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ ไส้เดือนทะเล กุ้งดีดขัน สภาพนิเวศวิทยาในคลองขนอมที่พบมีความแตกต่างกันของจำนวนชนิด และค่าความชุกชุมของแต่ละสถานี

- ส่วนในทะเล พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คือ ไดอะตอม แพลงก์ตอนสัตว์พบชนิดเด่นคือ โคพิปอด (*Nauplius Copepod*) และสัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ ไส้เดือนทะเล

ผลการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพแหล่งน้ำ

ผลกระทบบริเวณคลองขนอมหน้าสถานีสูบน้ำจะลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก โครงการมีการสูบน้ำจากคลองขนอมมาใช้น้อยกว่าเดิม (เดิมสูบน้ำปริมาณ 1,926,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายหลังมีโครงการ จะสูบประมาณ 1,926,192 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ส่วนผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพแหล่งน้ำในทะเลบริเวณอ่าวขนอม พบว่า โครงการมีการระบายน้ำหล่อเย็นลงสู่ทะเล ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ในปริมาณลดลง ผลกระทบจึงคาดว่าจะลดลงเล็กน้อย

มาตรการด้านนิเวศแหล่งน้ำ

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- รณรงค์ไม่ให้คนงานทิ้งขยะลงแม่น้ำ
- ชี้แจง ติดป้ายเตือน และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล รณรงค์ไม่ให้คนงานก่อสร้างจับสัตว์น้ำในคลองขนอมและทะเลบริเวณรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้า
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
ชนิดและความหนาแน่น ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ปลา สัตว์น้ำวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน	- บริเวณอ่าวขนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 เมตร และ 1 กิโลเมตร - หน้าท่าเทียบเรือ - หน้าโรงสูบน้ำ - สะพานข้ามคลองขนอม - จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองขนอม 1 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร	ปีละ 2 ครั้ง

มาตรการด้านคุณนิเวศแหล่งน้ำ

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณคลองขนอมและทะเลอ่าวขนอม ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น เป็นระยะ
- จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่
ชนิดและความหนาแน่น ของแพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ปลา สัตว์น้ำวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน	- บริเวณอ่าวขนอม ห่างจากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น 500 เมตร และ 1 กิโลเมตร - หน้าท่าเทียบเรือ - หน้าโรงสูบน้ำ - สะพานข้ามคลองขนอม - จุดเหนือขึ้นไปจากสะพานข้ามคลองขนอม 1 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร	ปีละ 2 ครั้ง

นิเวศบนบก

ผลการศึกษานิเวศบนบก

ป่าไม้และสัตว์ป่า

จากการสำรวจสภาพปัจจุบันของการดำเนินการโรงไฟฟ้าขนอม พบว่า ไม่มีกิจกรรมที่รบกวนพื้นที่ป่าไม้ โดยสภาพป่าไม้จากการสำรวจยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณเขาไชยสน ส่วนการสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณดังกล่าว ไม่พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ แต่พบสัตว์ป่าจำพวกนก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น นกอินทรีย์ทะเล ค่างแว่น ลิงแสม เลียงผา เม่นหางพวง กระรอกท้องแดง กระแตใต้

ผลการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ในระยะก่อสร้างผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้ขยายพื้นที่ในเขตป่าที่สัตว์อยู่อาศัย โดยก่อสร้างภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า และโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ ไว้แล้ว ส่วนในระยะดำเนินการ ระดับของมลสารที่ระบายออกจากโครงการจะลดลงจากปัจจุบัน และมีค่าต่ำกว่าระดับความเข้มข้นที่จะมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์

มาตรการด้านนิเวศบนบก

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ติดป้ายประกาศห้ามและจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ห้ามคนงานก่อสร้างล่าสัตว์หรือตัดไม้ ทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอมและป่าสงวนที่อยู่ใกล้เคียง
- ต้นไม้ในบริเวณก่อสร้างโครงการ ถ้าจำเป็นต้องตัดออก จะต้องปลูกต้นไม้ทดแทน หรือใช้วิธีขนย้ายไปปลูกในที่ว่างบริเวณอื่นๆ
- ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า ตามโอกาสอันสมควร
- ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือปลูกต้นไม้ที่มีผลเป็นอาหารของสัตว์ ในบริเวณที่ว่างภายในโรงไฟฟ้าขนอม และบริเวณริมรั้วโรงไฟฟ้าขนอมอย่างต่อเนื่อง

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1) การใช้น้ำ

2) การคมนาคม

3) การจัดการกากของเสีย

การใช้น้ำ

การใช้น้ำในปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมมีการใช้น้ำจากคลองบ้านกลาง โดยสูบมาเก็บสำรองไว้ในอ่างเก็บน้ำบ้านกลางและอ่างเก็บน้ำบางคู โดยสูบเฉพาะช่วงฤดูฝน และสูบน้ำจากคลองขนอมสำหรับใช้เป็นน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า

ภายหลังมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

โรงไฟฟ้าใหม่จะใช้น้ำลดลง ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จะอยู่ในระดับต่ำ และโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ เช่น มีมาตรการประหยัดน้ำ และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น

มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- น้ำใช้สำหรับการก่อสร้างและคนงาน ให้ใช้น้ำจากบ่อน้ำสำรองภายในโรงไฟฟ้าขนอม
- แจ้งจำนวนคนงานที่จะเข้ามาพักภายนอกโรงไฟฟ้าในเขตอำเภอขนอม ให้ประปาอำเภอขนอมทราบ เพื่อเตรียมจัดสรรน้ำประปาอย่างเพียงพอ

มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- การสูบน้ำจากคลองบ้านกลาง จะสูบเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น โดยถ้าระดับน้ำสูงกว่า 3.55 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โรงไฟฟ้าจึงจะสูบน้ำมาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำบ้านกลางและอ่างเก็บน้ำบางกู ซึ่งมีความจุแห่งละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร
- ในกรณีที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านกลางมีระดับน้ำต่ำกว่า 7 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โรงไฟฟ้าขนอมจะปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดน้ำที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย
  - มาตรการในการลดการสูญเสียน้ำ
  - รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด
  - การจำกัดการใช้น้ำในบ้านพัก โดยจำกัดระยะเวลาในการจ่ายน้ำ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- ตรวจสอบความจุใช้งานของอ่างเก็บน้ำบ้านกลางและอ่างเก็บน้ำบางกู
- รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าขนอม จากคลองบ้านกลาง

การคมนาคม

การประเมินผลกระทบด้านคมนาคม ในระยะก่อสร้างโครงการ

- จากข้อมูลของกรมทางหลวง พบว่า ในปี พ.ศ.2554 ปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4014 ประมาณ 5,832 คันต่อวัน และปริมาณจราจรบนถนนอัครวิถี จากการสำรวจของบริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน พ.ศ.2555 ประมาณ 2,936 คันต่อวัน

- จำนวนรถขนส่งคนงาน และรถขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการ ประมาณ 160 คันต่อวัน

- ผลการประเมินดัชนีการจราจรติดขัด (V/C Ratio) พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (จาก 0.028 เป็น 0.032) ซึ่งค่าดังกล่าวแสดงถึงสภาพการจราจรยังมีความคล่องตัวสูงมาก

มาตรการด้านการคมนาคม

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- รถบรรทุกที่ขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ กำหนดให้มีการปิดคลุมรถด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด
- ติดตั้งป้ายและสัญญาณจราจร ควบคุมความเร็วของยานพาหนะ โดยกำหนดให้
  - เขตก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  - เขตชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- หลีกเลี่ยงการขนส่งและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลาหร่งด่วนและช่วงการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนสี่แยกในใส ชุมชนบ้านบางโหนด และชุมชนบ้านบางแพง รถบรรทุกเกิน 6 ล้อ ห้ามวิ่งผ่านในเวลาหร่งด่วน 07.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น.
- แจ้งชุมชนให้ทราบถึงแผนการขนส่งอุปกรณ์หลักในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าล่วงหน้า 1 สัปดาห์
- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องอบรมพนักงานขับรถบรรทุก ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร และอุบัติเหตุ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- บันทึกปริมาณยานพาหนะรายวันที่เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวัน และอุบัติเหตุและสาเหตุที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มาตรการด้านการคมนาคม (ต่อ)

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- กำหนดกฎระเบียบการคมนาคมของรถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า – ออกโรงไฟฟ้า
- จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
- ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร และอุบัติเหตุ
- ติดตั้งไฟส่องสว่างอำนวยความสะดวกให้แก่เรือที่ผ่าน เข้า – ออก บริเวณคลองขนอม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- บันทึกปริมาณยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออก โรงไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง
- บันทึกจำนวนเที่ยวของเรือที่เข้าจอดเทียบท่าและอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น

การจัดการกากของเสีย

กากของเสียในระยะก่อสร้าง

- ขยะมูลฝอยจากคนงาน จะจัดหาถังเก็บรวบรวม และจัดจ้างให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับไปกำจัดต่อไป
- เศษวัสดุจากการก่อสร้าง จะทำการคัดแยกขยะและเหมาจ้างให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด

กากของเสียในระยะดำเนินการ

- ขยะทั่วไป ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากอาคารสำนักงานและบ้านพัก และมูลฝอยจากโรงสูบน้ำหล่อเย็น เก็บรวบรวมและว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตรับไปกำจัด ส่วนตะกอนจากระบบผลิตน้ำใช้ นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ผลิตอิฐประสาน
- ขยะอันตราย ได้แก่ เรซิ่นที่เสื่อมสภาพ และน้ำมันหล่อลื่นที่หมดอายุการใช้งานแล้ว รวมถึงขยะที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 เก็บรวบรวมและว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัด

จากการจัดการขยะของโครงการ และมาตรการด้านการจัดการขยะที่โครงการกำหนดไว้ ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ

มาตรการด้านการจัดการกากของเสีย (ต่อ)

ระยะก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการคัดแยกประเภทของขยะ จัดภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภท และส่งให้กับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ
- ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะในถังรองรับและมีการกำจัดอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่มีความรู้เฉพาะด้าน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- บันทึกข้อมูลกากของเสียทั้งชนิด ปริมาณการครอบครอง การขนส่ง และปริมาณที่ส่งกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง

มาตรการด้านการกากของเสีย (ต่อ)

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- แยกประเภทและการจัดเก็บขยะมูลฝอย ควบคุมปริมาณขยะการนำขยะมูลฝอยบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ และมีหน่วยงานเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม
- กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำใช้ นำไปใช้ประโยชน์ใหม่
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

- บันทึกข้อมูลกากของเสียทั้งชนิด ปริมาณการครอบครอง การขนส่ง และปริมาณที่ส่งกำจัด ส่งรายงานให้กับราชการทราบ ทุก 6 เดือน

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

1) อันตรายร้ายแรง

2) สุขภาพ

อันตรายร้ายแรง

การประเมินอันตรายร้ายแรง

การจำแนกอันตรายจากโครงการ

บริเวณอันตราย : ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ มายังโรงไฟฟ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ 20 นิ้ว

สารอันตราย : ก๊าซธรรมชาติ

วิธีการประเมินอันตรายร้ายแรง

ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประเมินผลกระทบจากการแผ่รังสีความร้อน เนื่องจากการรั่วไหลและติดไฟของก๊าซธรรมชาติ

ผลการประเมินอันตรายร้ายแรง

รัศมีผลกระทบ	การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมีผลกระทบ
ไกลสุด 350 เมตร	อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงแยกก๊าซ ปตท.

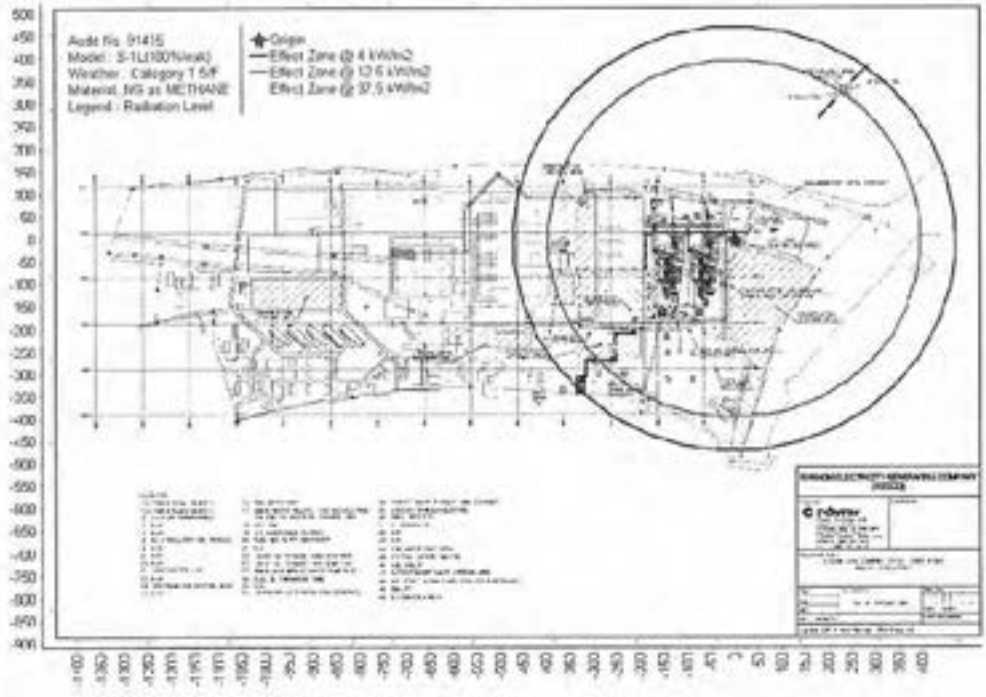

รัศมีของผลกระทบจากความร้อน กรณีเกิดการติดไฟจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติจากท่อลำเลียง ในสภาพบรรยากาศแบบ F-Class (1.5/F)

มาตรการด้านความปลอดภัย (การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดให้มีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ/ระบบเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย
- จัดให้มีระบบตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
- จัดให้มีการตรวจสอบความหนาของเส้นท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติ และระดับการสึกหรอของเส้นท่อลำเลียงก๊าซ
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงลักษณะลาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้นได้จากแนวท่อ ข้อกำหนดและข้อห้ามต่าง ๆ และวิธีการแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุการณ์อันตราย
- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอและทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการโต้ตอบสภาวะฉุกเฉิน
- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเป็นประจำทุกปี

สุขภาพ

การศึกษาด้านสุขภาพ ในระยะก่อสร้าง

ผลกระทบจากการเข้ามาทำงานของคนงานในระยะก่อสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อชุมชน เช่น โรคติดต่อหรือโรคที่ไม่เคยมีในท้องถิ่น เป็นต้น

มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ระยะก่อสร้าง

- ให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่คนงานในการป้องกันโรค และตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงาน

การศึกษาด้านสุขภาพ ในระยะดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง พิจารณาจากมลสารที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะมีสารอินทรีย์ระเหยง่าย คือ เบนซีน เกิดขึ้นในปริมาณเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ประเมินผลกระทบจากการได้รับสารเบนซีนโดยทางการหายใจ โดยประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

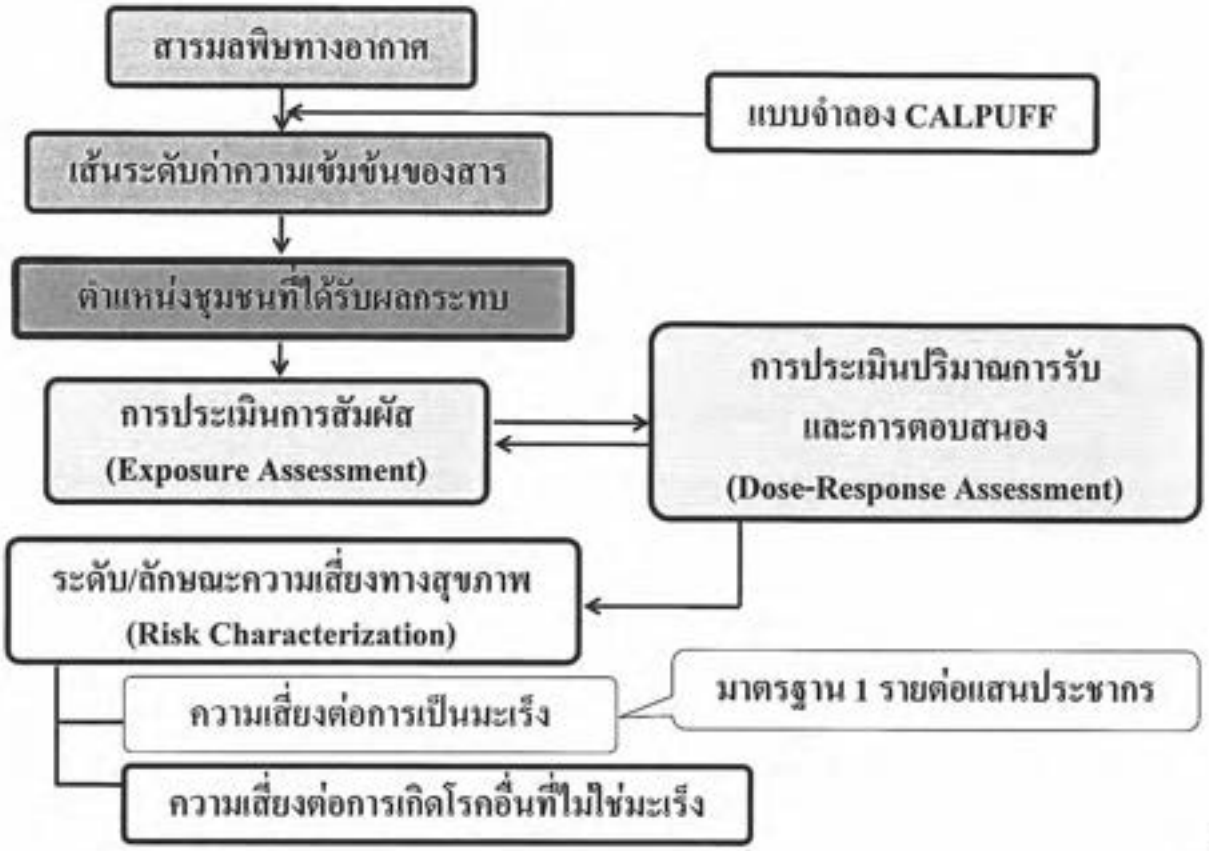

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบริเวณชุมชน

มลสาร	ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง (คนต่อประชากร 100,000 คน)			
	ผู้ใหญ่		เด็ก	
	จากโรงไฟฟ้าเดิม	จากโรงไฟฟ้าใหม่	จากโรงไฟฟ้าเดิม	จากโรงไฟฟ้าใหม่
มลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ	0.0001 - 0.0005	0.00007-0.0001	0.00002 - 0.0009	0.00001 - 0.0002
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ไม่เกิน 1 คนต่อประชากร 100,000 คน				

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งบริเวณชุมชน

มลสาร	ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง	
	ผู้ใหญ่และเด็ก	
	จากโรงไฟฟ้าเดิม	จากโรงไฟฟ้าใหม่
มลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ	0.00003 – 0.0002	0.00001 – 0.0002
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ไม่เกิน 1		

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ระยะดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้เพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ชุมชน
- สนับสนุนด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของชุมชน
- สนับสนุนกิจกรรมหรืออุปกรณ์การออกกำลังกายให้แก่ชุมชน
- ให้ชุมชนสามารถใช้สถานที่ออกกำลังกาย ภายในโรงไฟฟ้าขนอม

ช่องทางการสื่อสาร

คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372
E-mail : Tanit.Kal@egco.com

คุณกุลกัลยา ลุลิตานนท์
บริษัท ซีคอท จำกัด
129-131 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020
E-mail : eedmail@secot.co.th

ภาคผนวก 4-19

การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

เล่มที่ 08 **ใบเสร็จรับเงิน** เลขที่ 363

สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง "คลื่นขนอม" FM. 108.00 Mhz

อาคารห้องส่งเนินเขาพ่อตาคูระ เลขที่ 33/1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

โทร. 075-326317, 087-8958970 www.KanomRadio.com E-Mail Kanomradio@Hotmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1671095449

วันที่ 1 ต.ค. 55

ได้รับเงินจาก บ. มติชนโพลิ่งขนอม อำกัด

ที่อยู่ ต. ท้องเนียน อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	@	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
1	สปอร์ตต้นชั่วโมง - ท้ายชั่วโมง		1500	-
2	เช่าเวลาจัดรายการเอง วันจันทร์ - วันศุกร์			
3	เช่าเวลาจัดรายการเอง วันเสาร์ - วันอาทิตย์			
4	เช่าเวลาจัดรายการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์			
	หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน	รวมเงิน	1500	-

ผู้รับเงิน .....

(ณรงค์กิตติ์ พรหมอิสูร)

ข้อความประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และบริษัท ซีคอท จำกัด ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนล่วงหน้า และรับเอกสารโครงการได้ที่

- บริษัท ซีคอท จำกัด โทรศัพท์ 02-9105021-6, 083-5463335 โทรสาร 02-9105020
  และที่โรงไฟฟ้าขนอม โทรศัพท์ 075-528372 โทรสาร 075-528372
- ที่ว่าการอำเภอขนอม
- เทศบาลตำบลขนอม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
- เทศบาลตำบลท้องเนียน
- องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
- สาธารณสุขอำเภอขนอม

ภาคผนวก 4-20

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบควบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0869475828	
3	[illegible]		[illegible]	0894454998	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-8971329	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0894697825	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-8493910	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-8978791	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-4748110	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-0894[illegible]	
10	[illegible]		[illegible]		

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบควบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-0740827	
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	075-0855[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	088-1871219	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบควบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0876324[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084 0558[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-6[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 6[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080-8[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081 -[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086 -7661[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบควบร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนควนหลอง ตำบลท้องเนียน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	23/[illegible]		0[illegible]	
2	[illegible]	93/3 ม.4			
3	[illegible]	93/3 ม.4			
4	[illegible]	11 ม.8	[illegible]	0916[illegible]	
5	[illegible]	46 ม.4	[illegible]	0979[illegible]	
6	[illegible]	151/4	[illegible]	089-[illegible]	
7	[illegible]	51 ม.4	[illegible]	083-[illegible]	
8	[illegible]	11 ม.8			
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	151 ม.4	[illegible]	087[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบ้านหลวงเกา ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบ้านหลวงเกา ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบ้านท่าข่อย ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบ้านท่าอิฐ ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	13/1 ม.4	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	41/1 ม.4	[illegible]	0[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080-5283203	
16	[illegible]	45/1 ม.4	[illegible]	0894916733	
17	[illegible]	3 ม.4	[illegible]	—	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-4636175	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-4[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089[illegible]	
2	[illegible]		[illegible]	087[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21	[illegible]	153/2 ม.4	[illegible]	0[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ 9 บ้านท่าโพธิ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]			

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะแจ้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนวัดศรีวาง ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะแจ้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนแหลมป่าหับ ตำบลท้องเนียน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ประธานชุมชน
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

ภาคผนวก 4-21

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะว่าราชการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านสารทอง ตำบลควนทอง อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นางสุกานดา ศิริอัจฉริยะ	ก. ร. น.		081-6618795	
2	[illegible]	อ.บ.น.		083 6030855	
3	[illegible]	อ.ส.ม		089 3890891	
4	[illegible]	อสม. อ.ส.ม.		[illegible]	
5	[illegible]	เจ้าอาวาสวัดวิสาขาราม		081 3284769	
6	[illegible]	ผู้ช่วย.บุคลากร พม.2ร		091-5995902	
7	[illegible]	ม.ร		089-[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]		081-4016995	
9	[illegible]	อ.ส.ม.		080-8295065	
10	[illegible]	[illegible]		081-7159930.	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะว่าราชการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 2 บ้านควนทอง ตำบลควนทอง อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายโสภณ ทิวราม	ผู้ใหญ่บ้าน		089-721-7757	
2.	นายบุญมี บุญเกิด	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		089-7163976	
3.	นายสมชัย ทิวราม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
4.	นายคารุณ นายะกุลเรือง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		091-6048915	
5	[illegible]			087-8973642	
6	[illegible]			086940 1184	
7	[illegible]				
8	[illegible]			0983550 7226	
9	[illegible]				
10	[illegible]			0870407810	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะว่าราชการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านบางคู ตำบลควนทอง อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายสมรัตน์ รูปิยา	ผู้ใหญ่บ้าน		087-265-9175	
2.	นายวิสนา เสวกวิ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
3.	นายสกวิท รูปสยาม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
4.	นายสรวท วิทยินท์	ปลัดอาวุโส อสม.		0826537[illegible]	
5.	นายสายุทกานท์ สร้อยสุวรรณ	อสม.			
6.	นายยิ่ง สุวรรณศิลา	ลูกบ้าน		0[illegible]	
7.	นายบุญเลิศ วิทย์า	ลูกบ้าน			
8.	นายสอบ ไชย์วา	กรรมการหมู่บ้าน			
9.	นายบ่วยรุ นาคสง	กรรมการหมู่บ้าน			
10.	นางสาวพรินิดา ไชยบุา	อสม.			

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะว่าราชการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านบางคู ตำบลควนทอง อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11.	[illegible]	ลูกบ้าน			
12	[illegible]	ลูกบ้าน		085-1580[illegible]	
13	[illegible]	อสม			
14	[illegible]	ลูกบ้าน			
15	[illegible]	ลูกบ้าน กรรมการหมู่บ้าน		0859041715	
16	[illegible]	ปวส.ราชมงคล กรรมการหมู่บ้าน		087 2680508	
17	[illegible]	ปวช.ราชมงคล			
18	[illegible]	ลูกบ้าน		0850655151	
19	[illegible]	ปวช.ราชมงคล		0856289530	
20	[illegible]	ปวช.ราชมงคล			

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะหารือร่วมกันในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านบางคู ตำบลควนหรอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๑๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๑๒	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๑๓	[illegible]				
๑๔	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๑๕	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083648079[illegible]	
๑๖	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๑๗	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๑๘	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080813558[illegible]	
๑๙	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะหารือร่วมกันในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๔๐	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-8[illegible]	
๔๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
๔๒	[illegible]	[illegible]	[illegible]	092-[illegible]	
๔๓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
๔๔	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๔๕	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๔๖	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๔๗	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
๔๘	[illegible]	[illegible]	[illegible]	090 [illegible]	
๔๙	[illegible]				

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะหารือร่วมกันในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๓๐	[illegible]	ประชาชนหมู่ที่ 3	[illegible]	087-891[illegible]	
๓๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
๓๒	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 [illegible]	
๓๓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	075 [illegible]	
๓๔	[illegible]	[illegible]	[illegible]	075 [illegible]	
๓๕	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-[illegible]	
๓๖	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๓๗	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
๓๘	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-[illegible]	
๓๙	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะหารือร่วมกันในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ของบริษัท บริษัท เอ็กโก้ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๔๙	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
๕๐	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
๕๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	076-76[illegible]	
๕๒	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
๕๓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
๕๔	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
๕๕	[illegible]	[illegible]	[illegible]	090-[illegible]	
๕๖	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091[illegible]	
๕๗	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะชี้แจงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนิด จำกัด

ณ ศาลากลางเรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 4 บ้านเสดียดหลวง ตำบลควนหลอ อำเภอชนนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	สมใจ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะชี้แจงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนิด จำกัด

ณ ศาลากลางเรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านหน้าเหลือง ตำบลควนหลอ อำเภอชนนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9					
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะชี้แจงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนิด จำกัด

ณ ศาลากลางเรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 4 บ้านเสดียดหลวง ตำบลควนหลอ อำเภอชนนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบปะชี้แจงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็ก บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนิด จำกัด

ณ ศาลากลางเรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านคลองแดง ตำบลควนหลอ อำเภอชนนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7					
8					
9					
10					

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พิทยลม จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 7 บ้านแหว่วหลอง ตำบลควนหลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	น.ส.ดัดดาว คุ้มกลิ่นกล	คุ้มกลิ่น กลางดง	ดัดดาว	081-0905149	
2	นาย ชัยยา เพ่งรายอ	ส.อ.บ. เกษตร	ชัยยา	081-9956445	
3	นายสุโพ้ง มะยาเฮ็ง	ผู้ใหญ่บ้าน	สุโพ้ง	0819870345	
4	นาย ธวัช ชิดอาสัง		ธวัช	089 6529950	
5	นายสมพงษ์ ขวยเฮ็ง	อบ.ต.ชุมพลบน	สมพงษ์	083-6397400	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พิทยลม จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 8 บ้านคลองเว็ง ตำบลควนหลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	นาย หัวหวาย จันทุ้	ชุมชน หมู่ 8	หัวหวาย จันทุ้		

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พิทยลม จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 8 บ้านคลองเว็ง ตำบลควนหลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นาง สุพัตรพงษ์ สุดารา	ประชาชน ชุมชน ม.8	สุพัตรพงษ์	0806822909	
2	นาย ภูวิทัย ชูสิทธิ์	อบต.	ภูวิทัย	0895934831	
3	นาย ชลทยา ชูสิทธิ์	ประธานชมรมอนุรักษ์	ชลทยา	075-486808	
4	นาง ณัฐวิภา ศรีรัตน์	อบต.	ณัฐวิภา	085-4049568	
5	นายศักดิ์ชัย ชิดสม	อบต.	ศักดิ์ชัย	083-0798191	
6	นาย ชูชัย ดวงดาว	ก.ม.	ชูชัย	0813777229	
7	นาย ประดิษฐ์ ขันทิรัง	ก.ม.	ประดิษฐ์	092-4864974	
8	นายปานโชคณัฐ ศรีปกหงษ์	ก.ม.	ปานโชคณัฐ	087-9866925	
9	นางไพบูรณ์ สมุทรถาวร	อบต.ชุมพล	ไพบูรณ์	080-1457613	
10	นายสงกรานต์ ชินภัค	อบต.ชุมพล นครศรีธรรมราช	สงกรานต์	092-2983782	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไวท์พิทยลม จำกัด

ณ ศาลากลางเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 9 บ้านดีวัดใหม่ ตำบลควนหลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นายอดิศักดิ์ ดีวัด	กลุ่มการผลิตน้ำ	อดิศักดิ์	0818775701	
2	นายสุทัศน์ เจ็นกลิ่นหอม	ผู้ใหญ่บ้าน	สุทัศน์	081-0715626	
3	นาย สันทัด ชูกุน เชื่องเจ	สมาชิก อ.บ.ต.		0901632552	
4	นาง ฝน เรืองฤทธิ์	ประธาน	ฝน	0846300192	
5	นาง สุพัตรพงษ์ สัตย์พฤกษ์	ประธาน	สุพัตรพงษ์	084-9960821	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 10 บ้านหยาหัวร้าง ตำบลควนหลอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายอนุรักษ์ โรจนศิริจารักษ์	ผู้ใหญ่บ้าน		089-588-1354	
2	นาย[illegible]	[illegible]		[illegible]	
3	นาย [illegible]	[illegible]			
4	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
5	นาย [illegible]	อ.อ.บ.			
6	นาย [illegible]	[illegible]		081090[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 12 บ้านบางเดช ตำบลควนหลอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายวิทยา [illegible]	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		081[illegible]	
2.	นายสุทัศน์ มีเพ็ชร	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		081 971 9206	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 11 บ้านท่านิยม ตำบลควนหลอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายสุเมธ จันทร์ยางกูล	ผู้ใหญ่บ้าน		087-621-7644	
2	นาย[illegible]	[illegible]		081587[illegible]	
3	นาย[illegible]	[illegible]		08[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ประชาชนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
	[illegible]	[illegible]		0[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]		081-0[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]		081-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]		084-3[illegible]	

ภาคผนวก 4-22

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการส่วนกลาง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นางสาวเพชรรัช บุญมี	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		02-612-1555 #524	
2.	นางสาวดารุวรรณ พิมลรางค์	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		02-612-1555 #515	
3.	นางสาวนันทิดา รัชตะวรกุล	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		02-612-1555 #522	
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	02-2029/25	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	077-285342	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	077-275712	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	035-815857	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-9785297	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการระดับส่วนกลาง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายนิรม ควนสัน	นายอำเภอชะอวด		081-867-2141	
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08-1090-5862	
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-9992956?	
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-3983157	
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-[illegible]	
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-0580350	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-4?39?65?	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-935 5573	
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-9785?024	
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08109/16619	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการจังหวัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายชีช่ ชินพรสมบัติ	ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช		075-356150	
2.	นายประวิติ ชาตรานนท์	นายอำเภอชะอวด โครงการของประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช	[illegible]	075-763299	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 [illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-2?7-?0??	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-2?4??0?	
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081?[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-539?6?0	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-9961004	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089988 [illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089?12?3 618	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-3?5?467	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-2?2-6893	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-?7?28?3	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-089-?188	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0885-?3?0??	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานภาครัฐและรับฟังเพิ่มเติม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
17	นาง ศุภรี แก้วกล้า	หน่วยงาน อบต. หนองหอย	ศุภรี	086-6378460	
	นายอรรถพล จันทร์	หน่วยงาน จังหวัด ชุมชน		089-7261617	
	ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราภรณ์	ชุมชน		087-2792	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานภาครัฐและรับฟังเพิ่มเติม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
14	นายวิรัชชัย เรืองวิไล	รองนายกเทศมนตรีเมืองชนชน		081 9250782	
15	นาย ชัยวัฒน์ ชูแก้ว	ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองชนชน		082-4239-6249	
1A	นาย ปกรณ์ ชูเจริญ	รองนายกเทศมนตรีเมืองชนชน		083-1892536	
15	นาย สิทธิชัย ปิ่นทิพย์	เทศบาลเมืองชนชน		084-7810456	
16	ส.ต. ณรงค์ มุกวิชัย	สมาชิก อบ. ชนชน	ส.ต.		
17	นางสาว สุกัญญา ไม้สร้อย	ที่ ปลัดเมือง เทศบาลเมืองชนชน	นางสาว สุกัญญา	081-8967502	
18	นาย ชัยวัฒน์ จันทนวงศ์	ที่ ปลัด อบต.ท่าเรือ อ.ชนชน	นาย	084-9000894	
19	ส.อ.ชัยพัฒน์ ชูเจริญ	สมาชิก อบ. ท่าเรือ	ส.อ.	087-9711579	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานภาครัฐและรับฟังเพิ่มเติม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายโกวรงค์ โพธยาน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนชน		075-754230-1 #5	
2.	นายสันติชัย ศรีฟ้า	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนชน		075-754230-1 #7	
3.	นาย [illegible]	อบต. [illegible]		089-7097497	
4	นาย [illegible]	อบต. [illegible]	[illegible]		
5	พ.ต.ทรงวัฒน์ อัจฉริยะกุล	ผบ.ร้อย.ร.[illegible]		086 9575523	
6	นาย [illegible]	[illegible]		081 8971607	
7.	นาย [illegible]	[illegible]		089 9469405	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 [illegible]	
9	พ.ต.ภาสิณห์ โคตรภูมิวิทย์	เจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอ/ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานปลัดอำเภอ		081 8599474	
10	ส.ต.ศิริพงษ์ [illegible]	นักวิชาการ/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานปลัดอำเภอ		095-4256434	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชาวบ้านตำบล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	อสม. [illegible]		081 [illegible]	
2.	[illegible]	[illegible]		089 [illegible]	
3.	[illegible]	[illegible]		081-7978470	
4	[illegible]	[illegible]		083-1744	
5	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]		089- [illegible]	
7	[illegible]	[illegible]		081 [illegible]	
8	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
9.	[illegible]	[illegible]		089-5882	
10	นายปริญหรัก [illegible]	[illegible]		086-7010	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนอน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๒	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-6765822	
๓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
๔	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-5446915	
๕	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-7154829	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนอน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายสำเนา เทพศรพูวัน	นายกสมาคมประมงอำเภอชนอน		075-528738	
2	นายอดิเรกนาถ [illegible]	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	[illegible]	081-7897456	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนอน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียนการได้เสีย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	น. [illegible]	[illegible]	089-8918[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนอน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-0892329	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	088-6585878	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-0985[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08234[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 44 91[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-9[illegible]	ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-479[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-95[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08536[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]		087A[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-3[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	088-3867484	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-2[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-95[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-3250[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-9[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-894[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-3[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-6[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-1[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-8[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]		089-5059716	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบ้านนาแพง ตำบลท้องเนียน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	099305[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08-1344-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-32490[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ผสมผสานโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบ้านตาขอนวัง ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นาย [illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	[illegible]	0[illegible]	
2	น.ส.[illegible]	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าน้ำอ้อย	[illegible]	0[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ผสมผสานโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบางปูไทพัฒนา ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นาง [illegible]	[illegible]	[illegible]	08695[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ผสมผสานโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนอุดมสำราญ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นาย [illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน	[illegible]	08[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081 [illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ผสมผสานโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 8 บึงกวางแดง ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนชนบทเหนือ ตำบลกลันตัน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
2	[illegible]	19/38 ม.3 ต. [illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	2/2 ม 3 ต. [illegible]	[illegible]	083 [illegible]	
4	[illegible]	82 ม.8 ต.[illegible]	[illegible]	084-638[illegible]	
5	[illegible]	81/1 ม.8 ต.[illegible]	[illegible]	081606[illegible]	
6	[illegible]	102/2 ม.8 ท.[illegible]	[illegible]	0805[illegible]	
7	[illegible]	6 ม.2 ต.[illegible]	[illegible]	083 [illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนหัวนอน ตำบลกลันตัน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	093[illegible]	
2.	[illegible]	60 ม.3.	[illegible]	085[illegible]	
3	[illegible]	18/1 ม.3.	[illegible]	081377[illegible]	
4	[illegible]	18/1 ม.3	[illegible]	075[illegible]	
5	[illegible]	53/3 ม.5	[illegible]	083-[illegible]	
6	[illegible]	57/15 ม.5.	[illegible]	089[illegible]	
7	[illegible]	55/6 ม.5	[illegible]	081-9[illegible]	
8	[illegible]	10/63 ม.9	[illegible]	089-[illegible]	
9.	[illegible]	35/26 ม.5	[illegible]	0[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนบ่าหน้า ตำบลกลันตัน อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	อ.อ.บ.	[illegible]	083-56[illegible]	
2	[illegible]	24/30 ม.4. ต.[illegible]	[illegible]	086-9[illegible]	
3	[illegible]	ปากแพรกุดบัน	[illegible]	082-087[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านบางโหนด ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช (บริเวณด่านชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายสาธุลี ภู่พันธ์ที่	ประธาน อสม.	[illegible]	081-956-8959	
2.	นายสุไหง๋ วิหนะ	อสม.			
3.	นายยงยศ รายอเรศ์	อสม.	[illegible]	086-2[illegible]	
4.	นายอิสดา [illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	095-329-[illegible]	
5	นายนอรอน [illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	098-529-[illegible]	
6	นายสมชาย [illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	075 529 42[illegible]	
7	นายอุมนัย [illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	075-529-[illegible]	
8	นาย[illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	[illegible]	
9	นาย[illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	095-529-[illegible]	
10	นาย[illegible]	ลูกบ้าน	[illegible]	075-52[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท อดิตไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 1 บ้านนาเดิมดง ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งหน้าที่การงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	นายไพโรจน์ [illegible]	31-79 ม.1 ต.ชุมชน	[illegible]	081-895 1924	
12	สุรัช [illegible]	158/1 ม.1 ชุมชน	[illegible]	075 528082	
13	ลำไย [illegible]	186 ม.1 - ชุมชน	[illegible]	090810 2936	
14	[illegible]	55 ม.1 ต.ชุมชน	[illegible]	86615-528105	
15	[illegible]	119/6 ม.1 ต.ชุมชน	[illegible]	081-8806486	
16	[illegible]	135/6 ม.1 ชุมชน	[illegible]	0758 6159	
17	[illegible]	217/1 ม.1 ต.ชุมชน	[illegible]	0813099287	
18	[illegible]	23 [illegible]	[illegible]	076-529856	
19	[illegible]	98/19 ม.1 ต.[illegible]	[illegible]	089-5145601	
20	[illegible]	62 ม.1 ต.ชุมชน	[illegible]	081-5804[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท อดิตไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนสะใน ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งหน้าที่การงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	090-0491195	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	091-1530476	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-1276824	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 3511289	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0846251787	
6	[illegible]	อบ.ตชม.	[illegible]	089 898 6405	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท อดิตไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านนาเดิมดง ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งหน้าที่การงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
21	[illegible]	96/1 ม. ต.ชุมชน	[illegible]	089-[illegible]35	
22	[illegible]	61/6 ม.1 ต.ชุมชน	[illegible]	087-9167616	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0878345[illegible]	
24	[illegible]	158/2	[illegible]	083-2273[illegible]	
25	[illegible]	98-1[illegible]	[illegible]	087-4[illegible]925	
26	[illegible]	57[illegible] ม.1 ชุมชน	[illegible]	095 639[illegible]	
27	[illegible]	84/9 ม.1 ชุมชน	[illegible]	087-4[illegible]94	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท อดิตไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ชุมชนประชาอิทธิ์ ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตบางตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งหน้าที่การงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0214744 [illegible]	
2	[illegible]	อ.ชม.	[illegible]	090032[illegible]	
3	[illegible]	อ.ชม.	[illegible]		
4	[illegible]	อ.ช.ม	[illegible]	0896461960	
5	[illegible]		[illegible]	—	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่คลองหมโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำหลง ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทศบาลตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	น.ส.สุภัค [illegible]	[illegible]	[illegible]	075-[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	075-[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-503-[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-816-[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่คลองหมโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำหลง ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทศบาลตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่คลองหมโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำหลง ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทศบาลตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-184-[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนใหม่คลองหมโรงไฟฟ้าสิงห์ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชุมชน จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำหลง ตำบลชุมชน อำเภอชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทศบาลตำบลชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	083-[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	088-[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	086-[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085-[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ชนิดเชื้อเพลิงหลักเป็นแกลบ ของ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 2 บ้านพังแดหว้า ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตอนเวลาด้านตะวันตกของชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	สุชาวรรณ์ ปัสพงษ์	ผู้ว่าฯ ขอนแก่น	สุชาวรรณ์	087-2705709	
2.	นาง ศรีจิตรา เวชชีรัง	ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ขอนแก่น	ศรีจิตรา	082-8085012.	
3	นาง วิลาวัลย์ รักษ์นันทกุล	ปลัดจังหวัด	วิลาวัลย์	087-4620010	
4	ชยุมา เวชชัยรัง	ปภ.จังหวัด	ชยุมา	0286229209	
5	สัญญวัฒน์ ขวดเงิน	ผกจ.	สัญญวัฒน์ ขวดเงิน		
6	พ.ต.อ.หญิง มิ่งขวัญ	ผกก.สภ. ชน.2	มิ่งขวัญ	086-2868928	
7	สุเทพ ขันทะเนตร์	ผู้ว่าฯ จังหวัด	สุเทพ	085-8441858	
8	สุลัดดา ทองปลิ้น	ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาลชนบท		0753260376	
9	กัญญ์ณัฐ ศรีสังข์	ผอ.รร.		092-8179085	
10.	นายสุทธิเดช จุลจันทร์	ผกจ.	สุทธิเดช จุลจันทร์	089-8954988	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ชนิดเชื้อเพลิงหลักเป็นแกลบ ของ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านตัวแทด ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตอนเวลาด้านตะวันออกของชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ชนิดเชื้อเพลิงหลักเป็นแกลบ ของ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 2 บ้านพังแดหว้า ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตอนเวลาด้านตะวันตกของชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	นาย ชัยศักดิ์ อิสรเจริญพงษ์	ปลัด อบต.	ชัยศักดิ์	084-1558977	
12	นาง นฤมล ศรีศิริวงศ์	นักวิชาการ	นฤมล	043-419802	
13	นาง จิตรา ศรีชนม	นักวิชาการ	จิตรา	089-8972058	
14	เทวัญ ทิพย์ ศิริ	ผู้ใหญ่บ้าน	เทวัญ	086 241 5986	
15	น.ส. ศันสนีย์ ชุ่มนิ่ง	รับจ้าง	ศันสนีย์ ชุ่มนิ่ง	0856491210	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล ชนิดเชื้อเพลิงหลักเป็นแกลบ ของ บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 3 บ้านตัวแทด ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตอนเวลาด้านตะวันออกของชนบท)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	นางกาญจน์นภา คุณารัง	61/3 หมู่ 1 ต. ชนบท	กาญจน์นภา	089-6004209	
12	นางนิรมิต พูนสวัสดิ์	87/หมู่ 5 ชนบท			

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 4 บ้านหลาหลีแดง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลการดำเนินการรวบรวม)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	อ.อบต.	[illegible]	083-8970320	
2	[illegible]	อ.อบต.	[illegible]	080-0406259	
3	[illegible]	ประธาน	[illegible]	087-9833996	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-0915805	
5	[illegible]	อ.ต.ม	[illegible]	087-4980013	
6	[illegible]	อ.ม.ช.	[illegible]	094-4746732	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 7 บ้านเกรียง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลการดำเนินการรวบรวม)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายวิชัย เพ็ชรสม	ผู้ใหญ่บ้าน	[illegible]	089-592-5914	
2.	นายอดเรศ์ศักดิ์ เผดุง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
3.	นายสาทพนันท์ ไชยนาม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	[illegible]	08/8361991	
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	088-8675652	
5	นาย [illegible]	[illegible]	[illegible]	063 6115 0979	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 5 บ้านไสเรียง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลการดำเนินการรวบรวม)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายบุญยอง รักแก้ว	ประธาน อสม.	[illegible]	087-4735181	
2.	นายชาลิต โอษเสิน	อสม.			
3.	นายสุนทนนท์ หิตล้ำ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	[illegible]	0872652453	
4.	นายวิชาวรณ์ สุวัจจพ	อสม.	[illegible]	083-1795[illegible]	
5	นาย [illegible]	[illegible]	[illegible]	0806231789	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบหารือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนบท จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านในเพลา ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลการดำเนินการรวบรวม)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายชนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายมานพ เสือทอง	ผู้ใหญ่บ้าน		086-948-5481	
2.	นายสุนอน รอดพัน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
3.	นายสรุน สุขหนู	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน			
4	[illegible]	อสม.	[illegible]	0890-5723554	
5	อ.ส. [illegible]	[illegible]	[illegible]	0736-8393873	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 9 บ้านท่าม่วง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตลาดท่าม่วงเก่า)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 3867163	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 11 บ้านวังใน ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	095 5648559	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 5942884	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-9182832	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085 1844208	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	085 0536404	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-8529948	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-9469432	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	088-3299042	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080-8310648	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 10 บ้านแวงตอง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ตลาดท่าม่วงเก่า)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	นายสำเภา [illegible]	ผู้ใหญ่บ้าน		089-822-1035	
2.	นายบุญรักษ์ [illegible]	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	081-307 5991	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 12 บ้านโนนตาล ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซ็นต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089 0005515	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	087-9222-837	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	ผ.ผ.ส.04. [illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	089-1007930	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบความร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอนไพล่พลแพงโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนอน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 12 บ้านไมยราช ตำบลชนอน อำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
11	นาย ชีวกานต์ ชนอน	ม.12 บ้านไ	ชีวกานต์	084-3497339	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบความร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอนไพล่พลแพงโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนอน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 14 บ้านป่าขาด ตำบลชนอน อำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	นายพิเชียร จิตร์พานน	ม.14 ต.ชนอน อ.ช		087-0163812	
2	นาย สุเทพ ดอนจุด	ต.ชนอน อ.ช		083-0561407	
3	นาย ปกรณ์ เลิศนาคี ผู้เข้าร่	ม.14 ต.ชนอน อ.ช			
4	นาย สุชาติ ลิ่วเส้ง	16/1 ม.14 ต.ชนอน อ.ช		089-7342930	ผวจ.ป.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพบความร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าชนอนไพล่พลแพงโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ็ดไฟฟ้าชนอน จำกัด
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.

หมู่ที่ 13 บ้านหาดสัน ตำบลชนอน อำเภอชนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ที่อยู่	ลายเซนต์	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	094-2918024	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-2978227	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	084-3070246	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	093-1470410	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	080 6360702	

ภาคผนวก 4-23

ผลการตอบแบบประเมิน การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผลแบบประเมิน การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

ตารางที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**432**	**100.0**
1. ตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมาย		
- ประชาชนทั่วไป	169	39.1
- หน่วยงานผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4	0.9
- หน่วยงานราชการ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง	63	14.6
- ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน/คณะกรรมการชุมชน)	117	27.1
- องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม/องค์กรอิสระ (NGO)	9	2.1
- สื่อมวลชน	50	11.6
- ไม่ระบุ	20	4.6
รวม	**432**	**100.0**
2. อายุ (ปี)		
- ต่ำสุด	22	
- สูงสุด	91	
- เฉลี่ย (ปี)	50	
3. เพศ		
- ชาย	198	45.8
- หญิง	234	54.2
รวม	**432**	**100.0**
4 ศาสนา		
- พุทธ	403	93.3
- อิสลาม	10	2.3
- คริสต์	1	0.2
- ไม่ระบุ	18	4.2
รวม	**432**	**100.0**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**432**	**100.0**
5. วุฒิการศึกษา		
- ไม่ได้ศึกษา	3	0.7
- ประถมศึกษา	117	27.1
- มัธยมศึกษา	162	37.5
- อนุปริญญา (ปวช. หรือ ปวส.)	51	11.8
- ปริญญาตรี	71	16.4
- สูงกว่าปริญญาตรี	21	4.9
- อื่นๆ	3	0.7
- ไม่ระบุ	4	0.9
รวม	**432**	**100.0**
6. อาชีพในปัจจุบัน		
- รับราชการ	61	14.1
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ	8	1.9
- ค้าขาย	52	12.0
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว	63	14.6
- รับจ้างในโรงงาน	1	0.2
- รับจ้างทั่วไป	53	12.3
- พนักงานบริษัท ห้างร้าน	2	0.5
- เกษตรกรรม	120	27.8
- ประมง	16	3.7
- อื่นๆ	42	9.7
- ไม่ระบุ	14	3.2
รวม	**432**	**100.0**
7. ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่เฉลี่ย (ปี)	34.1	

ตารางที่ 2

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**432**	**100.0**
1. การรับทราบเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ *(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*		
- ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์	112	25.9
- เว็บไซต์	24	5.6
- ประธานชุมชน	87	20.1
- คณะกรรมการชุมชน	68	15.7
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	139	32.2
- จดหมายเชิญประชุม	135	31.3
- วิทยุชุมชน	75	17.4
- เพื่อนบ้าน	84	19.4
- เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอม	136	31.5
- เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ	42	9.7
- เจ้าหน้าที่ อสม.	111	25.7
- อื่นๆ	10	2.3
2. การเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม		
- เข้าประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก	170	39.4
- เคยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2555	135	31.3
- เคยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555	19	4.4
- เคยร่วมกิจกรรมทั้งข้อ 2 และข้อ 3	94	21.8
- ไม่ระบุ	14	3.2
รวม	**432**	**100.0**

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	รวม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**432**	**100.0**
3. ได้รับทราบข้อมูลของโครงการมาก่อนเข้าการประชุม		
- ไม่ได้รับทราบมาก่อน	64	14.8
- ได้รับทราบมาก่อน	343	79.4
- ไม่ระบุ	25	5.8
รวม	**432**	**100.0**
กรณีได้รับทราบมาก่อน ผ่านช่องทาง		
- *เอกสารเผยแพร่ที่ได้รับพร้อมจดหมายนำส่ง*	*197*	*45.6*
- *เอกสารที่ไปเผยแพร่ไว้ที่หน่วยงาน*	*123*	*28.5*
- *เว็บไซต์บริษัท ซีคอท จำกัด*	*41*	*9.5*
- *โทรศัพท์/โทรสารติดต่อกับบริษัท ซีคอท จำกัด*	26	*6.0*
- *อื่นๆ*	*59*	*13.7*
4. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ		
- เข้าใจน้อย	87	20.1
- เข้าใจปานกลาง	245	56.7
- เข้าใจมาก	71	16.4
- ไม่เข้าใจ	6	1.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	23	5.4
รวม	**432**	**100.0**

หมายเลขแบบสอบถาม ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลท้องเนียน

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่โครงการฯ ก่อนกลับหรือภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายใด

☐ 1) ประชาชนทั่วไป
☐ 2) หน่วยงานผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 2) หน่วยงานราชการ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) .....
☐ 3) ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน/คณะกรรมการชุมชน) (ระบุ) .....
☐ 4) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม/องค์กรอิสระ (NGO) (ระบุ) .....
☐ 5) สื่อมวลชน (ระบุ) .....
☐ 6) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุ ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ (ระบุ).....

1.5 วุฒิการศึกษาสูงสุด

☐ 1) ไม่ได้ศึกษา
☐ 2) ประถมศึกษา
☐ 3) มัธยมศึกษา
☐ 4) อนุปริญญา (ปวช. หรือ ปวส.) ระบุ .....
☐ 5) ปริญญาตรี
☐ 6) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน

☐ 1) รับราชการ ระบุ ..... ☐ 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ 3) ค้าขาย ระบุ ..... ☐ 4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) รับจ้างทั่วไป

☐ 7) พนักงานบริษัท ห้างร้าน ☐ 8) เกษตรกรรม ระบุ .....

☐ 9) ประมง ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ .....ปี

2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

2.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผ่านช่องทางใด ***(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)***

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) เว็บไซต์

☐ 3) ประธานชุมชน ☐ 4) คณะกรรมการชุมชน

☐ 5) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ☐ 6) จดหมายเชิญประชุม

☐ 7) วิทยุชุมชน ☐ 8) เพื่อนบ้าน

☐ 9) เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอม ☐ 10) เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

☐ 11) เจ้าหน้าที่ อสม. ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ).....

2.2 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม หรือไม่

☐ 1) เข้าประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

☐ 2) เคยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555

☐ 3) เคยให้สัมภาษณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555

☐ 4) เคยร่วมกิจกรรมทั้ง ข้อ 2 และข้อ 3

2.3 ท่านได้รับทราบข้อมูลของโครงการมาแล้วก่อนการเข้าร่วมประชุมในวันนี้หรือไม่ อย่างไร

☐ 1) ไม่ได้รับทราบมาก่อน เพราะ .....

☐ 2) ได้รับทราบมาก่อน ผ่านช่องทางใด ***(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)***

◯ 1) เอกสารเผยแพร่ที่ได้รับพร้อมจดหมายนำส่ง

◯ 2) เอกสารที่ไปเผยแพร่ไว้ที่หน่วยงาน ระบุหน่วยงาน.....

◯ 3) เว็บไซต์ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และเวปไซต์ของ บริษัท ซีกอท จำกัด

◯ 4) โทรศัพท์/โทรสารติดต่อกับบริษัท ซีกอท จำกัด

◯ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

3. ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

3.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการมากน้อยเพียงใด

☐ 1) เข้าใจน้อย เพราะ .....

☐ 2) เข้าใจปานกลาง เพราะ .....

☐ 3) เข้าใจมาก เพราะ .....

☐ 4) ไม่เข้าใจ เพราะ .....

3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างมาตรการหรือรายละเอียดร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

" ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบประเมิน "

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

หากท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 02-9105021 ต่อ 408 โทรสาร : 02-9105020 E-mail : eedmail@secot.co.th

หรือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)

นายฐานิทธิ์ กาลัญกุล

ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-528372 โทรสาร : 075-528372 E-mail : Tanit.Kal@egco.com

หมายเลขแบบสอบถาม ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางคู ตำบลควนทอง

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่โครงการฯ ก่อนกลับหรือภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายใด

☐ 1) ประชาชนทั่วไป
☐ 2) หน่วยงานผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 2) หน่วยงานราชการ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) .....
☐ 3) ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน/คณะกรรมการชุมชน) (ระบุ) .....
☐ 4) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม/องค์กรอิสระ (NGO) (ระบุ) .....
☐ 5) สื่อมวลชน (ระบุ) .....
☐ 6) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุ ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ (ระบุ).....

1.5 วุฒิการศึกษาสูงสุด

☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา
☐ 3) มัธยมศึกษา ☐ 4) อนุปริญญา (ปวช. หรือ ปวส.) ระบุ .....
☐ 5) ปริญญาตรี ☐ 6) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน

☐ 1) รับราชการ ระบุ ..... ☐ 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ 3) ค้าขาย ระบุ ..... ☐ 4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) รับจ้างทั่วไป

☐ 7) พนักงานบริษัท ห้างร้าน ☐ 8) เกษตรกรรม ระบุ .....

☐ 9) ประมง ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ .....ปี

2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

2.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผ่านช่องทางใด ***(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)***

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) เว็บไซต์

☐ 3) ประธานชุมชน ☐ 4) คณะกรรมการชุมชน

☐ 5) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ☐ 6) จดหมายเชิญประชุม

☐ 7) วิทยุชุมชน ☐ 8) เพื่อนบ้าน

☐ 9) เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอม ☐ 10) เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

☐ 11) เจ้าหน้าที่ อสม. ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ).....

2.2 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม หรือไม่

☐ 1) เข้าประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

☐ 2) เคยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555

☐ 3) เคยให้สัมภาษณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555

☐ 4) เคยร่วมกิจกรรมทั้ง ข้อ 2 และข้อ 3

2.3 ท่านได้รับทราบข้อมูลของโครงการมาแล้วก่อนการเข้าร่วมประชุมในวันนี้หรือไม่ อย่างไร

☐ 1) ไม่ได้รับทราบมาก่อน เพราะ .....

☐ 2) ได้รับทราบมาก่อน ผ่านช่องทางใด ***(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)***

◯ 1) เอกสารเผยแพร่ที่ได้รับพร้อมจดหมายนำส่ง

◯ 2) เอกสารที่ไปเผยแพร่ไว้ที่หน่วยงาน ระบุหน่วยงาน.....

◯ 3) เว็บไซต์ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และเวปไซต์ของ บริษัท ซีคอท จำกัด

◯ 4) โทรศัพท์/โทรสารติดต่อกับบริษัท ซีคอท จำกัด

◯ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

3. ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

3.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการมากน้อยเพียงใด

☐ 1) เข้าใจน้อย เพราะ .....

☐ 2) เข้าใจปานกลาง เพราะ .....

☐ 3) เข้าใจมาก เพราะ .....

☐ 4) ไม่เข้าใจ เพราะ .....

3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างมาตรการหรือรายละเอียดร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

" ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบประเมิน "

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

หากท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา อุลิดานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 02-9105021 ต่อ 408 โทรสาร : 02-9105020 E-mail : eedmail@secot.co.th

หรือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)

นายฐานิทธิ์ กาลัญกุล

ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-528372 โทรสาร : 075-528372 E-mail : Tanit.Kal@egco.com

หมายเลขแบบสอบถาม ☐☐☐

แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คณะผู้ทำการศึกษาใคร่ขอความกรุณาจากท่าน **กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด และส่งคืนเจ้าหน้าที่โครงการฯ ก่อนกลับหรือภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม**

---

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ .....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .....

ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ .....

1.1 ท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายใด

☐ 1) ประชาชนทั่วไป
☐ 2) หน่วยงานผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☐ 2) หน่วยงานราชการ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) .....
☐ 3) ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน/คณะกรรมการชุมชน) (ระบุ) .....
☐ 4) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม/องค์กรอิสระ (NGO) (ระบุ) .....
☐ 5) สื่อมวลชน (ระบุ) .....
☐ 6) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.2 อายุ ..... ปี

1.3 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.4 ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลาม ☐ 3) คริสต์ ☐ 4) อื่นๆ (ระบุ).....

1.5 วุฒิการศึกษาสูงสุด

☐ 1) ไม่ได้ศึกษา
☐ 2) ประถมศึกษา
☐ 3) มัธยมศึกษา
☐ 4) อนุปริญญา (ปวช. หรือ ปวส.) ระบุ .....
☐ 5) ปริญญาตรี
☐ 6) สูงกว่าปริญญาตรี
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

1.6 อาชีพของท่านในปัจจุบัน

☐ 1) รับราชการ ระบุ ..... ☐ 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ 3) ค้าขาย ระบุ ..... ☐ 4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

☐ 5) รับจ้างในโรงงาน ☐ 6) รับจ้างทั่วไป

☐ 7) พนักงานบริษัท ห้างร้าน ☐ 8) เกษตรกรรม ระบุ .....

☐ 9) ประมง ☐ 10) อื่นๆ (ระบุ) .....

1.7 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ .....ปี

2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

2.1 ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผ่านช่องทางใด ***(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)***

☐ 1) ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ☐ 2) เว็บไซต์

☐ 3) ประธานชุมชน ☐ 4) คณะกรรมการชุมชน

☐ 5) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ☐ 6) จดหมายเชิญประชุม

☐ 7) วิทยุชุมชน ☐ 8) เพื่อนบ้าน

☐ 9) เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอม ☐ 10) เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

☐ 11) เจ้าหน้าที่ อสม. ☐ 12) อื่นๆ (ระบุ).....

2.2 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม หรือไม่

☐ 1) เข้าประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

☐ 2) เคยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ.2555

☐ 3) เคยให้สัมภาษณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ.2555

☐ 4) เคยร่วมกิจกรรมทั้ง ข้อ 2 และข้อ 3

2.3 ท่านได้รับทราบข้อมูลของโครงการมาแล้วก่อนการเข้าร่วมประชุมในวันนี้หรือไม่ อย่างไร

☐ 1) ไม่ได้รับทราบมาก่อน เพราะ .....

☐ 2) ได้รับทราบมาก่อน ผ่านช่องทางใด ***(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)***

◯ 1) เอกสารเผยแพร่ที่ได้รับพร้อมจดหมายนำส่ง

◯ 2) เอกสารที่ไปเผยแพร่ไว้ที่หน่วยงาน ระบุหน่วยงาน.....

◯ 3) เว็บไซต์ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และเวปไซต์ของ บริษัท ซีคอท จำกัด

◯ 4) โทรศัพท์/โทรสารติดต่อกับบริษัท ซีคอท จำกัด

◯ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

3. ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

3.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการมากน้อยเพียงใด

☐ 1) เข้าใจน้อย เพราะ .....

☐ 2) เข้าใจปานกลาง เพราะ .....

☐ 3) เข้าใจมาก เพราะ .....

☐ 4) ไม่เข้าใจ เพราะ .....

3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างมาตรการหรือรายละเอียดร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

" ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบประเมิน "

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ตอบแบบประเมิน

หากท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา อุลิดานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 02-9105021 ต่อ 408 โทรสาร : 02-9105020 E-mail : eedmail@secot.co.th

หรือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)

นายฐานิทธิ์ กาลัญกุล

ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-528372 โทรสาร : 075-528372 E-mail : Tanit.Kal@egco.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

EGCO GROUP

กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และบริษัท ซีกอท จำกัด

09.00-09.30 น.	ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.30-09.40 น.	พิธีเปิด : กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
09.40-09.50 น.	นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยผู้แทนของโรงไฟฟ้าขนอม
09.50-10.30 น.	นำเสนอผลการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยผู้แทนบริษัท ซีกอท จำกัด
10.30-12.00 น.	รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
12.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน

ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่งใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัท ซีคอท จำกัด

นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์

ที่อยู่ : 129-131 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-5021-6, 083-546-3335 โทรสาร 0-2910-5020 E-mail : eedmail@secot.co.th

หรือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม)

นายฐานิทธิ์ กาลัญกุล

112 หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ 0-7552-8372 โทรสาร 0-7552-8372 E-mail : Tanit.Kal@egco.com

ภาคผนวก 5-1

ผลการประเมินระดับเสียงรบกวน
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ตารางที่ 1

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะก่อสร้าง

บริเวณโรงพยาบาลค่ายลพบุรี (ช่วงเวลากลางวัน)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	13:00-14:00	56.4	50.0	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	14:00-15:00	55.9	50.4	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	15:00-16:00	56.4	49.0	49.8	-	-	49.8	0.8
5/4/2012	16:00-17:00	55.5	48.6	49.8	-	-	49.8	1.2
5/4/2012	17:00-18:00	55.7	48.8	49.8	-	-	49.8	1.0
6/4/2012	08:00-09:00	54.7	49.6	49.8	-	-	49.8	0.2
6/4/2012	09:00-10:00	54.7	49.0	49.8	-	-	49.8	0.8
6/4/2012	10:00-11:00	53.5	49.7	49.8	-	-	49.8	0.1
6/4/2012	11:00-12:00	54.6	49.3	49.8	-	-	49.8	0.5
6/4/2012	12:00-13:00	53.2	49.2	49.8	-	-	49.8	0.6
6/4/2012	13:00-14:00	53.0	48.8	49.8	-	-	49.8	1.0
6/4/2012	14:00-15:00	58.9	50.1	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	15:00-16:00	53.8	47.7	49.8	-	-	49.8	2.1
6/4/2012	16:00-17:00	53.2	48.2	49.8	-	-	49.8	1.6
6/4/2012	17:00-18:00	54.0	48.3	49.8	-	-	49.8	1.5

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีเอช ค้าทัด จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
7/4/2012	08:00-09:00	53.3	48.9	49.8	-	-	49.8	0.9
7/4/2012	09:00-10:00	55.1	50.0	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	10:00-11:00	56.5	50.5	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	11:00-12:00	55.2	50.0	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	12:00-13:00	54.6	50.3	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	13:00-14:00	54.5	49.5	49.8	-	-	49.8	0.3
7/4/2012	14:00-15:00	53.2	48.8	49.8	-	-	49.8	1.0
7/4/2012	15:00-16:00	53.9	48.2	49.8	-	-	49.8	1.6
7/4/2012	16:00-17:00	53.1	48.5	49.8	-	-	49.8	1.3
7/4/2012	17:00-18:00	54.0	48.1	49.8	-	-	49.8	1.7
8/4/2012	08:00-09:00	54.9	50.0	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	09:00-10:00	58.1	54.3	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	10:00-11:00	54.7	48.9	49.8	-	-	49.8	0.9
8/4/2012	11:00-12:00	48.2	45.0	49.8	-	-	49.8	4.8
8/4/2012	12:00-13:00	46.7	43.5	49.8	-	-	49.8	6.3
8/4/2012	13:00-14:00	46.8	42.7	49.8	-	-	49.8	7.1
8/4/2012	14:00-15:00	46.4	43.1	49.8	-	-	49.8	6.7
8/4/2012	15:00-16:00	53.5	45.1	49.8	-	-	49.8	4.7
8/4/2012	16:00-17:00	55.4	52.5	49.8	-	-	49.8	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	17:00-18:00	53.3	49.4	49.8	-	-	49.8	0.4

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีเอช ค้าทัด จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ่านจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	08:00-09:00	52.1	50.3	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
9/4/2012	09:00-10:00	50.4	47.4	49.8	-	-	49.8	2.4
9/4/2012	10:00-11:00	55.3	50.7	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
9/4/2012	11:00-12:00	56.1	51.8	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
9/4/2012	12:00-13:00	54.7	49.8	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
9/4/2012	13:00-14:00	55.3	50.2	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
9/4/2012	14:00-15:00	56.1	49.0	49.8	-	-	49.8	0.8
9/4/2012	15:00-16:00	56.4	50.7	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
9/4/2012	16:00-17:00	57.2	48.9	49.8	-	-	49.8	0.9
9/4/2012	17:00-18:00	54.6	49.0	49.8	-	-	49.8	0.8
10/4/2012	08:00-09:00	54.9	50.4	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
10/4/2012	09:00-10:00	56.5	51.1	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
10/4/2012	10:00-11:00	56.5	50.7	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
10/4/2012	11:00-12:00	56.0	50.8	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
10/4/2012	12:00-13:00	54.7	48.9	49.8	-	-	49.8	0.9
10/4/2012	13:00-14:00	54.4	49.6	49.8	-	-	49.8	0.2
10/4/2012	14:00-15:00	57.5	50.1	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
10/4/2012	15:00-16:00	57.5	50.7	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
10/4/2012	16:00-17:00	56.1	50.1	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
10/4/2012	17:00-18:00	54.2	48.8	49.8	-	-	49.8	1.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forecular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ่านจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
11/4/2012	08:00-09:00	53.9	50.6	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
11/4/2012	09:00-10:00	54.4	51.2	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
11/4/2012	10:00-11:00	54.5	51.2	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
11/4/2012	11:00-12:00	53.6	49.8	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
11/4/2012	12:00-13:00	53.8	50.7	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
11/4/2012	13:00-14:00	55.9	52.3	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
11/4/2012	14:00-15:00	54.6	49.7	49.8	-	-	49.8	0.1
11/4/2012	15:00-16:00	53.1	48.2	49.8	-	-	49.8	1.6
11/4/2012	16:00-17:00	52.2	48.4	49.8	-	-	49.8	1.4
11/4/2012	17:00-18:00	53.2	48.8	49.8	-	-	49.8	1.0
12/4/2012	08:00-09:00	55.1	50.5	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
12/4/2012	09:00-10:00	53.8	50.9	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
12/4/2012	10:00-11:00	55.0	51.1	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
12/4/2012	11:00-12:00	54.6	51.0	49.8	-	-	49.8	ไม่ปรากฏเปลง
ค่ามาตรฐาน								10.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forecular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 2

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะก่อสร้าง

บริเวณโรงเรียนอุดมปัญญาอาธร์ (ช่วงเวลากลางวัน)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{eq} 1 hr)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าดูจากตาราง ปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	17:00-18:00	57.7	55.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	08:00-09:00	52.5	49.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	09:00-10:00	52.2	49.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	10:00-11:00	51.4	48.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	11:00-12:00	52.9	50.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	12:00-13:00	52.0	49.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	13:00-14:00	52.9	50.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	14:00-15:00	52.2	50.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	15:00-16:00	53.9	50.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	16:00-17:00	53.1	50.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	17:00-18:00	53.5	50.0	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	08:00-09:00	54.2	51.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	09:00-10:00	53.5	50.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	10:00-11:00	52.8	50.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	11:00-12:00	65.5	51.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	12:00-13:00	56.0	50.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีออท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{eq} 1 hr)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าดูจากตาราง ปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
7/4/2012	13:00-14:00	52.1	49.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	14:00-15:00	54.1	51.1	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	15:00-16:00	53.8	50.9	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	16:00-17:00	54.2	50.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	17:00-18:00	64.0	50.8	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	08:00-09:00	53.8	50.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	09:00-10:00	52.5	50.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	10:00-11:00	52.9	50.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	11:00-12:00	52.7	50.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	12:00-13:00	53.3	50.9	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	13:00-14:00	53.1	50.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	14:00-15:00	53	50.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	15:00-16:00	55	49.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	16:00-17:00	52.9	49.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	17:00-18:00	53.6	49.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	08:00-09:00	54.9	50.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	09:00-10:00	53.9	49.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	10:00-11:00	51.5	49.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	11:00-12:00	53.2	49.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	12:00-13:00	52.2	49.1	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีออท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	13:00-14:00	52.7	49.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	14:00-15:00	53.7	50.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	15:00-16:00	53.6	50.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	16:00-17:00	52.4	49.8	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	17:00-18:00	53.2	50.0	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	08:00-09:00	53.9	50.8	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	09:00-10:00	56.8	52.6	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	10:00-11:00	56.8	51.1	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	11:00-12:00	57.8	47.8	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	12:00-13:00	51.4	48.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	13:00-14:00	54.3	50.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	14:00-15:00	62.4	51.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	15:00-16:00	53.2	49.5	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	16:00-17:00	52.9	49.6	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	17:00-18:00	53.8	50.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	08:00-09:00	54.0	52.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	09:00-10:00	52.9	51.0	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	10:00-11:00	53.1	50.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	11:00-12:00	52.3	49.8	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	12:00-13:00	53.0	49.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะ ไม่มีการจราจรและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท จีลอช จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forcaster Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจรเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงจราจร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	13:00-14:00	52.9	50.1	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	14:00-15:00	53.4	50.6	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	15:00-16:00	52.7	49.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	16:00-17:00	53.9	49.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	17:00-18:00	53.0	49.3	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	08:00-09:00	58.9	55.8	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	09:00-10:00	54.8	51.2	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	10:00-11:00	57.1	54.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	11:00-12:00	58.1	52.9	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	12:00-13:00	55.3	51.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	13:00-14:00	62.4	51.7	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	14:00-15:00	52.9	49.4	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	15:00-16:00	53.4	49.6	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	16:00-17:00	53.8	50.9	40.9	-	-	40.9	ไม่เปลี่ยนแปลง
ค่ามาตรฐาน								68.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะ ไม่มีการจราจรและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท จีลอช จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forcaster Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจรเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงจราจร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 3

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะก่อสร้าง

บริเวณโรงเรียนบ้านบางโหนด (ช่วงเวลากลางวัน)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	17:00-18:00	58.8	47.7	49.4	-	-	49.4	1.7
6/4/2012	08:00-09:00	50.2	45.5	49.4	-	-	49.4	3.9
6/4/2012	09:00-10:00	49.5	45.4	49.4	-	-	49.4	4.0
6/4/2012	10:00-11:00	49.6	45.6	49.4	-	-	49.4	3.8
6/4/2012	11:00-12:00	50.8	46.1	49.4	-	-	49.4	3.3
6/4/2012	12:00-13:00	48.5	45.5	49.4	-	-	49.4	3.9
6/4/2012	13:00-14:00	49.2	45.3	49.4	-	-	49.4	4.1
6/4/2012	14:00-15:00	48.9	46.2	49.4	-	-	49.4	3.2
6/4/2012	15:00-16:00	49.9	45.4	49.4	-	-	49.4	4.0
6/4/2012	16:00-17:00	49.3	46.7	49.4	-	-	49.4	2.7
6/4/2012	17:00-18:00	48.8	46.2	49.4	-	-	49.4	3.2
7/4/2012	08:00-09:00	48.9	45.6	49.4	-	-	49.4	3.8
7/4/2012	09:00-10:00	51.6	46.2	49.4	-	-	49.4	3.2
7/4/2012	10:00-11:00	48.4	46.3	49.4	-	-	49.4	3.1
7/4/2012	11:00-12:00	51.1	46.0	49.4	-	-	49.4	3.4
7/4/2012	12:00-13:00	51.3	46.4	49.4	-	-	49.4	3.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีเอช ค้าเกิล จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
7/4/2012	13:00-14:00	49.5	46.4	49.4	-	-	49.4	3.0
7/4/2012	14:00-15:00	50.2	46.4	49.4	-	-	49.4	3.0
7/4/2012	15:00-16:00	50.8	45.7	49.4	-	-	49.4	3.7
7/4/2012	16:00-17:00	51.5	45.6	49.4	-	-	49.4	3.8
7/4/2012	17:00-18:00	48.8	46.2	49.4	-	-	49.4	3.2
8/4/2012	08:00-09:00	51.7	47.4	49.4	-	-	49.4	2.0
8/4/2012	09:00-10:00	55.3	52.2	49.4	-	-	49.4	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	10:00-11:00	60.5	57.5	49.4	-	-	49.4	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	11:00-12:00	57.0	53.4	49.4	-	-	49.4	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	12:00-13:00	47.6	45.6	49.4	-	-	49.4	3.8
8/4/2012	13:00-14:00	50.3	46.6	49.4	-	-	49.4	2.8
8/4/2012	14:00-15:00	51.7	47.2	49.4	-	-	49.4	2.2
8/4/2012	15:00-16:00	48.3	45.1	49.4	-	-	49.4	4.3
8/4/2012	16:00-17:00	50.7	45.6	49.4	-	-	49.4	3.8
8/4/2012	17:00-18:00	52.3	46.8	49.4	-	-	49.4	2.6
9/4/2012	08:00-09:00	52.4	46.9	49.4	-	-	49.4	2.5
9/4/2012	09:00-10:00	51.7	45.4	49.4	-	-	49.4	4.0
9/4/2012	10:00-11:00	51.4	46.6	49.4	-	-	49.4	2.8
9/4/2012	11:00-12:00	51.9	46.4	49.4	-	-	49.4	3.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีเอช ค้าเกิล จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าหลุดจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	12:00-13:00	49.6	45.9	49.4	-	-	49.4	3.5
9/4/2012	13:00-14:00	48.8	46.0	49.4	-	-	49.4	3.4
9/4/2012	14:00-15:00	50.7	47.1	49.4	-	-	49.4	2.3
9/4/2012	15:00-16:00	50.3	46.4	49.4	-	-	49.4	3.0
9/4/2012	16:00-17:00	49.5	45.3	49.4	-	-	49.4	4.1
9/4/2012	17:00-18:00	50.4	45.3	49.4	-	-	49.4	4.1
10/4/2012	08:00-09:00	59.7	45.7	49.4	-	-	49.4	3.7
10/4/2012	09:00-10:00	49.6	44.6	49.4	-	-	49.4	4.8
10/4/2012	10:00-11:00	49.4	45.2	49.4	-	-	49.4	4.2
10/4/2012	11:00-12:00	50.2	45.4	49.4	-	-	49.4	4.0
10/4/2012	12:00-13:00	47.7	44.9	49.4	-	-	49.4	4.5
10/4/2012	13:00-14:00	49.1	46.9	49.4	-	-	49.4	2.5
10/4/2012	14:00-15:00	54.7	46.2	49.4	-	-	49.4	3.2
10/4/2012	15:00-16:00	49.7	46.1	49.4	-	-	49.4	3.3
10/4/2012	16:00-17:00	48.2	44.8	49.4	-	-	49.4	4.6
10/4/2012	17:00-18:00	49.4	44.8	49.4	-	-	49.4	4.6
11/4/2012	08:00-09:00	49.8	45.0	49.4	-	-	49.4	4.4
11/4/2012	09:00-10:00	48.7	44.5	49.4	-	-	49.4	4.9
11/4/2012	10:00-11:00	47.7	45.0	49.4	-	-	49.4	4.4

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forrester Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าหลุดจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
11/4/2012	11:00-12:00	47.5	45.3	49.4	-	-	49.4	4.1
11/4/2012	12:00-13:00	49.8	46.2	49.4	-	-	49.4	3.2
11/4/2012	13:00-14:00	48.4	45.5	49.4	-	-	49.4	3.9
11/4/2012	14:00-15:00	48.6	45.6	49.4	-	-	49.4	3.8
11/4/2012	15:00-16:00	50.9	45.4	49.4	-	-	49.4	4.0
11/4/2012	16:00-17:00	51.4	45.5	49.4	-	-	49.4	3.9
11/4/2012	17:00-18:00	55.0	46.3	49.4	-	-	49.4	3.1
12/4/2012	08:00-09:00	50.9	45.4	49.4	-	-	49.4	4.0
12/4/2012	09:00-10:00	50.8	45.3	49.4	-	-	49.4	4.1
12/4/2012	10:00-11:00	49.0	44.6	49.4	-	-	49.4	4.8
12/4/2012	11:00-12:00	44.0	41.1	49.4	-	-	49.4	8.3
12/4/2012	12:00-13:00	46.0	41.9	49.4	-	-	49.4	7.5
12/4/2012	13:00-14:00	45.4	40.2	49.4	-	-	49.4	9.2
12/4/2012	14:00-15:00	50.4	45.6	49.4	-	-	49.4	3.8
12/4/2012	15:00-16:00	50.0	45.1	49.4	-	-	49.4	4.3
12/4/2012	16:00-17:00	49.6	44.9	49.4	-	-	49.4	4.5
ค่ามาตรฐาน								10.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forrester Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 4

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะดำเนินการ

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ช่วงเวลากลางวัน)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	13:00-14:00	56.4	50.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	14:00-15:00	55.9	50.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	15:00-16:00	56.4	49.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	16:00-17:00	55.5	48.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	17:00-18:00	55.7	48.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	18:00-19:00	55.6	53.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	19:00-20:00	54.0	52.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	20:00-21:00	55.3	53.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	21:00-22:00	53.0	51.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	06:00-07:00	54.4	52.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	07:00-08:00	54.5	49.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	08:00-09:00	54.7	49.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	09:00-10:00	54.7	49.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	10:00-11:00	53.5	49.7	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	11:00-12:00	54.6	49.3	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	12:00-13:00	53.2	49.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	13:00-14:00	53.0	48.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท จิตอม จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	14:00-15:00	55.9	50.1	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	15:00-16:00	53.8	47.7	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	16:00-17:00	53.2	48.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	17:00-18:00	54.0	48.3	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	18:00-19:00	55.3	53.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	19:00-20:00	54.2	52.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	20:00-21:00	54.4	52.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	21:00-22:00	52.8	51.3	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	06:00-07:00	54.3	51.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	07:00-08:00	56.1	50.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	08:00-09:00	53.3	48.9	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	09:00-10:00	55.1	50.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	10:00-11:00	56.5	50.5	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	11:00-12:00	55.2	50.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	12:00-13:00	54.6	50.3	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	13:00-14:00	54.5	49.5	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	14:00-15:00	53.2	48.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	15:00-16:00	53.9	48.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	16:00-17:00	53.1	48.5	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท จิตอม จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวน (Leq 1	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงบรรทวน
7/4/2012	17:00-18:00	54.0	48.1	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
7/4/2012	18:00-19:00	60.4	58.7	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
7/4/2012	19:00-20:00	56.1	52.6	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
7/4/2012	20:00-21:00	52.3	49.6	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
7/4/2012	21:00-22:00	50.4	48.2	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	06:00-07:00	54.3	51.2	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	07:00-08:00	55.2	50.3	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	08:00-09:00	54.9	50.0	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	09:00-10:00	58.1	54.3	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	10:00-11:00	54.7	48.9	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	11:00-12:00	48.2	45.0	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	12:00-13:00	46.7	43.5	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	13:00-14:00	46.8	42.7	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	14:00-15:00	46.4	43.1	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	15:00-16:00	53.5	45.1	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	16:00-17:00	55.4	52.5	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	17:00-18:00	53.3	49.4	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	18:00-19:00	61.7	58.3	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	19:00-20:00	66.5	64.8	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีทอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการบรรทวนเป็นระดับเสียงจากยานพาหนะที่ผ่านมาบริเวณจุดตรวจวัดเสียงของโครงการเท่านั้น

4. ค่ามาตรฐานเสียงบรรทวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวน (Leq 1	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงบรรทวน
8/4/2012	20:00-21:00	63.6	59.0	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8/4/2012	21:00-22:00	64.0	60.5	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	06:00-07:00	54.7	53.6	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	07:00-08:00	54.2	52.7	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	08:00-09:00	52.1	50.3	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	09:00-10:00	50.4	47.4	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	10:00-11:00	55.3	50.7	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	11:00-12:00	56.1	51.8	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	12:00-13:00	54.7	49.8	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	13:00-14:00	55.3	50.2	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	14:00-15:00	56.1	49.0	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	15:00-16:00	56.4	50.7	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	16:00-17:00	57.2	48.9	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	17:00-18:00	54.6	49.0	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	18:00-19:00	56.1	52.6	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	19:00-20:00	54.0	51.2	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	20:00-21:00	51.6	48.9	20.3	-	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	21:00-22:00	50.5	48.6	20.3	+	-	20.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีทอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการบรรทวนเป็นระดับเสียงจากยานพาหนะที่ผ่านมาบริเวณจุดตรวจวัดเสียงของโครงการเท่านั้น

4. ค่ามาตรฐานเสียงบรรทวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	06:00-07:00	54.4	51.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	07:00-08:00	55.1	50.1	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	08:00-09:00	54.9	50.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	09:00-10:00	56.5	51.1	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	10:00-11:00	56.5	50.7	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	11:00-12:00	56.0	50.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	12:00-13:00	54.7	48.9	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	13:00-14:00	54.4	49.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	14:00-15:00	57.5	50.1	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	15:00-16:00	57.5	50.7	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	16:00-17:00	56.1	50.1	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	17:00-18:00	54.2	48.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	18:00-19:00	55.0	53.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	19:00-20:00	54.9	53.5	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	20:00-21:00	52.0	50.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	21:00-22:00	51.0	48.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	06:00-07:00	54.2	51.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	07:00-08:00	54.0	50.3	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	08:00-09:00	53.9	50.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจรและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forecolor Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจรเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงจราจร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	09:00-10:00	54.4	51.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	10:00-11:00	54.5	51.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	11:00-12:00	53.6	49.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	12:00-13:00	53.8	50.7	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	13:00-14:00	55.9	52.3	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	14:00-15:00	54.6	49.7	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	15:00-16:00	53.1	48.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	16:00-17:00	52.2	48.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	17:00-18:00	53.2	48.8	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	18:00-19:00	56.7	54.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	19:00-20:00	54.7	53.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	20:00-21:00	51.7	50.3	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	21:00-22:00	50.4	49.2	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	06:00-07:00	54.3	51.4	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	07:00-08:00	52.7	49.6	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	08:00-09:00	55.1	50.5	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	09:00-10:00	53.8	50.9	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	10:00-11:00	55.0	51.1	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	11:00-12:00	54.6	51.0	20.3	-	-	20.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
ค่ามาตรฐาน								16.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจรและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forecolor Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจรเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงจราจร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 5

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะดำเนินการ

บริเวณโรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ (ช่วงเวลากลางวัน)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	18:00-19:00	54.6	53.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	19:00-20:00	63.8	62.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	20:00-21:00	50.5	49.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	21:00-22:00	49.3	48.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	06:00-07:00	54.4	51.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	07:00-08:00	51.9	49.9	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	08:00-09:00	52.5	49.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	09:00-10:00	52.2	49.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	10:00-11:00	51.4	48.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	11:00-12:00	52.9	50.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	12:00-13:00	52.0	49.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	13:00-14:00	52.9	50.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	14:00-15:00	52.2	50.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	15:00-16:00	51.9	50.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	16:00-17:00	53.1	50.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	17:00-18:00	53.5	50.0	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	18:00-19:00	55.7	52.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท จีเอล จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	19:00-20:00	65.6	64.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	20:00-21:00	57.6	56.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	21:00-22:00	63.0	63.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	06:00-07:00	54.0	51.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	07:00-08:00	53.6	51.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	08:00-09:00	54.2	51.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	09:00-10:00	53.5	50.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	10:00-11:00	52.8	50.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	11:00-12:00	65.5	51.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	12:00-13:00	56.0	50.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	13:00-14:00	52.1	49.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	14:00-15:00	54.1	51.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	15:00-16:00	53.8	50.9	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	16:00-17:00	54.2	50.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	17:00-18:00	64.0	50.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	18:00-19:00	61.1	54.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	19:00-20:00	69.0	68.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	20:00-21:00	64.2	63.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	21:00-22:00	51.0	49.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท จีเอล จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	06:00-07:00	53.6	50.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	07:00-08:00	54.2	49.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	08:00-09:00	53.8	50.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	09:00-10:00	52.5	50.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	10:00-11:00	52.9	50.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	11:00-12:00	52.7	50.5	12.1	-	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	12:00-13:00	53.3	50.9	12.1	-	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	13:00-14:00	53.1	50.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	14:00-15:00	53.0	50.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	15:00-16:00	55.0	49.7	12.1	-	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	16:00-17:00	52.9	49.4	12.1	-	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	17:00-18:00	53.6	49.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	18:00-19:00	60.0	58.9	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	19:00-20:00	67.2	66.2	12.1	-	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	20:00-21:00	58.0	54.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	21:00-22:00	49.5	48.0	12.1	-	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	06:00-07:00	62.2	60.5	12.1	-	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	07:00-08:00	57.1	51.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	08:00-09:00	54.9	50.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการจราบการและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณหาค่าและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราบการเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราบการ (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราบการ (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราบการ
9/4/2012	09:00-10:00	53.9	48.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	10:00-11:00	51.5	49.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	11:00-12:00	53.2	49.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	12:00-13:00	52.2	49.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	13:00-14:00	52.7	49.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	14:00-15:00	53.7	50.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	15:00-16:00	53.6	50.2	12.1	+	+	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	16:00-17:00	52.4	49.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	17:00-18:00	53.2	50.0	12.1	+	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	18:00-19:00	57.6	55.6	12.1	+	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	19:00-20:00	68.1	67.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	20:00-21:00	66.5	65.9	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	21:00-22:00	51.6	50.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	06:00-07:00	56.5	50.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	07:00-08:00	53.3	50.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	08:00-09:00	53.9	50.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	09:00-10:00	56.8	52.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	10:00-11:00	56.8	51.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	11:00-12:00	57.8	47.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการจราบการและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณหาค่าและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราบการเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
10/4/2012	12:00-13:00	51.4	48.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	13:00-14:00	54.3	50.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	14:00-15:00	52.4	51.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	15:00-16:00	53.2	49.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	16:00-17:00	52.9	49.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	17:00-18:00	53.8	50.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	18:00-19:00	58.3	57.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	19:00-20:00	67.3	66.5	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	20:00-21:00	66.7	66.0	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	21:00-22:00	50.5	49.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	06:00-07:00	55.1	52.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	07:00-08:00	54.3	52.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	08:00-09:00	54.0	52.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	09:00-10:00	52.9	51.0	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	10:00-11:00	53.1	50.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	11:00-12:00	52.3	49.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	12:00-13:00	53.0	49.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	13:00-14:00	52.9	50.1	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	14:00-15:00	53.4	50.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forrender Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณหาค่าและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
11/4/2012	15:00-16:00	52.7	49.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	16:00-17:00	53.9	49.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	17:00-18:00	53.0	49.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	18:00-19:00	59.1	57.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	19:00-20:00	67.3	66.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	20:00-21:00	64.5	63.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	21:00-22:00	52.3	51.3	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	06:00-07:00	56.3	52.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	07:00-08:00	55	51.9	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	08:00-09:00	58.9	55.8	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	09:00-10:00	54.8	51.2	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	10:00-11:00	57.1	54.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	11:00-12:00	58.1	52.9	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	12:00-13:00	55.3	51.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	13:00-14:00	62.4	51.7	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	14:00-15:00	52.9	49.4	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	15:00-16:00	53.4	49.6	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	16:00-17:00	53.8	50.9	12.1	-	-	12.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
	ค่ามาตรฐาน							68.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forrender Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณหาค่าและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 6

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะดำเนินการ

บริเวณโรงเรียนบ้านบางโทนด (ช่วงเวลากลางวัน)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	18:00-19:00	51.8	46.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	19:00-20:00	46.2	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	20:00-21:00	46.6	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	21:00-22:00	46.7	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	06:00-07:00	52.0	47.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	07:00-08:00	48.0	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	08:00-09:00	50.2	45.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	09:00-10:00	49.5	45.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	10:00-11:00	49.6	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	11:00-12:00	50.8	46.1	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	12:00-13:00	48.5	45.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	13:00-14:00	48.2	45.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	14:00-15:00	48.9	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	15:00-16:00	49.9	45.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	16:00-17:00	49.8	46.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	17:00-18:00	48.8	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	18:00-19:00	49.3	46.8	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forsendar Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการเอง

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	19:00-20:00	47.8	46.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	20:00-21:00	47.5	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	21:00-22:00	46.8	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	06:00-07:00	52.5	47.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	07:00-08:00	52.8	45.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	08:00-09:00	49.9	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	09:00-10:00	51.6	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	10:00-11:00	48.4	46.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	11:00-12:00	51.1	46.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	12:00-13:00	51.3	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	13:00-14:00	48.5	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	14:00-15:00	50.2	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	15:00-16:00	50.8	45.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	16:00-17:00	51.5	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	17:00-18:00	48.8	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	18:00-19:00	48.7	46.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	19:00-20:00	47.6	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	20:00-21:00	46.7	46.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	21:00-22:00	46.8	46.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forsendar Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการเอง

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าหูจากตารางปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
8/4/2012	06:00-07:00	54.2	47.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	07:00-08:00	49.6	46.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	08:00-09:00	51.7	47.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	09:00-10:00	55.3	52.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	10:00-11:00	60.5	57.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	11:00-12:00	57.0	53.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	12:00-13:00	47.6	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	13:00-14:00	50.3	46.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	14:00-15:00	51.7	47.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	15:00-16:00	48.3	45.1	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	16:00-17:00	50.7	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	17:00-18:00	52.1	46.8	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	18:00-19:00	49.7	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	19:00-20:00	45.5	45.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	20:00-21:00	46.1	45.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	21:00-22:00	45.1	44.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	06:00-07:00	55.7	53.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	07:00-08:00	53.8	47.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	08:00-09:00	52.4	46.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีออท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forrester Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าหูจากตารางปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	09:00-10:00	51.7	45.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	10:00-11:00	51.4	46.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	11:00-12:00	51.9	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	12:00-13:00	49.6	45.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	13:00-14:00	48.8	46.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	14:00-15:00	50.7	47.1	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	15:00-16:00	50.3	46.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	16:00-17:00	49.5	45.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	17:00-18:00	50.4	45.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	18:00-19:00	50.8	46.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	19:00-20:00	50.2	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	20:00-21:00	47.5	46.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	21:00-22:00	47.2	46.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	06:00-07:00	48.8	47.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	07:00-08:00	48.5	45.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	08:00-09:00	59.7	45.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	09:00-10:00	49.6	44.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	10:00-11:00	49.4	45.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	11:00-12:00	50.2	45.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีออท จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forrester Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	12:00-13:00	47.7	44.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	13:00-14:00	49.1	46.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	14:00-15:00	54.7	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	15:00-16:00	49.7	46.1	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	16:00-17:00	48.2	44.8	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	17:00-18:00	49.4	44.8	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	18:00-19:00	50.4	46.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	19:00-20:00	48.0	45.8	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	20:00-21:00	48.5	47.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	21:00-22:00	48.4	47.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	06:00-07:00	52.1	47.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	07:00-08:00	54.6	45.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	08:00-09:00	49.8	45.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	09:00-10:00	48.7	44.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	10:00-11:00	47.7	45.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	11:00-12:00	47.5	45.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	12:00-13:00	49.8	46.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	13:00-14:00	48.4	45.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	14:00-15:00	48.6	45.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจรและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีเอช ซำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจรเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงจราจร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 1 hr)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 1 hr)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 1 hr)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	15:00-16:00	50.9	45.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	16:00-17:00	51.4	45.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	17:00-18:00	55.0	46.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	18:00-19:00	50.0	47.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	19:00-20:00	50.2	47.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	20:00-21:00	50.1	49.1	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	21:00-22:00	50.9	49.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	06:00-07:00	48.5	51.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	07:00-08:00	48.4	49.6	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	08:00-09:00	50.9	50.5	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	09:00-10:00	50.8	50.9	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	10:00-11:00	49.0	51.1	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	11:00-12:00	44.0	51.0	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	12:00-13:00	46.0	50.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	13:00-14:00	45.4	52.3	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	14:00-15:00	50.4	49.7	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	15:00-16:00	50.0	48.2	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	16:00-17:00	49.6	48.4	20.0	-	-	20.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
	ค่ามาตรฐาน							88.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจรและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีเอช ซำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

3. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจรเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

4. ค่ามาตรฐานเสียงจราจร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 7

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะดำเนินการ

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ช่วงเวลากลางคืน)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	22:00	49.9	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:05	52.3	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:10	50.6	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:15	51.1	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:20	51.1	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:25	52.0	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:30	50.3	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:35	51.4	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:40	51.0	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:45	49.4	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:50	49.3	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:55	49.5	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:00	50.7	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:05	50.6	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:10	50.0	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอล จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับการลดทอนเสียงขณะมีการรบกวน คือ ระดับเสียงจากโครงการ มาคำนวณ 3 เมื่อจากเป็นการคำนวณระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางคืน

3. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

4. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากผลต่างกำหนดเสียงของโครงการแล้ว

5. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	23:15	50.9	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:20	51.9	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:25	49.7	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:30	52.5	50.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:35	53.9	51.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:40	52.1	50.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:45	51.2	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:50	49.8	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:55	51.2	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:00	50.2	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:05	50.8	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:10	49.8	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:15	48.9	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:20	49.6	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:25	50.1	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:30	49.5	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:35	49.8	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:40	50.5	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:45	49.9	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:50	50.1	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:55	50.0	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:00	49.3	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:05	50.6	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
6/4/2012	01:10	50.8	49.6	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:15	51.0	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:20	51.2	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:25	51.5	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:30	51.1	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:35	51.0	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:40	50.3	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:45	50.3	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:50	52.1	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:55	50.5	50.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:00	50.4	50.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:05	49.8	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:10	49.9	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:15	49.4	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:20	49.2	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:25	49.0	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:30	49.0	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:35	49.6	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:40	48.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:45	50.4	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:50	48.5	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:55	49.0	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:00	49.3	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
6/4/2012	03:05	49.3	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:10	49.0	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:15	56.4	54.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:20	50.5	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:25	50.7	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:30	49.5	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:35	50.1	49.6	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:40	49.6	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:45	49.7	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:50	49.8	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:55	49.7	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:00	49.3	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:05	54.1	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:10	49.6	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:15	50.2	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:20	50.2	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:25	51.1	50.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:30	52.9	51.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:35	52.2	50.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:40	51.1	50.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:45	51.3	50.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:50	51.7	50.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:55	51.3	50.5	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าดูดจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	05:00	51.4	50.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:05	50.9	50.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:10	51.1	50.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:15	51.6	51.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:20	51.0	50.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:25	52.7	51.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:30	52.7	51.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:35	51.6	50.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:40	51.0	50.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:45	51.6	51.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:50	52.6	51.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:55	52.6	51.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	06:00	55.1	53.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:00	52.2	51.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:05	51.8	51.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:10	51.6	50.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:15	53.2	51.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:20	52.9	51.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:25	52.0	50.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:30	52.4	51.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:35	52.7	51.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:40	52.4	51.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:45	52.3	51.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าดูดจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	22:50	52.2	51.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:55	52.8	51.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:00	51.5	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:05	51.1	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:10	50.7	50.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:15	50.8	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:20	51.4	50.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:25	52.6	51.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:30	52.4	51.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:35	52.2	51.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:40	51.5	50.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:45	51.3	50.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:50	52.6	50.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:55	50.0	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:00	48.5	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:05	48.1	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:10	49.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:15	48.5	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:20	49.7	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:25	48.9	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:30	48.1	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:35	48.2	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:40	48.0	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	00:45	48.2	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:50	48.9	47.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:55	48.5	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:00	49.1	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:05	48.1	47.7	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:10	49.0	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:15	49.4	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:20	48.2	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:25	49.1	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:30	49.1	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:35	49.5	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:40	48.3	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:45	49.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:50	48.6	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:55	48.3	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:00	48.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:05	48.4	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:10	48.6	48.2	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:15	48.3	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:20	49.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:25	48.4	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:30	49.5	48.4	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:35	48.7	48.3	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:40	48.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	02:45	48.2	48.0	20.3	-	+	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:50	48.6	48.0	20.3	-	+	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:55	48.0	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:00	48.2	47.7	20.3	-	+	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:05	48.1	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:10	48.3	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:15	49.6	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:20	48.8	48.2	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:25	50.4	48.5	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:30	48.1	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:35	48.3	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:40	49.5	48.5	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:45	51.8	50.7	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:50	50.7	49.7	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:55	50.6	49.7	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:00	48.7	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:05	48.3	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:10	50.6	47.9	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:15	48.4	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:20	48.8	48.1	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:25	48.5	48.0	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:30	50.3	48.3	20.3	+	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:35	48.5	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:40	48.2	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	04:45	48.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:50	48.5	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:55	48.7	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:00	49.0	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:05	51.4	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:10	49.0	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:15	49.3	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:20	52.1	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:25	51.1	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:30	49.9	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:35	49.2	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:40	50.2	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:45	49.5	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:50	49.6	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:55	51.6	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	06:00	59.6	58.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:00	49.6	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:05	50.1	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:10	51.0	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:15	50.1	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:20	50.1	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:25	51.4	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:30	51.9	50.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	22:35	53.1	50.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:40	52.2	50.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:45	51.2	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:50	52.0	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:55	51.0	50.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:00	51.3	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:05	50.7	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:10	51.0	50.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:15	51.1	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:20	50.4	49.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:25	51.8	50.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:30	50.9	50.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:35	51.2	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:40	51.9	50.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:45	51.6	50.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:50	52.3	50.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:55	51.2	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:00	50.9	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:05	60.1	50.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:10	51.0	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:15	50.3	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:20	51.4	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:25	51.8	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าอ้างจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	00:30	50.2	49.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:35	50.3	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:40	50.7	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:45	50.8	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:50	48.8	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:55	49.2	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:00	49.3	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:05	49.3	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:10	49.0	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:15	51.1	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:20	48.6	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:25	48.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:30	51.1	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:35	49.3	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:40	49.3	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:45	49.1	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:50	49.1	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:55	49.6	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:00	48.9	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:05	49.4	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:10	49.0	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:15	52.9	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:20	49.3	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าอ้างจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	02:25	49.4	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:30	49.4	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:35	49.2	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:40	50.3	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:45	49.7	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:50	48.8	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:55	48.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:00	49.3	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:05	48.6	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:10	48.6	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:15	48.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:20	48.5	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:25	48.2	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:30	48.5	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:35	48.6	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:40	48.6	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:45	49.4	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:50	48.4	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:55	51.2	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:00	50.2	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:05	48.4	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:10	48.9	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:15	49.5	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:20	49.2	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
8/4/2012	04:25	48.9	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:30	50.2	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:35	48.4	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:40	50.2	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:45	54.1	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:50	50.1	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:55	50.7	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:00	50.3	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:05	52.4	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:10	49.8	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:15	50.1	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:20	49.5	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:25	52.1	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:30	49.4	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:35	49.7	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:40	50.1	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:45	51.1	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:50	52.0	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:55	55.0	52.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	06:00	58.1	56.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:00	63.1	57.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:05	63.6	57.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:10	66.0	62.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
8/4/2012	22:15	65.9	62.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:20	61.6	57.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:25	62.6	59.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:30	62.9	60.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:35	63.8	60.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:40	63.5	61.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:45	63.5	61.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:50	63.1	61.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:55	62.9	60.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:00	64.8	61.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:05	63.7	60.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:10	62.8	60.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:15	62.9	60.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:20	63.0	60.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:25	61.6	58.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:30	61.3	55.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:35	59.8	54.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:40	57.5	54.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:45	59.1	55.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:50	61.4	56.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:55	60.1	56.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:00	58.6	54.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:05	59.9	55.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{95} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	คลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	00:10	60.0	56.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:15	59.3	56.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:20	58.8	56.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:25	58.3	56.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:30	59.6	57.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:35	60.2	58.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:40	60.7	59.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:45	61.9	60.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:50	61.8	60.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:55	61.5	60.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:00	60.8	59.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:05	59.7	57.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:10	60.2	58.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:15	60.6	59.3	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:20	61.6	59.6	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:25	61.7	60.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:30	61.4	60.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:35	60.7	59.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:40	61.3	59.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:45	60.7	59.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:50	60.5	59.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:55	61.1	59.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:00	60.5	59.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{95} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	คลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	02:05	60.7	59.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:10	61.0	59.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:15	61.1	60.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:20	61.4	60.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:25	60.5	59.2	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:30	60.5	59.2	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:35	61.1	59.8	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:40	59.2	58.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:45	55.8	54.2	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:50	56.5	54.2	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:55	55.9	54.5	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:00	57.0	55.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:05	57.3	56.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:10	58.9	56.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:15	59.0	56.6	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:20	59.4	57.5	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:25	58.6	57.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:30	58.3	57.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:35	58.5	56.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:40	59.7	57.7	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:45	59.0	56.4	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:50	59.5	57.1	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:55	59.3	56.9	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:00	58.9	57.0	20.3	-	-	23.3	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	คลต่าง	ตัวปรับค่าดูจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	04:05	59.4	55.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:10	59.2	57.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:15	59.8	56.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:20	60.5	57.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:25	58.3	56.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:30	60.2	58.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:35	59.4	58.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:40	57.4	55.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:45	57.8	56.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:50	56.6	55.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:55	56.5	55.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:00	56.3	55.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:05	57.2	56.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:10	57.4	56.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:15	57.2	56.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:20	57.6	56.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:25	58.2	57.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:30	57.6	56.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:35	56.4	55.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:40	55.8	54.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:45	55.0	54.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:50	55.3	54.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:55	55.5	54.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	06:00	55.1	54.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	คลต่าง	ตัวปรับค่าดูจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	22:00	49.2	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:05	49.3	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:10	51.0	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:15	51.0	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:20	51.1	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:25	51.1	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:30	50.0	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:35	48.4	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:40	50.8	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:45	49.7	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:50	51.4	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:55	50.1	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:00	51.4	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:05	50.1	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:10	49.3	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:15	49.1	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:20	49.7	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:25	49.4	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:30	49.9	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:35	49.2	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:40	50.9	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:45	49.7	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:50	49.9	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:55	49.8	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าหูจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	00:00	50.2	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:05	50.5	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:10	50.4	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:15	50.0	49.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:20	52.7	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:25	50.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:30	49.2	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:35	50.5	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:40	49.7	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:45	49.1	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:50	49.7	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:55	48.9	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:00	49.0	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:05	48.2	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:10	48.5	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:15	50.1	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:20	49.4	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:25	49.0	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:30	49.0	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:35	49.2	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:40	49.5	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:45	50.1	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:50	49.9	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าหูจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	01:55	49.0	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:00	49.0	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:05	48.9	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:10	49.1	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:15	48.9	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:20	49.7	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:25	49.1	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:30	49.9	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:35	48.8	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:40	48.6	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:45	49.6	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:50	49.3	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:55	50.7	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:00	49.8	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:05	48.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:10	48.6	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:15	48.4	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:20	49.0	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:25	49.5	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:30	49.4	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:35	49.3	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:40	49.4	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:45	49.9	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:50	49.3	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	03:55	50.2	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:00	49.5	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:05	49.3	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:10	49.6	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:15	49.6	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:20	50.1	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:25	50.0	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:30	49.5	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:35	49.9	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:40	48.7	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:45	51.2	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:50	51.3	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:55	50.0	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:00	49.8	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:05	50.3	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:10	50.0	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:15	50.5	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:20	51.3	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:25	49.5	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:30	50.9	49.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:35	50.5	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:40	51.5	50.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:45	50.5	49.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:50	53.0	49.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	05:55	55.2	50.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	06:00	60.2	59.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:00	50.0	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:05	50.6	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:10	49.6	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:15	49.1	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:20	49.8	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:25	49.3	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:30	48.5	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:35	48.3	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:40	49.7	47.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:45	47.7	47.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:50	47.8	47.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:55	48.3	47.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:00	47.9	47.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:05	48.4	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:10	49.0	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:15	48.1	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:20	48.4	47.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:25	49.1	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:30	49.7	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:35	48.1	47.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:40	50.4	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 นาที)	เผล่ง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	23:45	48.0	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:50	48.9	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:55	49.8	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:00	48.1	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:05	48.3	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:10	48.7	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:15	49.6	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:20	48.5	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:25	48.6	47.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:30	48.7	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:35	48.0	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:40	48.0	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:45	48.4	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:50	48.4	47.6	20.2	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:55	47.6	47.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:00	48.2	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:05	48.6	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:10	48.0	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:15	49.1	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:20	48.4	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:25	48.5	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:30	47.8	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:35	48.0	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 นาที)	เผล่ง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	01:40	48.0	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:45	47.8	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:50	48.0	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:55	47.7	47.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:00	47.9	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:05	48.0	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:10	48.0	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:15	50.1	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:20	48.1	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:25	48.6	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:30	48.0	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:35	48.0	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:40	48.1	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:45	48.6	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:50	47.9	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:55	47.9	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:00	47.8	47.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:05	48.0	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:10	47.9	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:15	47.9	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:20	48.2	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:25	49.0	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:30	48.3	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:35	48.7	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าดูจากตารางปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	03:40	48.3	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	03:45	48.6	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	03:50	48.2	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	03:55	48.8	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:00	48.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:05	48.6	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:10	49.1	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:15	48.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:20	48.6	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:25	48.7	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:30	48.9	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:35	48.9	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:40	49.2	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:45	49.3	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:50	49.5	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	04:55	49.4	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:00	49.8	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:05	49.4	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:10	48.9	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:15	48.0	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:20	48.8	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:25	50.2	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:30	49.2	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:35	48.8	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าดูจากตารางปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	05:40	49.5	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:45	49.2	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:50	50.5	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	05:55	52.1	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	06:00	58.9	57.9	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:00	49.1	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:05	49.2	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:10	49.2	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:15	48.5	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:20	49.1	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:25	48.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:30	48.9	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:35	49.1	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:40	49.4	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:45	49.3	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:50	51.5	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	22:55	49.7	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	23:00	50.5	49.5	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	23:05	49.9	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	23:10	49.8	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	23:15	50.6	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	23:20	50.6	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง
11/4/2012	23:25	49.6	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่ปรี๊ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	23:30	49.7	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:35	51.0	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:40	49.3	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:45	50.5	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:50	50.1	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:55	48.8	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:00	49.4	48.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:05	48.9	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:10	49.5	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:15	50.6	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:20	53.8	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:25	49.2	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:30	50.4	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:35	48.6	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:40	48.2	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:45	49.6	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:50	49.2	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:55	48.6	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:00	48.4	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:05	47.9	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:10	48.0	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:15	48.9	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:20	48.8	47.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
12/4/2012	01:25	48.7	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:30	50.9	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:35	48.9	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:40	48.9	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:45	57.3	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:50	48.9	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:55	49.7	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:00	49.7	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:05	48.8	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:10	48.2	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:15	48.5	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:20	48.3	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:25	48.5	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:30	48.3	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:35	48.4	48.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:40	48.3	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:45	47.8	47.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:50	48.2	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:55	48.1	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:00	48.1	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:05	47.9	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:10	48.1	47.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:15	52.0	47.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:20	48.4	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงรบกวน
12/4/2012	03:25	48.8	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:30	48.5	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:35	50.0	48.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:40	48.2	47.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:45	50.4	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:50	48.6	48.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:55	48.7	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:00	49.0	48.7	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:05	49.4	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:10	49.0	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:15	49.1	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:20	48.7	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:25	48.6	48.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:30	48.8	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:35	48.8	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:40	48.8	48.6	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:45	48.8	48.5	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:50	49.3	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:55	49.2	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:00	49.2	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:05	49.1	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:10	49.8	49.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:15	49.2	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:20	52.8	48.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงรบกวน
12/4/2012	05:25	50.5	48.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:30	50.2	49.3	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:35	49.4	49.1	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:40	49.9	49.2	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:45	49.7	49.4	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:50	52.8	49.9	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:55	53.4	50.8	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	06:00	58.7	58.0	20.3	-	-	23.3	ไม่เปลี่ยนแปลง
	ค่ามาตรฐาน							10.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีลอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน คือ ระดับเสียงจากโครงการ บวกด้วย 3 เนื่องจากเป็นการคำนวณระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลาหลายชั่วโมง

3. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forecast Equation

4. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการแล้ว

5. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 8

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะดำเนินการ

บริเวณโรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ (ช่วงเวลากลางคืน)

หน่วย : เดซิเบล (ดี)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ลดต่ำ	ตัวปรับค่าอุณหภูมิการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	22:00	49.2	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:05	53.3	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:10	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:15	49.5	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:20	49.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:25	49.4	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:30	50.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:35	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:40	49.0	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:45	49.2	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:50	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:55	49.0	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:00	49.4	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:05	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:10	49.0	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:15	50.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอน จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน คือ ระดับเสียงจากโครงการ บวกด้วย 3 เนื่องจากเป็นการคำนวณระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางคืน

3. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

4. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณลดต่ำและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการล้วน

5. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ดี)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ลดต่ำ	ตัวปรับค่าอุณหภูมิการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	23:20	49.1	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:25	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:30	49.5	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:35	48.8	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:40	49.0	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:45	48.7	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:50	48.6	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:55	48.6	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:00	49.1	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:05	48.8	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:10	49.0	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:15	48.8	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:20	50.0	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:25	50.3	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:30	55.4	51.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:35	56.0	52.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:40	53.8	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:45	49.5	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:50	50.5	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:55	49.0	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:00	49.3	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:05	51.2	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:10	49.0	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{95} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	01:15	49.4	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:20	49.4	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:25	49.3	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:30	49.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:35	49.0	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:40	49.5	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:45	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:50	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:55	49.1	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:00	49.5	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:05	48.9	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:10	50.2	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:15	51.5	51.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:20	51.1	50.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:25	50.0	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:30	51.1	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:35	49.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:40	49.7	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:45	48.9	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:50	49.0	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:55	49.6	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:00	49.8	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:05	50.1	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{95} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	03:10	51.1	50.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:15	50.2	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:20	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:25	50.2	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:30	50.5	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:35	49.9	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:40	49.8	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:45	50.4	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:50	51.0	50.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:55	50.9	50.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:00	50.5	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:05	50.9	50.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:10	49.7	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:15	48.6	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:20	49.7	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:25	49.7	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:30	51.1	50.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:35	51.0	50.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:40	51.1	50.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:45	51.2	50.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:50	51.0	50.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:55	52.0	51.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:00	50.1	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าผลจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
6/4/2012	05:05	51.7	51.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:10	51.6	51.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:15	50.4	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:20	60.2	57.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:25	60.9	58.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:30	51.0	50.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:35	49.9	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:40	50.9	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:45	50.1	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:50	50.8	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:55	53.8	50.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	06:00	58.9	55.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:00	49.5	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:05	49.2	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:10	49.1	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:15	49.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:20	49.7	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:25	48.8	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:30	48.7	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:35	49.9	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:40	59.7	57.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:45	64.4	63.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:50	62.9	62.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าผลจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
6/4/2012	22:55	48.9	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:00	48.7	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:05	50.0	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:10	49.5	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:15	48.5	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:20	49.0	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:25	56.8	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:30	48.7	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:35	48.8	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:40	49.2	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:45	49.4	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:50	50.7	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:55	48.8	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:00	48.6	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:05	49.0	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:10	51.2	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:15	50.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:20	49.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:25	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:30	49.0	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:35	49.1	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:40	49.0	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:45	48.9	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	00:50	48.0	47.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:55	49.0	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:00	48.4	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:05	48.4	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:10	48.5	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:15	48.4	47.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:20	48.6	47.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:25	48.0	47.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:30	48.9	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:35	48.8	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:40	49.0	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:45	49.1	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:50	49.7	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:55	49.0	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:00	48.6	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:05	48.8	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:10	56.1	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:15	49.0	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:20	49.2	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:25	49.9	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:30	50.4	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:35	50.0	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:40	48.9	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าอ้างอิงการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	02:45	49.9	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:50	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:55	48.4	47.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:00	48.5	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:05	49.4	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:10	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:15	48.6	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:20	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:25	48.8	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:30	49.4	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:35	50.4	50.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:40	49.8	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:45	48.7	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:50	49.4	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:55	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:00	50.9	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:05	53.6	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:10	49.8	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:15	48.9	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:20	48.6	47.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:25	48.9	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:30	49.2	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:35	48.5	47.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
7/4/2012	04:40	49.0	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:45	50.5	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:50	49.6	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:55	49.1	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:00	49.8	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:05	49.8	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:10	49.2	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:15	49.4	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:20	49.3	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:25	49.7	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:30	50.3	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:35	49.6	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:40	49.6	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:45	50.9	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:50	54.1	50.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:55	53.6	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	06:00	57.2	56.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:00	51.3	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:05	50.8	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:10	50.8	50.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:15	51.1	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:20	51.1	49.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:25	50.4	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
7/4/2012	22:30	51.0	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:35	50.7	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:40	50.0	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:45	49.9	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:50	50.0	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:55	50.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:00	49.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:05	50.9	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:10	50.7	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:15	50.5	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:20	50.7	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:25	50.6	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:30	51.1	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:35	50.1	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:40	50.0	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:45	50.1	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:50	49.3	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:55	50.1	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:00	50.1	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:05	49.7	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:10	49.8	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:15	49.5	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:20	49.4	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเกิดจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	00:25	50.4	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:30	50.4	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:35	50.3	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:40	51.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:45	49.8	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:50	50.1	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:55	50.1	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:00	50.2	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:05	49.9	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:10	49.7	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:15	49.0	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:20	48.7	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:25	49.6	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:30	48.9	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:35	50.2	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:40	50.0	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:45	48.4	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:50	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:55	50.2	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:00	51.0	50.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:05	50.3	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:10	49.7	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:15	49.6	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเกิดจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	02:20	49.1	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:25	49.7	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:30	50.3	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:35	50.1	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:40	50.5	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:45	50.0	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:50	50.4	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:55	50.0	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:00	49.7	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:05	49.6	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:10	49.5	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:15	49.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:20	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:25	49.1	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:30	50.0	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:35	49.7	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:40	50.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:45	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:50	49.3	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:55	49.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:00	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:05	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:10	48.9	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ลมต่ำ	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	04:15	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:20	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:25	49.4	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:30	50.6	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:35	48.9	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:40	49.9	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:45	49.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:50	50.4	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:55	49.7	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:00	49.7	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:05	49.7	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:10	49.7	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:15	49.5	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:20	50.6	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:25	50.7	50.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:30	50.4	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:35	50.4	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:40	50.9	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:45	55.1	50.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:50	57.1	51.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:55	60.1	57.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	06:00	61.0	59.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:00	51.0	47.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ลมต่ำ	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	22:05	49.7	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:10	49.5	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:15	48.7	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:20	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:25	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:30	49.7	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:35	48.8	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:40	49.8	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:45	49.4	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:50	49.3	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:55	49.6	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:00	49.4	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:05	49.4	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:10	51.0	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:15	49.3	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:20	49.2	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:25	49.7	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:30	49.5	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:35	49.1	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:40	49.5	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:45	49.1	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:50	49.7	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:55	49.5	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโรงงาน (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าสูงของการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	00:00	51.2	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:05	48.6	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:10	48.8	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:15	48.9	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:20	49.4	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:25	49.1	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:30	49.5	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:35	49.2	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:40	50.1	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:45	49.1	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:50	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:55	49.4	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:00	48.4	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:05	48.4	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:10	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:15	49.1	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:20	49.1	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:25	49.1	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:30	49.1	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:35	50.1	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:40	49.4	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:45	48.9	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:50	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโรงงาน (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าสูงของการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	01:55	48.5	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:00	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:05	48.2	47.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:10	48.8	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:15	49.1	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:20	49.4	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:25	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:30	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:35	49.6	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:40	51.3	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:45	51.3	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:50	49.1	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:55	49.2	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:00	48.4	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:05	48.4	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:10	48.5	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:15	49.1	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:20	49.2	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:25	49.5	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:30	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:35	48.8	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:40	48.5	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:45	48.6	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงสุดการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	03:50	49.0	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:55	48.6	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:00	53.7	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:05	50.4	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:10	48.9	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:15	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:20	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:25	48.6	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:30	48.7	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:35	49.0	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:40	68.2	66.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:45	62.4	56.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:50	56.6	55.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:55	50.7	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:00	49.7	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:05	49.7	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:10	50.4	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:15	49.7	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:20	49.6	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:25	49.9	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:30	49.8	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:35	50.0	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:40	50.0	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{eq} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงสุดการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	05:45	51.3	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:50	57.1	51.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:55	56.5	51.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	06:00	63.2	61.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:00	50.4	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:05	51.5	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:10	52.8	50.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:15	52.4	50.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:20	52.1	50.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:25	50.7	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:30	50.7	50.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:35	50.4	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:40	67.3	65.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:45	50.8	50.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:50	51.4	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:55	51.4	50.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:00	51.0	50.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:05	51.4	50.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:10	51.3	50.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:15	51.8	51.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:20	51.4	51.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:25	52.3	50.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:30	52.1	50.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	23:35	51.0	50.7	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
9/4/2012	23:40	52.4	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
9/4/2012	23:45	53.5	50.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
9/4/2012	23:50	51.3	50.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
9/4/2012	23:55	51.4	51.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:00	50.9	50.3	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:05	50.8	50.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:10	50.9	50.3	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:15	50.5	50.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:20	52.6	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:25	52.8	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:30	50.2	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:35	49.9	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:40	50.5	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:45	49.7	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:50	49.4	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	00:55	50.0	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:00	49.4	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:05	49.6	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:10	49.4	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:15	49.6	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:20	49.5	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:25	49.5	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
10/4/2012	01:30	49.7	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:35	49.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:40	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:45	49.3	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:50	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	01:55	49.3	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:00	49.9	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:05	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:10	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:15	49.4	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:20	50.3	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:25	49.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:30	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:35	49.1	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:40	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:45	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:50	49.1	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	02:55	50.0	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:00	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:05	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:10	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:15	49.3	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:20	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ดี)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
10/4/2012	03:25	49.2	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:30	49.1	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:35	49.5	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:40	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:45	49.2	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:50	49.5	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	03:55	49.3	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:00	49.6	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:05	49.1	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:10	50.7	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:15	49.7	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:20	49.8	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:25	49.6	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:30	50.3	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:35	50.1	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:40	50.6	50.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:45	51.0	50.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:50	51.4	50.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	04:55	51.1	50.7	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:00	51.1	50.6	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:05	50.7	50.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:10	51.3	50.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:15	51.8	50.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ดี)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการบรรทม (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
10/4/2012	05:20	51.9	50.8	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:25	51.9	50.8	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:30	51.8	51.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:35	51.7	51.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:40	53.2	51.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:45	55.8	50.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:50	58.8	51.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	05:55	56.0	52.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	06:00	65.9	64.6	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:00	51.3	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:05	50.7	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:10	49.8	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:15	50.0	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:20	49.9	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:25	50.0	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:30	51.8	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:35	49.6	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:40	49.1	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:45	55.5	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:50	49.2	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	22:55	49.7	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	23:00	50.6	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน
10/4/2012	23:05	50.5	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่มีรบกวน

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าคูณจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	23:10	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:15	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:20	50.0	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:25	49.6	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:30	51.5	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:35	49.8	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:40	49.7	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:45	49.5	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:50	49.7	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:55	50.1	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:00	50.6	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:05	50.2	49.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:10	50.8	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:15	49.9	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:20	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:25	49.6	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:30	49.6	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:35	49.7	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:40	49.6	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:45	50.3	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:50	49.5	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:55	49.8	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:00	49.9	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าคูณจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	01:05	50.2	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:10	50.2	49.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:15	49.7	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:20	50.1	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:25	50.2	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:30	49.6	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:35	49.5	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:40	49.4	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:45	49.1	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:50	49.9	49.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:55	49.6	49.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:00	49.3	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:05	49.7	49.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:10	49.5	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:15	48.8	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:20	49.5	49.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:25	49.2	48.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:30	49.7	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:35	49.7	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:40	49.7	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:45	49.7	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:50	51.4	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:55	49.4	49.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ่านจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	03:00	49.3	49.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:05	51.6	49.4	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:10	50.0	49.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:15	49.8	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:20	50.2	49.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:25	49.7	49.3	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:30	49.9	49.6	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:35	49.9	49.4	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:40	49.9	49.5	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:45	49.8	49.0	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:50	50.0	49.3	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:55	51.3	50.1	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:00	50.6	50.2	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:05	50.9	50.1	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:10	50.5	49.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:15	50.1	49.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:20	50.9	50.1	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:25	50.3	49.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:30	50.4	49.6	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:35	50.3	49.2	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:40	50.5	49.4	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:45	50.6	49.6	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:50	50.8	49.3	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ่านจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	04:55	50.8	49.8	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:00	51.2	49.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:05	51.1	50.0	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:10	50.9	49.9	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:15	51.2	50.1	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:20	50.9	49.5	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:25	50.6	49.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:30	50.6	49.5	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:35	51.0	49.9	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:40	51.4	49.5	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:45	52.0	50.0	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:50	58.2	53.6	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:55	60.6	55.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	06:00	69.2	65.4	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:00	49.7	49.1	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:05	49.3	49.0	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:10	49.4	49.0	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:15	50.0	48.6	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:20	49.7	48.7	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:25	48.5	48.1	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:30	48.9	48.2	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:35	49.1	48.1	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:40	48.8	48.2	12.1	+	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโรงงาน (Leq 5 min)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าอุณหภูมิปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	22:45	51.0	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:50	49.2	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:55	49.0	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:00	48.7	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:05	50.7	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:10	49.1	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:15	49.0	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:20	49.1	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:25	48.7	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:30	48.6	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:35	48.7	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:40	48.6	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:45	51.3	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:50	48.5	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:55	48.3	47.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:00	49.1	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:05	48.7	47.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:10	48.5	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:15	48.2	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:20	48.2	47.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:25	49.0	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:30	48.2	47.9	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:35	48.8	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโรงงาน (Leq 5 min)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าอุณหภูมิปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
12/4/2012	00:40	48.8	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:45	48.6	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:50	48.2	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:55	48.3	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:00	48.5	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:05	48.4	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:10	48.7	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:15	48.7	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:20	48.9	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:25	51.7	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:30	48.6	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:35	49.1	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:40	48.6	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:45	48.4	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:50	48.6	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:55	48.5	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:00	49.7	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:05	48.6	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:10	48.5	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:15	48.6	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:20	50.3	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:25	48.4	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:30	48.3	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ค่าปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
12/4/2012	02:35	48.4	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:40	48.6	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:45	48.9	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:50	48.4	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:55	48.8	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:00	48.4	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:05	48.2	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:10	48.1	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:15	48.8	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:20	48.6	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:25	48.9	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:30	49.0	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:35	48.7	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:40	49.6	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:45	48.4	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:50	48.3	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:55	48.4	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:00	48.2	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:05	48.2	48.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:10	48.6	48.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:15	48.3	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:20	48.7	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:25	48.4	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 8 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ค่าปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
12/4/2012	04:30	48.5	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:35	48.7	48.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:40	50.7	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:45	49.2	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:50	49.2	48.8	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:55	49.0	48.7	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:00	49.0	48.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:05	48.7	48.2	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:10	48.9	48.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:15	54.6	53.1	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:20	53.8	53.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:25	49.9	48.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:30	49.9	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:35	53.4	49.6	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:40	52.7	49.4	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:45	55.6	50.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:50	54.5	50.5	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:55	55.5	50.0	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	06:00	66.2	65.3	12.1	-	-	15.1	ไม่เปลี่ยนแปลง
	ค่ามาตรฐาน							10.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีคอล จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน คือ ระดับเสียงจากโครงการ บวกด้วย 3 เนื่องจากเป็นการคำนวณระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางคืน

3. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forsedor Equation

4. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณหาค่าแก้และปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการเอง

5. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 9

การคำนวณระดับเสียงรบกวน ในระยะดำเนินการ

บริเวณโรงเรียนบ้านบางโทนด (ช่วงเวลากลางคืน)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	หมายเหตุ	ค่าปรับค่าดูแลการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	22:00	46.2	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:05	45.7	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:10	45.7	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:15	45.5	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:20	46.0	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:25	45.7	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:30	45.8	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:35	46.2	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:40	45.6	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:45	46.4	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:50	46.9	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	22:55	47.0	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:00	46.9	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:05	47.6	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:10	46.9	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:15	47.0	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท ซีเอช จำกัด ระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน คือ ระดับเสียงจากโครงการ บวกด้วย 3 เนื่องจากเป็นการคำนวณระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางคืน

3. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Forrester Equation

4. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณหาค่าและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการน้อย

5. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 นาที)	หมายเหตุ	ค่าปรับค่าดูแลการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงรบกวน
5/4/2012	23:20	46.7	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:25	46.4	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:30	46.5	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:35	46.4	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:40	46.1	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:45	46.4	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:50	46.1	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
5/4/2012	23:55	46.0	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:00	46.1	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:05	46.2	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:10	46.3	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:15	46.4	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:20	46.3	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:25	45.9	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:30	45.7	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:35	45.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:40	46.0	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:45	45.9	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:50	46.0	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	00:55	46.0	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:00	46.1	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:05	45.6	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:10	45.0	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
6/4/2012	01:15	44.9	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:20	45.7	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:25	45.5	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:30	45.4	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:35	45.2	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:40	45.2	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:45	45.4	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:50	45.1	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	01:55	45.0	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:00	44.8	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:05	45.0	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:10	44.9	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:15	45.0	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:20	45.4	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:25	45.1	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:30	45.1	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:35	45.1	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:40	45.0	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:45	46.4	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:50	53.0	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	02:55	44.6	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:00	45.5	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:05	55.4	53.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
6/4/2012	03:10	53.1	52.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:15	47.2	46.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:20	45.6	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:25	45.2	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:30	45.4	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:35	46.0	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:40	45.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:45	45.7	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:50	45.7	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	03:55	45.8	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:00	45.8	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:05	45.3	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:10	45.6	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:15	45.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:20	45.6	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:25	45.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:30	45.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:35	46.0	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:40	45.9	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:45	45.7	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:50	46.0	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	04:55	46.0	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:00	46.0	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าดูจากตารางปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	05:05	46.2	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:10	46.4	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:15	46.3	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:20	46.3	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:25	46.4	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:30	46.1	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:35	46.0	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:40	46.2	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:45	46.1	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:50	47.0	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	05:55	55.1	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	06:00	55.6	48.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:00	47.5	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:05	47.1	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:10	46.7	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:15	46.5	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:20	46.1	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:25	45.9	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:30	45.7	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:35	46.5	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:40	46.8	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:45	46.2	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	22:50	46.0	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าดูจากตารางปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
6/4/2012	22:55	46.1	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:00	45.4	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:05	45.8	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:10	45.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:15	46.6	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:20	45.8	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:25	46.0	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:30	45.7	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:35	45.9	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:40	46.1	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:45	46.4	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:50	47.1	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
6/4/2012	23:55	47.0	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:00	46.3	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:05	46.3	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:10	46.2	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:15	46.3	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:20	46.4	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:25	46.4	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:30	45.9	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:35	46.0	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:40	46.4	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	00:45	46.7	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:50	46.8	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	00:55	46.2	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:00	46.3	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:05	46.2	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:10	45.8	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:15	45.2	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:20	45.0	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:25	45.0	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:30	45.3	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:35	45.4	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:40	45.0	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:45	44.9	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:50	45.2	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	01:55	48.4	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:00	45.1	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:05	45.1	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:10	44.9	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:15	45.0	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:20	45.2	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:25	45.7	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:30	45.6	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:35	45.2	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	02:40	45.3	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:45	45.3	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:50	45.4	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	02:55	45.3	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:00	45.2	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:05	44.9	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:10	45.4	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:15	45.5	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:20	46.0	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:25	45.9	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:30	45.9	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:35	45.9	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:40	45.4	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:45	45.3	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:50	45.8	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	03:55	47.7	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:00	47.2	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:05	45.6	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:10	45.5	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:15	45.8	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:20	45.6	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:25	45.7	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:30	45.5	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	04:25	45.8	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:40	45.5	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:45	45.6	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:50	45.4	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	04:55	45.7	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:00	45.9	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:05	45.7	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:10	45.7	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:15	47.7	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:20	48.0	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:25	46.3	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:30	48.0	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:35	46.5	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:40	46.0	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:45	46.1	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:50	49.0	45.9	20.0	-	+	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	05:55	51.8	46.5	20.0	-	+	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	06:00	51.3	47.0	20.0	-	+	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:00	47.3	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:05	46.8	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:10	47.0	46.3	20.0	-	+	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:15	46.5	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:20	47.1	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
7/4/2012	22:25	47.1	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:30	46.5	45.9	20.0	-	+	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:35	45.6	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:40	46.5	46.0	20.0	-	+	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:45	46.5	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:50	45.9	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	22:55	46.3	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:00	46.1	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:05	46.2	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:10	46.2	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:15	46.6	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:20	47.2	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:25	47.3	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:30	47.1	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:35	46.2	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:40	46.2	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:45	46.0	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:50	46.6	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
7/4/2012	23:55	47.0	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:00	46.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:05	46.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:10	46.8	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	00:15	47.1	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:20	46.8	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:25	46.7	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:30	47.3	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:35	47.4	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:40	47.7	47.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:45	47.9	47.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:50	47.8	47.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	00:55	47.2	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:00	47.4	46.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:05	47.4	46.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:10	46.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:15	46.9	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:20	47.0	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:25	47.0	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:30	46.9	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:35	46.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:40	46.9	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:45	46.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:50	46.5	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	01:55	47.3	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:00	46.7	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:05	47.6	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	02:10	47.1	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:15	46.9	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:20	46.4	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:25	46.9	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:30	46.8	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:35	46.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:40	46.3	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:45	47.0	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:50	47.1	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	02:55	46.6	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:00	47.5	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:05	47.7	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:10	47.3	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:15	47.7	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:20	47.6	46.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:25	47.2	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:30	47.1	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:35	46.8	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:40	47.3	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:45	47.4	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:50	47.0	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	03:55	46.9	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:00	46.7	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	04:05	46.6	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:10	46.7	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:15	46.8	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:20	46.7	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:25	47.0	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:30	47.0	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:35	46.9	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:40	47.0	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:45	46.8	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:50	46.9	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	04:55	47.1	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:00	48.9	46.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:05	47.1	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:10	47.0	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:15	47.4	46.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:20	47.6	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:25	47.7	46.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:30	47.8	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:35	50.0	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:40	47.1	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:45	46.9	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:50	50.2	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	05:55	48.7	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (เอ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	06:00	59.1	49.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:00	44.9	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:05	45.0	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:10	45.1	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:15	44.8	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:20	44.9	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:25	44.3	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:30	44.3	43.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:35	44.7	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:40	44.7	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:45	44.5	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:50	44.6	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	22:55	44.7	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:00	44.8	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:05	44.9	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:10	45.2	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:15	45.2	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:20	44.8	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:25	44.2	43.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:30	44.2	43.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:35	44.7	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:40	44.3	44.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
8/4/2012	23:45	44.3	43.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:50	44.1	43.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
8/4/2012	23:55	44.4	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:00	44.8	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:05	44.5	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:10	44.9	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:15	44.5	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:20	46.3	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:25	44.8	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:30	44.5	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:35	44.7	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:40	44.6	44.1	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:45	44.2	43.9	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:50	44.3	43.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	00:55	44.4	44.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:00	44.5	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:05	44.3	43.9	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:10	44.3	44.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:15	44.5	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:20	44.4	44.0	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:25	44.2	43.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:30	44.2	43.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:35	44.2	43.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	01:40	44.3	44.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:45	44.3	43.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:50	44.6	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	01:55	45.0	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:00	45.0	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:05	44.9	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:10	44.8	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:15	44.4	43.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:20	44.5	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:25	44.5	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:30	44.4	44.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:35	44.6	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:40	44.9	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:45	44.9	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:50	55.1	44.7	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	02:55	44.4	43.9	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:00	44.6	44.2	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:05	44.7	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:10	44.6	44.2	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:15	44.6	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:20	44.8	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:25	44.6	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:30	44.3	44.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าสูงจากตาราง ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	03:35	45.0	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:40	45.4	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:45	45.5	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:50	45.6	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	03:55	45.2	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:00	45.2	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:05	45.3	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:10	45.3	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:15	46.0	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:20	45.9	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:25	45.9	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:30	45.6	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:35	46.3	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:40	45.9	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:45	45.9	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:50	46.5	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	04:55	57.9	54.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:00	48.8	47.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:05	45.5	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:10	46.5	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:15	46.0	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:20	46.0	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:25	46.3	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าสูงจากตาราง ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
9/4/2012	05:30	46.2	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:35	46.0	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:40	48.5	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:45	47.1	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:50	47.8	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	05:55	57.5	51.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	06:00	59.7	49.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:00	45.9	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:05	45.1	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:10	45.1	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:15	45.2	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:20	45.1	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:25	45.1	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:30	45.0	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:35	45.0	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:40	45.1	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:45	45.3	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:50	56.0	51.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	22:55	47.1	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:00	44.9	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:05	44.8	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:10	44.8	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:15	44.9	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
9/4/2012	23:20	48.1	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:25	44.9	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:30	45.0	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:35	44.8	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:40	44.7	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:45	45.1	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:50	45.4	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
9/4/2012	23:55	45.5	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:00	45.6	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:05	50.8	44.4	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:10	44.7	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:15	44.9	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:20	49.4	44.7	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:25	47.5	45.0	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:30	48.5	45.7	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:35	48.9	46.1	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:40	47.4	46.0	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:45	47.0	45.8	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:50	45.2	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	00:55	48.8	47.9	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:00	51.2	50.8	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:05	48.9	48.6	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:10	46.4	45.9	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าสูงจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	01:15	46.0	45.7	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:20	45.8	45.5	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:25	45.5	45.1	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:30	47.3	45.2	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:35	45.8	44.9	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:40	45.6	45.2	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:45	46.4	45.7	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:50	46.8	46.0	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	01:55	46.6	45.8	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:00	46.6	45.8	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:05	46.4	45.6	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:10	46.5	45.8	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:15	46.3	45.5	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:20	46.5	45.6	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:25	46.4	45.5	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:30	46.9	46.4	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:35	46.8	46.0	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:40	46.5	45.8	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:45	46.3	45.4	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:50	46.2	45.4	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	02:55	46.3	45.6	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:00	47.5	46.0	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:05	46.3	45.6	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าดูดจากการจราจร ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	03:10	46.3	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:15	46.7	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:20	46.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:25	43.8	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:30	46.5	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:35	46.5	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:40	46.7	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:45	46.3	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:50	46.2	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	03:55	46.8	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:00	46.8	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:05	46.1	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:10	46.9	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:15	46.8	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:20	46.9	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:25	52.7	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:30	53.9	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:35	52.5	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:40	49.8	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:45	48.8	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:50	46.9	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	04:55	47.0	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:00	47.4	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 นาที)	ผลต่าง	ค่าปรับค่าดูดจากการจราจร ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	05:05	49.3	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:10	47.0	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:15	47.3	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:20	47.3	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:25	47.3	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:30	47.4	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:35	48.7	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:40	48.2	47.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:45	48.2	47.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:50	50.0	47.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	05:55	49.7	47.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	06:00	51.0	48.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:00	48.6	47.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:05	48.7	47.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:10	47.4	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:15	47.6	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:20	47.3	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:25	47.4	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:30	48.4	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:35	47.0	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:40	47.7	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:45	47.9	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	22:50	48.1	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
10/4/2012	22:55	47.5	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:00	46.9	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:05	48.0	46.4	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:10	46.8	46	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:15	46.6	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:20	45.7	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:25	46.1	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:30	45.3	44.3	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:35	45.4	44.8	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:40	45.1	44.4	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:45	45.7	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:50	44.9	44.3	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
10/4/2012	23:55	46.6	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:00	45.2	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:05	47.1	44.3	20.0	-	+	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:10	48.0	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:15	46.8	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:20	45.8	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:25	45.5	44.2	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:30	57.4	48.5	20.0	+	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:35	57.7	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:40	54.6	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ก)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอันเนื่องจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	00:45	44.8	44.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:50	44.6	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	00:55	45.8	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:00	44.5	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:05	45.0	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:10	47.3	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:15	46.1	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:20	46.9	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:25	47.4	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:30	47.4	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:35	48.2	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:40	54.4	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:45	49.4	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:50	54.5	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	01:55	47.0	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:00	46.2	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:05	48.1	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:10	46.4	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:15	52.8	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:20	46.5	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:25	46.8	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:30	47.0	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:35	46.4	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าหูจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	02:40	46.9	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:45	47.9	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:50	49.5	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	02:55	49.5	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:00	46.6	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:05	56.2	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:10	45.4	44.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:15	47.9	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:20	46.8	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:25	47.1	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:30	46.8	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:35	46.2	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:40	45.7	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:45	45.9	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:50	45.8	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	03:55	45.9	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:00	47.0	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:05	47.5	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:10	46.6	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:15	47.3	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:20	46.7	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:25	46.9	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:30	47.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 min)	หมายเหตุ	ตัวปรับค่าหูจากการปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	04:35	46.7	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:40	46.7	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:45	46.6	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:50	46.6	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	04:55	47.1	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:00	47.1	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:05	47.5	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:10	47.3	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:15	47.3	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:20	47.2	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:25	47.3	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:30	47.0	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:35	47.7	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:40	47.3	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:45	47.5	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:50	54.5	46.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	05:55	56.5	46.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	06:00	50.5	48.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:00	50.9	50.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:05	51.3	50.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:10	49.8	49.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:15	49.9	49.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:20	50.9	49.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 นาที)	แผ่น	ตัวปรับค่าอุณหภูมิ ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
11/4/2012	22:25	50.1	49.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:30	49.5	48.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:35	48.7	48.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:40	48.3	47.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:45	48.2	47.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:50	48.1	47.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	22:55	48.2	47.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:00	47.9	47.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:05	47.1	46.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:10	46.7	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:15	46.8	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:20	45.6	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:25	46.0	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:30	46.6	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:35	46.2	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:40	46.3	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:45	46.3	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:50	46.5	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
11/4/2012	23:55	47.1	46.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:00	46.9	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:05	46.9	46.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:10	46.5	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียง พื้นฐาน (L_{90} 5 นาที)	ระดับเสียง จากโครงการ (Leq 5 นาที)	แผ่น	ตัวปรับค่าอุณหภูมิ ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียง ขณะมีการจราจร (Leq 5 นาที)	ระดับเสียงจราจร
12/4/2012	00:15	45.8	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:20	50.7	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:25	54.6	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:30	46.1	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:35	46.2	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:40	47.4	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:45	47.3	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:50	47.1	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	00:55	47.9	47.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:00	47.0	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:05	46.9	46.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:10	46.2	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:15	46.8	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:20	46.7	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:25	46.6	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:30	46.1	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:35	46.6	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:40	46.7	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:45	46.6	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:50	46.6	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	01:55	46.4	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:00	45.8	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:05	45.2	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ดบ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอุปกรณ์ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
12/4/2012	02:10	46.0	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:15	45.8	44.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:20	44.5	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:25	44.4	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:30	44.3	44.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:35	44.6	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:40	44.4	44.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:45	44.8	44.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:50	44.5	44.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	02:55	44.6	44.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:00	46.0	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:05	46.6	45.5	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:10	47.0	46.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:15	46.8	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:20	46.1	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:25	46.1	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:30	46.3	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:35	46.2	45.6	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:40	46.1	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:45	46.0	45.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	03:50	45.9	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (ดบ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอุปกรณ์ปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการจราจร (Leq 5 min)	ระดับเสียงจราจร
12/4/2012	03:55	45.7	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:00	45.7	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:05	45.6	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:10	45.4	44.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:15	45.4	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:20	45.3	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:25	46.0	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:30	46.8	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:35	47.1	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:40	47.3	46.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:45	46.6	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:50	46.6	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	04:55	46.8	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:00	46.6	45.7	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:05	46.5	45.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:10	46.6	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:15	47.0	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:20	47.1	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:25	51.8	46.2	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:30	46.7	45.9	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:35	45.5	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 9 (ต่อ)

หน่วย : เดซิเบล (dB)

วันที่ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90} 5 min)	ระดับเสียงจากโครงการ (Leq 5 min)	ผลต่าง	ตัวปรับค่าอ้างจากตารางปรับค่าระดับเสียง	ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 5 min)	ระดับเสียงรบกวน
12/4/2012	05:40	48.9	45.3	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:45	45.7	45.0	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:50	46.9	45.1	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	05:55	50.0	45.4	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
12/4/2012	06:00	62.5	47.8	20.0	-	-	23.0	ไม่เปลี่ยนแปลง
	ค่ามาตรฐาน							68.0

หมายเหตุ: 1. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงพื้นฐานเป็นเสียงจากการตรวจวัดโดยบริษัท จีลอย จำกัด ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน พ.ศ.2555

2. ระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวน คือ ระดับเสียงจากโครงการ บวกด้วย 3 เนื่องจากเป็นการคำนวณระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางคืน

3. ระดับเสียงจากโครงการเป็นระดับเสียงที่คำนวณจากสมการ Decay Formular Equation

4. - หมายถึง ไม่มีการคำนวณผลต่างและปรับค่า เนื่องจากระดับความดังของเสียงขณะมีการรบกวนเป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการเอง

5. ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ภาคผวก 5-2

แบบแปลนเครื่องจักรและอุปกรณ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

แบบแปลนหม้อไอน้ำ

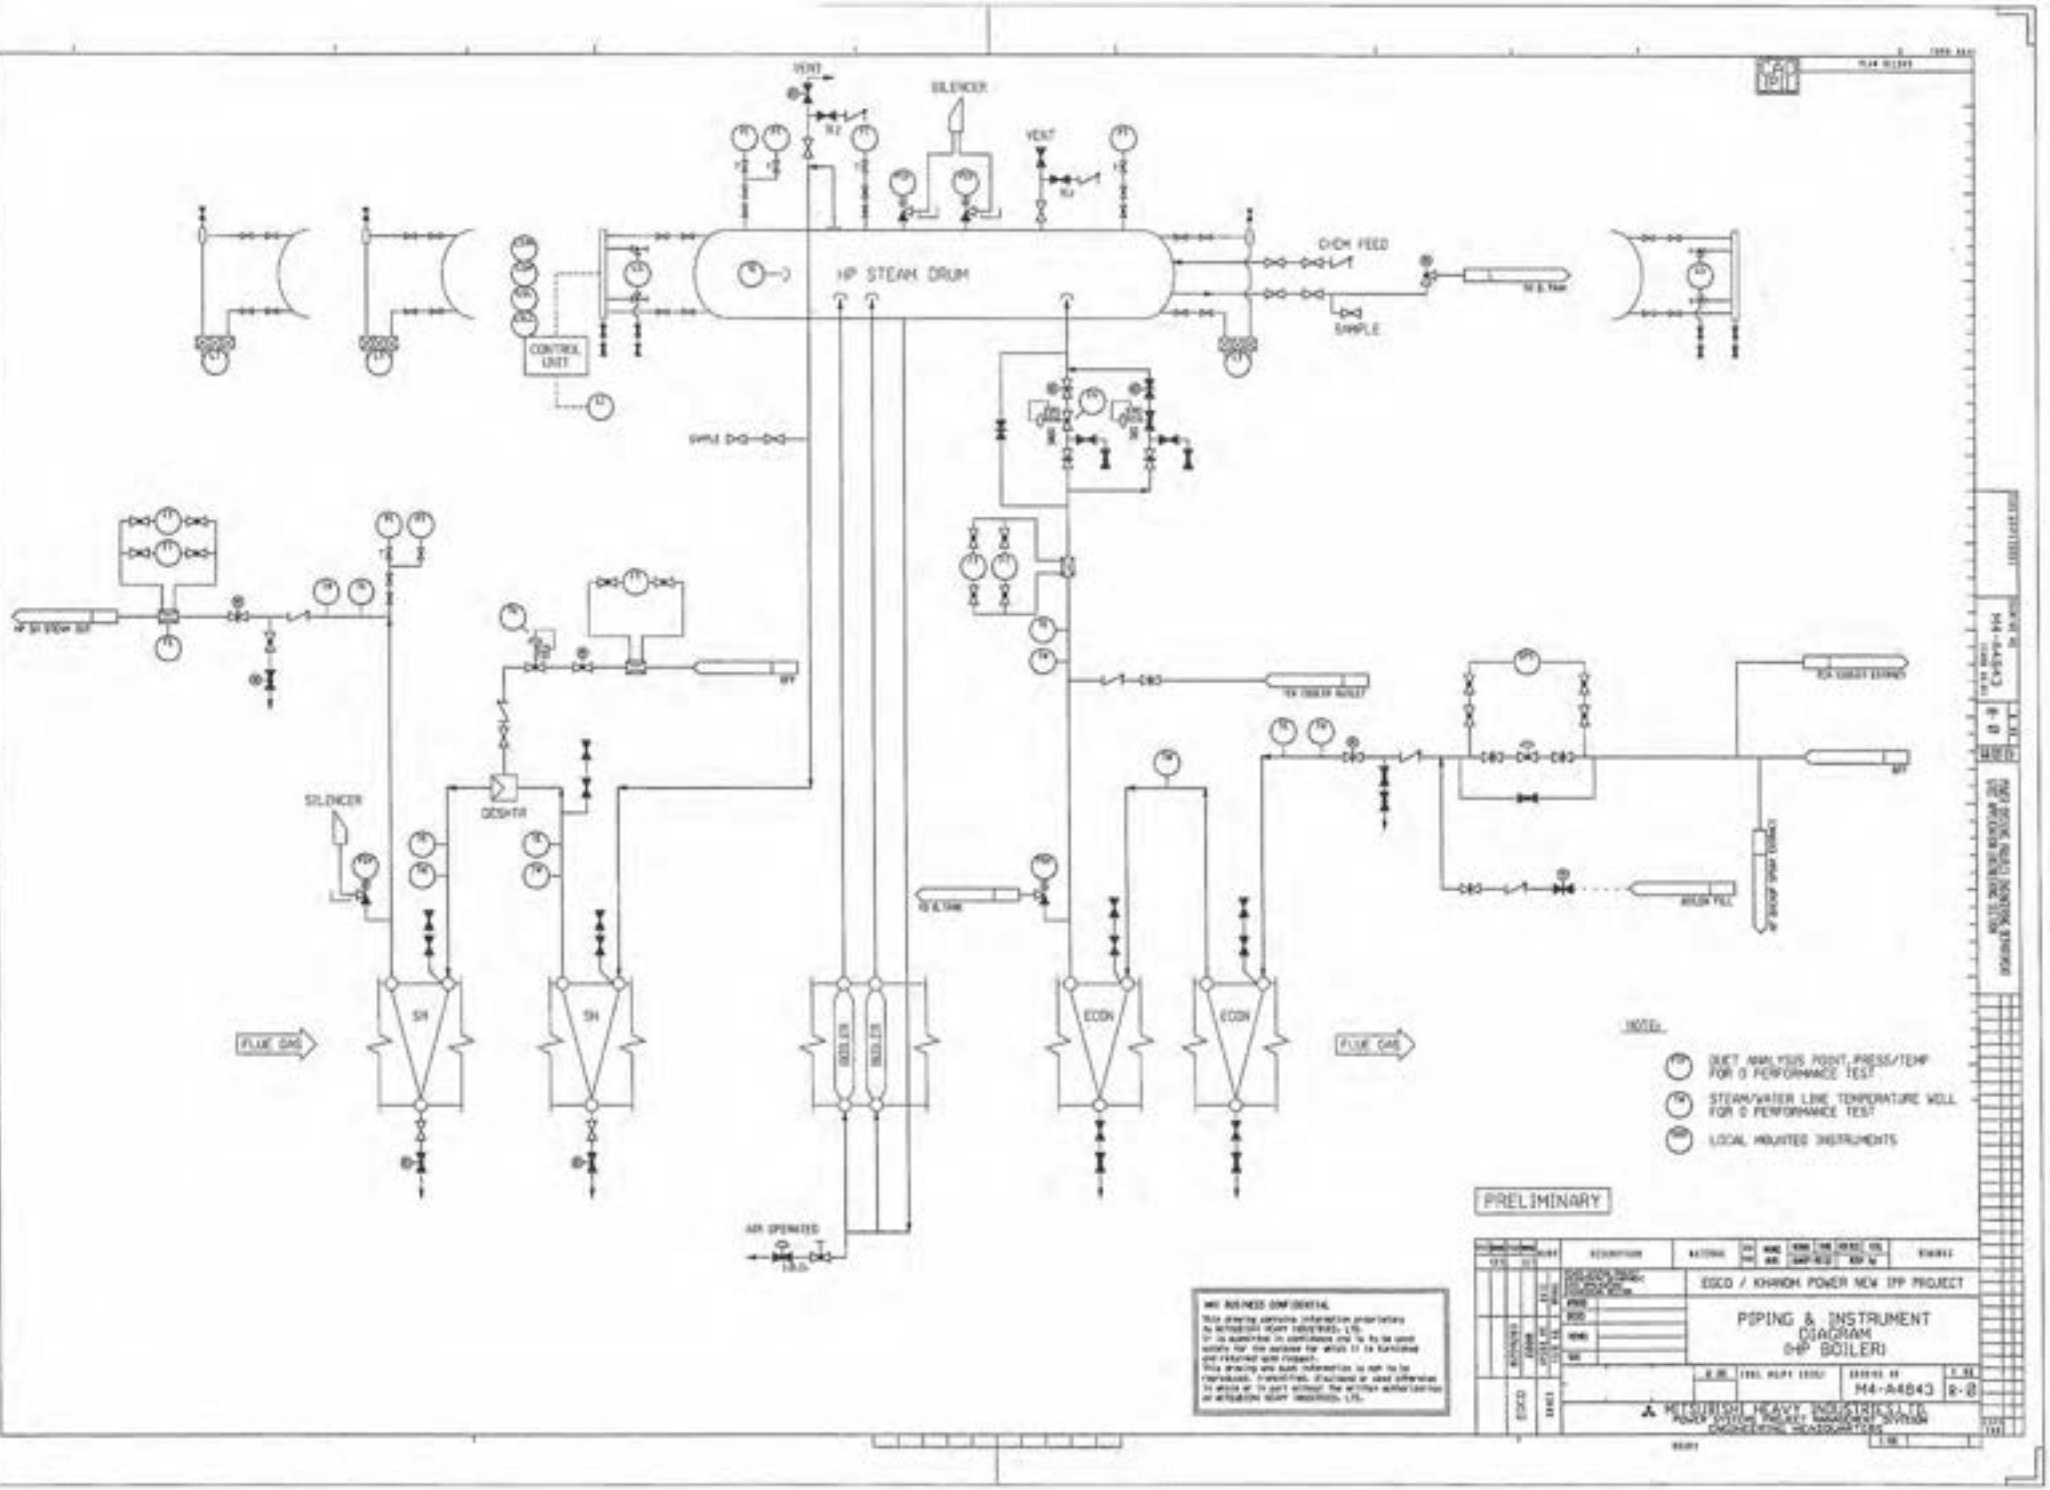
VENT
SILENCER
VENT
HP STEAM DRUM
CHEM FEED
SAMPLE
CONTROL UNIT
SAMPLE
SILENCER
DESHTR
SH
SH
BOILER
BOILER
ECON
ECON
FLUE GAS
FLUE GAS
AIR OPERATED
NOTES:
DUCT ANALYSIS POINT, PRESS/TEMP FOR G PERFORMANCE TEST
STEAM/WATER LINE TEMPERATURE WELL FOR G PERFORMANCE TEST
LOCAL MOUNTED INSTRUMENTS
PRELIMINARY
ESCO / KHANOM POWER NEW IPP PROJECT
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
6HP BOILER
M4-A4843
R-0
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

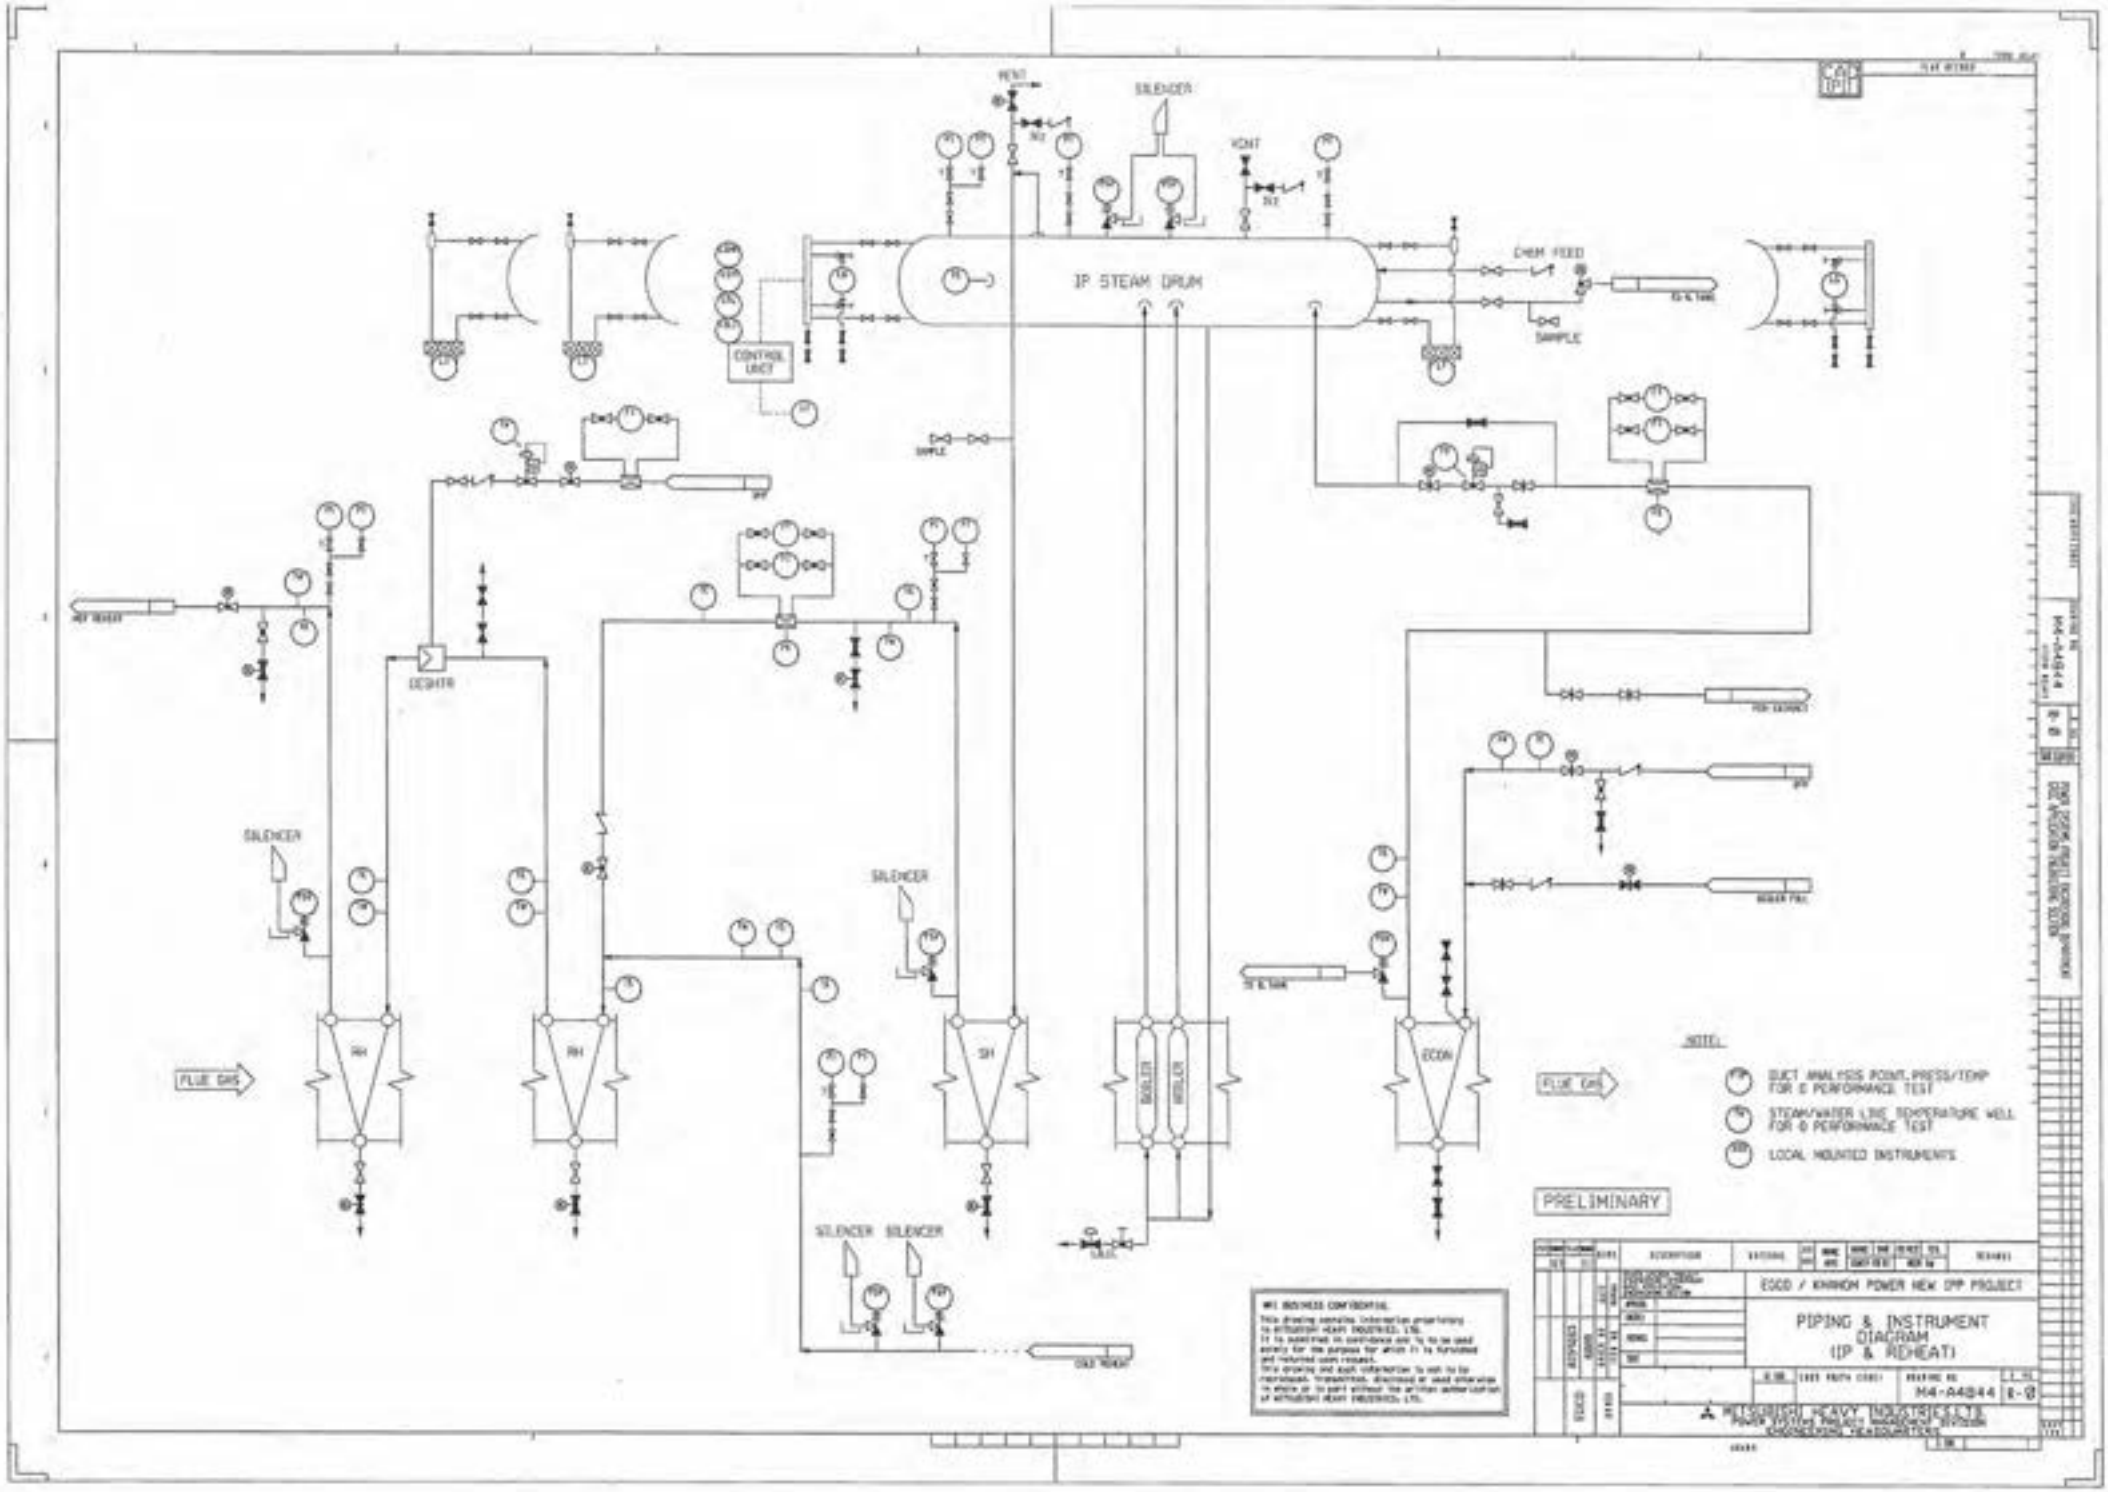
IP STEAM DRUM
CONTROL UNIT
CHEM FEED
SAMPLE
SILENCER
VENT
DEGATER
RH
SH
ECON
BOILER
WATER WALL
FLUE GAS
NOTE:
DUCT ANALYSIS POINT, PRESS/TEMP FOR G PERFORMANCE TEST
STEAM/WATER LINE TEMPERATURE WELL FOR G PERFORMANCE TEST
LOCAL MOUNTED INSTRUMENTS
PRELIMINARY
MHI BUSINESS CONFIDENTIAL
EGCO / KHANOM POWER NEW CPP PROJECT
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM (IP & REHEAT)
M4-A4B44
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

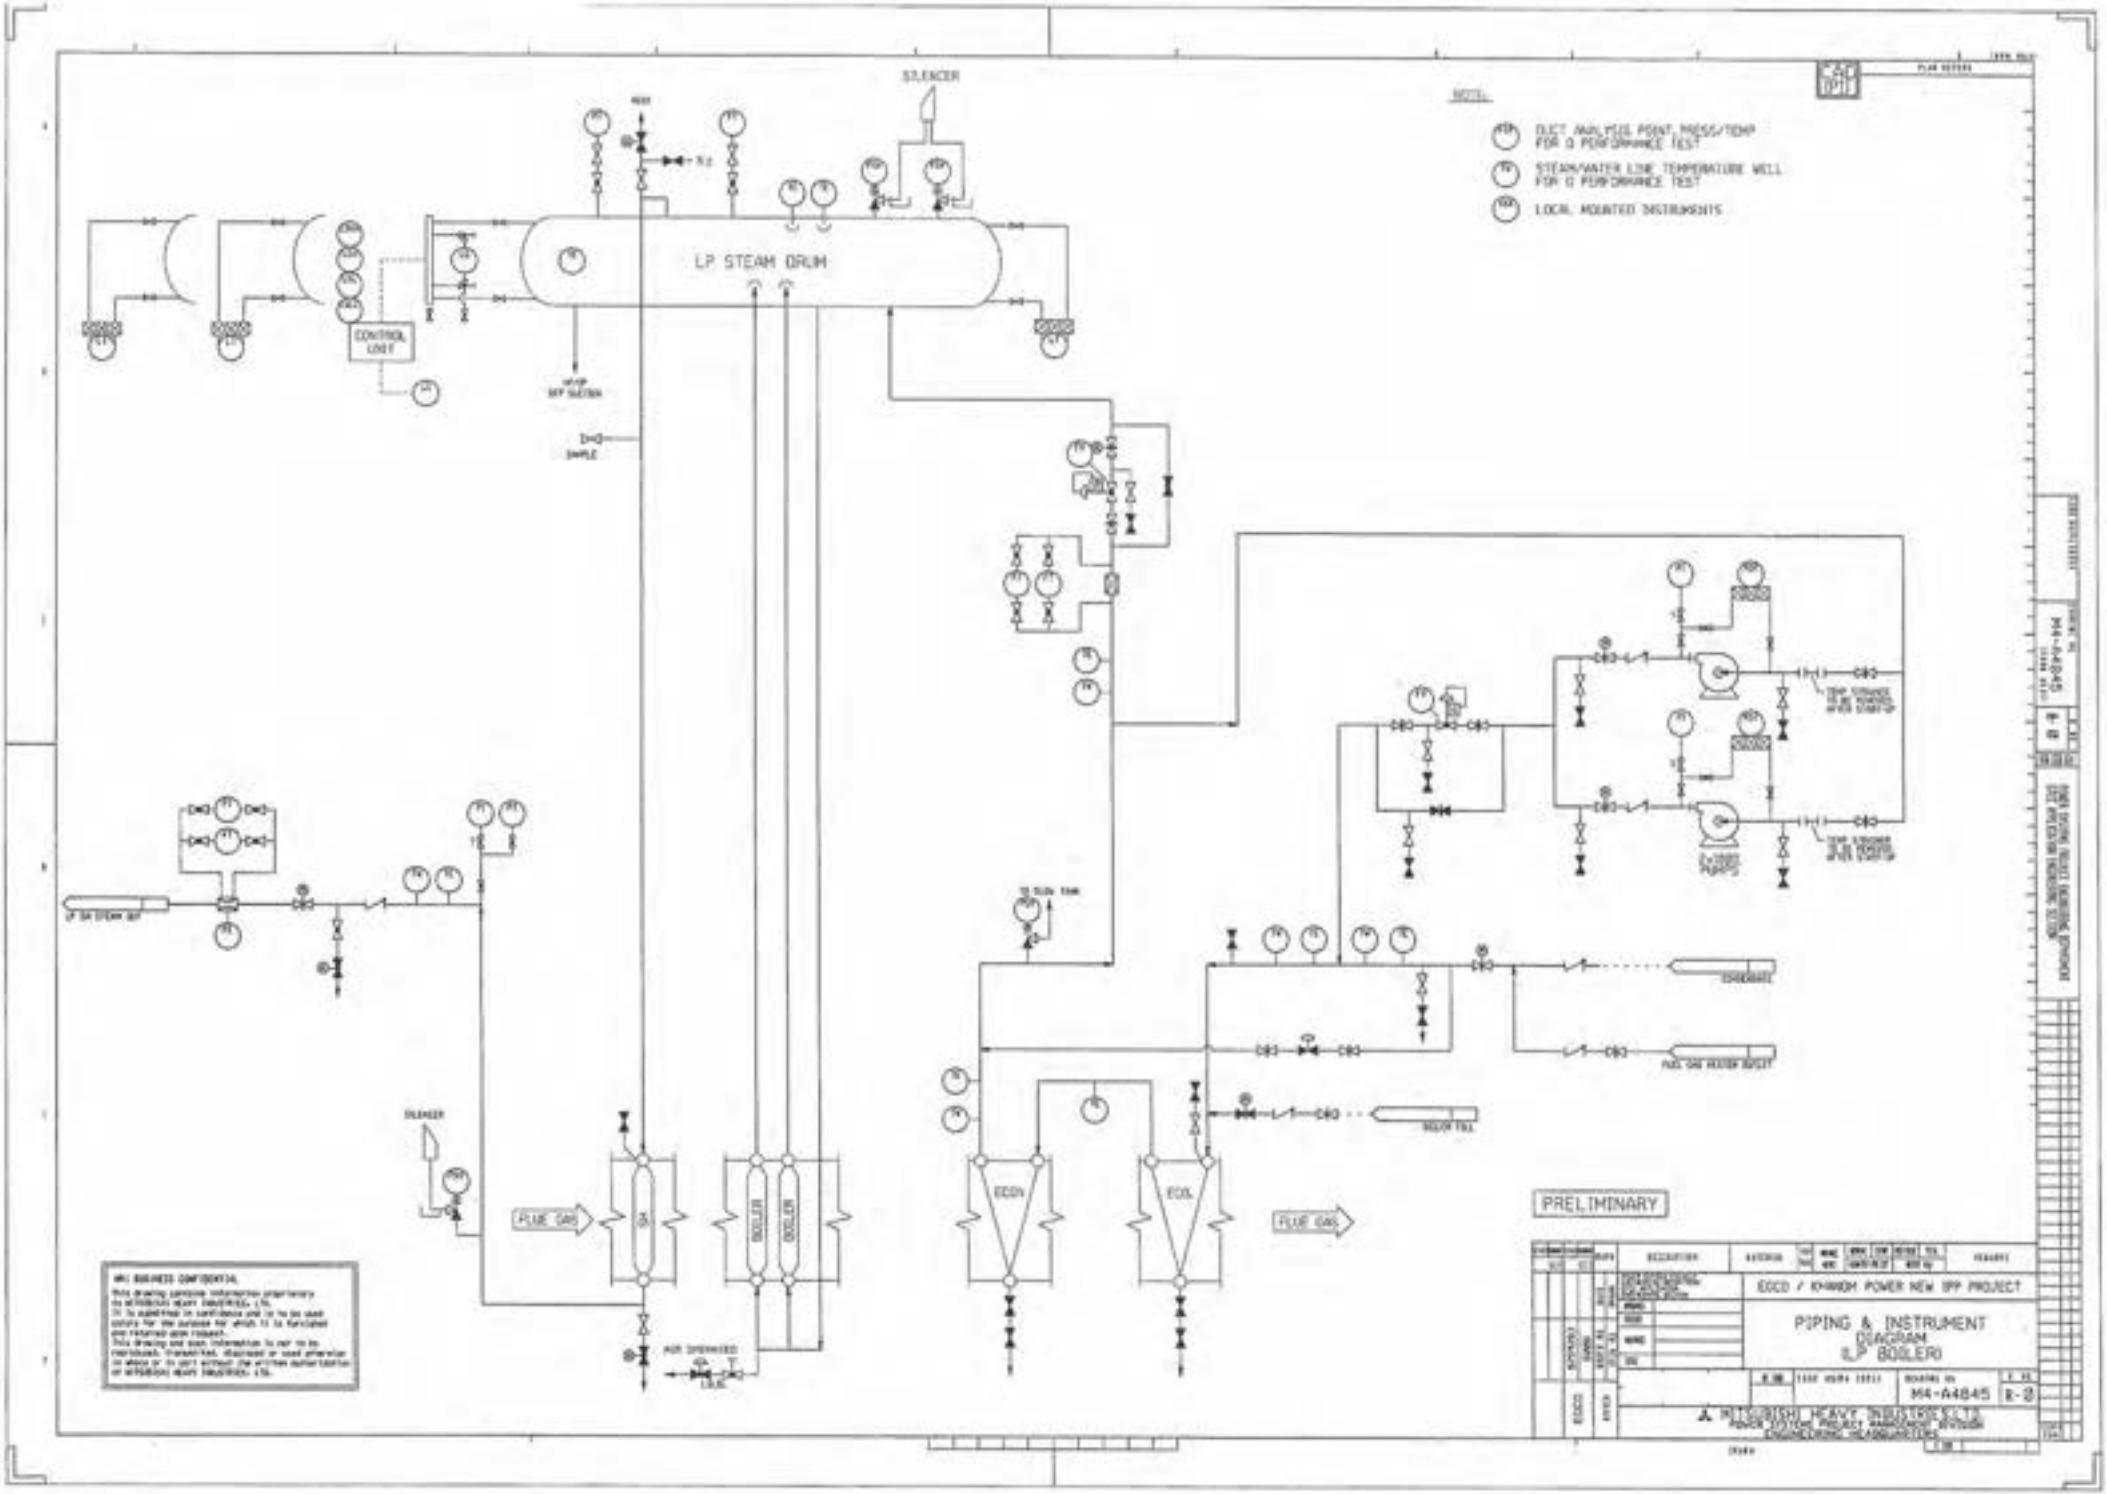
STEAM DRUM
CONTROL UNIT
SAMPLE
FLUE GAS
BOILER
ECON
ECO
PRELIMINARY
EGCD / KHAMSIN POWER NEW IPP PROJECT
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
(LP BOILER)
M4-A4845
E-2

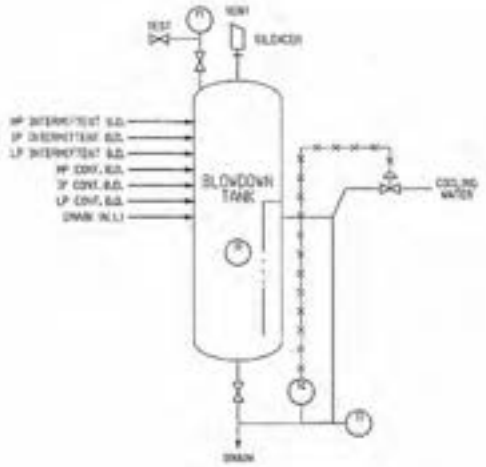

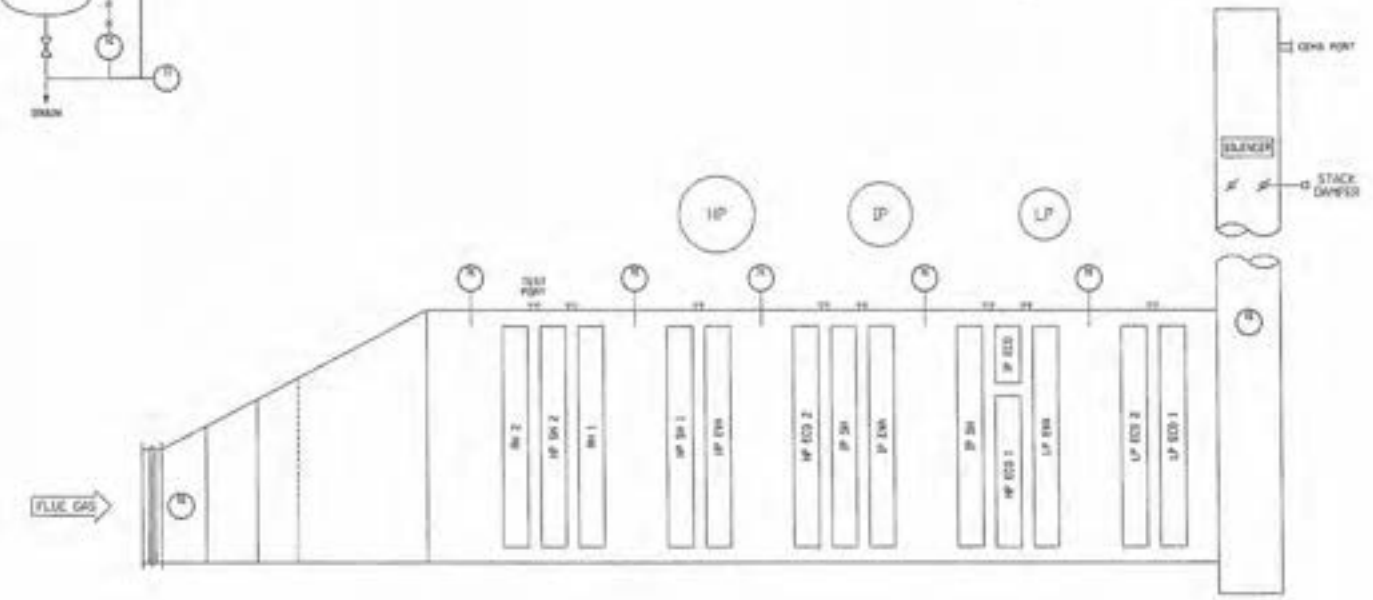

MHI BUSINESS CONFIDENTIAL
This drawing contains information proprietary to Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
It is submitted in confidence and is to be used solely for the purpose for which it is furnished and returned upon request.
This drawing and such information is not to be reproduced, transmitted, disclosed or used otherwise in whole or in part without the written authorization of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

ECCO / RAMADA POWER NEW DPP PROJECT

PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM (FLUE GAS)

M4-04846

B-0

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
POWER SYSTEMS PUBLIC MANAGEMENT DIVISION
ENGINEERING HEADQUARTERS

แบบแปลนเครื่องกังหันก๊าซ

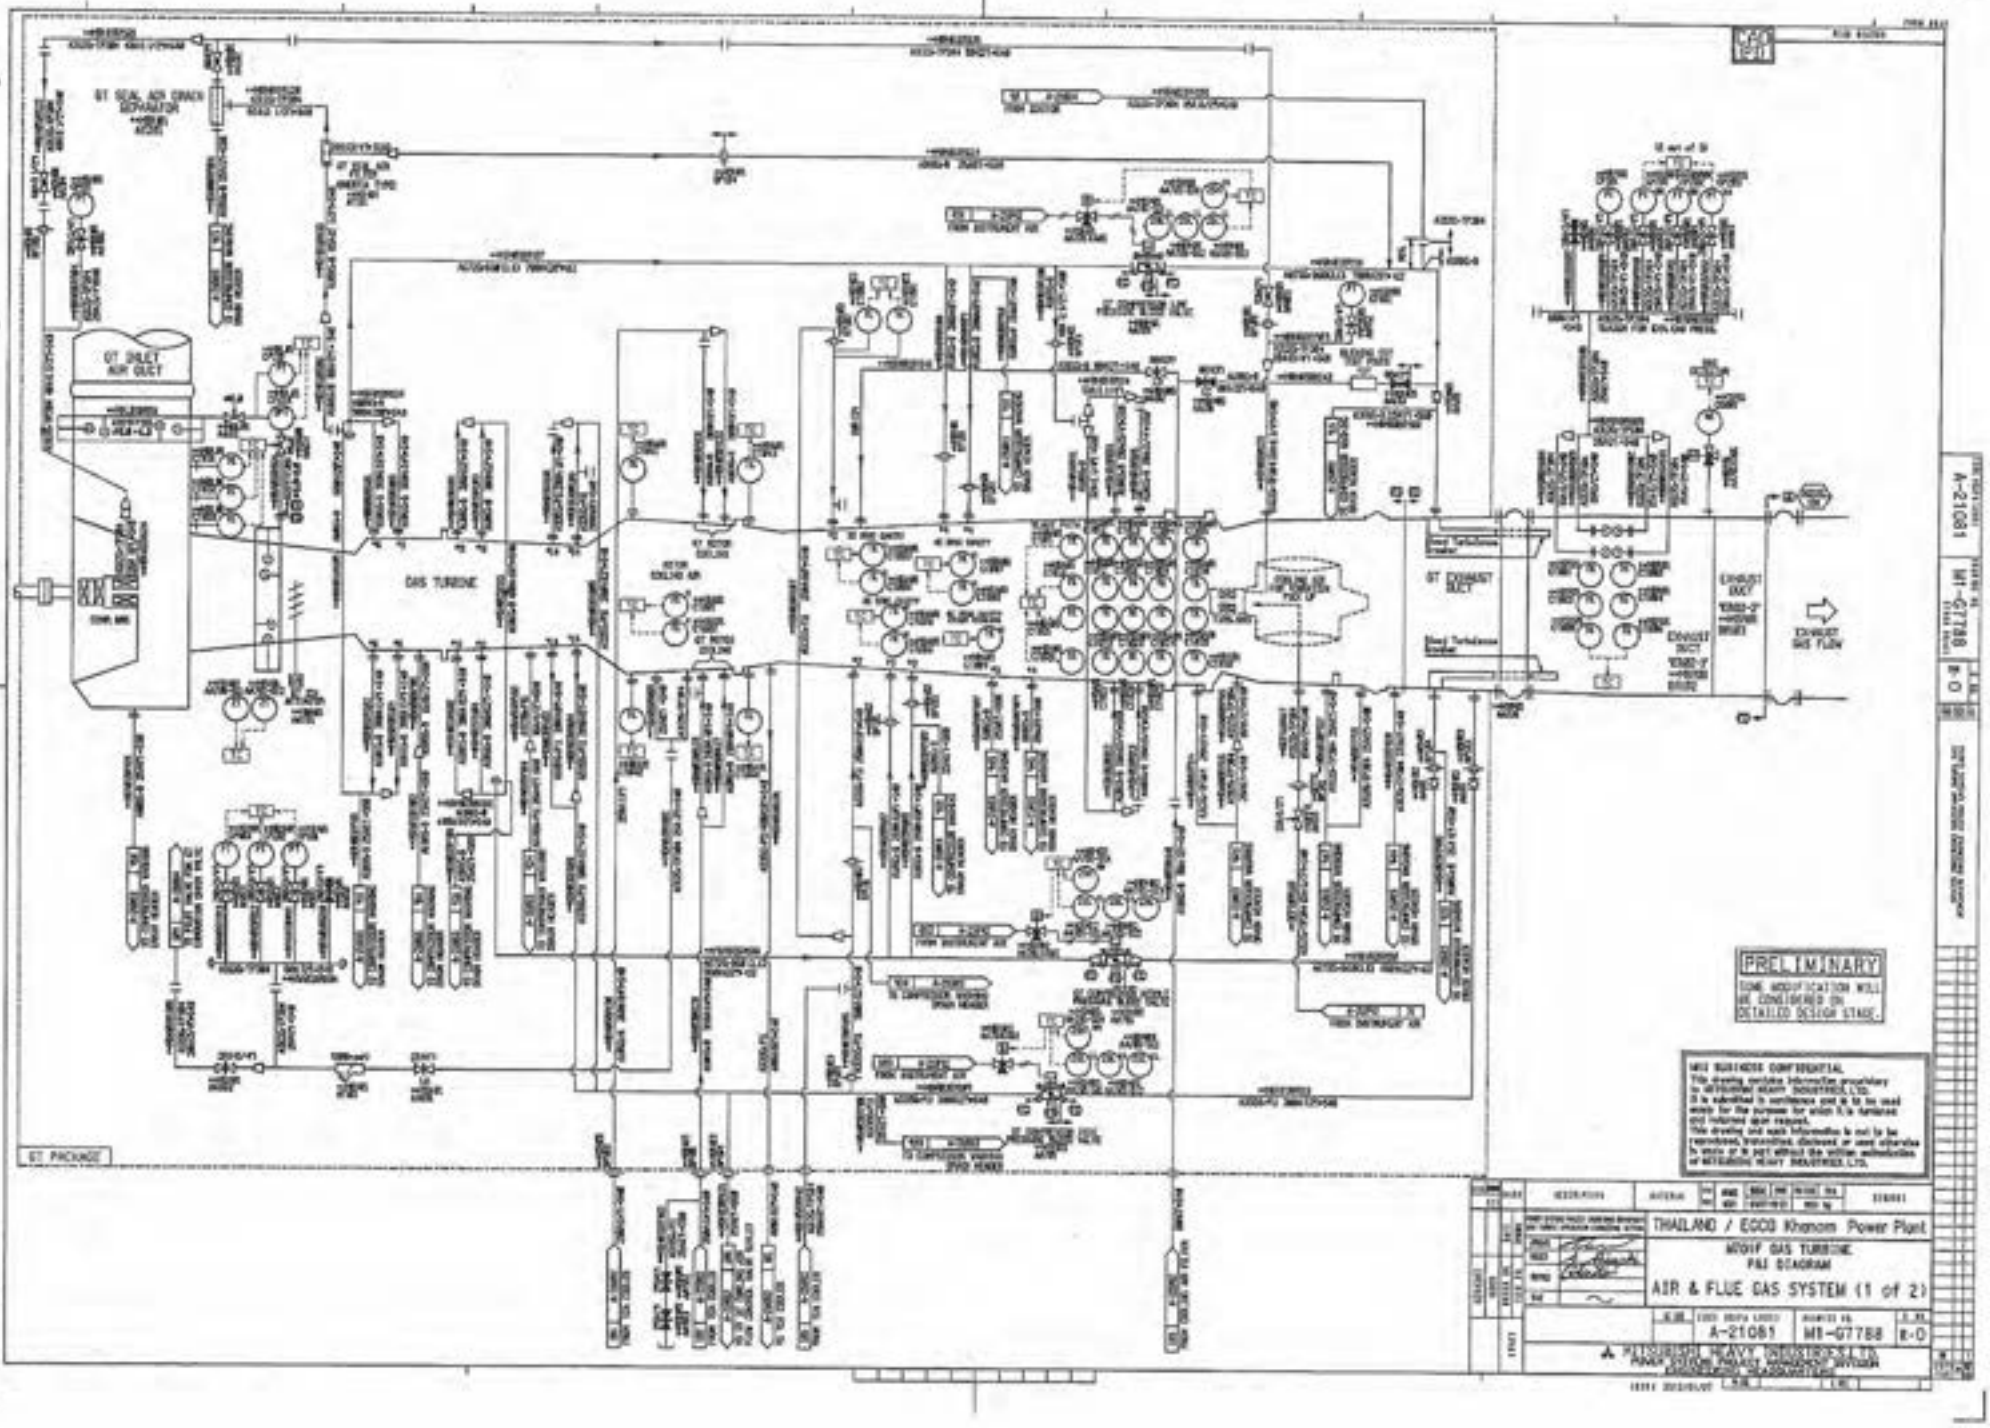
GT INLET AIR DUCT
GAS TURBINE
GT EXHAUST DUCT
EXHAUST DUCT
EXHAUST GAS FLOW
GT PACKAGE
PRELIMINARY
SOME MODIFICATION WILL BE CONSIDERED IN DETAILED DESIGN STAGE.
THAILAND / EGCO Khanom Power Plant
M701F GAS TURBINE
P&I DIAGRAM
AIR & FLUE GAS SYSTEM (1 of 2)
A-21081
MH-G7788
R-0
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

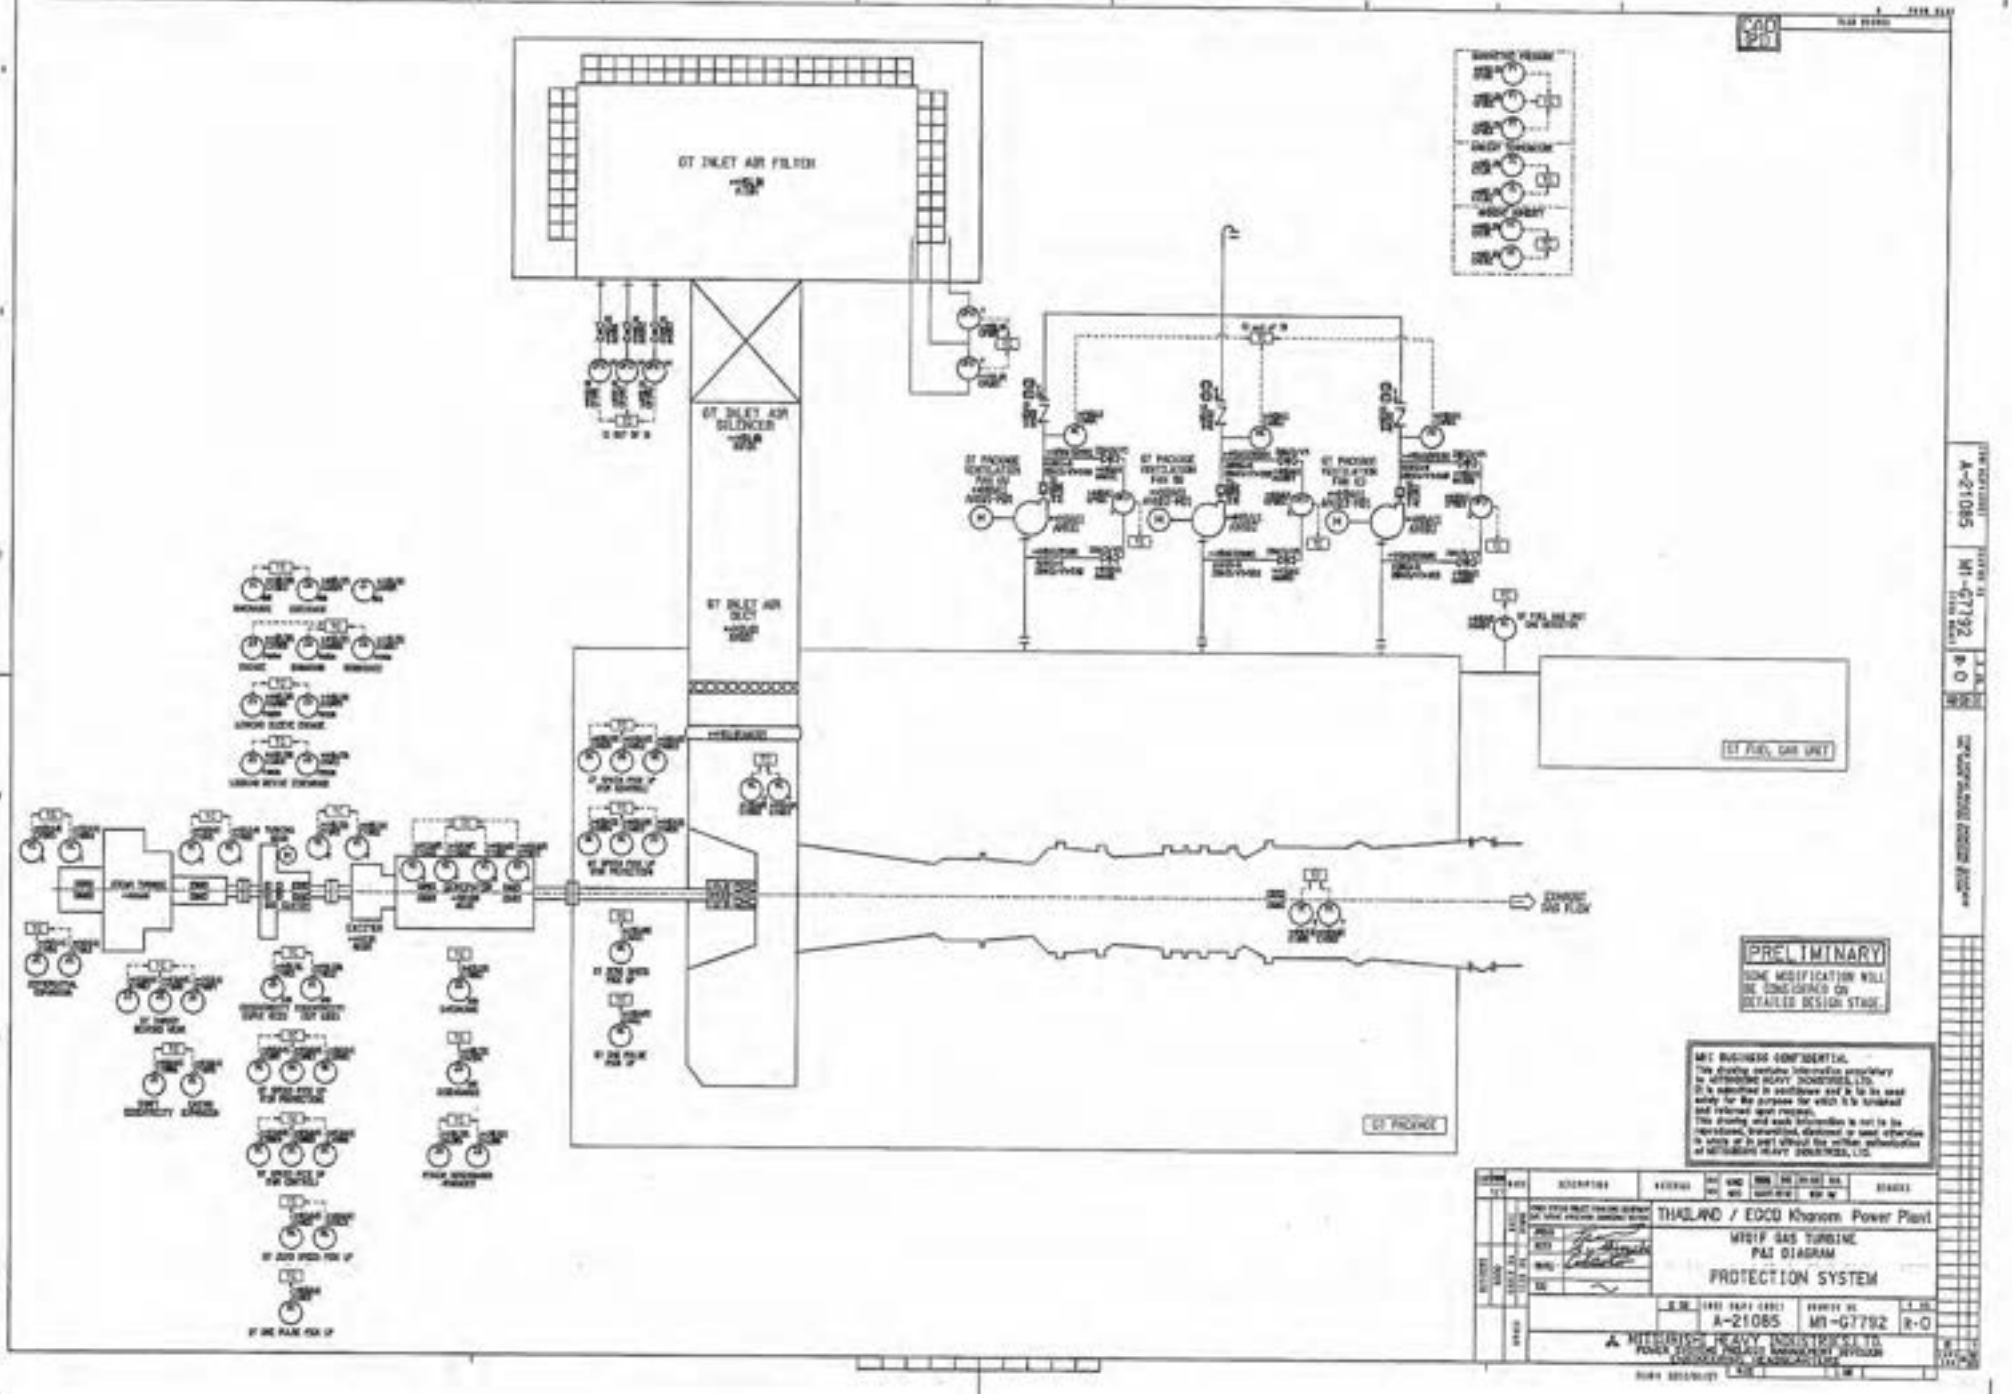
GT INLET AIR FILTER
GT INLET AIR SILENCER
GT INLET AIR DUCT
GT PACKAGE
GT FUEL GAS UNIT
PRELIMINARY
SOME MODIFICATION WILL BE CONSIDERED ON DETAILED DESIGN STAGE.
THAILAND / EGCO Khanom Power Plant
MYSIF GAS TURBINE
P&I DIAGRAM
PROTECTION SYSTEM
A-21085
MH-G7792
R-0
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

แบบแปลนเครื่องกังหันไอน้ำ

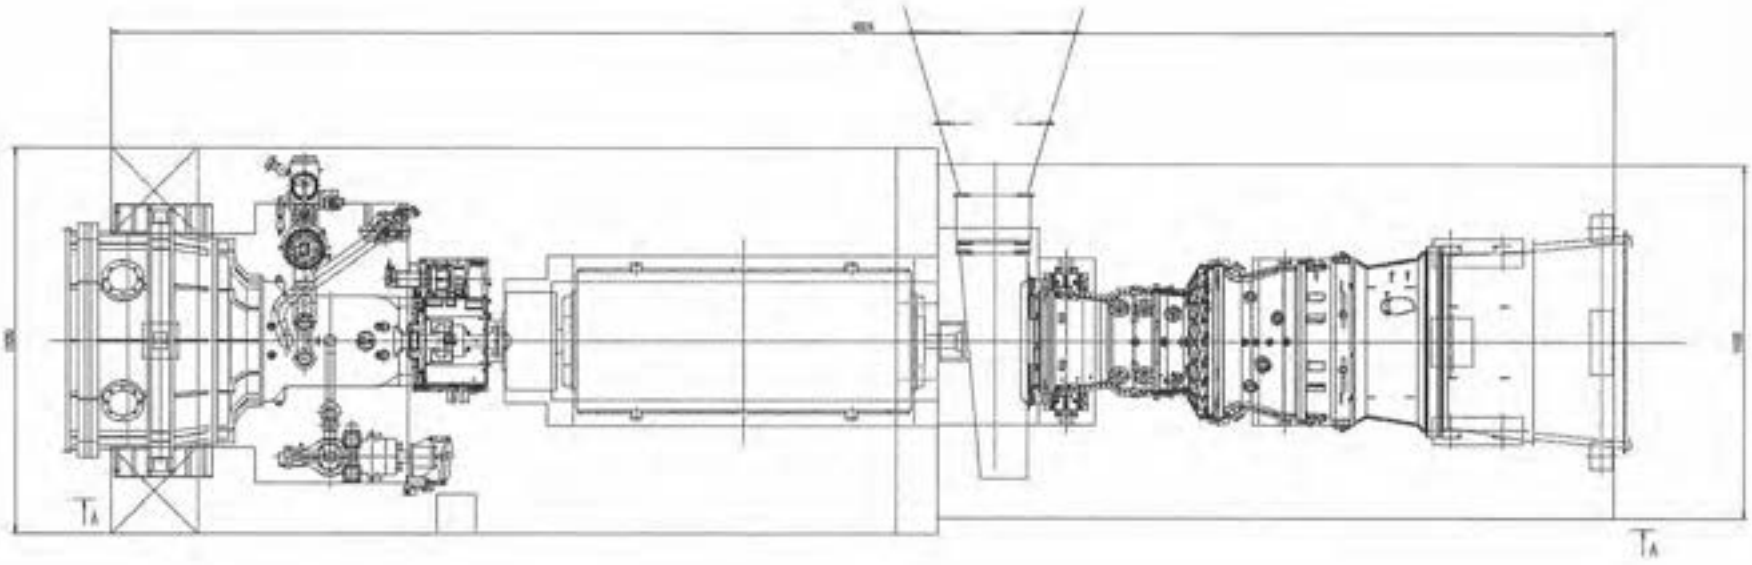

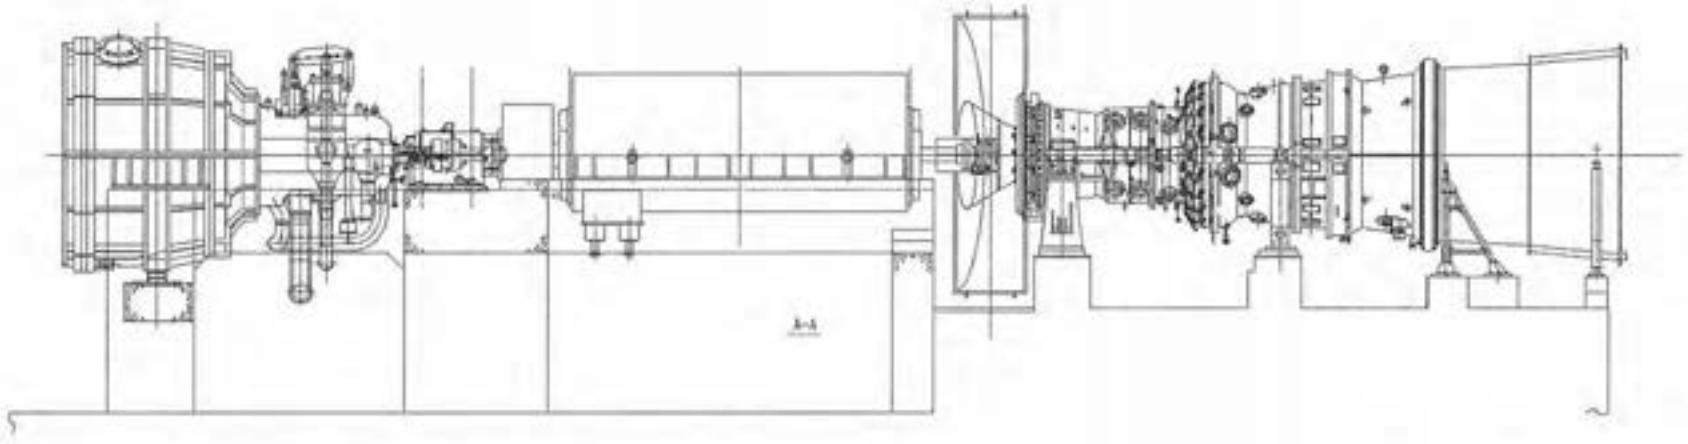

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND IS THE SOLE AND EXCLUSIVE PROPERTY OF MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (MHI). UPON RECEIPT OF THIS INFORMATION IS AN ADDITIONAL AGREEMENT OF A CONFIDENTIAL RELATIONSHIP BETWEEN YOU AND MHI. THIS INFORMATION IS TO BE USED SOLELY BY YOU FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS FURNISHED AND NOT FOR SALE OR DISTRIBUTION OR ANY INFORMATION OBTAINED THEREFROM IS TO BE REPRODUCED, TRANSMITTED, DISCLOSED, DISTRIBUTED WITH ANY THIRD PARTY OR USED OTHERWISE IN WHOLE OR PART WITHOUT FIRST RECEIVING EXPRESSED WRITTEN AUTHORIZATION OF MHI.

INFORMATION ONLY
This drawing shows typical design of the equipment.
Detailed design may be changed during final design stage.

TURBINE AND GENERATOR OUTLINE

DWG NO. 2012502E

DWG NO. COD-500

FILENAME : M12502 MODELSNAME : m12502_c002500r1.dwg

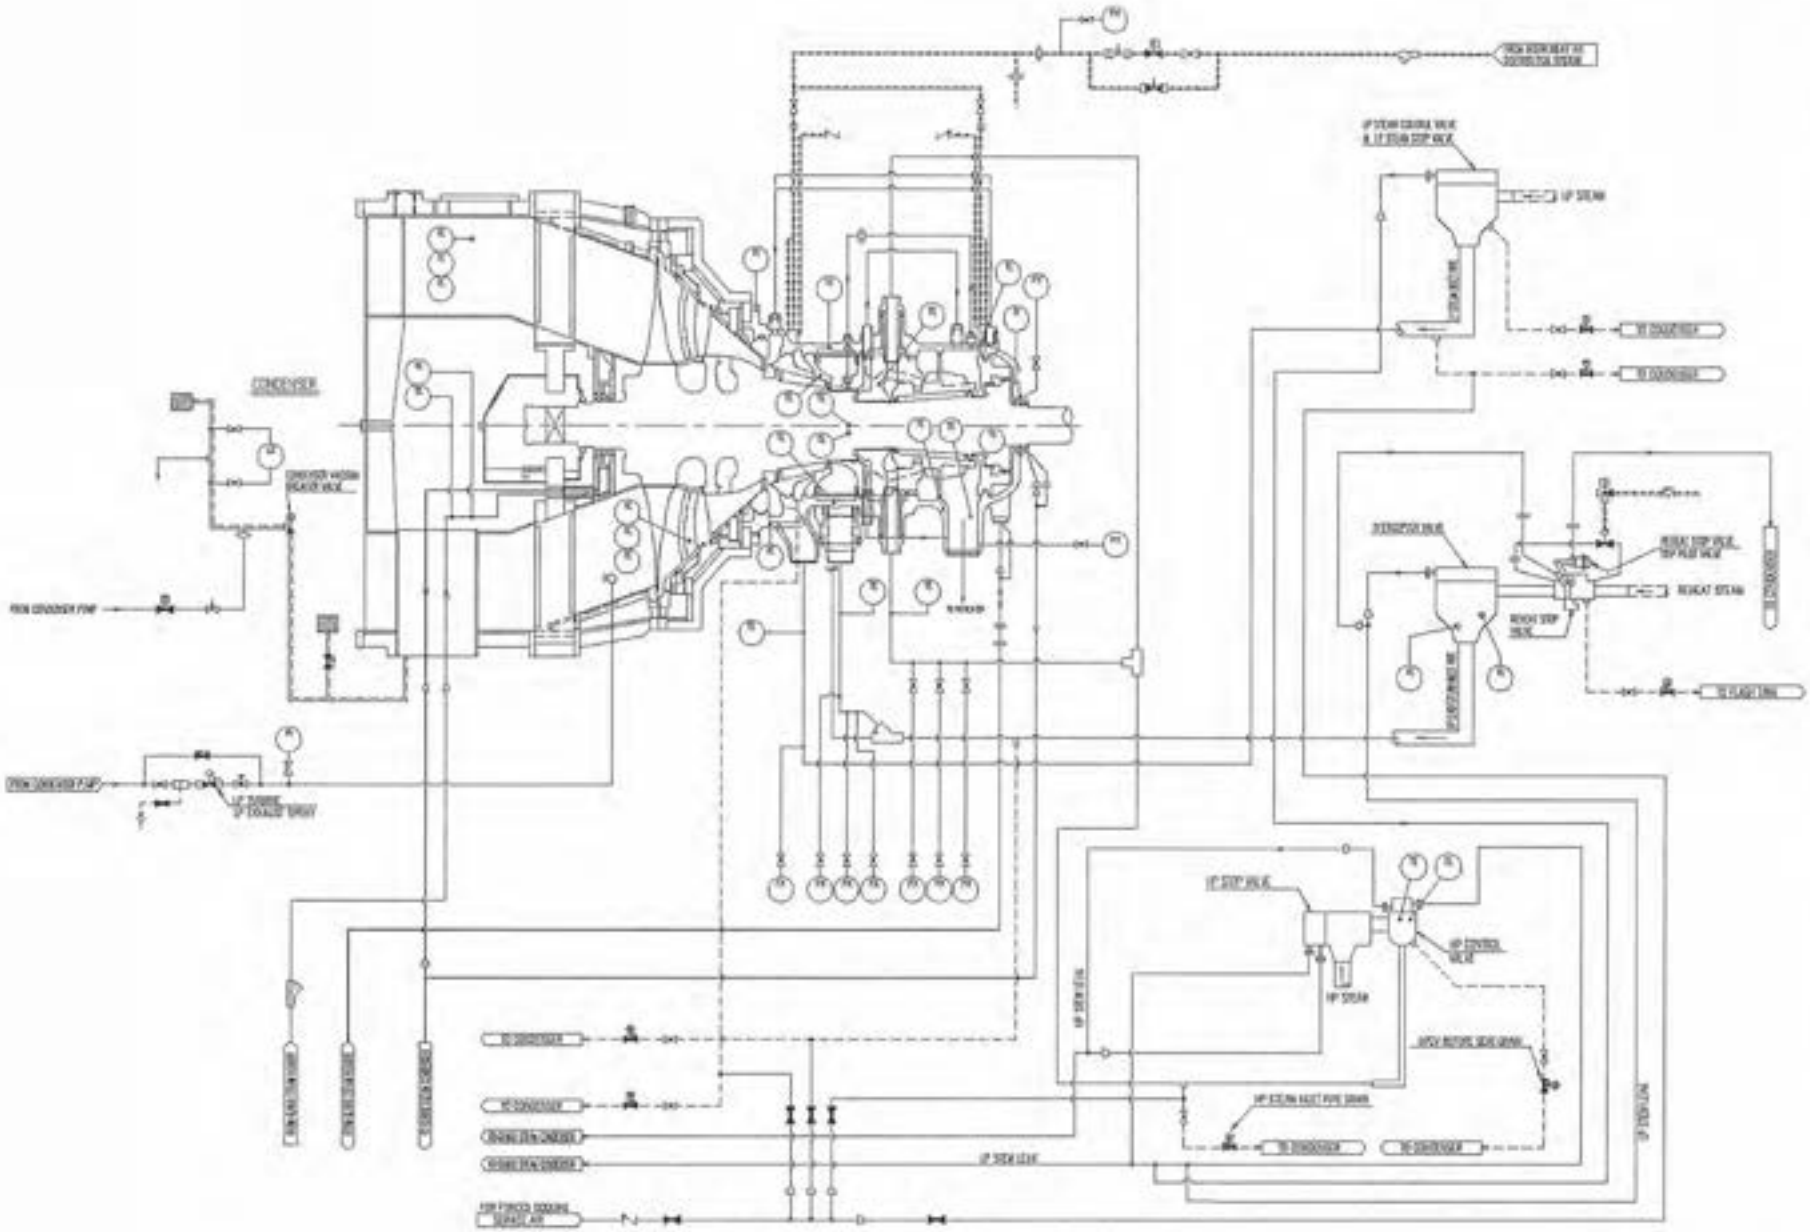
CONDENSER
FROM CONDENSER PUMP
HP STEAM
HP STEAM
HP STEAM

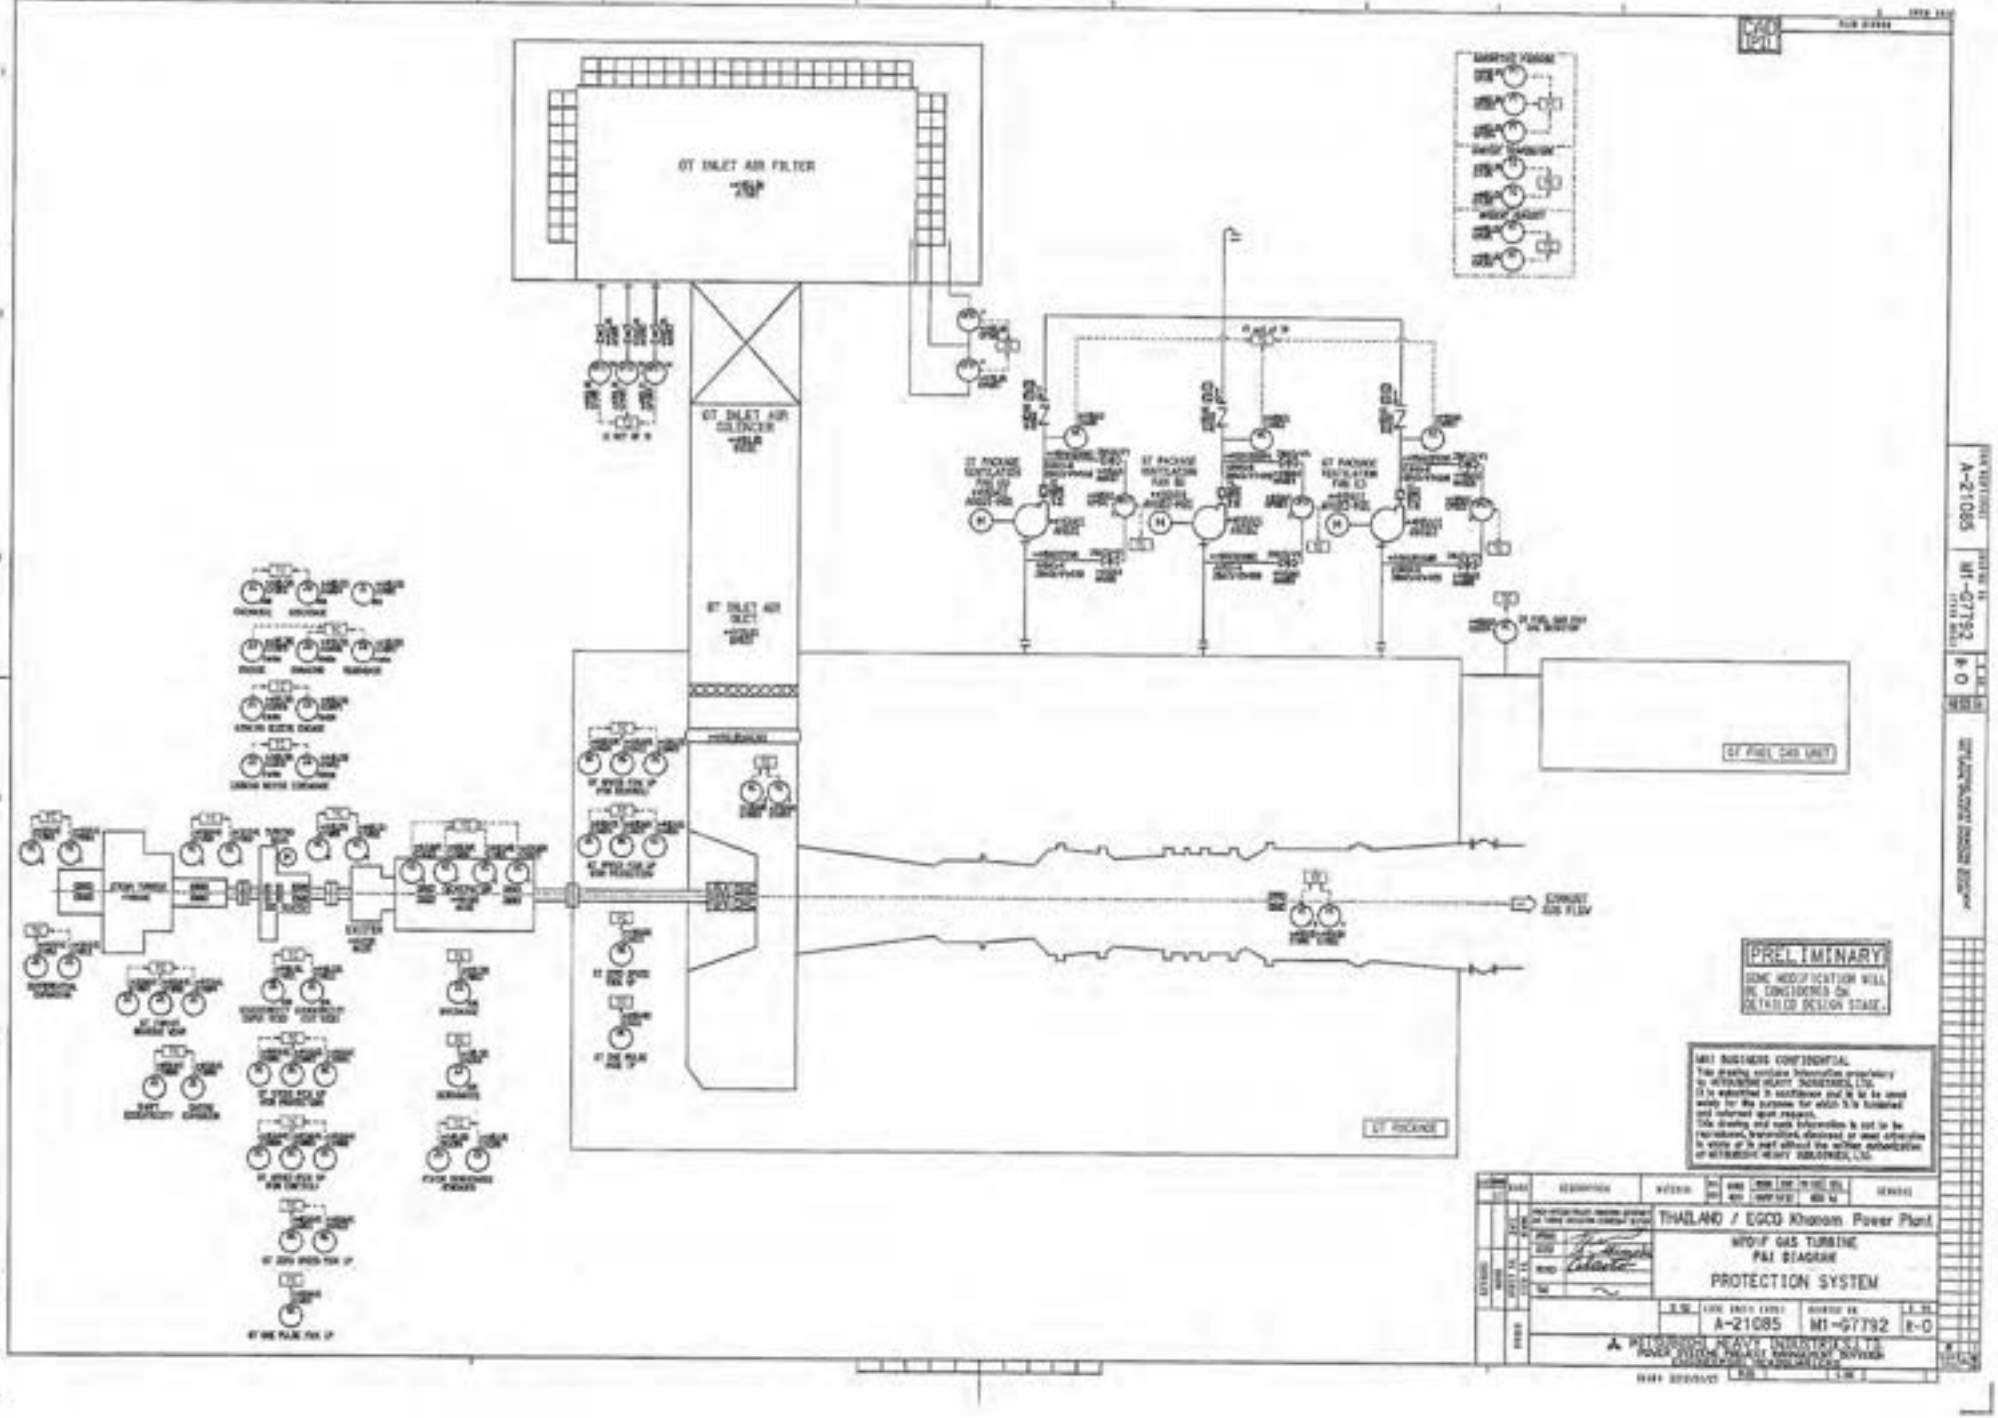
GT INLET AIR FILTER
GT INLET AIR SILENCER
GT INLET AIR DUCT
GT PACKAGE
GT FUEL GAS UNIT
EXHAUST GAS FLOW
PRELIMINARY
SOME MODIFICATION WILL BE CONSIDERED ON DETAILED DESIGN STAGE.
MHI BUSINESS CONFIDENTIAL
THAILAND / EGCO Khanom Power Plant
MPCP GAS TURBINE
P&I DIAGRAM
PROTECTION SYSTEM
A-21085
M1-G7792
R-0
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

แบบแปลนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

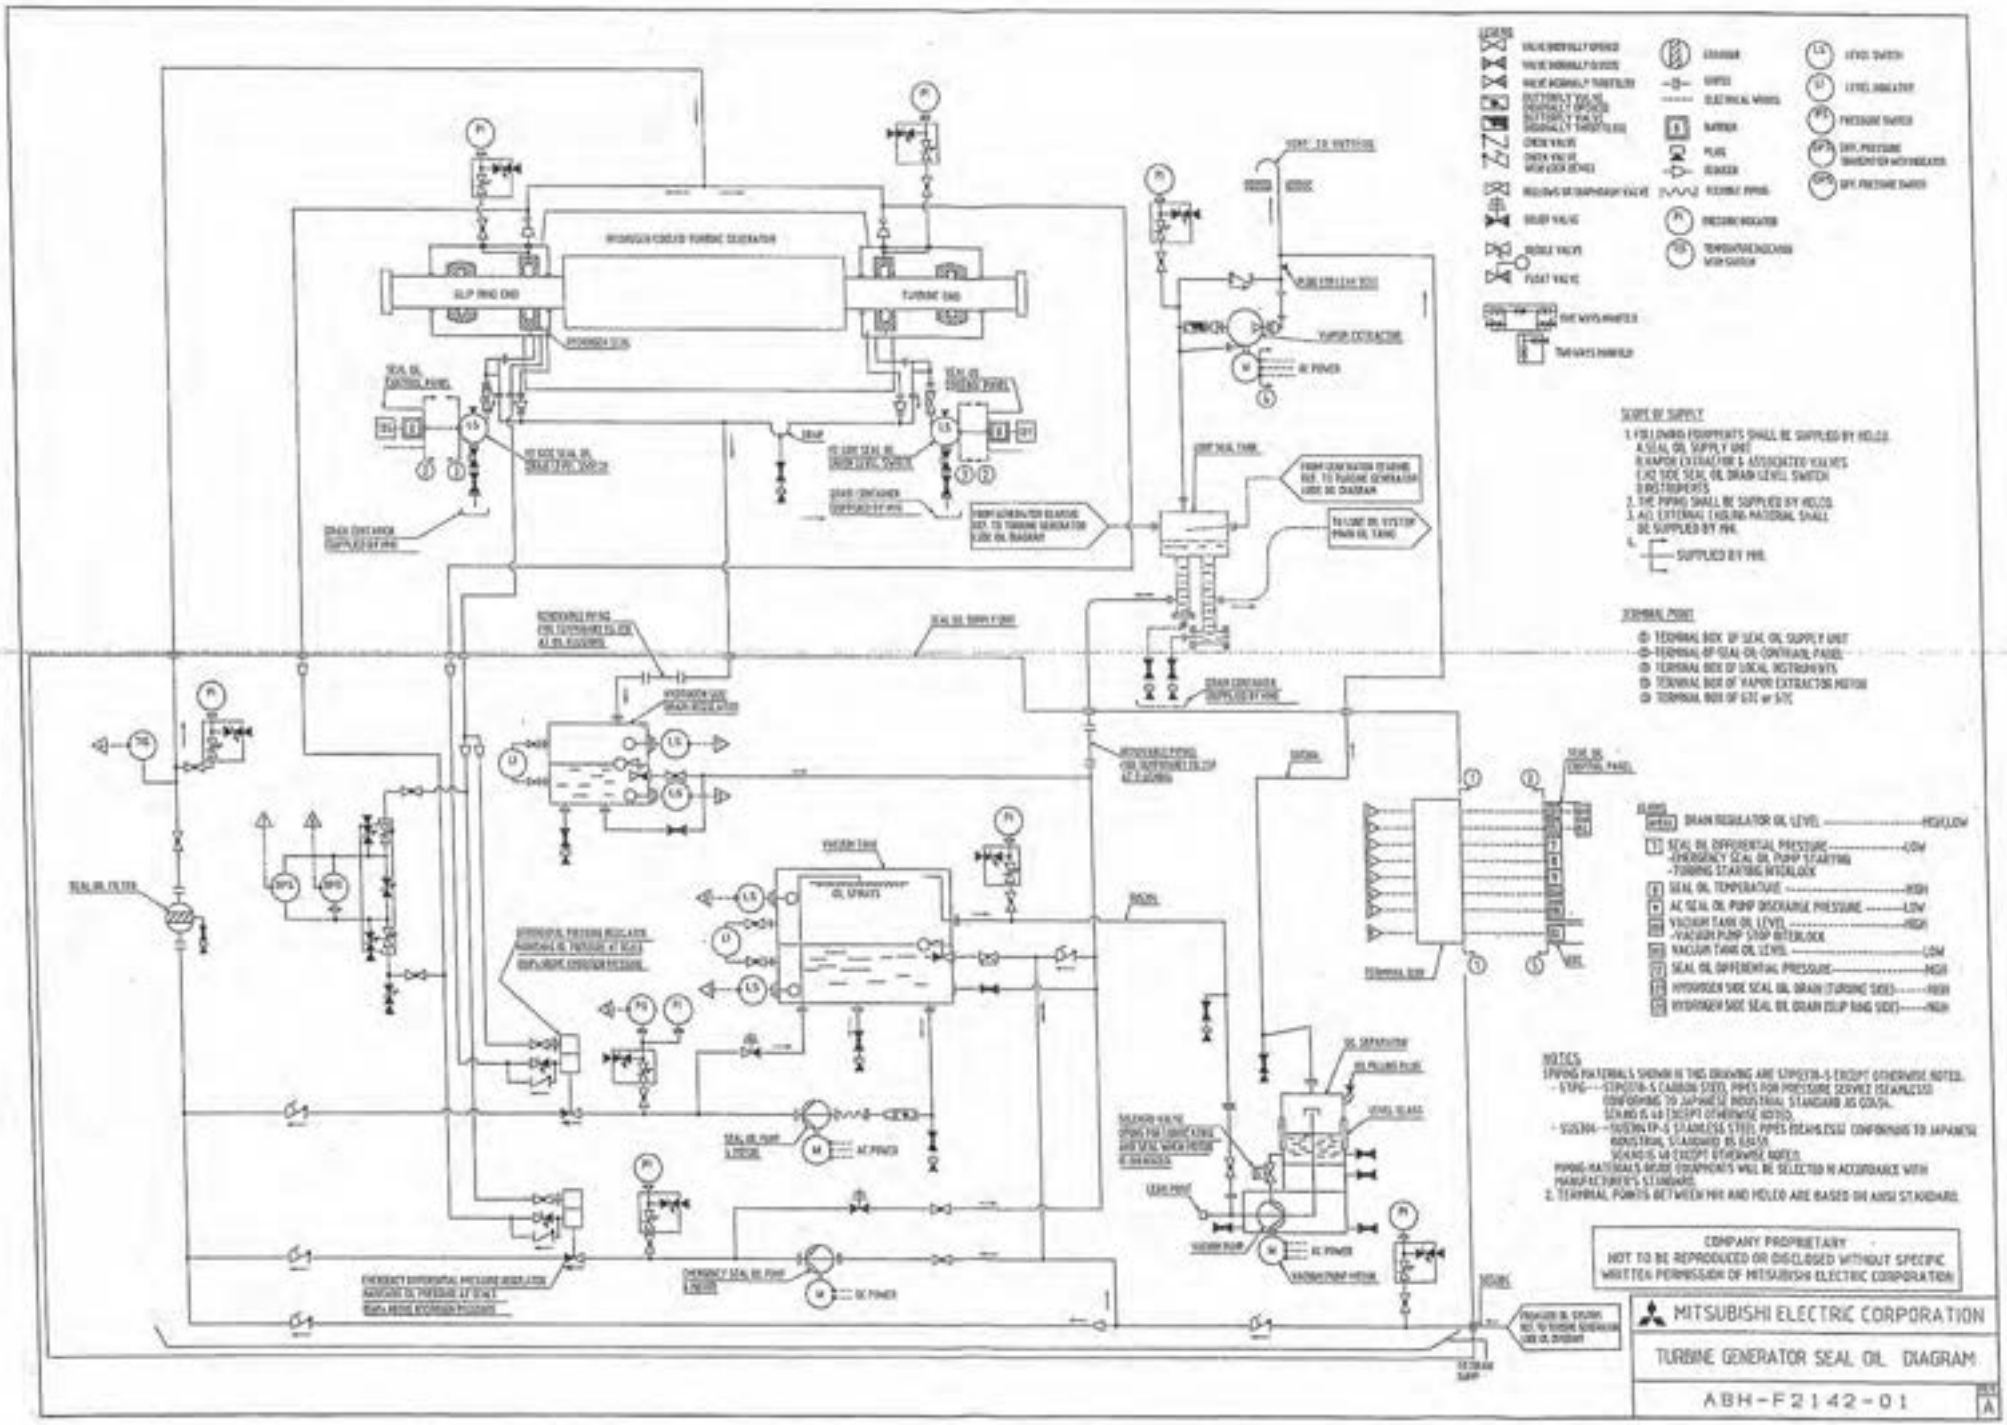
SCOPE OF SUPPLY
TERMINAL POINT
NOTES
COMPANY PROPRIETARY
NOT TO BE REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT SPECIFIC WRITTEN PERMISSION OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TURBINE GENERATOR SEAL OIL DIAGRAM
ABH-F2142-01
A

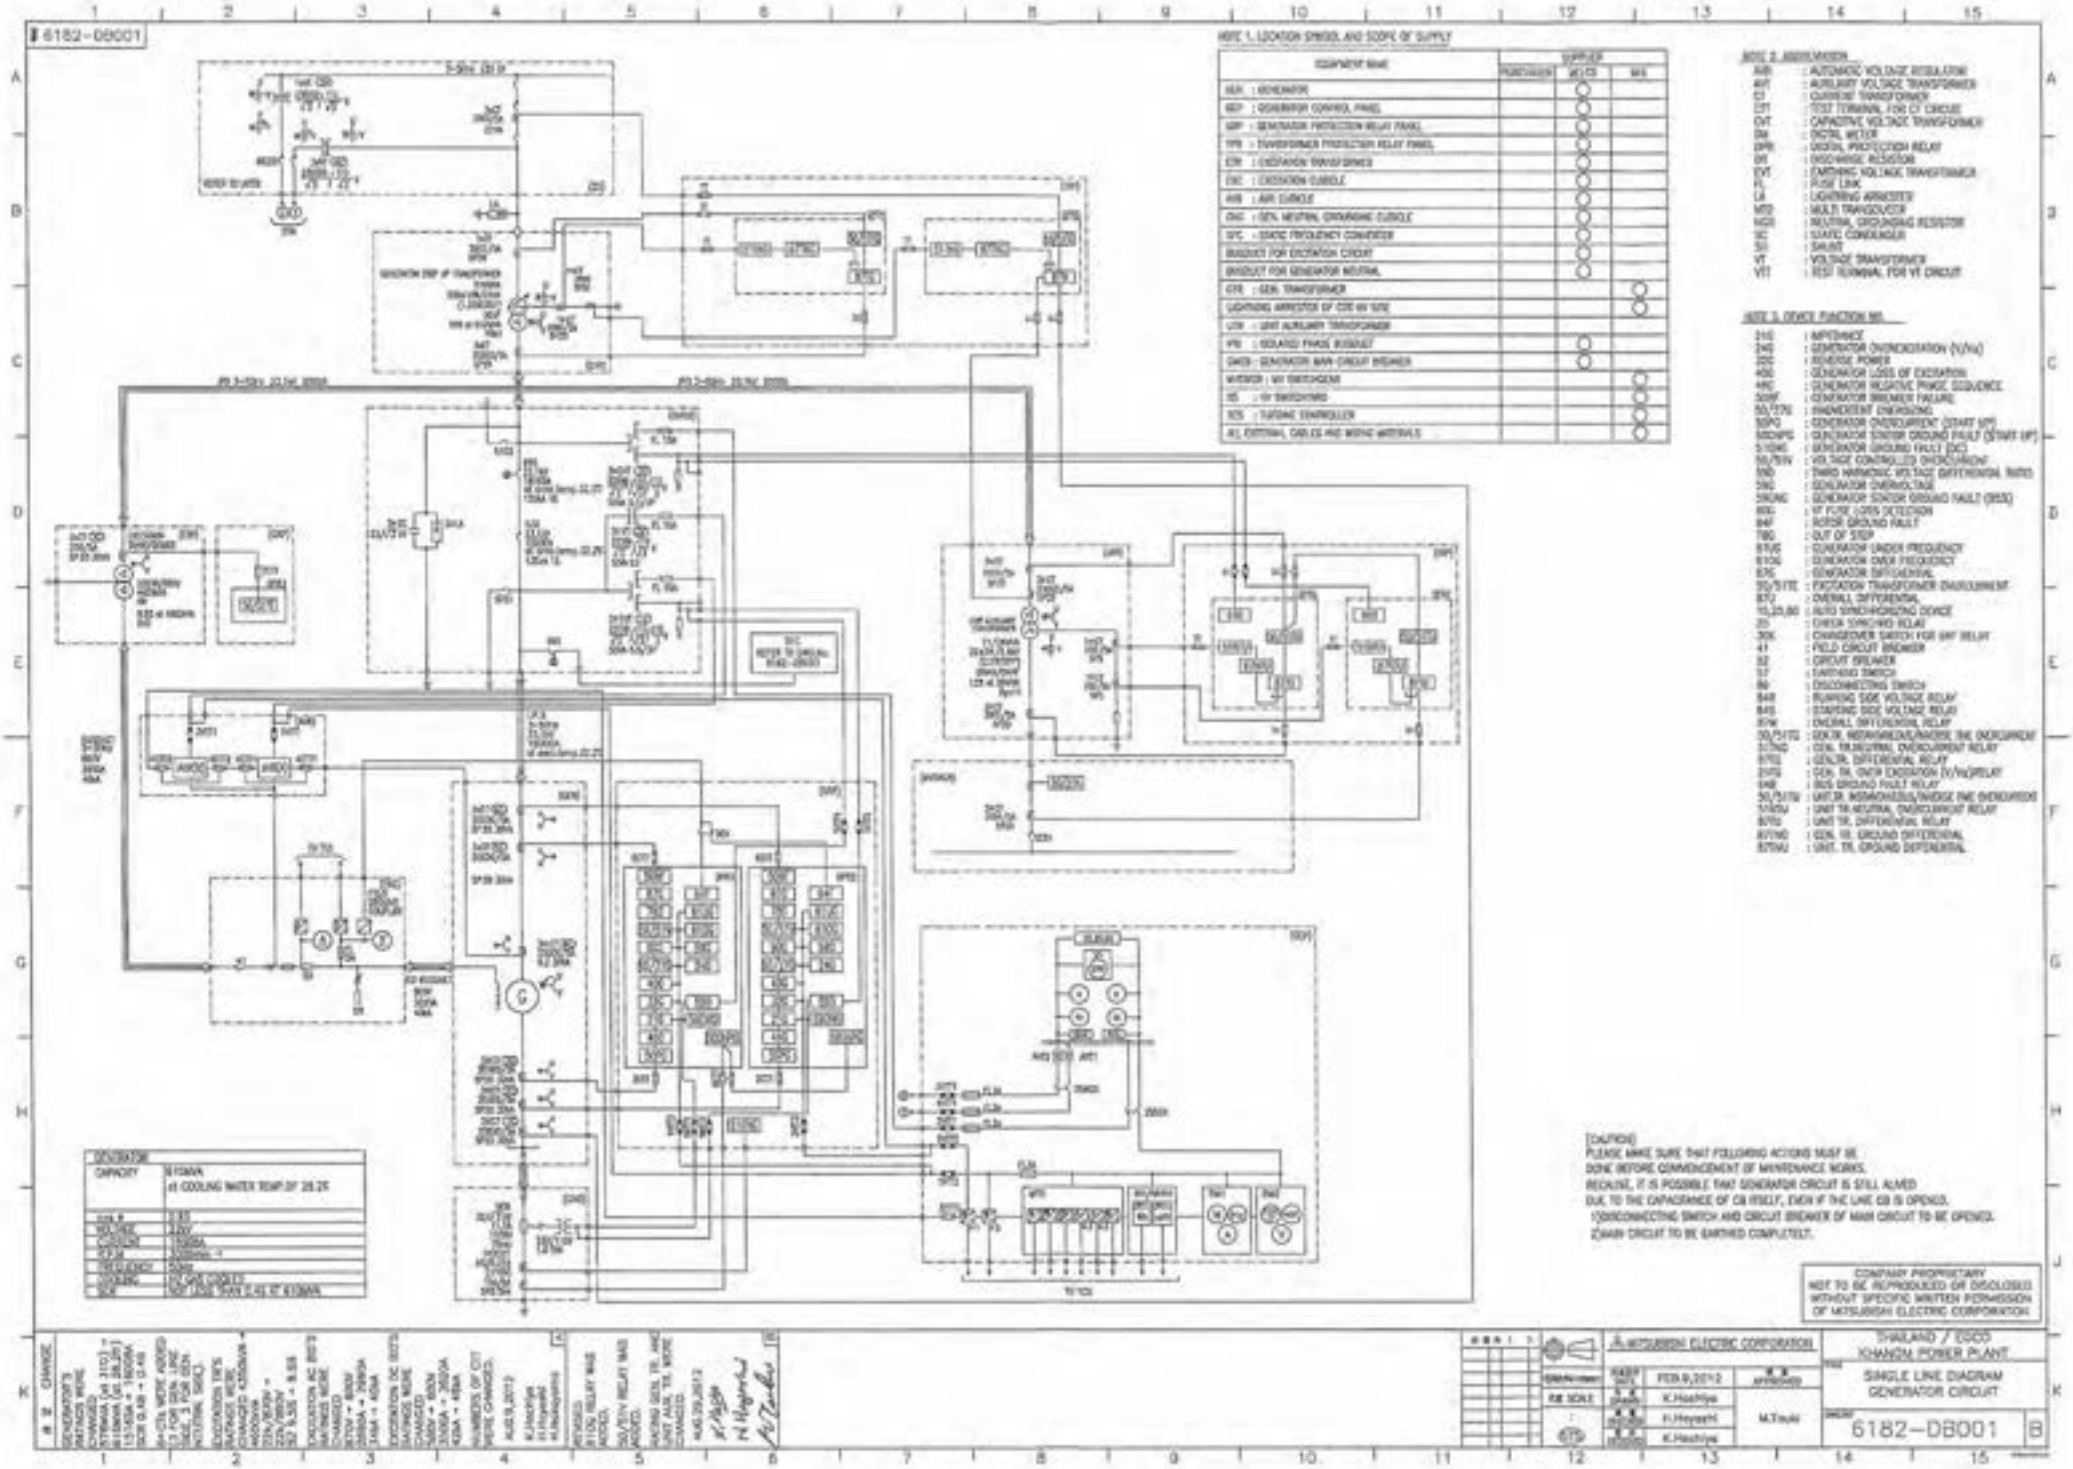
6182-D8001
NOTE 1. LOCATION SYMBOL AND SCOPE OF SUPPLY
NOTE 2. ABBREVIATION
NOTE 3. DEVICE FUNCTION NO.
[CAUTION]
PLEASE MAKE SURE THAT FOLLOWING ACTIONS MUST BE DONE BEFORE COMMENCEMENT OF MAINTENANCE WORKS.
BECAUSE, IT IS POSSIBLE THAT GENERATOR CIRCUIT IS STILL ALIVED DUE TO THE CAPACITANCE OF CB ITSELF, EVEN IF THE LINE CB IS OPENED.
1)DISCONNECTING SWITCH AND CIRCUIT BREAKER OF MAIN CIRCUIT TO BE OPENED.
2)MAIN CIRCUIT TO BE EARTHED COMPLETELY.
COMPANY PROPRIETARY
NOT TO BE REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT SPECIFIC WRITTEN PERMISSION OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
THAILAND / LAOS
KHANOM POWER PLANT
SINGLE LINE DIAGRAM
GENERATOR CIRCUIT
6182-D8001
B
FEB.9,2012
K.Hoshiya
H.Hayashi
K.Hoshiya
M.Tsuki